

Herontwikkeling Veilingterrein te Venlo

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Rapport

Aveco de Bondt BV

Holten - Amstelveen - Breda - Eindhoven - Nieuwegein

Postbus 64, 7450 AB Holten

T +31 88 004 82 12

info@avecodebondt.nl

avecodebondt.nl

Herontwikkeling Veilingterrein te Venlo

project het Veilingterrein te Venlo
projectnummer 221657
projectleider Berny Kok

datum 10 april 2025
referentie 221657_AdB_RAP_0001_v4.0

opdrachtgever Bouwcombinatie Venlo 1992 B.V.
adres Postbus 31314
6370 AH LANDGRAAF
contactpersoon

status Definitief
versie 4.0
auteur Paula van der Horst



paraaf
gecontroleerd Jeroen Hendriks



Samenvatting

In opdracht van Bouwcombinatie Venlo 1992 B.V. is door Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai ten behoeve van de herontwikkeling van het Veilingterrein in Venlo.

Het planvoornemen voorziet in de realisatie van nieuwe geluidgevoelige functies, zoals woningen en onderwijs. Om het nieuwbouwplan mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Als onderdeel van de bestemmingsplanwijziging is een akoestisch onderzoek benodigd. Het plan is gelegen in de nabijheid van een aantal wegen, waaronder de rijksweg A73 ten zuidwesten van het plangebied en de Tegelseweg (N271).

De geluidbelastingen zijn ten behoeve van de benodigde hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder, bepaald op de randen van de bouwvlakken uit de verbeelding van het bestemmingsplan, conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De geluidbelasting als gevolg van de rijksweg A73 is ten hoogste 53 dB, na aftrek conform artikel 110g Wgh. Dit is hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar er is voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor nieuwe geluidgevoelige functies in een buitenstedelijke situatie. Als gevolg van de Tegelseweg, Hagerhofweg, Wylrehofweg, Professor Gelissensingel en Kraanvogelstraat is de berekende geluidbelasting respectievelijk ten hoogste 61 dB, 58 dB, 60 dB, 51 dB en 49 dB na aftrek conform artikel 110g Wgh. Als gevolg van deze wegen is er sprake van overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB, maar aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor een stedelijke situatie is voldaan.

De geluidbelasting als gevolg van de Danoweg en Wittendijkweg is lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Er worden geen voorwaarden gesteld aan het plan vanwege de geluidbelastingen vanwege deze wegen.

Afgewogen is dat het treffen van geluidbeperkende bron- en overdrachtsmaatregelen stuit op overwegende bezwaren van financiële, technische, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard. Door de positionering van de parkeerhubs aan de zijde van de Wylrehofweg kunnen de achterliggende woningen afgeschermd worden van geluid van deze weg.

De berekende cumulatieve geluidbelasting op de randen van de bouwvlakken is ten hoogste 67 dB.

Tevens is onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting als gevolg van mogelijke 30 km/uur wegen in het plangebied zelf. Hierbij zijn twee mogelijke varianten onderzocht. In beide varianten is de geluidbelasting als gevolg van de planwegen ten hoogste 56 dB, lager dan de in de Wet geluidhinder opgenomen maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De geluidbelasting als gevolg van de planwegen is daarom aan te merken als aanvaardbaar.

Verder is de cumulatieve geluidbelasting op de gevels van het stedenbouwkundig plan bepaald. Gebleken is dat de hoogste geluidbelastingen optreden ter plaatse van de westelijke en noordelijke eerstelijns bebouwing en dat de hoogbouw in de zuidwestelijke hoek van het plan aan drie zijden geluidbelast. Daarentegen zijn de gebouwen F, G, I en J geluidluw gesitueerd, evenals de binnenzijde van de carré-vormige gebouwen E, H en N en het binnenterrein dat wordt omsloten door de gebouwen B-D, F en G en door de gebouwen I-M.

Op basis van het voorgaande is geconcludeerd dat het plan voor de ontwikkeling van het Veilingterrein uit het oogpunt van geluid voorziet in een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.



Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Beoordelingskader	6
2.1	Wet geluidhinder	6
2.1.1	Geluidzone	6
2.1.2	Toepassen aftrek artikel 110g Wgh	6
2.1.3	Grenswaarden	7
2.2	Niet-gezoneerde wegen	7
2.3	Cumulatie	8
3	Uitgangspunten	9
3.1	Programma	9
3.2	Verbeelding en bouwvlakken	9
3.3	Stedenbouwkundig plan	10
3.4	Wegen	10
3.5	Wegen in het plangebied	12
3.6	Verkeersgegevens	12
4	Berekeningen en resultaten	14
4.1	Akoestisch rekenmodel	14
4.2	Berekende geluidbelastingen (randen bouwvlak)	14
4.2.1	Geluidbelasting als gevolg van rijksweg A73	14
4.2.2	Geluidbelasting als gevolg van Tegelseweg	15
4.2.3	Geluidbelasting als gevolg van Hagerhofweg	15
4.2.4	Geluidbelasting als gevolg van Professor Gelissensingel	16
4.2.5	Geluidbelasting als gevolg van Kraanvogelstraat	16
4.2.6	Geluidbelasting als gevolg van Wylrehofweg en Hulsterweg	17
4.2.7	Geluidbelasting als gevolg van Wittendijkweg	17
4.2.8	Geluidbelasting als gevolg van Danoweg	17
5	Bespreking resultaten	18
5.1	Geluidbeperkende maatregelen	18
5.1.1	Bronmaatregelen	18
5.1.2	Overdrachtsmaatregelen	19
5.1.3	Gevelmaatregelen	19
5.2	Cumulatie	19
6	Geluidbelasting op gevels stedenbouwkundig plan	20
6.1	Geluidbelasting als gevolg van planwegen	20
6.2	Cumulative geluidbelasting	23
7	Hogere grenswaarden	26



Bijlagen

- Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel
- Bijlage 2 Rekenresultaten op randen bouwvlakken per weg (incl. art. 110g Wgh)
- Bijlage 3 Cumulatieve geluidbelastingen (excl. art. 110g Wgh) op randen bouwvlakken
- Bijlage 4 Overzicht rekenmodel planwegen
- Bijlage 5 Rekenresultaten geluidbelasting (incl. art. 110g Wgh) planwegen op gevels stedenbouwkundig plan
- Bijlage 6 Cumulatieve geluidbelasting (excl. art. 110g Wgh) op gevels van stedenbouwkundig plan



1 Inleiding

In opdracht van Bouwcombinatie Venlo 1992 B.V. is door Aveco de Bondt een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai ten behoeve van de herontwikkeling van het Veilingterrein in Venlo. In figuur 1 is het plangebied weergegeven.



Figuur 1: Situering plangebied (lichtblauw)

Het planvoornemen voorziet in de realisatie van nieuwe geluidgevoelige functies, zoals woningen en onderwijs. Om het nieuwbouwplan mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Als onderdeel van de bestemmingsplanwijziging is een akoestisch onderzoek benodigd.

Het plan is gelegen in de nabijheid van een aantal wegen, waaronder de rijksweg A73 ten zuidwesten van het plangebied en de Tegelseweg (N271). Daarnaast bevindt het plan zich nabij een niet-gezoneerde 30 km/uur-weg, ter ontsluiting van het ziekenhuis aan de overzijde van de Tegelseweg.

Doel van het onderzoek is te toetsen of voor het aspect geluid bij de nieuwe geluidgevoelige functies wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh). De geluidbelasting wordt hierbij bepaald op de randen van de bouwvlakken in de verbeelding van het bestemmingsplan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting van de niet-gezoneerde weg ook beoordeeld. De geluidbelasting als gevolg van planwegen en cumulatieve geluidbelasting is inzichtelijk gemaakt op de gevels van het stedenbouwkundig plan.



2 Beoordelingskader

De geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. Het beoordelingskader is beschreven in navolgende paragrafen.

De gemeente Venlo heeft geen geluidbeleid vastgesteld waarin aanvullende voorwaarden zijn opgenomen waarmee rekening dient te worden gehouden.

2.1 Wet geluidhinder

De nieuwe geluidgevoelige functies bevinden zich nabij een aantal gezoneerde wegen. Voor deze wegen is de wettelijke geluidzone bepaald. Als de geluidgevoelige functie zich binnen deze geluidzone bevindt, is de Wet geluidhinder van toepassing op de geluidbelasting vanwege deze wegen.

2.1.1 Geluidzone

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is beschreven dat in principe alle wegen een geluidzone hebben, met uitzondering van 30 km/uur-wegen en woonerven. De geluidzone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de geluidzone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk).

De geluidzone van de weg strekt zich uit vanaf de as van de weg, aan weerszijde van de weg. De breedte is weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1: Zonebreedte geluid langs wegen

Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte geluid
Stedelijk gebied	Eén of twee rijstroken	200 meter
	Drie of meer rijstroken	350 meter
Buitenstedelijk gebied	Eén of twee rijstroken	250 meter
	Drie of vier rijstroken	400 meter
	Vijf of meer rijstroken	600 meter

Verder geldt dat, als een weg bestaat uit delen met een verschillende breedte van de geluidzone, het breedste zonedeel doorloopt langs de as van de weg over een lengte van een derde van de breedte van dat zonedeel (artikel 75, lid 2 Wgh).

Daarentegen loopt bij het uiteinden van een weg, bijvoorbeeld bij een T-kruising, de geluidzone door over een lengte die gelijk is aan de breedte van de zone, in het verlengde van de wegas (artikel 75, lid 3 Wgh). De geluidzone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas.

2.1.2 Toepassen aftrek artikel 110g Wgh

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 Rmg2012 is de aftrek van artikel 110g Wgh omschreven.

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen meer is dan 70 km/uur, is de aftrek 2, 3 of 4 dB, afhankelijk van de berekende geluidbelasting

Voor overige wegen is de aftrek 5 dB aangezien de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is.



2.1.3 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder (Wgh) en Besluit geluidhinder (Bgh) zijn eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting (L_{den}) op de gevels van nieuwe geluidgevoelige functies ten gevolge van wegverkeer. Bij de toetsing wordt volgens de systematiek van de Wgh de geluidbelasting per weg beschouwd.

Woningen

Voor woningen binnen de wettelijke zone van een weg geldt een voorkeurswaarde van 48 dB (artikel 82, lid 1 Wgh). Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde in stedelijke situaties bedraagt 63 dB (artikel 83, lid 2 Wgh). Voor de geluidbelasting van een auto(snel)weg (buitenstedelijke situatie) geldt een maximale ontheffingswaarde van 53 dB (artikel 83, lid 1 Wgh).

Overige geluidgevoelige functies

In het Besluit geluidhinder (artikel 1.2, eerste lid Bgh) zijn aangewezen als ander geluidsgevoelig gebouw:

- een onderwijsgebouw;
- een ziekenhuis;
- een verpleeghuis;
- een verzorgingstehuis;
- een psychiatrische inrichting;
- een kinderdagverblijf.

Dit betreft volgens artikel 1.2, tweede lid (Bgh) uitsluitend de volgende verblijfsruimten in deze gebouwen:

- leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen;
- onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen;
- onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten, alsmede woon- en slaapruiden van verzorgingshuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven;
- theorievaklokalen van onderwijsgebouwen;
- ruimten voor patiëntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Voor de geluidbelasting op de gevel van een ander geluidsgevoelig gebouw is de voorkeurswaarde 48 dB (artikel 3.1 Bgh). Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde voor andere geluidsgevoelige gebouwen is 63 dB in stedelijk gebied (artikel 3.2, eerste lid Bgh) en 53 dB in buitenstedelijk gebied (artikel 3.2, tweede lid Bgh).

2.2 Niet-gezoneerde wegen

Wegen die geen zone (artikel 74, lid 2 Wgh) hebben, en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, zijn:

- Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
- Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

De geluidbelasting vanwege deze wegen hoeft formeel niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder, maar dienen in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook te worden beoordeeld.

Hoewel de grenswaarden in de Wgh niet van toepassing zijn, is aansluiting gezocht op deze grenswaarden om toch een beeld te geven van de hoogte van de optredende geluidbelastingen. Als voorkeurswaarde wordt 48 dB gehanteerd, overeenkomstig de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde die in de Wgh wordt gehanteerd is 63 dB.



Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh dient volgens artikel 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer te worden gecorrigeerd. In artikel 3.4, lid 1 Rmg2012 is de aftrek van artikel 110g Wgh omschreven. Voor deze is de aftrek 5 dB voor wegen aangezien de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is.

2.3 Cumulatie

Bij het vaststellen van een hogere grenswaarde moet op grond van artikel 110f Wgh aandacht worden geschonken aan de eventuele cumulatie met andere gezoneerde geluidbronnen, indien de nieuwe woning tevens binnen de geluidzone van één of meer van deze geluidbronnen ligt. Hierbij wordt de geluidbelasting gecumuleerd met de andere gezoneerde geluidbronnen die leiden tot een geluidbelasting hoger dan de zogenaamde voorkeurswaarden.

Voor de cumulatie is aangesloten op de methodiek in hoofdstuk 2 van bijlage 1 van het Rmg2012. Hierbij dient de aftrek ingevolge artikel 110g Wgh niet te worden toegepast.

Er zijn voor gecumuleerde geluidbelastingen geen grenswaarden in de Wet geluidhinder opgenomen. Op basis van de hoogte van de gecumuleerde geluidbelasting dient het bevoegd gezag een afweging te maken over de toelaatbaarheid (artikel 110a, lid 6 Wgh).



3 Uitgangspunten

3.1 Programma

Voor het plan is een programma van verschillende functies uitgewerkt. Het programma gaat uit van 137.000 m² BVO, onderverdeeld in een woonprogramma, een niet-woonprogramma en mobiliteitshubs. De onderverdeling van het programma in deze functies is te zien in figuur 2.

Totaal programma	137.000 m ²	Aantallen	Bijzonderheden
Mobiliteitshubs	27.000 m ²	ntb	
- Bovengronds gebouwd parkeren			
Totaal programma excl. parkeren	110.000 m²	Aantallen	Deels uitwisselbaar
Wonen	67.500 – 88.000 m ²		
- Reguliere woningen *	56.000 – 78.000 m ²	460 – 690	690 is maximum
- Studentenwoningen *	Vanaf 5.000 m ² **	> 180	180 is minimum
- Bijzonder woonconcept (wonen met zorg)	5.000 m ²		
Niet-wonen	22.000 – 42.500 m ²		22.000 m ² is minimum
- Positieve gezondheid			Minimaal 8.000 m ²
- Leren en innoveren			
- Werken en ondernemen			
- Bewegen, ontspannen en verzorgen			Minimaal 5.000 m ²

* Verdeling woonprogramma: minimaal 30% sociale huur, 25% midden huur/koop en 45% vrije sector koop/huur
** Totale vloeroppervlakte studentenwoningen is afhankelijk van het aantal studentenwoningen

Figuur 2: Programma plan Veilingterrein te Venlo

3.2 Verbeelding en bouwvlakken

De verbeelding en de bouwvlakken geven inzicht in de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.



Figuur 3: Verbeelding van het plan Veilingterrein te Venlo



Geluidgevoelige functies zijn mogelijk binnen de bouwvlakken 1, 2, 3, 4 en 5. In dit akoestisch onderzoek zijn de geluidbelastingen op de randen van de bouwvlakken in de verbeelding (zie figuur 3) bepaald en getoetst aan de grenswaarden. De (eventueel) benodigde hogere grenswaarden komen daarmee overeen met de planologische bouw mogelijkheden van het plan. Dit wordt beschouwd als de worst-case situatie.

Bouwvlak 6 voorziet in een horecafunctie en is daarmee niet-geluidgevoelig. Het gebruik binnen bouwvlak 7 (onderwijsfunctie) blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie, binnen bouwvlak 8 is sprake van een bijeenkomstfunctie. Toetsing aan de Wet geluidhinder is daarom niet aan de orde voor bouwvlakken 6 tot en met 8.

3.3 Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan geeft een (op dit moment) realistische uitwerking van het plan weer, binnen de bouwvlakken, weergegeven in figuur 4.



Figuur 4: Stedenbouwkundig plan Veilingterrein te Venlo

In hoofdstuk 6 is ter onderbouwing van het plan inzicht gegeven in de geluidbelasting op gebouwniveau.

3.4 Wegen

Geconstateerd is dat het plangebied binnen de wettelijke zone van verschillende wegen is gesitueerd. Voor de rijksweg A73 (buitenstedelijke situatie, 4 rijstroken) geldt een zonebreedte van 400 meter. Omdat de toe- en afritten worden toegekend aan de weg, ligt het plangebied binnen de zone van deze weg.

Verder ligt het plangebied binnen de zone van de Tegelseweg (stedelijke situatie, 4 rijstroken) die 350 meter bedraagt.




Ook voor de volgende gemeentelijke wegen geldt dat de zonebreedte 200 meter is (stedelijke situatie, 2 rijstroken), zodat het plangebied binnen de zone is gelegen:

- Professor Gelissensingel;
- Hagerhofweg;
- Kraanvogelstraat;
- Wylrehofweg;
- Hulsterweg;
- Wittendijkweg;
- Meerkoetstraat.

Voor de Danoweg (inrit van het ziekenhuis) geldt als maximaal toegestane rijsnelheid 30 km/uur. De weg is daarom formeel niet voorzien van een zone. Zoals toegelicht in paragraaf 2.2 is uitgegaan van een aandachtsgebied met een breedte van 200 meter, het plangebied ligt binnen dit aandachtsgebied.

In figuur 5 zijn de geluidzones van de wegen rijksweg A73, Tegelseweg, Hagerhofweg en Professor Gelissensingel weergegeven. Uit de figuur blijkt dat het plangebied gedeeltelijk in de betreffende zones is gelegen.

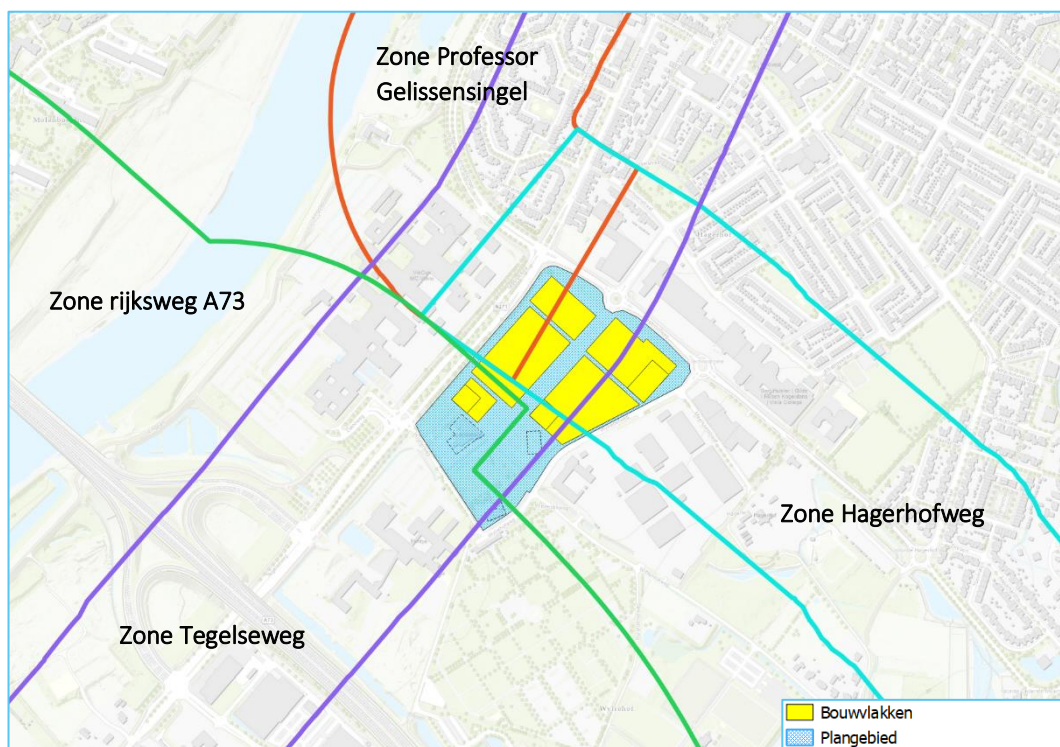

Figuur 5: Weergave geluidzones (conform artikel 74 Wgh) van rijksweg A73 (groen), Tegelseweg (paars), Hagerhofweg (lichtblauw) en Professor Gelissensingel (rood)


De Meerkoetstraat is een voor gemotoriseerd verkeer doodlopende weg. De verkeersintensiteit en daarmee de geluidbelasting als gevolg van de weg is als niet-relevant aangemerkt¹. Deze weg wordt daarom niet verder beschouwd in het akoestisch onderzoek.

Het plangebied is verder niet gelegen binnen een geluidzone van spoorwegen en/of industrieterreinen.

¹ Dit blijkt tevens uit de aangeleverde verkeersgegevens.

3.5 Wegen in het plangebied

De definitieve ligging van wegen in het plangebied (hierna te noemen: planwegen) is nog niet bekend. In het stedenbouwkundig plan zijn twee varianten opgenomen voor de ontsluiting van het plan (zie figuur 6). In beide varianten ligt het zwaartepunt bij de Wylrehofweg, waar uitgegaan wordt van de realisatie van parkeerhubs. Het grootste deel van het verkeer van en naar het plangebied legt daardoor een beperkte afstand in het plangebied af. Het overige verkeer bereikt het plangebied via de rotonde van de Hagerhofweg of de planweg die in verbinding staat met de Wylrehofweg en verspreidt zich over het plangebied van en naar diverse parkeerdekken. Uitgangspunt voor de planwegen is een maximaal toegestane rijsnelheid van 30 km/uur.

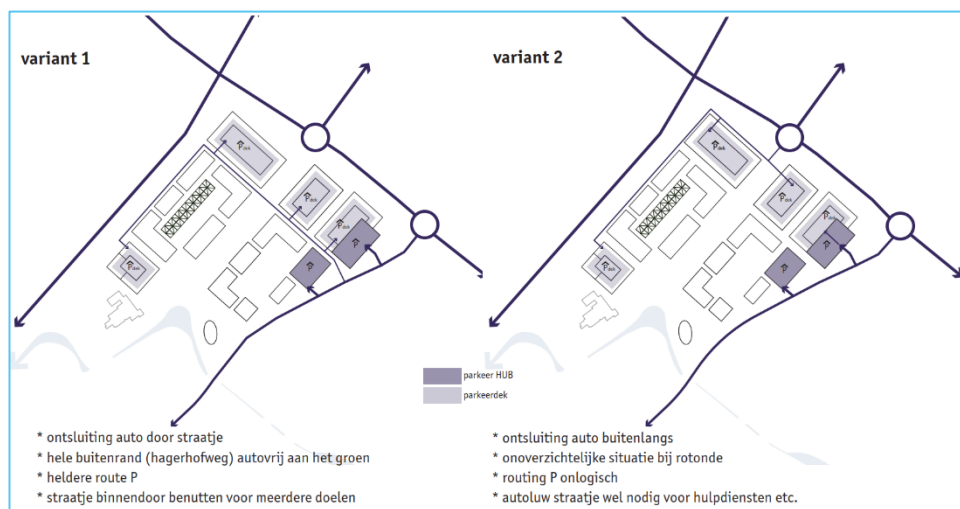

Figuur 6: Varianten voor ontsluiting van het verkeer

3.6 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de rijksweg A73 zijn ontleend aan het geluidregister van Rijkswaterstaat (versie 20230706_v2306). Hierin zijn alle relevante parameters opgenomen waarmee moet worden gerekend. Dit zijn onder andere de geluidschermen c.q. grondwallen en de verkeersintensiteiten, het aantal lichte, middelzware en zware motorvoertuigen in de dag-, avond- en nachtperiode, de rijsnelheden en de wegdekverhardingen (conform artikel 3.8 Rmg2012).

Voor de gemeentelijke wegen zijn gegevens aangeleverd uit verkeersonderzoek², waarin de verkeersgeneratie van het plan is betrokken. De gegevens hebben betrekking op het toekomstig jaar 2040. De gehanteerde gegevens van de wegen zijn samengevat in tabel 3.1.

² RHDHV, bestand Milieu_uitvoer Prognosejaar 2040H incl Veilingterrein 6525mvt_etm.zip/ Verkeerskundige advisering Veilingterrein Venlo, Aveco de Bondt, 24 februari 2025



Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens

Weg	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal] ¹⁾	Rijsnelheid	Wegdekverharding
A73 hoofdrijbaan links	44.800	100 km/uur	2L-ZOAB
A73 hoofdrijbaan rechts	45.400	100 km/uur	2L-ZOAB
A73 toerit noord (16)	8.900	50 – 80 km/uur	SMA 0/5
A73 afrit noord (16)	11.100	50 – 80 km/uur	SMA 0/5
A73 toerit zuid (16)	8.700	50 – 80 km/uur	SMA 0/5
A73 afrit zuid (16)	10.300	50 – 80 km/uur	SMA 0/5
Tegelseweg	3.500 – 38.800	50 km/uur	Referentiewegdek (dicht asfaltbeton)
Hagerhofweg	7.100 – 19.100	50 km/uur	Referentiewegdek (dicht asfaltbeton)
Professor Gelissensingel	15.400 – 15.700	50 km/uur	Referentiewegdek (dicht asfaltbeton)
Wylrehofweg ²⁾	1.700 – 6.700	50 km/uur	Referentiewegdek (dicht asfaltbeton)
Hulsterweg ²⁾	1.600 – 2.800	50 km/uur	Referentiewegdek (dicht asfaltbeton)
Kraanvogelstraat	7.900 – 8.800	50 km/uur	Referentiewegdek (dicht asfaltbeton)
Danoweg (inrit ziekenhuis)	9.700 – 10.300	30 km/uur	Referentiewegdek (dicht asfaltbeton)
Wittendijkweg	100 - 400	50 km/uur	Referentiewegdek (dicht asfaltbeton)

¹⁾ afgerond op honderdtallen²⁾ Als één weg beschouwd in dit akoestisch onderzoek

In het verkeersmodel wordt rekening gehouden met circa 6.000 mvt/etmaal op de planwegen als weekdaggemiddelde. Uitgangspunt hierbij is dat circa 75% van de bewegingen direct in- of uit de parkeerhub is. Het resterende aantal verkeersbewegingen vindt plaats binnen het plangebied, waarbij is aangenomen dat naarmate de weg verder in het plangebied ligt, de verkeersintensiteit verder afneemt. De gehanteerde verkeersintensiteiten voor de planwegen zijn opgenomen in tabel 3.2.

Tabel 3.2: Gehanteerde verkeersintensiteiten planwegen

Wegvak	Verkeersintensiteit [mvt/etmaal]
Ontsluiting parkeerhub 1	2.250
Ontsluiting parkeerhub 2	2.250
Planweg	500 – 1.500

Voor de uitgebreide verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1 en bijlage 4.

Optrekcorrectie

De optrekcorrectie is een correctieterm ten gevolge van het afremmen en optrekken van het verkeer door de aanwezigheid van een kruispunt of een situatie die de gemiddelde snelheid van het verkeer sterk beperkt.

- Het verkeer op het kruispunt Tegelseweg/Danoweg/Hulsterweg en Tegelseweg/Hagerhofweg/Professor Gelissensingel is geregeld met een verkeersregelininstallatie. Voor het berekenen van de geluidbelasting is voor deze kruispunten een kruispuntcorrectie toegepast.
- Verder wordt het verkeer op het kruispunt van de Hagerhofweg/Kraanvogelstraat/plangebied en Hagerhofweg/Wylrehofweg afgewikkeld met een rotonde. Voor het berekenen van de geluidbelasting van de rotonde is een obstakelcorrectie toegepast.



4 Berekeningen en resultaten

4.1 Akoestisch rekenmodel

Het wettelijke Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012)³ stelt de regels voor het bepalen van de geluidbelastingen van wegen. Voor de geluidberekeningen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma GeoMilieu (versie 2024.2), dat voldoet aan gestelde rekenregels voor Standaardrekenmethode 2.

Er is in het rekenmodel uitgegaan van een standaard gedeeltelijk reflecterende bodem ($B_f = 0,5$). Verharde oppervlakken (wegen) en wateroppervlakten zijn ingevoerd als geheel reflecterend bodemgebied ($B_f = 0,0$). Hiermee komt de ingevoerde bodem overeen met de situatie ter plaatse. Conform het Rmg2012 is voor wegvakken waar (2L-)ZOAB aanwezig is, uitgegaan van $B_f = 0,5$.

Bij de bepaling van de geluidbelasting op de randen van de bouwvlakken (resultaten in dit hoofdstuk), is uitgegaan van vrije veldcondities (zonder bebouwing), er is daarom niet gecorrigeerd voor reflecties in de gevel of gebouwen in het plangebied. De geluidbelasting op de gevels (resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 6) is invallend bepaald, conform artikel 1.5 Rmg2012.

Voor de beoordelingshoogte is uitgegaan van 1,5 meter voor de begane grond, 4,5 meter voor de 1e verdieping, 7,5 meter voor de 2e verdieping. enz.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1.

4.2 Berekende geluidbelastingen (randen bouwvlak)

Conform de Wgh is de geluidbelasting (L_{den}), met aftrek conform artikel 110g Wgh, getoetst per weg. Voor de volledige rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 2.

4.2.1 Geluidbelasting als gevolg van rijksweg A73

De berekende geluidbelasting als gevolg van de rijksweg A73 bedraagt ten hoogste 53 dB, na aftrek van de correctie conform artikel 110g Wgh. De hoogste geluidbelasting treedt op ter plaatse van bouwveld 5.1. De maatgevende rekenresultaten zijn, per bouwvlak, opgenomen in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting per bouwvlak - rijksweg A73

Bouwvlak	Maximaal berekende geluidbelasting vanwege rijksweg A73 (na aftrek conform artikel 110g Wgh)
1	50
2	50
3	49
4	50
4.1	50
5	51
5.1	53

Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van alle bouwvlakken sprake is van overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB. Echter, alleen de bouwvlakken 1, 5, en 5.1 liggen binnen de geluidzone van de rijksweg A73.

Aan de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder van 53 dB is in het gehele plangebied voldaan.

³ Conform de laatste wijziging van 18 december 2023 (Stcrt. nr. 35239)



Gelet op de hoogte van de berekende geluidbelastingen is in hoofdstuk 5 ingegaan op geluidbeperkende maatregelen.

4.2.2 Geluidbelasting als gevolg van Tegelseweg

Als gevolg van de Tegelseweg is een geluidbelasting van ten hoogste 61 dB berekend, na aftrek van de correctie van 5 dB conform artikel 110g Wgh. De hoogste geluidbelasting treedt op ter plaatse van bouwveld 1 en 2. De maatgevende rekenresultaten zijn, per bouwvlak, opgenomen in tabel 4.2.

Tabel 4.2: Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting per bouwvlak - Tegelseweg

Bouwvlak	Maximaal berekende geluidbelasting vanwege Tegelseweg (na aftrek 5 dB conform artikel 110g Wgh)
1	61
2	61
3	50
4	52
4.1	52
5	60
5.1	60

Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van alle bouwvlakken sprake is van overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB. Aan de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder van 63 dB is in het gehele plangebied voldaan.

Gelet op de hoogte van de berekende geluidbelastingen is in hoofdstuk 5 ingegaan op geluidbeperkende maatregelen.

4.2.3 Geluidbelasting als gevolg van Hagerhofweg

Op de randen van bouwvlak 2 en 3 is de hoogste geluidbelasting van 58 dB als gevolg van de Hagerhofweg berekend. De maatgevende rekenresultaten zijn, per bouwvlak, opgenomen in tabel 4.3.

Tabel 4.3: Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting per bouwvlak - Hagerhofweg

Bouwvlak	Maximaal berekende geluidbelasting vanwege Hagerhofweg (na aftrek 5 dB conform artikel 110g Wgh)
1	51
2	58
3	58
4	51
4.1	46
5	44
5.1	43

Ter plaatse van de bouwvlakken 1, 2, 3 en 4 is sprake van overschrijding van de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB, maar is wel voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De geluidbelasting op de randen van bouwvlakken 4.1, 5 en 5.1 is lager dan de voorkeurswaarde.

Gelet op de hoogte van de berekende geluidbelastingen is in hoofdstuk 5 ingegaan op geluidbeperkende maatregelen.



4.2.4 Geluidbelasting als gevolg van Professor Gelissensingel

De geluidbelasting vanwege de Professor Gelissensingel is ten hoogste 51 dB, na aftrek van de correctie van 5 dB conform artikel 110g Wgh. Deze geluidbelasting treedt op ter plaatse van bouwvlak 2. De maatgevende rekenresultaten zijn, per bouwvlak, opgenomen in tabel 4.4.

Tabel 4.4: Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting per bouwvlak – Professor Gelissensingel

Bouwvlak	Maximaal berekende geluidbelasting vanwege Professor Gelissensingel (na aftrek 5 dB conform artikel 110g Wgh)
1	47
2	51
3	43
4	42
4.1	40
5	40
5.1	41

De berekende geluidbelastingen die hoger zijn dan de voorkeurswaarde, voldoen ruimschoots aan de maximale ontheffingswaarde, van 63 dB. Op andere bouwvlakken (dan bouwvlak 2) is voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Gelet op de hoogte van de berekende geluidbelastingen is in hoofdstuk 5 ingegaan op geluidbeperkende maatregelen.

4.2.5 Geluidbelasting als gevolg van Kraanvogelstraat

De geluidbelasting als gevolg van de Kraanvogelstraat is ten hoogste 50 dB, na aftrek van de correctie van 5 dB conform artikel 110g Wgh. Deze geluidbelasting treedt op ter plaatse van bouwvlak 3. De maatgevende rekenresultaten zijn, per bouwvlak, opgenomen in tabel 4.5.

Tabel 4.5: Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting per bouwvlak – Kraanvogelstraat

Bouwvlak	Maximaal berekende geluidbelasting vanwege Kraanvogelstraat (na aftrek 5 dB conform artikel 110g Wgh)
1	44
2	48
3	50
4	43
4.1	38
5	36
5.1	37

De berekende geluidbelastingen die hoger zijn dan de voorkeurswaarde, voldoen ruimschoots aan de maximale ontheffingswaarde, van 63 dB.

Gelet op de hoogte van de berekende geluidbelastingen is in hoofdstuk 5 ingegaan op geluidbeperkende maatregelen.



4.2.6 Geluidbelasting als gevolg van Wylrehofweg en Hulsterweg

Bij de bepaling van de geluidbelasting zijn de wegen Wylrehofweg en Hulsterweg, die in elkaars verlengde liggen, als één weg beschouwd. De geluidbelasting als gevolg van deze wegen is ten hoogste 59 dB, na aftrek van de correctie van 5 dB conform artikel 110g Wgh. Deze geluidbelasting treedt op ter plaatse van bouwvlak 4. De maatgevende rekenresultaten zijn, per bouwvlak, opgenomen in tabel 4.6.

Tabel 4.6: Maatgevende rekenresultaten geluidbelasting per bouwvlak – Wylrehofweg/Hulsterweg

Bouwvlak	Maximaal berekende geluidbelasting vanwege Wylrehofweg/Hulsterweg (na aftrek 5 dB conform artikel 110g Wgh)
1	43
2	42
3	58
4	59
4.1	46
5	43
5.1	42

Overschrijding van de voorkeurswaarde treedt in bouwvlak 3 en 4. De berekende geluidbelastingen die hoger zijn dan de voorkeurswaarde, voldoen aan de maximale ontheffingswaarde, van 63 dB.

Gelet op de hoogte van de berekende geluidbelastingen is in hoofdstuk 5 ingegaan op geluidbeperkende maatregelen.

4.2.7 Geluidbelasting als gevolg van Wittendijkweg

De berekende geluidbelasting op het plangebied als gevolg van de Wittendijkweg is ten hoogste 31 dB (na aftrek van de correctie van 5 dB conform artikel 110g Wgh). Hiermee is ruimschoots voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Er worden vanwege de geluidbelasting als gevolg van deze weg geen voorwaarden aan het plan gesteld.

4.2.8 Geluidbelasting als gevolg van Danoweg

De berekende geluidbelasting als gevolg van de Danoweg (inrit van het ziekenhuis) is ten hoogste 41 dB, ter plaatse van bouwvlak 5. De Danoweg is een 30 km/uur-weg, de geluidbelasting is inzichtelijk gemaakt in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Daar de geluidbelasting lager is dan de voorkeurswaarde van 48 dB (na aftrek conform artikel 110g Wgh), is geconcludeerd dat vanwege deze weg sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.



5 Bespreking resultaten

5.1 Geluidbeperkende maatregelen

Algemeen geldt bij de afweging van geluidbeperkende maatregelen een voorkeursvolgorde. Dit houdt in dat bij voorkeur maatregelen worden getroffen aan de bron van het geluid. Mocht dit niet mogelijk zijn of onvoldoende doeltreffend zijn, dan worden maatregelen in de overdracht van het geluid afgewogen. Als ook overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende doeltreffend zijn, worden maatregelen bij de ontvanger (gevelmaatregelen) getroffen.

In het plangebied Veilingterrein is sprake van een hogere geluidbelasting als gevolg van de rijksweg A73, Tegelseweg, Hagerhofweg, Wylrehofweg, Professor Gelissensingel en Kraanvogelstraat. Er zijn geluidbeperkende maatregelen afgewogen om bij voorkeur zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.

5.1.1 Bronmaatregelen

Bronmaatregelen kunnen zijn het toepassen van geluidreducerend asfalt, het verminderen van de verkeersintensiteit en het verlagen van de rijsnelheid.

Geluidreducerend wegdek

Voor de rijksweg A73 geldt dat op de hoofdrijbanen, die maatgevend zijn voor de geluidbelasting op het plangebied, reeds tweelaags ZOAB is toegepast. Het toepassen van een stiller asfalttype in het kader van de planontwikkeling is geen reële optie, omdat niet meer dan 1 dB geluidreductie kan worden behaald. Dit is een overwegend bezwaar van financiële aard.

In de Tegelseweg bevinden zich meerdere met verkeersregelininstallaties geregelde kruispunten op een onderlinge afstand van slechts 250 meter en 350 meter. Vanwege deze verkeersregelininstallaties (VRI's) dient rekening te worden gehouden met remmend en wringend verkeer. Een geluidreducerende wegdekverharding is minder bestand tegen afremmend en optrekkend verkeer, er treedt dan groot en snel kwaliteitsverlies op van het wegdek. Het toepassen van een geluidreducerende wegdek is dan ook niet wenselijk op het kruisingsvlak en de opstel- en voorsorteervakken. Voor de tussenliggende weggedeelten van de Tegelseweg is het toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding, op een beperkte weglengte, niet wenselijk vanwege beheer- en onderhoudsaspecten. Vanwege het met een VRI kruispunt met de Tegelseweg en de noordelijke inrit van het ziekenhuis, is het toepassen van geluidbeperkende wegdekverharding evenmin mogelijk voor de Professor Gelissensingel.

Verder is voor de Hagerhofweg sprake van meerdere rotondes, met een onderlinge afstand van slechts 100 meter en 150 meter. Ook hiervoor geldt dat vanwege remmend en wringend verkeer en de beperkte weglengten het toepassen van geluidbeperkende wegdekverharding niet mogelijk wordt geacht. Dit geldt ook voor de Kraanvogelstraat, die door middel van een rotonde aansluit op de Hagerhofweg.

Het toepassen van geluidreducerend wegdek op de Wylrehofweg wordt niet wenselijk geacht vanwege het aandeel (zwaar) vrachtverkeer, van en naar de bedrijvigheid die ten zuidoosten van het plangebied is gevestigd.

Geconcludeerd is dat het toepassen van geluidreducerende wegdekken stuit op overwegende bezwaren van financiële en technische aard.



Verkeersintensiteit en rijsnelheid

Gelet op de ontsluitingsfunctie van wegen die leiden tot overschrijding van de voorkeurswaarde, is het verminderen van de verkeersintensiteit en het verlagen van de rijsnelheid geen reële optie. Dit is een overwegend bezwaar van verkeerskundige aard.

Conclusie

Op basis van het voorgaande is geconcludeerd dat het treffen van bronmaatregelen stuit op overwegende bezwaren van financiële, technische en verkeerskundige aard.

5.1.2 Overdrachtsmaatregelen

Maatregelen om de overdracht van geluid te beperken kunnen zijn het plaatsen van geluidschermen en het vergroten van de afstand tussen de bron en ontvanger.

Geluidschermen

Het plaatsen van geluidschermen in deze binnenstedelijke situatie is uit stedenbouwkundig oogpunt aangemerkt als niet mogelijk. Om bij, met name de hoger gelegen woningen, het geluid effectief te reduceren, dient een dermate hoog geluidscherm te worden geplaatst dat dit vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt stuit op overwegende bezwaren. Geconcludeerd is dat het plaatsen van geluidschermen stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard.

Vergroten afstand

Uitgaande van de aantallen en oppervlakken in het programma voor (onder andere) woningbouw in het plangebied, is het vergroten van de afstand tussen de bron (wegen) en ontvanger (woningen) aan de zijde van de zuid-, west- en noordzijde niet mogelijk. Aan de oostzijde kan van deze maatregel gebruik gemaakt worden door het realiseren van de parkeerhubs tussen de Wylrehofweg en de woningen, waardoor het geluid van de weg deels wordt afgeschermd. Het resultaat hiervan blijkt uit de in hoofdstuk 6 gepresenteerde rekenresultaten voor het stedenbouwkundig plan.

Conclusie

Het plaatsen van geluidschermen stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard. Het vergroten van de afstand tussen de bron en ontvanger kan in het plan worden toegepast door het realiseren van parkeerhubs tussen de Wylrehofweg en woningen in het plan.

5.1.3 Gevelmaatregelen

In het Bouwbesluit is voorgeschreven dat bij een verleende hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder, voorzien dient te worden in voldoende geluidwering van gevels. Uitgangspunt voor het bepalen van de benodigde geluidwering van gevels, is de gecumuleerde geluidbelasting (zie hoofdstuk 6).

5.2 Cumulatie

De cumulatieve geluidbelasting, ter plaatse van de randen van de bouwvlakken, is ten hoogste 67 dB zonder toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wgh. Hierbij is het geluid van de Tegelseweg en de Hagerhofweg maatgevend voor de hoogte van de berekende cumulatieve geluidbelasting.

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting niet hoger is dan de maximale ontheffingswaarde, waarbij de aftrek van 5 dB volgens artikel 110g Wgh ook niet is toegepast, van 68 dB, kan worden gesteld dat er sprake is van een aanvaardbare geluidbelasting.

De berekende cumulatieve geluidbelasting is opgenomen in bijlage 3. In hoofdstuk 6 is inzicht gegeven in de cumulatieve geluidbelasting van gevels in het stedenbouwkundig plan.



6 Geluidbelasting op gevels stedenbouwkundig plan

In dit hoofdstuk is de geluidbelasting op de gevels van het stedenbouwkundig plan inzichtelijk gemaakt. In paragraaf 6.1 is de geluidbelasting als gevolg van de planwegen gevisualiseerd, zowel voor variant 1 als variant 2 van de ontsluiting van het plan.

Ter onderbouwing van het plan is vervolgens, in paragraaf 6.2, inzicht gegeven in de cumulatieve geluidbelasting op de gevels van gebouwen in het stedenbouwkundig plan.

Omwillen van de bespreking zijn de verschillende gebouwen aangeduid met een letter (zie figuur 7).



Figuur 7: Aanduiding gebouwen in stedenbouwkundig plan Veilingterrein te Venlo

6.1 Geluidbelasting als gevolg van planwegen

Voor het bepalen van de geluidbelastingen als gevolg van de planwegen zijn de verkeersgegevens gehanteerd zoals beschreven in paragraaf 3.6. Het rekenmodel waarin de planwegen zijn opgenomen is weergegeven in bijlage 4.

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting wanneer het plan wordt ontsloten op basis van variant 1, ten hoogste 54 dB is, na aftrek conform artikel 110g Wgh van 5 dB. Uit de gevisualiseerde rekenresultaten (in figuur 8 en figuur 9) volgt verder dat met name op de gevels van de gebouwen H, N en I, maar ook E en F, hogere geluidbelasting optreedt dan de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Verder treden hogere geluidbelastingen dan de voorkeurswaarde alleen op, op de gevels die direct aan de planwegen grenzen.




Figuur 8: Visualisatie geluidbelasting planwegen variant 1 (2) gezien vanuit het oosten



Figuur 9: Visualisatie geluidbelasting planwegen variant 1 (2) gezien vanuit het westen

In variant 2 wordt het plan ontsloten via planwegen die langs de buitenzijde van het plangebied liggen. De berekende geluidbelasting in variant 2 is ten hoogste 54 dB, na aftrek conform artikel 110g Wgh van 5 dB. Uit figuur 10 en figuur 11 blijkt dat met name de gevels van gebouw E geluidbelast zijn als gevolg van de planwegen en in mindere mate de gevels van gebouw C.

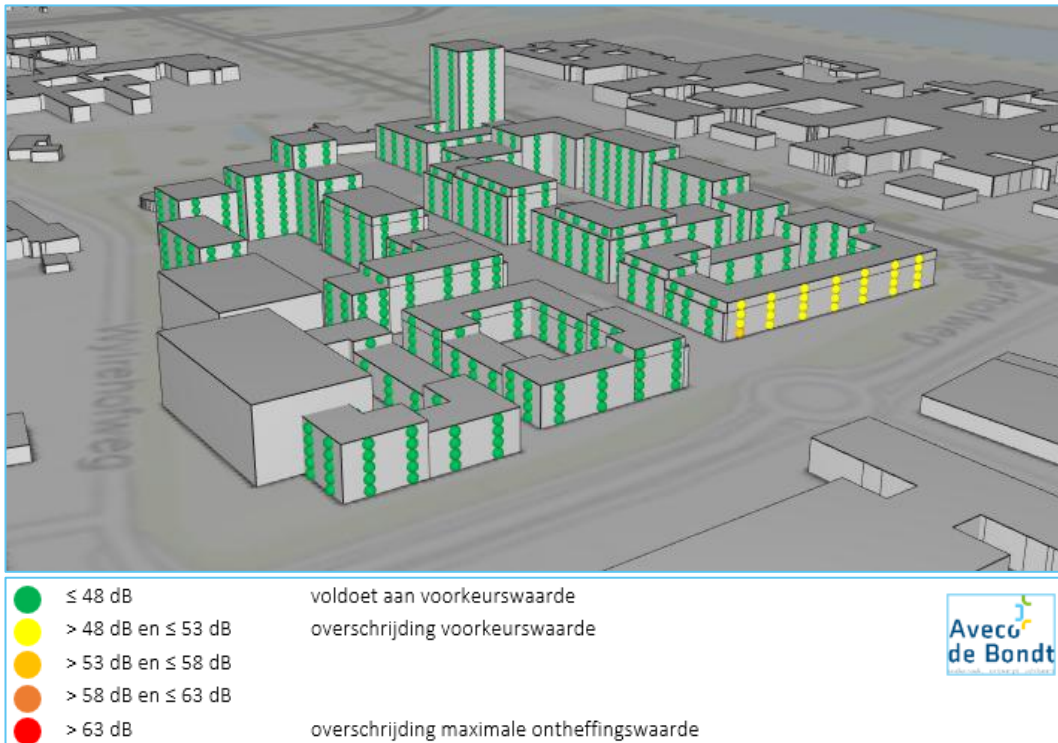

Figuur 10: Visualisatie geluidbelasting planwegen variant 2 (2) gezien vanuit het noordoosten



Figuur 11: Visualisatie geluidbelasting planwegen variant 2 (2) gezien vanuit het noordwesten

In beide varianten is de geluidbelasting als gevolg van de planwegen lager dan de in de Wet geluidhinder opgenomen maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De geluidbelasting als gevolg van de planwegen is daarom aan te merken als aanvaardbaar.

Geadviseerd wordt bij de door de planwegen geluidbelaste woningen, voor de geluidwering van gevels aan te sluiten bij de nieuwbouweis uit het Bouwbesluit en daarbij als uitgangspunt de cumulatieve geluidbelasting te hanteren.



In bijlage 5 zijn voor beide varianten de rekenresultaten van de geluidbelasting als gevolg van de planwegen opgenomen.

6.2 Cumulatieve geluidbelasting

In deze paragraaf zijn de cumulatieve geluidbelastingen, inclusief de geluidbelasting als gevolg van de planwegen, op de gevels van het stedenbouwkundig plan gevisualiseerd. Hierbij is worst-case uitgegaan van variant 2 voor de ontsluiting van het plan, omdat hierbij de planwegen langs de buitenzijde van het plangebied ligt, waar ook geluidbelasting optreedt als gevolg van andere wegen (onder andere de Hagerhofweg, Tegelseweg en professor Gelissensingel). Uit de resultaten blijkt welke delen van het plan als geluidluw aan te merken zijn. Daarnaast is af te leiden (uit de cumulatieve geluidbelasting) voor welke gevels rekening gehouden dient te worden met hogere geluidbelasting dan de voorkeurswaarde.

Om inzichtelijk te maken waar sprake is van geluidluwe omstandigheden is de cumulatieve geluidbelasting met behulp van het volgende kleurenschema gevisualiseerd. Groen betekent dat de geluidbelasting niet hoger is dan de voorkeurswaarde (geluidluw). Vanaf lichtgroen is er sprake van een hogere geluidbelasting dan de voorkeurswaarde vanwege één of meerdere wegen.

Opgemerkt wordt dat de geluidbelasting niet bepaald is op de gevels van de parkeerhubs ('PH' in figuur 7).

De berekende cumulatieve geluidbelasting, waarbij de aftrek van artikel 110g Wgh niet is toegepast, bedraagt ten hoogste 66 dB. Uit de gevisualiseerde resultaten in figuur 12 tot en met figuur 15 zijn de volgende conclusies getrokken:

- I. De hoogste geluidbelastingen treden op ter plaatse van de westelijke en noordelijke eerstelijns bebouwing;
- II. De hoogbouw in de zuidwestelijke hoek van het plan is aan drie zijden geluidbelast;
- III. Gebouwen F, G, I en J zijn geluidluw gesitueerd;
- IV. De binnenzijde van de carré-vormige gebouwen E, H en N zijn geluidluw gesitueerd;
- V. Het binnenterrein dat wordt omsloten door de gebouwen B-D, F en G en door de gebouwen I-M is geluidluw gesitueerd.

Bij conclusie III. wordt opgemerkt dat indien wordt uitgegaan van variant 1 voor de ontsluiting van het plan, de gebouwen F, G, I en J nog steeds grotendeels geluidluw gesitueerd zijn, met uitzondering van de gevels direct aan de planwegen.

Gelet op het voorgaande voorziet het stedenbouwkundig plan, uit het oogpunt van geluid, in een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.



- ≤ 53 dB Lcum
- > 53 dB Lcum en ≤ 58 dB Lcum
- > 58 dB Lcum en ≤ 63 dB Lcum
- > 63 dB Lcum en ≤ 68 dB Lcum
- > 68 dB Lcum

Figuur 12: Visualisatie cumulatieve geluidbelasting (1) gezien vanuit het westen



- ≤ 53 dB Lcum
- > 53 dB Lcum en ≤ 58 dB Lcum
- > 58 dB Lcum en ≤ 63 dB Lcum
- > 63 dB Lcum en ≤ 68 dB Lcum
- > 68 dB Lcum

Figuur 13: Visualisatie cumulatieve geluidbelasting (2) gezien vanuit het noorden



Figuur 14: Visualisatie cumulatieve geluidbelasting (3) gezien vanuit het oosten



Figuur 15: Visualisatie cumulatieve geluidbelasting (4) gezien vanuit het zuiden

De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 6.



7 Hogere grenswaarden

In de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat als gevolg van wegverkeerslawaaï, hogere geluidbelastingen dan de voorkeurswaarde optreden in het plangebied Veilingterrein te Venlo en dat het treffen van geluidbeperkende maatregelen stuit op overwegende bezwaren van financiële, technische, stedenbouwkundige en verkeerskundige aard. Door de positionering van de parkeerhubs aan de zijde van de Wylrehofweg kunnen de achterliggende woningen afgeschermd worden van geluid van deze weg.

Tevens is onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting als gevolg van mogelijke 30 km/uur wegen in het plangebied zelf. Hierbij zijn twee mogelijke varianten onderzocht. In beide varianten is de geluidbelasting als gevolg van de planwegen lager dan de in de Wet geluidhinder opgenomen maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De geluidbelasting als gevolg van de planwegen is daarom aan te merken als aanvaardbaar.

De berekende cumulatieve geluidbelasting op de randen van de bouwvlakken is ten hoogste 67 dB. Verder is ter onderbouwing van het plan de cumulatieve geluidbelasting op de gevels van het stedenbouwkundig plan bepaald. Gebleken is dat de hoogste geluidbelastingen optreden ter plaatse van de westelijke en noordelijke eerstelijns bebouwing en dat de hoogbouw in de zuidwestelijke hoek van het plan aan drie zijden geluidbelast. Daarentegen zijn de gebouwen F, G, I en J geluidluw gesitueerd, evenals de binnenzijde van de carré-vormige gebouwen E, H en N en het binnenterrein dat wordt omsloten door de gebouwen B-D, F en G en door de gebouwen I-M. Op basis hiervan is geconcludeerd dat het plan voor de ontwikkeling van het Veilingterrein uit het oogpunt van geluid voorziet in een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In tabel 7.1 is een overzicht gegeven van de voor het plan benodigde hogere grenswaarden, ter plaatse van de randen van de bouwvlakken.

Tabel 7.1: Benodigde hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaaï

Weg	Benodigde hogere grenswaarde per bouwvlak						
	1	2	3	4	4.1	5	5.1
Rijksweg A73	50 dB	- 1)	- 1)	- 1)	- 1)	51 dB	53 dB
Tegelseweg	61 dB	61 dB	50 dB	52 dB	52 dB	60 dB	60 dB
Hagerhofweg	51 dB	58 dB	58 dB	51 dB	-	-	-
Prof. Gelissensingel	-	51 dB	-	-	-	-	-
Kraanvogelstraat	-	-	50 dB	-	-	-	-
Wylrehofweg/Hulsterweg	-	-	58 dB	59 dB	-	-	-

1) De bouwvlakken 2, 3, 4 en 4.1 liggen buiten de zone van de rijksweg A73, hoewel de berekende geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, is een hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder niet aan de orde.



Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel


Rapport: Groepsreducties
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Danoweg (inrit ziekenhuis)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hagerhofweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hulsterweg/Wylrenhofweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kraanvogelstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Prof. Gelissensingel	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
rijksweg A73	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tegelseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Wittendijkweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)

Model eigenschap


Omschrijving	VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Verantwoordelijke	pvdh
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	pvdh op 24-8-2022
Laatst ingezien door	pvdh op 5-3-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.3 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

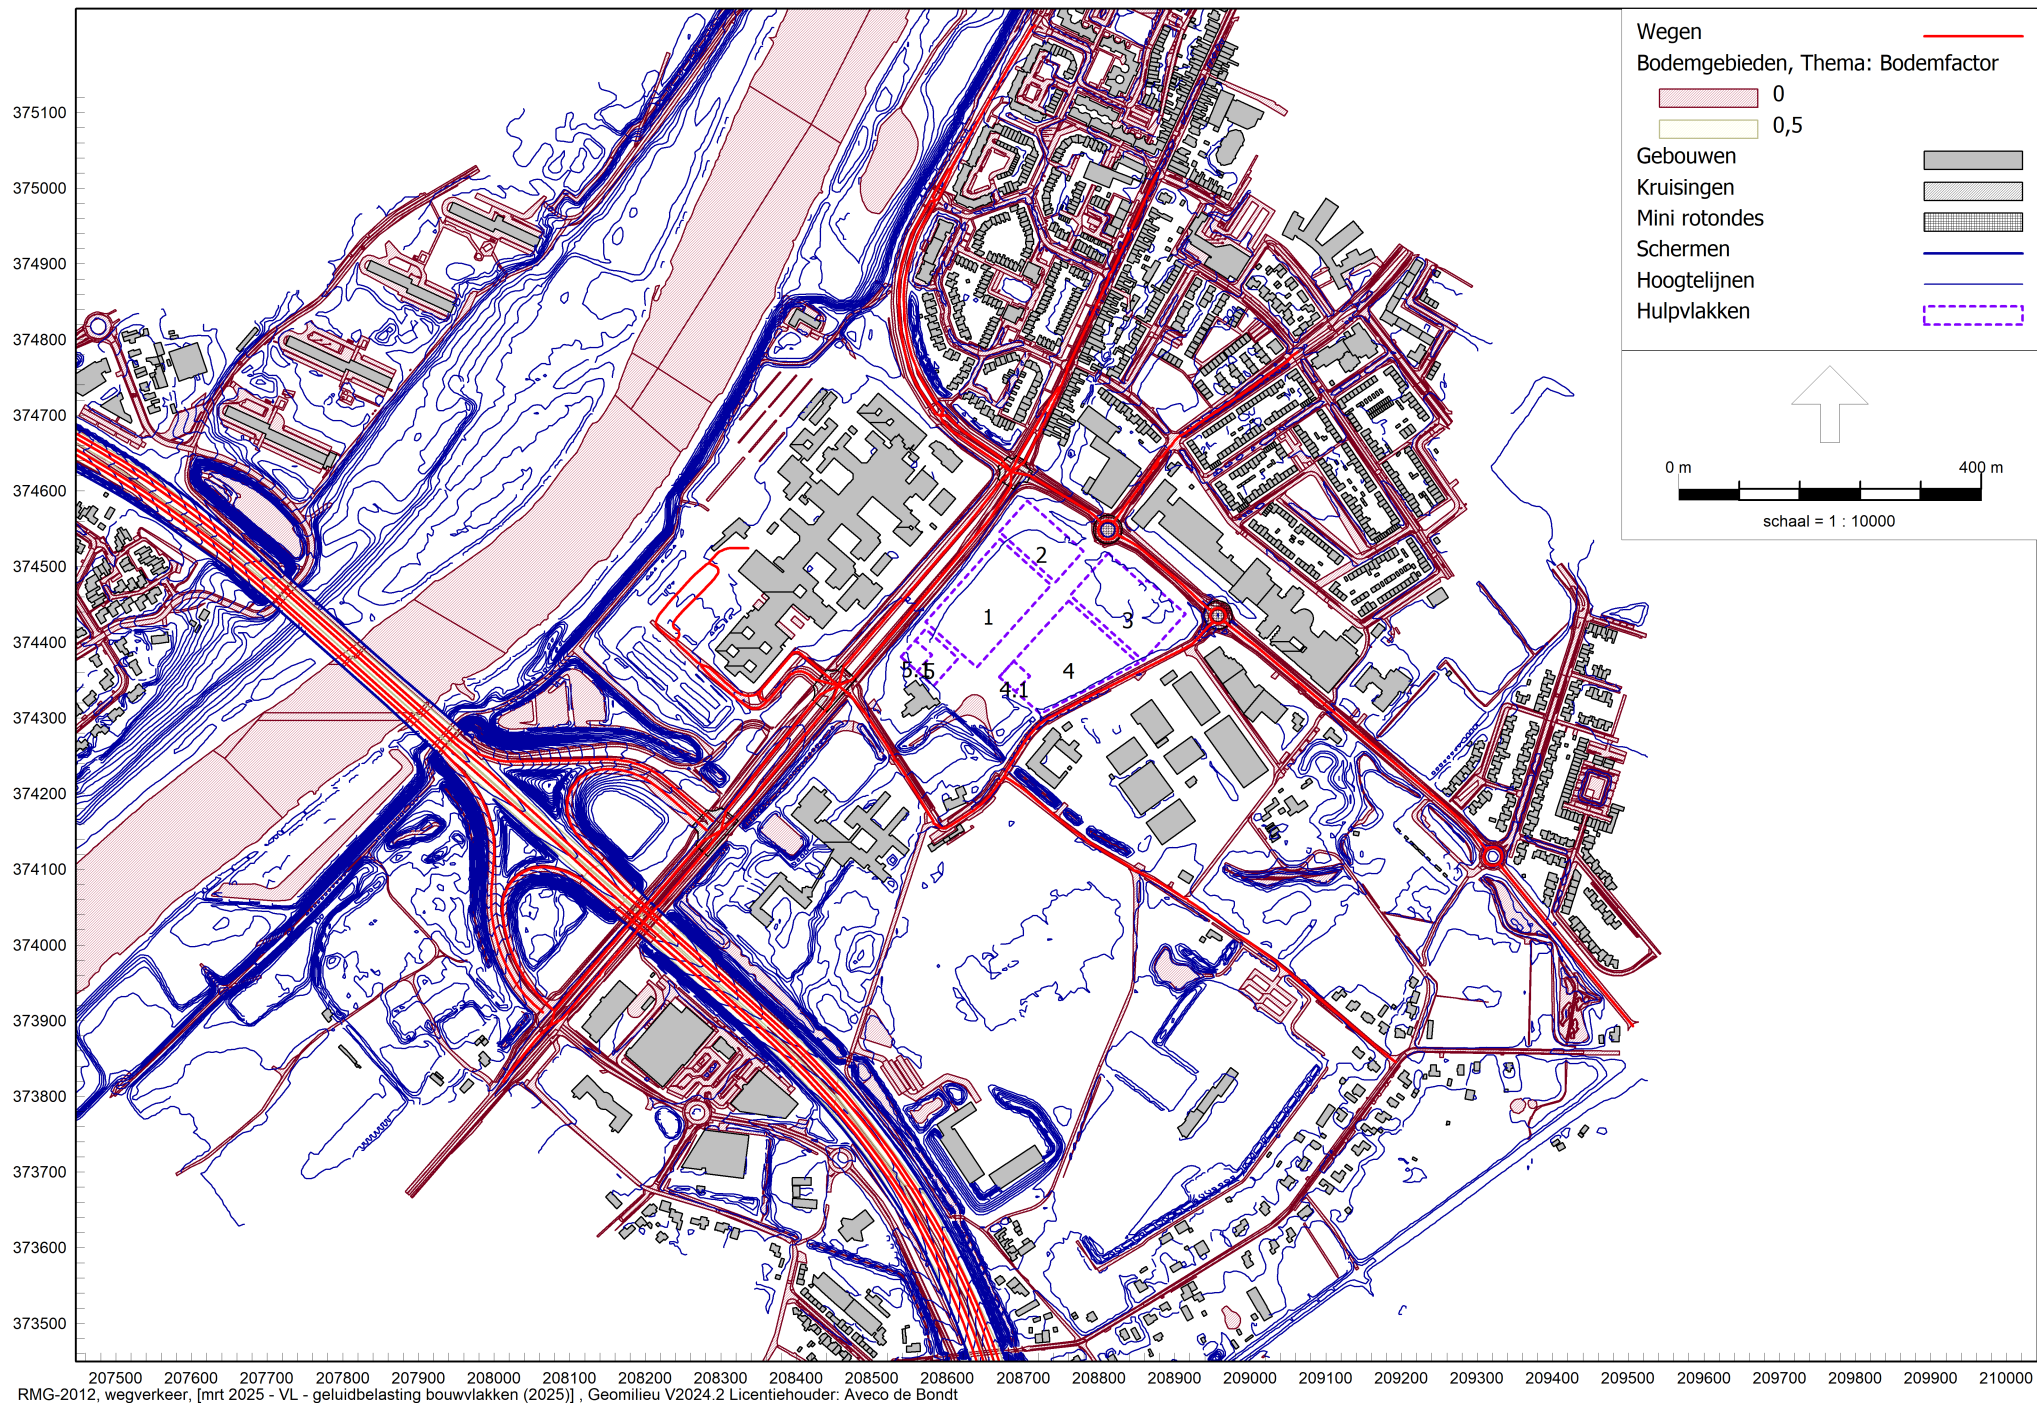


Bijlage 1 - Overzicht rekenmodel (randen bouwvlakken, wegen, bodemgebieden, hoogtelijnen)

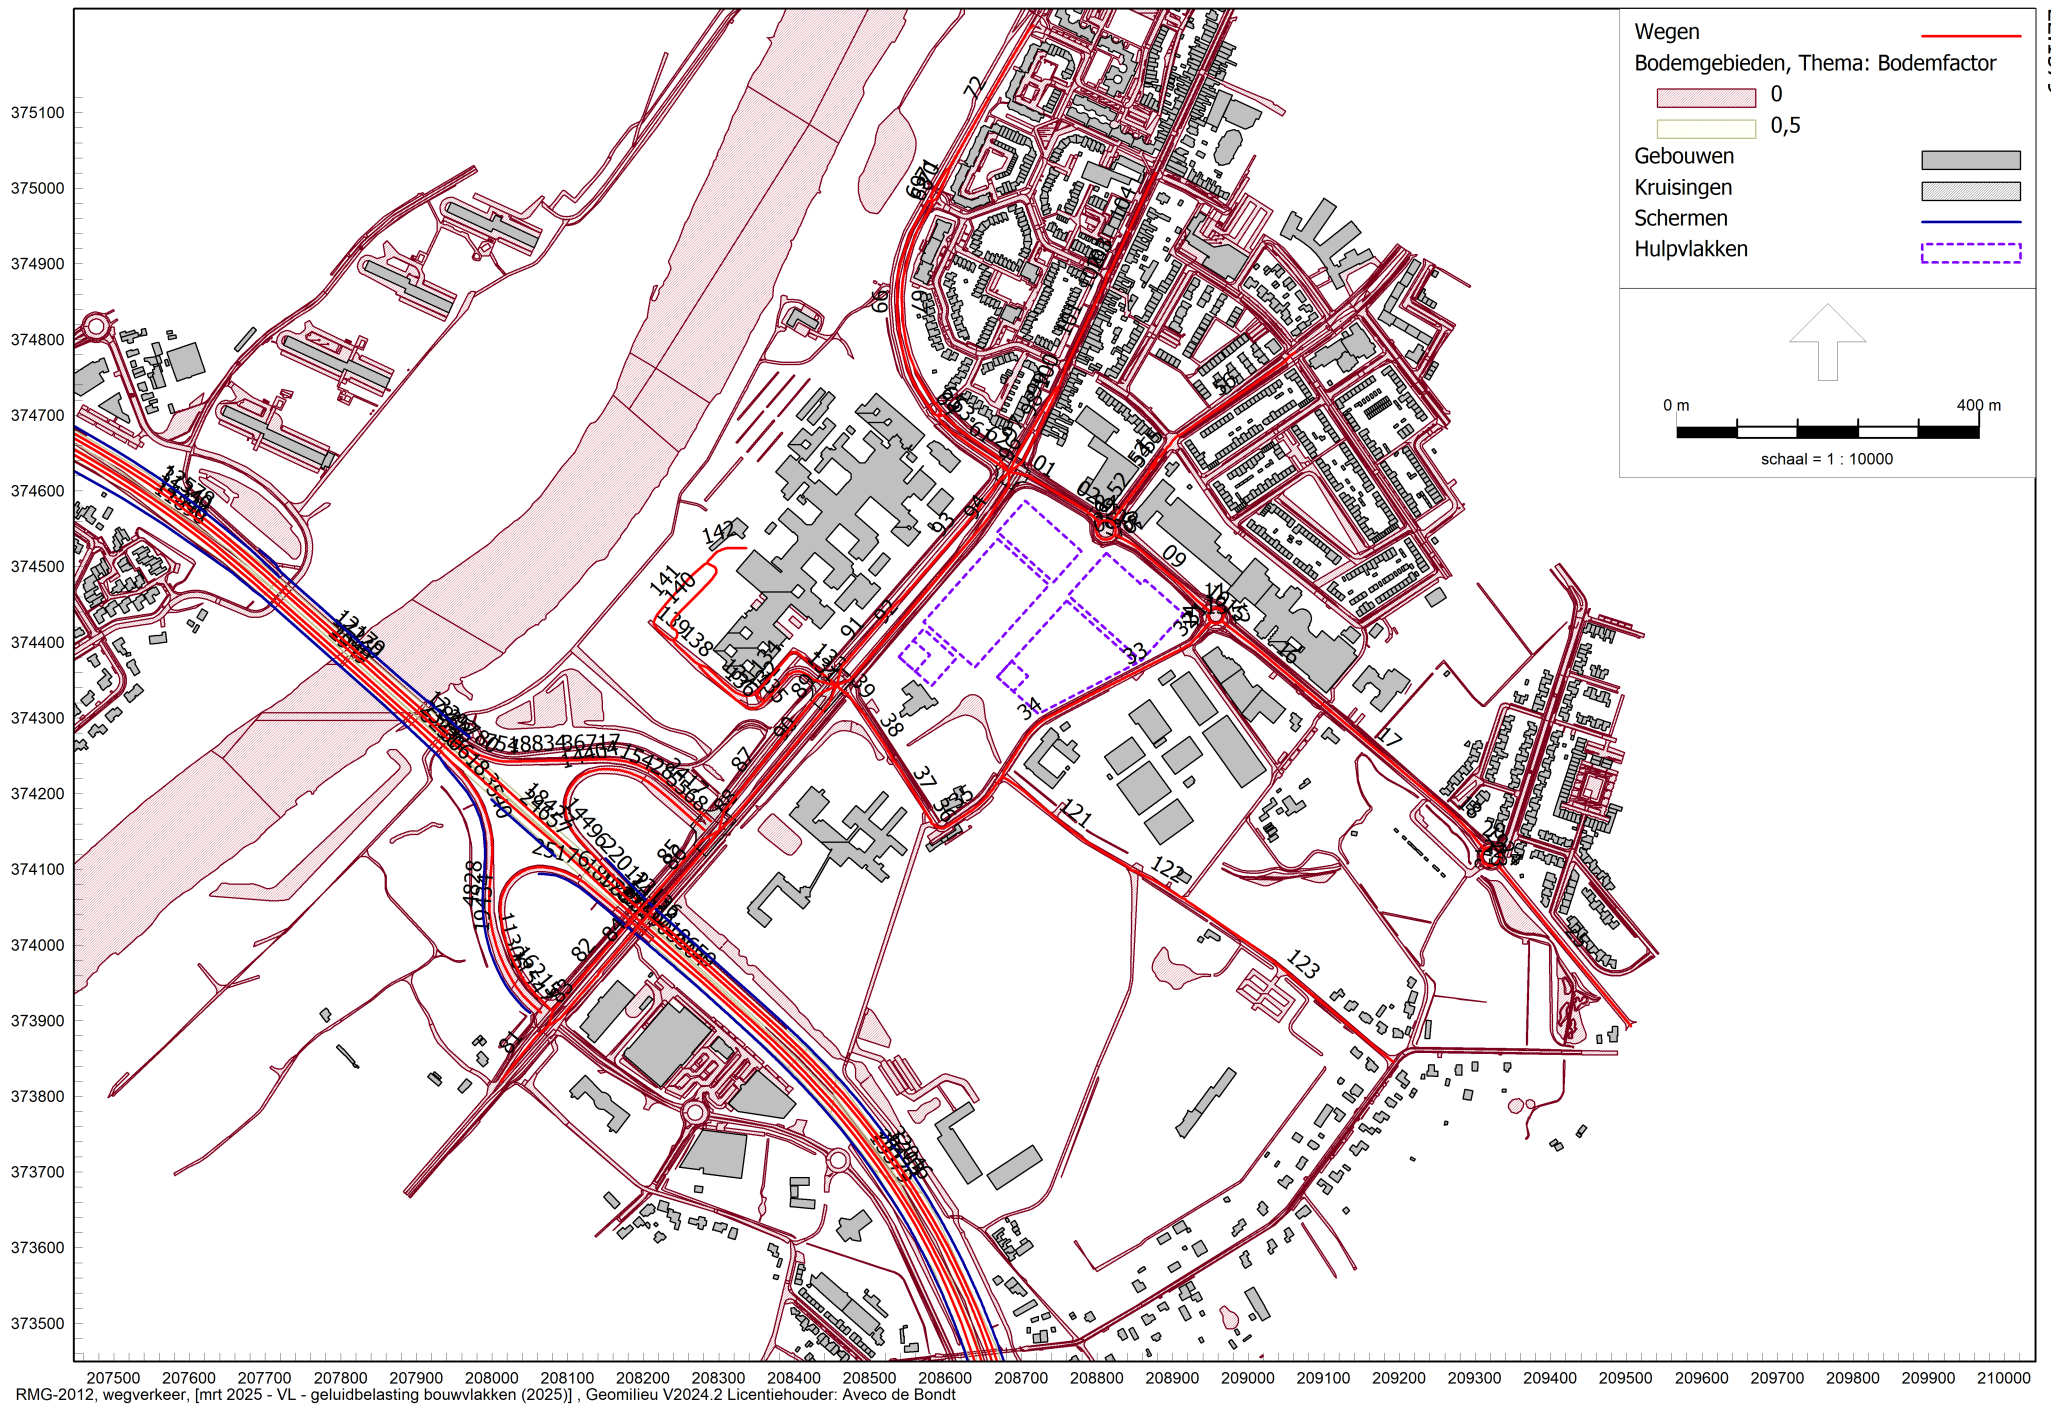


Bijlage 1 - Overzicht rekenmodel (wegen)

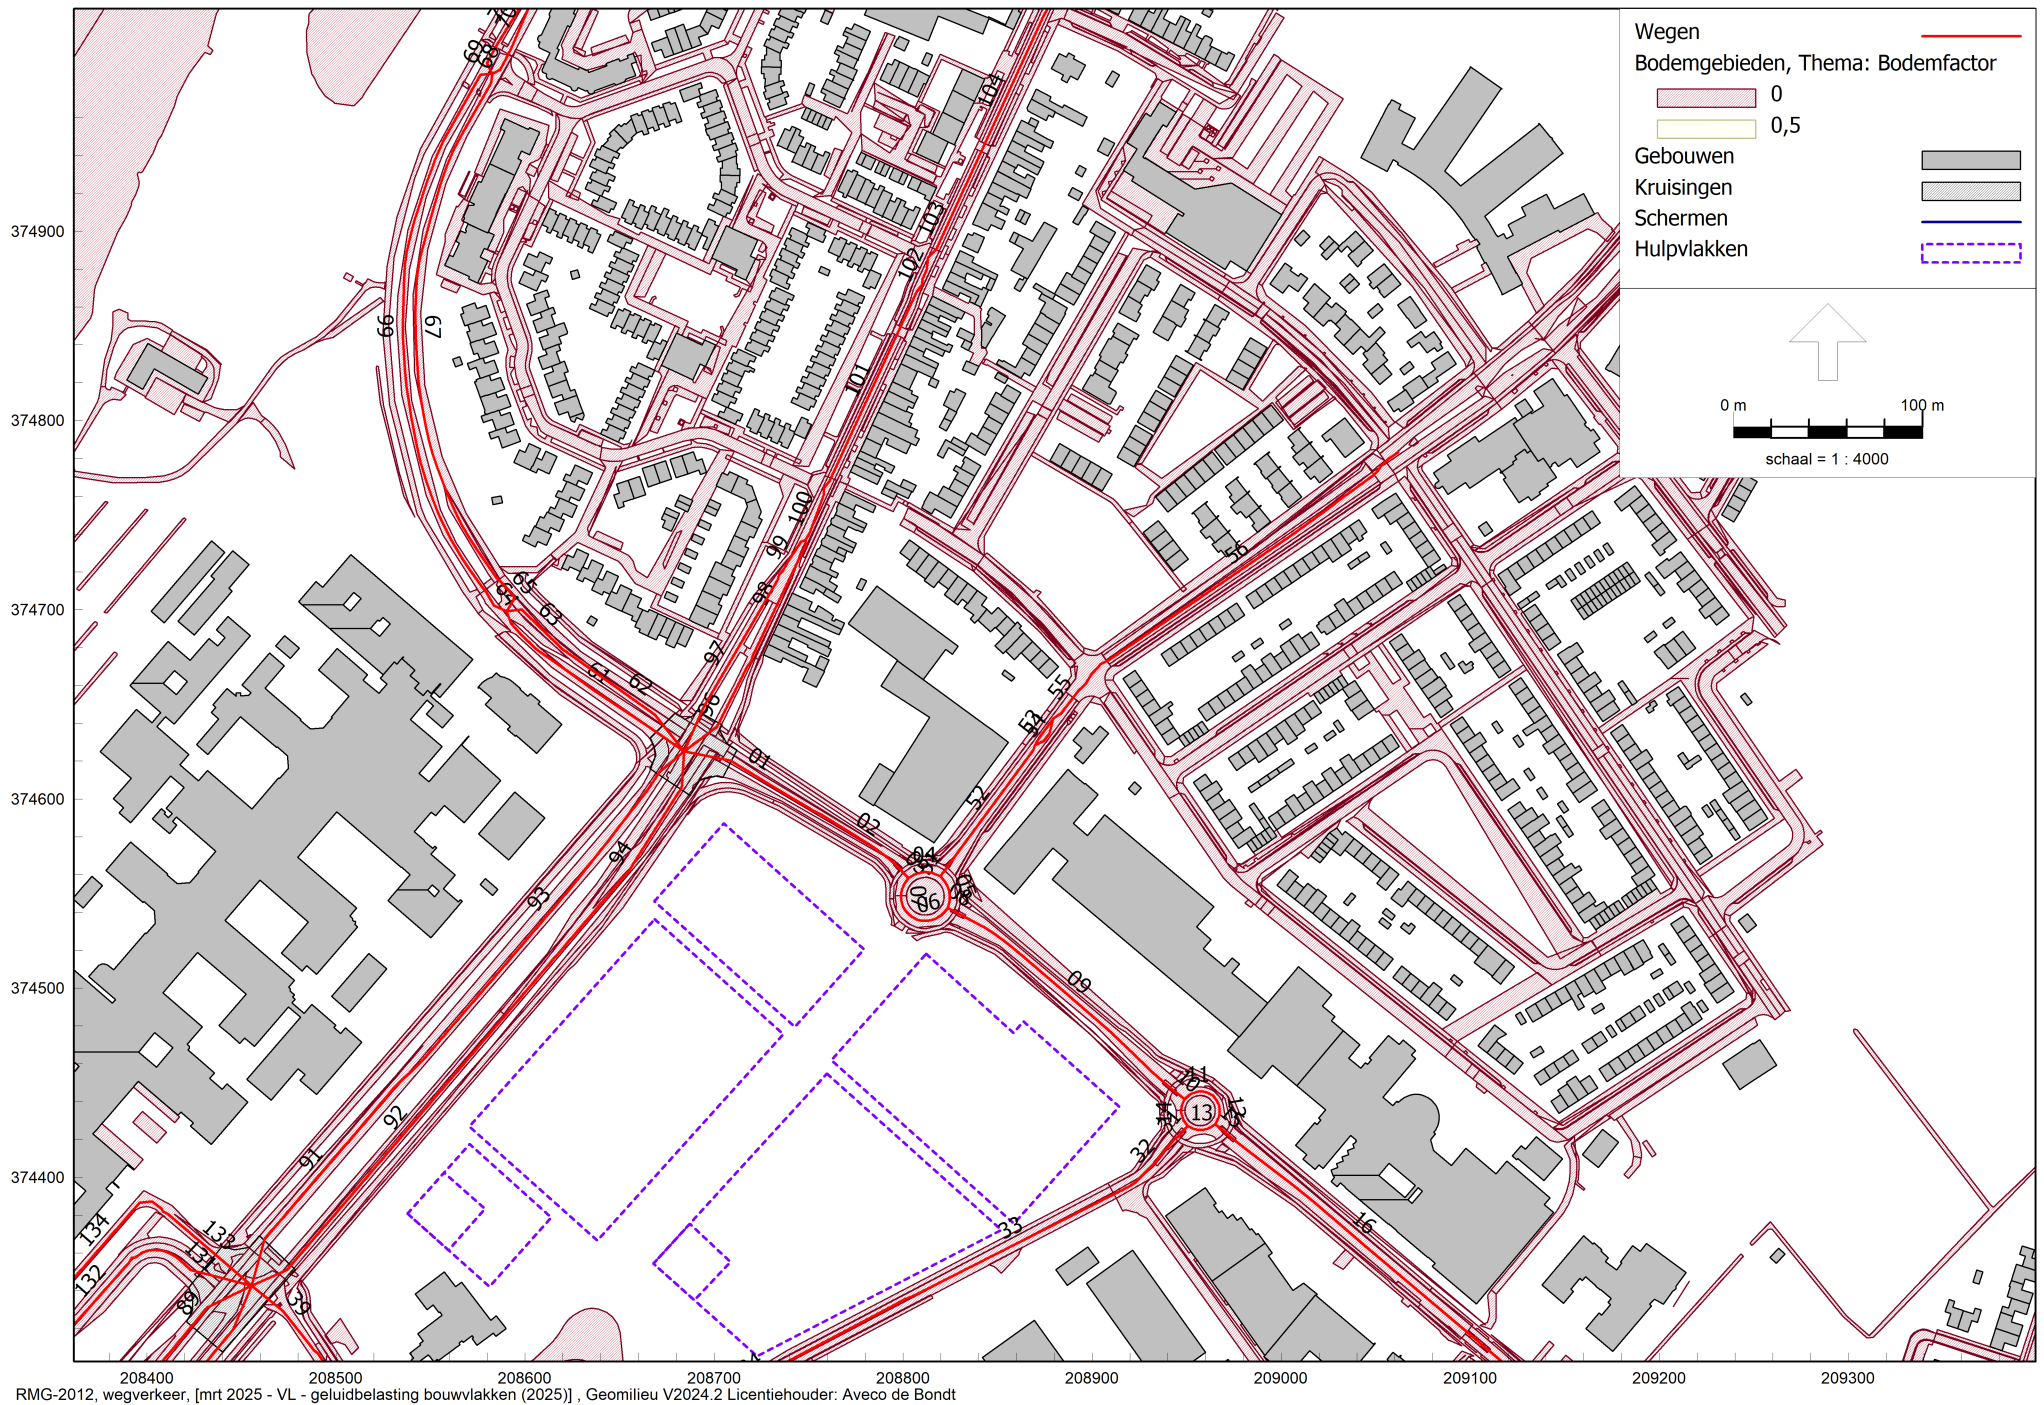


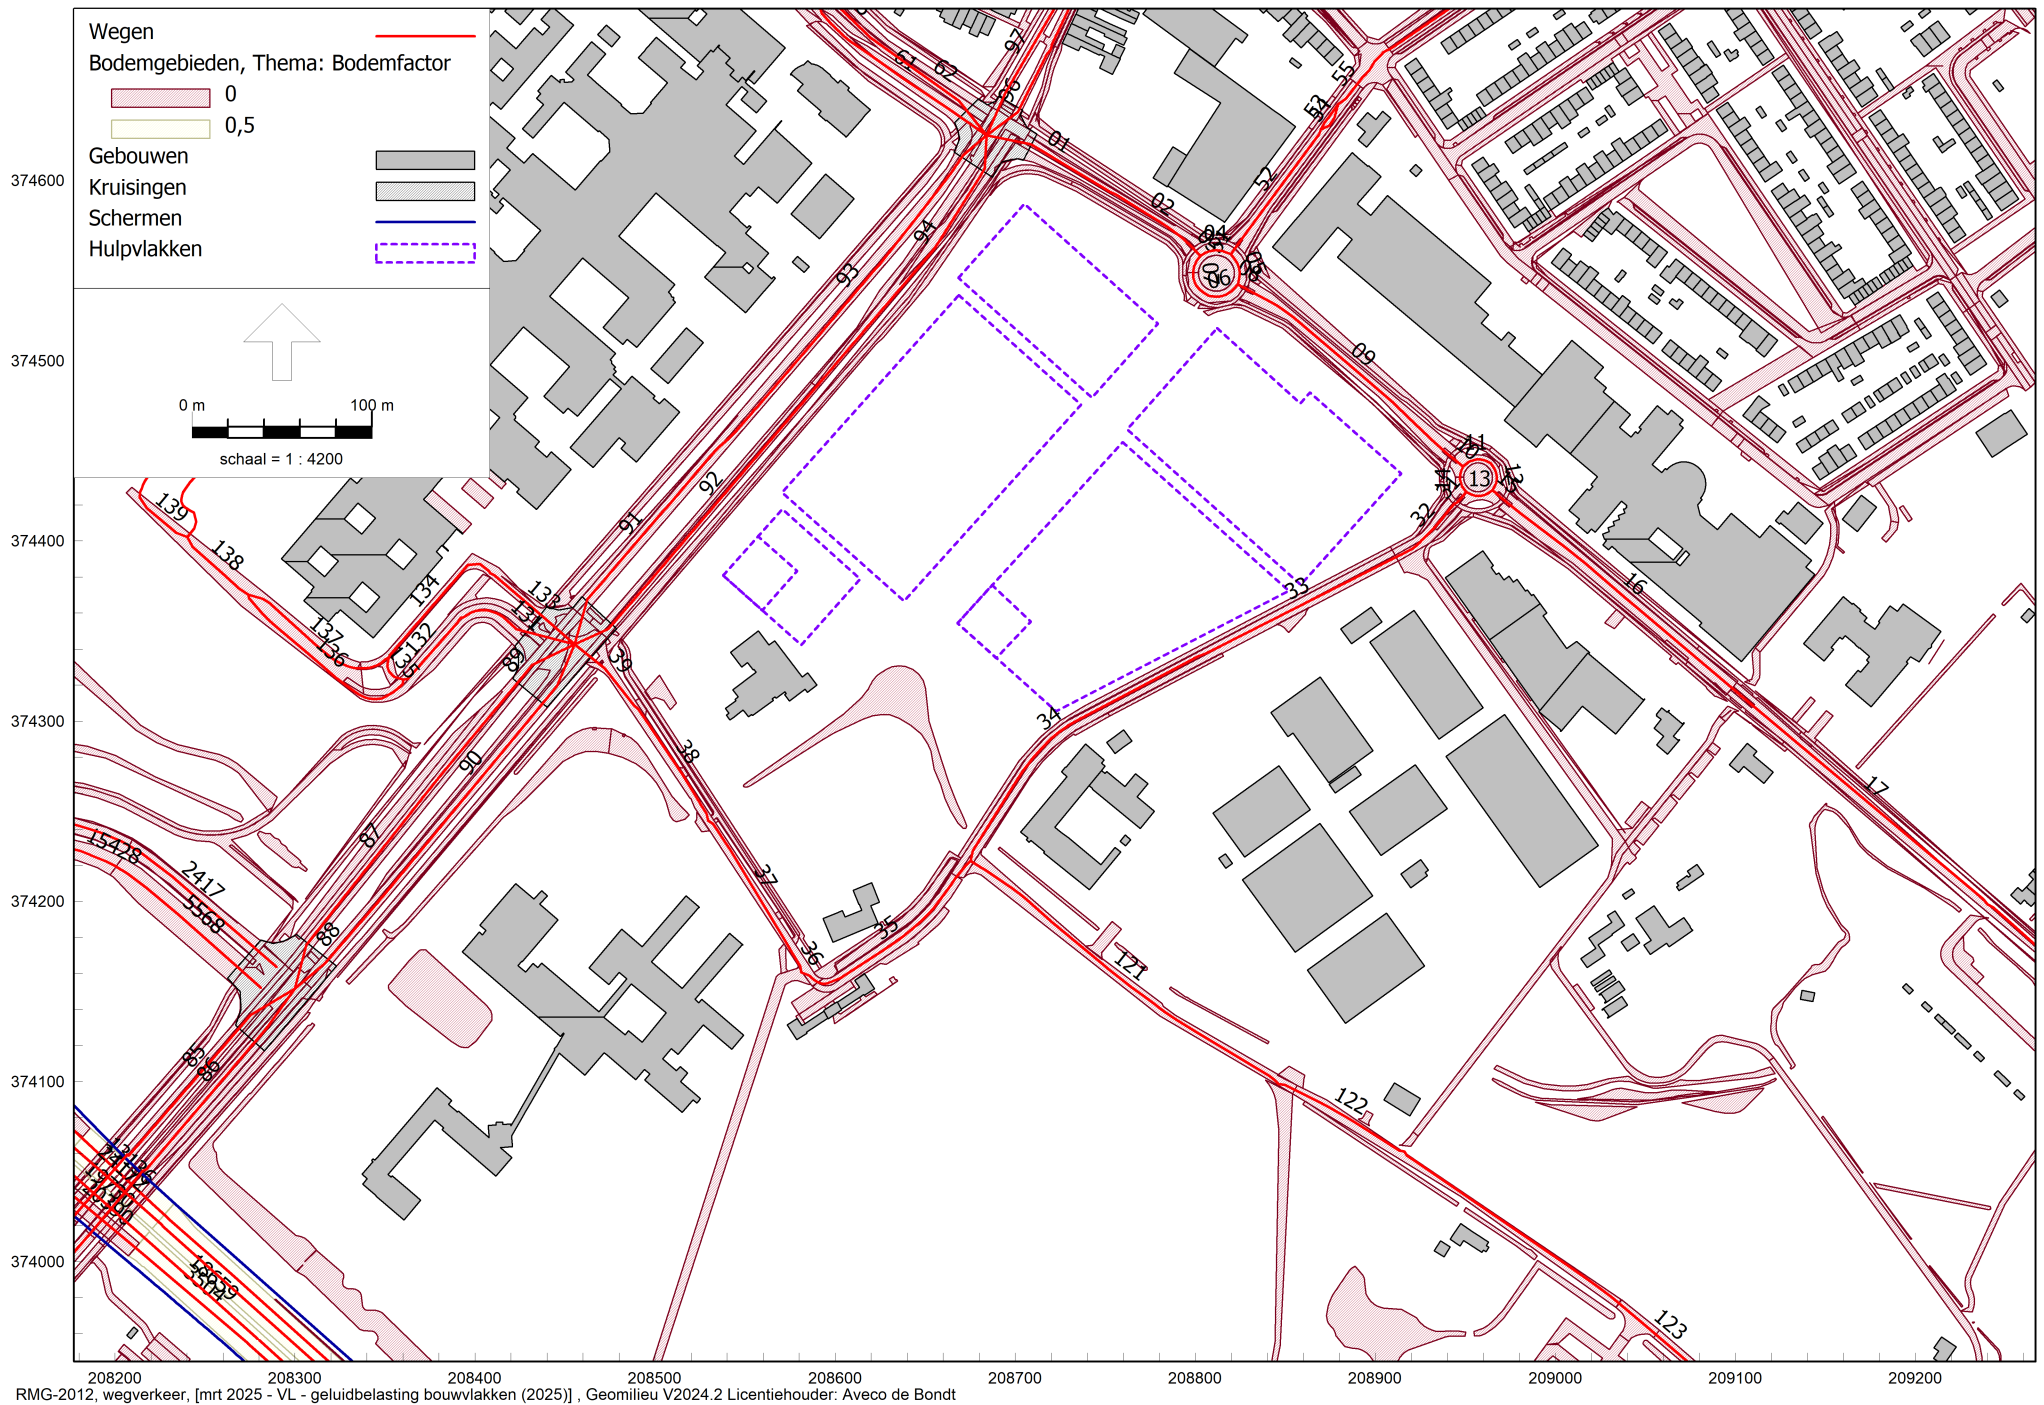


Bijlage 1 - Overzicht rekenmodel (wegen)

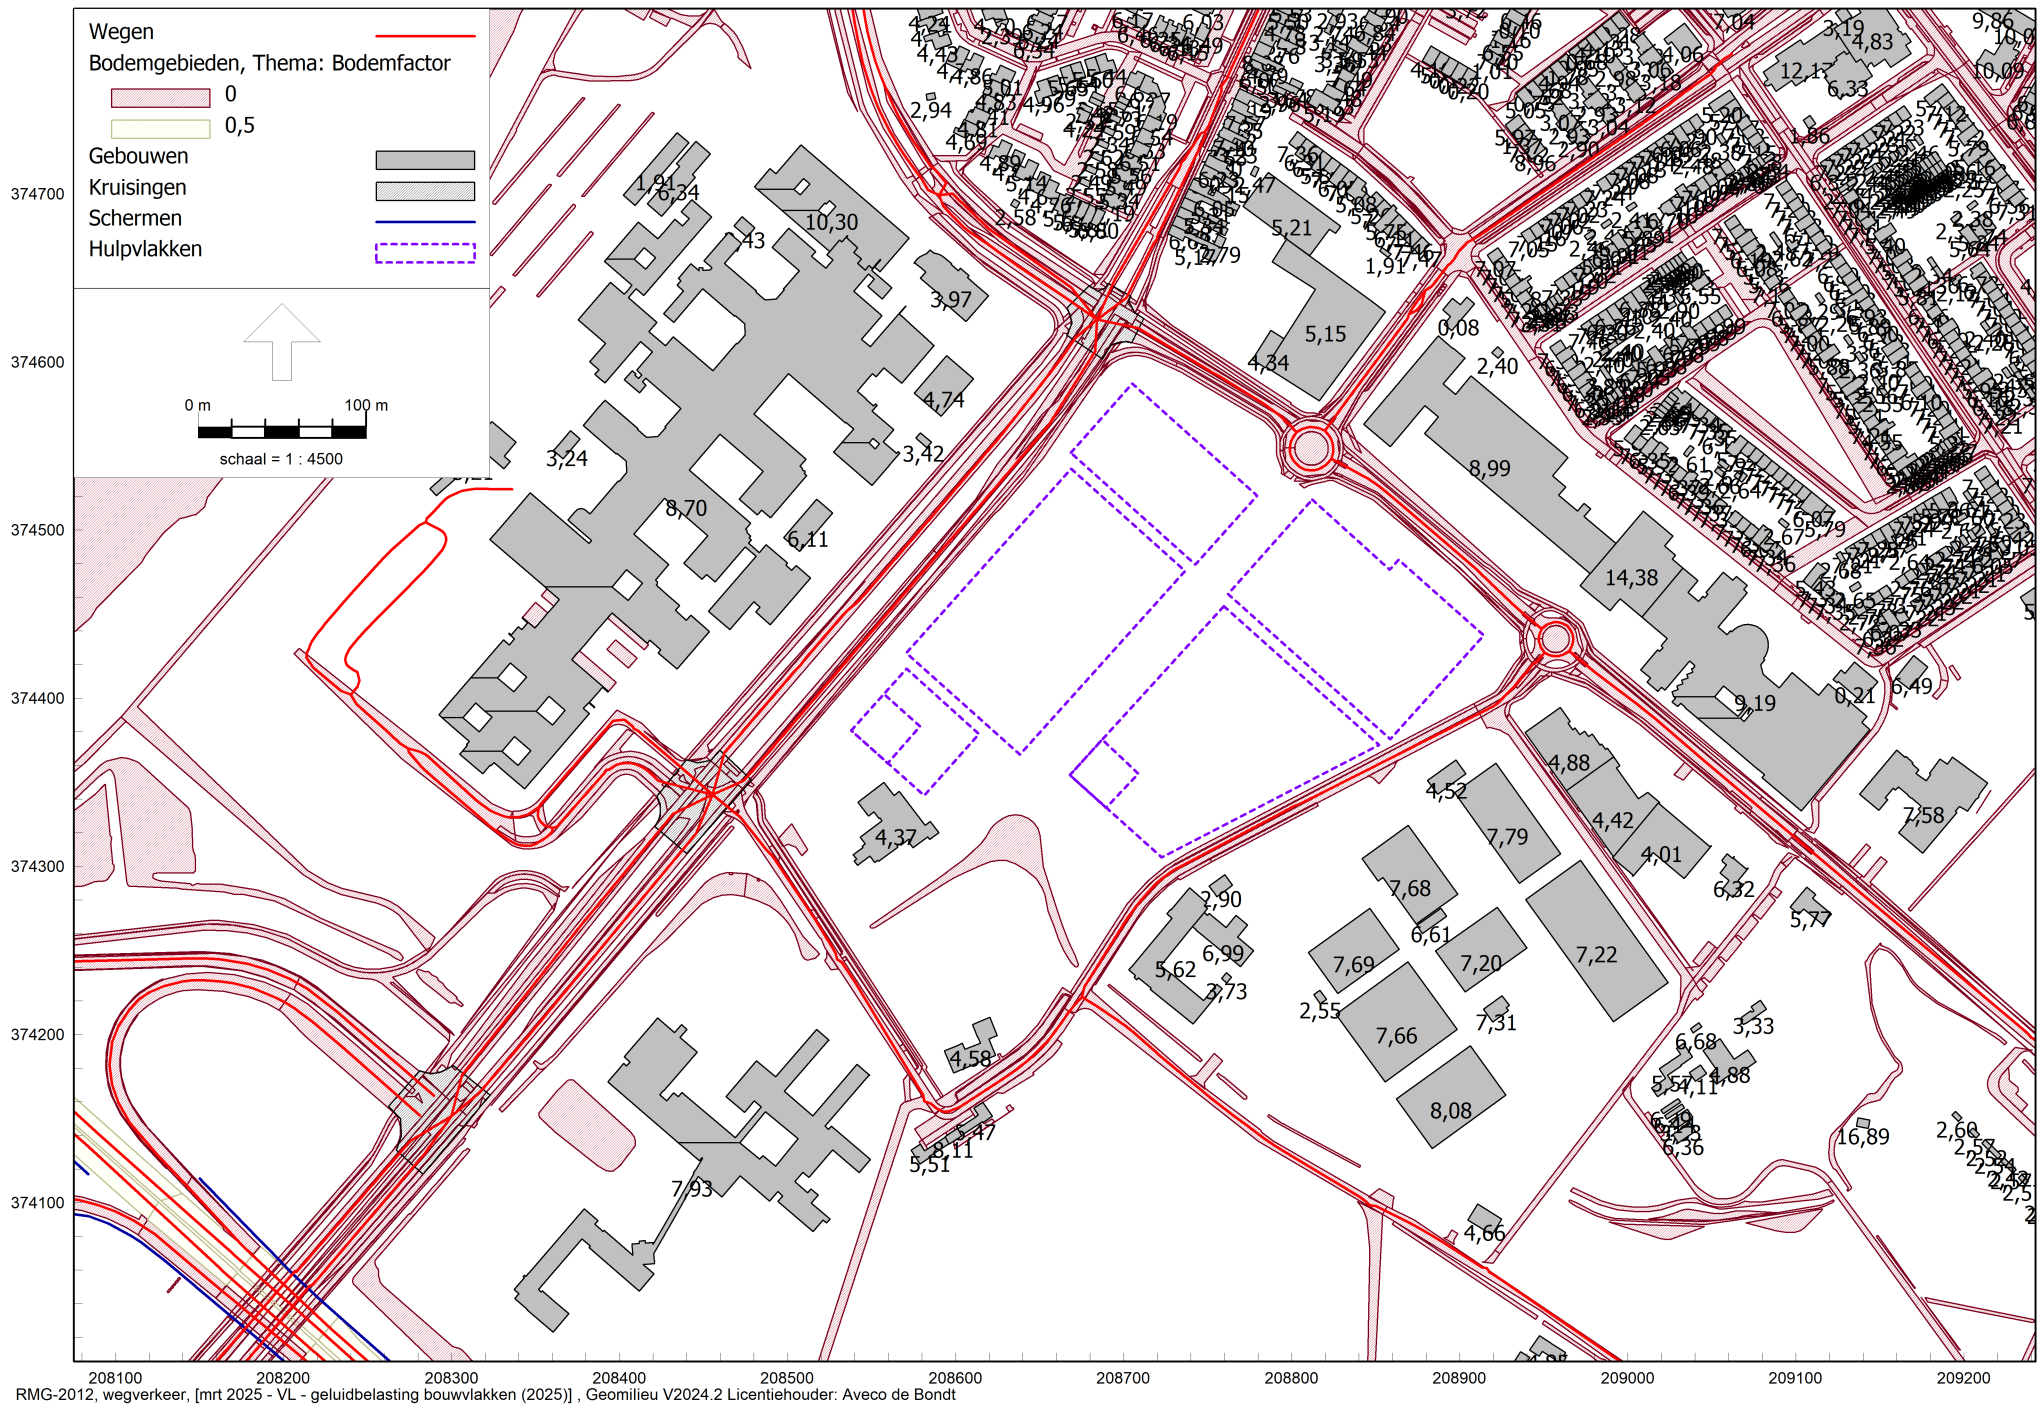


Bijlage 1 - Overzicht rekenmodel (gebouwen, rel. hoogte)

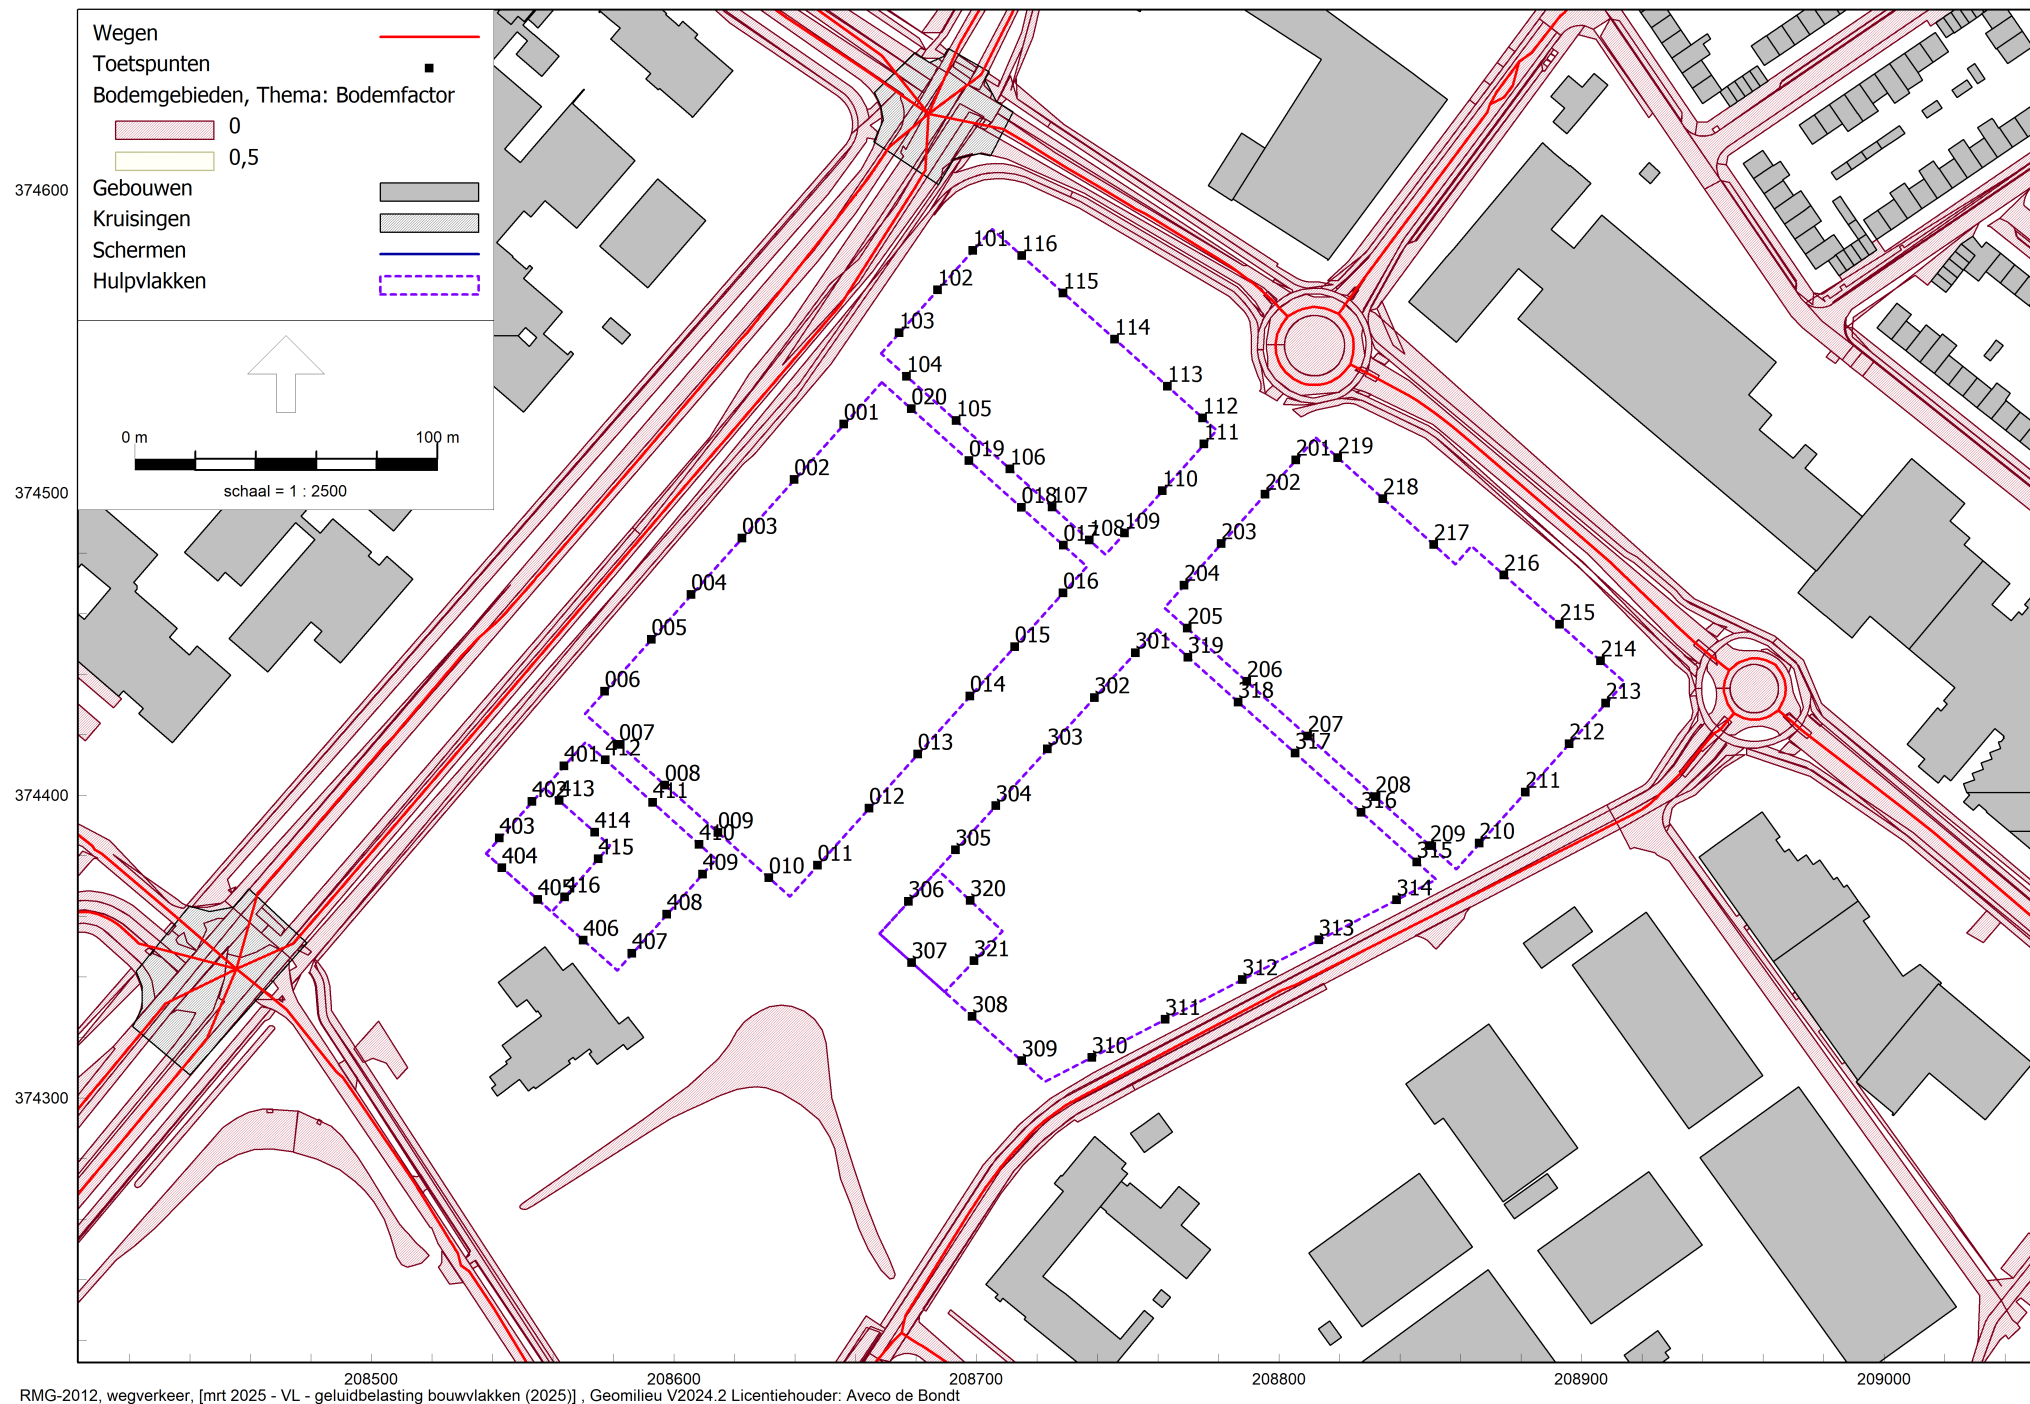

Bijlage 1 - Overzicht rekenmodel (rekenpunten randen bouwvlakken)

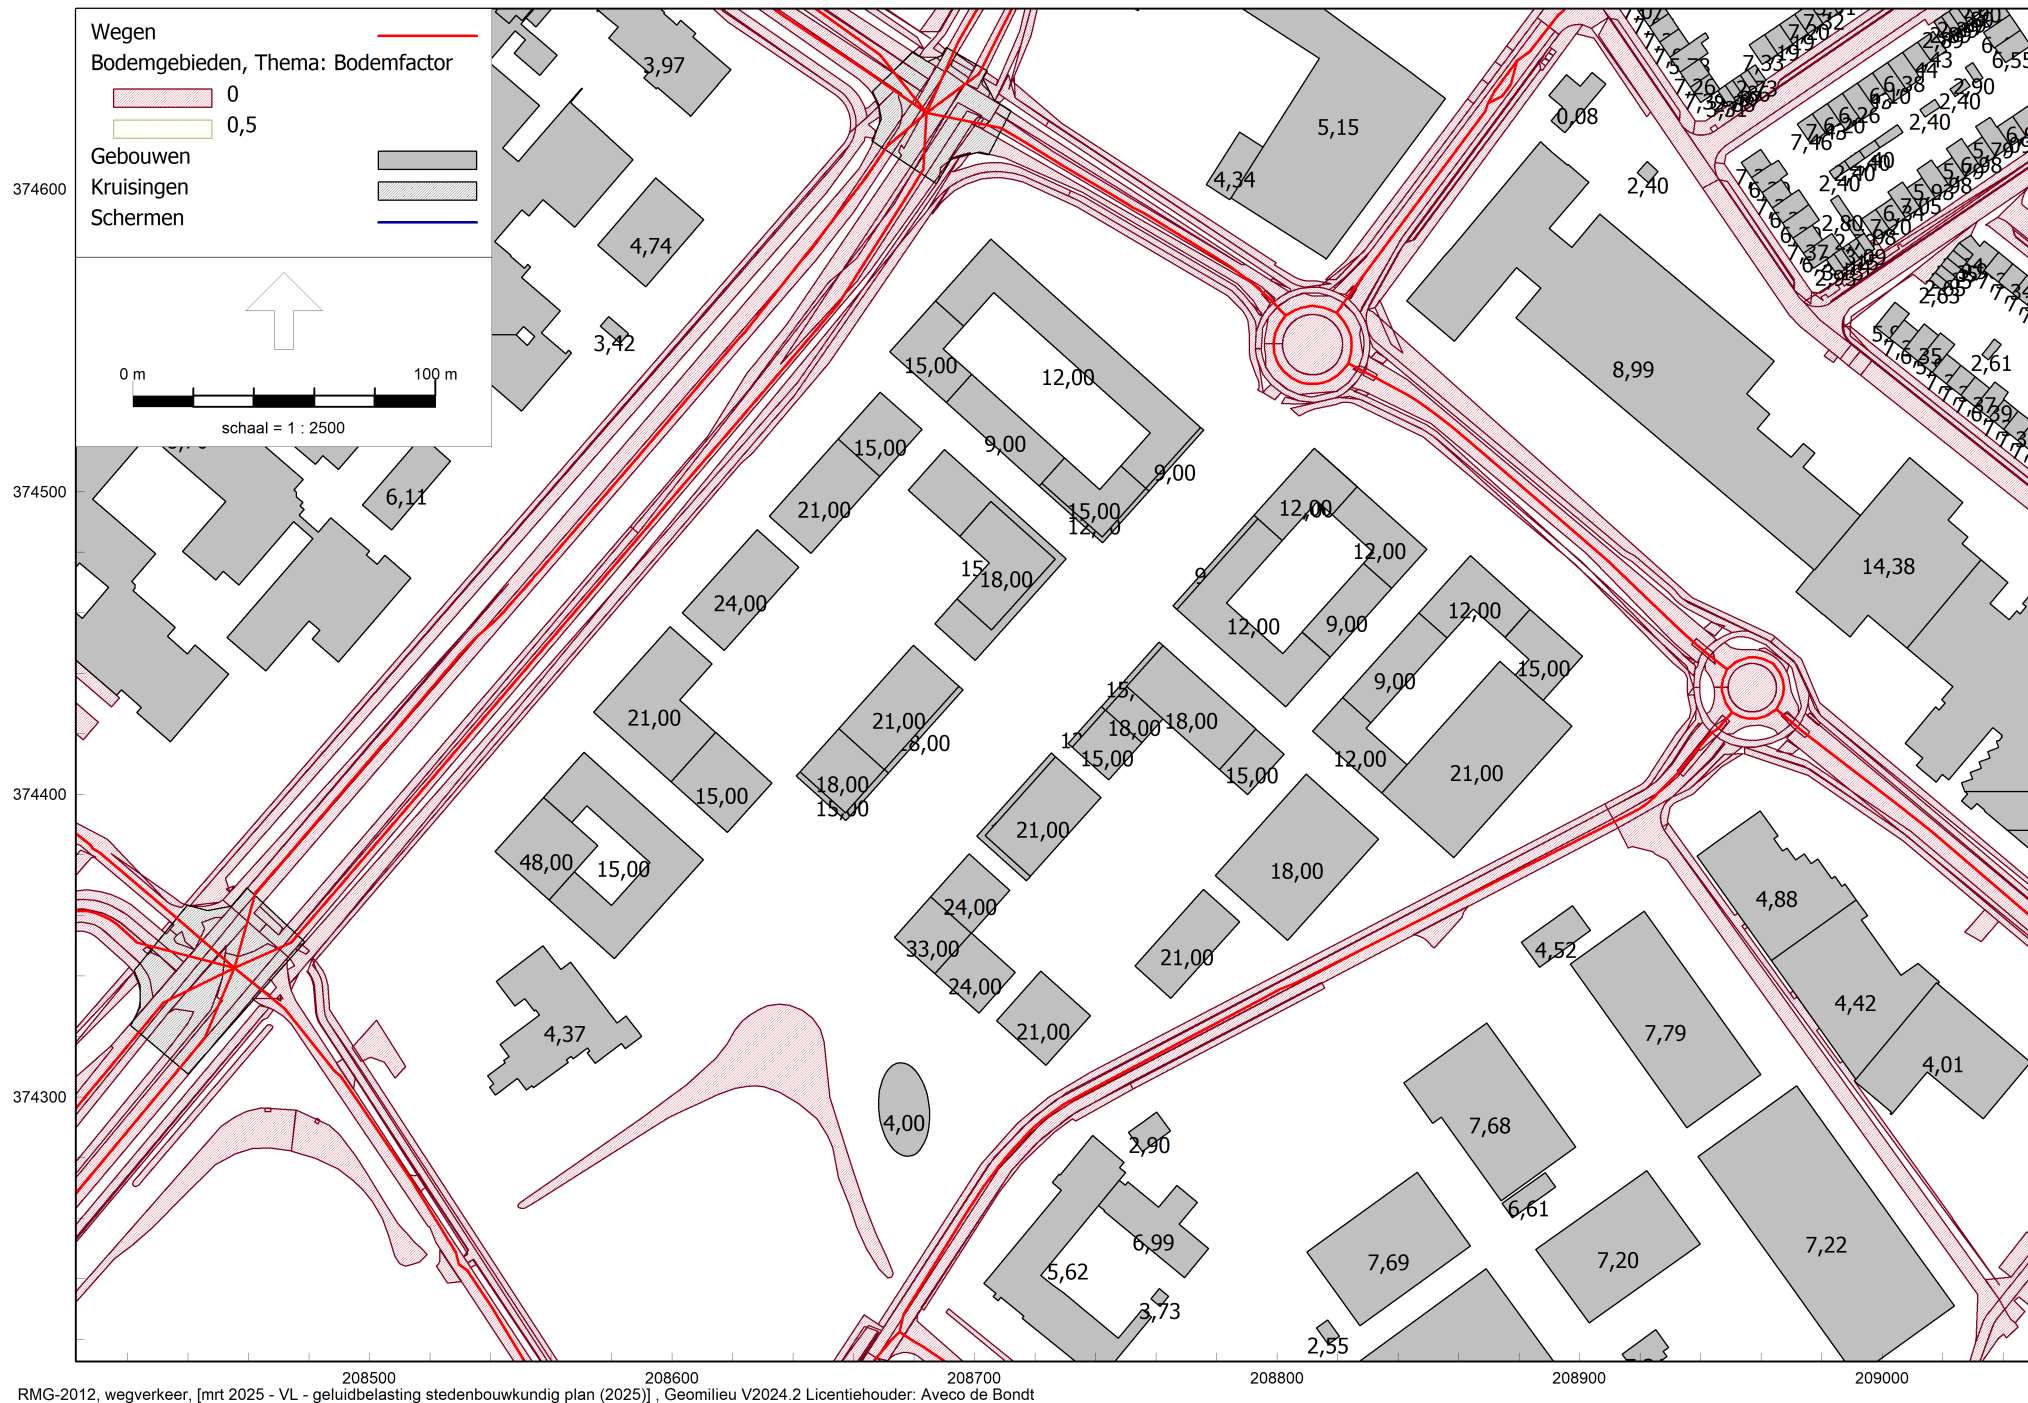

Bijlage 1 - Overzicht rekenmodel (gebouwen stedenbouwkundig plan)

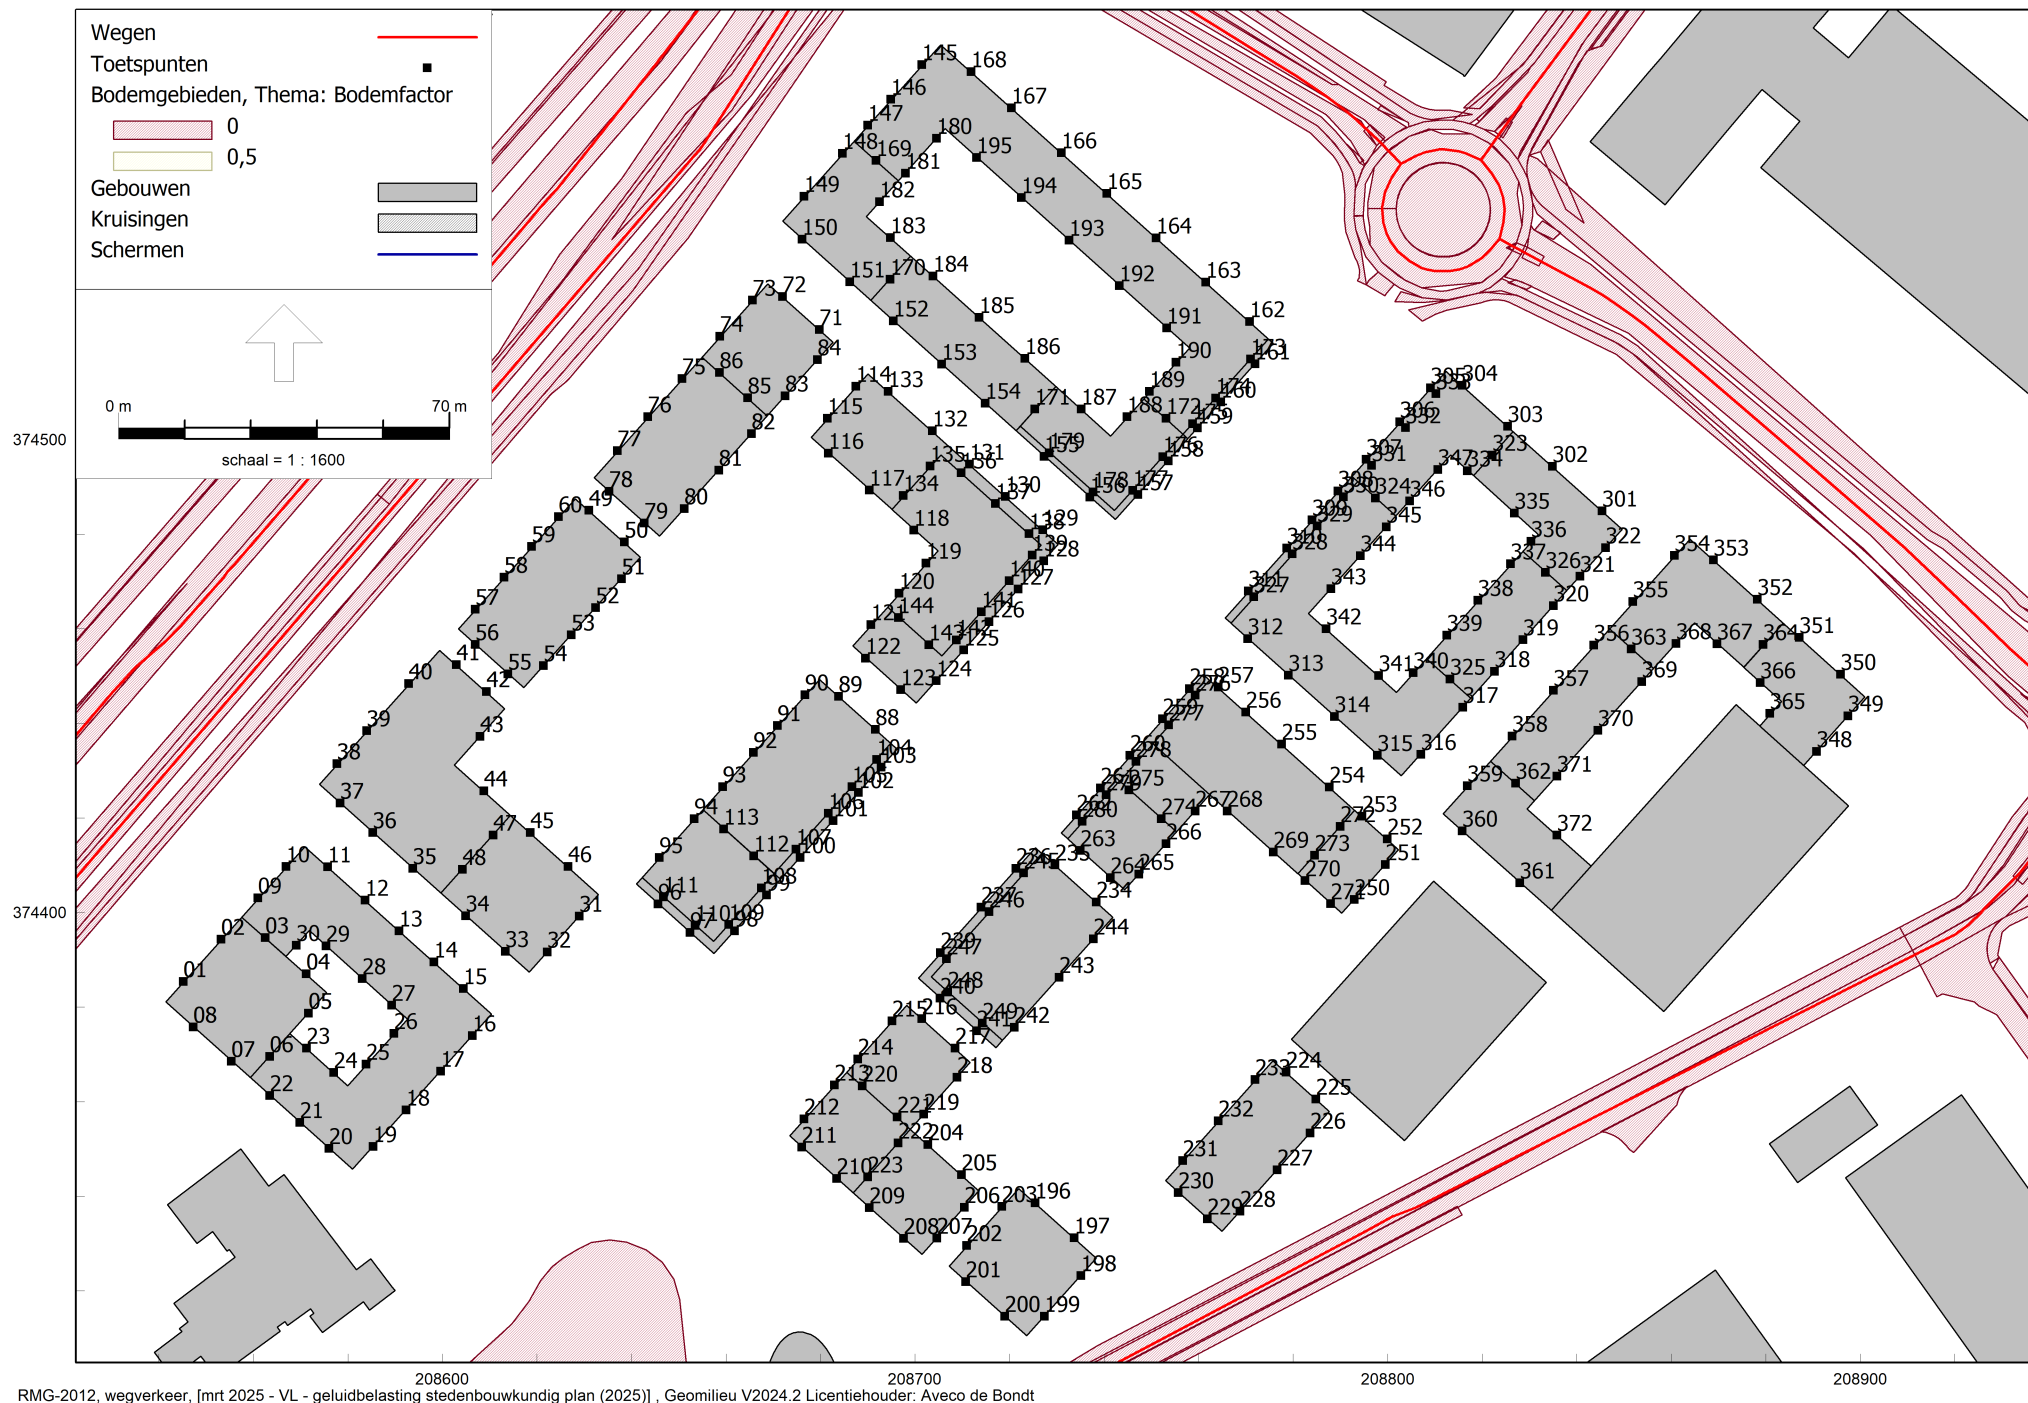

Bijlage 1 - Overzicht rekenmodel (rekenpunten stedenbouwkundig plan)

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Hagerhofweg	01	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	02	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	03	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	04	Rotonde Velddijk	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	05	Rotonde Velddijk	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	06	Rotonde Velddijk	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	07	Rotonde Velddijk	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	08	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	09	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	10	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	11	Rotonde Technodrome	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	12	Rotonde Technodrome	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	13	Rotonde Technodrome	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	14	Rotonde Technodrome	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	15	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	16	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	17	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	18	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	19	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	20	Rotonde Hagerhof	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	21	Rotonde Hagerhof	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	22	Rotonde Hagerhof	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	23	Rotonde Hagerhof	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	35	35	35	35	35	35	35	35
Hagerhofweg	24	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hagerhofweg	25	Hagerhofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hulsterweg/Wylrenhofweg	31	Wylrehofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hulsterweg/Wylrenhofweg	32	Wylrehofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hulsterweg/Wylrenhofweg	33	Wylrehofweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hulsterweg/Wylrenhofweg	34	Wylrehofweg	0,00	Relatief	20,00	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hulsterweg/Wylrenhofweg	35	Wylrehofweg	0,00	Relatief	20,00	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hulsterweg/Wylrenhofweg	36	Hulsterweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hulsterweg/Wylrenhofweg	37	Hulsterweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hulsterweg/Wylrenhofweg	38	Hulsterweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Hulsterweg/Wylrenhofweg	39	Hulsterweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Kraanvogelstraat	51	Kraanvogelstraat	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Kraanvogelstraat	52	Kraanvogelstraat	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Kraanvogelstraat	53	Kraanvogelstraat	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Kraanvogelstraat	54	Kraanvogelstraat	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Kraanvogelstraat	55	Kraanvogelstraat	0,00	Relatief	20,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Hagerhofweg	50	19103,56	6,66	3,51	0,76	93,27	96,57	94,49	4,61	2,46	3,90	2,12	0,97	1,61
Hagerhofweg	50	19091,28	6,66	3,51	0,76	93,27	96,56	94,49	4,61	2,47	3,91	2,12	0,97	1,61
Hagerhofweg	50	19091,28	6,66	3,51	0,76	93,27	96,56	94,49	4,61	2,47	3,91	2,12	0,97	1,61
Hagerhofweg	35	8929,20	6,64	3,56	0,76	96,17	98,04	96,86	3,06	1,61	2,57	0,77	0,35	0,58
Hagerhofweg	35	11665,28	6,66	3,50	0,76	92,58	96,19	93,91	5,11	2,74	4,33	2,31	1,06	1,76
Hagerhofweg	35	11340,72	6,67	3,49	0,75	91,57	95,68	93,11	5,43	2,93	4,62	3,00	1,39	2,28
Hagerhofweg	35	11340,80	6,67	3,49	0,75	91,57	95,68	93,11	5,43	2,93	4,62	3,00	1,39	2,28
Hagerhofweg	50	12279,24	6,64	3,56	0,76	96,00	97,99	96,75	2,72	1,43	2,29	1,28	0,58	0,97
Hagerhofweg	50	12279,24	6,64	3,56	0,76	96,00	97,99	96,75	2,72	1,43	2,29	1,28	0,58	0,97
Hagerhofweg	50	12279,24	6,64	3,56	0,76	96,00	97,99	96,75	2,72	1,43	2,29	1,28	0,58	0,97
Hagerhofweg	35	6865,64	6,64	3,57	0,76	97,07	98,51	97,58	2,30	1,21	1,94	0,63	0,29	0,48
Hagerhofweg	35	6811,28	6,64	3,57	0,76	97,05	98,50	97,58	2,31	1,21	1,93	0,64	0,29	0,48
Hagerhofweg	35	7209,68	6,64	3,56	0,76	96,17	98,09	96,89	2,38	1,26	2,01	1,45	0,66	1,10
Hagerhofweg	35	6541,32	6,65	3,55	0,76	95,54	97,77	96,39	2,72	1,44	2,30	1,74	0,79	1,31
Hagerhofweg	50	7551,28	6,65	3,54	0,76	94,78	97,35	95,73	3,65	1,94	3,08	1,57	0,71	1,19
Hagerhofweg	50	7551,28	6,65	3,54	0,76	94,78	97,35	95,73	3,65	1,94	3,08	1,57	0,71	1,19
Hagerhofweg	50	7551,28	6,65	3,54	0,76	94,78	97,35	95,73	3,65	1,94	3,08	1,57	0,71	1,19
Hagerhofweg	50	7551,28	6,65	3,54	0,76	94,78	97,35	95,73	3,65	1,94	3,08	1,57	0,71	1,19
Hagerhofweg	35	3751,08	6,64	3,55	0,76	95,66	97,76	96,41	3,56	1,88	2,99	0,77	0,35	0,60
Hagerhofweg	35	3496,32	6,64	3,55	0,76	95,67	97,79	96,45	3,41	1,80	2,87	0,92	0,42	0,68
Hagerhofweg	35	4149,48	6,65	3,53	0,76	94,26	97,12	95,32	3,56	1,89	3,02	2,18	0,99	1,66
Hagerhofweg	35	4149,48	6,65	3,53	0,76	94,26	97,12	95,32	3,56	1,89	3,02	2,18	0,99	1,66
Hagerhofweg	50	7101,16	6,65	3,54	0,76	95,13	97,53	96,02	3,39	1,80	2,86	1,48	0,67	1,12
Hagerhofweg	50	7101,16	6,65	3,54	0,76	95,13	97,53	96,02	3,39	1,80	2,86	1,48	0,67	1,12
Hulsterweg/Wylrenhofweg	50	6701,20	6,63	3,59	0,76	98,52	99,27	98,82	0,89	0,47	0,75	0,59	0,26	0,43
Hulsterweg/Wylrenhofweg	50	6701,20	6,63	3,59	0,76	98,52	99,27	98,82	0,89	0,47	0,75	0,59	0,26	0,43
Hulsterweg/Wylrenhofweg	50	6701,20	6,63	3,59	0,76	98,52	99,27	98,82	0,89	0,47	0,75	0,59	0,26	0,43
Hulsterweg/Wylrenhofweg	50	1781,64	6,63	3,59	0,76	98,43	99,20	98,75	1,17	0,61	0,96	0,41	0,19	0,30
Hulsterweg/Wylrenhofweg	50	1700,96	6,63	3,59	0,76	97,93	98,97	98,30	1,54	0,80	1,31	0,52	0,23	0,39
Hulsterweg/Wylrenhofweg	50	1700,96	6,63	3,59	0,76	97,93	98,97	98,30	1,54	0,80	1,31	0,52	0,23	0,39
Hulsterweg/Wylrenhofweg	50	1700,96	6,63	3,59	0,76	97,93	98,97	98,30	1,54	0,80	1,31	0,52	0,23	0,39
Hulsterweg/Wylrenhofweg	50	1572,00	6,63	3,58	0,76	97,77	98,88	98,16	1,66	0,87	1,42	0,57	0,25	0,42
Hulsterweg/Wylrenhofweg	50	2777,64	6,63	3,60	0,76	98,70	99,34	98,96	0,97	0,51	0,80	0,33	0,15	0,24
Kraanvogelstraat	50	8756,68	6,67	3,47	0,75	90,68	95,17	92,32	6,42	3,48	5,47	2,91	1,35	2,21
Kraanvogelstraat	50	8756,68	6,67	3,47	0,75	90,68	95,17	92,32	6,42	3,48	5,47	2,91	1,35	2,21
Kraanvogelstraat	50	3010,40	6,65	3,54	0,76	95,13	97,49	95,97	3,98	2,11	3,37	0,89	0,40	0,66
Kraanvogelstraat	50	5746,32	6,69	3,44	0,75	88,36	93,91	90,40	7,69	4,22	6,57	3,96	1,86	3,03
Kraanvogelstraat	50	8756,68	6,67	3,47	0,75	90,68	95,17	92,32	6,42	3,48	5,47	2,91	1,35	2,21

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Kraanvogelstraat	56	Kraanvogelstraat	0,00	Relatief	20,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	61	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	62	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	18,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	63	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	64	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	65	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	66	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	67	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	68	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	69	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	70	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	71	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Prof. Gelissensingel	72	Professor Gelissensingel	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	81	Venloseweg	0,00	Relatief	18,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	82	Venloseweg	0,00	Relatief	18,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	83	Venloseweg	0,00	Relatief	18,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	84	Venloseweg	0,00	Relatief	18,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	85	Tegelseweg	0,00	Relatief	18,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	86	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	87	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	88	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	89	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	90	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	91	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	92	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	93	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	94	Tegelseweg	0,00	Relatief	18,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	96	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	97	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	98	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	99	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	100	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	101	Tegelseweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	102	Tegelseweg	0,00	Relatief	17,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	103	Tegelseweg	0,00	Relatief	17,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Tegelseweg	104	Tegelseweg	0,00	Relatief	17,50	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Wittendijkweg	121	Wittendijkweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Wittendijkweg	122	Wittendijkweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50
Wittendijkweg	123	Wittendijkweg	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Kraanvogelstraat	50	7880,92	6,67	3,47	0,75	90,52	95,08	92,18	6,51	3,54	5,55	2,97	1,38	2,27
Prof. Gelissensingel	50	8292,28	6,65	3,53	0,76	94,61	97,31	95,65	3,19	1,69	2,69	2,20	1,00	1,66
Prof. Gelissensingel	50	7064,72	6,67	3,49	0,75	91,68	95,72	93,17	5,58	3,01	4,74	2,74	1,27	2,08
Prof. Gelissensingel	50	7064,72	6,67	3,49	0,75	91,68	95,72	93,17	5,58	3,01	4,74	2,74	1,27	2,08
Prof. Gelissensingel	50	8292,28	6,65	3,53	0,76	94,61	97,31	95,65	3,19	1,69	2,69	2,20	1,00	1,66
Prof. Gelissensingel	50	7064,72	6,67	3,49	0,75	91,68	95,72	93,17	5,58	3,01	4,74	2,74	1,27	2,08
Prof. Gelissensingel	50	8292,28	6,65	3,53	0,76	94,61	97,31	95,65	3,19	1,69	2,69	2,20	1,00	1,66
Prof. Gelissensingel	50	7064,72	6,67	3,49	0,75	91,68	95,72	93,17	5,58	3,01	4,74	2,74	1,27	2,08
Prof. Gelissensingel	50	7028,48	6,66	3,50	0,76	92,24	96,03	93,65	5,09	2,74	4,31	2,67	1,23	2,03
Prof. Gelissensingel	50	8689,88	6,65	3,53	0,76	94,65	97,32	95,67	3,20	1,70	2,71	2,15	0,98	1,63
Prof. Gelissensingel	50	7028,48	6,66	3,50	0,76	92,24	96,03	93,65	5,09	2,74	4,31	2,67	1,23	2,03
Prof. Gelissensingel	50	8689,88	6,65	3,53	0,76	94,65	97,32	95,67	3,20	1,70	2,71	2,15	0,98	1,63
Prof. Gelissensingel	50	15665,68	6,66	3,52	0,76	93,64	96,78	94,83	3,99	2,13	3,38	2,37	1,09	1,80
Tegelseweg	50	17710,92	6,67	3,47	0,75	90,78	95,25	92,43	6,01	3,26	5,12	3,21	1,49	2,45
Tegelseweg	50	14566,40	6,66	3,52	0,76	93,88	96,97	95,09	3,07	1,64	2,60	3,05	1,39	2,32
Tegelseweg	50	20898,44	6,67	3,48	0,75	90,92	95,35	92,58	5,59	3,03	4,76	3,49	1,62	2,67
Tegelseweg	50	21214,52	6,67	3,48	0,75	91,04	95,42	92,69	5,51	2,98	4,69	3,45	1,60	2,63
Tegelseweg	50	14566,40	6,66	3,52	0,76	93,88	96,97	95,09	3,07	1,64	2,60	3,05	1,39	2,32
Tegelseweg	50	21214,52	6,67	3,48	0,75	91,04	95,42	92,69	5,51	2,98	4,69	3,45	1,60	2,63
Tegelseweg	50	20011,92	6,64	3,55	0,76	95,90	97,94	96,66	2,81	1,48	2,37	1,28	0,58	0,97
Tegelseweg	50	18856,48	6,67	3,49	0,76	92,00	95,91	93,45	5,22	2,81	4,43	2,79	1,28	2,12
Tegelseweg	50	20011,92	6,64	3,55	0,76	95,90	97,94	96,66	2,81	1,48	2,37	1,28	0,58	0,97
Tegelseweg	50	18856,48	6,67	3,49	0,76	92,00	95,91	93,45	5,22	2,81	4,43	2,79	1,28	2,12
Tegelseweg	50	15608,76	6,65	3,54	0,76	95,00	97,47	95,92	3,42	1,82	2,89	1,58	0,72	1,19
Tegelseweg	50	16990,20	6,67	3,48	0,75	91,14	95,44	92,74	5,78	3,13	4,92	3,08	1,43	2,35
Tegelseweg	50	15608,76	6,65	3,54	0,76	95,00	97,47	95,92	3,42	1,82	2,89	1,58	0,72	1,19
Tegelseweg	50	16990,20	6,67	3,48	0,75	91,14	95,44	92,74	5,78	3,13	4,92	3,08	1,43	2,35
Tegelseweg	50	1828,68	6,62	3,62	0,76	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Tegelseweg	50	1631,36	6,63	3,59	0,76	98,15	99,06	98,47	1,53	0,80	1,29	0,32	0,14	0,24
Tegelseweg	50	1828,68	6,62	3,62	0,76	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Tegelseweg	50	1631,36	6,63	3,59	0,76	98,15	99,06	98,47	1,53	0,80	1,29	0,32	0,14	0,24
Tegelseweg	50	3459,92	6,62	3,60	0,76	99,13	99,56	99,28	0,72	0,38	0,61	0,15	0,06	0,11
Tegelseweg	50	3514,84	6,63	3,60	0,76	98,75	99,38	98,95	1,01	0,52	0,86	0,24	0,10	0,19
Tegelseweg	50	3514,84	6,63	3,60	0,76	98,75	99,38	98,95	1,01	0,52	0,86	0,24	0,10	0,19
Tegelseweg	50	3744,76	6,63	3,59	0,76	98,33	99,16	98,63	1,35	0,70	1,12	0,32	0,14	0,25
Tegelseweg	50	3744,76	6,63	3,59	0,76	98,33	99,16	98,63	1,35	0,70	1,12	0,32	0,14	0,25
Wittendijkweg	50	353,16	6,64	3,56	0,76	96,55	98,33	97,39	2,35	1,19	1,87	1,11	0,48	0,75
Wittendijkweg	50	110,56	6,62	3,62	0,76	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Wittendijkweg	50	110,56	6,62	3,62	0,76	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
Danoweg (inrit ziekenhuis)	131		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	132		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	133		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	134		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	135		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	136		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	137		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	138		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	139		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	140		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	141		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
Danoweg (inrit ziekenhuis)	142		0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
rijksweg A73	754	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	80	80	80	80	80	80	80	80
rijksweg A73	1549	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	2417	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50	50	50	50	50	50
rijksweg A73	2949	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	3504	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	3540	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	80	80	80	80	80	80	80	80
rijksweg A73	4828	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	65	65	65	65	65	65	65	65
rijksweg A73	5258	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	5568	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50	50	50	50	50	50
rijksweg A73	6203	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	7863	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	11306	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50	50	50	50	50	50
rijksweg A73	11547	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50	50	50	50	50	50
rijksweg A73	11898	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	12179	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	12578	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	13136	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	13292	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	13379	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	14346	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	14404	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	65	65	65	65	65	65	65	65
rijksweg A73	14496	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	80	80	80	80	80	80	80	80
rijksweg A73	15428	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50	50	50	50	50	50
rijksweg A73	16215	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	50	50	50	50	50	50	50	50
rijksweg A73	17230	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	17823	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	80	80	80	80	80	80	80	80
rijksweg A73	18427	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	5012,36	6,62	3,73	0,70	99,94	99,97	99,94	0,04	0,02	0,03	0,03	0,01	0,03
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	5012,36	6,62	3,73	0,70	99,94	99,97	99,94	0,04	0,02	0,03	0,03	0,01	0,03
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	5256,20	6,62	3,73	0,70	99,95	99,97	99,95	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	0,03
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	5256,20	6,62	3,73	0,70	99,95	99,97	99,95	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	0,03
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	265,52	6,62	3,72	0,70	99,43	99,70	100,00	0,23	0,10	--	0,34	0,20	--
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	4746,64	6,62	3,73	0,70	99,96	99,98	99,97	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01	--
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	4990,60	6,62	3,73	0,70	99,98	99,98	99,97	0,02	0,01	0,03	0,01	0,01	--
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	9737,28	6,62	3,73	0,70	99,97	99,98	99,99	0,02	0,01	0,01	0,01	--	--
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	1615,44	6,62	3,73	0,70	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	948,68	6,62	3,73	0,70	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	1615,44	6,62	3,73	0,70	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Danoweg (inrit ziekenhuis)	30	2564,12	6,62	3,73	0,70	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
rijksweg A73	80	8900,12	6,46	3,36	1,13	93,78	93,53	88,38	1,64	0,96	1,91	4,58	5,51	9,71
rijksweg A73	80	45912,84	6,30	3,31	1,40	64,35	63,40	47,65	9,38	5,42	8,61	26,27	31,18	43,73
rijksweg A73	50	8900,12	6,46	3,36	1,13	93,78	93,53	88,38	1,64	0,96	1,91	4,58	5,51	9,71
rijksweg A73	80	9050,08	6,44	3,36	1,16	90,80	90,45	83,27	2,42	1,41	2,75	6,78	8,14	13,98
rijksweg A73	80	8700,00	6,43	3,35	1,18	88,28	87,84	79,16	3,08	1,80	3,43	8,64	10,36	17,41
rijksweg A73	80	10296,12	6,45	3,36	1,14	92,83	92,55	86,72	1,89	1,10	2,19	5,28	6,35	11,10
rijksweg A73	65	10296,12	6,45	3,36	1,14	92,83	92,55	86,72	1,89	1,10	2,19	5,28	6,35	11,10
rijksweg A73	80	10296,12	6,45	3,36	1,14	92,83	92,55	86,72	1,89	1,10	2,19	5,28	6,35	11,10
rijksweg A73	50	11099,24	6,44	3,36	1,16	90,84	90,48	83,33	2,41	1,41	2,74	6,75	8,11	13,93
rijksweg A73	80	31837,08	6,24	3,33	1,47	54,67	55,48	41,43	13,36	6,72	10,32	31,97	37,80	48,25
rijksweg A73	80	45417,96	6,25	3,30	1,48	55,88	54,86	38,98	11,61	6,68	10,04	32,51	38,46	50,98
rijksweg A73	50	10296,12	6,45	3,36	1,14	92,83	92,55	86,72	1,89	1,10	2,19	5,28	6,35	11,10
rijksweg A73	50	10296,12	6,45	3,36	1,14	92,83	92,55	86,72	1,89	1,10	2,19	5,28	6,35	11,10
rijksweg A73	80	9050,08	6,44	3,36	1,16	90,80	90,45	83,27	2,42	1,41	2,75	6,78	8,14	13,98
rijksweg A73	80	8803,48	6,44	3,35	1,17	90,01	89,63	81,96	2,63	1,53	2,97	7,36	8,84	15,07
rijksweg A73	80	8803,48	6,44	3,35	1,17	90,01	89,63	81,96	2,63	1,53	2,97	7,36	8,84	15,07
rijksweg A73	80	11099,24	6,44	3,36	1,16	90,84	90,48	83,33	2,41	1,41	2,74	6,75	8,11	13,93
rijksweg A73	80	8900,12	6,46	3,36	1,13	93,78	93,53	88,38	1,64	0,96	1,91	4,58	5,51	9,71
rijksweg A73	80	26560,64	6,28	3,39	1,39	65,44	67,86	56,54	11,53	4,98	8,40	23,03	27,16	35,06
rijksweg A73	80	45912,84	6,30	3,31	1,40	64,35	63,40	47,65	9,38	5,42	8,61	26,27	31,18	43,73
rijksweg A73	65	11099,24	6,44	3,36	1,16	90,84	90,48	83,33	2,41	1,41	2,74	6,75	8,11	13,93
rijksweg A73	80	11099,24	6,44	3,36	1,16	90,84	90,48	83,33	2,41	1,41	2,74	6,75	8,11	13,93
rijksweg A73	50	11099,24	6,44	3,36	1,16	90,84	90,48	83,33	2,41	1,41	2,74	6,75	8,11	13,93
rijksweg A73	50	8700,00	6,43	3,35	1,18	88,28	87,84	79,16	3,08	1,80	3,43	8,64	10,36	17,41
rijksweg A73	80	45381,80	6,25	3,30	1,47	56,86	55,85	39,93	11,35	6,53	9,88	31,79	37,62	50,19
rijksweg A73	80	8700,00	6,43	3,35	1,18	88,28	87,84	79,16	3,08	1,80	3,43	8,64	10,36	17,41
rijksweg A73	80	45417,96	6,25	3,30	1,48	55,88	54,86	38,98	11,61	6,68	10,04	32,51	38,46	50,98

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
rijksweg A73	18659	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	18834	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	65	65	65	65	65	65	65	65
rijksweg A73	18988	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	80	80	80	80	80	80	80	80
rijksweg A73	19434	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	65	65	65	65	65	65	65	65
rijksweg A73	19730	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	20123	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	20390	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	22012	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	23242	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	24172	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	24657	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	25176	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	80	80	80	80	80	80	80	80
rijksweg A73	25780	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	80	80	80	80	80	80	80	80
rijksweg A73	30618	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	80	80	80	80	80	80	80	80
rijksweg A73	31340	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	32046	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W2	2L ZOAB	100	100	100	80	80	80	80	80
rijksweg A73	36717	0 / 0,000 / 0,000	--	Absoluut	--	True	0,0	0,75	0	W4a	SMA 0/5	65	65	65	65	65	65	65	65

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
rijksweg A73	80	44802,80	6,29	3,31	1,41	62,96	62,01	46,16	9,75	5,62	8,86	27,29	32,37	44,98
rijksweg A73	65	8900,12	6,46	3,36	1,13	93,78	93,53	88,38	1,64	0,96	1,91	4,58	5,51	9,71
rijksweg A73	80	8700,00	6,43	3,35	1,18	88,28	87,84	79,16	3,08	1,80	3,43	8,64	10,36	17,41
rijksweg A73	65	8700,00	6,43	3,35	1,18	88,28	87,84	79,16	3,08	1,80	3,43	8,64	10,36	17,41
rijksweg A73	80	44802,80	6,29	3,31	1,41	62,96	62,01	46,16	9,75	5,62	8,86	27,29	32,37	44,98
rijksweg A73	80	26960,52	6,34	3,25	1,37	68,84	64,59	45,01	5,82	5,01	7,80	25,34	30,40	47,19
rijksweg A73	80	8700,00	6,43	3,35	1,18	88,28	87,84	79,16	3,08	1,80	3,43	8,64	10,36	17,41
rijksweg A73	80	11099,24	6,44	3,36	1,16	90,84	90,48	83,33	2,41	1,41	2,74	6,75	8,11	13,93
rijksweg A73	80	44802,80	6,29	3,31	1,41	62,96	62,01	46,16	9,75	5,62	8,86	27,29	32,37	44,98
rijksweg A73	80	45417,96	6,25	3,30	1,48	55,88	54,86	38,98	11,61	6,68	10,04	32,51	38,46	50,98
rijksweg A73	80	44802,80	6,29	3,31	1,41	62,96	62,01	46,16	9,75	5,62	8,86	27,29	32,37	44,98
rijksweg A73	80	8700,00	6,43	3,35	1,18	88,28	87,84	79,16	3,08	1,80	3,43	8,64	10,36	17,41
rijksweg A73	80	8900,12	6,46	3,36	1,13	93,78	93,53	88,38	1,64	0,96	1,91	4,58	5,51	9,71
rijksweg A73	80	10296,12	6,45	3,36	1,14	92,83	92,55	86,72	1,89	1,10	2,19	5,28	6,35	11,10
rijksweg A73	80	45381,80	6,25	3,30	1,47	56,86	55,85	39,93	11,35	6,53	9,88	31,79	37,62	50,19
rijksweg A73	80	24649,92	6,34	3,30	1,34	73,40	70,38	52,76	5,18	4,21	6,80	21,42	25,41	40,44
rijksweg A73	65	8900,12	6,46	3,36	1,13	93,78	93,53	88,38	1,64	0,96	1,91	4,58	5,51	9,71

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
002	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
003	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
004	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
005	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
006	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
007	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
008	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
009	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
010	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
011	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
012	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
013	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
014	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
015	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
016	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
017	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
018	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
019	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
020	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
001	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,31	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
002	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,28	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
003	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,24	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
004	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,23	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
005	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,22	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
006	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,17	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
007	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,46	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
008	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,57	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
009	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,67	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
010	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,76	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
011	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,80	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
012	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,78	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
013	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,71	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
014	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,63	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
015	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,57	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
016	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
017	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
018	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
019	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
020	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
101	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	19,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
102	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	19,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
103	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	19,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
104	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	19,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
105	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
106	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
107	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
108	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
109	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
110	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
111	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
112	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
113	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
114	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
115	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	19,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
116	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	19,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
201	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
202	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
203	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
204	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
205	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	19,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
206	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	19,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
207	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	19,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
208	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	19,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
209	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	19,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
210	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
211	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	19,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
212	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	19,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
213	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
214	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	19,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
215	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	19,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
216	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
217	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
218	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
219	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Nee
301	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
302	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
303	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
304	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
305	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
306	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
307	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
308	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
309	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
310	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
311	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
312	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
313	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
314	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
315	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
316	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
317	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
318	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
319	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
320	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
321	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
301	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,55	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
302	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,61	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
303	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,68	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
304	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
305	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,81	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
306	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,88	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Nee
307	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,95	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Nee
308	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	20,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
309	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	20,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
310	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	20,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
311	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	20,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
312	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	20,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
313	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	20,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
314	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	20,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
315	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,96	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
316	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,80	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
317	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,65	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
318	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,59	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
319	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,54	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
320	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,87	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Nee
321	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,94	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Nee
401	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
402	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
403	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	18,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
404	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
405	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
406	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
407	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
408	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
409	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
410	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
411	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
412	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
413	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
414	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
415	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
416	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Nee
401	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,23	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
402	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,11	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
403	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	18,94	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
404	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
405	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
406	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
407	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,10	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
408	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,38	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
409	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,66	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
410	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,65	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
411	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,57	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
412	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,42	Relatief	19,50	22,50	25,50	--	--	--	Nee
413	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,26	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Nee
414	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,37	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Nee
415	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,29	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Nee
416	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,08	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Nee
402	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,11	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Nee
403	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	18,94	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Nee
404	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Nee
405	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Nee
413	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,26	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Nee
414	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,37	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Nee
415	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,29	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Nee
416	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,08	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Nee

Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
1	kruispunt noordelijke toe/afrit	1
2	kruispunt inrit ziekenhuis	2/3
3	kruispunt Hagenhofweg/Tegelseweg	2/3

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01		208545,19	374385,40	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02		208553,21	374394,35	19,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
03		208562,55	374394,68	19,26	Relatief	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	Ja
04		208571,22	374386,99	19,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
05		208571,67	374378,69	19,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
06		208563,47	374369,55	19,11	Relatief	16,50	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	Ja
07		208555,41	374368,54	19,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
08		208547,32	374375,79	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
09		208561,01	374403,05	19,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
10		208566,94	374409,66	19,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11		208575,76	374409,65	19,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12		208583,67	374402,56	19,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13		208590,88	374396,10	19,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14		208598,24	374389,50	19,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15		208604,51	374383,88	19,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16		208606,40	374373,94	19,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17		208599,66	374366,41	19,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
18		208592,32	374358,23	19,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
19		208585,41	374350,52	19,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
20		208576,02	374350,07	19,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
21		208569,86	374355,59	19,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
22		208563,51	374361,28	19,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
23		208571,27	374371,31	19,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
24		208577,04	374366,11	19,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
25		208583,91	374367,87	19,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
26		208589,77	374374,41	19,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
27		208589,33	374380,34	19,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
28		208583,10	374385,96	19,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
29		208575,41	374392,89	19,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30		208569,11	374393,01	19,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
31		208629,02	374399,18	19,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
32		208622,23	374391,60	19,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
33		208613,36	374391,75	19,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
34		208604,95	374399,29	19,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
35		208593,80	374409,28	19,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
36		208585,32	374416,88	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
37		208578,40	374423,08	19,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
38		208577,74	374431,40	19,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
39		208584,02	374438,41	19,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
40		208592,92	374448,35	19,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
41		208602,97	374452,36	19,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
42		208609,34	374446,65	19,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
43		208608,02	374437,18	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
44		208608,80	374425,65	19,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
45		208618,61	374416,85	19,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
46		208626,62	374409,67	19,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
47		208610,75	374416,34	19,59	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
48		208604,27	374409,10	19,59	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
49		208631,01	374485,02	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
50		208638,54	374478,27	19,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
51		208637,92	374470,54	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
52		208632,45	374464,43	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
53		208627,29	374458,68	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
54		208621,43	374452,14	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
55		208613,90	374450,40	19,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
56		208606,98	374456,60	19,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
57		208606,99	374464,05	19,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
58		208613,10	374470,86	19,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
59		208618,91	374477,34	19,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
60		208624,58	374483,67	19,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
71		208679,80	374523,20	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
72		208672,02	374530,17	19,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
73		208665,63	374529,47	19,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
74		208658,72	374521,76	19,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
75		208650,75	374512,87	19,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
76		208643,48	374504,75	19,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
77		208637,08	374497,61	19,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
78		208635,29	374488,97	19,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
79		208642,74	374482,29	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
80		208651,18	374485,33	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
81		208658,51	374493,50	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
82		208665,42	374501,21	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
83		208672,55	374509,18	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
84		208679,42	374516,84	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
85		208664,66	374508,76	19,50	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
86		208658,69	374514,10	19,47	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
88		208691,68	374438,70	19,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
89		208683,89	374445,68	19,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
90		208676,73	374445,96	19,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
91		208670,95	374439,52	19,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
92		208665,86	374433,83	19,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
93		208659,32	374426,54	19,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
94		208653,29	374419,81	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
95		208645,94	374411,61	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
96		208645,67	374401,78	19,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
97		208652,44	374395,71	19,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
98		208661,85	374396,10	19,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
99		208668,64	374403,68	19,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
100		208675,75	374411,61	19,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
101		208682,73	374419,40	19,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
102		208688,07	374425,36	19,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
103		208692,86	374430,70	19,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
104		208691,89	374432,32	19,64	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
105		208686,71	374426,55	19,66	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
106		208681,70	374420,96	19,68	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
107		208674,86	374413,32	19,71	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
108		208667,55	374405,12	19,75	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
109		208660,66	374397,43	19,78	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
110		208653,51	374397,23	19,77	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
111		208646,79	374403,25	19,73	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
112		208665,94	374411,91	19,72	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
113		208659,56	374417,62	19,71	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
114		208687,52	374511,20	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
115		208681,46	374504,44	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
116		208681,69	374497,07	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
117		208690,39	374489,27	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
118		208699,80	374480,84	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
119		208702,37	374473,82	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
120		208696,68	374467,47	19,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
121		208690,72	374460,83	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
122		208689,58	374453,74	19,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
123		208697,02	374447,07	19,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
124		208704,51	374448,94	19,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
125		208710,35	374455,46	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
126		208715,70	374461,42	19,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
127		208721,89	374468,33	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
128		208727,25	374474,32	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
129		208727,06	374480,84	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
130		208719,17	374487,92	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
131		208711,57	374494,73	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
132		208703,69	374501,79	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
133		208694,39	374510,13	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
134		208697,56	374488,10	19,50	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
135		208703,21	374494,38	19,50	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
136		208709,83	374492,93	19,50	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
137		208717,08	374486,43	19,50	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
138		208724,19	374480,07	19,50	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
139		208724,85	374475,50	19,50	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
140		208719,99	374470,09	19,50	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
141		208714,07	374463,50	19,51	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
142		208708,75	374457,58	19,54	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
143		208702,97	374456,56	19,55	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
144		208696,53	374462,33	19,53	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
145		208701,49	374579,22	19,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
146		208694,92	374571,89	19,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
147		208690,02	374566,42	19,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
148		208684,68	374560,46	19,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
149		208676,56	374551,41	19,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
150		208676,14	374542,34	19,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
151		208686,25	374533,27	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
152		208695,46	374525,02	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153		208705,67	374515,87	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154		208714,85	374507,63	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155		208727,38	374496,41	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
156		208737,02	374487,77	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
157		208747,22	374488,35	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
158		208753,59	374495,46	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
159		208759,81	374502,40	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160		208764,74	374507,90	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161		208771,97	374515,97	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162		208770,80	374524,91	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
163		208761,54	374533,21	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
164		208751,07	374542,60	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
165		208740,62	374551,96	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
166		208731,01	374560,57	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
167		208720,43	374570,06	19,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
168		208711,89	374577,71	19,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
169		208691,77	374559,00	19,30	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
170		208694,75	374533,86	19,50	Relatief	10,50	13,50	--	--	--	--	Ja
171		208725,36	374506,43	19,50	Relatief	10,50	13,50	--	--	--	--	Ja
172		208753,14	374504,43	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
173		208771,05	374517,00	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
174		208763,63	374508,73	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
175		208758,77	374503,32	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
176		208752,49	374496,33	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
177		208746,13	374489,24	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
178		208737,68	374488,89	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
179		208728,45	374497,15	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
180		208704,59	374563,65	19,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
181		208697,99	374556,29	19,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
182		208692,56	374550,23	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
183		208694,81	374542,65	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
184		208703,86	374534,54	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185		208713,62	374525,79	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186		208723,30	374517,12	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187		208735,23	374506,43	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
188		208744,91	374504,81	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
189		208749,66	374510,10	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
190		208755,24	374516,33	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
191		208753,29	374523,54	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
192		208743,28	374532,51	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
193		208732,60	374542,08	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
194		208722,55	374551,09	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
195		208713,08	374559,58	19,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
196		208725,46	374338,57	19,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
197		208733,71	374331,18	19,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
198		208735,13	374323,23	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
199		208727,42	374314,63	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
200		208719,00	374314,57	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
201		208710,78	374321,94	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
202		208710,98	374329,54	20,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
203		208718,40	374337,82	19,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
204		208702,76	374350,88	19,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
205		208709,85	374344,53	19,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
206		208710,45	374337,64	19,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
207		208704,62	374331,14	19,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
208		208697,63	374331,04	19,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
209		208690,39	374337,53	19,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
210		208683,49	374343,71	19,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
211		208676,05	374350,38	19,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
212		208676,57	374356,32	19,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
213		208682,99	374363,48	19,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
214		208687,90	374368,96	19,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
215		208695,15	374377,05	19,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
216		208701,48	374377,54	19,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
217		208708,49	374371,26	19,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
218		208708,92	374365,15	19,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
219		208701,89	374357,31	19,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
220		208688,88	374363,32	19,88	Relatief	25,50	28,50	31,50	--	--	--	Ja
221		208696,26	374356,71	19,90	Relatief	25,50	28,50	31,50	--	--	--	Ja
222		208696,45	374351,24	19,92	Relatief	25,50	28,50	31,50	--	--	--	Ja
223		208690,01	374344,05	19,94	Relatief	25,50	28,50	31,50	--	--	--	Ja
224		208778,55	374366,21	19,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
225		208784,87	374360,55	19,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
226		208783,62	374353,35	19,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
227		208776,64	374345,56	19,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
228		208768,81	374336,83	19,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
229		208761,92	374335,19	19,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
230		208755,76	374340,71	19,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
231		208756,65	374347,53	19,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
232		208764,18	374355,93	19,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
233		208771,99	374364,65	19,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
234		208738,41	374402,19	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
235		208729,66	374410,03	19,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
236		208721,36	374409,29	19,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
237		208714,00	374401,09	19,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
239		208705,41	374391,50	19,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
240		208705,33	374381,88	19,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
241		208713,08	374374,94	19,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
242		208721,03	374375,66	19,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
243		208730,54	374386,28	19,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
244		208737,79	374394,36	19,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
245		208722,98	374408,32	19,70	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
246		208715,68	374400,17	19,73	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
247		208706,70	374390,16	19,77	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
248		208706,95	374383,13	19,80	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
249		208714,25	374376,59	19,82	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
250		208792,97	374402,74	19,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
251		208799,54	374410,07	19,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
252		208799,98	374415,49	19,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
253		208794,59	374420,32	19,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
254		208787,68	374426,52	19,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
255		208777,60	374435,55	19,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
256		208770,02	374442,34	19,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
257		208764,17	374447,59	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
258		208758,08	374447,27	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
259		208752,39	374440,92	19,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
260		208745,47	374433,20	19,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
261		208739,29	374426,30	19,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
262		208734,16	374420,58	19,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
263		208734,97	374413,06	19,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
264		208741,36	374407,34	19,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
265		208747,39	374408,08	19,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
266		208753,16	374414,51	19,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
267		208759,31	374421,37	19,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
268		208766,11	374421,40	19,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
269		208775,82	374412,70	19,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
270		208782,53	374406,69	19,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
271		208787,97	374401,81	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
272		208789,99	374418,14	19,63	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
273		208784,55	374412,07	19,66	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
274		208752,16	374419,75	19,64	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
275		208745,31	374425,90	19,62	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
276		208759,32	374445,93	19,55	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
277		208753,70	374439,65	19,57	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
278		208746,76	374431,89	19,60	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
279		208740,46	374424,84	19,63	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
280		208735,42	374419,22	19,65	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
301		208845,40	374484,90	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
302		208834,92	374494,29	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
303		208825,45	374502,78	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
304		208815,80	374511,43	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
305		208809,08	374510,90	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
306		208802,62	374503,70	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
307		208795,51	374495,77	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
308		208789,53	374489,09	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
309		208784,05	374482,98	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
310		208778,69	374477,00	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
311		208770,54	374467,91	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
312		208770,42	374457,83	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
313		208779,01	374450,13	19,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
314		208788,78	374441,38	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
315		208797,88	374433,22	19,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
316		208807,04	374433,43	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
317		208815,90	374443,34	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
318		208822,67	374450,90	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
319		208828,69	374457,63	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
320		208835,13	374464,83	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
321		208840,70	374471,04	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
322		208846,12	374477,05	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
323		208822,15	374496,66	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
324		208797,45	374487,55	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
325		208813,24	374449,30	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
326		208833,43	374471,89	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
327		208771,73	374466,75	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
328		208779,86	374475,81	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
329		208785,14	374481,70	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
330		208790,65	374487,85	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
331		208796,61	374494,49	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
332		208803,80	374502,50	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
333		208810,22	374509,65	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
334		208816,92	374493,37	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
335		208826,83	374484,37	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
336		208830,33	374478,45	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
337		208826,04	374473,68	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
338		208819,13	374465,96	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
339		208812,53	374458,58	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
340		208805,45	374450,68	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
341		208798,13	374450,05	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
342		208787,05	374459,97	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
343		208788,03	374468,41	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
344		208794,29	374475,38	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
345		208799,76	374481,48	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
346		208804,68	374486,97	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
347		208810,64	374493,63	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
348		208890,76	374434,02	19,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
349		208897,44	374441,52	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
350		208895,84	374450,35	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
351		208887,16	374458,14	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
352		208878,26	374466,14	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
353		208869,00	374474,47	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
354		208860,74	374475,49	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
355		208851,93	374465,69	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
356		208843,66	374456,49	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
357		208835,10	374446,97	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
358		208826,39	374437,28	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
359		208816,90	374426,73	19,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
360		208815,78	374417,17	19,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
361		208828,02	374406,25	19,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
362		208827,11	374427,30	19,53	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
363		208851,59	374455,67	19,50	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
364		208879,44	374456,60	19,50	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
365		208880,90	374442,05	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
366		208878,83	374448,55	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
367		208869,70	374456,78	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
368		208861,05	374456,83	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
369		208853,79	374448,76	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
370		208844,55	374438,49	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
371		208835,82	374428,78	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
372		208835,85	374416,31	19,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03		208562,55	374394,68	19,26	Relatief	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	--	Ja
06		208563,47	374369,55	19,11	Relatief	34,50	37,50	40,50	43,50	46,50	--	Ja
01		208545,19	374385,40	19,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
02		208553,21	374394,35	19,11	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
04		208571,22	374386,99	19,33	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
05		208571,67	374378,69	19,26	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
07		208555,41	374368,54	19,02	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
08		208547,32	374375,79	19,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
01		208545,19	374385,40	19,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
02		208553,21	374394,35	19,11	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
04		208571,22	374386,99	19,33	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
05		208571,67	374378,69	19,26	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
07		208555,41	374368,54	19,02	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
08		208547,32	374375,79	19,00	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	--	--	Ja
35		208593,80	374409,28	19,55	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
36		208585,32	374416,88	19,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
37		208578,40	374423,08	19,32	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
38		208577,74	374431,40	19,21	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
39		208584,02	374438,41	19,24	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
40		208592,92	374448,35	19,28	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
41		208602,97	374452,36	19,43	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
42		208609,34	374446,65	19,52	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
43		208608,02	374437,18	19,54	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
44		208608,80	374425,65	19,57	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
49		208631,01	374485,02	19,40	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
50		208638,54	374478,27	19,51	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
51		208637,92	374470,54	19,54	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
52		208632,45	374464,43	19,54	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
53		208627,29	374458,68	19,54	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
54		208621,43	374452,14	19,54	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
55		208613,90	374450,40	19,53	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
56		208606,98	374456,60	19,44	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
57		208606,99	374464,05	19,30	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
58		208613,10	374470,86	19,30	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
59		208618,91	374477,34	19,29	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
60		208624,58	374483,67	19,30	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
		208691,68	374438,70	19,61	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
89		208683,89	374445,68	19,60	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
90		208676,73	374445,96	19,60	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
91		208670,95	374439,52	19,63	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
92		208665,86	374433,83	19,65	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
93		208659,32	374426,54	19,68	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
75		208650,75	374512,87	19,36	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
76		208643,48	374504,75	19,35	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
77		208637,08	374497,61	19,33	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
78		208635,29	374488,97	19,42	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
79		208642,74	374482,29	19,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
80		208651,18	374485,33	19,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
81		208658,51	374493,50	19,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
82		208665,42	374501,21	19,50	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
196		208725,46	374338,57	19,96	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
197		208733,71	374331,18	19,99	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
198		208735,13	374323,23	20,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
199		208727,42	374314,63	20,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
200		208719,00	374314,57	20,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
201		208710,78	374321,94	20,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
202		208710,98	374329,54	20,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
203		208718,40	374337,82	19,96	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
204		208702,76	374350,88	19,92	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
205		208709,85	374344,53	19,94	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
206		208710,45	374337,64	19,97	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
207		208704,62	374331,14	19,99	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
208		208697,63	374331,04	19,99	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
209		208690,39	374337,53	19,97	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
210		208683,49	374343,71	19,95	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
211		208676,05	374350,38	19,93	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
212		208676,57	374356,32	19,91	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
213		208682,99	374363,48	19,88	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
214		208687,90	374368,96	19,86	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
215		208695,15	374377,05	19,83	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
216		208701,48	374377,54	19,82	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
217		208708,49	374371,26	19,84	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
218		208708,92	374365,15	19,86	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
219		208701,89	374357,31	19,89	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
224		208778,55	374366,21	19,86	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
225		208784,87	374360,55	19,90	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
226		208783,62	374353,35	19,93	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
227		208776,64	374345,56	19,95	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
228		208768,81	374336,83	19,98	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
229		208761,92	374335,19	19,97	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
230		208755,76	374340,71	19,95	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
231		208756,65	374347,53	19,92	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
232		208764,18	374355,93	19,89	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
233		208771,99	374364,65	19,86	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
234		208738,41	374402,19	19,71	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
235		208729,66	374410,03	19,69	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
242		208721,03	374375,66	19,81	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
243		208730,54	374386,28	19,77	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
244		208737,79	374394,36	19,74	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja



Bijlage 2 Rekenresultaten op randen bouwvlakken per weg

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,50	31,2	28,7	21,5	31,8	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	1,50	30,2	27,7	20,5	30,8	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	22,50	31,5	29,0	21,8	32,2	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	4,50	30,3	27,8	20,5	30,9	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	25,50	31,6	29,1	21,9	32,2	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	7,50	30,0	27,5	20,2	30,6	
001_D	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	10,50	29,8	27,3	20,1	30,4	
001_E	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	13,50	30,1	27,6	20,3	30,7	
001_F	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	16,50	30,6	28,1	20,9	31,3	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,50	32,4	29,9	22,6	33,0	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	1,50	31,2	28,7	21,5	31,8	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	22,50	32,8	30,3	23,0	33,4	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	4,50	31,4	28,9	21,7	32,0	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	25,50	32,8	30,3	23,1	33,4	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	7,50	31,2	28,7	21,5	31,9	
002_D	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	10,50	31,4	28,9	21,7	32,0	
002_E	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	13,50	31,3	28,8	21,6	31,9	
002_F	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	16,50	31,9	29,4	22,1	32,5	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,50	33,3	30,8	23,6	33,9	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	1,50	32,1	29,6	22,4	32,7	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	22,50	33,7	31,2	23,9	34,3	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	4,50	32,4	29,9	22,6	33,0	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	25,50	33,9	31,4	24,1	34,5	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	7,50	32,2	29,7	22,4	32,8	
003_D	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	10,50	32,4	29,9	22,7	33,1	
003_E	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	13,50	32,4	29,9	22,7	33,0	
003_F	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	16,50	32,9	30,4	23,2	33,5	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,50	34,7	32,2	25,0	35,3	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	1,50	33,3	30,8	23,5	33,9	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	22,50	34,9	32,4	25,2	35,5	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	4,50	33,4	30,9	23,6	34,0	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	25,50	34,8	32,3	25,1	35,4	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	7,50	33,2	30,7	23,5	33,8	
004_D	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	10,50	33,6	31,1	23,9	34,2	
004_E	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	13,50	33,7	31,2	23,9	34,3	
004_F	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	16,50	34,3	31,8	24,5	34,9	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,50	35,7	33,2	26,0	36,3	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	1,50	34,5	32,0	24,8	35,1	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	22,50	35,8	33,3	26,1	36,4	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	4,50	34,4	31,9	24,7	35,0	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	25,50	35,7	33,2	26,0	36,3	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	7,50	34,1	31,6	24,4	34,7	
005_D	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	10,50	34,6	32,1	24,9	35,2	
005_E	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	13,50	34,9	32,4	25,2	35,5	
005_F	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	16,50	35,4	32,9	25,7	36,0	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,50	36,9	34,4	27,1	37,5	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	1,50	36,0	33,5	26,3	36,6	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	22,50	36,9	34,4	27,2	37,5	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	4,50	36,0	33,5	26,3	36,6	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	25,50	36,8	34,3	27,0	37,4	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	7,50	35,4	32,9	25,7	36,0	
006_D	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	10,50	35,7	33,2	26,0	36,3	
006_E	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	13,50	36,2	33,7	26,5	36,8	
006_F	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	16,50	36,6	34,1	26,9	37,2	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,50	36,9	34,4	27,2	37,5	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	1,50	35,3	32,8	25,6	35,9	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	22,50	37,0	34,5	27,3	37,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	4,50	35,1	32,6	25,4	35,7	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	25,50	37,0	34,5	27,3	37,6	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	7,50	35,2	32,7	25,4	35,8	
007_D	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	10,50	35,7	33,2	26,0	36,3	
007_E	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	13,50	36,2	33,7	26,5	36,9	
007_F	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	16,50	36,7	34,2	26,9	37,3	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,50	36,2	33,7	26,5	36,8	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	1,50	34,6	32,1	24,9	35,2	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	22,50	36,4	33,9	26,6	37,0	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	4,50	34,5	32,0	24,7	35,1	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	25,50	36,4	33,9	26,7	37,1	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	7,50	34,7	32,2	24,9	35,3	
008_D	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	10,50	35,0	32,5	25,2	35,6	
008_E	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	13,50	35,5	33,0	25,7	36,1	
008_F	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	16,50	36,0	33,5	26,2	36,6	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,50	35,4	32,9	25,7	36,1	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	1,50	34,0	31,5	24,3	34,7	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	22,50	35,6	33,1	25,9	36,3	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	4,50	34,1	31,6	24,4	34,7	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	25,50	35,7	33,2	26,0	36,4	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	7,50	34,2	31,7	24,4	34,8	
009_D	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	10,50	34,1	31,6	24,4	34,8	
009_E	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	13,50	34,6	32,1	24,9	35,2	
009_F	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	16,50	35,1	32,6	25,4	35,7	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,50	34,7	32,2	25,0	35,4	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	1,50	33,6	31,1	23,8	34,2	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	22,50	35,0	32,5	25,2	35,6	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	4,50	33,8	31,3	24,1	34,5	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	25,50	35,1	32,6	25,4	35,7	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	7,50	33,9	31,4	24,1	34,5	
010_D	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	10,50	33,4	30,9	23,7	34,0	
010_E	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	13,50	33,8	31,3	24,1	34,4	
010_F	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	16,50	34,3	31,8	24,6	34,9	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,50	33,8	31,3	24,1	34,4	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	1,50	33,1	30,6	23,4	33,7	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	22,50	34,1	31,6	24,3	34,7	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	4,50	33,5	31,0	23,8	34,1	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	25,50	34,3	31,8	24,5	34,9	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	7,50	33,4	30,9	23,6	34,0	
011_D	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	10,50	32,6	30,1	22,9	33,2	
011_E	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	13,50	33,0	30,5	23,2	33,6	
011_F	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	16,50	33,4	30,9	23,7	34,0	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,50	32,8	30,3	23,1	33,5	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	1,50	32,3	29,8	22,5	32,9	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	22,50	33,2	30,7	23,5	33,8	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	4,50	32,8	30,3	23,0	33,4	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	25,50	33,4	30,9	23,7	34,0	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	7,50	32,7	30,2	23,0	33,4	
012_D	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	10,50	31,7	29,2	21,9	32,3	
012_E	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	13,50	32,0	29,5	22,3	32,6	
012_F	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	16,50	32,4	29,9	22,7	33,1	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,50	31,9	29,4	22,2	32,5	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	1,50	31,3	28,8	21,5	31,9	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	22,50	32,3	29,8	22,6	32,9	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	4,50	31,9	29,4	22,2	32,5	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	25,50	32,6	30,1	22,9	33,2	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	7,50	32,0	29,5	22,2	32,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_D	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	10,50	31,1	28,6	21,4	31,8	
013_E	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	13,50	31,2	28,7	21,4	31,8	
013_F	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	16,50	31,5	29,0	21,8	32,1	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,50	31,3	28,8	21,5	31,9	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	1,50	30,6	28,1	20,9	31,2	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	22,50	31,6	29,1	21,9	32,2	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	4,50	31,1	28,6	21,4	31,7	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	25,50	31,9	29,4	22,2	32,5	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	7,50	30,8	28,3	21,1	31,4	
014_D	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	10,50	30,4	27,9	20,7	31,0	
014_E	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	13,50	30,5	28,0	20,8	31,1	
014_F	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	16,50	30,9	28,4	21,2	31,5	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,50	30,6	28,1	20,9	31,2	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	1,50	30,4	27,9	20,7	31,1	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	22,50	30,9	28,4	21,2	31,5	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	4,50	30,9	28,4	21,2	31,5	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	25,50	31,2	28,7	21,5	31,8	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	7,50	30,4	27,9	20,7	31,0	
015_D	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	10,50	29,8	27,3	20,0	30,4	
015_E	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	13,50	29,9	27,4	20,2	30,5	
015_F	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	16,50	30,3	27,8	20,5	30,9	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	29,7	27,2	19,9	30,3	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	1,50	29,9	27,4	20,2	30,5	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	22,50	30,0	27,5	20,2	30,6	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	4,50	30,6	28,1	20,8	31,2	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	25,50	30,2	27,7	20,5	30,9	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	7,50	29,7	27,2	20,0	30,3	
016_D	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	10,50	28,9	26,4	19,1	29,5	
016_E	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	13,50	29,0	26,5	19,3	29,6	
016_F	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	16,50	29,3	26,8	19,6	29,9	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	29,6	27,1	19,8	30,2	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	1,50	30,0	27,5	20,3	30,7	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	22,50	29,9	27,4	20,2	30,5	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	4,50	30,8	28,3	21,0	31,4	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	25,50	30,2	27,7	20,4	30,8	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	7,50	29,7	27,2	20,0	30,4	
017_D	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	10,50	28,8	26,3	19,1	29,4	
017_E	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	13,50	28,9	26,4	19,2	29,5	
017_F	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	16,50	29,2	26,7	19,5	29,8	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	29,6	27,1	19,9	30,2	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	1,50	29,7	27,2	19,9	30,3	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	22,50	30,0	27,5	20,3	30,6	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	4,50	30,3	27,8	20,6	30,9	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	25,50	30,4	27,9	20,6	31,0	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	7,50	29,6	27,1	19,9	30,2	
018_D	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	10,50	28,8	26,3	19,1	29,4	
018_E	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	13,50	28,9	26,4	19,2	29,5	
018_F	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	16,50	29,3	26,8	19,5	29,9	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	29,7	27,2	20,0	30,3	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	1,50	29,0	26,5	19,3	29,6	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	22,50	30,0	27,5	20,3	30,6	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	4,50	29,5	27,0	19,7	30,1	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	25,50	30,3	27,8	20,6	30,9	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	7,50	29,2	26,7	19,5	29,8	
019_D	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	10,50	28,8	26,3	19,1	29,4	
019_E	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	13,50	29,0	26,5	19,3	29,6	
019_F	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	16,50	29,3	26,8	19,6	29,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	30,3	27,8	20,6	30,9	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	1,50	29,3	26,8	19,5	29,9	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	22,50	30,8	28,3	21,1	31,4	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	4,50	29,5	27,0	19,7	30,1	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	25,50	30,9	28,4	21,2	31,5	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	7,50	29,2	26,7	19,5	29,8	
020_D	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	10,50	29,0	26,5	19,3	29,7	
020_E	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	13,50	29,3	26,8	19,5	29,9	
020_F	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	16,50	29,7	27,2	20,0	30,3	
101_A	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	1,50	27,5	25,0	17,8	28,1	
101_B	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	4,50	27,6	25,1	17,9	28,2	
101_C	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	7,50	27,4	24,9	17,7	28,0	
101_D	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	10,50	27,3	24,8	17,5	27,9	
101_E	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	13,50	27,4	24,9	17,7	28,0	
102_A	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	1,50	28,2	25,7	18,4	28,8	
102_B	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	4,50	28,2	25,7	18,5	28,8	
102_C	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	7,50	27,9	25,4	18,2	28,5	
102_D	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	10,50	27,8	25,3	18,0	28,4	
102_E	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	13,50	27,9	25,4	18,2	28,6	
103_A	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	1,50	28,9	26,4	19,2	29,5	
103_B	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	4,50	28,9	26,4	19,2	29,5	
103_C	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	7,50	28,6	26,1	18,9	29,2	
103_D	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	10,50	28,6	26,1	18,9	29,2	
103_E	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	13,50	28,9	26,4	19,2	29,5	
104_A	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	1,50	28,9	26,4	19,1	29,5	
104_B	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	4,50	28,9	26,4	19,2	29,5	
104_C	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	7,50	28,7	26,2	18,9	29,3	
104_D	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	10,50	28,6	26,1	18,8	29,2	
104_E	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	13,50	28,8	26,3	19,1	29,4	
105_A	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	1,50	28,8	26,3	19,0	29,4	
105_B	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	4,50	29,2	26,7	19,5	29,8	
105_C	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	7,50	29,0	26,5	19,3	29,6	
105_D	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	10,50	28,7	26,2	18,9	29,3	
105_E	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	13,50	28,9	26,4	19,1	29,5	
106_A	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	1,50	29,3	26,8	19,6	29,9	
106_B	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	4,50	30,0	27,5	20,3	30,6	
106_C	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	7,50	29,4	26,9	19,7	30,0	
106_D	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	10,50	28,6	26,1	18,9	29,2	
106_E	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	13,50	28,8	26,3	19,1	29,4	
107_A	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	1,50	29,6	27,1	19,9	30,2	
107_B	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	4,50	30,4	27,9	20,7	31,0	
107_C	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	7,50	29,5	27,0	19,7	30,1	
107_D	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	10,50	28,5	26,0	18,8	29,1	
107_E	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	13,50	28,6	26,1	18,9	29,3	
108_A	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	1,50	29,7	27,2	19,9	30,3	
108_B	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	4,50	30,4	27,9	20,7	31,0	
108_C	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	7,50	29,5	27,0	19,7	30,1	
108_D	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	10,50	28,6	26,1	18,8	29,2	
108_E	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	13,50	28,6	26,1	18,9	29,2	
109_A	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	1,50	29,0	26,5	19,3	29,6	
109_B	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	4,50	29,8	27,3	20,1	30,4	
109_C	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	7,50	28,9	26,4	19,1	29,5	
109_D	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	10,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
109_E	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	13,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
110_A	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	1,50	28,2	25,7	18,5	28,8	
110_B	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	4,50	29,1	26,6	19,4	29,7	
110_C	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	7,50	28,2	25,7	18,5	28,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
110_D	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	10,50	27,8	25,3	18,1	28,4	
110_E	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	13,50	27,8	25,3	18,0	28,4	
111_A	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	1,50	28,4	25,9	18,6	29,0	
111_B	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	4,50	29,3	26,8	19,6	29,9	
111_C	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	7,50	27,6	25,1	17,9	28,2	
111_D	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	10,50	27,4	24,9	17,7	28,0	
111_E	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	13,50	27,1	24,6	17,4	27,7	
112_A	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	1,50	28,0	25,5	18,3	28,6	
112_B	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	4,50	29,3	26,8	19,6	29,9	
112_C	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	7,50	27,6	25,1	17,8	28,2	
112_D	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	10,50	27,3	24,8	17,6	27,9	
112_E	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	13,50	26,9	24,4	17,2	27,5	
113_A	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	1,50	27,5	25,0	17,8	28,1	
113_B	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	4,50	29,2	26,7	19,4	29,8	
113_C	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	7,50	28,2	25,7	18,5	28,8	
113_D	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	10,50	27,1	24,6	17,3	27,7	
113_E	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	13,50	26,7	24,2	17,0	27,3	
114_A	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	1,50	28,7	26,2	19,0	29,3	
114_B	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	4,50	30,2	27,7	20,4	30,8	
114_C	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	7,50	28,5	26,0	18,8	29,1	
114_D	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	10,50	27,2	24,7	17,5	27,8	
114_E	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	13,50	27,0	24,5	17,3	27,7	
115_A	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	1,50	28,4	25,9	18,7	29,0	
115_B	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	4,50	30,0	27,5	20,2	30,6	
115_C	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	7,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
115_D	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	10,50	26,9	24,4	17,1	27,5	
115_E	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	13,50	26,9	24,3	17,1	27,5	
116_A	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	1,50	27,4	24,9	17,6	28,0	
116_B	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	4,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
116_C	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	7,50	27,6	25,1	17,9	28,3	
116_D	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	10,50	27,0	24,4	17,2	27,6	
116_E	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	13,50	27,1	24,6	17,4	27,7	
201_A	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	1,50	28,1	25,6	18,4	28,7	
201_B	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	4,50	28,6	26,1	18,8	29,2	
201_C	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	7,50	27,2	24,7	17,5	27,8	
201_D	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	10,50	27,3	24,8	17,6	27,9	
201_E	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	13,50	26,9	24,4	17,1	27,5	
202_A	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	1,50	28,0	25,5	18,3	28,7	
202_B	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	4,50	28,4	25,9	18,7	29,1	
202_C	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	7,50	27,1	24,6	17,4	27,7	
202_D	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	10,50	27,2	24,7	17,5	27,8	
202_E	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	13,50	26,7	24,2	17,0	27,3	
203_A	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	1,50	28,4	25,9	18,7	29,0	
203_B	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	4,50	29,1	26,6	19,4	29,7	
203_C	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	7,50	27,7	25,2	17,9	28,3	
203_D	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	10,50	27,5	25,0	17,8	28,1	
203_E	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	13,50	27,4	24,9	17,7	28,1	
204_A	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	1,50	28,7	26,2	19,0	29,3	
204_B	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	4,50	29,4	26,9	19,7	30,0	
204_C	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	7,50	28,1	25,6	18,4	28,7	
204_D	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	10,50	28,0	25,5	18,2	28,6	
204_E	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	13,50	27,9	25,4	18,2	28,6	
205_A	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	1,50	28,6	26,1	18,9	29,2	
205_B	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	4,50	29,2	26,7	19,4	29,8	
205_C	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	7,50	28,4	25,9	18,7	29,0	
205_D	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	10,50	28,2	25,6	18,4	28,8	
205_E	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	13,50	28,1	25,6	18,4	28,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	1,50	28,2	25,7	18,5	28,8	
206_B	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	4,50	28,6	26,1	18,9	29,3	
206_C	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	7,50	27,6	25,1	17,9	28,3	
206_D	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	10,50	27,5	25,0	17,8	28,1	
206_E	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	13,50	27,5	25,0	17,7	28,1	
207_A	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	1,50	28,4	25,9	18,7	29,0	
207_B	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	4,50	28,8	26,3	19,0	29,4	
207_C	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	7,50	28,3	25,8	18,5	28,9	
207_D	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	10,50	28,2	25,6	18,4	28,8	
207_E	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	13,50	27,3	24,8	17,5	27,9	
208_A	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	1,50	26,8	24,3	17,1	27,4	
208_B	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	4,50	27,8	25,3	18,0	28,4	
208_C	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	7,50	28,6	26,1	18,9	29,2	
208_D	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	10,50	28,6	26,1	18,9	29,3	
208_E	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	13,50	26,7	24,2	17,0	27,3	
209_A	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	1,50	27,4	24,9	17,6	28,0	
209_B	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	4,50	28,3	25,8	18,5	28,9	
209_C	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	7,50	29,1	26,6	19,4	29,7	
209_D	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	10,50	29,0	26,5	19,3	29,6	
209_E	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	13,50	26,2	23,7	16,5	26,8	
210_A	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	1,50	27,8	25,3	18,0	28,4	
210_B	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	4,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
210_C	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	7,50	29,3	26,8	19,5	29,9	
210_D	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	10,50	28,4	25,9	18,6	29,0	
210_E	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	13,50	25,8	23,3	16,1	26,5	
211_A	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	1,50	27,4	24,9	17,7	28,0	
211_B	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	4,50	28,0	25,5	18,3	28,6	
211_C	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	7,50	28,7	26,1	18,9	29,3	
211_D	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	10,50	27,7	25,2	17,9	28,3	
211_E	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	13,50	25,3	22,8	15,5	25,9	
212_A	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	1,50	26,5	24,0	16,8	27,1	
212_B	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	4,50	27,1	24,6	17,4	27,7	
212_C	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	7,50	27,9	25,4	18,1	28,5	
212_D	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	10,50	27,2	24,6	17,4	27,8	
212_E	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	13,50	24,9	22,4	15,2	25,6	
213_A	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	1,50	26,7	24,2	17,0	27,4	
213_B	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	4,50	27,3	24,8	17,5	27,9	
213_C	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	7,50	27,3	24,8	17,6	27,9	
213_D	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	10,50	27,0	24,5	17,3	27,6	
213_E	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	13,50	24,6	22,1	14,9	25,2	
214_A	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	1,50	26,7	24,2	16,9	27,3	
214_B	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	4,50	27,2	24,7	17,5	27,8	
214_C	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	7,50	28,0	25,5	18,2	28,6	
214_D	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	10,50	27,7	25,2	17,9	28,3	
214_E	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	13,50	24,9	22,4	15,1	25,5	
215_A	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	1,50	27,1	24,6	17,4	27,7	
215_B	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	4,50	27,9	25,4	18,2	28,5	
215_C	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	7,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
215_D	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	10,50	28,4	25,9	18,6	29,0	
215_E	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	13,50	25,5	23,0	15,8	26,1	
216_A	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	1,50	26,8	24,3	17,1	27,4	
216_B	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	4,50	27,9	25,4	18,1	28,5	
216_C	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	7,50	28,7	26,2	18,9	29,3	
216_D	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	10,50	28,7	26,2	19,0	29,3	
216_E	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	13,50	26,3	23,8	16,6	26,9	
217_A	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	1,50	25,7	23,2	16,0	26,3	
217_B	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	4,50	27,3	24,8	17,6	27,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	7,50	28,0	25,5	18,3	28,6	
217_D	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	10,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
217_E	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	13,50	27,0	24,5	17,3	27,6	
218_A	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	1,50	27,4	24,9	17,7	28,0	
218_B	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	4,50	28,2	25,7	18,5	28,8	
218_C	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	7,50	28,4	25,9	18,7	29,0	
218_D	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	10,50	28,5	26,0	18,8	29,2	
218_E	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	13,50	27,2	24,6	17,4	27,8	
219_A	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	1,50	26,2	23,7	16,5	26,8	
219_B	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	4,50	27,2	24,7	17,4	27,8	
219_C	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	7,50	27,2	24,7	17,5	27,8	
219_D	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	10,50	27,3	24,8	17,5	27,9	
219_E	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	13,50	27,1	24,6	17,3	27,7	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,50	29,1	26,6	19,3	29,7	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	1,50	28,9	26,4	19,2	29,5	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	22,50	29,3	26,8	19,6	30,0	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	4,50	29,4	26,9	19,6	30,0	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	25,50	29,6	27,1	19,9	30,2	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	7,50	28,8	26,3	19,1	29,4	
301_D	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	10,50	28,3	25,8	18,6	29,0	
301_E	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	13,50	28,4	25,9	18,7	29,0	
301_F	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	16,50	28,7	26,2	19,0	29,3	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,50	29,7	27,2	20,0	30,3	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	1,50	29,6	27,1	19,9	30,2	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	22,50	30,0	27,5	20,3	30,6	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	4,50	30,0	27,5	20,3	30,6	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	25,50	30,3	27,8	20,6	30,9	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	7,50	29,6	27,1	19,8	30,2	
302_D	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	10,50	28,9	26,4	19,2	29,6	
302_E	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	13,50	29,1	26,6	19,3	29,7	
302_F	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	16,50	29,4	26,9	19,6	30,0	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,50	30,1	27,6	20,3	30,7	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	1,50	30,0	27,5	20,3	30,6	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	22,50	30,4	27,9	20,7	31,0	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	4,50	30,4	27,9	20,6	31,0	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	25,50	30,7	28,2	21,0	31,3	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	7,50	29,9	27,4	20,2	30,5	
303_D	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	10,50	29,3	26,8	19,5	29,9	
303_E	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	13,50	29,4	26,9	19,7	30,0	
303_F	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	16,50	29,7	27,2	20,0	30,3	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,50	31,1	28,6	21,4	31,7	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	1,50	30,8	28,3	21,1	31,5	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	22,50	31,4	28,9	21,7	32,0	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	4,50	31,3	28,8	21,6	31,9	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	25,50	31,7	29,2	22,0	32,4	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	7,50	31,2	28,7	21,5	31,8	
304_D	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	10,50	30,3	27,8	20,5	30,9	
304_E	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	13,50	30,4	27,9	20,7	31,0	
304_F	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	16,50	30,7	28,2	21,0	31,3	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,50	31,6	29,1	21,9	32,3	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	1,50	31,3	28,8	21,6	31,9	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	22,50	32,0	29,5	22,2	32,6	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	4,50	31,9	29,4	22,2	32,5	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	25,50	32,3	29,8	22,6	32,9	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	7,50	32,0	29,5	22,2	32,6	
305_D	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	10,50	30,8	28,3	21,0	31,4	
305_E	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	13,50	30,9	28,4	21,2	31,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
305_F	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	16,50	31,3	28,7	21,5	31,9	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,50	32,4	29,9	22,7	33,0	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	1,50	31,9	29,4	22,2	32,5	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	22,50	32,8	30,3	23,0	33,4	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	4,50	32,6	30,1	22,9	33,2	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	25,50	33,0	30,5	23,3	33,6	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	7,50	32,5	30,0	22,7	33,1	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	28,50	33,2	30,7	23,5	33,8	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	10,50	31,4	28,9	21,6	32,0	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	31,50	33,3	30,8	23,6	33,9	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	13,50	31,7	29,2	21,9	32,3	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	34,50	33,4	30,9	23,6	34,0	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	16,50	32,0	29,5	22,3	32,6	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,50	32,4	29,9	22,7	33,0	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	1,50	30,5	28,0	20,8	31,1	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	22,50	32,8	30,3	23,1	33,4	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	4,50	32,2	29,7	22,4	32,8	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	25,50	33,0	30,5	23,3	33,7	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	7,50	32,2	29,7	22,5	32,8	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	28,50	33,2	30,7	23,5	33,8	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	10,50	31,3	28,8	21,6	31,9	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	31,50	33,3	30,8	23,6	33,9	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	13,50	31,7	29,2	21,9	32,3	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	34,50	33,4	30,9	23,7	34,0	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	16,50	32,1	29,6	22,4	32,7	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	19,50	31,6	29,1	21,8	32,2	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	1,50	29,6	27,1	19,9	30,2	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	22,50	31,9	29,4	22,2	32,5	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	4,50	31,6	29,1	21,9	32,2	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	25,50	32,2	29,7	22,5	32,8	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	7,50	30,9	28,4	21,2	31,5	
308_D	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	10,50	30,4	27,9	20,7	31,0	
308_E	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	13,50	30,8	28,3	21,1	31,4	
308_F	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	16,50	31,2	28,7	21,5	31,8	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	19,50	30,9	28,4	21,2	31,5	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	1,50	29,1	26,6	19,4	29,7	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	22,50	31,2	28,7	21,5	31,8	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	4,50	31,3	28,8	21,6	31,9	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	25,50	31,5	29,0	21,8	32,2	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	7,50	30,4	27,9	20,7	31,0	
309_D	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	10,50	29,9	27,4	20,1	30,5	
309_E	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	13,50	30,2	27,7	20,5	30,8	
309_F	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	16,50	30,6	28,1	20,9	31,2	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	19,50	30,1	27,6	20,4	30,7	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	1,50	27,1	24,6	17,4	27,8	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	22,50	30,3	27,8	20,6	30,9	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	4,50	29,0	26,5	19,3	29,6	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	25,50	30,6	28,1	20,9	31,2	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	7,50	30,1	27,6	20,3	30,7	
310_D	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	10,50	29,0	26,5	19,3	29,7	
310_E	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	13,50	29,4	26,9	19,7	30,0	
310_F	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	16,50	29,8	27,3	20,0	30,4	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	19,50	29,2	26,7	19,5	29,8	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	1,50	28,4	25,9	18,7	29,1	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	22,50	29,4	26,9	19,7	30,0	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	4,50	28,2	25,7	18,5	28,8	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	25,50	29,7	27,2	19,9	30,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	7,50	28,6	26,1	18,8	29,2	
311_D	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	10,50	28,3	25,8	18,5	28,9	
311_E	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	13,50	28,6	26,1	18,8	29,2	
311_F	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	16,50	28,9	26,4	19,2	29,5	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	19,50	28,5	26,0	18,8	29,1	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	1,50	27,7	25,2	18,0	28,4	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	22,50	28,6	26,1	18,9	29,2	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	4,50	28,5	26,0	18,7	29,1	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	25,50	28,9	26,4	19,1	29,5	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	7,50	28,5	26,0	18,8	29,1	
312_D	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	10,50	28,2	25,7	18,5	28,8	
312_E	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	13,50	28,4	25,9	18,6	29,0	
312_F	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	16,50	28,2	25,7	18,4	28,8	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	19,50	27,9	25,4	18,1	28,5	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	1,50	27,1	24,6	17,3	27,7	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	22,50	28,0	25,5	18,2	28,6	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	4,50	27,6	25,1	17,9	28,2	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	25,50	28,2	25,7	18,4	28,8	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	7,50	27,6	25,1	17,9	28,2	
313_D	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	10,50	27,5	25,0	17,7	28,1	
313_E	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	13,50	27,4	24,9	17,7	28,0	
313_F	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	16,50	27,5	25,0	17,8	28,1	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	19,50	27,0	24,5	17,3	27,6	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	1,50	27,3	24,8	17,6	27,9	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	22,50	27,1	24,6	17,4	27,7	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	4,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	25,50	27,3	24,8	17,6	27,9	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	7,50	29,2	26,7	19,5	29,8	
314_D	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	10,50	28,4	25,9	18,7	29,1	
314_E	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	13,50	26,8	24,3	17,1	27,4	
314_F	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	16,50	26,7	24,2	17,0	27,3	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,50	26,6	24,1	16,9	27,2	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	1,50	27,1	24,6	17,4	27,7	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	22,50	26,9	24,3	17,1	27,5	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	4,50	28,2	25,7	18,4	28,8	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	25,50	27,0	24,5	17,3	27,6	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	7,50	29,1	26,6	19,3	29,7	
315_D	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	10,50	28,8	26,3	19,0	29,4	
315_E	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	13,50	26,2	23,7	16,4	26,8	
315_F	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	16,50	26,4	23,9	16,7	27,0	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,50	27,2	24,7	17,5	27,8	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	1,50	26,9	24,4	17,1	27,5	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	22,50	27,4	24,9	17,7	28,0	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	4,50	27,6	25,1	17,9	28,2	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	25,50	27,6	25,1	17,9	28,2	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	7,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
316_D	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	10,50	28,4	25,9	18,6	29,0	
316_E	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	13,50	26,9	24,4	17,2	27,5	
316_F	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	16,50	27,0	24,5	17,2	27,6	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,50	27,7	25,2	18,0	28,3	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	1,50	27,9	25,4	18,2	28,5	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	22,50	28,0	25,5	18,2	28,6	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	4,50	28,3	25,8	18,6	28,9	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	25,50	28,2	25,7	18,5	28,8	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	7,50	27,8	25,3	18,1	28,4	
317_D	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	10,50	27,7	25,2	18,0	28,3	
317_E	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	13,50	27,2	24,7	17,4	27,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
317_F	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	16,50	27,4	24,9	17,7	28,0	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,50	28,3	25,8	18,5	28,9	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	1,50	28,5	26,0	18,7	29,1	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	22,50	28,5	26,0	18,8	29,1	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	4,50	28,8	26,3	19,1	29,4	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	25,50	28,8	26,3	19,0	29,4	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	7,50	27,9	25,4	18,2	28,5	
318_D	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	10,50	27,8	25,3	18,0	28,4	
318_E	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	13,50	27,7	25,2	18,0	28,3	
318_F	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	16,50	28,0	25,5	18,2	28,6	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,50	28,5	26,0	18,7	29,1	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	1,50	28,8	26,3	19,1	29,4	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	22,50	28,7	26,2	19,0	29,4	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	4,50	29,3	26,8	19,6	29,9	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	25,50	29,0	26,5	19,3	29,6	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	7,50	28,3	25,8	18,5	28,9	
319_D	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	10,50	28,0	25,5	18,2	28,6	
319_E	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	13,50	27,9	25,4	18,2	28,6	
319_F	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	16,50	28,2	25,7	18,5	28,8	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,50	31,6	29,1	21,8	32,2	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	1,50	31,2	28,7	21,4	31,8	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	22,50	31,9	29,4	22,1	32,5	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	4,50	31,9	29,4	22,2	32,6	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	25,50	32,2	29,7	22,5	32,8	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	7,50	32,1	29,6	22,4	32,7	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	28,50	32,4	29,9	22,7	33,0	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	10,50	30,5	28,0	20,8	31,1	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	31,50	32,5	30,0	22,8	33,2	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	13,50	30,8	28,3	21,1	31,4	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	34,50	32,6	30,1	22,9	33,2	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	16,50	31,2	28,7	21,4	31,8	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,50	31,6	29,1	21,9	32,2	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	1,50	30,6	28,1	20,9	31,2	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	22,50	31,9	29,4	22,2	32,5	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	4,50	32,0	29,5	22,2	32,6	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	25,50	32,2	29,7	22,5	32,9	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	7,50	31,5	29,0	21,7	32,1	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	28,50	32,4	29,9	22,7	33,1	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	10,50	30,5	28,0	20,8	31,1	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	31,50	32,6	30,1	22,9	33,2	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	13,50	30,9	28,4	21,1	31,5	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	34,50	32,7	30,2	23,0	33,3	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	16,50	31,2	28,7	21,5	31,8	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,50	38,3	35,8	28,6	38,9	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	1,50	37,3	34,8	27,6	37,9	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	22,50	38,4	35,9	28,7	39,0	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	4,50	37,7	35,2	28,0	38,3	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	25,50	38,3	35,8	28,5	38,9	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	7,50	36,8	34,3	27,0	37,4	
401_D	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	10,50	37,4	34,9	27,6	38,0	
401_E	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	13,50	37,8	35,3	28,1	38,4	
401_F	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	16,50	38,1	35,6	28,4	38,7	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	37,50	38,9	36,4	29,2	39,5	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,50	39,2	36,7	29,5	39,8	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	1,50	38,0	35,5	28,3	38,7	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	40,50	38,9	36,4	29,2	39,5	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	22,50	39,2	36,7	29,5	39,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	4,50	38,7	36,2	29,0	39,4	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	43,50	38,8	36,3	29,1	39,5	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	25,50	39,1	36,6	29,3	39,7	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	7,50	37,8	35,3	28,0	38,4	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	46,50	38,7	36,2	29,0	39,3	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	10,50	38,5	36,0	28,7	39,1	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	49,50	38,6	36,1	28,9	39,2	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	13,50	38,8	36,3	29,1	39,4	
402_F	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	16,50	39,1	36,6	29,3	39,7	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	37,50	40,0	37,5	30,3	40,7	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	19,50	40,4	37,9	30,6	41,0	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	1,50	38,4	35,9	28,7	39,0	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	40,50	40,0	37,5	30,2	40,6	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	22,50	40,4	37,9	30,6	41,0	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	4,50	39,0	36,5	29,3	39,7	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	43,50	39,9	37,4	30,2	40,5	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	25,50	40,3	37,8	30,5	40,9	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	7,50	39,2	36,7	29,5	39,8	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	46,50	39,8	37,3	30,0	40,4	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	10,50	39,8	37,3	30,1	40,4	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	49,50	39,7	37,2	30,0	40,3	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	13,50	40,1	37,6	30,4	40,7	
403_F	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	16,50	40,3	37,8	30,6	40,9	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	37,50	40,1	37,6	30,4	40,7	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,50	40,5	37,9	30,7	41,1	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	1,50	38,6	36,1	28,9	39,2	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	40,50	40,1	37,6	30,3	40,7	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	22,50	40,4	37,9	30,7	41,0	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	4,50	39,4	36,9	29,7	40,0	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	43,50	40,0	37,5	30,3	40,6	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	25,50	40,3	37,8	30,6	40,9	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	7,50	39,3	36,8	29,6	39,9	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	46,50	39,8	37,3	30,1	40,4	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	10,50	40,0	37,5	30,2	40,6	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	49,50	39,8	37,2	30,0	40,4	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	13,50	40,2	37,7	30,5	40,8	
404_F	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	16,50	40,4	37,9	30,7	41,0	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	37,50	39,3	36,8	29,5	39,9	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,50	39,5	37,0	29,8	40,1	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	1,50	39,2	36,7	29,5	39,8	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	40,50	39,2	36,7	29,5	39,8	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	22,50	39,5	37,0	29,8	40,1	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	4,50	39,5	37,0	29,7	40,1	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	43,50	39,2	36,7	29,5	39,8	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	25,50	39,5	37,0	29,7	40,1	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	7,50	38,2	35,7	28,5	38,8	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	46,50	39,2	36,7	29,4	39,8	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	10,50	38,9	36,4	29,1	39,5	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	49,50	39,1	36,6	29,4	39,7	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	13,50	39,2	36,7	29,5	39,8	
405_F	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	16,50	39,4	36,9	29,7	40,0	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,50	38,4	35,9	28,6	39,0	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	1,50	36,1	33,6	26,4	36,7	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	22,50	38,4	35,9	28,7	39,0	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	4,50	36,4	33,9	26,6	37,0	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	25,50	38,4	35,9	28,6	39,0	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	7,50	36,9	34,4	27,1	37,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
406_D	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	10,50	37,4	34,9	27,7	38,0	
406_E	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	13,50	37,9	35,4	28,2	38,5	
406_F	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	16,50	38,2	35,7	28,5	38,8	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,50	37,2	34,7	27,5	37,8	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	1,50	31,0	28,5	21,2	31,6	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	22,50	37,3	34,8	27,6	37,9	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	4,50	34,2	31,7	24,5	34,8	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	25,50	37,4	34,9	27,6	38,0	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	7,50	35,5	33,0	25,8	36,1	
407_D	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	10,50	36,1	33,6	26,4	36,7	
407_E	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	13,50	36,7	34,1	26,9	37,3	
407_F	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	16,50	37,0	34,5	27,3	37,6	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,50	36,6	34,1	26,9	37,2	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	1,50	34,8	32,3	25,0	35,4	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	22,50	36,7	34,2	27,0	37,4	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	4,50	34,8	32,3	25,0	35,4	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	25,50	36,8	34,3	27,1	37,4	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	7,50	35,0	32,4	25,2	35,6	
408_D	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	10,50	35,3	32,8	25,6	35,9	
408_E	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	13,50	35,8	33,3	26,1	36,5	
408_F	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	16,50	36,3	33,8	26,6	37,0	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,50	35,9	33,4	26,2	36,5	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	1,50	34,1	31,6	24,4	34,7	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	22,50	36,1	33,6	26,3	36,7	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	4,50	34,1	31,6	24,4	34,7	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	25,50	36,2	33,7	26,4	36,8	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	7,50	34,3	31,8	24,5	34,9	
409_D	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	10,50	34,6	32,1	24,8	35,2	
409_E	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	13,50	35,1	32,6	25,3	35,7	
409_F	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	16,50	35,6	33,1	25,9	36,2	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,50	35,8	33,3	26,1	36,4	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	1,50	34,1	31,6	24,4	34,7	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	22,50	36,0	33,5	26,3	36,6	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	4,50	34,1	31,6	24,3	34,7	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	25,50	36,1	33,6	26,3	36,7	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	7,50	34,2	31,7	24,5	34,8	
410_D	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	10,50	34,5	32,0	24,8	35,1	
410_E	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	13,50	35,0	32,5	25,3	35,6	
410_F	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	16,50	35,5	33,0	25,8	36,1	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,50	36,5	34,0	26,7	37,1	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	1,50	34,8	32,3	25,1	35,4	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	22,50	36,6	34,1	26,9	37,2	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	4,50	34,8	32,3	25,0	35,4	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	25,50	36,7	34,2	26,9	37,3	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	7,50	34,8	32,3	25,1	35,4	
411_D	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	10,50	35,3	32,8	25,5	35,9	
411_E	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	13,50	35,8	33,3	26,1	36,4	
411_F	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	16,50	36,3	33,7	26,5	36,9	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,50	37,2	34,7	27,4	37,8	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	1,50	36,1	33,6	26,4	36,7	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	22,50	37,3	34,8	27,6	37,9	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	4,50	36,2	33,7	26,4	36,8	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	25,50	37,3	34,7	27,5	37,9	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	7,50	35,4	32,9	25,7	36,0	
412_D	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	10,50	36,0	33,5	26,3	36,6	
412_E	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	13,50	36,6	34,1	26,8	37,2	
412_F	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	16,50	36,9	34,4	27,2	37,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	37,50	38,3	35,8	28,6	38,9	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,50	38,5	36,0	28,8	39,1	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	1,50	37,8	35,3	28,0	38,4	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	40,50	38,3	35,8	28,6	38,9	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	22,50	38,6	36,1	28,8	39,2	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	4,50	38,2	35,7	28,5	38,9	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	43,50	38,3	35,8	28,5	38,9	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	25,50	38,5	36,0	28,8	39,1	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	7,50	37,0	34,5	27,3	37,6	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	46,50	38,1	35,6	28,4	38,7	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	28,50	38,5	36,0	28,8	39,1	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	10,50	37,6	35,1	27,9	38,2	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	49,50	38,0	35,5	28,3	38,6	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	31,50	38,4	35,9	28,7	39,0	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	13,50	38,1	35,6	28,3	38,7	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	34,50	38,4	35,9	28,7	39,0	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	16,50	38,3	35,8	28,6	38,9	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	37,50	37,8	35,3	28,0	38,4	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,50	37,9	35,4	28,1	38,5	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	1,50	36,0	33,5	26,3	36,7	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	40,50	37,7	35,2	28,0	38,3	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	22,50	38,0	35,5	28,2	38,6	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	4,50	36,1	33,6	26,4	36,7	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	43,50	37,7	35,2	28,0	38,3	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	25,50	38,0	35,5	28,2	38,6	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	7,50	36,2	33,7	26,5	36,8	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	46,50	37,7	35,2	27,9	38,3	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	28,50	37,9	35,4	28,2	38,5	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	10,50	36,8	34,3	27,1	37,4	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	49,50	37,6	35,1	27,9	38,2	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	31,50	37,9	35,4	28,1	38,5	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	13,50	37,3	34,8	27,6	37,9	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	34,50	37,8	35,3	28,1	38,4	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	16,50	37,7	35,2	27,9	38,3	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	37,50	37,8	35,3	28,1	38,4	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,50	38,0	35,5	28,3	38,6	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	1,50	35,9	33,4	26,2	36,5	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	40,50	37,8	35,3	28,0	38,4	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	22,50	38,1	35,6	28,3	38,7	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	4,50	36,1	33,6	26,4	36,7	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	43,50	37,8	35,3	28,0	38,4	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	25,50	38,0	35,5	28,3	38,6	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	7,50	36,2	33,7	26,5	36,8	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	46,50	37,7	35,2	28,0	38,3	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	28,50	38,0	35,5	28,3	38,6	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	10,50	36,8	34,3	27,1	37,5	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	49,50	37,7	35,2	28,0	38,3	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	31,50	37,9	35,4	28,1	38,5	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	13,50	37,4	34,9	27,7	38,0	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	34,50	37,9	35,4	28,1	38,5	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	16,50	37,8	35,3	28,1	38,4	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	37,50	38,6	36,1	28,9	39,2	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,50	38,8	36,3	29,1	39,4	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	1,50	36,9	34,4	27,2	37,5	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	40,50	38,6	36,0	28,8	39,2	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	22,50	38,9	36,4	29,1	39,5	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	4,50	37,1	34,6	27,3	37,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Danoweg (inrit ziekenhuis)
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	43,50	38,5	36,0	28,8	39,1
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	25,50	38,8	36,3	29,1	39,4
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	7,50	37,3	34,8	27,6	37,9
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	46,50	38,5	36,0	28,8	39,1
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	28,50	38,7	36,2	28,9	39,3
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	10,50	38,0	35,5	28,2	38,6
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	49,50	38,5	36,0	28,7	39,1
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	31,50	38,7	36,2	28,9	39,3
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	13,50	38,4	35,9	28,7	39,0
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	34,50	38,6	36,1	28,9	39,3
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	16,50	38,7	36,2	29,0	39,3

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,50	49,1	45,9	39,5	49,6	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	1,50	47,1	43,9	37,5	47,5	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	22,50	48,9	45,7	39,3	49,4	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	4,50	48,0	44,8	38,4	48,4	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	25,50	48,9	45,7	39,3	49,4	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	7,50	48,4	45,2	38,8	48,9	
001_D	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	10,50	49,0	45,8	39,4	49,5	
001_E	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	13,50	49,3	46,1	39,7	49,8	
001_F	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	16,50	49,3	46,1	39,7	49,8	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,50	47,8	44,6	38,2	48,3	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	1,50	45,9	42,8	36,3	46,4	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	22,50	47,6	44,4	38,0	48,0	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	4,50	46,6	43,5	37,0	47,1	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	25,50	47,5	44,4	37,9	48,0	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	7,50	47,1	43,9	37,5	47,6	
002_D	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	10,50	47,4	44,2	37,8	47,9	
002_E	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	13,50	47,8	44,7	38,2	48,3	
002_F	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	16,50	48,0	44,8	38,4	48,5	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,50	46,5	43,3	36,9	46,9	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	1,50	44,9	41,8	35,3	45,4	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	22,50	46,4	43,3	36,8	46,9	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	4,50	45,6	42,4	36,0	46,1	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	25,50	46,2	43,1	36,6	46,7	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	7,50	45,6	42,5	36,0	46,1	
003_D	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	10,50	46,1	42,9	36,5	46,6	
003_E	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	13,50	46,2	43,0	36,6	46,7	
003_F	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	16,50	46,4	43,2	36,8	46,9	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,50	45,4	42,3	35,8	45,9	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	1,50	44,2	41,1	34,6	44,7	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	22,50	45,5	42,3	35,9	46,0	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	4,50	44,9	41,7	35,3	45,4	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	25,50	45,4	42,2	35,8	45,9	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	7,50	44,9	41,7	35,3	45,4	
004_D	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	10,50	45,1	41,9	35,5	45,6	
004_E	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	13,50	45,3	42,2	35,7	45,8	
004_F	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	16,50	45,3	42,2	35,7	45,8	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,50	44,4	41,2	34,8	44,9	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	1,50	43,1	40,0	33,5	43,6	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	22,50	44,6	41,4	35,0	45,1	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	4,50	44,0	40,8	34,4	44,5	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	25,50	44,6	41,4	35,0	45,1	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	7,50	44,2	41,0	34,6	44,7	
005_D	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	10,50	44,3	41,1	34,7	44,8	
005_E	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	13,50	44,4	41,3	34,8	44,9	
005_F	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	16,50	44,5	41,3	34,9	45,0	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,50	43,5	40,3	33,9	44,0	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	1,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	22,50	43,6	40,4	34,0	44,1	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	4,50	43,4	40,2	33,8	43,9	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	25,50	43,7	40,5	34,1	44,2	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	7,50	43,7	40,5	34,1	44,2	
006_D	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	10,50	43,6	40,4	34,0	44,1	
006_E	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	13,50	43,3	40,2	33,7	43,8	
006_F	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	16,50	43,4	40,2	33,8	43,9	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	1,50	42,1	38,9	32,5	42,6	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	22,50	43,2	40,0	33,6	43,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	4,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	25,50	43,3	40,2	33,7	43,8	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	7,50	43,3	40,1	33,7	43,8	
007_D	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	10,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
007_E	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	13,50	43,0	39,9	33,4	43,5	
007_F	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	16,50	43,0	39,9	33,4	43,5	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,50	42,9	39,7	33,3	43,4	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	1,50	42,1	39,0	32,5	42,6	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	22,50	43,2	40,0	33,6	43,7	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	4,50	42,9	39,8	33,3	43,4	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	25,50	43,4	40,3	33,8	43,9	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	7,50	43,1	40,0	33,6	43,6	
008_D	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	10,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
008_E	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	13,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
008_F	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	16,50	42,8	39,6	33,2	43,3	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,50	43,1	40,0	33,5	43,6	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	1,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	22,50	43,3	40,2	33,7	43,8	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	4,50	42,9	39,8	33,4	43,4	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	25,50	43,6	40,4	34,0	44,1	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	7,50	43,0	39,9	33,5	43,5	
009_D	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	10,50	43,0	39,9	33,4	43,5	
009_E	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	13,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
009_F	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	16,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,50	43,2	40,1	33,6	43,7	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	1,50	42,8	39,7	33,2	43,3	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	22,50	43,5	40,4	33,9	44,0	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	4,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	25,50	43,7	40,6	34,1	44,2	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	7,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
010_D	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	10,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
010_E	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	13,50	43,0	39,9	33,5	43,5	
010_F	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	16,50	42,9	39,8	33,3	43,4	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,50	43,8	40,7	34,2	44,3	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	1,50	43,1	40,0	33,6	43,7	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	22,50	44,2	41,0	34,6	44,7	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	4,50	43,4	40,2	33,8	43,9	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	25,50	44,3	41,1	34,7	44,8	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	7,50	43,4	40,3	33,8	43,9	
011_D	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	10,50	43,6	40,5	34,0	44,1	
011_E	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	13,50	43,6	40,4	34,0	44,1	
011_F	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	16,50	43,5	40,4	33,9	44,0	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,50	45,0	41,8	35,4	45,5	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	1,50	43,8	40,7	34,2	44,3	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	22,50	45,2	42,1	35,7	45,7	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	4,50	44,2	41,0	34,6	44,7	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	25,50	45,2	42,1	35,6	45,7	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	7,50	44,2	41,1	34,6	44,7	
012_D	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	10,50	44,4	41,3	34,8	44,9	
012_E	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	13,50	44,4	41,2	34,8	44,9	
012_F	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	16,50	44,5	41,3	34,9	45,0	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,50	46,2	43,0	36,6	46,7	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	1,50	44,5	41,4	35,0	45,0	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	22,50	46,2	43,1	36,6	46,7	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	4,50	44,9	41,7	35,3	45,4	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	25,50	46,1	43,0	36,5	46,6	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	7,50	45,0	41,9	35,4	45,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_D	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	10,50	45,3	42,2	35,7	45,8	
013_E	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	13,50	45,5	42,3	35,9	46,0	
013_F	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	16,50	45,8	42,6	36,2	46,3	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,50	47,4	44,3	37,8	47,9	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	1,50	45,5	42,4	35,9	46,0	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	22,50	47,3	44,1	37,7	47,8	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	4,50	45,8	42,7	36,3	46,3	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	25,50	47,1	44,0	37,6	47,6	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	7,50	46,1	43,0	36,5	46,6	
014_D	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	10,50	46,5	43,4	36,9	47,0	
014_E	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	13,50	46,9	43,7	37,3	47,4	
014_F	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	16,50	47,3	44,1	37,7	47,8	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,50	48,4	45,2	38,8	48,9	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	1,50	46,3	43,2	36,7	46,8	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	22,50	48,3	45,1	38,7	48,8	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	4,50	46,7	43,6	37,1	47,2	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	25,50	48,2	45,0	38,6	48,7	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	7,50	47,2	44,0	37,6	47,7	
015_D	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	10,50	47,7	44,5	38,1	48,2	
015_E	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	13,50	48,2	45,0	38,6	48,7	
015_F	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	16,50	48,4	45,3	38,8	48,9	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	49,7	46,5	40,1	50,2	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	1,50	47,1	43,9	37,5	47,6	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	22,50	49,6	46,4	40,0	50,1	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	4,50	47,8	44,7	38,3	48,3	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	25,50	49,5	46,4	39,9	50,0	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	7,50	48,5	45,4	38,9	49,0	
016_D	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	10,50	49,2	46,0	39,6	49,7	
016_E	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	13,50	49,6	46,5	40,0	50,1	
016_F	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	16,50	49,8	46,6	40,2	50,3	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	50,4	47,2	40,8	50,9	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	1,50	47,8	44,7	38,2	48,3	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	22,50	50,3	47,2	40,7	50,8	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	4,50	48,7	45,6	39,1	49,2	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	25,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	7,50	49,5	46,3	39,9	50,0	
017_D	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	10,50	50,2	47,0	40,6	50,7	
017_E	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	13,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
017_F	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	16,50	50,6	47,4	41,0	51,0	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	1,50	47,9	44,7	38,3	48,4	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	22,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	4,50	48,8	45,7	39,2	49,3	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	25,50	50,2	47,1	40,6	50,7	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	7,50	49,6	46,4	40,0	50,1	
018_D	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	10,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
018_E	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	13,50	50,5	47,4	40,9	51,0	
018_F	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	16,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	1,50	47,9	44,8	38,3	48,4	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	22,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	4,50	48,9	45,7	39,3	49,4	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	25,50	50,2	47,0	40,6	50,7	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	7,50	49,7	46,5	40,1	50,2	
019_D	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	10,50	50,4	47,2	40,8	50,9	
019_E	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	13,50	50,6	47,4	41,0	51,1	
019_F	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	16,50	50,5	47,3	40,9	51,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	50,2	47,0	40,6	50,7	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	1,50	48,2	45,0	38,6	48,7	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	22,50	50,2	47,0	40,6	50,7	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	4,50	49,1	45,9	39,5	49,5	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	25,50	50,1	46,9	40,5	50,6	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	7,50	49,8	46,5	40,1	50,2	
020_D	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	10,50	50,4	47,1	40,7	50,8	
020_E	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	13,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
020_F	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	16,50	50,4	47,2	40,8	50,9	
101_A	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	1,50	54,3	51,1	44,7	54,8	
101_B	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	4,50	56,0	52,7	46,3	56,4	
101_C	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	7,50	56,1	52,8	46,5	56,6	
101_D	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	10,50	56,2	52,9	46,5	56,6	
101_E	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	13,50	56,0	52,7	46,3	56,4	
102_A	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	1,50	51,4	48,2	41,8	51,9	
102_B	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	4,50	53,1	49,8	43,4	53,5	
102_C	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	7,50	53,6	50,3	44,0	54,0	
102_D	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	10,50	53,8	50,5	44,1	54,2	
102_E	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	13,50	53,7	50,4	44,0	54,1	
103_A	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	1,50	49,3	46,1	39,7	49,8	
103_B	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	4,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
103_C	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	7,50	51,4	48,2	41,8	51,9	
103_D	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	10,50	51,7	48,4	42,0	52,1	
103_E	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	13,50	51,8	48,6	42,2	52,3	
104_A	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	1,50	48,7	45,5	39,0	49,1	
104_B	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	4,50	49,6	46,4	40,0	50,1	
104_C	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	7,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
104_D	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	10,50	50,9	47,7	41,3	51,4	
104_E	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	13,50	51,1	47,9	41,5	51,5	
105_A	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	1,50	48,4	45,3	38,8	48,9	
105_B	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	4,50	49,5	46,3	39,9	50,0	
105_C	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	7,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
105_D	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	10,50	50,9	47,7	41,3	51,4	
105_E	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	13,50	51,1	47,9	41,5	51,6	
106_A	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	1,50	48,4	45,2	38,8	48,9	
106_B	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	4,50	49,4	46,2	39,8	49,9	
106_C	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	7,50	50,3	47,1	40,7	50,7	
106_D	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	10,50	50,9	47,7	41,3	51,4	
106_E	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	13,50	51,1	47,9	41,5	51,6	
107_A	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	1,50	48,2	45,1	38,6	48,7	
107_B	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	4,50	49,3	46,1	39,7	49,8	
107_C	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	7,50	50,1	46,9	40,5	50,6	
107_D	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	10,50	50,8	47,6	41,2	51,3	
107_E	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	13,50	51,0	47,8	41,4	51,5	
108_A	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	1,50	48,2	45,1	38,6	48,7	
108_B	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	4,50	49,2	46,0	39,6	49,7	
108_C	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	7,50	50,0	46,8	40,4	50,5	
108_D	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	10,50	50,6	47,5	41,0	51,1	
108_E	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	13,50	50,9	47,7	41,3	51,4	
109_A	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	1,50	48,7	45,6	39,1	49,2	
109_B	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	4,50	49,9	46,7	40,3	50,4	
109_C	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	7,50	50,8	47,6	41,2	51,3	
109_D	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	10,50	51,3	48,1	41,7	51,8	
109_E	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	13,50	51,5	48,4	41,9	52,0	
110_A	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	1,50	50,4	47,2	40,8	50,9	
110_B	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	4,50	51,8	48,6	42,2	52,3	
110_C	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	7,50	52,7	49,5	43,1	53,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
110_D	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	10,50	53,0	49,8	43,4	53,5	
110_E	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	13,50	53,1	49,9	43,5	53,6	
111_A	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	1,50	53,1	49,8	43,4	53,5	
111_B	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	4,50	54,8	51,5	45,1	55,2	
111_C	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	7,50	55,3	52,0	45,6	55,7	
111_D	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	10,50	55,4	52,1	45,8	55,9	
111_E	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	13,50	55,4	52,1	45,7	55,8	
112_A	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	1,50	54,2	50,9	44,6	54,7	
112_B	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	4,50	55,9	52,6	46,2	56,3	
112_C	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	7,50	56,2	53,0	46,6	56,7	
112_D	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	10,50	56,3	53,0	46,7	56,8	
112_E	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	13,50	56,2	52,9	46,6	56,7	
113_A	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	1,50	54,2	51,0	44,6	54,7	
113_B	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	4,50	56,0	52,7	46,4	56,4	
113_C	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	7,50	56,4	53,1	46,7	56,8	
113_D	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	10,50	56,4	53,1	46,8	56,9	
113_E	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	13,50	56,3	53,0	46,6	56,7	
114_A	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	1,50	54,5	51,3	44,9	55,0	
114_B	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	4,50	56,3	53,0	46,7	56,7	
114_C	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	7,50	56,6	53,3	46,9	57,0	
114_D	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	10,50	56,6	53,3	47,0	57,1	
114_E	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	13,50	56,4	53,2	46,8	56,9	
115_A	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	1,50	55,2	52,0	45,6	55,7	
115_B	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	4,50	56,8	53,5	47,1	57,2	
115_C	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	7,50	57,0	53,7	47,3	57,4	
115_D	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	10,50	57,0	53,7	47,3	57,4	
115_E	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	13,50	56,8	53,5	47,1	57,2	
116_A	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	1,50	55,9	52,6	46,2	56,3	
116_B	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	4,50	57,4	54,1	47,7	57,8	
116_C	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	7,50	57,5	54,2	47,8	57,9	
116_D	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	10,50	57,4	54,1	47,8	57,9	
116_E	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	13,50	57,2	53,9	47,5	57,6	
201_A	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	1,50	55,3	52,0	45,7	55,8	
201_B	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	4,50	56,7	53,4	47,1	57,2	
201_C	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	7,50	57,0	53,7	47,3	57,4	
201_D	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	10,50	57,0	53,7	47,4	57,5	
201_E	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	13,50	56,9	53,6	47,3	57,4	
202_A	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	1,50	52,6	49,4	43,0	53,1	
202_B	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	4,50	54,2	51,0	44,6	54,7	
202_C	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	7,50	54,7	51,5	45,1	55,2	
202_D	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	10,50	54,9	51,7	45,3	55,4	
202_E	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	13,50	54,9	51,7	45,3	55,4	
203_A	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	1,50	50,1	47,0	40,5	50,6	
203_B	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	4,50	51,5	48,3	41,8	51,9	
203_C	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	7,50	52,3	49,1	42,7	52,8	
203_D	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	10,50	52,6	49,4	43,0	53,1	
203_E	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	13,50	52,8	49,6	43,2	53,3	
204_A	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	1,50	48,6	45,5	39,1	49,2	
204_B	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	4,50	49,7	46,5	40,1	50,2	
204_C	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	7,50	50,5	47,4	40,9	51,0	
204_D	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	10,50	51,1	47,9	41,5	51,6	
204_E	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	13,50	51,3	48,2	41,7	51,8	
205_A	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	1,50	47,8	44,7	38,3	48,4	
205_B	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	4,50	48,7	45,6	39,1	49,2	
205_C	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	7,50	49,5	46,3	39,9	50,0	
205_D	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	10,50	50,1	47,0	40,5	50,6	
205_E	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	13,50	50,4	47,3	40,8	50,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	1,50	47,7	44,7	38,2	48,3	
206_B	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	4,50	48,5	45,4	38,9	49,0	
206_C	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	7,50	49,2	46,1	39,6	49,7	
206_D	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	10,50	49,9	46,8	40,3	50,4	
206_E	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	13,50	50,2	47,1	40,6	50,7	
207_A	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	1,50	47,6	44,5	38,0	48,1	
207_B	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	4,50	48,3	45,2	38,7	48,8	
207_C	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	7,50	48,9	45,8	39,3	49,4	
207_D	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	10,50	49,7	46,6	40,1	50,2	
207_E	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	13,50	49,9	46,8	40,4	50,5	
208_A	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	1,50	47,3	44,3	37,8	47,9	
208_B	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	4,50	48,0	44,9	38,5	48,5	
208_C	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	7,50	48,6	45,5	39,0	49,1	
208_D	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	10,50	49,3	46,2	39,8	49,8	
208_E	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	13,50	49,5	46,4	39,9	50,0	
209_A	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	1,50	47,3	44,2	37,7	47,8	
209_B	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	4,50	48,0	44,9	38,4	48,5	
209_C	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	7,50	48,4	45,3	38,8	48,9	
209_D	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	10,50	49,2	46,1	39,6	49,7	
209_E	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	13,50	49,2	46,1	39,6	49,7	
210_A	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	1,50	47,7	44,7	38,2	48,2	
210_B	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	4,50	48,6	45,5	39,0	49,1	
210_C	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	7,50	49,2	46,2	39,7	49,8	
210_D	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	10,50	49,7	46,6	40,1	50,2	
210_E	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	13,50	49,7	46,7	40,2	50,3	
211_A	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	1,50	49,1	46,0	39,5	49,6	
211_B	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	4,50	50,1	47,1	40,6	50,6	
211_C	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	7,50	51,1	48,1	41,5	51,6	
211_D	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	10,50	51,3	48,2	41,7	51,8	
211_E	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	13,50	51,4	48,3	41,8	51,9	
212_A	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	1,50	51,0	48,0	41,5	51,6	
212_B	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	4,50	52,6	49,5	43,0	53,1	
212_C	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	7,50	53,2	50,1	43,6	53,7	
212_D	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	10,50	53,2	50,1	43,6	53,7	
212_E	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	13,50	53,2	50,2	43,7	53,7	
213_A	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	1,50	53,7	50,6	44,1	54,2	
213_B	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	4,50	55,2	52,2	45,7	55,8	
213_C	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	7,50	55,4	52,4	45,9	55,9	
213_D	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	10,50	55,4	52,3	45,8	55,9	
213_E	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	13,50	55,3	52,2	45,7	55,8	
214_A	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	1,50	55,7	52,7	46,2	56,3	
214_B	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	4,50	56,9	53,9	47,3	57,4	
214_C	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	7,50	56,9	53,9	47,4	57,5	
214_D	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	10,50	56,9	53,8	47,3	57,4	
214_E	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	13,50	56,7	53,7	47,2	57,3	
215_A	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	1,50	55,6	52,6	46,1	56,2	
215_B	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	4,50	56,8	53,8	47,3	57,3	
215_C	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	7,50	56,9	53,9	47,3	57,4	
215_D	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	10,50	56,9	53,8	47,3	57,4	
215_E	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	13,50	56,7	53,7	47,2	57,3	
216_A	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	1,50	55,7	52,7	46,1	56,2	
216_B	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	4,50	56,9	53,8	47,3	57,4	
216_C	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	7,50	57,0	54,0	47,4	57,5	
216_D	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	10,50	57,0	53,9	47,4	57,5	
216_E	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	13,50	56,8	53,8	47,3	57,4	
217_A	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	1,50	54,3	51,2	44,7	54,8	
217_B	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	4,50	55,8	52,7	46,2	56,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	7,50	56,0	53,0	46,5	56,5	
217_D	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	10,50	56,1	53,0	46,5	56,6	
217_E	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	13,50	56,0	53,0	46,5	56,6	
218_A	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	1,50	54,9	51,8	45,4	55,5	
218_B	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	4,50	56,4	53,3	46,9	57,0	
218_C	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	7,50	56,7	53,6	47,1	57,2	
218_D	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	10,50	56,8	53,6	47,2	57,3	
218_E	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	13,50	56,7	53,6	47,1	57,2	
219_A	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	1,50	56,4	53,1	46,7	56,8	
219_B	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	4,50	57,7	54,4	48,0	58,1	
219_C	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	7,50	57,9	54,6	48,2	58,3	
219_D	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	10,50	57,9	54,6	48,2	58,3	
219_E	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	13,50	57,7	54,5	48,1	58,2	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,50	49,6	46,4	40,0	50,1	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	1,50	47,0	43,9	37,5	47,5	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	22,50	49,5	46,4	39,9	50,0	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	4,50	47,7	44,6	38,1	48,2	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	25,50	49,5	46,4	39,9	50,0	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	7,50	48,4	45,2	38,8	48,9	
301_D	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	10,50	49,0	45,9	39,4	49,5	
301_E	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	13,50	49,4	46,3	39,8	49,9	
301_F	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	16,50	49,6	46,5	40,0	50,1	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,50	48,5	45,4	38,9	49,0	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	1,50	46,2	43,1	36,7	46,8	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	22,50	48,4	45,3	38,8	48,9	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	4,50	46,7	43,5	37,1	47,2	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	25,50	48,4	45,3	38,8	48,9	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	7,50	47,1	44,0	37,5	47,6	
302_D	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	10,50	47,7	44,5	38,1	48,2	
302_E	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	13,50	48,2	45,0	38,6	48,7	
302_F	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	16,50	48,5	45,3	38,9	49,0	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,50	47,4	44,3	37,8	47,9	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	1,50	45,5	42,4	35,9	46,0	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	22,50	47,3	44,2	37,8	47,9	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	4,50	45,8	42,7	36,2	46,3	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	25,50	47,3	44,2	37,7	47,8	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	7,50	46,1	43,0	36,5	46,6	
303_D	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	10,50	46,6	43,4	37,0	47,1	
303_E	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	13,50	46,8	43,7	37,3	47,3	
303_F	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	16,50	47,3	44,1	37,7	47,8	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,50	46,3	43,2	36,7	46,8	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	1,50	44,6	41,5	35,0	45,1	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	22,50	46,3	43,2	36,8	46,8	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	4,50	45,0	41,9	35,4	45,5	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	25,50	46,2	43,1	36,7	46,8	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	7,50	45,2	42,1	35,6	45,7	
304_D	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	10,50	45,5	42,4	35,9	46,0	
304_E	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	13,50	45,6	42,4	36,0	46,1	
304_F	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	16,50	45,9	42,8	36,3	46,4	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,50	45,5	42,4	35,9	46,0	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	1,50	44,0	40,9	34,4	44,5	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	22,50	45,7	42,6	36,1	46,2	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	4,50	44,4	41,2	34,8	44,9	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	25,50	45,6	42,5	36,0	46,1	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	7,50	44,5	41,3	34,9	45,0	
305_D	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	10,50	44,8	41,6	35,2	45,3	
305_E	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	13,50	44,7	41,6	35,2	45,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
305_F	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	16,50	45,0	41,9	35,4	45,5	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,50	44,2	41,1	34,7	44,7	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	1,50	43,3	40,2	33,7	43,8	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	22,50	44,7	41,5	35,1	45,2	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	4,50	43,6	40,4	34,0	44,1	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	25,50	44,8	41,6	35,2	45,3	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	7,50	43,7	40,5	34,1	44,2	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	28,50	44,7	41,5	35,1	45,2	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	10,50	43,9	40,8	34,3	44,4	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	31,50	44,6	41,5	35,0	45,1	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	13,50	43,8	40,6	34,2	44,3	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	34,50	44,6	41,5	35,1	45,2	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	16,50	43,8	40,6	34,2	44,3	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,50	43,3	40,2	33,7	43,8	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	1,50	42,8	39,7	33,2	43,3	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	22,50	43,7	40,6	34,1	44,2	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	4,50	43,2	40,0	33,6	43,7	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	25,50	44,0	40,8	34,4	44,5	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	7,50	43,3	40,2	33,7	43,8	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	28,50	43,9	40,8	34,4	44,4	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	10,50	43,5	40,4	33,9	44,0	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	31,50	44,0	40,8	34,4	44,5	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	13,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	34,50	44,0	40,9	34,4	44,5	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	16,50	43,0	39,9	33,4	43,5	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	19,50	43,3	40,1	33,7	43,8	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	1,50	42,4	39,3	32,8	42,9	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	22,50	43,7	40,6	34,1	44,2	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	4,50	42,9	39,7	33,3	43,4	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	25,50	43,9	40,8	34,4	44,4	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	7,50	43,0	39,9	33,4	43,5	
308_D	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	10,50	43,3	40,2	33,7	43,8	
308_E	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	13,50	42,8	39,7	33,2	43,3	
308_F	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	16,50	42,8	39,7	33,3	43,3	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	19,50	43,3	40,2	33,7	43,8	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	1,50	42,3	39,2	32,7	42,8	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	22,50	43,6	40,5	34,1	44,2	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	4,50	42,8	39,7	33,2	43,3	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	25,50	44,0	40,8	34,4	44,5	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	7,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
309_D	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	10,50	43,4	40,3	33,8	43,9	
309_E	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	13,50	42,7	39,6	33,2	43,3	
309_F	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	16,50	42,9	39,8	33,3	43,4	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	19,50	43,9	40,8	34,3	44,4	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	1,50	42,7	39,6	33,2	43,2	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	22,50	44,2	41,1	34,7	44,8	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	4,50	43,2	40,1	33,6	43,7	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	25,50	44,5	41,3	34,9	45,0	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	7,50	43,5	40,4	33,9	44,0	
310_D	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	10,50	43,7	40,6	34,2	44,2	
310_E	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	13,50	43,2	40,1	33,7	43,7	
310_F	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	16,50	43,5	40,4	33,9	44,0	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	19,50	44,9	41,8	35,3	45,4	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	1,50	43,5	40,4	33,9	44,0	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	22,50	45,2	42,1	35,6	45,7	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	4,50	43,9	40,8	34,3	44,4	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	25,50	45,3	42,2	35,7	45,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	7,50	44,0	40,9	34,4	44,5	
311_D	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	10,50	44,4	41,2	34,8	44,9	
311_E	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	13,50	44,1	41,0	34,6	44,6	
311_F	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	16,50	44,6	41,5	35,0	45,1	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	19,50	46,0	42,9	36,4	46,5	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	1,50	44,4	41,3	34,8	44,9	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	22,50	46,2	43,1	36,6	46,7	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	4,50	44,7	41,6	35,1	45,2	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	25,50	46,3	43,2	36,7	46,8	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	7,50	45,0	41,9	35,4	45,5	
312_D	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	10,50	45,0	41,9	35,5	45,6	
312_E	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	13,50	45,2	42,1	35,6	45,7	
312_F	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	16,50	45,7	42,5	36,1	46,2	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	19,50	47,1	44,0	37,5	47,6	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	1,50	45,3	42,2	35,7	45,8	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	22,50	47,3	44,2	37,7	47,8	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	4,50	45,5	42,4	35,9	46,0	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	25,50	47,4	44,3	37,8	47,9	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	7,50	46,0	42,9	36,4	46,5	
313_D	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	10,50	46,1	43,0	36,6	46,7	
313_E	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	13,50	46,6	43,5	37,1	47,1	
313_F	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	16,50	46,9	43,8	37,3	47,4	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	19,50	48,3	45,2	38,7	48,8	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	1,50	46,0	43,0	36,5	46,5	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	22,50	48,4	45,3	38,9	48,9	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	4,50	46,4	43,3	36,8	46,9	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	25,50	48,5	45,4	38,9	49,0	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	7,50	46,9	43,8	37,3	47,4	
314_D	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	10,50	47,6	44,5	38,0	48,1	
314_E	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	13,50	47,9	44,8	38,4	48,4	
314_F	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	16,50	48,1	45,1	38,6	48,7	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,50	49,0	46,0	39,5	49,6	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	1,50	46,7	43,7	37,2	47,3	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	22,50	49,1	46,0	39,6	49,6	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	4,50	47,3	44,3	37,8	47,9	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	25,50	49,1	46,0	39,6	49,6	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	7,50	47,8	44,7	38,2	48,3	
315_D	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	10,50	48,6	45,6	39,1	49,2	
315_E	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	13,50	48,7	45,6	39,2	49,2	
315_F	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	16,50	48,9	45,8	39,3	49,4	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,50	49,3	46,2	39,7	49,8	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	1,50	46,9	43,8	37,3	47,4	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	22,50	49,3	46,3	39,8	49,9	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	4,50	47,5	44,4	37,9	48,0	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	25,50	49,3	46,2	39,8	49,8	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	7,50	48,0	44,9	38,5	48,5	
316_D	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	10,50	48,8	45,7	39,2	49,3	
316_E	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	13,50	49,1	46,0	39,5	49,6	
316_F	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	16,50	49,2	46,1	39,6	49,7	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,50	49,5	46,4	40,0	50,1	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	1,50	47,1	44,0	37,5	47,6	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	22,50	49,6	46,5	40,0	50,1	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	4,50	47,7	44,6	38,2	48,3	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	25,50	49,5	46,4	40,0	50,1	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	7,50	48,4	45,3	38,8	48,9	
317_D	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	10,50	49,1	46,0	39,5	49,6	
317_E	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	13,50	49,4	46,3	39,9	49,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
317_F	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	16,50	49,5	46,4	39,9	50,0	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,50	49,8	46,7	40,3	50,3	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	1,50	47,4	44,3	37,8	47,9	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	22,50	49,8	46,7	40,3	50,3	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	4,50	48,1	44,9	38,5	48,6	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	25,50	49,8	46,7	40,2	50,3	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	7,50	48,7	45,6	39,1	49,2	
318_D	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	10,50	49,4	46,3	39,8	49,9	
318_E	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	13,50	49,7	46,6	40,2	50,2	
318_F	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	16,50	49,9	46,7	40,3	50,4	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,50	50,1	46,9	40,5	50,6	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	1,50	47,5	44,4	38,0	48,1	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	22,50	50,1	46,9	40,5	50,6	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	4,50	48,3	45,1	38,7	48,8	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	25,50	50,0	46,9	40,4	50,5	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	7,50	49,0	45,8	39,4	49,5	
319_D	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	10,50	49,6	46,5	40,1	50,1	
319_E	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	13,50	50,0	46,9	40,4	50,5	
319_F	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	16,50	50,1	47,0	40,5	50,6	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,50	44,8	41,7	35,3	45,4	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	1,50	43,5	40,4	34,0	44,0	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	22,50	45,1	42,0	35,6	45,6	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	4,50	43,9	40,8	34,4	44,5	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	25,50	45,1	42,0	35,5	45,6	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	7,50	44,1	40,9	34,5	44,6	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	28,50	45,1	41,9	35,5	45,6	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	10,50	44,4	41,2	34,8	44,9	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	31,50	45,0	41,9	35,5	45,6	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	13,50	44,2	41,1	34,6	44,7	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	34,50	45,0	41,9	35,4	45,5	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	16,50	44,4	41,3	34,8	44,9	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,50	44,0	40,9	34,5	44,6	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	1,50	43,1	40,0	33,5	43,6	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	22,50	44,4	41,3	34,8	44,9	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	4,50	43,5	40,4	33,9	44,0	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	25,50	44,6	41,4	35,0	45,1	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	7,50	43,6	40,5	34,0	44,1	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	28,50	44,5	41,4	35,0	45,1	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	10,50	43,9	40,7	34,3	44,4	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	31,50	44,5	41,4	34,9	45,0	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	13,50	43,5	40,3	33,9	44,0	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	34,50	44,5	41,4	34,9	45,0	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	16,50	43,6	40,5	34,0	44,1	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,50	42,4	39,2	32,8	42,9	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	1,50	41,7	38,6	32,1	42,2	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	22,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	4,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	25,50	42,8	39,6	33,2	43,3	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	7,50	42,9	39,7	33,3	43,3	
401_D	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	10,50	42,8	39,6	33,2	43,3	
401_E	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	13,50	42,4	39,2	32,8	42,9	
401_F	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	16,50	42,4	39,2	32,8	42,8	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	37,50	42,2	39,1	32,6	42,7	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,50	41,6	38,5	32,0	42,1	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	1,50	41,0	37,8	31,4	41,5	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	40,50	42,2	39,0	32,6	42,7	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	22,50	41,7	38,6	32,1	42,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	4,50	41,8	38,6	32,2	42,3	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	43,50	42,2	39,1	32,6	42,7	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	25,50	42,0	38,9	32,5	42,5	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	7,50	42,2	39,1	32,6	42,7	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	46,50	42,2	39,1	32,6	42,7	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	10,50	42,1	39,0	32,5	42,6	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	49,50	42,2	39,1	32,6	42,7	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	13,50	41,7	38,5	32,1	42,2	
402_F	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	16,50	41,6	38,4	32,0	42,1	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	37,50	41,8	38,7	32,2	42,3	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	19,50	41,1	37,9	31,5	41,6	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	1,50	40,5	37,3	30,9	41,0	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	40,50	41,8	38,7	32,2	42,3	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	22,50	41,2	38,0	31,6	41,7	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	4,50	41,3	38,2	31,7	41,8	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	43,50	41,8	38,6	32,2	42,3	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	25,50	41,5	38,3	31,9	42,0	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	7,50	41,7	38,5	32,1	42,2	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	46,50	41,8	38,7	32,2	42,3	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	10,50	41,8	38,6	32,2	42,3	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	49,50	41,8	38,7	32,2	42,3	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	13,50	41,3	38,1	31,7	41,8	
403_F	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	16,50	41,4	38,2	31,8	41,9	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	37,50	41,5	38,4	31,9	42,0	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,50	40,5	37,4	31,0	41,0	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	1,50	40,1	37,0	30,5	40,6	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	40,50	41,5	38,4	31,9	42,0	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	22,50	40,9	37,7	31,3	41,4	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	4,50	40,9	37,7	31,3	41,4	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	43,50	41,6	38,4	32,0	42,1	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	25,50	41,2	38,0	31,6	41,7	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	7,50	41,4	38,3	31,8	41,9	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	46,50	41,6	38,4	32,0	42,1	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	10,50	41,3	38,1	31,7	41,8	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	49,50	41,6	38,4	32,0	42,1	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	13,50	40,6	37,5	31,0	41,1	
404_F	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	16,50	40,7	37,5	31,1	41,2	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	37,50	41,6	38,5	32,0	42,1	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,50	40,9	37,8	31,3	41,4	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	1,50	40,0	36,9	30,4	40,5	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	40,50	41,7	38,5	32,1	42,2	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	22,50	41,0	37,9	31,4	41,5	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	4,50	40,9	37,8	31,3	41,4	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	43,50	41,7	38,5	32,1	42,2	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	25,50	41,3	38,1	31,7	41,8	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	7,50	41,4	38,2	31,8	41,9	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	46,50	41,7	38,6	32,1	42,2	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	10,50	41,4	38,2	31,8	41,9	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	49,50	41,7	38,5	32,1	42,2	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	13,50	41,0	37,9	31,4	41,5	
405_F	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	16,50	41,0	37,9	31,5	41,5	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,50	41,0	37,8	31,4	41,5	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	1,50	41,4	38,3	31,9	42,0	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	22,50	41,1	38,0	31,5	41,6	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	4,50	41,1	38,0	31,5	41,6	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	25,50	41,3	38,2	31,7	41,8	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	7,50	41,6	38,4	32,0	42,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
406_D	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	10,50	41,6	38,4	32,0	42,1	
406_E	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	13,50	41,0	37,9	31,4	41,5	
406_F	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	16,50	40,9	37,8	31,3	41,4	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,50	41,3	38,2	31,7	41,8	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	1,50	41,7	38,5	32,1	42,2	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	22,50	41,5	38,4	31,9	42,0	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	4,50	41,4	38,2	31,8	41,9	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	25,50	41,7	38,6	32,1	42,2	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	7,50	41,9	38,7	32,3	42,4	
407_D	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	10,50	41,9	38,7	32,3	42,4	
407_E	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	13,50	41,5	38,3	31,9	42,0	
407_F	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	16,50	41,3	38,2	31,7	41,8	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,50	41,9	38,7	32,3	42,4	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	1,50	41,8	38,7	32,3	42,3	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	22,50	41,9	38,8	32,3	42,4	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	4,50	41,9	38,8	32,3	42,4	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	25,50	42,2	39,1	32,7	42,7	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	7,50	42,4	39,2	32,8	42,9	
408_D	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	10,50	42,4	39,3	32,8	42,9	
408_E	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	13,50	42,0	38,9	32,4	42,5	
408_F	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	16,50	41,7	38,6	32,1	42,2	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	1,50	42,2	39,1	32,6	42,7	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	22,50	42,6	39,5	33,0	43,1	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	4,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	25,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	7,50	42,7	39,6	33,1	43,2	
409_D	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	10,50	42,6	39,5	33,0	43,1	
409_E	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	13,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
409_F	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	16,50	42,4	39,2	32,8	42,9	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,50	42,8	39,7	33,2	43,3	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	1,50	42,3	39,2	32,8	42,9	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	22,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	4,50	42,8	39,7	33,2	43,3	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	25,50	43,4	40,2	33,8	43,9	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	7,50	43,0	39,9	33,5	43,5	
410_D	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	10,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
410_E	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	13,50	42,8	39,7	33,2	43,3	
410_F	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	16,50	42,6	39,5	33,1	43,1	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,50	42,9	39,8	33,3	43,4	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	1,50	42,0	38,9	32,4	42,5	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	22,50	43,1	40,0	33,5	43,6	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	4,50	42,9	39,7	33,3	43,4	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	25,50	43,2	40,1	33,6	43,7	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	7,50	43,2	40,0	33,6	43,6	
411_D	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	10,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
411_E	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	13,50	42,9	39,8	33,3	43,4	
411_F	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	16,50	42,8	39,7	33,2	43,3	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,50	42,6	39,5	33,0	43,1	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	1,50	41,9	38,7	32,3	42,4	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	22,50	42,8	39,6	33,2	43,3	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	4,50	42,8	39,6	33,2	43,3	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	25,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	7,50	43,1	40,0	33,5	43,6	
412_D	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	10,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
412_E	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	13,50	42,7	39,5	33,1	43,2	
412_F	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	16,50	42,7	39,5	33,1	43,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	37,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,50	42,0	38,8	32,4	42,5	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	1,50	41,4	38,2	31,8	41,9	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	40,50	42,4	39,3	32,8	42,9	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	22,50	42,0	38,8	32,4	42,5	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	4,50	42,2	39,0	32,6	42,7	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	43,50	42,4	39,3	32,8	42,9	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	25,50	42,3	39,2	32,7	42,8	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	7,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	46,50	42,4	39,3	32,8	42,9	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	28,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	10,50	42,6	39,4	33,0	43,1	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	49,50	42,4	39,3	32,8	42,9	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	31,50	42,4	39,3	32,8	42,9	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	13,50	42,2	39,0	32,6	42,7	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	34,50	42,4	39,3	32,9	42,9	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	16,50	42,0	38,8	32,4	42,5	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	37,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,50	42,0	38,8	32,4	42,5	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	1,50	41,2	38,1	31,7	41,7	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	40,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	22,50	42,2	39,1	32,6	42,7	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	4,50	42,2	39,0	32,6	42,7	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	43,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	25,50	42,4	39,2	32,8	42,9	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	7,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	46,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	28,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	10,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	49,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	31,50	42,5	39,4	32,9	43,0	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	13,50	42,0	38,9	32,4	42,5	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	34,50	42,4	39,3	32,8	42,9	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	16,50	41,9	38,7	32,3	42,4	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	37,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,50	41,9	38,7	32,3	42,4	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	1,50	41,1	38,0	31,5	41,6	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	40,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	22,50	42,1	38,9	32,5	42,6	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	4,50	42,0	38,8	32,4	42,5	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	43,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	25,50	42,2	39,1	32,7	42,7	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	7,50	42,3	39,2	32,7	42,8	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	46,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	28,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	10,50	42,3	39,1	32,7	42,8	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	49,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	31,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	13,50	41,9	38,8	32,3	42,4	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	34,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	16,50	41,8	38,6	32,2	42,3	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	37,50	42,0	38,8	32,4	42,5	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,50	41,3	38,1	31,7	41,8	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	1,50	40,4	37,3	30,9	40,9	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	40,50	42,0	38,8	32,4	42,5	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	22,50	41,5	38,3	31,9	42,0	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	4,50	41,4	38,2	31,8	41,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hagerhofweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	43,50	42,0	38,8	32,4	42,5
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	25,50	41,6	38,5	32,0	42,1
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	7,50	41,8	38,7	32,2	42,3
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	46,50	42,0	38,9	32,4	42,5
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	28,50	41,9	38,8	32,3	42,4
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	10,50	41,7	38,6	32,1	42,2
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	49,50	42,0	38,8	32,4	42,5
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	31,50	42,1	38,9	32,5	42,6
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	13,50	41,3	38,1	31,7	41,8
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	34,50	42,0	38,9	32,4	42,5
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	16,50	41,3	38,1	31,7	41,8

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,50	37,7	34,9	28,2	38,3	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	1,50	37,5	34,7	28,0	38,1	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	22,50	37,9	35,1	28,4	38,5	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	4,50	38,0	35,2	28,5	38,6	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	25,50	38,1	35,3	28,6	38,7	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	7,50	37,8	35,0	28,3	38,4	
001_D	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	10,50	37,2	34,4	27,7	37,8	
001_E	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	13,50	37,2	34,5	27,8	37,9	
001_F	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	16,50	37,4	34,7	28,0	38,1	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,50	37,9	35,1	28,4	38,5	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	1,50	37,5	34,8	28,1	38,2	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	22,50	38,2	35,4	28,7	38,8	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	4,50	38,1	35,3	28,6	38,7	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	25,50	38,3	35,6	28,9	39,0	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	7,50	37,9	35,1	28,4	38,5	
002_D	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	10,50	37,5	34,7	28,0	38,1	
002_E	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	13,50	37,6	34,8	28,1	38,2	
002_F	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	16,50	37,8	35,0	28,3	38,4	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,50	38,1	35,3	28,6	38,7	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	1,50	37,3	34,6	27,9	38,0	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	22,50	38,3	35,6	28,9	39,0	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	4,50	38,0	35,2	28,6	38,6	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	25,50	38,5	35,7	29,1	39,1	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	7,50	38,0	35,2	28,5	38,6	
003_D	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	10,50	37,7	34,9	28,2	38,3	
003_E	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	13,50	37,8	35,0	28,3	38,4	
003_F	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	16,50	37,8	35,0	28,3	38,4	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,50	38,4	35,6	28,9	39,0	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	1,50	37,5	34,7	28,1	38,1	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	22,50	38,6	35,8	29,1	39,2	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	4,50	38,2	35,4	28,7	38,8	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	25,50	38,7	35,9	29,3	39,3	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	7,50	38,1	35,3	28,6	38,7	
004_D	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	10,50	38,0	35,2	28,5	38,6	
004_E	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	13,50	37,9	35,2	28,5	38,6	
004_F	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	16,50	38,0	35,2	28,6	38,6	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,50	38,5	35,8	29,1	39,2	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	1,50	37,5	34,7	28,0	38,1	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	22,50	38,8	36,0	29,4	39,4	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	4,50	38,2	35,5	28,8	38,9	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	25,50	38,9	36,1	29,5	39,6	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	7,50	38,2	35,4	28,8	38,8	
005_D	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	10,50	38,2	35,4	28,8	38,8	
005_E	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	13,50	38,1	35,3	28,6	38,7	
005_F	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	16,50	38,3	35,5	28,8	38,9	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,50	39,0	36,2	29,5	39,6	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	1,50	37,7	35,0	28,3	38,4	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	22,50	39,2	36,4	29,8	39,8	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	4,50	38,5	35,8	29,1	39,2	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	25,50	39,3	36,5	29,9	40,0	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	7,50	38,8	36,0	29,3	39,4	
006_D	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	10,50	38,7	35,9	29,2	39,3	
006_E	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	13,50	38,6	35,8	29,2	39,2	
006_F	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	16,50	38,9	36,1	29,4	39,5	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,50	39,7	36,9	30,3	40,3	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	1,50	38,7	35,9	29,2	39,3	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	22,50	39,8	37,0	30,4	40,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	4,50	39,1	36,3	29,6	39,7	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	25,50	39,9	37,1	30,4	40,5	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	7,50	39,3	36,5	29,8	39,9	
007_D	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	10,50	39,3	36,5	29,8	39,9	
007_E	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	13,50	39,3	36,5	29,8	39,9	
007_F	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	16,50	39,5	36,8	30,1	40,2	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,50	40,3	37,5	30,8	40,9	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	1,50	38,9	36,1	29,4	39,5	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	22,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	4,50	39,1	36,3	29,6	39,7	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	25,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	7,50	39,5	36,7	30,0	40,1	
008_D	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	10,50	39,7	36,9	30,2	40,3	
008_E	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	13,50	39,8	37,0	30,4	40,4	
008_F	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	16,50	40,1	37,4	30,7	40,8	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	1,50	39,3	36,6	29,9	40,0	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	22,50	41,1	38,3	31,7	41,7	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	4,50	39,6	36,8	30,1	40,2	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	25,50	41,2	38,4	31,7	41,8	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	7,50	40,0	37,2	30,5	40,6	
009_D	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	10,50	40,5	37,7	31,0	41,1	
009_E	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	13,50	40,6	37,8	31,2	41,3	
009_F	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	16,50	40,9	38,2	31,5	41,6	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,50	41,8	39,0	32,4	42,4	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	1,50	39,7	36,9	30,2	40,3	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	22,50	41,9	39,1	32,4	42,5	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	4,50	40,2	37,4	30,8	40,8	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	25,50	41,8	39,1	32,4	42,5	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	7,50	40,7	37,9	31,2	41,3	
010_D	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	10,50	41,2	38,4	31,8	41,8	
010_E	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	13,50	41,4	38,7	32,0	42,1	
010_F	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	16,50	41,7	38,9	32,2	42,3	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,50	42,2	39,4	32,8	42,8	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	1,50	40,0	37,2	30,6	40,6	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	22,50	42,2	39,4	32,8	42,8	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	4,50	40,5	37,7	31,0	41,1	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	25,50	42,2	39,4	32,7	42,8	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	7,50	40,9	38,2	31,5	41,6	
011_D	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	10,50	41,5	38,7	32,1	42,1	
011_E	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	13,50	41,7	39,0	32,3	42,4	
011_F	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	16,50	42,1	39,3	32,6	42,7	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,50	42,1	39,3	32,6	42,7	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	1,50	39,9	37,1	30,4	40,5	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	22,50	42,1	39,3	32,6	42,7	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	4,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	25,50	42,1	39,3	32,6	42,7	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	7,50	40,8	38,0	31,4	41,5	
012_D	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	10,50	41,3	38,6	31,9	42,0	
012_E	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	13,50	41,6	38,8	32,1	42,2	
012_F	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	16,50	41,9	39,1	32,4	42,5	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,50	41,9	39,1	32,4	42,5	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	1,50	39,8	37,1	30,4	40,5	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	22,50	41,9	39,2	32,5	42,6	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	4,50	40,3	37,6	30,9	41,0	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	25,50	41,9	39,1	32,5	42,5	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	7,50	40,7	37,9	31,3	41,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_D	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	10,50	41,2	38,4	31,7	41,8	
013_E	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	13,50	41,4	38,6	32,0	42,0	
013_F	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	16,50	41,7	38,9	32,2	42,3	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,50	41,8	39,0	32,4	42,4	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	1,50	39,9	37,1	30,4	40,5	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	22,50	41,9	39,1	32,4	42,5	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	4,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	25,50	41,8	39,1	32,4	42,5	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	7,50	40,6	37,9	31,2	41,3	
014_D	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	10,50	41,1	38,3	31,7	41,7	
014_E	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	13,50	41,4	38,6	31,9	42,0	
014_F	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	16,50	41,6	38,9	32,2	42,3	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,50	41,7	39,0	32,3	42,4	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	1,50	39,9	37,1	30,5	40,5	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	22,50	41,8	39,0	32,3	42,4	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	4,50	40,3	37,5	30,9	40,9	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	25,50	41,7	38,9	32,3	42,3	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	7,50	40,5	37,8	31,1	41,2	
015_D	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	10,50	41,0	38,2	31,6	41,6	
015_E	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	13,50	41,4	38,6	31,9	42,0	
015_F	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	16,50	41,6	38,8	32,2	42,2	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	41,6	38,8	32,2	42,2	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	1,50	39,8	37,0	30,4	40,4	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	22,50	41,7	38,9	32,2	42,3	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	4,50	40,2	37,4	30,7	40,8	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	25,50	41,6	38,8	32,2	42,2	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	7,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
016_D	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	10,50	40,8	38,1	31,4	41,5	
016_E	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	13,50	41,2	38,4	31,7	41,8	
016_F	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	16,50	41,5	38,7	32,1	42,1	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	41,0	38,2	31,6	41,6	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	1,50	39,4	36,6	29,9	40,0	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	22,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	4,50	39,7	37,0	30,3	40,4	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	25,50	41,0	38,3	31,6	41,7	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	7,50	39,8	37,1	30,4	40,5	
017_D	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	10,50	40,2	37,4	30,8	40,8	
017_E	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	13,50	40,5	37,7	31,1	41,1	
017_F	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	16,50	40,9	38,1	31,4	41,5	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	40,3	37,5	30,8	40,9	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	1,50	38,9	36,1	29,4	39,5	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	22,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	4,50	39,3	36,6	29,9	40,0	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	25,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	7,50	39,2	36,5	29,8	39,9	
018_D	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	10,50	39,5	36,7	30,0	40,1	
018_E	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	13,50	39,7	36,9	30,2	40,3	
018_F	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	16,50	40,0	37,3	30,6	40,7	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	39,2	36,5	29,8	39,9	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	1,50	38,2	35,5	28,8	38,9	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	22,50	39,4	36,6	29,9	40,0	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	4,50	38,7	35,9	29,2	39,3	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	25,50	39,4	36,7	30,0	40,1	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	7,50	38,5	35,7	29,0	39,1	
019_D	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	10,50	38,5	35,8	29,1	39,2	
019_E	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	13,50	38,7	35,9	29,2	39,3	
019_F	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	16,50	39,0	36,2	29,5	39,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	38,0	35,3	28,6	38,7	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	1,50	37,6	34,9	28,2	38,3	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	22,50	38,2	35,5	28,8	38,9	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	4,50	37,9	35,1	28,5	38,5	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	25,50	38,4	35,7	29,0	39,1	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	7,50	37,8	35,0	28,3	38,4	
020_D	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	10,50	37,5	34,7	28,0	38,1	
020_E	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	13,50	37,6	34,8	28,2	38,2	
020_F	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	16,50	37,9	35,1	28,4	38,5	
101_A	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	1,50	36,5	33,7	27,0	37,1	
101_B	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	4,50	37,1	34,3	27,6	37,7	
101_C	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	7,50	36,3	33,5	26,9	36,9	
101_D	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	10,50	36,1	33,4	26,7	36,8	
101_E	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	13,50	36,2	33,4	26,7	36,8	
102_A	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	1,50	36,8	34,1	27,4	37,5	
102_B	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	4,50	37,3	34,5	27,9	37,9	
102_C	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	7,50	36,6	33,9	27,2	37,3	
102_D	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	10,50	36,4	33,7	27,0	37,1	
102_E	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	13,50	36,4	33,6	26,9	37,0	
103_A	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	1,50	36,8	34,0	27,4	37,4	
103_B	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	4,50	37,5	34,7	28,0	38,1	
103_C	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	7,50	37,2	34,4	27,7	37,8	
103_D	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	10,50	36,8	34,0	27,3	37,4	
103_E	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	13,50	36,7	33,9	27,2	37,3	
104_A	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	1,50	37,4	34,6	28,0	38,0	
104_B	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	4,50	37,8	35,0	28,3	38,4	
104_C	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	7,50	37,5	34,7	28,0	38,1	
104_D	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	10,50	37,2	34,4	27,7	37,8	
104_E	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	13,50	37,2	34,5	27,8	37,9	
105_A	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	1,50	37,8	35,1	28,4	38,5	
105_B	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	4,50	38,3	35,5	28,8	38,9	
105_C	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	7,50	37,9	35,2	28,5	38,6	
105_D	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	10,50	37,9	35,2	28,5	38,6	
105_E	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	13,50	38,0	35,2	28,5	38,6	
106_A	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	1,50	38,5	35,7	29,0	39,1	
106_B	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	4,50	38,9	36,1	29,5	39,5	
106_C	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	7,50	38,7	36,0	29,3	39,4	
106_D	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	10,50	38,9	36,2	29,5	39,6	
106_E	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	13,50	39,1	36,3	29,6	39,7	
107_A	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	1,50	39,1	36,3	29,6	39,7	
107_B	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	4,50	39,5	36,7	30,0	40,1	
107_C	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	7,50	39,4	36,7	30,0	40,1	
107_D	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	10,50	39,8	37,0	30,3	40,4	
107_E	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	13,50	40,0	37,2	30,5	40,6	
108_A	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	1,50	39,5	36,8	30,1	40,2	
108_B	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	4,50	39,9	37,1	30,4	40,5	
108_C	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	7,50	40,0	37,3	30,6	40,7	
108_D	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	10,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
108_E	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	13,50	40,8	38,0	31,3	41,4	
109_A	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	1,50	39,8	37,0	30,3	40,4	
109_B	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	4,50	40,1	37,3	30,6	40,7	
109_C	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	7,50	40,3	37,5	30,8	40,9	
109_D	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	10,50	40,7	38,0	31,3	41,4	
109_E	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	13,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
110_A	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	1,50	39,7	36,9	30,2	40,3	
110_B	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	4,50	40,0	37,2	30,5	40,6	
110_C	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	7,50	40,2	37,4	30,7	40,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
110_D	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	10,50	40,6	37,8	31,1	41,2	
110_E	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	13,50	40,9	38,2	31,5	41,6	
111_A	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	1,50	39,6	36,8	30,1	40,2	
111_B	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	4,50	39,8	37,1	30,4	40,5	
111_C	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	7,50	40,0	37,2	30,5	40,6	
111_D	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	10,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
111_E	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	13,50	40,7	38,0	31,3	41,4	
112_A	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	1,50	39,2	36,4	29,7	39,8	
112_B	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	4,50	39,4	36,7	30,0	40,1	
112_C	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	7,50	39,5	36,8	30,1	40,2	
112_D	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	10,50	40,0	37,2	30,5	40,6	
112_E	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	13,50	40,3	37,5	30,8	40,9	
113_A	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	1,50	38,7	36,0	29,3	39,4	
113_B	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	4,50	39,0	36,2	29,6	39,6	
113_C	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	7,50	38,9	36,2	29,5	39,6	
113_D	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	10,50	39,3	36,5	29,9	39,9	
113_E	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	13,50	39,7	36,9	30,2	40,3	
114_A	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	1,50	38,0	35,2	28,5	38,6	
114_B	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	4,50	38,3	35,5	28,9	38,9	
114_C	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	7,50	37,9	35,1	28,5	38,5	
114_D	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	10,50	38,2	35,4	28,7	38,8	
114_E	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	13,50	38,5	35,7	29,0	39,1	
115_A	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	1,50	37,6	34,9	28,2	38,3	
115_B	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	4,50	38,0	35,3	28,6	38,7	
115_C	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	7,50	37,2	34,4	27,7	37,8	
115_D	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	10,50	37,3	34,5	27,8	37,9	
115_E	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	13,50	37,4	34,7	28,0	38,1	
116_A	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	1,50	36,8	34,0	27,3	37,4	
116_B	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	4,50	37,5	34,7	28,0	38,1	
116_C	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	7,50	36,4	33,6	27,0	37,0	
116_D	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	10,50	36,3	33,6	26,9	37,0	
116_E	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	13,50	36,4	33,7	27,0	37,1	
201_A	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	1,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
201_B	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	4,50	40,7	37,9	31,2	41,3	
201_C	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	7,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
201_D	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	10,50	41,6	38,8	32,1	42,2	
201_E	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	13,50	41,9	39,2	32,5	42,6	
202_A	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	1,50	40,6	37,8	31,1	41,2	
202_B	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	4,50	40,8	38,1	31,4	41,5	
202_C	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	7,50	41,2	38,5	31,8	41,9	
202_D	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	10,50	41,8	39,0	32,3	42,4	
202_E	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	13,50	42,2	39,5	32,8	42,9	
203_A	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	1,50	40,8	38,0	31,4	41,4	
203_B	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	4,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
203_C	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	7,50	41,5	38,7	32,0	42,1	
203_D	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	10,50	42,0	39,3	32,6	42,7	
203_E	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	13,50	42,5	39,8	33,1	43,2	
204_A	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	1,50	40,7	37,9	31,2	41,3	
204_B	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	4,50	41,2	38,5	31,8	41,9	
204_C	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	7,50	41,6	38,9	32,2	42,3	
204_D	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	10,50	42,2	39,4	32,8	42,8	
204_E	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	13,50	42,7	39,9	33,2	43,3	
205_A	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	1,50	41,2	38,5	31,8	41,9	
205_B	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	4,50	41,9	39,2	32,5	42,6	
205_C	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	7,50	42,4	39,6	33,0	43,0	
205_D	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	10,50	43,0	40,3	33,6	43,7	
205_E	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	13,50	43,4	40,6	34,0	44,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	1,50	42,6	39,8	33,2	43,2	
206_B	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	4,50	43,6	40,8	34,1	44,2	
206_C	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	7,50	44,3	41,6	34,9	45,0	
206_D	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	10,50	44,9	42,2	35,5	45,6	
206_E	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	13,50	45,1	42,3	35,6	45,7	
207_A	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	1,50	44,9	42,1	35,4	45,5	
207_B	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	4,50	46,2	43,4	36,8	46,8	
207_C	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	7,50	47,1	44,3	37,6	47,7	
207_D	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	10,50	47,3	44,5	37,8	47,9	
207_E	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	13,50	47,3	44,6	37,9	48,0	
208_A	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	1,50	48,2	45,5	38,8	48,9	
208_B	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	4,50	50,1	47,3	40,7	50,7	
208_C	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	7,50	50,4	47,6	40,9	51,0	
208_D	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	10,50	50,5	47,7	41,0	51,1	
208_E	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	13,50	50,4	47,6	40,9	51,0	
209_A	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	1,50	53,9	51,1	44,5	54,5	
209_B	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	4,50	54,7	51,9	45,2	55,3	
209_C	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	7,50	54,6	51,8	45,1	55,2	
209_D	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	10,50	54,4	51,6	45,0	55,0	
209_E	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	13,50	54,0	51,3	44,6	54,7	
210_A	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	1,50	56,5	53,7	47,0	57,1	
210_B	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	4,50	56,8	54,1	47,4	57,5	
210_C	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	7,50	56,6	53,8	47,1	57,2	
210_D	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	10,50	56,2	53,4	46,7	56,8	
210_E	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	13,50	55,5	52,7	46,0	56,1	
211_A	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	1,50	53,4	50,7	44,0	54,1	
211_B	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	4,50	54,4	51,6	44,9	55,0	
211_C	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	7,50	54,4	51,6	44,9	55,0	
211_D	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	10,50	54,2	51,4	44,7	54,8	
211_E	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	13,50	53,7	50,9	44,3	54,3	
212_A	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	1,50	51,2	48,4	41,8	51,8	
212_B	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	4,50	52,7	50,0	43,3	53,4	
212_C	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	7,50	52,8	50,0	43,4	53,4	
212_D	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	10,50	52,8	50,0	43,3	53,4	
212_E	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	13,50	52,4	49,6	42,9	53,0	
213_A	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	1,50	50,1	47,3	40,6	50,7	
213_B	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	4,50	51,7	48,9	42,2	52,3	
213_C	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	7,50	51,8	49,1	42,4	52,5	
213_D	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	10,50	51,8	49,0	42,4	52,5	
213_E	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	13,50	51,6	48,8	42,1	52,2	
214_A	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	1,50	47,6	44,8	38,1	48,2	
214_B	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	4,50	49,4	46,7	40,0	50,1	
214_C	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	7,50	49,7	46,9	40,3	50,3	
214_D	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	10,50	49,8	47,0	40,4	50,4	
214_E	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	13,50	49,7	47,0	40,3	50,4	
215_A	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	1,50	45,5	42,8	36,1	46,2	
215_B	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	4,50	47,1	44,3	37,6	47,7	
215_C	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	7,50	47,8	45,1	38,4	48,5	
215_D	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	10,50	48,0	45,3	38,6	48,7	
215_E	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	13,50	48,0	45,3	38,6	48,7	
216_A	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	1,50	43,7	40,9	34,3	44,3	
216_B	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	4,50	44,8	42,0	35,3	45,4	
216_C	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	7,50	45,7	42,9	36,2	46,3	
216_D	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	10,50	46,1	43,3	36,6	46,7	
216_E	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	13,50	46,1	43,4	36,7	46,8	
217_A	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	1,50	42,5	39,7	33,0	43,1	
217_B	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	4,50	43,4	40,6	33,9	44,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	7,50	44,0	41,3	34,6	44,7	
217_D	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	10,50	44,7	42,0	35,3	45,4	
217_E	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	13,50	44,8	42,1	35,4	45,5	
218_A	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	1,50	41,5	38,8	32,1	42,2	
218_B	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	4,50	42,2	39,4	32,7	42,8	
218_C	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	7,50	42,7	39,9	33,2	43,3	
218_D	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	10,50	43,3	40,5	33,8	43,9	
218_E	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	13,50	43,6	40,8	34,1	44,2	
219_A	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	1,50	40,7	37,9	31,3	41,3	
219_B	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	4,50	41,0	38,2	31,5	41,6	
219_C	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	7,50	41,4	38,6	31,9	42,0	
219_D	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	10,50	41,9	39,1	32,5	42,5	
219_E	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	13,50	42,3	39,5	32,8	42,9	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,50	43,1	40,3	33,7	43,7	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	1,50	40,8	38,0	31,3	41,4	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	22,50	43,1	40,3	33,7	43,7	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	4,50	41,5	38,7	32,0	42,1	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	25,50	43,0	40,3	33,6	43,7	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	7,50	42,0	39,2	32,5	42,6	
301_D	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	10,50	42,6	39,8	33,1	43,2	
301_E	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	13,50	42,9	40,2	33,5	43,6	
301_F	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	16,50	43,1	40,3	33,6	43,7	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,50	43,3	40,5	33,8	43,9	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	1,50	40,9	38,2	31,5	41,6	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	22,50	43,3	40,5	33,8	43,9	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	4,50	41,6	38,8	32,2	42,2	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	25,50	43,2	40,4	33,7	43,8	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	7,50	42,1	39,3	32,7	42,7	
302_D	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	10,50	42,7	40,0	33,3	43,4	
302_E	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	13,50	43,0	40,3	33,6	43,7	
302_F	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	16,50	43,2	40,5	33,8	43,9	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,50	43,4	40,6	33,9	44,0	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	1,50	41,0	38,3	31,6	41,7	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	22,50	43,4	40,6	33,9	44,0	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	4,50	41,7	39,0	32,3	42,4	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	25,50	43,3	40,6	33,9	44,0	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	7,50	42,3	39,5	32,8	42,9	
303_D	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	10,50	42,9	40,1	33,4	43,5	
303_E	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	13,50	43,1	40,3	33,7	43,7	
303_F	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	16,50	43,3	40,5	33,8	43,9	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,50	43,4	40,7	34,0	44,1	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	1,50	41,0	38,3	31,6	41,7	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	22,50	43,5	40,7	34,0	44,1	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	4,50	41,8	39,0	32,3	42,4	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	25,50	43,4	40,6	34,0	44,0	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	7,50	42,3	39,6	32,9	43,0	
304_D	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	10,50	42,9	40,2	33,5	43,6	
304_E	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	13,50	43,2	40,4	33,7	43,8	
304_F	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	16,50	43,3	40,6	33,9	44,0	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,50	43,4	40,6	33,9	44,0	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	1,50	41,0	38,3	31,6	41,7	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	22,50	43,4	40,6	33,9	44,0	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	4,50	41,8	39,0	32,3	42,4	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	25,50	43,3	40,6	33,9	44,0	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	7,50	42,4	39,6	32,9	43,0	
305_D	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	10,50	42,9	40,1	33,5	43,6	
305_E	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	13,50	43,2	40,4	33,7	43,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
305_F	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	16,50	43,3	40,5	33,9	43,9	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,50	43,5	40,7	34,0	44,1	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	1,50	41,1	38,4	31,7	41,8	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	22,50	43,5	40,7	34,0	44,1	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	4,50	41,9	39,1	32,4	42,5	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	25,50	43,4	40,6	34,0	44,0	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	7,50	42,5	39,8	33,1	43,2	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	28,50	43,3	40,5	33,8	43,9	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	10,50	43,0	40,3	33,6	43,7	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	31,50	43,2	40,4	33,7	43,8	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	13,50	43,2	40,5	33,8	43,9	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	34,50	42,9	40,1	33,5	43,5	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	16,50	43,4	40,7	34,0	44,1	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,50	44,3	41,6	34,9	45,0	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	1,50	42,0	39,3	32,6	42,7	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	22,50	44,3	41,5	34,9	45,0	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	4,50	43,0	40,2	33,5	43,6	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	25,50	44,2	41,4	34,7	44,8	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	7,50	43,7	40,9	34,2	44,3	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	28,50	44,0	41,3	34,6	44,7	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	10,50	44,1	41,3	34,6	44,7	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	31,50	43,8	41,0	34,3	44,4	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	13,50	44,2	41,4	34,8	44,8	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	34,50	43,4	40,7	34,0	44,1	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	16,50	44,3	41,5	34,8	44,9	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	19,50	46,4	43,6	36,9	47,0	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	1,50	44,5	41,7	35,0	45,1	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	22,50	46,0	43,2	36,6	46,6	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	4,50	45,8	43,1	36,4	46,5	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	25,50	45,7	43,0	36,3	46,4	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	7,50	46,2	43,5	36,8	46,9	
308_D	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	10,50	46,4	43,6	37,0	47,0	
308_E	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	13,50	46,4	43,6	36,9	47,0	
308_F	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	16,50	46,4	43,6	37,0	47,0	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	19,50	48,5	45,7	39,1	49,1	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	1,50	48,9	46,2	39,5	49,6	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	22,50	48,2	45,4	38,8	48,8	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	4,50	49,6	46,9	40,2	50,3	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	25,50	47,8	45,1	38,4	48,5	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	7,50	49,7	47,0	40,3	50,4	
309_D	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	10,50	49,6	46,8	40,1	50,2	
309_E	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	13,50	49,4	46,6	40,0	50,0	
309_F	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	16,50	48,9	46,2	39,5	49,6	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	19,50	50,5	47,8	41,1	51,2	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	1,50	53,3	50,5	43,8	53,9	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	22,50	50,0	47,2	40,5	50,6	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	4,50	53,4	50,6	43,9	54,0	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	25,50	49,5	46,7	40,1	50,2	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	7,50	52,9	50,1	43,4	53,5	
310_D	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	10,50	52,3	49,6	42,9	53,0	
310_E	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	13,50	51,6	48,9	42,2	52,3	
310_F	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	16,50	51,1	48,3	41,6	51,7	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	19,50	51,1	48,3	41,7	51,7	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	1,50	53,6	50,9	44,2	54,3	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	22,50	50,6	47,8	41,1	51,2	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	4,50	53,8	51,0	44,3	54,4	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	25,50	50,1	47,3	40,7	50,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	7,50	53,3	50,5	43,9	53,9	
311_D	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	10,50	52,7	50,0	43,3	53,4	
311_E	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	13,50	52,2	49,4	42,7	52,8	
311_F	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	16,50	51,7	48,9	42,2	52,3	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	19,50	52,6	49,8	43,1	53,2	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	1,50	55,1	52,3	45,6	55,7	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	22,50	52,0	49,3	42,6	52,7	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	4,50	55,2	52,5	45,8	55,9	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	25,50	51,5	48,8	42,1	52,2	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	7,50	54,9	52,1	45,4	55,5	
312_D	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	10,50	54,3	51,6	44,9	55,0	
312_E	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	13,50	53,8	51,0	44,3	54,4	
312_F	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	16,50	53,2	50,4	43,8	53,8	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	19,50	54,5	51,8	45,1	55,2	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	1,50	58,4	55,6	48,9	59,0	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	22,50	53,8	51,1	44,4	54,5	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	4,50	58,3	55,5	48,8	58,9	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	25,50	53,2	50,4	43,8	53,8	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	7,50	57,7	54,9	48,2	58,3	
313_D	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	10,50	56,9	54,2	47,5	57,6	
313_E	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	13,50	56,1	53,4	46,7	56,8	
313_F	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	16,50	55,4	52,6	45,9	56,0	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	19,50	55,1	52,3	45,6	55,7	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	1,50	58,6	55,8	49,1	59,2	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	22,50	54,4	51,6	44,9	55,0	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	4,50	58,5	55,7	49,1	59,2	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	25,50	53,8	51,0	44,3	54,4	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	7,50	58,0	55,2	48,5	58,6	
314_D	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	10,50	57,3	54,5	47,9	57,9	
314_E	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	13,50	56,5	53,8	47,1	57,2	
314_F	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	16,50	55,8	53,0	46,3	56,4	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,50	53,6	50,8	44,2	54,2	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	1,50	54,9	52,1	45,4	55,5	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	22,50	53,1	50,3	43,7	53,7	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	4,50	55,4	52,6	46,0	56,0	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	25,50	52,6	49,8	43,2	53,3	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	7,50	55,3	52,5	45,8	55,9	
315_D	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	10,50	55,0	52,3	45,6	55,7	
315_E	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	13,50	54,6	51,8	45,2	55,2	
315_F	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	16,50	54,1	51,3	44,7	54,7	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,50	50,2	47,4	40,7	50,8	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	1,50	48,6	45,9	39,2	49,3	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	22,50	49,8	47,1	40,4	50,5	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	4,50	50,4	47,7	41,0	51,1	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	25,50	49,7	46,9	40,2	50,3	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	7,50	50,7	47,9	41,2	51,3	
316_D	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	10,50	50,7	48,0	41,3	51,4	
316_E	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	13,50	50,7	47,9	41,2	51,3	
316_F	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	16,50	50,5	47,8	41,1	51,2	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,50	47,4	44,6	37,9	48,0	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	1,50	45,0	42,2	35,6	45,6	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	22,50	47,2	44,4	37,7	47,8	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	4,50	46,4	43,6	36,9	47,0	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	25,50	46,9	44,1	37,5	47,5	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	7,50	47,2	44,5	37,8	47,9	
317_D	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	10,50	47,4	44,7	38,0	48,1	
317_E	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	13,50	47,4	44,7	38,0	48,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
317_F	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	16,50	47,4	44,7	38,0	48,1	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,50	45,4	42,7	36,0	46,1	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	1,50	42,9	40,1	33,4	43,5	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	22,50	45,3	42,6	35,9	46,0	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	4,50	43,9	41,1	34,4	44,5	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	25,50	45,2	42,4	35,7	45,8	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	7,50	44,7	41,9	35,2	45,3	
318_D	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	10,50	45,2	42,4	35,8	45,8	
318_E	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	13,50	45,4	42,6	35,9	46,0	
318_F	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	16,50	45,5	42,7	36,0	46,1	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,50	44,0	41,2	34,5	44,6	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	1,50	41,5	38,8	32,1	42,2	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	22,50	43,9	41,1	34,4	44,5	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	4,50	42,3	39,5	32,8	42,9	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	25,50	43,8	41,0	34,4	44,4	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	7,50	42,9	40,1	33,4	43,5	
319_D	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	10,50	43,5	40,8	34,1	44,2	
319_E	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	13,50	43,8	41,1	34,4	44,5	
319_F	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	16,50	43,9	41,2	34,5	44,6	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,50	44,3	41,5	34,9	44,9	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	1,50	42,0	39,2	32,5	42,6	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	22,50	44,3	41,5	34,8	44,9	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	4,50	42,9	40,1	33,4	43,5	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	25,50	44,2	41,4	34,7	44,8	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	7,50	43,6	40,8	34,1	44,2	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	28,50	44,0	41,3	34,6	44,7	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	10,50	44,0	41,2	34,5	44,6	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	31,50	43,8	41,1	34,4	44,5	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	13,50	44,2	41,4	34,7	44,8	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	34,50	43,5	40,7	34,1	44,1	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	16,50	44,2	41,5	34,8	44,9	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,50	45,3	42,6	35,9	46,0	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	1,50	43,1	40,3	33,6	43,7	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	22,50	45,3	42,5	35,8	45,9	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	4,50	44,2	41,5	34,8	44,9	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	25,50	45,0	42,3	35,6	45,7	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	7,50	44,9	42,1	35,4	45,5	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	28,50	44,7	42,0	35,3	45,4	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	10,50	45,2	42,4	35,7	45,8	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	31,50	44,5	41,7	35,0	45,1	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	13,50	45,3	42,5	35,8	45,9	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	34,50	44,3	41,5	34,9	44,9	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	16,50	45,3	42,5	35,8	45,9	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,50	39,8	37,0	30,4	40,5	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	1,50	38,2	35,5	28,8	38,9	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	22,50	39,9	37,1	30,5	40,5	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	4,50	39,2	36,4	29,8	39,8	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	25,50	40,0	37,2	30,5	40,6	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	7,50	39,7	36,9	30,2	40,3	
401_D	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	10,50	39,6	36,9	30,2	40,3	
401_E	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	13,50	39,6	36,8	30,1	40,2	
401_F	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	16,50	39,7	37,0	30,3	40,4	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	37,50	40,3	37,5	30,9	40,9	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	1,50	38,5	35,7	29,0	39,1	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	40,50	40,2	37,5	30,8	40,9	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	22,50	40,4	37,6	30,9	41,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	4,50	39,5	36,8	30,1	40,2	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	43,50	40,2	37,4	30,7	40,8	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	25,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	7,50	40,2	37,4	30,8	40,8	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	46,50	40,1	37,3	30,7	40,8	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	10,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	49,50	40,1	37,3	30,6	40,7	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	13,50	40,1	37,4	30,7	40,8	
402_F	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	16,50	40,2	37,5	30,8	40,9	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	37,50	40,8	38,0	31,4	41,4	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	19,50	40,9	38,1	31,4	41,5	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	1,50	38,8	36,0	29,4	39,4	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	40,50	40,7	38,0	31,3	41,4	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	22,50	40,9	38,2	31,5	41,6	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	4,50	40,0	37,2	30,6	40,6	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	43,50	40,7	37,9	31,2	41,3	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	25,50	41,0	38,2	31,5	41,6	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	7,50	40,8	38,1	31,4	41,5	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	46,50	40,6	37,8	31,2	41,2	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	10,50	40,9	38,1	31,5	41,5	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	49,50	40,5	37,8	31,1	41,2	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	13,50	40,7	37,9	31,2	41,3	
403_F	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	16,50	40,7	37,9	31,3	41,3	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	37,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,50	41,3	38,5	31,8	41,9	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	1,50	38,9	36,2	29,5	39,6	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	40,50	41,0	38,2	31,5	41,6	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	22,50	41,3	38,6	31,9	42,0	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	4,50	40,2	37,4	30,7	40,8	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	43,50	40,9	38,2	31,5	41,6	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	25,50	41,3	38,6	31,9	42,0	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	7,50	41,2	38,4	31,8	41,8	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	46,50	40,8	38,1	31,4	41,5	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	10,50	41,3	38,5	31,8	41,9	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	49,50	40,8	38,0	31,3	41,4	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	13,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
404_F	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	16,50	41,2	38,4	31,7	41,8	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	37,50	41,3	38,6	31,9	42,0	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,50	41,6	38,8	32,1	42,2	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	1,50	38,7	36,0	29,3	39,4	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	40,50	41,3	38,5	31,8	41,9	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	22,50	41,6	38,8	32,2	42,3	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	4,50	40,0	37,3	30,6	40,7	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	43,50	41,2	38,5	31,8	41,9	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	25,50	41,6	38,8	32,2	42,3	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	7,50	40,9	38,2	31,5	41,6	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	46,50	41,2	38,4	31,7	41,8	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	10,50	41,3	38,5	31,8	41,9	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	49,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	13,50	41,4	38,6	31,9	42,0	
405_F	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	16,50	41,5	38,7	32,0	42,1	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,50	41,9	39,1	32,5	42,6	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	1,50	38,3	35,6	28,9	39,0	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	22,50	42,0	39,2	32,5	42,6	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	4,50	38,9	36,2	29,5	39,6	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	25,50	41,9	39,2	32,5	42,6	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	7,50	41,1	38,4	31,7	41,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
406_D	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	10,50	41,9	39,1	32,4	42,5	
406_E	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	13,50	41,7	38,9	32,2	42,3	
406_F	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	16,50	41,8	39,1	32,4	42,5	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,50	42,0	39,3	32,6	42,7	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	1,50	38,5	35,8	29,1	39,2	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	22,50	42,1	39,3	32,6	42,7	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	4,50	39,1	36,3	29,6	39,7	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	25,50	42,1	39,3	32,6	42,7	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	7,50	40,8	38,0	31,3	41,4	
407_D	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	10,50	41,7	38,9	32,2	42,3	
407_E	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	13,50	41,8	39,0	32,4	42,4	
407_F	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	16,50	42,0	39,2	32,5	42,6	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,50	41,7	38,9	32,2	42,3	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	1,50	38,8	36,1	29,4	39,5	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	22,50	41,8	39,0	32,3	42,4	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	4,50	39,6	36,8	30,1	40,2	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	25,50	41,8	39,0	32,3	42,4	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	7,50	40,5	37,7	31,0	41,1	
408_D	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	10,50	41,2	38,5	31,8	41,9	
408_E	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	13,50	41,4	38,6	31,9	42,0	
408_F	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	16,50	41,6	38,8	32,1	42,2	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,50	41,4	38,7	32,0	42,1	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	1,50	39,4	36,6	29,9	40,0	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	22,50	41,5	38,7	32,0	42,1	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	4,50	39,7	37,0	30,3	40,4	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	25,50	41,5	38,7	32,0	42,1	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	7,50	40,3	37,5	30,8	40,9	
409_D	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	10,50	40,8	38,0	31,3	41,4	
409_E	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	13,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
409_F	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	16,50	41,3	38,5	31,9	41,9	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,50	41,0	38,3	31,6	41,7	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	1,50	39,2	36,5	29,8	39,9	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	22,50	41,1	38,3	31,6	41,7	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	4,50	39,5	36,7	30,1	40,1	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	25,50	41,1	38,3	31,7	41,7	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	7,50	40,0	37,2	30,5	40,6	
410_D	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	10,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
410_E	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	13,50	40,6	37,9	31,2	41,3	
410_F	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	16,50	40,9	38,1	31,4	41,5	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,50	40,5	37,7	31,1	41,1	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	1,50	38,9	36,2	29,5	39,6	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	22,50	40,6	37,8	31,1	41,2	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	4,50	39,3	36,5	29,9	39,9	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	25,50	40,6	37,8	31,1	41,2	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	7,50	39,7	37,0	30,3	40,4	
411_D	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	10,50	39,9	37,1	30,5	40,6	
411_E	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	13,50	40,0	37,3	30,6	40,7	
411_F	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	16,50	40,3	37,6	30,9	41,0	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,50	39,8	37,0	30,3	40,4	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	1,50	38,4	35,7	29,0	39,1	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	22,50	39,9	37,1	30,4	40,5	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	4,50	39,1	36,4	29,7	39,8	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	25,50	39,9	37,2	30,5	40,6	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	7,50	39,4	36,6	29,9	40,0	
412_D	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	10,50	39,4	36,6	30,0	40,1	
412_E	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	13,50	39,5	36,7	30,1	40,1	
412_F	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	16,50	39,6	36,9	30,2	40,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	37,50	40,3	37,6	30,9	41,0	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,50	40,3	37,6	30,9	41,0	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	1,50	38,6	35,9	29,2	39,3	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	40,50	40,3	37,5	30,8	40,9	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	22,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	4,50	39,5	36,8	30,1	40,2	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	43,50	40,2	37,4	30,7	40,8	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	25,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	7,50	40,0	37,3	30,6	40,7	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	46,50	40,1	37,4	30,7	40,8	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	28,50	40,5	37,7	31,0	41,1	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	10,50	40,2	37,4	30,7	40,8	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	49,50	40,1	37,3	30,7	40,7	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	31,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	13,50	40,1	37,3	30,6	40,7	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	34,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	16,50	40,2	37,4	30,8	40,8	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	37,50	40,5	37,7	31,0	41,1	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,50	40,6	37,9	31,2	41,3	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	1,50	39,0	36,3	29,6	39,7	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	40,50	40,4	37,7	31,0	41,1	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	22,50	40,7	37,9	31,2	41,3	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	4,50	39,6	36,9	30,2	40,3	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	43,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	25,50	40,7	37,9	31,3	41,4	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	7,50	40,0	37,3	30,6	40,7	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	46,50	40,4	37,6	30,9	41,0	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	28,50	40,7	37,9	31,2	41,3	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	10,50	40,3	37,6	30,9	41,0	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	49,50	40,3	37,5	30,9	40,9	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	31,50	40,7	37,9	31,2	41,3	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	13,50	40,3	37,6	30,9	41,0	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	34,50	40,6	37,8	31,2	41,3	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	16,50	40,5	37,7	31,1	41,2	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	37,50	40,8	38,1	31,4	41,5	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,50	41,0	38,2	31,5	41,6	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	1,50	39,0	36,2	29,6	39,6	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	40,50	40,8	38,0	31,3	41,4	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	22,50	41,0	38,2	31,5	41,6	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	4,50	39,7	36,9	30,2	40,3	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	43,50	40,7	38,0	31,3	41,4	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	25,50	41,0	38,2	31,5	41,6	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	7,50	40,2	37,4	30,8	40,8	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	46,50	40,7	37,9	31,2	41,3	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	28,50	41,0	38,2	31,5	41,6	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	10,50	40,6	37,9	31,2	41,3	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	49,50	40,6	37,8	31,1	41,2	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	31,50	41,0	38,2	31,5	41,6	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	13,50	40,6	37,8	31,1	41,2	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	34,50	40,9	38,1	31,4	41,5	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	16,50	40,8	38,0	31,4	41,4	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	37,50	41,3	38,5	31,8	41,9	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,50	41,4	38,7	32,0	42,1	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	1,50	39,3	36,6	29,9	40,0	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	40,50	41,2	38,4	31,8	41,8	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	22,50	41,5	38,7	32,0	42,1	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	4,50	40,0	37,2	30,5	40,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hulsterweg/Wylrehofweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	43,50	41,2	38,4	31,7	41,8
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	25,50	41,5	38,7	32,1	42,2
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	7,50	40,6	37,8	31,2	41,2
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	46,50	41,1	38,3	31,6	41,7
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	28,50	41,5	38,7	32,0	42,1
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	10,50	41,1	38,3	31,7	41,7
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	49,50	40,9	38,2	31,5	41,6
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	31,50	41,5	38,7	32,0	42,1
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	13,50	41,1	38,4	31,7	41,8
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	34,50	41,3	38,6	31,9	42,0
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	16,50	41,3	38,5	31,9	41,9

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,50	38,8	35,4	29,1	39,2	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	1,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	22,50	39,2	35,8	29,5	39,6	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	4,50	36,4	33,0	26,7	36,8	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	25,50	39,4	36,0	29,8	39,9	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	7,50	37,2	33,8	27,5	37,6	
001_D	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	10,50	37,6	34,2	27,9	38,0	
001_E	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	13,50	38,0	34,6	28,3	38,4	
001_F	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	16,50	38,5	35,1	28,8	38,9	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,50	38,3	34,9	28,6	38,7	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	1,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	22,50	38,7	35,3	29,0	39,1	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	4,50	36,3	33,0	26,7	36,8	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	25,50	39,0	35,6	29,3	39,4	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	7,50	36,9	33,5	27,2	37,3	
002_D	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	10,50	37,2	33,8	27,5	37,6	
002_E	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	13,50	37,5	34,1	27,8	37,9	
002_F	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	16,50	37,9	34,5	28,2	38,3	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,50	36,9	33,5	27,2	37,3	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	1,50	34,0	30,7	24,3	34,4	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	22,50	37,3	33,9	27,6	37,7	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	4,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	25,50	37,6	34,2	27,9	38,0	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	7,50	35,9	32,5	26,2	36,3	
003_D	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	10,50	36,2	32,8	26,5	36,6	
003_E	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	13,50	36,1	32,7	26,4	36,5	
003_F	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	16,50	36,4	33,0	26,8	36,9	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	1,50	32,7	29,4	23,1	33,2	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	22,50	35,7	32,2	26,0	36,1	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	4,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	25,50	36,1	32,6	26,4	36,5	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	7,50	34,7	31,2	25,0	35,1	
004_D	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	10,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
004_E	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	13,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
004_F	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	16,50	34,8	31,4	25,1	35,2	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,50	35,3	31,9	25,6	35,7	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	1,50	33,1	29,8	23,5	33,5	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	22,50	35,7	32,3	26,0	36,1	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	4,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	25,50	36,1	32,7	26,5	36,6	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	7,50	35,0	31,5	25,3	35,4	
005_D	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	10,50	35,2	31,7	25,5	35,6	
005_E	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	13,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
005_F	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	16,50	35,1	31,7	25,4	35,5	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	1,50	32,5	29,2	22,9	33,0	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	22,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	4,50	34,1	30,7	24,4	34,5	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	25,50	35,3	31,9	25,6	35,7	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	7,50	34,7	31,3	25,0	35,1	
006_D	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	10,50	34,9	31,5	25,3	35,4	
006_E	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	13,50	34,3	30,9	24,7	34,7	
006_F	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	16,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	1,50	32,6	29,3	23,0	33,1	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	22,50	35,0	31,6	25,3	35,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	4,50	34,0	30,6	24,3	34,4	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	25,50	35,5	32,1	25,8	35,9	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	7,50	34,5	31,0	24,8	34,9	
007_D	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	10,50	34,4	31,0	24,7	34,8	
007_E	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	13,50	34,1	30,7	24,4	34,5	
007_F	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	16,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,50	34,7	31,3	25,0	35,1	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	1,50	32,4	29,1	22,8	32,9	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	22,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	4,50	33,7	30,3	24,1	34,1	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	25,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	7,50	34,3	30,8	24,6	34,7	
008_D	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	10,50	34,2	30,8	24,5	34,6	
008_E	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	13,50	34,0	30,6	24,3	34,4	
008_F	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	16,50	34,1	30,7	24,4	34,5	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	1,50	33,5	30,1	23,8	33,9	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	22,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	4,50	33,6	30,2	23,9	34,0	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	25,50	36,1	32,7	26,4	36,5	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	7,50	34,0	30,6	24,4	34,4	
009_D	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	10,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
009_E	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	13,50	34,3	30,9	24,7	34,8	
009_F	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	16,50	34,6	31,2	24,9	35,0	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,50	35,7	32,2	26,0	36,1	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	1,50	36,1	32,7	26,4	36,5	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	22,50	36,0	32,6	26,3	36,4	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	4,50	35,7	32,3	26,0	36,1	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	25,50	36,3	32,9	26,6	36,7	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	7,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
010_D	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	10,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
010_E	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	13,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
010_F	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	16,50	35,4	31,9	25,7	35,8	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,50	35,9	32,4	26,2	36,3	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	1,50	36,3	33,0	26,7	36,8	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	22,50	36,2	32,8	26,5	36,6	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	4,50	36,1	32,6	26,4	36,5	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	25,50	36,5	33,1	26,8	36,9	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	7,50	36,1	32,6	26,4	36,5	
011_D	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	10,50	35,9	32,4	26,2	36,3	
011_E	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	13,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
011_F	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	16,50	35,5	32,1	25,8	35,9	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,50	36,9	33,5	27,2	37,3	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	1,50	36,7	33,4	27,1	37,1	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	22,50	37,3	33,8	27,6	37,7	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	4,50	36,6	33,2	27,0	37,0	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	25,50	37,6	34,2	27,9	38,0	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	7,50	36,6	33,2	26,9	37,0	
012_D	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	10,50	36,7	33,2	27,0	37,1	
012_E	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	13,50	36,5	33,1	26,8	36,9	
012_F	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	16,50	36,5	33,1	26,8	36,9	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,50	38,0	34,6	28,3	38,4	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	1,50	37,2	33,9	27,6	37,7	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	22,50	38,3	34,9	28,7	38,7	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	4,50	37,3	33,9	27,6	37,7	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	25,50	38,6	35,1	28,9	39,0	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	7,50	37,3	33,8	27,6	37,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_D	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	10,50	37,4	34,0	27,7	37,8	
013_E	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	13,50	37,4	34,0	27,7	37,8	
013_F	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	16,50	37,6	34,2	27,9	38,0	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,50	39,3	35,8	29,6	39,7	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	1,50	37,9	34,6	28,3	38,4	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	22,50	39,5	36,1	29,8	39,9	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	4,50	38,1	34,7	28,4	38,5	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	25,50	39,7	36,3	30,0	40,1	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	7,50	38,0	34,6	28,3	38,4	
014_D	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	10,50	38,3	34,9	28,6	38,7	
014_E	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	13,50	38,5	35,1	28,8	38,9	
014_F	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	16,50	38,9	35,5	29,2	39,3	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,50	40,4	37,0	30,7	40,8	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	1,50	38,6	35,3	29,0	39,1	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	22,50	40,6	37,2	30,9	41,0	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	4,50	39,1	35,6	29,4	39,5	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	25,50	40,7	37,3	31,0	41,1	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	7,50	39,0	35,6	29,3	39,4	
015_D	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	10,50	39,4	35,9	29,7	39,8	
015_E	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	13,50	39,7	36,2	30,0	40,1	
015_F	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	16,50	40,1	36,7	30,4	40,5	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	41,7	38,3	32,0	42,1	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	1,50	39,6	36,2	29,9	40,0	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	22,50	41,8	38,4	32,1	42,2	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	4,50	40,1	36,7	30,4	40,5	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	25,50	41,9	38,5	32,2	42,3	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	7,50	40,3	36,9	30,6	40,7	
016_D	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	10,50	40,7	37,3	31,0	41,1	
016_E	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	13,50	41,2	37,7	31,5	41,6	
016_F	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	16,50	41,5	38,1	31,8	41,9	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	42,6	39,2	33,0	43,1	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	1,50	40,4	37,0	30,7	40,8	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	22,50	42,8	39,4	33,1	43,2	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	4,50	40,9	37,5	31,3	41,4	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	25,50	42,8	39,4	33,1	43,2	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	7,50	41,3	37,9	31,6	41,7	
017_D	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	10,50	41,7	38,3	32,0	42,1	
017_E	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	13,50	42,2	38,8	32,5	42,6	
017_F	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	16,50	42,4	39,0	32,8	42,9	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	42,8	39,5	33,2	43,3	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	1,50	38,7	35,3	29,0	39,1	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	22,50	43,0	39,7	33,4	43,5	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	4,50	39,6	36,2	29,9	40,0	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	25,50	43,1	39,8	33,5	43,6	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	7,50	40,5	37,1	30,8	40,9	
018_D	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	10,50	41,4	38,0	31,7	41,8	
018_E	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	13,50	42,2	38,8	32,5	42,6	
018_F	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	16,50	42,6	39,2	32,9	43,0	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	41,9	38,5	32,3	42,3	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	1,50	37,9	34,5	28,2	38,3	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	22,50	42,3	39,0	32,7	42,8	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	4,50	39,0	35,6	29,3	39,4	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	25,50	42,5	39,1	32,8	42,9	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	7,50	39,7	36,3	30,0	40,1	
019_D	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	10,50	40,2	36,8	30,5	40,6	
019_E	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	13,50	40,8	37,4	31,1	41,2	
019_F	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	16,50	41,3	37,9	31,6	41,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	40,0	36,6	30,3	40,4	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	1,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	22,50	40,3	36,9	30,6	40,7	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	4,50	36,9	33,5	27,3	37,3	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	25,50	40,7	37,3	31,0	41,1	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	7,50	38,0	34,6	28,3	38,4	
020_D	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	10,50	38,5	35,1	28,9	39,0	
020_E	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	13,50	39,1	35,7	29,5	39,5	
020_F	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	16,50	39,6	36,2	29,9	40,0	
101_A	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	1,50	36,0	32,7	26,4	36,5	
101_B	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	4,50	37,1	33,7	27,4	37,5	
101_C	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	7,50	38,1	34,7	28,4	38,5	
101_D	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	10,50	39,7	36,3	30,0	40,1	
101_E	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	13,50	40,4	37,1	30,8	40,9	
102_A	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	1,50	35,1	31,8	25,4	35,5	
102_B	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	4,50	36,1	32,7	26,4	36,5	
102_C	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	7,50	37,3	33,9	27,6	37,7	
102_D	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	10,50	38,8	35,4	29,1	39,2	
102_E	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	13,50	39,7	36,4	30,1	40,2	
103_A	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	1,50	34,8	31,5	25,2	35,3	
103_B	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	4,50	35,7	32,3	26,0	36,1	
103_C	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	7,50	37,4	34,0	27,7	37,8	
103_D	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	10,50	38,6	35,3	29,0	39,1	
103_E	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	13,50	39,5	36,1	29,8	39,9	
104_A	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	1,50	35,8	32,5	26,2	36,3	
104_B	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	4,50	37,3	34,0	27,7	37,8	
104_C	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	7,50	38,4	35,0	28,7	38,8	
104_D	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	10,50	39,1	35,7	29,4	39,5	
104_E	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	13,50	39,7	36,3	30,0	40,1	
105_A	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	1,50	36,9	33,6	27,3	37,3	
105_B	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	4,50	38,4	35,1	28,8	38,9	
105_C	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	7,50	39,3	35,9	29,6	39,7	
105_D	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	10,50	39,9	36,5	30,2	40,3	
105_E	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	13,50	40,5	37,1	30,8	40,9	
106_A	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	1,50	38,0	34,7	28,4	38,4	
106_B	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	4,50	39,4	36,1	29,8	39,9	
106_C	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	7,50	40,1	36,7	30,4	40,5	
106_D	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	10,50	40,7	37,3	31,1	41,1	
106_E	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	13,50	41,5	38,1	31,8	41,9	
107_A	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	1,50	39,8	36,5	30,2	40,2	
107_B	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	4,50	40,8	37,5	31,2	41,3	
107_C	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	7,50	41,6	38,2	31,9	42,0	
107_D	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	10,50	42,3	38,9	32,7	42,7	
107_E	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	13,50	42,8	39,5	33,2	43,3	
108_A	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	1,50	40,6	37,2	30,9	41,0	
108_B	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	4,50	41,2	37,8	31,5	41,6	
108_C	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	7,50	41,6	38,2	31,9	42,0	
108_D	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	10,50	42,1	38,7	32,5	42,6	
108_E	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	13,50	42,5	39,1	32,8	42,9	
109_A	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	1,50	41,6	38,2	31,9	42,0	
109_B	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	4,50	41,8	38,4	32,1	42,2	
109_C	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	7,50	42,3	38,8	32,6	42,7	
109_D	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	10,50	42,9	39,5	33,2	43,3	
109_E	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	13,50	43,3	39,9	33,6	43,7	
110_A	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	1,50	42,5	39,1	32,8	42,9	
110_B	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	4,50	43,3	39,9	33,6	43,7	
110_C	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	7,50	44,0	40,6	34,3	44,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
110_D	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	10,50	44,6	41,2	34,9	45,0	
110_E	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	13,50	44,9	41,5	35,2	45,3	
111_A	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	1,50	44,5	41,1	34,9	44,9	
111_B	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	4,50	45,5	42,1	35,8	45,9	
111_C	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	7,50	46,3	42,9	36,6	46,7	
111_D	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	10,50	46,9	43,4	37,2	47,3	
111_E	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	13,50	47,0	43,6	37,3	47,4	
112_A	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	1,50	45,3	41,9	35,6	45,7	
112_B	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	4,50	46,4	43,0	36,7	46,8	
112_C	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	7,50	47,2	43,8	37,5	47,6	
112_D	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	10,50	47,6	44,1	37,9	48,0	
112_E	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	13,50	47,8	44,3	38,1	48,2	
113_A	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	1,50	43,8	40,4	34,1	44,2	
113_B	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	4,50	45,3	41,8	35,6	45,7	
113_C	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	7,50	46,4	43,0	36,7	46,8	
113_D	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	10,50	47,1	43,7	37,4	47,5	
113_E	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	13,50	47,4	44,0	37,7	47,8	
114_A	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	1,50	41,4	38,1	31,8	41,9	
114_B	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	4,50	43,1	39,7	33,4	43,5	
114_C	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	7,50	44,3	40,9	34,7	44,7	
114_D	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	10,50	44,8	41,4	35,1	45,2	
114_E	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	13,50	45,3	41,9	35,6	45,7	
115_A	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	1,50	38,6	35,3	29,0	39,1	
115_B	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	4,50	40,6	37,2	30,9	41,0	
115_C	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	7,50	42,2	38,8	32,5	42,6	
115_D	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	10,50	43,0	39,6	33,3	43,4	
115_E	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	13,50	43,5	40,1	33,8	43,9	
116_A	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	1,50	37,2	33,8	27,5	37,6	
116_B	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	4,50	38,3	34,9	28,6	38,7	
116_C	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	7,50	39,6	36,2	29,9	40,0	
116_D	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	10,50	41,1	37,8	31,5	41,6	
116_E	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	13,50	41,7	38,4	32,1	42,2	
201_A	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	1,50	46,9	43,5	37,3	47,3	
201_B	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	4,50	48,1	44,6	38,4	48,5	
201_C	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	7,50	48,7	45,3	39,0	49,1	
201_D	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	10,50	48,9	45,4	39,2	49,3	
201_E	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	13,50	48,8	45,4	39,1	49,2	
202_A	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	1,50	45,4	42,0	35,7	45,8	
202_B	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	4,50	46,2	42,8	36,5	46,6	
202_C	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	7,50	46,7	43,2	37,0	47,1	
202_D	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	10,50	47,1	43,7	37,4	47,5	
202_E	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	13,50	47,1	43,6	37,4	47,5	
203_A	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	1,50	43,4	40,0	33,7	43,8	
203_B	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	4,50	43,9	40,5	34,2	44,3	
203_C	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	7,50	44,4	41,0	34,8	44,9	
203_D	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	10,50	44,8	41,3	35,1	45,2	
203_E	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	13,50	44,6	41,1	34,9	45,0	
204_A	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	1,50	42,4	39,1	32,7	42,8	
204_B	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	4,50	42,5	39,1	32,8	42,9	
204_C	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	7,50	42,9	39,4	33,2	43,3	
204_D	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	10,50	43,1	39,7	33,5	43,6	
204_E	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	13,50	43,1	39,7	33,4	43,5	
205_A	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	1,50	41,6	38,3	32,0	42,1	
205_B	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	4,50	42,0	38,6	32,3	42,4	
205_C	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	7,50	42,2	38,8	32,5	42,6	
205_D	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	10,50	42,3	38,9	32,7	42,8	
205_E	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	13,50	42,6	39,2	32,9	43,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	1,50	39,7	36,4	30,0	40,1	
206_B	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	4,50	40,1	36,7	30,4	40,5	
206_C	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	7,50	40,4	37,0	30,7	40,8	
206_D	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	10,50	41,0	37,6	31,3	41,4	
206_E	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	13,50	41,4	38,0	31,7	41,8	
207_A	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	1,50	38,0	34,6	28,3	38,4	
207_B	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	4,50	38,4	35,0	28,7	38,8	
207_C	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	7,50	38,7	35,3	29,0	39,1	
207_D	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	10,50	39,3	35,9	29,6	39,7	
207_E	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	13,50	39,6	36,2	29,9	40,0	
208_A	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	1,50	36,4	33,0	26,7	36,8	
208_B	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	4,50	36,8	33,5	27,2	37,3	
208_C	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	7,50	36,9	33,5	27,2	37,3	
208_D	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	10,50	37,4	34,0	27,7	37,8	
208_E	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	13,50	37,5	34,1	27,8	37,9	
209_A	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	1,50	35,3	31,9	25,6	35,7	
209_B	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	4,50	35,8	32,4	26,1	36,2	
209_C	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	7,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
209_D	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	10,50	35,5	32,1	25,8	35,9	
209_E	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	13,50	35,8	32,4	26,1	36,2	
210_A	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	1,50	35,4	32,1	25,8	35,9	
210_B	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	4,50	36,0	32,6	26,3	36,4	
210_C	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	7,50	35,8	32,4	26,1	36,2	
210_D	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	10,50	35,8	32,4	26,1	36,2	
210_E	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	13,50	36,2	32,8	26,5	36,6	
211_A	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	1,50	35,1	31,8	25,4	35,5	
211_B	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	4,50	35,3	31,9	25,6	35,7	
211_C	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	7,50	35,7	32,3	26,0	36,1	
211_D	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	10,50	36,2	32,8	26,5	36,6	
211_E	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	13,50	36,6	33,3	27,0	37,1	
212_A	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	1,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
212_B	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	4,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
212_C	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	7,50	36,0	32,6	26,3	36,4	
212_D	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	10,50	36,5	33,1	26,8	36,9	
212_E	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	13,50	37,0	33,7	27,4	37,5	
213_A	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	1,50	35,7	32,4	26,1	36,2	
213_B	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	4,50	35,9	32,5	26,2	36,3	
213_C	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	7,50	35,8	32,4	26,1	36,2	
213_D	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	10,50	36,4	33,0	26,7	36,8	
213_E	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	13,50	37,0	33,6	27,3	37,4	
214_A	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	1,50	36,3	32,9	26,6	36,7	
214_B	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	4,50	36,2	32,8	26,5	36,6	
214_C	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	7,50	36,4	33,0	26,7	36,8	
214_D	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	10,50	37,1	33,7	27,4	37,5	
214_E	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	13,50	37,8	34,4	28,1	38,2	
215_A	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	1,50	36,9	33,5	27,2	37,3	
215_B	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	4,50	37,7	34,3	28,0	38,1	
215_C	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	7,50	38,2	34,8	28,6	38,7	
215_D	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	10,50	39,0	35,6	29,3	39,4	
215_E	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	13,50	39,5	36,1	29,9	40,0	
216_A	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	1,50	38,6	35,3	29,0	39,0	
216_B	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	4,50	39,7	36,3	30,0	40,1	
216_C	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	7,50	40,6	37,2	30,9	41,0	
216_D	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	10,50	41,3	37,9	31,6	41,7	
216_E	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	13,50	41,5	38,1	31,8	41,9	
217_A	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	1,50	40,9	37,5	31,3	41,3	
217_B	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	4,50	42,2	38,8	32,6	42,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	7,50	43,2	39,8	33,5	43,6	
217_D	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	10,50	43,7	40,3	34,0	44,1	
217_E	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	13,50	43,9	40,4	34,2	44,3	
218_A	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	1,50	43,6	40,1	33,9	44,0	
218_B	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	4,50	45,0	41,6	35,3	45,4	
218_C	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	7,50	46,0	42,5	36,3	46,4	
218_D	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	10,50	46,3	42,8	36,6	46,7	
218_E	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	13,50	46,3	42,9	36,6	46,7	
219_A	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	1,50	46,5	43,0	36,8	46,9	
219_B	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	4,50	48,1	44,6	38,3	48,4	
219_C	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	7,50	48,7	45,3	39,0	49,1	
219_D	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	10,50	49,0	45,5	39,3	49,4	
219_E	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	13,50	49,1	45,6	39,4	49,5	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,50	41,6	38,2	31,9	42,0	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	1,50	40,1	36,8	30,5	40,6	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	22,50	41,7	38,3	32,0	42,1	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	4,50	40,4	37,0	30,7	40,8	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	25,50	41,7	38,3	32,0	42,1	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	7,50	40,6	37,2	30,9	41,0	
301_D	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	10,50	41,0	37,6	31,4	41,5	
301_E	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	13,50	41,2	37,8	31,5	41,6	
301_F	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	16,50	41,4	38,0	31,7	41,8	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,50	40,5	37,1	30,9	40,9	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	1,50	38,8	35,5	29,2	39,2	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	22,50	40,7	37,3	31,0	41,1	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	4,50	39,0	35,6	29,3	39,4	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	25,50	40,8	37,3	31,1	41,2	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	7,50	39,0	35,6	29,3	39,4	
302_D	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	10,50	39,5	36,0	29,8	39,9	
302_E	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	13,50	39,8	36,4	30,1	40,2	
302_F	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	16,50	40,3	36,8	30,6	40,7	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,50	39,3	35,9	29,6	39,7	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	1,50	37,9	34,5	28,2	38,3	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	22,50	39,5	36,1	29,8	39,9	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	4,50	37,9	34,5	28,2	38,3	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	25,50	39,6	36,2	29,9	40,0	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	7,50	37,9	34,5	28,2	38,3	
303_D	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	10,50	38,3	34,9	28,6	38,7	
303_E	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	13,50	38,5	35,1	28,8	38,9	
303_F	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	16,50	38,9	35,5	29,2	39,3	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,50	38,2	34,8	28,5	38,6	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	1,50	37,4	34,0	27,7	37,8	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	22,50	38,5	35,1	28,8	38,9	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	4,50	37,3	33,9	27,6	37,7	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	25,50	38,7	35,3	29,0	39,1	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	7,50	37,3	33,9	27,6	37,7	
304_D	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	10,50	37,5	34,1	27,8	37,9	
304_E	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	13,50	37,5	34,1	27,8	37,9	
304_F	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	16,50	37,8	34,4	28,1	38,2	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,50	37,2	33,8	27,5	37,6	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	1,50	37,0	33,7	27,4	37,5	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	22,50	37,6	34,1	27,9	38,0	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	4,50	36,7	33,3	27,0	37,1	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	25,50	37,8	34,4	28,1	38,2	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	7,50	36,8	33,3	27,1	37,2	
305_D	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	10,50	36,8	33,4	27,1	37,2	
305_E	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	13,50	36,5	33,1	26,8	36,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
305_F	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	16,50	36,9	33,4	27,2	37,3	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,50	36,2	32,7	26,5	36,6	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	1,50	35,6	32,3	26,0	36,1	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	22,50	36,5	33,1	26,8	36,9	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	4,50	36,0	32,5	26,3	36,4	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	25,50	36,8	33,4	27,1	37,2	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	7,50	36,0	32,6	26,3	36,4	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	28,50	37,1	33,6	27,4	37,5	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	10,50	35,9	32,4	26,2	36,3	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	31,50	37,2	33,7	27,5	37,6	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	13,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	34,50	37,3	33,8	27,6	37,7	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	16,50	35,8	32,4	26,1	36,2	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,50	35,5	32,1	25,9	35,9	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	1,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	22,50	35,9	32,4	26,2	36,3	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	4,50	35,5	32,0	25,8	35,9	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	25,50	36,2	32,8	26,5	36,6	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	7,50	35,4	31,9	25,7	35,8	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	28,50	36,5	33,0	26,8	36,9	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	10,50	35,1	31,7	25,4	35,5	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	31,50	36,6	33,2	26,9	37,0	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	13,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	34,50	36,7	33,3	27,0	37,1	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	16,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	19,50	35,5	32,0	25,8	35,9	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	1,50	35,9	32,5	26,2	36,3	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	22,50	35,7	32,3	26,0	36,1	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	4,50	36,4	33,0	26,7	36,8	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	25,50	36,0	32,6	26,3	36,4	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	7,50	36,4	33,0	26,7	36,8	
308_D	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	10,50	36,1	32,6	26,4	36,5	
308_E	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	13,50	35,3	31,9	25,6	35,7	
308_F	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	16,50	35,3	31,9	25,6	35,7	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	19,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	1,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	22,50	34,7	31,2	25,0	35,1	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	4,50	35,5	32,1	25,8	35,9	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	25,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	7,50	35,5	32,0	25,8	35,9	
309_D	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	10,50	34,8	31,4	25,1	35,2	
309_E	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	13,50	33,9	30,4	24,2	34,3	
309_F	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	16,50	34,2	30,8	24,5	34,6	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	19,50	34,8	31,4	25,1	35,2	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	1,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	22,50	34,9	31,5	25,3	35,3	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	4,50	36,0	32,5	26,3	36,4	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	25,50	35,1	31,7	25,4	35,5	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	7,50	36,0	32,6	26,3	36,4	
310_D	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	10,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
310_E	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	13,50	34,1	30,7	24,5	34,5	
310_F	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	16,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	19,50	34,4	31,0	24,8	34,8	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	1,50	33,4	30,0	23,7	33,8	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	22,50	34,8	31,4	25,1	35,2	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	4,50	33,9	30,4	24,2	34,3	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	25,50	35,1	31,7	25,4	35,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	7,50	34,0	30,6	24,4	34,5	
311_D	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	10,50	33,9	30,5	24,2	34,3	
311_E	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	13,50	33,7	30,3	24,0	34,1	
311_F	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	16,50	34,1	30,6	24,4	34,5	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	19,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	1,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	22,50	35,7	32,3	26,1	36,2	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	4,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	25,50	36,0	32,6	26,3	36,4	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	7,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
312_D	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	10,50	34,6	31,2	24,9	35,0	
312_E	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	13,50	34,5	31,1	24,9	35,0	
312_F	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	16,50	35,0	31,5	25,3	35,4	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	19,50	35,5	32,1	25,9	36,0	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	1,50	33,9	30,6	24,3	34,4	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	22,50	36,0	32,6	26,3	36,4	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	4,50	34,4	31,1	24,8	34,9	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	25,50	36,4	33,0	26,7	36,8	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	7,50	34,6	31,1	24,9	35,0	
313_D	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	10,50	34,7	31,3	25,0	35,1	
313_E	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	13,50	34,7	31,3	25,0	35,1	
313_F	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	16,50	35,1	31,7	25,4	35,5	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	19,50	36,8	33,4	27,1	37,2	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	1,50	34,7	31,4	25,1	35,1	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	22,50	37,1	33,7	27,4	37,5	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	4,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	25,50	37,2	33,8	27,6	37,6	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	7,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
314_D	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	10,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
314_E	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	13,50	35,9	32,5	26,2	36,3	
314_F	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	16,50	36,3	32,9	26,7	36,8	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,50	36,8	33,4	27,1	37,2	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	1,50	35,3	31,9	25,6	35,7	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	22,50	37,0	33,6	27,3	37,4	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	4,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	25,50	37,2	33,8	27,6	37,6	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	7,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
315_D	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	10,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
315_E	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	13,50	35,9	32,5	26,2	36,3	
315_F	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	16,50	36,4	33,0	26,7	36,8	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,50	38,0	34,6	28,3	38,4	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	1,50	36,3	32,9	26,6	36,7	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	22,50	38,3	34,9	28,6	38,7	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	4,50	36,7	33,3	27,0	37,1	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	25,50	38,5	35,1	28,8	38,9	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	7,50	36,6	33,2	26,9	37,0	
316_D	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	10,50	37,1	33,7	27,4	37,5	
316_E	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	13,50	37,3	33,9	27,6	37,7	
316_F	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	16,50	37,7	34,3	28,0	38,1	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,50	40,3	36,9	30,6	40,7	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	1,50	38,1	34,8	28,5	38,6	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	22,50	40,3	36,9	30,7	40,8	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	4,50	38,5	35,1	28,8	38,9	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	25,50	40,3	36,9	30,6	40,7	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	7,50	38,7	35,3	29,0	39,1	
317_D	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	10,50	39,3	35,9	29,6	39,7	
317_E	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	13,50	39,6	36,2	29,9	40,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
317_F	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	16,50	40,0	36,6	30,3	40,4	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,50	41,4	38,0	31,7	41,8	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	1,50	39,2	35,9	29,6	39,7	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	22,50	41,6	38,2	31,9	42,0	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	4,50	39,6	36,2	29,9	40,0	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	25,50	41,2	37,8	31,5	41,6	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	7,50	39,9	36,5	30,2	40,3	
318_D	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	10,50	40,5	37,1	30,8	40,9	
318_E	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	13,50	40,9	37,6	31,3	41,4	
318_F	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	16,50	41,3	37,9	31,7	41,8	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,50	42,0	38,6	32,4	42,4	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	1,50	41,4	38,0	31,7	41,8	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	22,50	41,8	38,4	32,1	42,2	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	4,50	41,7	38,3	32,0	42,1	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	25,50	41,8	38,4	32,1	42,2	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	7,50	41,8	38,4	32,1	42,2	
319_D	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	10,50	41,8	38,4	32,1	42,2	
319_E	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	13,50	42,2	38,9	32,6	42,7	
319_F	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	16,50	42,3	38,9	32,6	42,7	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,50	36,7	33,3	27,0	37,1	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	1,50	35,7	32,4	26,1	36,2	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	22,50	37,1	33,6	27,4	37,5	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	4,50	36,3	32,8	26,6	36,7	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	25,50	37,4	33,9	27,7	37,8	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	7,50	36,3	32,9	26,6	36,7	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	28,50	37,5	34,1	27,8	37,9	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	10,50	36,4	32,9	26,7	36,8	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	31,50	37,6	34,2	27,9	38,0	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	13,50	36,1	32,6	26,4	36,5	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	34,50	37,7	34,3	28,0	38,1	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	16,50	36,4	33,0	26,7	36,8	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,50	35,7	32,3	26,0	36,1	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	1,50	34,8	31,4	25,1	35,2	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	22,50	36,2	32,7	26,5	36,6	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	4,50	35,5	32,0	25,8	35,9	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	25,50	36,5	33,1	26,8	36,9	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	7,50	35,5	32,0	25,8	35,9	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	28,50	36,7	33,3	27,1	37,2	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	10,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	31,50	36,9	33,5	27,2	37,3	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	13,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	34,50	37,0	33,5	27,3	37,4	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	16,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,50	33,0	29,6	23,3	33,4	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	1,50	31,8	28,4	22,1	32,2	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	22,50	33,4	30,0	23,8	33,9	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	4,50	33,2	29,8	23,5	33,6	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	25,50	34,0	30,5	24,3	34,4	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	7,50	33,7	30,2	24,0	34,1	
401_D	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	10,50	33,6	30,2	23,9	34,0	
401_E	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	13,50	32,8	29,4	23,1	33,2	
401_F	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	16,50	33,0	29,6	23,3	33,4	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	37,50	35,5	32,1	25,8	35,9	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,50	33,3	29,9	23,6	33,7	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	1,50	31,8	28,5	22,1	32,2	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	40,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	22,50	33,7	30,3	24,0	34,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	4,50	33,2	29,8	23,5	33,6	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	43,50	35,7	32,3	26,0	36,1	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	25,50	34,1	30,7	24,4	34,5	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	7,50	33,6	30,1	23,9	34,0	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	46,50	35,8	32,4	26,1	36,2	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	10,50	33,5	30,0	23,8	33,9	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	49,50	35,9	32,5	26,2	36,3	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	13,50	32,9	29,5	23,2	33,3	
402_F	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	16,50	33,0	29,6	23,4	33,4	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	37,50	34,8	31,3	25,1	35,2	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	19,50	32,6	29,1	22,9	33,0	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	1,50	31,0	27,6	21,3	31,4	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	40,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	22,50	32,9	29,5	23,2	33,3	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	4,50	32,6	29,2	22,9	33,0	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	43,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	25,50	33,4	30,0	23,7	33,8	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	7,50	33,5	30,0	23,8	33,9	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	46,50	35,1	31,7	25,4	35,5	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	10,50	33,4	30,0	23,7	33,8	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	49,50	35,2	31,8	25,6	35,6	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	13,50	32,8	29,4	23,1	33,2	
403_F	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	16,50	32,9	29,5	23,2	33,3	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	37,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,50	32,3	28,9	22,6	32,7	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	1,50	31,0	27,6	21,3	31,4	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	40,50	34,7	31,2	25,0	35,1	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	22,50	32,7	29,3	23,1	33,1	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	4,50	32,5	29,1	22,9	33,0	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	43,50	34,8	31,4	25,1	35,2	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	25,50	33,2	29,8	23,5	33,6	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	7,50	33,2	29,8	23,5	33,6	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	46,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	10,50	33,1	29,6	23,4	33,5	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	49,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	13,50	32,3	28,9	22,6	32,7	
404_F	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	16,50	32,4	29,0	22,7	32,8	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	37,50	34,9	31,5	25,2	35,3	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,50	32,9	29,5	23,2	33,3	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	1,50	31,1	27,7	21,4	31,5	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	40,50	35,0	31,6	25,4	35,4	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	22,50	33,4	30,0	23,7	33,8	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	4,50	32,4	28,9	22,7	32,8	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	43,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	25,50	33,8	30,4	24,1	34,2	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	7,50	33,0	29,6	23,3	33,4	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	46,50	35,3	31,8	25,6	35,7	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	10,50	33,1	29,6	23,4	33,5	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	49,50	35,3	31,9	25,7	35,7	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	13,50	32,6	29,2	22,9	33,0	
405_F	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	16,50	32,6	29,2	22,9	33,0	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,50	33,4	30,0	23,7	33,8	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	1,50	33,7	30,4	24,1	34,1	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	22,50	33,8	30,4	24,1	34,2	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	4,50	32,9	29,5	23,3	33,4	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	25,50	34,1	30,7	24,5	34,6	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	7,50	33,4	29,9	23,7	33,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
406_D	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	10,50	33,3	29,9	23,6	33,7	
406_E	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	13,50	33,3	29,9	23,6	33,7	
406_F	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	16,50	33,0	29,6	23,3	33,4	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,50	33,7	30,3	24,0	34,1	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	1,50	34,6	31,2	24,9	35,0	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	22,50	34,0	30,6	24,3	34,4	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	4,50	33,6	30,1	23,9	34,0	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	25,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	7,50	34,0	30,6	24,3	34,4	
407_D	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	10,50	34,1	30,6	24,4	34,5	
407_E	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	13,50	33,9	30,4	24,2	34,3	
407_F	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	16,50	33,4	30,0	23,7	33,8	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,50	34,3	30,9	24,7	34,7	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	1,50	34,7	31,3	25,0	35,1	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	22,50	34,7	31,2	25,0	35,1	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	4,50	34,0	30,5	24,3	34,4	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	25,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	7,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
408_D	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	10,50	34,6	31,1	24,9	35,0	
408_E	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	13,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
408_F	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	16,50	34,0	30,6	24,3	34,4	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	1,50	34,7	31,4	25,1	35,2	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	22,50	35,3	31,9	25,7	35,8	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	4,50	34,2	30,7	24,5	34,6	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	25,50	35,7	32,3	26,0	36,1	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	7,50	34,5	31,0	24,8	34,9	
409_D	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	10,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
409_E	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	13,50	34,4	31,0	24,8	34,8	
409_F	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	16,50	34,7	31,3	25,0	35,1	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,50	34,2	30,8	24,5	34,6	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	1,50	32,8	29,4	23,1	33,2	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	22,50	34,7	31,3	25,0	35,1	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	4,50	32,6	29,2	22,9	33,0	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	25,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	7,50	32,9	29,5	23,2	33,3	
410_D	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	10,50	33,2	29,7	23,5	33,6	
410_E	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	13,50	33,3	29,8	23,6	33,7	
410_F	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	16,50	33,7	30,3	24,0	34,1	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,50	34,6	31,2	25,0	35,0	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	1,50	32,4	29,1	22,8	32,9	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	22,50	35,1	31,7	25,4	35,5	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	4,50	33,7	30,3	24,1	34,1	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	25,50	35,5	32,1	25,8	35,9	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	7,50	34,1	30,7	24,4	34,5	
411_D	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	10,50	34,0	30,6	24,3	34,4	
411_E	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	13,50	33,8	30,3	24,1	34,2	
411_F	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	16,50	34,0	30,6	24,4	34,5	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	1,50	32,5	29,2	22,9	32,9	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	22,50	34,8	31,4	25,1	35,2	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	4,50	34,0	30,5	24,3	34,4	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	25,50	35,3	31,9	25,6	35,7	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	7,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
412_D	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	10,50	34,5	31,1	24,8	34,9	
412_E	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	13,50	34,1	30,7	24,5	34,6	
412_F	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	16,50	34,1	30,7	24,4	34,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	37,50	35,9	32,5	26,3	36,4	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,50	33,9	30,5	24,2	34,3	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	1,50	32,6	29,2	22,9	33,0	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	40,50	36,1	32,6	26,4	36,5	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	22,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	4,50	33,9	30,5	24,2	34,3	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	43,50	36,1	32,7	26,4	36,5	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	25,50	34,8	31,3	25,1	35,2	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	7,50	34,2	30,8	24,5	34,6	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	46,50	36,1	32,7	26,5	36,5	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	28,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	10,50	34,1	30,7	24,4	34,5	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	49,50	36,2	32,8	26,6	36,6	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	31,50	35,6	32,1	25,9	36,0	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	13,50	33,6	30,1	23,9	34,0	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	34,50	35,8	32,4	26,1	36,2	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	16,50	33,6	30,2	23,9	34,0	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	37,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,50	33,0	29,6	23,3	33,4	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	1,50	30,8	27,4	21,1	31,2	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	40,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	22,50	33,8	30,3	24,1	34,2	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	4,50	32,6	29,2	22,9	33,0	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	43,50	35,8	32,3	26,1	36,2	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	25,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	7,50	33,0	29,5	23,3	33,4	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	46,50	35,9	32,4	26,2	36,3	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	28,50	34,7	31,3	25,0	35,1	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	10,50	32,7	29,3	23,0	33,1	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	49,50	35,9	32,5	26,3	36,3	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	31,50	35,0	31,6	25,3	35,4	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	13,50	32,3	28,9	22,6	32,7	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	34,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	16,50	32,4	29,0	22,8	32,9	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	37,50	35,6	32,2	25,9	36,0	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,50	33,8	30,4	24,1	34,2	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	1,50	31,4	28,0	21,7	31,8	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	40,50	35,7	32,3	26,1	36,2	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	22,50	34,3	30,9	24,6	34,7	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	4,50	32,9	29,5	23,2	33,3	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	43,50	35,8	32,4	26,2	36,3	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	25,50	34,6	31,2	25,0	35,0	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	7,50	33,3	29,9	23,6	33,7	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	46,50	35,9	32,5	26,2	36,3	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	28,50	34,9	31,5	25,3	35,4	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	10,50	33,2	29,8	23,5	33,6	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	49,50	36,0	32,6	26,3	36,4	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	31,50	35,2	31,8	25,5	35,6	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	13,50	33,1	29,7	23,4	33,5	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	34,50	35,4	32,0	25,7	35,8	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	16,50	33,3	29,8	23,6	33,7	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	37,50	35,2	31,7	25,5	35,6	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,50	33,3	29,8	23,6	33,7	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	1,50	31,1	27,7	21,4	31,5	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	40,50	35,3	31,9	25,6	35,7	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	22,50	33,8	30,4	24,1	34,2	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	4,50	32,7	29,2	23,0	33,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kraanvogelstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	43,50	35,4	32,0	25,7	35,8
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	25,50	34,1	30,7	24,5	34,5
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	7,50	33,1	29,7	23,4	33,5
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	46,50	35,5	32,1	25,8	35,9
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	28,50	34,4	31,0	24,8	34,9
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	10,50	32,9	29,5	23,2	33,3
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	49,50	35,6	32,2	25,9	36,0
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	31,50	34,7	31,3	25,0	35,1
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	13,50	32,5	29,1	22,8	32,9
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	34,50	35,0	31,6	25,3	35,4
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	16,50	32,8	29,4	23,1	33,2

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,50	46,6	43,3	36,9	47,0	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	1,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	22,50	46,6	43,4	37,0	47,1	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	4,50	44,1	40,9	34,5	44,6	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	25,50	46,5	43,3	36,9	47,0	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	7,50	45,1	41,9	35,5	45,6	
001_D	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	10,50	45,9	42,7	36,3	46,4	
001_E	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	13,50	46,3	43,1	36,7	46,8	
001_F	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	16,50	46,5	43,2	36,8	46,9	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,50	45,5	42,2	35,8	45,9	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	1,50	41,9	38,6	32,2	42,3	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	22,50	45,6	42,4	36,0	46,0	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	4,50	42,7	39,4	33,0	43,1	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	25,50	45,6	42,3	35,9	46,0	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	7,50	43,5	40,3	33,9	44,0	
002_D	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	10,50	44,3	41,0	34,6	44,7	
002_E	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	13,50	45,0	41,7	35,3	45,4	
002_F	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	16,50	45,2	42,0	35,6	45,7	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,50	44,0	40,8	34,4	44,5	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	1,50	40,5	37,3	30,9	41,0	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	22,50	44,3	41,1	34,7	44,7	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	4,50	41,3	38,1	31,7	41,8	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	25,50	44,3	41,1	34,7	44,8	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	7,50	42,0	38,8	32,4	42,5	
003_D	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	10,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
003_E	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	13,50	43,2	40,0	33,6	43,7	
003_F	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	16,50	43,7	40,5	34,1	44,1	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,50	42,5	39,3	32,9	42,9	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	1,50	38,6	35,4	29,0	39,1	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	22,50	42,7	39,5	33,1	43,2	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	4,50	39,0	35,8	29,4	39,5	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	25,50	43,1	39,9	33,4	43,5	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	7,50	39,6	36,4	30,0	40,1	
004_D	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	10,50	40,3	37,0	30,6	40,7	
004_E	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	13,50	41,1	37,8	31,5	41,5	
004_F	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	16,50	41,8	38,6	32,2	42,2	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,50	41,2	38,0	31,6	41,6	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	1,50	37,5	34,3	27,9	38,0	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	22,50	41,5	38,3	31,9	42,0	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	4,50	37,9	34,7	28,3	38,4	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	25,50	41,9	38,7	32,3	42,3	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	7,50	38,3	35,1	28,7	38,8	
005_D	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	10,50	38,9	35,6	29,2	39,3	
005_E	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	13,50	39,6	36,3	29,9	40,0	
005_F	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	16,50	40,2	36,9	30,5	40,6	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,50	39,5	36,2	29,8	39,9	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	1,50	36,0	32,8	26,4	36,5	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	22,50	40,2	36,9	30,5	40,6	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	4,50	36,1	32,9	26,5	36,6	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	25,50	40,6	37,4	31,0	41,0	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	7,50	36,3	33,0	26,7	36,7	
006_D	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	10,50	37,0	33,8	27,4	37,5	
006_E	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	13,50	37,7	34,5	28,1	38,2	
006_F	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	16,50	38,4	35,2	28,8	38,9	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,50	38,5	35,3	28,9	39,0	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	1,50	35,8	32,6	26,2	36,3	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	22,50	39,4	36,1	29,7	39,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	4,50	35,9	32,7	26,3	36,4
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	25,50	39,8	36,6	30,2	40,3
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	7,50	35,8	32,6	26,2	36,3
007_D	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	10,50	36,3	33,1	26,7	36,8
007_E	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	13,50	37,0	33,7	27,3	37,4
007_F	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	16,50	37,6	34,4	28,0	38,1
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,50	38,2	35,0	28,6	38,7
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	1,50	35,3	32,1	25,7	35,8
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	22,50	39,0	35,8	29,4	39,5
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	4,50	35,7	32,4	26,0	36,1
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	25,50	39,5	36,3	29,9	40,0
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	7,50	35,6	32,4	26,0	36,1
008_D	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	10,50	36,1	32,8	26,4	36,5
008_E	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	13,50	36,7	33,4	27,0	37,1
008_F	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	16,50	37,4	34,1	27,7	37,8
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,50	38,0	34,8	28,4	38,5
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	1,50	35,0	31,8	25,4	35,5
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	22,50	38,7	35,5	29,1	39,1
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	4,50	35,4	32,2	25,8	35,9
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	25,50	39,2	36,0	29,6	39,7
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	7,50	35,6	32,3	25,9	36,0
009_D	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	10,50	36,0	32,7	26,3	36,4
009_E	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	13,50	36,5	33,2	26,9	37,0
009_F	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	16,50	37,1	33,9	27,5	37,6
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,50	37,6	34,4	28,0	38,1
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	1,50	35,5	32,3	25,9	35,9
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	22,50	38,3	35,1	28,7	38,8
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	4,50	36,0	32,8	26,4	36,5
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	25,50	38,8	35,6	29,2	39,3
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	7,50	36,0	32,7	26,4	36,4
010_D	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	10,50	36,3	33,1	26,7	36,8
010_E	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	13,50	36,7	33,4	27,0	37,1
010_F	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	16,50	37,2	34,0	27,6	37,7
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,50	38,3	35,1	28,7	38,8
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	1,50	36,7	33,5	27,1	37,2
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	22,50	38,8	35,6	29,2	39,3
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	4,50	37,5	34,3	27,9	38,0
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	25,50	39,2	36,0	29,6	39,7
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	7,50	37,4	34,2	27,8	37,9
011_D	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	10,50	37,7	34,4	28,0	38,1
011_E	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	13,50	37,6	34,4	28,0	38,1
011_F	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	16,50	37,7	34,5	28,1	38,2
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,50	39,4	36,2	29,8	39,9
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	1,50	37,5	34,3	27,9	38,0
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	22,50	39,8	36,6	30,2	40,3
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	4,50	38,4	35,2	28,8	38,9
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	25,50	40,1	36,9	30,5	40,6
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	7,50	38,7	35,5	29,1	39,2
012_D	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	10,50	39,0	35,8	29,4	39,5
012_E	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	13,50	38,7	35,5	29,1	39,1
012_F	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	16,50	38,9	35,7	29,3	39,4
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,50	40,2	37,0	30,6	40,7
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	1,50	37,8	34,6	28,2	38,3
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	22,50	40,6	37,4	31,0	41,1
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	4,50	38,8	35,5	29,1	39,2
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	25,50	40,8	37,6	31,2	41,2
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	7,50	39,2	35,9	29,5	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_D	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	10,50	39,6	36,3	29,9	40,0	
013_E	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	13,50	39,4	36,2	29,8	39,9	
013_F	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	16,50	39,8	36,6	30,2	40,3	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,50	41,1	37,9	31,5	41,6	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	1,50	38,2	35,0	28,6	38,7	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	22,50	41,4	38,2	31,7	41,8	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	4,50	39,3	36,1	29,7	39,8	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	25,50	41,5	38,3	31,9	42,0	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	7,50	39,7	36,5	30,1	40,2	
014_D	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	10,50	40,2	37,0	30,6	40,7	
014_E	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	13,50	40,3	37,1	30,7	40,8	
014_F	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	16,50	40,8	37,6	31,2	41,3	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,50	41,8	38,6	32,2	42,3	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	1,50	39,5	36,3	29,9	40,0	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	22,50	41,9	38,7	32,3	42,4	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	4,50	40,2	37,0	30,6	40,7	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	25,50	42,0	38,8	32,4	42,5	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	7,50	40,5	37,3	30,9	41,0	
015_D	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	10,50	40,9	37,7	31,3	41,4	
015_E	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	13,50	41,2	38,0	31,6	41,7	
015_F	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	16,50	41,7	38,5	32,1	42,2	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	42,2	38,9	32,5	42,6	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	1,50	40,6	37,4	31,0	41,1	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	22,50	42,3	39,0	32,6	42,7	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	4,50	41,2	38,0	31,6	41,7	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	25,50	42,4	39,2	32,8	42,9	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	7,50	41,5	38,2	31,8	41,9	
016_D	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	10,50	41,8	38,6	32,2	42,3	
016_E	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	13,50	41,6	38,4	32,0	42,1	
016_F	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	16,50	42,2	38,9	32,6	42,6	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	1,50	41,2	38,0	31,5	41,6	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	22,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	4,50	41,7	38,5	32,1	42,2	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	25,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	7,50	41,9	38,7	32,3	42,4	
017_D	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	10,50	42,4	39,2	32,8	42,9	
017_E	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	13,50	42,6	39,4	33,0	43,1	
017_F	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	16,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	43,8	40,5	34,1	44,2	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	1,50	41,9	38,7	32,3	42,4	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	22,50	43,9	40,6	34,2	44,3	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	4,50	42,5	39,2	32,8	42,9	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	25,50	43,9	40,7	34,3	44,4	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	7,50	42,8	39,5	33,2	43,2	
018_D	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	10,50	43,2	40,0	33,6	43,7	
018_E	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	13,50	43,5	40,3	33,9	44,0	
018_F	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	16,50	43,7	40,4	34,0	44,1	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	45,0	41,8	35,4	45,5	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	1,50	43,0	39,8	33,4	43,5	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	22,50	45,1	41,8	35,5	45,5	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	4,50	43,5	40,3	33,9	44,0	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	25,50	45,1	41,9	35,5	45,6	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	7,50	44,0	40,8	34,4	44,5	
019_D	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	10,50	44,5	41,3	34,9	45,0	
019_E	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	13,50	44,8	41,5	35,1	45,2	
019_F	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	16,50	44,9	41,7	35,3	45,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	46,6	43,4	37,0	47,1	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	1,50	44,1	40,8	34,4	44,5	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	22,50	46,6	43,4	37,0	47,1	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	4,50	44,9	41,7	35,3	45,4	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	25,50	46,7	43,4	37,0	47,1	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	7,50	45,7	42,4	36,0	46,1	
020_D	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	10,50	46,3	43,1	36,7	46,8	
020_E	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	13,50	46,5	43,3	36,9	47,0	
020_F	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	16,50	46,6	43,3	36,9	47,0	
101_A	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	1,50	48,8	45,5	39,1	49,2	
101_B	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	4,50	50,0	46,7	40,4	50,5	
101_C	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	7,50	50,5	47,2	40,8	50,9	
101_D	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	10,50	50,7	47,3	41,0	51,1	
101_E	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	13,50	50,7	47,4	41,1	51,2	
102_A	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	1,50	47,7	44,5	38,1	48,2	
102_B	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	4,50	48,8	45,5	39,2	49,3	
102_C	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	7,50	49,5	46,2	39,9	50,0	
102_D	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	10,50	49,8	46,5	40,1	50,2	
102_E	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	13,50	49,8	46,5	40,2	50,3	
103_A	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	1,50	46,7	43,5	37,1	47,2	
103_B	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	4,50	47,6	44,3	38,0	48,1	
103_C	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	7,50	48,4	45,2	38,8	48,9	
103_D	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	10,50	48,8	45,5	39,1	49,2	
103_E	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	13,50	48,9	45,6	39,2	49,3	
104_A	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	1,50	44,9	41,7	35,3	45,4	
104_B	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	4,50	45,9	42,6	36,3	46,3	
104_C	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	7,50	46,7	43,5	37,1	47,2	
104_D	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	10,50	47,2	44,0	37,6	47,7	
104_E	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	13,50	47,4	44,1	37,8	47,8	
105_A	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	1,50	43,8	40,6	34,2	44,3	
105_B	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	4,50	44,4	41,1	34,8	44,8	
105_C	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	7,50	45,0	41,7	35,3	45,4	
105_D	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	10,50	45,6	42,3	36,0	46,1	
105_E	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	13,50	45,8	42,5	36,2	46,3	
106_A	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	1,50	42,5	39,3	32,9	43,0	
106_B	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	4,50	43,1	39,9	33,5	43,6	
106_C	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	7,50	43,5	40,3	33,9	44,0	
106_D	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	10,50	44,1	40,8	34,4	44,5	
106_E	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	13,50	44,4	41,2	34,8	44,9	
107_A	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	1,50	41,6	38,5	32,0	42,1	
107_B	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	4,50	42,3	39,0	32,6	42,7	
107_C	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	7,50	42,6	39,3	32,9	43,0	
107_D	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	10,50	43,1	39,8	33,4	43,5	
107_E	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	13,50	43,3	40,1	33,7	43,8	
108_A	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	1,50	41,0	37,9	31,4	41,5	
108_B	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	4,50	41,5	38,3	31,9	42,0	
108_C	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	7,50	41,8	38,5	32,2	42,2	
108_D	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	10,50	42,2	39,0	32,6	42,7	
108_E	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	13,50	42,6	39,3	32,9	43,0	
109_A	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	1,50	40,9	37,7	31,3	41,4	
109_B	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	4,50	41,5	38,2	31,8	41,9	
109_C	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	7,50	41,7	38,5	32,1	42,2	
109_D	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	10,50	42,2	38,9	32,5	42,6	
109_E	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	13,50	42,5	39,2	32,8	42,9	
110_A	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	1,50	41,1	37,9	31,5	41,6	
110_B	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	4,50	41,6	38,4	32,0	42,1	
110_C	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	7,50	41,8	38,6	32,2	42,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_D	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	10,50	42,5	39,3	32,9	43,0
110_E	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	13,50	43,1	39,9	33,5	43,6
111_A	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	1,50	41,5	38,3	31,9	42,0
111_B	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	4,50	41,8	38,6	32,2	42,3
111_C	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	7,50	42,0	38,8	32,4	42,5
111_D	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	10,50	42,7	39,4	33,1	43,1
111_E	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	13,50	43,2	40,0	33,6	43,7
112_A	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	1,50	41,9	38,7	32,3	42,4
112_B	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	4,50	42,2	39,0	32,6	42,7
112_C	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	7,50	42,4	39,2	32,8	42,9
112_D	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	10,50	43,1	39,9	33,5	43,6
112_E	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	13,50	43,5	40,2	33,8	43,9
113_A	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	1,50	42,7	39,5	33,1	43,1
113_B	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	4,50	43,0	39,8	33,4	43,5
113_C	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	7,50	43,4	40,2	33,8	43,9
113_D	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	10,50	44,3	41,0	34,6	44,7
113_E	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	13,50	44,4	41,2	34,8	44,9
114_A	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	1,50	43,9	40,7	34,3	44,4
114_B	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	4,50	44,4	41,1	34,8	44,9
114_C	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	7,50	45,0	41,8	35,4	45,5
114_D	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	10,50	45,9	42,6	36,2	46,3
114_E	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	13,50	45,9	42,6	36,3	46,4
115_A	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	1,50	45,6	42,3	35,9	46,0
115_B	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	4,50	46,3	43,0	36,7	46,8
115_C	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	7,50	47,2	43,9	37,5	47,6
115_D	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	10,50	47,7	44,4	38,0	48,1
115_E	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	13,50	47,6	44,3	38,0	48,1
116_A	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	1,50	47,3	44,0	37,7	47,8
116_B	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	4,50	48,4	45,1	38,8	48,9
116_C	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	7,50	49,1	45,8	39,5	49,6
116_D	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	10,50	49,4	46,1	39,8	49,9
116_E	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	13,50	49,4	46,1	39,8	49,9
201_A	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	1,50	40,6	37,4	31,0	41,1
201_B	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	4,50	41,3	38,0	31,6	41,7
201_C	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	7,50	41,4	38,1	31,7	41,8
201_D	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	10,50	42,0	38,8	32,4	42,5
201_E	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	13,50	42,0	38,7	32,3	42,4
202_A	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	1,50	40,7	37,5	31,0	41,1
202_B	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	4,50	41,2	37,9	31,5	41,6
202_C	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	7,50	41,1	37,9	31,5	41,6
202_D	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	10,50	41,8	38,6	32,2	42,3
202_E	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	13,50	42,2	39,0	32,6	42,7
203_A	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	1,50	40,0	36,8	30,4	40,5
203_B	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	4,50	40,6	37,4	31,0	41,1
203_C	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	7,50	40,7	37,5	31,1	41,2
203_D	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	10,50	41,3	38,0	31,6	41,7
203_E	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	13,50	41,8	38,6	32,2	42,3
204_A	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	1,50	39,8	36,7	30,2	40,3
204_B	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	4,50	40,5	37,2	30,8	40,9
204_C	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	7,50	40,6	37,3	30,9	41,0
204_D	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	10,50	41,0	37,7	31,3	41,4
204_E	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	13,50	41,4	38,2	31,8	41,9
205_A	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	1,50	39,5	36,3	29,9	40,0
205_B	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	4,50	40,1	36,8	30,5	40,5
205_C	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	7,50	40,2	37,0	30,6	40,7
205_D	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	10,50	40,6	37,3	31,0	41,0
205_E	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	13,50	40,8	37,6	31,2	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	1,50	38,5	35,3	28,9	39,0	
206_B	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	4,50	39,1	35,9	29,5	39,6	
206_C	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	7,50	39,2	35,9	29,6	39,7	
206_D	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	10,50	39,5	36,2	29,9	39,9	
206_E	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	13,50	39,7	36,4	30,1	40,1	
207_A	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	1,50	37,6	34,4	28,0	38,1	
207_B	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	4,50	38,3	35,0	28,6	38,7	
207_C	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	7,50	38,3	35,1	28,7	38,8	
207_D	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	10,50	38,6	35,4	29,0	39,1	
207_E	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	13,50	38,7	35,5	29,1	39,2	
208_A	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	1,50	37,0	33,8	27,3	37,4	
208_B	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	4,50	37,5	34,3	27,9	38,0	
208_C	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	7,50	37,6	34,3	28,0	38,0	
208_D	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	10,50	37,5	34,3	27,9	38,0	
208_E	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	13,50	37,6	34,4	28,0	38,1	
209_A	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	1,50	35,9	32,7	26,3	36,4	
209_B	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	4,50	36,5	33,2	26,8	36,9	
209_C	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	7,50	36,6	33,4	27,0	37,1	
209_D	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	10,50	36,8	33,5	27,1	37,2	
209_E	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	13,50	37,1	33,8	27,5	37,6	
210_A	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	1,50	37,3	34,1	27,7	37,7	
210_B	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	4,50	37,7	34,5	28,1	38,2	
210_C	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	7,50	36,2	32,9	26,5	36,6	
210_D	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	10,50	36,3	33,0	26,7	36,8	
210_E	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	13,50	36,5	33,3	26,9	37,0	
211_A	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	1,50	36,8	33,6	27,2	37,3	
211_B	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	4,50	37,6	34,3	27,9	38,0	
211_C	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	7,50	38,4	35,1	28,7	38,8	
211_D	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	10,50	36,6	33,4	27,0	37,1	
211_E	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	13,50	36,8	33,6	27,2	37,3	
212_A	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	1,50	35,6	32,4	26,0	36,1	
212_B	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	4,50	36,3	33,0	26,6	36,7	
212_C	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	7,50	37,3	34,0	27,7	37,8	
212_D	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	10,50	36,9	33,6	27,2	37,3	
212_E	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	13,50	37,0	33,8	27,4	37,5	
213_A	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	1,50	35,6	32,3	25,9	36,0	
213_B	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	4,50	36,1	32,8	26,5	36,6	
213_C	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	7,50	36,2	32,9	26,5	36,6	
213_D	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	10,50	36,3	33,0	26,6	36,7	
213_E	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	13,50	36,5	33,3	26,9	37,0	
214_A	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	1,50	36,2	33,0	26,6	36,7	
214_B	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	4,50	36,8	33,5	27,1	37,2	
214_C	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	7,50	36,8	33,5	27,2	37,3	
214_D	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	10,50	36,7	33,5	27,1	37,2	
214_E	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	13,50	36,7	33,4	27,0	37,1	
215_A	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	1,50	36,6	33,4	27,0	37,1	
215_B	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	4,50	37,3	34,1	27,7	37,8	
215_C	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	7,50	37,5	34,2	27,9	38,0	
215_D	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	10,50	37,4	34,2	27,8	37,9	
215_E	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	13,50	37,4	34,2	27,8	37,9	
216_A	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	1,50	37,4	34,2	27,8	37,9	
216_B	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	4,50	38,2	34,9	28,6	38,7	
216_C	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	7,50	38,8	35,5	29,1	39,2	
216_D	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	10,50	38,7	35,4	29,1	39,1	
216_E	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	13,50	38,1	34,9	28,5	38,6	
217_A	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	1,50	38,5	35,3	28,9	39,0	
217_B	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	4,50	39,2	36,0	29,6	39,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	7,50	39,7	36,4	30,1	40,2	
217_D	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	10,50	39,9	36,6	30,2	40,3	
217_E	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	13,50	39,2	35,9	29,5	39,6	
218_A	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	1,50	39,2	36,0	29,6	39,7	
218_B	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	4,50	39,9	36,6	30,2	40,3	
218_C	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	7,50	40,3	37,0	30,6	40,7	
218_D	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	10,50	40,7	37,4	31,0	41,1	
218_E	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	13,50	40,1	36,8	30,4	40,5	
219_A	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	1,50	40,1	36,9	30,5	40,6	
219_B	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	4,50	40,8	37,5	31,2	41,2	
219_C	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	7,50	41,2	37,9	31,6	41,6	
219_D	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	10,50	41,9	38,6	32,2	42,3	
219_E	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	13,50	41,3	38,1	31,7	41,8	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,50	41,0	37,7	31,3	41,4	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	1,50	39,7	36,5	30,1	40,2	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	22,50	41,0	37,8	31,4	41,5	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	4,50	40,2	37,0	30,6	40,7	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	25,50	41,2	37,9	31,5	41,6	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	7,50	40,5	37,3	30,9	41,0	
301_D	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	10,50	40,8	37,5	31,1	41,2	
301_E	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	13,50	40,6	37,3	30,9	41,0	
301_F	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	16,50	41,1	37,8	31,5	41,5	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,50	40,8	37,6	31,2	41,3	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	1,50	39,2	36,0	29,6	39,7	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	22,50	40,8	37,6	31,2	41,3	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	4,50	39,8	36,6	30,2	40,3	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	25,50	40,9	37,6	31,2	41,3	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	7,50	40,1	36,8	30,5	40,5	
302_D	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	10,50	40,3	37,1	30,7	40,8	
302_E	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	13,50	40,1	36,9	30,5	40,6	
302_F	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	16,50	40,6	37,4	31,0	41,1	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,50	40,1	36,9	30,5	40,6	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	1,50	37,8	34,6	28,1	38,2	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	22,50	40,2	37,0	30,6	40,7	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	4,50	38,5	35,3	28,9	39,0	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	25,50	40,4	37,1	30,7	40,8	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	7,50	38,8	35,5	29,1	39,2	
303_D	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	10,50	39,0	35,8	29,4	39,5	
303_E	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	13,50	39,3	36,0	29,6	39,7	
303_F	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	16,50	39,7	36,5	30,1	40,2	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,50	39,6	36,4	30,0	40,1	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	1,50	37,3	34,1	27,7	37,8	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	22,50	39,8	36,5	30,1	40,2	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	4,50	38,3	35,1	28,7	38,8	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	25,50	40,0	36,8	30,4	40,4	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	7,50	38,8	35,6	29,2	39,3	
304_D	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	10,50	39,2	36,0	29,6	39,7	
304_E	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	13,50	38,7	35,4	29,0	39,1	
304_F	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	16,50	39,1	35,9	29,5	39,6	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,50	38,8	35,5	29,1	39,2	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	1,50	37,0	33,8	27,4	37,5	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	22,50	39,1	35,8	29,4	39,5	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	4,50	37,9	34,7	28,3	38,4	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	25,50	39,4	36,2	29,8	39,9	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	7,50	38,4	35,2	28,8	38,9	
305_D	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	10,50	38,7	35,5	29,1	39,2	
305_E	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	13,50	37,9	34,7	28,3	38,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
305_F	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	16,50	38,3	35,0	28,7	38,7	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,50	38,1	34,9	28,5	38,6	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	1,50	36,3	33,1	26,7	36,8	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	22,50	38,6	35,4	29,0	39,1	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	4,50	37,3	34,1	27,7	37,8	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	25,50	38,9	35,6	29,2	39,3	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	7,50	37,6	34,4	28,0	38,1	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	28,50	39,2	36,0	29,6	39,6	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	10,50	37,9	34,7	28,3	38,4	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	31,50	39,4	36,1	29,8	39,8	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	13,50	37,3	34,1	27,7	37,8	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	34,50	39,5	36,2	29,8	39,9	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	16,50	37,6	34,4	28,0	38,1	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,50	37,5	34,3	27,9	38,0	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	1,50	36,6	33,4	27,0	37,1	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	22,50	38,0	34,8	28,4	38,4	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	4,50	36,1	32,8	26,4	36,5	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	25,50	38,2	35,0	28,6	38,7	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	7,50	36,7	33,5	27,1	37,2	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	28,50	38,5	35,3	28,9	39,0	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	10,50	36,9	33,7	27,3	37,4	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	31,50	38,8	35,5	29,1	39,2	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	13,50	36,7	33,4	27,0	37,1	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	34,50	38,9	35,7	29,3	39,4	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	16,50	37,1	33,8	27,4	37,5	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	19,50	36,6	33,3	26,9	37,0	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	1,50	36,1	32,9	26,5	36,6	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	22,50	37,1	33,9	27,5	37,5	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	4,50	35,4	32,2	25,8	35,9	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	25,50	37,3	34,1	27,7	37,8	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	7,50	36,1	32,8	26,5	36,5	
308_D	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	10,50	36,3	33,1	26,7	36,8	
308_E	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	13,50	35,7	32,5	26,1	36,2	
308_F	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	16,50	36,1	32,8	26,5	36,5	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	19,50	36,5	33,3	26,9	37,0	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	1,50	35,4	32,2	25,8	35,9	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	22,50	36,9	33,7	27,3	37,4	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	4,50	35,4	32,1	25,7	35,8	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	25,50	37,1	33,9	27,5	37,6	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	7,50	36,2	33,0	26,6	36,7	
309_D	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	10,50	36,4	33,1	26,8	36,8	
309_E	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	13,50	35,7	32,4	26,0	36,1	
309_F	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	16,50	36,1	32,9	26,5	36,6	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	19,50	36,2	33,0	26,6	36,7	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	1,50	35,5	32,3	25,9	35,9	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	22,50	36,7	33,5	27,1	37,1	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	4,50	36,1	32,9	26,5	36,6	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	25,50	36,7	33,5	27,1	37,2	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	7,50	37,1	33,9	27,5	37,6	
310_D	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	10,50	36,5	33,3	26,9	37,0	
310_E	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	13,50	35,4	32,1	25,7	35,8	
310_F	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	16,50	35,7	32,5	26,1	36,2	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	19,50	36,7	33,5	27,1	37,2	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	1,50	36,3	33,1	26,7	36,7	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	22,50	37,1	33,8	27,5	37,5	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	4,50	37,1	33,9	27,5	37,6	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	25,50	36,9	33,7	27,3	37,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	7,50	37,7	34,5	28,1	38,2	
311_D	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	10,50	36,7	33,4	27,1	37,1	
311_E	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	13,50	35,8	32,5	26,1	36,2	
311_F	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	16,50	36,2	33,0	26,6	36,7	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	19,50	37,0	33,7	27,3	37,4	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	1,50	36,4	33,2	26,8	36,9	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	22,50	37,0	33,8	27,4	37,5	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	4,50	37,0	33,8	27,4	37,5	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	25,50	37,2	33,9	27,5	37,6	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	7,50	37,0	33,8	27,4	37,5	
312_D	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	10,50	36,2	33,0	26,6	36,7	
312_E	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	13,50	36,2	33,0	26,6	36,7	
312_F	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	16,50	36,5	33,3	26,9	37,0	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	19,50	37,2	34,0	27,6	37,7	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	1,50	37,3	34,1	27,7	37,8	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	22,50	36,9	33,7	27,3	37,4	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	4,50	37,9	34,7	28,3	38,4	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	25,50	37,2	33,9	27,6	37,7	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	7,50	38,7	35,4	29,1	39,1	
313_D	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	10,50	36,5	33,2	26,9	37,0	
313_E	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	13,50	36,5	33,3	26,9	37,0	
313_F	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	16,50	36,8	33,6	27,2	37,3	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	19,50	36,9	33,6	27,2	37,3	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	1,50	36,5	33,3	26,9	37,0	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	22,50	36,8	33,5	27,1	37,2	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	4,50	37,1	33,9	27,5	37,6	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	25,50	36,9	33,7	27,3	37,4	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	7,50	37,5	34,2	27,9	38,0	
314_D	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	10,50	36,3	33,0	26,7	36,8	
314_E	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	13,50	36,6	33,3	26,9	37,0	
314_F	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	16,50	36,8	33,6	27,2	37,3	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,50	36,7	33,5	27,1	37,2	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	1,50	36,4	33,2	26,8	36,9	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	22,50	37,0	33,8	27,4	37,5	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	4,50	36,9	33,7	27,3	37,4	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	25,50	37,1	33,9	27,5	37,6	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	7,50	37,0	33,7	27,4	37,5	
315_D	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	10,50	36,3	33,1	26,7	36,8	
315_E	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	13,50	36,6	33,3	27,0	37,0	
315_F	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	16,50	36,8	33,6	27,2	37,3	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,50	37,8	34,6	28,2	38,3	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	1,50	37,0	33,8	27,4	37,5	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	22,50	38,0	34,7	28,4	38,5	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	4,50	37,6	34,4	28,0	38,1	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	25,50	38,0	34,8	28,4	38,5	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	7,50	37,7	34,4	28,1	38,2	
316_D	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	10,50	37,6	34,4	28,0	38,1	
316_E	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	13,50	37,7	34,5	28,1	38,2	
316_F	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	16,50	38,1	34,9	28,5	38,6	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,50	38,6	35,4	29,0	39,1	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	1,50	37,6	34,4	28,0	38,1	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	22,50	38,8	35,5	29,2	39,2	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	4,50	38,2	35,0	28,6	38,7	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	25,50	39,1	35,8	29,4	39,5	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	7,50	38,3	35,1	28,7	38,8	
317_D	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	10,50	38,5	35,2	28,8	38,9	
317_E	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	13,50	38,5	35,3	28,9	39,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
317_F	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	16,50	38,9	35,7	29,3	39,4	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,50	39,6	36,3	29,9	40,0	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	1,50	38,5	35,3	28,8	38,9	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	22,50	39,7	36,5	30,1	40,2	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	4,50	39,0	35,8	29,4	39,5	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	25,50	40,0	36,7	30,3	40,4	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	7,50	39,2	36,0	29,6	39,7	
318_D	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	10,50	39,4	36,2	29,8	39,9	
318_E	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	13,50	39,3	36,1	29,7	39,8	
318_F	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	16,50	39,9	36,6	30,3	40,3	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,50	40,5	37,2	30,8	40,9	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	1,50	39,1	35,9	29,5	39,6	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	22,50	40,6	37,3	30,9	41,0	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	4,50	39,6	36,4	30,0	40,1	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	25,50	40,8	37,5	31,1	41,2	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	7,50	39,9	36,6	30,2	40,3	
319_D	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	10,50	40,2	37,0	30,6	40,7	
319_E	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	13,50	40,2	37,0	30,6	40,7	
319_F	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	16,50	40,8	37,6	31,2	41,3	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,50	38,1	34,9	28,5	38,6	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	1,50	36,5	33,3	26,9	37,0	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	22,50	38,5	35,3	28,9	39,0	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	4,50	37,4	34,2	27,8	37,9	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	25,50	38,8	35,6	29,2	39,2	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	7,50	38,0	34,7	28,3	38,4	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	28,50	39,0	35,8	29,4	39,5	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	10,50	38,2	35,0	28,6	38,7	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	31,50	39,2	35,9	29,5	39,6	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	13,50	37,2	34,0	27,6	37,7	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	34,50	39,3	36,1	29,7	39,8	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	16,50	37,6	34,4	28,0	38,1	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,50	37,4	34,2	27,8	37,9	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	1,50	36,3	33,1	26,7	36,8	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	22,50	37,9	34,7	28,3	38,4	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	4,50	37,0	33,8	27,4	37,5	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	25,50	38,1	34,9	28,5	38,6	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	7,50	37,3	34,0	27,6	37,7	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	28,50	38,4	35,2	28,8	38,9	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	10,50	37,5	34,2	27,9	37,9	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	31,50	38,6	35,3	28,9	39,0	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	13,50	36,5	33,3	26,9	37,0	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	34,50	38,7	35,5	29,1	39,2	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	16,50	36,9	33,7	27,3	37,4	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,50	38,0	34,8	28,4	38,5	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	1,50	34,7	31,5	25,1	35,2	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	22,50	38,8	35,6	29,2	39,3	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	4,50	34,8	31,6	25,2	35,3	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	25,50	39,1	35,9	29,5	39,6	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	7,50	34,9	31,7	25,3	35,4	
401_D	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	10,50	35,7	32,4	26,0	36,1	
401_E	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	13,50	36,4	33,2	26,8	36,8	
401_F	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	16,50	37,1	33,9	27,5	37,6	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	37,50	39,4	36,2	29,8	39,9	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,50	37,1	33,9	27,5	37,6	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	1,50	34,0	30,8	24,4	34,5	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	40,50	39,6	36,4	30,0	40,1	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	22,50	37,8	34,6	28,2	38,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	4,50	34,2	31,0	24,6	34,7
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	43,50	39,8	36,6	30,2	40,3
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	25,50	38,2	34,9	28,5	38,6
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	7,50	34,3	31,1	24,7	34,8
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	46,50	40,0	36,8	30,4	40,5
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	10,50	35,0	31,8	25,4	35,5
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	49,50	40,0	36,8	30,4	40,5
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	13,50	35,7	32,5	26,1	36,2
402_F	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	16,50	36,4	33,1	26,7	36,8
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	37,50	38,6	35,4	29,0	39,1
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	19,50	36,1	32,9	26,5	36,6
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	1,50	33,1	29,9	23,5	33,6
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	40,50	38,9	35,6	29,2	39,3
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	22,50	36,8	33,6	27,2	37,3
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	4,50	33,4	30,1	23,8	33,8
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	43,50	39,1	35,9	29,5	39,6
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	25,50	37,2	34,0	27,6	37,7
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	7,50	33,6	30,3	23,9	34,0
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	46,50	39,2	36,0	29,6	39,7
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	10,50	34,2	30,9	24,5	34,6
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	49,50	39,4	36,2	29,8	39,8
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	13,50	34,9	31,6	25,3	35,3
403_F	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	16,50	35,5	32,3	25,9	36,0
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	37,50	38,3	35,1	28,7	38,8
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,50	35,8	32,5	26,2	36,2
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	1,50	33,2	30,0	23,6	33,7
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	40,50	38,6	35,4	28,9	39,0
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	22,50	36,4	33,2	26,8	36,9
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	4,50	33,5	30,2	23,9	33,9
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	43,50	38,8	35,6	29,2	39,3
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	25,50	36,9	33,7	27,3	37,4
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	7,50	33,6	30,4	24,0	34,1
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	46,50	39,0	35,7	29,3	39,4
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	10,50	33,9	30,7	24,3	34,4
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	49,50	39,1	35,9	29,5	39,6
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	13,50	34,5	31,3	24,9	35,0
404_F	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	16,50	35,2	31,9	25,5	35,6
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	37,50	38,4	35,1	28,7	38,8
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,50	35,7	32,4	26,1	36,1
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	1,50	33,4	30,2	23,8	33,9
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	40,50	38,6	35,4	29,0	39,0
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	22,50	36,4	33,2	26,8	36,9
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	4,50	33,8	30,5	24,1	34,2
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	43,50	38,7	35,5	29,0	39,1
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	25,50	37,0	33,8	27,4	37,5
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	7,50	33,8	30,5	24,1	34,2
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	46,50	38,8	35,6	29,2	39,3
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	10,50	34,0	30,7	24,3	34,4
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	49,50	38,9	35,7	29,3	39,4
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	13,50	34,5	31,2	24,9	34,9
405_F	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	16,50	35,1	31,8	25,5	35,5
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,50	35,2	31,9	25,5	35,6
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	1,50	32,9	29,7	23,3	33,4
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	22,50	35,9	32,7	26,3	36,4
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	4,50	33,4	30,2	23,8	33,9
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	25,50	36,5	33,2	26,8	36,9
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	7,50	33,3	30,1	23,7	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
406_D	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	10,50	33,4	30,1	23,8	33,9	
406_E	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	13,50	34,0	30,7	24,3	34,4	
406_F	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	16,50	34,5	31,3	24,9	35,0	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,50	35,1	31,8	25,4	35,5	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	1,50	34,8	31,6	25,2	35,3	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	22,50	35,8	32,5	26,1	36,2	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	4,50	33,3	30,1	23,7	33,8	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	25,50	36,4	33,1	26,8	36,8	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	7,50	33,2	29,9	23,6	33,7	
407_D	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	10,50	33,3	30,0	23,7	33,8	
407_E	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	13,50	33,9	30,6	24,2	34,3	
407_F	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	16,50	34,5	31,2	24,8	34,9	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,50	36,1	32,9	26,5	36,6	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	1,50	33,7	30,5	24,0	34,1	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	22,50	37,0	33,7	27,3	37,4	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	4,50	34,1	30,8	24,5	34,5	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	25,50	37,7	34,5	28,1	38,2	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	7,50	34,0	30,8	24,4	34,5	
408_D	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	10,50	34,2	31,0	24,6	34,7	
408_E	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	13,50	34,8	31,5	25,2	35,2	
408_F	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	16,50	35,4	32,2	25,8	35,9	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,50	37,2	33,9	27,6	37,6	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	1,50	34,4	31,1	24,7	34,8	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	22,50	37,9	34,7	28,3	38,4	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	4,50	34,7	31,5	25,1	35,2	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	25,50	38,4	35,2	28,8	38,9	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	7,50	34,8	31,5	25,2	35,3	
409_D	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	10,50	35,1	31,8	25,4	35,5	
409_E	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	13,50	35,6	32,4	26,0	36,1	
409_F	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	16,50	36,3	33,0	26,7	36,7	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,50	37,6	34,4	28,0	38,1	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	1,50	34,7	31,5	25,1	35,2	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	22,50	38,3	35,1	28,7	38,8	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	4,50	35,1	31,8	25,5	35,5	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	25,50	38,8	35,6	29,2	39,3	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	7,50	35,2	31,9	25,5	35,6	
410_D	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	10,50	35,5	32,3	25,9	36,0	
410_E	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	13,50	36,1	32,8	26,4	36,5	
410_F	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	16,50	36,8	33,5	27,1	37,2	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,50	37,9	34,7	28,3	38,4	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	1,50	34,9	31,7	25,3	35,4	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	22,50	38,7	35,5	29,1	39,2	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	4,50	35,2	31,9	25,6	35,6	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	25,50	39,2	36,0	29,6	39,7	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	7,50	35,1	31,8	25,4	35,5	
411_D	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	10,50	35,5	32,3	25,9	36,0	
411_E	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	13,50	36,2	32,9	26,5	36,6	
411_F	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	16,50	36,9	33,6	27,2	37,3	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,50	38,1	34,9	28,5	38,6	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	1,50	35,3	32,1	25,7	35,8	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	22,50	38,9	35,7	29,3	39,4	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	4,50	35,4	32,1	25,7	35,8	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	25,50	39,5	36,2	29,8	39,9	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	7,50	35,2	32,0	25,6	35,7	
412_D	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	10,50	35,7	32,5	26,1	36,2	
412_E	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	13,50	36,4	33,2	26,8	36,9	
412_F	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	16,50	37,1	33,9	27,5	37,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	37,50	39,7	36,5	30,1	40,2	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,50	37,4	34,2	27,8	37,9	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	1,50	34,2	31,0	24,6	34,7	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	40,50	40,0	36,7	30,3	40,4	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	22,50	38,2	35,0	28,6	38,7	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	4,50	34,5	31,2	24,8	34,9	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	43,50	40,1	36,9	30,5	40,6	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	25,50	38,6	35,4	29,0	39,1	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	7,50	34,5	31,3	24,9	35,0	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	46,50	40,2	37,0	30,6	40,7	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	28,50	39,0	35,8	29,4	39,5	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	10,50	35,2	31,9	25,5	35,6	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	49,50	40,3	37,0	30,6	40,7	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	31,50	39,3	36,1	29,7	39,8	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	13,50	35,9	32,6	26,3	36,3	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	34,50	39,5	36,3	29,9	40,0	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	16,50	36,6	33,3	26,9	37,0	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	37,50	39,5	36,3	29,9	40,0	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,50	36,7	33,5	27,1	37,2	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	1,50	34,1	30,9	24,5	34,6	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	40,50	39,6	36,4	30,0	40,1	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	22,50	37,5	34,3	27,9	38,0	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	4,50	34,4	31,1	24,7	34,8	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	43,50	39,7	36,5	30,1	40,2	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	25,50	38,3	35,1	28,7	38,8	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	7,50	34,2	31,0	24,6	34,7	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	46,50	39,8	36,6	30,2	40,3	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	28,50	38,7	35,5	29,1	39,1	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	10,50	34,6	31,3	24,9	35,0	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	49,50	39,9	36,6	30,2	40,3	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	31,50	39,0	35,8	29,4	39,5	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	13,50	35,2	32,0	25,6	35,7	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	34,50	39,3	36,1	29,7	39,7	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	16,50	35,9	32,7	26,3	36,4	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	37,50	39,3	36,0	29,6	39,7	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,50	36,5	33,2	26,8	36,9	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	1,50	34,0	30,8	24,4	34,5	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	40,50	39,4	36,1	29,7	39,8	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	22,50	37,2	34,0	27,6	37,7	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	4,50	34,4	31,1	24,7	34,8	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	43,50	39,5	36,3	29,9	40,0	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	25,50	38,0	34,8	28,4	38,5	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	7,50	34,2	31,0	24,6	34,7	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	46,50	39,6	36,4	30,0	40,0	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	28,50	38,4	35,2	28,8	38,9	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	10,50	34,5	31,2	24,9	34,9	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	49,50	39,7	36,4	30,0	40,1	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	31,50	38,8	35,5	29,1	39,2	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	13,50	35,1	31,9	25,5	35,6	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	34,50	39,0	35,8	29,4	39,5	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	16,50	35,7	32,5	26,1	36,2	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	37,50	38,4	35,2	28,8	38,9	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,50	35,6	32,4	26,0	36,1	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	1,50	33,3	30,1	23,7	33,8	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	40,50	38,6	35,4	29,0	39,1	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	22,50	36,4	33,2	26,8	36,9	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	4,50	33,7	30,5	24,1	34,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prof. Gelissensingel
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	43,50	38,8	35,6	29,2	39,3
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	25,50	37,0	33,8	27,4	37,5
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	7,50	33,6	30,4	24,0	34,1
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	46,50	39,0	35,7	29,3	39,4
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	28,50	37,5	34,3	27,9	38,0
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	10,50	33,8	30,6	24,2	34,3
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	49,50	39,1	35,9	29,5	39,6
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	31,50	37,9	34,7	28,3	38,4
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	13,50	34,4	31,1	24,7	34,8
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	34,50	38,2	35,0	28,6	38,7
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	16,50	35,0	31,7	25,4	35,4

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,50	59,4	56,1	49,7	59,8	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	1,50	58,9	55,6	49,2	59,3	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	22,50	59,1	55,8	49,4	59,5	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	4,50	60,0	56,7	50,4	60,5	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	25,50	58,8	55,5	49,2	59,3	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	7,50	60,1	56,8	50,5	60,6	
001_D	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	10,50	60,0	56,7	50,4	60,4	
001_E	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	13,50	59,8	56,5	50,2	60,3	
001_F	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	16,50	59,7	56,3	50,0	60,1	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,50	59,5	56,3	49,9	60,0	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	1,50	59,1	55,8	49,5	59,6	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	22,50	59,2	56,0	49,6	59,7	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	4,50	60,2	56,9	50,5	60,6	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	25,50	58,9	55,7	49,3	59,4	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	7,50	60,3	57,0	50,6	60,7	
002_D	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	10,50	60,2	56,9	50,5	60,6	
002_E	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	13,50	60,0	56,7	50,3	60,4	
002_F	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	16,50	59,8	56,5	50,2	60,3	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,50	59,6	56,4	50,0	60,1	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	1,50	59,3	56,0	49,7	59,7	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	22,50	59,3	56,1	49,7	59,8	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	4,50	60,2	56,9	50,6	60,7	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	25,50	59,0	55,8	49,4	59,5	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	7,50	60,3	57,1	50,7	60,8	
003_D	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	10,50	60,2	57,0	50,6	60,7	
003_E	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	13,50	60,1	56,8	50,5	60,6	
003_F	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	16,50	59,9	56,7	50,3	60,4	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,50	59,7	56,5	50,1	60,2	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	1,50	59,5	56,2	49,8	59,9	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	22,50	59,4	56,1	49,8	59,8	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	4,50	60,3	57,0	50,7	60,8	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	25,50	59,1	55,8	49,5	59,6	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	7,50	60,4	57,1	50,8	60,9	
004_D	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	10,50	60,3	57,1	50,7	60,8	
004_E	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	13,50	60,2	56,9	50,6	60,7	
004_F	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	16,50	60,0	56,8	50,4	60,5	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,50	59,8	56,6	50,2	60,3	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	1,50	59,6	56,3	49,9	60,0	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	22,50	59,5	56,2	49,8	59,9	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	4,50	60,4	57,1	50,8	60,9	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	25,50	59,2	55,9	49,5	59,6	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	7,50	60,5	57,2	50,9	60,9	
005_D	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	10,50	60,4	57,2	50,8	60,9	
005_E	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	13,50	60,3	57,0	50,7	60,7	
005_F	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	16,50	60,1	56,8	50,5	60,6	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,50	60,0	56,7	50,3	60,4	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	1,50	59,8	56,5	50,2	60,3	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	22,50	59,6	56,3	50,0	60,1	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	4,50	60,6	57,3	50,9	61,0	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	25,50	59,3	56,0	49,7	59,8	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	7,50	60,7	57,4	51,0	61,1	
006_D	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	10,50	60,6	57,3	51,0	61,0	
006_E	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	13,50	60,5	57,2	50,8	60,9	
006_F	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	16,50	60,3	57,0	50,6	60,7	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,50	58,1	54,9	48,5	58,6	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	1,50	56,6	53,3	46,9	57,0	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	22,50	57,9	54,7	48,3	58,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	4,50	57,9	54,7	48,3	58,4	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	25,50	57,6	54,4	48,0	58,1	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	7,50	58,2	55,0	48,6	58,7	
007_D	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	10,50	58,3	55,1	48,7	58,8	
007_E	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	13,50	58,3	55,1	48,7	58,8	
007_F	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	16,50	58,3	55,0	48,6	58,7	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,50	56,3	53,0	46,6	56,7	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	1,50	54,1	50,9	44,5	54,6	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	22,50	56,1	52,9	46,5	56,6	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	4,50	55,2	52,0	45,6	55,7	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	25,50	55,9	52,7	46,3	56,4	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	7,50	55,9	52,7	46,3	56,4	
008_D	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	10,50	56,2	52,9	46,5	56,6	
008_E	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	13,50	56,3	53,0	46,6	56,7	
008_F	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	16,50	56,3	53,0	46,7	56,7	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,50	54,5	51,3	44,9	55,0	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	1,50	52,0	48,8	42,4	52,5	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	22,50	54,5	51,3	44,9	55,0	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	4,50	52,9	49,7	43,3	53,4	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	25,50	54,4	51,1	44,7	54,8	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	7,50	53,7	50,4	44,0	54,1	
009_D	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	10,50	54,2	51,0	44,6	54,7	
009_E	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	13,50	54,4	51,2	44,8	54,9	
009_F	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	16,50	54,5	51,3	44,9	55,0	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,50	53,2	50,0	43,6	53,7	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	1,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	22,50	53,2	50,0	43,6	53,7	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	4,50	51,6	48,4	42,0	52,1	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	25,50	53,1	49,9	43,5	53,6	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	7,50	52,2	49,0	42,5	52,6	
010_D	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	10,50	52,7	49,5	43,1	53,2	
010_E	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	13,50	53,0	49,8	43,4	53,5	
010_F	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	16,50	53,1	49,9	43,5	53,6	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,50	52,7	49,4	43,0	53,1	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	1,50	50,2	47,0	40,6	50,7	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	22,50	52,7	49,5	43,0	53,1	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	4,50	51,1	47,9	41,5	51,6	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	25,50	52,6	49,4	43,0	53,1	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	7,50	51,6	48,4	42,0	52,1	
011_D	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	10,50	52,1	48,9	42,5	52,5	
011_E	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	13,50	52,4	49,2	42,8	52,9	
011_F	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	16,50	52,5	49,3	42,9	53,0	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,50	52,5	49,3	42,9	52,9	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	1,50	50,4	47,2	40,8	50,9	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	22,50	52,5	49,3	42,9	53,0	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	4,50	51,2	48,0	41,6	51,7	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	25,50	52,4	49,2	42,8	52,9	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	7,50	51,7	48,5	42,1	52,2	
012_D	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	10,50	52,0	48,8	42,4	52,5	
012_E	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	13,50	52,3	49,1	42,7	52,8	
012_F	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	16,50	52,4	49,2	42,8	52,9	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,50	52,3	49,1	42,7	52,8	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	1,50	50,6	47,4	41,0	51,1	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	22,50	52,3	49,1	42,7	52,8	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	4,50	51,4	48,2	41,8	51,9	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	25,50	52,3	49,1	42,6	52,7	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	7,50	51,9	48,6	42,2	52,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_D	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	10,50	52,1	48,8	42,4	52,5	
013_E	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	13,50	52,2	49,0	42,6	52,7	
013_F	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	16,50	52,3	49,0	42,6	52,7	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,50	52,1	48,9	42,5	52,6	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	1,50	51,0	47,9	41,4	51,5	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	22,50	52,1	48,9	42,5	52,6	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	4,50	52,0	48,8	42,4	52,4	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	25,50	52,0	48,8	42,4	52,5	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	7,50	52,0	48,8	42,4	52,5	
014_D	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	10,50	51,9	48,7	42,3	52,4	
014_E	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	13,50	52,1	48,9	42,5	52,6	
014_F	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	16,50	52,1	48,9	42,5	52,6	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,50	51,9	48,7	42,3	52,3	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	1,50	50,9	47,8	41,3	51,4	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	22,50	51,9	48,7	42,3	52,4	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	4,50	51,9	48,7	42,3	52,4	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	25,50	51,8	48,6	42,2	52,3	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	7,50	51,9	48,7	42,3	52,4	
015_D	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	10,50	51,7	48,5	42,1	52,2	
015_E	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	13,50	51,9	48,6	42,2	52,3	
015_F	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	16,50	51,9	48,7	42,3	52,3	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	51,5	48,3	41,9	52,0	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	1,50	50,1	47,0	40,5	50,6	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	22,50	51,5	48,3	41,9	52,0	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	4,50	51,1	47,9	41,5	51,6	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	25,50	51,4	48,2	41,8	51,9	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	7,50	51,3	48,1	41,7	51,7	
016_D	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	10,50	51,3	48,1	41,7	51,8	
016_E	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	13,50	51,5	48,3	41,9	52,0	
016_F	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	16,50	51,5	48,3	41,9	52,0	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	51,9	48,7	42,3	52,4	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	1,50	50,8	47,6	41,2	51,3	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	22,50	51,9	48,7	42,3	52,4	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	4,50	51,9	48,7	42,3	52,4	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	25,50	51,9	48,7	42,3	52,4	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	7,50	52,0	48,8	42,4	52,5	
017_D	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	10,50	52,0	48,8	42,4	52,5	
017_E	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	13,50	52,0	48,8	42,4	52,5	
017_F	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	16,50	51,9	48,7	42,3	52,4	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	53,1	49,8	43,5	53,5	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	1,50	52,0	48,8	42,4	52,5	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	22,50	53,0	49,8	43,4	53,5	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	4,50	53,4	50,1	43,8	53,8	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	25,50	52,9	49,7	43,3	53,4	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	7,50	53,4	50,2	43,8	53,9	
018_D	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	10,50	53,3	50,1	43,7	53,8	
018_E	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	13,50	53,2	49,9	43,6	53,6	
018_F	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	16,50	53,0	49,8	43,4	53,5	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	54,8	51,5	45,1	55,2	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	1,50	53,1	49,9	43,5	53,6	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	22,50	54,7	51,4	45,0	55,1	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	4,50	54,5	51,2	44,8	54,9	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	25,50	54,5	51,3	44,9	55,0	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	7,50	55,1	51,9	45,5	55,6	
019_D	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	10,50	55,1	51,8	45,5	55,6	
019_E	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	13,50	54,9	51,7	45,3	55,4	
019_F	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	16,50	54,9	51,6	45,2	55,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	57,4	54,1	47,7	57,8	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	1,50	55,9	52,6	46,2	56,3	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	22,50	57,2	53,9	47,5	57,6	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	4,50	57,5	54,1	47,8	57,9	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	25,50	57,0	53,7	47,3	57,4	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	7,50	57,8	54,5	48,2	58,2	
020_D	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	10,50	57,8	54,5	48,1	58,2	
020_E	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	13,50	57,6	54,3	48,0	58,1	
020_F	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	16,50	57,5	54,2	47,8	57,9	
101_A	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	1,50	58,2	54,8	48,6	58,7	
101_B	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	4,50	59,5	56,1	49,9	60,0	
101_C	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	7,50	59,6	56,2	50,0	60,1	
101_D	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	10,50	59,4	56,0	49,7	59,8	
101_E	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	13,50	59,2	55,8	49,5	59,6	
102_A	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	1,50	59,3	55,9	49,6	59,7	
102_B	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	4,50	60,3	57,0	50,7	60,8	
102_C	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	7,50	60,4	57,0	50,7	60,8	
102_D	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	10,50	60,2	56,8	50,5	60,6	
102_E	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	13,50	60,0	56,6	50,3	60,4	
103_A	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	1,50	60,2	56,8	50,5	60,6	
103_B	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	4,50	61,0	57,6	51,3	61,4	
103_C	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	7,50	61,0	57,6	51,3	61,4	
103_D	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	10,50	60,8	57,4	51,1	61,2	
103_E	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	13,50	60,6	57,2	50,9	61,0	
104_A	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	1,50	57,3	54,0	47,7	57,7	
104_B	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	4,50	58,8	55,4	49,1	59,2	
104_C	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	7,50	59,0	55,6	49,3	59,4	
104_D	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	10,50	58,9	55,5	49,2	59,3	
104_E	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	13,50	58,7	55,4	49,1	59,2	
105_A	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	1,50	53,9	50,7	44,3	54,4	
105_B	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	4,50	55,4	52,1	45,8	55,9	
105_C	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	7,50	56,2	52,9	46,5	56,6	
105_D	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	10,50	56,1	52,8	46,4	56,5	
105_E	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	13,50	55,9	52,7	46,3	56,4	
106_A	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	1,50	52,5	49,3	42,9	53,0	
106_B	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	4,50	53,9	50,7	44,3	54,4	
106_C	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	7,50	54,2	50,9	44,6	54,7	
106_D	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	10,50	54,1	50,8	44,4	54,5	
106_E	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	13,50	53,9	50,6	44,3	54,4	
107_A	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	1,50	51,2	48,0	41,6	51,7	
107_B	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	4,50	52,5	49,3	42,9	53,0	
107_C	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	7,50	52,5	49,3	42,9	53,0	
107_D	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	10,50	52,6	49,3	42,9	53,0	
107_E	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	13,50	52,6	49,3	42,9	53,0	
108_A	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	1,50	50,0	46,8	40,4	50,4	
108_B	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	4,50	51,0	47,8	41,3	51,4	
108_C	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	7,50	51,3	48,0	41,6	51,7	
108_D	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	10,50	51,4	48,2	41,8	51,9	
108_E	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	13,50	51,6	48,3	41,9	52,0	
109_A	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	1,50	49,2	46,0	39,6	49,7	
109_B	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	4,50	50,2	47,0	40,6	50,7	
109_C	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	7,50	50,5	47,3	40,9	50,9	
109_D	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	10,50	50,7	47,5	41,1	51,2	
109_E	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	13,50	51,0	47,7	41,4	51,4	
110_A	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	1,50	48,9	45,7	39,3	49,4	
110_B	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	4,50	49,8	46,6	40,2	50,3	
110_C	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	7,50	50,0	46,8	40,4	50,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_D	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	10,50	50,3	47,1	40,7	50,8
110_E	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	13,50	50,5	47,3	40,9	51,0
111_A	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	1,50	48,8	45,6	39,2	49,3
111_B	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	4,50	49,6	46,4	40,0	50,1
111_C	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	7,50	49,6	46,3	39,9	50,0
111_D	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	10,50	49,9	46,7	40,3	50,4
111_E	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	13,50	50,1	46,9	40,5	50,6
112_A	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	1,50	48,8	45,6	39,2	49,3
112_B	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	4,50	49,8	46,6	40,2	50,3
112_C	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	7,50	49,8	46,6	40,2	50,3
112_D	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	10,50	50,2	46,9	40,5	50,6
112_E	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	13,50	50,3	47,0	40,6	50,7
113_A	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	1,50	49,3	46,1	39,7	49,8
113_B	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	4,50	50,7	47,5	41,1	51,2
113_C	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	7,50	51,1	47,8	41,4	51,5
113_D	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	10,50	51,3	48,0	41,6	51,7
113_E	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	13,50	51,1	47,9	41,5	51,6
114_A	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	1,50	51,1	47,9	41,5	51,5
114_B	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	4,50	52,6	49,4	43,0	53,1
114_C	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	7,50	53,0	49,8	43,4	53,5
114_D	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	10,50	52,8	49,6	43,2	53,3
114_E	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	13,50	52,7	49,4	43,1	53,2
115_A	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	1,50	53,2	50,0	43,6	53,7
115_B	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	4,50	55,3	52,0	45,6	55,7
115_C	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	7,50	55,3	52,0	45,7	55,8
115_D	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	10,50	54,8	51,5	45,1	55,2
115_E	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	13,50	54,5	51,3	44,9	55,0
116_A	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	1,50	55,5	52,1	45,8	55,9
116_B	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	4,50	57,2	53,9	47,6	57,7
116_C	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	7,50	57,4	54,1	47,7	57,8
116_D	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	10,50	56,9	53,6	47,3	57,3
116_E	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	13,50	56,7	53,4	47,0	57,1
201_A	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	1,50	47,9	44,7	38,3	48,4
201_B	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	4,50	48,4	45,3	38,8	48,9
201_C	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	7,50	48,2	45,0	38,6	48,7
201_D	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	10,50	48,2	45,0	38,6	48,6
201_E	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	13,50	48,3	45,1	38,7	48,8
202_A	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	1,50	48,1	44,9	38,5	48,6
202_B	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	4,50	48,7	45,5	39,1	49,2
202_C	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	7,50	48,5	45,3	38,9	49,0
202_D	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	10,50	48,5	45,3	38,9	49,0
202_E	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	13,50	48,6	45,4	39,0	49,1
203_A	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	1,50	48,1	44,9	38,5	48,6
203_B	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	4,50	48,7	45,5	39,0	49,1
203_C	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	7,50	48,6	45,4	39,0	49,1
203_D	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	10,50	48,7	45,5	39,1	49,2
203_E	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	13,50	49,0	45,8	39,4	49,5
204_A	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	1,50	48,4	45,2	38,8	48,9
204_B	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	4,50	49,0	45,8	39,4	49,5
204_C	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	7,50	49,0	45,8	39,4	49,5
204_D	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	10,50	49,2	46,0	39,6	49,7
204_E	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	13,50	49,4	46,2	39,8	49,9
205_A	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	1,50	47,9	44,7	38,3	48,4
205_B	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	4,50	48,5	45,3	38,9	49,0
205_C	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	7,50	48,5	45,3	38,9	49,0
205_D	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	10,50	48,7	45,5	39,1	49,2
205_E	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	13,50	49,0	45,8	39,4	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	1,50	47,3	44,1	37,7	47,8	
206_B	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	4,50	47,9	44,7	38,3	48,4	
206_C	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	7,50	47,9	44,7	38,3	48,4	
206_D	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	10,50	47,9	44,7	38,3	48,4	
206_E	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	13,50	47,8	44,6	38,2	48,3	
207_A	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	1,50	46,2	43,0	36,6	46,6	
207_B	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	4,50	46,8	43,6	37,2	47,3	
207_C	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	7,50	47,1	43,9	37,5	47,6	
207_D	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	10,50	47,1	43,9	37,5	47,6	
207_E	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	13,50	46,6	43,4	37,0	47,1	
208_A	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	1,50	45,5	42,4	35,9	46,0	
208_B	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	4,50	46,1	42,9	36,5	46,6	
208_C	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	7,50	46,4	43,2	36,8	46,9	
208_D	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	10,50	46,4	43,2	36,8	46,9	
208_E	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	13,50	45,7	42,5	36,1	46,2	
209_A	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	1,50	45,1	41,9	35,5	45,6	
209_B	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	4,50	45,7	42,5	36,1	46,1	
209_C	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	7,50	46,0	42,8	36,4	46,5	
209_D	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	10,50	45,8	42,6	36,2	46,3	
209_E	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	13,50	45,1	41,8	35,4	45,5	
210_A	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	1,50	44,8	41,6	35,2	45,2	
210_B	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	4,50	45,4	42,2	35,8	45,9	
210_C	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	7,50	45,6	42,4	36,0	46,1	
210_D	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	10,50	45,4	42,2	35,8	45,8	
210_E	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	13,50	44,5	41,3	34,9	45,0	
211_A	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	1,50	44,8	41,6	35,2	45,3	
211_B	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	4,50	45,5	42,3	35,9	46,0	
211_C	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	7,50	45,7	42,5	36,0	46,1	
211_D	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	10,50	45,4	42,1	35,7	45,8	
211_E	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	13,50	44,4	41,2	34,7	44,8	
212_A	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	1,50	44,4	41,3	34,8	44,9	
212_B	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	4,50	45,2	42,0	35,6	45,7	
212_C	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	7,50	45,5	42,3	35,9	45,9	
212_D	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	10,50	45,3	42,1	35,6	45,7	
212_E	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	13,50	44,0	40,8	34,4	44,5	
213_A	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	1,50	44,3	41,1	34,7	44,8	
213_B	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	4,50	45,1	41,9	35,5	45,6	
213_C	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	7,50	45,3	42,1	35,7	45,8	
213_D	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	10,50	45,3	42,1	35,7	45,7	
213_E	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	13,50	43,9	40,7	34,3	44,4	
214_A	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	1,50	44,5	41,3	34,9	45,0	
214_B	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	4,50	45,3	42,1	35,7	45,8	
214_C	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	7,50	45,5	42,3	35,9	46,0	
214_D	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	10,50	45,6	42,4	36,0	46,1	
214_E	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	13,50	44,1	40,9	34,5	44,6	
215_A	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	1,50	44,6	41,4	35,0	45,1	
215_B	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	4,50	45,4	42,2	35,8	45,9	
215_C	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	7,50	45,6	42,4	36,0	46,1	
215_D	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	10,50	45,8	42,6	36,2	46,3	
215_E	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	13,50	44,4	41,2	34,8	44,9	
216_A	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	1,50	45,2	42,0	35,6	45,7	
216_B	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	4,50	46,0	42,8	36,3	46,4	
216_C	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	7,50	46,1	42,9	36,5	46,6	
216_D	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	10,50	46,3	43,1	36,7	46,8	
216_E	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	13,50	45,2	42,0	35,6	45,7	
217_A	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	1,50	45,9	42,7	36,3	46,4	
217_B	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	4,50	46,5	43,3	36,9	46,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	7,50	46,6	43,4	37,0	47,1	
217_D	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	10,50	46,8	43,6	37,2	47,3	
217_E	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	13,50	45,9	42,7	36,3	46,4	
218_A	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	1,50	46,8	43,7	37,2	47,3	
218_B	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	4,50	47,3	44,1	37,7	47,8	
218_C	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	7,50	47,5	44,3	37,9	47,9	
218_D	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	10,50	47,3	44,1	37,7	47,8	
218_E	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	13,50	46,7	43,5	37,1	47,2	
219_A	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	1,50	47,2	44,1	37,6	47,7	
219_B	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	4,50	47,8	44,6	38,2	48,3	
219_C	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	7,50	47,8	44,6	38,2	48,3	
219_D	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	10,50	47,7	44,5	38,1	48,2	
219_E	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	13,50	47,6	44,4	38,0	48,1	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,50	49,9	46,7	40,3	50,4	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	1,50	48,4	45,2	38,8	48,9	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	22,50	50,1	46,8	40,4	50,5	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	4,50	49,0	45,8	39,4	49,5	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	25,50	50,1	46,9	40,5	50,6	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	7,50	49,1	45,8	39,4	49,5	
301_D	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	10,50	49,4	46,2	39,8	49,8	
301_E	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	13,50	49,7	46,5	40,0	50,1	
301_F	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	16,50	49,9	46,6	40,2	50,3	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,50	50,3	47,0	40,6	50,7	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	1,50	48,8	45,6	39,2	49,3	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	22,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	4,50	49,4	46,2	39,7	49,8	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	25,50	50,4	47,2	40,8	50,8	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	7,50	49,5	46,3	39,9	50,0	
302_D	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	10,50	49,7	46,5	40,1	50,2	
302_E	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	13,50	50,0	46,8	40,4	50,5	
302_F	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	16,50	50,2	47,0	40,6	50,7	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	1,50	49,3	46,2	39,7	49,8	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	22,50	50,6	47,4	41,0	51,1	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	4,50	50,0	46,8	40,4	50,5	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	25,50	50,6	47,4	41,0	51,1	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	7,50	50,0	46,8	40,4	50,5	
303_D	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	10,50	50,0	46,8	40,4	50,5	
303_E	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	13,50	50,3	47,0	40,6	50,7	
303_F	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	16,50	50,5	47,2	40,8	50,9	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,50	50,8	47,6	41,2	51,3	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	1,50	49,9	46,7	40,3	50,4	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	22,50	50,9	47,7	41,2	51,3	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	4,50	50,6	47,4	41,0	51,1	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	25,50	50,9	47,7	41,2	51,3	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	7,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
304_D	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	10,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
304_E	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	13,50	50,5	47,3	40,9	50,9	
304_F	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	16,50	50,7	47,5	41,1	51,2	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,50	50,9	47,7	41,3	51,4	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	1,50	50,2	47,0	40,6	50,7	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	22,50	51,0	47,8	41,4	51,5	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	4,50	50,9	47,7	41,3	51,4	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	25,50	51,0	47,8	41,4	51,5	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	7,50	50,9	47,6	41,2	51,3	
305_D	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	10,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
305_E	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	13,50	50,6	47,4	41,0	51,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
305_F	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	16,50	50,8	47,6	41,2	51,3	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,50	51,1	47,9	41,5	51,6	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	1,50	49,9	46,7	40,3	50,4	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	22,50	51,2	48,0	41,6	51,7	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	4,50	50,6	47,4	41,0	51,0	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	25,50	51,3	48,1	41,6	51,7	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	7,50	50,7	47,4	41,0	51,1	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	28,50	51,2	48,0	41,6	51,6	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	10,50	50,6	47,4	41,0	51,1	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	31,50	51,1	47,9	41,5	51,6	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	13,50	50,7	47,5	41,1	51,2	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	34,50	51,0	47,8	41,4	51,5	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	16,50	51,0	47,8	41,4	51,5	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,50	50,6	47,4	41,0	51,1	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	1,50	49,3	46,2	39,7	49,8	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	22,50	50,7	47,5	41,1	51,2	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	4,50	49,9	46,7	40,3	50,4	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	25,50	50,8	47,6	41,2	51,3	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	7,50	50,0	46,8	40,4	50,4	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	28,50	50,8	47,6	41,2	51,3	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	10,50	49,8	46,6	40,2	50,3	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	31,50	50,7	47,5	41,1	51,2	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	13,50	50,0	46,8	40,4	50,5	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	34,50	50,6	47,4	41,0	51,1	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	16,50	50,4	47,2	40,8	50,9	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	19,50	49,5	46,3	39,9	50,0	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	1,50	48,6	45,4	39,0	49,1	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	22,50	49,7	46,5	40,1	50,2	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	4,50	49,1	46,0	39,5	49,6	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	25,50	49,8	46,6	40,2	50,3	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	7,50	48,8	45,6	39,2	49,3	
308_D	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	10,50	48,7	45,5	39,0	49,1	
308_E	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	13,50	48,9	45,6	39,2	49,3	
308_F	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	16,50	49,2	46,0	39,6	49,7	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	19,50	48,5	45,3	38,9	49,0	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	1,50	47,6	44,4	38,0	48,1	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	22,50	48,8	45,6	39,2	49,3	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	4,50	48,3	45,1	38,6	48,7	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	25,50	49,0	45,8	39,4	49,4	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	7,50	47,8	44,6	38,2	48,2	
309_D	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	10,50	47,7	44,5	38,1	48,2	
309_E	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	13,50	47,8	44,6	38,2	48,3	
309_F	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	16,50	48,1	44,9	38,5	48,6	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	19,50	47,7	44,5	38,0	48,1	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	1,50	46,8	43,6	37,2	47,3	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	22,50	48,0	44,8	38,4	48,5	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	4,50	47,2	44,0	37,6	47,6	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	25,50	48,2	45,0	38,6	48,7	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	7,50	47,2	44,0	37,6	47,7	
310_D	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	10,50	47,1	43,9	37,5	47,6	
310_E	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	13,50	47,1	43,9	37,5	47,6	
310_F	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	16,50	47,3	44,1	37,7	47,8	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	19,50	47,1	43,9	37,5	47,6	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	1,50	46,2	43,0	36,6	46,7	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	22,50	47,5	44,3	37,8	47,9	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	4,50	46,8	43,6	37,2	47,3	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	25,50	47,7	44,5	38,1	48,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	7,50	47,0	43,7	37,3	47,4	
311_D	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	10,50	46,8	43,6	37,2	47,3	
311_E	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	13,50	46,7	43,5	37,1	47,2	
311_F	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	16,50	46,8	43,6	37,2	47,3	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	19,50	46,4	43,2	36,8	46,9	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	1,50	45,6	42,5	36,0	46,1	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	22,50	46,7	43,5	37,1	47,2	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	4,50	46,4	43,2	36,7	46,8	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	25,50	47,1	43,9	37,5	47,6	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	7,50	46,5	43,3	36,9	47,0	
312_D	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	10,50	46,4	43,2	36,8	46,9	
312_E	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	13,50	46,1	42,9	36,5	46,6	
312_F	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	16,50	46,2	43,0	36,6	46,7	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	19,50	45,8	42,6	36,2	46,3	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	1,50	45,5	42,4	35,9	46,0	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	22,50	46,1	42,9	36,5	46,6	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	4,50	46,2	43,0	36,6	46,7	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	25,50	46,5	43,3	36,9	47,0	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	7,50	46,5	43,3	36,9	47,0	
313_D	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	10,50	46,2	43,0	36,6	46,7	
313_E	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	13,50	45,7	42,5	36,1	46,1	
313_F	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	16,50	45,7	42,5	36,1	46,2	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	19,50	45,2	42,0	35,6	45,7	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	1,50	45,2	42,1	35,6	45,7	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	22,50	45,6	42,4	35,9	46,0	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	4,50	45,9	42,7	36,3	46,3	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	25,50	45,9	42,7	36,3	46,3	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	7,50	46,2	43,0	36,6	46,7	
314_D	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	10,50	45,7	42,5	36,1	46,2	
314_E	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	13,50	45,1	41,9	35,5	45,6	
314_F	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	16,50	45,1	41,9	35,5	45,6	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,50	45,2	41,9	35,5	45,6	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	1,50	45,0	41,9	35,4	45,5	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	22,50	45,5	42,2	35,8	45,9	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	4,50	45,7	42,5	36,0	46,1	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	25,50	45,7	42,5	36,1	46,2	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	7,50	46,0	42,8	36,4	46,5	
315_D	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	10,50	45,7	42,5	36,1	46,2	
315_E	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	13,50	45,0	41,8	35,4	45,5	
315_F	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	16,50	45,0	41,8	35,4	45,5	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,50	46,0	42,8	36,4	46,5	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	1,50	45,6	42,4	36,0	46,1	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	22,50	46,4	43,2	36,8	46,8	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	4,50	46,2	43,0	36,6	46,7	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	25,50	46,7	43,5	37,1	47,2	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	7,50	46,5	43,3	36,9	47,0	
316_D	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	10,50	46,5	43,3	36,9	47,0	
316_E	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	13,50	45,8	42,6	36,2	46,3	
316_F	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	16,50	45,8	42,6	36,1	46,2	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,50	47,2	44,0	37,6	47,7	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	1,50	46,3	43,1	36,7	46,8	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	22,50	47,6	44,3	37,9	48,0	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	4,50	47,0	43,8	37,4	47,5	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	25,50	47,6	44,4	38,0	48,1	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	7,50	47,2	44,0	37,6	47,7	
317_D	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	10,50	47,2	44,0	37,6	47,6	
317_E	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	13,50	46,7	43,5	37,1	47,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
317_F	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	16,50	46,9	43,7	37,3	47,4	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,50	48,3	45,1	38,7	48,8	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	1,50	47,2	44,0	37,6	47,7	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	22,50	48,4	45,2	38,8	48,9	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	4,50	47,9	44,7	38,3	48,3	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	25,50	48,6	45,4	39,0	49,0	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	7,50	47,9	44,7	38,3	48,4	
318_D	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	10,50	47,9	44,7	38,2	48,3	
318_E	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	13,50	47,7	44,5	38,1	48,2	
318_F	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	16,50	47,9	44,7	38,3	48,4	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,50	49,2	46,0	39,6	49,7	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	1,50	47,8	44,6	38,2	48,3	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	22,50	49,3	46,1	39,6	49,7	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	4,50	48,5	45,3	38,9	48,9	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	25,50	49,4	46,2	39,7	49,8	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	7,50	48,5	45,3	38,9	49,0	
319_D	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	10,50	48,6	45,4	39,0	49,1	
319_E	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	13,50	48,8	45,5	39,1	49,2	
319_F	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	16,50	49,0	45,8	39,4	49,4	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,50	50,4	47,2	40,8	50,9	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	1,50	49,3	46,1	39,7	49,8	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	22,50	50,5	47,3	40,9	50,9	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	4,50	50,0	46,8	40,3	50,4	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	25,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	7,50	49,9	46,7	40,3	50,4	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	28,50	50,5	47,3	40,9	51,0	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	10,50	49,7	46,5	40,1	50,2	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	31,50	50,4	47,2	40,8	50,9	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	13,50	49,8	46,6	40,2	50,3	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	34,50	50,3	47,1	40,7	50,8	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	16,50	50,1	46,9	40,5	50,6	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,50	49,9	46,7	40,3	50,4	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	1,50	48,7	45,5	39,1	49,2	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	22,50	50,0	46,8	40,4	50,5	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	4,50	49,2	46,0	39,6	49,7	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	25,50	50,1	46,9	40,5	50,6	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	7,50	49,2	46,0	39,6	49,7	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	28,50	50,1	46,9	40,5	50,6	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	10,50	49,0	45,8	39,4	49,4	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	31,50	50,1	46,9	40,4	50,5	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	13,50	49,2	46,0	39,6	49,7	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	34,50	50,0	46,8	40,4	50,5	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	16,50	49,6	46,4	40,0	50,1	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,50	59,3	56,0	49,7	59,8	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	1,50	58,4	55,1	48,8	58,9	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	22,50	59,0	55,7	49,3	59,4	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	4,50	59,6	56,3	49,9	60,0	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	25,50	58,7	55,5	49,1	59,2	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	7,50	59,7	56,4	50,1	60,1	
401_D	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	10,50	59,7	56,4	50,1	60,2	
401_E	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	13,50	59,7	56,4	50,0	60,1	
401_F	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	16,50	59,5	56,2	49,9	60,0	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	37,50	57,9	54,6	48,3	58,4	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,50	59,4	56,2	49,8	59,9	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	1,50	58,6	55,3	48,9	59,0	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	40,50	57,7	54,4	48,1	58,1	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	22,50	59,1	55,8	49,4	59,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	4,50	59,7	56,4	50,0	60,1	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	43,50	57,5	54,2	47,9	57,9	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	25,50	58,9	55,6	49,2	59,3	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	7,50	59,8	56,5	50,2	60,3	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	46,50	57,3	54,0	47,6	57,7	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	10,50	59,8	56,5	50,2	60,3	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	49,50	57,1	53,8	47,4	57,5	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	13,50	59,8	56,5	50,1	60,2	
402_F	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	16,50	59,7	56,4	50,0	60,1	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	37,50	58,1	54,8	48,4	58,5	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	19,50	59,6	56,3	49,9	60,0	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	1,50	58,8	55,5	49,1	59,2	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	40,50	57,8	54,5	48,2	58,3	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	22,50	59,2	55,9	49,6	59,7	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	4,50	59,9	56,6	50,2	60,3	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	43,50	57,6	54,3	48,0	58,1	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	25,50	59,0	55,7	49,4	59,4	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	7,50	60,0	56,6	50,3	60,4	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	46,50	57,4	54,1	47,8	57,9	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	10,50	60,0	56,7	50,3	60,4	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	49,50	57,2	53,9	47,6	57,7	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	13,50	59,9	56,6	50,3	60,4	
403_F	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	16,50	59,8	56,5	50,1	60,2	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	37,50	57,5	54,2	47,8	57,9	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,50	58,8	55,4	49,1	59,2	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	1,50	57,5	54,2	47,8	57,9	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	40,50	57,3	54,0	47,6	57,7	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	22,50	58,5	55,2	48,9	58,9	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	4,50	58,8	55,5	49,1	59,2	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	43,50	57,1	53,8	47,5	57,5	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	25,50	58,2	54,9	48,6	58,7	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	7,50	58,9	55,6	49,2	59,3	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	46,50	56,9	53,6	47,3	57,4	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	10,50	59,0	55,7	49,3	59,4	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	49,50	56,8	53,5	47,1	57,2	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	13,50	59,0	55,7	49,3	59,4	
404_F	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	16,50	58,9	55,6	49,3	59,3	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	37,50	56,2	52,9	46,6	56,7	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,50	57,1	53,9	47,5	57,6	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	1,50	55,4	52,2	45,8	55,9	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	40,50	56,0	52,8	46,4	56,5	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	22,50	57,0	53,7	47,4	57,4	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	4,50	56,7	53,4	47,1	57,2	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	43,50	55,9	52,6	46,3	56,4	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	25,50	56,8	53,5	47,1	57,2	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	7,50	56,9	53,6	47,2	57,3	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	46,50	55,8	52,5	46,1	56,2	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	10,50	57,1	53,8	47,5	57,5	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	49,50	55,7	52,4	46,0	56,1	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	13,50	57,2	53,9	47,5	57,6	
405_F	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	16,50	57,2	53,9	47,5	57,6	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,50	55,6	52,3	45,9	56,0	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	1,50	52,3	49,0	42,6	52,7	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	22,50	55,5	52,3	45,9	56,0	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	4,50	53,8	50,6	44,2	54,3	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	25,50	55,3	52,1	45,7	55,8	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	7,50	54,9	51,6	45,2	55,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
406_D	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	10,50	55,3	52,0	45,6	55,7	
406_E	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	13,50	55,4	52,2	45,8	55,9	
406_F	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	16,50	55,5	52,3	45,9	56,0	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,50	54,5	51,3	44,9	55,0	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	1,50	50,9	47,7	41,3	51,4	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	22,50	54,5	51,3	44,9	55,0	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	4,50	52,3	49,1	42,7	52,8	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	25,50	54,4	51,2	44,8	54,9	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	7,50	53,5	50,2	43,8	53,9	
407_D	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	10,50	54,1	50,8	44,5	54,6	
407_E	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	13,50	54,3	51,1	44,7	54,8	
407_F	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	16,50	54,4	51,2	44,8	54,9	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,50	54,4	51,2	44,8	54,8	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	1,50	51,2	48,0	41,6	51,7	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	22,50	54,4	51,2	44,8	54,9	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	4,50	52,6	49,3	42,9	53,0	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	25,50	54,3	51,1	44,7	54,7	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	7,50	53,4	50,2	43,8	53,9	
408_D	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	10,50	54,0	50,7	44,4	54,4	
408_E	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	13,50	54,2	51,0	44,6	54,7	
408_F	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	16,50	54,3	51,1	44,7	54,8	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,50	54,3	51,1	44,7	54,8	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	1,50	51,6	48,4	42,0	52,1	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	22,50	54,3	51,1	44,7	54,8	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	4,50	52,6	49,4	43,0	53,1	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	25,50	54,1	50,9	44,5	54,6	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	7,50	53,3	50,1	43,7	53,8	
409_D	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	10,50	53,9	50,7	44,3	54,4	
409_E	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	13,50	54,1	50,9	44,5	54,6	
409_F	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	16,50	54,2	51,0	44,6	54,7	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,50	54,7	51,5	45,1	55,2	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	1,50	52,2	49,0	42,6	52,7	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	22,50	54,7	51,5	45,1	55,2	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	4,50	53,1	49,9	43,5	53,6	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	25,50	54,5	51,3	44,9	55,0	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	7,50	53,9	50,7	44,3	54,4	
410_D	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	10,50	54,4	51,2	44,8	54,9	
410_E	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	13,50	54,6	51,4	45,0	55,1	
410_F	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	16,50	54,7	51,5	45,1	55,2	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,50	56,2	53,0	46,6	56,7	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	1,50	54,1	50,8	44,4	54,5	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	22,50	56,1	52,8	46,5	56,5	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	4,50	55,1	51,9	45,5	55,6	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	25,50	55,9	52,7	46,3	56,4	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	7,50	55,8	52,6	46,2	56,3	
411_D	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	10,50	56,1	52,9	46,5	56,6	
411_E	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	13,50	56,2	53,0	46,6	56,7	
411_F	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	16,50	56,2	53,0	46,6	56,7	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,50	58,1	54,9	48,5	58,6	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	1,50	56,6	53,4	47,0	57,1	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	22,50	57,9	54,7	48,3	58,4	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	4,50	58,0	54,7	48,4	58,4	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	25,50	57,7	54,4	48,0	58,1	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	7,50	58,3	55,0	48,6	58,7	
412_D	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	10,50	58,4	55,1	48,7	58,8	
412_E	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	13,50	58,4	55,1	48,7	58,8	
412_F	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	16,50	58,3	55,0	48,7	58,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	37,50	57,3	54,0	47,6	57,7	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,50	58,6	55,3	48,9	59,0	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	1,50	57,2	54,0	47,6	57,7	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	40,50	57,1	53,8	47,5	57,5	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	22,50	58,3	55,1	48,7	58,8	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	4,50	58,6	55,3	48,9	59,0	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	43,50	56,9	53,6	47,3	57,4	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	25,50	58,1	54,8	48,4	58,5	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	7,50	58,8	55,5	49,1	59,2	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	46,50	56,7	53,5	47,1	57,2	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	28,50	57,9	54,6	48,2	58,3	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	10,50	58,8	55,6	49,2	59,3	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	49,50	56,6	53,3	46,9	57,0	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	31,50	57,7	54,4	48,1	58,2	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	13,50	58,8	55,6	49,2	59,3	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	34,50	57,4	54,2	47,8	57,9	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	16,50	58,7	55,5	49,1	59,2	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	37,50	56,0	52,7	46,3	56,4	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,50	57,0	53,8	47,4	57,5	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	1,50	55,0	51,8	45,4	55,5	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	40,50	55,9	52,6	46,2	56,3	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	22,50	56,9	53,6	47,2	57,3	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	4,50	56,3	53,0	46,7	56,7	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	43,50	55,7	52,5	46,1	56,2	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	25,50	56,6	53,3	47,0	57,1	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	7,50	56,8	53,5	47,2	57,2	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	46,50	55,6	52,4	46,0	56,1	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	28,50	56,4	53,2	46,8	56,9	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	10,50	57,0	53,7	47,4	57,4	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	49,50	55,5	52,2	45,8	55,9	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	31,50	56,3	53,1	46,7	56,8	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	13,50	57,1	53,8	47,4	57,5	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	34,50	56,2	52,9	46,6	56,7	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	16,50	57,1	53,8	47,4	57,5	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	37,50	55,6	52,4	46,0	56,1	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,50	56,5	53,2	46,9	57,0	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	1,50	54,4	51,2	44,8	54,9	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	40,50	55,4	52,2	45,8	55,9	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	22,50	56,4	53,1	46,7	56,8	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	4,50	55,5	52,3	45,9	56,0	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	43,50	55,3	52,1	45,7	55,8	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	25,50	56,2	52,9	46,5	56,6	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	7,50	56,1	52,8	46,5	56,6	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	46,50	55,2	52,0	45,6	55,7	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	28,50	56,0	52,7	46,3	56,4	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	10,50	56,4	53,1	46,7	56,8	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	49,50	55,1	51,8	45,5	55,6	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	31,50	55,8	52,6	46,2	56,3	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	13,50	56,5	53,2	46,8	56,9	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	34,50	55,7	52,5	46,1	56,2	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	16,50	56,5	53,2	46,9	57,0	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	37,50	55,7	52,5	46,1	56,2	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,50	56,6	53,3	46,9	57,0	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	1,50	54,6	51,3	45,0	55,0	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	40,50	55,5	52,3	45,9	56,0	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	22,50	56,5	53,2	46,8	56,9	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	4,50	55,8	52,5	46,1	56,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tegelseweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	43,50	55,4	52,2	45,8	55,9
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	25,50	56,3	53,0	46,6	56,7
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	7,50	56,2	52,9	46,5	56,6
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	46,50	55,3	52,1	45,7	55,8
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	28,50	56,1	52,8	46,5	56,5
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	10,50	56,5	53,2	46,8	56,9
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	49,50	55,2	52,0	45,6	55,7
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	31,50	55,9	52,7	46,3	56,4
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	13,50	56,6	53,3	46,9	57,0
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	34,50	55,8	52,6	46,2	56,3
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	16,50	56,6	53,3	46,9	57,0

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,50	17,5	14,6	8,0	18,1	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	1,50	15,1	12,2	5,6	15,7	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	22,50	17,9	15,0	8,4	18,5	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	4,50	16,1	13,2	6,6	16,7	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	25,50	18,1	15,2	8,6	18,7	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	7,50	16,9	14,0	7,4	17,5	
001_D	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	10,50	16,5	13,6	7,0	17,1	
001_E	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	13,50	16,5	13,6	7,0	17,1	
001_F	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	16,50	17,0	14,1	7,5	17,6	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,50	18,0	15,1	8,5	18,6	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	1,50	16,1	13,1	6,5	16,6	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	22,50	18,4	15,5	8,9	19,0	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	4,50	16,8	13,9	7,3	17,4	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	25,50	18,7	15,8	9,2	19,3	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	7,50	17,4	14,5	7,8	17,9	
002_D	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	10,50	16,4	13,5	6,8	16,9	
002_E	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	13,50	17,3	14,4	7,8	17,9	
002_F	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	16,50	17,6	14,7	8,1	18,2	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,50	19,1	16,2	9,6	19,7	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	1,50	16,3	13,4	6,8	16,9	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	22,50	19,4	16,5	9,9	20,0	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	4,50	17,8	14,9	8,3	18,4	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	25,50	20,1	17,1	10,5	20,6	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	7,50	18,5	15,6	9,0	19,1	
003_D	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	10,50	18,3	15,4	8,8	18,9	
003_E	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	13,50	18,4	15,5	8,9	19,0	
003_F	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	16,50	18,7	15,8	9,2	19,3	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,50	19,9	17,0	10,4	20,5	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	1,50	18,3	15,3	8,7	18,8	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	22,50	20,6	17,7	11,1	21,2	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	4,50	19,7	16,7	10,1	20,2	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	25,50	21,2	18,2	11,6	21,7	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	7,50	19,7	16,8	10,2	20,3	
004_D	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	10,50	19,0	16,1	9,5	19,6	
004_E	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	13,50	18,9	16,0	9,4	19,5	
004_F	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	16,50	19,3	16,4	9,8	19,9	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,50	21,2	18,3	11,7	21,8	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	1,50	19,1	16,2	9,6	19,7	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	22,50	21,4	18,5	11,9	22,0	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	4,50	20,0	17,1	10,5	20,6	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	25,50	21,8	18,8	12,2	22,3	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	7,50	19,7	16,8	10,2	20,3	
005_D	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	10,50	19,6	16,7	10,1	20,2	
005_E	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	13,50	19,9	17,0	10,4	20,5	
005_F	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	16,50	20,6	17,6	11,0	21,1	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,50	21,7	18,8	12,2	22,3	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	1,50	20,2	17,2	10,6	20,7	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	22,50	22,0	19,1	12,5	22,6	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	4,50	20,9	17,9	11,3	21,4	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	25,50	22,3	19,4	12,8	22,9	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	7,50	21,1	18,2	11,6	21,7	
006_D	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	10,50	20,4	17,5	10,9	21,0	
006_E	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	13,50	21,1	18,2	11,6	21,7	
006_F	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	16,50	21,6	18,7	12,1	22,2	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,50	22,6	19,7	13,1	23,2	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	1,50	21,2	18,2	11,6	21,7	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	22,50	22,9	20,0	13,4	23,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	4,50	21,7	18,8	12,2	22,3	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	25,50	23,1	20,2	13,6	23,7	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	7,50	22,4	19,5	12,9	23,0	
007_D	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	10,50	21,6	18,7	12,1	22,2	
007_E	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	13,50	22,0	19,1	12,5	22,6	
007_F	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	16,50	22,4	19,5	12,9	23,0	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	1,50	21,4	18,5	11,8	21,9	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	22,50	23,7	20,8	14,2	24,3	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	4,50	21,9	19,0	12,3	22,5	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	25,50	23,8	20,9	14,3	24,4	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	7,50	22,8	19,9	13,3	23,4	
008_D	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	10,50	22,2	19,3	12,7	22,8	
008_E	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	13,50	22,8	19,9	13,3	23,4	
008_F	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	16,50	23,2	20,3	13,7	23,8	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,50	24,5	21,5	14,9	25,0	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	1,50	22,0	19,1	12,5	22,6	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	22,50	24,7	21,8	15,1	25,2	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	4,50	22,6	19,7	13,1	23,2	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	25,50	24,8	21,9	15,2	25,4	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	7,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
009_D	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	10,50	23,3	20,3	13,7	23,8	
009_E	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	13,50	23,8	20,9	14,3	24,4	
009_F	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	16,50	24,3	21,3	14,7	24,8	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,50	25,4	22,5	15,9	26,0	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	1,50	22,4	19,5	12,9	23,0	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	22,50	25,6	22,6	16,0	26,1	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	4,50	23,2	20,3	13,7	23,8	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	25,50	25,7	22,7	16,1	26,2	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	7,50	24,0	21,1	14,5	24,6	
010_D	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	10,50	24,3	21,3	14,7	24,8	
010_E	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	13,50	24,8	21,8	15,2	25,3	
010_F	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	16,50	25,2	22,3	15,7	25,8	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,50	25,2	22,3	15,7	25,8	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	1,50	21,1	18,2	11,6	21,7	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	22,50	25,4	22,5	15,8	25,9	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	4,50	22,0	19,0	12,4	22,5	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	25,50	25,6	22,7	16,1	26,2	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	7,50	22,9	19,9	13,3	23,4	
011_D	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	10,50	23,3	20,4	13,8	23,9	
011_E	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	13,50	23,7	20,8	14,2	24,3	
011_F	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	16,50	24,9	22,0	15,4	25,4	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,50	23,5	20,6	14,0	24,1	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	1,50	19,0	16,1	9,4	19,5	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	22,50	24,3	21,4	14,8	24,9	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	4,50	19,7	16,7	10,1	20,2	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	25,50	24,6	21,7	15,1	25,2	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	7,50	20,4	17,5	10,9	21,0	
012_D	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	10,50	21,5	18,6	12,0	22,1	
012_E	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	13,50	22,1	19,2	12,6	22,7	
012_F	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	16,50	22,7	19,8	13,2	23,3	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,50	22,3	19,4	12,8	22,9	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	1,50	19,0	16,1	9,5	19,6	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	22,50	22,7	19,8	13,2	23,3	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	4,50	20,0	17,1	10,5	20,6	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	25,50	23,6	20,7	14,0	24,1	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	7,50	19,9	17,0	10,4	20,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_D	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	10,50	20,9	18,0	11,4	21,5	
013_E	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	13,50	21,2	18,3	11,7	21,8	
013_F	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	16,50	21,8	18,8	12,2	22,3	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,50	21,1	18,2	11,6	21,7	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	1,50	18,3	15,4	8,8	18,9	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	22,50	21,5	18,6	12,0	22,1	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	4,50	19,2	16,3	9,7	19,8	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	25,50	21,9	19,0	12,4	22,5	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	7,50	19,3	16,4	9,8	19,9	
014_D	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	10,50	19,8	16,9	10,3	20,4	
014_E	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	13,50	20,1	17,2	10,6	20,7	
014_F	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	16,50	20,6	17,7	11,1	21,2	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,50	20,4	17,5	10,8	21,0	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	1,50	17,3	14,4	7,8	17,9	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	22,50	20,8	17,9	11,2	21,3	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	4,50	18,2	15,3	8,7	18,8	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	25,50	21,2	18,3	11,6	21,7	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	7,50	18,7	15,8	9,1	19,2	
015_D	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	10,50	18,9	16,0	9,3	19,4	
015_E	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	13,50	19,4	16,5	9,9	20,0	
015_F	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	16,50	19,9	16,9	10,3	20,4	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	19,6	16,7	10,1	20,2	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	1,50	16,8	13,9	7,3	17,4	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	22,50	20,0	17,1	10,5	20,6	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	4,50	17,6	14,7	8,1	18,2	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	25,50	20,4	17,5	10,8	20,9	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	7,50	17,9	15,0	8,4	18,5	
016_D	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	10,50	18,1	15,2	8,6	18,7	
016_E	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	13,50	18,2	15,3	8,7	18,8	
016_F	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	16,50	18,9	15,9	9,3	19,4	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	19,1	16,2	9,6	19,7	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	1,50	17,3	14,4	7,8	17,9	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	22,50	19,6	16,7	10,1	20,2	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	4,50	18,3	15,3	8,7	18,8	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	25,50	20,0	17,1	10,5	20,6	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	7,50	18,5	15,6	9,0	19,1	
017_D	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	10,50	18,6	15,7	9,1	19,2	
017_E	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	13,50	17,6	14,7	8,1	18,2	
017_F	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	16,50	18,5	15,5	8,9	19,0	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	18,4	15,5	8,9	19,0	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	1,50	16,3	13,4	6,8	16,9	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	22,50	19,0	16,1	9,4	19,5	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	4,50	17,6	14,6	8,0	18,1	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	25,50	19,4	16,5	9,9	20,0	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	7,50	17,8	14,9	8,2	18,3	
018_D	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	10,50	17,8	14,9	8,3	18,4	
018_E	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	13,50	17,0	14,1	7,5	17,6	
018_F	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	16,50	17,8	14,8	8,2	18,3	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	17,9	15,0	8,4	18,5	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	1,50	16,1	13,2	6,5	16,6	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	22,50	18,3	15,4	8,8	18,9	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	4,50	17,3	14,4	7,8	17,9	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	25,50	18,6	15,7	9,1	19,2	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	7,50	17,4	14,5	7,8	17,9	
019_D	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	10,50	17,3	14,4	7,8	17,9	
019_E	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	13,50	16,7	13,8	7,2	17,3	
019_F	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	16,50	17,3	14,4	7,8	17,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	17,5	14,6	8,0	18,1	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	1,50	15,7	12,8	6,2	16,3	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	22,50	17,9	15,0	8,4	18,5	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	4,50	17,0	14,1	7,5	17,6	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	25,50	18,1	15,2	8,6	18,7	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	7,50	17,9	15,0	8,4	18,5	
020_D	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	10,50	16,8	13,9	7,2	17,3	
020_E	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	13,50	16,4	13,5	6,9	17,0	
020_F	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	16,50	16,9	14,0	7,4	17,5	
101_A	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	1,50	15,8	12,9	6,3	16,4	
101_B	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	4,50	17,3	14,3	7,7	17,8	
101_C	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	7,50	16,7	13,8	7,2	17,3	
101_D	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	10,50	15,5	12,6	6,0	16,1	
101_E	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	13,50	14,4	11,5	4,9	15,0	
102_A	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	1,50	16,4	13,5	6,9	17,0	
102_B	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	4,50	17,4	14,5	7,9	18,0	
102_C	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	7,50	16,8	13,9	7,3	17,4	
102_D	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	10,50	15,2	12,3	5,7	15,8	
102_E	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	13,50	15,1	12,2	5,6	15,7	
103_A	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	1,50	15,5	12,6	5,9	16,0	
103_B	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	4,50	16,2	13,3	6,7	16,8	
103_C	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	7,50	16,5	13,6	7,0	17,1	
103_D	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	10,50	15,5	12,6	6,0	16,1	
103_E	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	13,50	15,5	12,6	6,0	16,1	
104_A	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	1,50	16,1	13,2	6,6	16,7	
104_B	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	4,50	16,7	13,8	7,2	17,3	
104_C	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	7,50	16,8	13,9	7,3	17,4	
104_D	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	10,50	16,3	13,4	6,8	16,9	
104_E	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	13,50	16,0	13,1	6,5	16,6	
105_A	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	1,50	15,9	13,0	6,4	16,5	
105_B	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	4,50	17,2	14,3	7,7	17,8	
105_C	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	7,50	17,4	14,5	7,9	18,0	
105_D	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	10,50	16,6	13,7	7,1	17,2	
105_E	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	13,50	16,2	13,3	6,7	16,8	
106_A	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	1,50	16,1	13,2	6,6	16,7	
106_B	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	4,50	17,6	14,6	8,0	18,1	
106_C	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	7,50	17,7	14,8	8,2	18,3	
106_D	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	10,50	17,6	14,7	8,1	18,2	
106_E	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	13,50	16,6	13,7	7,1	17,2	
107_A	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	1,50	16,6	13,7	7,1	17,2	
107_B	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	4,50	17,9	15,0	8,4	18,5	
107_C	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	7,50	18,0	15,1	8,5	18,6	
107_D	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	10,50	18,1	15,2	8,6	18,7	
107_E	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	13,50	17,1	14,2	7,5	17,6	
108_A	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	1,50	17,1	14,2	7,6	17,7	
108_B	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	4,50	18,3	15,3	8,7	18,8	
108_C	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	7,50	18,6	15,6	9,0	19,1	
108_D	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	10,50	18,6	15,7	9,0	19,1	
108_E	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	13,50	17,4	14,4	7,8	17,9	
109_A	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	1,50	17,2	14,2	7,6	17,7	
109_B	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	4,50	18,3	15,3	8,7	18,8	
109_C	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	7,50	18,5	15,6	9,0	19,1	
109_D	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	10,50	18,5	15,6	9,0	19,1	
109_E	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	13,50	17,1	14,2	7,5	17,6	
110_A	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	1,50	16,5	13,6	7,0	17,1	
110_B	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	4,50	17,5	14,6	7,9	18,1	
110_C	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	7,50	17,7	14,8	8,2	18,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
110_D	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	10,50	17,7	14,7	8,1	18,2	
110_E	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	13,50	16,6	13,6	7,0	17,1	
111_A	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	1,50	15,9	13,0	6,4	16,5	
111_B	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	4,50	16,9	14,0	7,4	17,5	
111_C	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	7,50	17,2	14,3	7,6	17,7	
111_D	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	10,50	17,1	14,2	7,6	17,7	
111_E	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	13,50	15,8	12,8	6,2	16,3	
112_A	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	1,50	15,4	12,5	5,9	16,0	
112_B	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	4,50	16,7	13,8	7,1	17,3	
112_C	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	7,50	16,9	14,0	7,4	17,5	
112_D	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	10,50	17,0	14,0	7,4	17,5	
112_E	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	13,50	15,1	12,2	5,6	15,7	
113_A	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	1,50	15,5	12,6	6,0	16,1	
113_B	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	4,50	16,5	13,5	6,9	17,0	
113_C	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	7,50	16,3	13,4	6,8	16,9	
113_D	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	10,50	16,1	13,1	6,5	16,6	
113_E	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	13,50	15,0	12,1	5,5	15,6	
114_A	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	1,50	16,3	13,4	6,8	16,9	
114_B	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	4,50	17,2	14,3	7,7	17,8	
114_C	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	7,50	16,2	13,3	6,7	16,8	
114_D	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	10,50	15,9	13,0	6,4	16,5	
114_E	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	13,50	14,9	12,0	5,4	15,5	
115_A	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	1,50	16,1	13,2	6,6	16,7	
115_B	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	4,50	17,2	14,3	7,7	17,8	
115_C	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	7,50	16,5	13,6	7,0	17,1	
115_D	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	10,50	15,6	12,7	6,1	16,2	
115_E	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	13,50	14,6	11,7	5,0	15,2	
116_A	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	1,50	16,0	13,1	6,5	16,6	
116_B	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	4,50	17,4	14,4	7,8	17,9	
116_C	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	7,50	16,8	13,9	7,3	17,4	
116_D	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	10,50	15,9	13,0	6,4	16,5	
116_E	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	13,50	14,2	11,3	4,7	14,8	
201_A	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	1,50	16,0	13,0	6,4	16,5	
201_B	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	4,50	16,8	13,8	7,2	17,3	
201_C	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	7,50	17,0	14,1	7,5	17,6	
201_D	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	10,50	17,2	14,2	7,6	17,7	
201_E	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	13,50	15,6	12,7	6,1	16,2	
202_A	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	1,50	16,1	13,1	6,5	16,6	
202_B	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	4,50	17,0	14,1	7,5	17,6	
202_C	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	7,50	17,2	14,3	7,7	17,8	
202_D	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	10,50	17,4	14,5	7,9	18,0	
202_E	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	13,50	16,1	13,2	6,6	16,7	
203_A	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	1,50	16,7	13,8	7,1	17,3	
203_B	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	4,50	17,5	14,6	8,0	18,1	
203_C	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	7,50	17,8	14,9	8,3	18,4	
203_D	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	10,50	17,9	15,0	8,4	18,5	
203_E	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	13,50	16,8	13,9	7,3	17,4	
204_A	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	1,50	17,4	14,5	7,8	17,9	
204_B	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	4,50	18,3	15,3	8,7	18,8	
204_C	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	7,50	18,5	15,6	9,0	19,1	
204_D	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	10,50	18,6	15,6	9,0	19,1	
204_E	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	13,50	17,7	14,8	8,2	18,3	
205_A	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	1,50	17,4	14,5	7,9	18,0	
205_B	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	4,50	18,2	15,3	8,7	18,8	
205_C	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	7,50	18,6	15,6	9,0	19,1	
205_D	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	10,50	18,7	15,8	9,2	19,3	
205_E	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	13,50	18,4	15,4	8,8	18,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	1,50	17,4	14,5	7,9	18,0	
206_B	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	4,50	18,1	15,2	8,6	18,7	
206_C	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	7,50	18,4	15,5	8,9	19,0	
206_D	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	10,50	18,7	15,8	9,2	19,3	
206_E	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	13,50	18,7	15,8	9,2	19,3	
207_A	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	1,50	18,1	15,2	8,6	18,7	
207_B	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	4,50	18,7	15,8	9,1	19,3	
207_C	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	7,50	18,9	16,0	9,4	19,5	
207_D	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	10,50	19,3	16,4	9,7	19,8	
207_E	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	13,50	19,3	16,4	9,8	19,9	
208_A	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	1,50	18,1	15,2	8,6	18,7	
208_B	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	4,50	18,7	15,7	9,1	19,2	
208_C	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	7,50	19,0	16,0	9,4	19,5	
208_D	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	10,50	19,4	16,5	9,9	20,0	
208_E	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	13,50	19,7	16,8	10,2	20,3	
209_A	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	1,50	17,6	14,7	8,1	18,2	
209_B	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	4,50	18,2	15,3	8,7	18,8	
209_C	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	7,50	18,7	15,8	9,2	19,3	
209_D	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	10,50	19,1	16,2	9,6	19,7	
209_E	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	13,50	19,8	16,9	10,2	20,3	
210_A	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	1,50	17,6	14,6	8,0	18,1	
210_B	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	4,50	18,1	15,1	8,5	18,6	
210_C	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	7,50	18,4	15,5	8,9	19,0	
210_D	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	10,50	19,0	16,1	9,4	19,5	
210_E	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	13,50	19,2	16,3	9,7	19,8	
211_A	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	1,50	15,8	12,9	6,2	16,3	
211_B	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	4,50	16,4	13,5	6,9	17,0	
211_C	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	7,50	16,8	13,8	7,2	17,3	
211_D	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	10,50	17,9	15,0	8,4	18,5	
211_E	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	13,50	18,0	15,1	8,4	18,5	
212_A	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	1,50	15,3	12,4	5,8	15,9	
212_B	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	4,50	16,0	13,1	6,5	16,6	
212_C	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	7,50	16,5	13,6	6,9	17,0	
212_D	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	10,50	17,5	14,6	8,0	18,1	
212_E	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	13,50	17,6	14,8	8,1	18,2	
213_A	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	1,50	14,7	11,8	5,2	15,3	
213_B	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	4,50	15,4	12,5	5,9	16,0	
213_C	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	7,50	16,1	13,2	6,6	16,7	
213_D	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	10,50	16,9	14,0	7,4	17,5	
213_E	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	13,50	16,8	14,0	7,3	17,4	
214_A	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	1,50	14,6	11,7	5,0	15,2	
214_B	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	4,50	15,3	12,3	5,7	15,8	
214_C	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	7,50	16,1	13,2	6,5	16,6	
214_D	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	10,50	16,7	13,9	7,2	17,3	
214_E	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	13,50	16,6	13,8	7,1	17,2	
215_A	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	1,50	15,2	12,3	5,7	15,8	
215_B	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	4,50	15,8	12,9	6,3	16,4	
215_C	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	7,50	16,3	13,4	6,8	16,9	
215_D	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	10,50	16,7	13,8	7,2	17,3	
215_E	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	13,50	16,2	13,3	6,7	16,8	
216_A	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	1,50	15,0	12,0	5,4	15,5	
216_B	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	4,50	15,5	12,6	6,0	16,1	
216_C	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	7,50	16,1	13,2	6,5	16,6	
216_D	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	10,50	16,6	13,7	7,1	17,2	
216_E	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	13,50	15,9	13,1	6,4	16,5	
217_A	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	1,50	15,4	12,5	5,9	16,0	
217_B	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	4,50	15,9	13,0	6,4	16,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	7,50	16,4	13,5	6,8	16,9	
217_D	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	10,50	16,7	13,8	7,2	17,3	
217_E	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	13,50	15,7	12,8	6,2	16,3	
218_A	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	1,50	16,0	13,1	6,5	16,6	
218_B	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	4,50	16,6	13,7	7,1	17,2	
218_C	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	7,50	16,9	14,0	7,4	17,5	
218_D	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	10,50	17,1	14,2	7,6	17,7	
218_E	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	13,50	15,7	12,8	6,1	16,2	
219_A	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	1,50	15,0	12,1	5,5	15,6	
219_B	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	4,50	15,7	12,7	6,1	16,2	
219_C	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	7,50	16,0	13,1	6,5	16,6	
219_D	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	10,50	16,2	13,3	6,7	16,8	
219_E	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	13,50	15,0	12,1	5,5	15,6	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,50	20,3	17,4	10,8	20,9	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	1,50	17,6	14,7	8,1	18,2	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	22,50	20,8	17,9	11,3	21,4	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	4,50	18,2	15,3	8,7	18,8	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	25,50	21,1	18,2	11,6	21,7	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	7,50	18,5	15,6	9,0	19,1	
301_D	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	10,50	18,7	15,8	9,2	19,3	
301_E	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	13,50	19,0	16,1	9,5	19,6	
301_F	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	16,50	19,7	16,7	10,1	20,2	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,50	21,1	18,2	11,6	21,7	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	1,50	18,3	15,4	8,8	18,9	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	22,50	21,6	18,7	12,0	22,1	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	4,50	19,1	16,2	9,6	19,7	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	25,50	22,0	19,1	12,4	22,5	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	7,50	19,4	16,5	9,9	20,0	
302_D	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	10,50	19,5	16,6	9,9	20,0	
302_E	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	13,50	19,8	16,9	10,3	20,4	
302_F	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	16,50	20,5	17,6	10,9	21,0	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,50	22,0	19,1	12,5	22,6	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	1,50	19,2	16,3	9,7	19,8	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	22,50	22,3	19,4	12,8	22,9	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	4,50	20,0	17,1	10,5	20,6	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	25,50	22,7	19,8	13,2	23,3	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	7,50	20,2	17,3	10,7	20,8	
303_D	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	10,50	20,2	17,3	10,7	20,8	
303_E	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	13,50	20,7	17,8	11,2	21,3	
303_F	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	16,50	21,4	18,5	11,8	21,9	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,50	23,0	20,1	13,5	23,6	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	1,50	19,8	16,9	10,3	20,4	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	22,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	4,50	20,6	17,6	11,0	21,1	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	25,50	24,0	21,1	14,5	24,6	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	7,50	20,8	17,9	11,3	21,4	
304_D	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	10,50	21,4	18,5	11,9	22,0	
304_E	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	13,50	22,0	19,1	12,4	22,5	
304_F	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	16,50	22,5	19,6	12,9	23,1	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,50	24,0	21,1	14,5	24,6	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	1,50	20,6	17,6	11,0	21,1	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	22,50	24,9	22,0	15,4	25,5	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	4,50	21,1	18,2	11,6	21,7	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	25,50	25,4	22,5	15,8	25,9	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	7,50	21,2	18,3	11,7	21,8	
305_D	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	10,50	22,4	19,5	12,9	23,0	
305_E	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	13,50	23,0	20,1	13,5	23,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
305_F	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	16,50	23,6	20,7	14,1	24,2	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,50	25,8	22,8	16,2	26,3	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	1,50	21,7	18,8	12,2	22,3	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	22,50	26,1	23,2	16,6	26,7	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	4,50	22,3	19,4	12,8	22,9	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	25,50	26,3	23,4	16,8	26,9	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	7,50	22,8	19,8	13,2	23,3	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	28,50	26,5	23,6	17,0	27,1	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	10,50	23,6	20,7	14,1	24,2	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	31,50	26,6	23,7	17,0	27,1	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	13,50	24,1	21,2	14,5	24,6	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	34,50	26,6	23,7	17,1	27,2	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	16,50	24,7	21,8	15,2	25,3	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,50	27,3	24,3	17,7	27,8	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	1,50	22,8	19,9	13,3	23,4	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	22,50	27,4	24,5	17,9	28,0	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	4,50	24,0	21,0	14,4	24,5	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	25,50	27,6	24,7	18,1	28,2	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	7,50	24,7	21,8	15,2	25,3	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	28,50	27,7	24,8	18,1	28,2	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	10,50	25,6	22,7	16,0	26,1	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	31,50	27,7	24,8	18,1	28,2	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	13,50	25,9	23,0	16,4	26,5	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	34,50	27,7	24,7	18,1	28,2	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	16,50	26,9	24,0	17,4	27,5	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	19,50	28,5	25,6	19,0	29,1	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	1,50	23,7	20,7	14,1	24,2	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	22,50	28,7	25,8	19,2	29,3	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	4,50	24,9	21,9	15,3	25,4	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	25,50	29,0	26,0	19,4	29,5	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	7,50	26,1	23,2	16,6	26,7	
308_D	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	10,50	26,9	23,9	17,3	27,4	
308_E	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	13,50	27,1	24,1	17,5	27,6	
308_F	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	16,50	28,1	25,2	18,6	28,7	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	19,50	29,4	26,5	19,9	30,0	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	1,50	23,7	20,8	14,2	24,3	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	22,50	29,7	26,8	20,2	30,3	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	4,50	24,9	22,0	15,4	25,5	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	25,50	30,0	27,1	20,5	30,6	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	7,50	26,5	23,6	17,0	27,1	
309_D	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	10,50	27,4	24,4	17,8	27,9	
309_E	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	13,50	27,7	24,8	18,2	28,3	
309_F	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	16,50	28,8	25,9	19,2	29,3	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	19,50	28,3	25,4	18,8	28,9	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	1,50	22,2	19,3	12,7	22,8	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	22,50	29,0	26,1	19,5	29,5	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	4,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	25,50	29,2	26,3	19,7	29,8	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	7,50	24,6	21,7	15,1	25,2	
310_D	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	10,50	26,6	23,7	17,1	27,2	
310_E	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	13,50	27,0	24,1	17,5	27,6	
310_F	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	16,50	27,3	24,4	17,8	27,9	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	19,50	26,3	23,4	16,8	26,9	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	1,50	21,7	18,8	12,2	22,3	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	22,50	26,7	23,8	17,1	27,2	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	4,50	22,3	19,4	12,8	22,9	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	25,50	27,7	24,8	18,2	28,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	7,50	22,9	20,0	13,4	23,5	
311_D	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	10,50	24,7	21,8	15,2	25,3	
311_E	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	13,50	25,3	22,3	15,7	25,8	
311_F	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	16,50	25,8	22,9	16,3	26,4	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	19,50	25,4	22,5	15,9	26,0	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	1,50	21,7	18,8	12,2	22,3	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	22,50	25,7	22,8	16,2	26,3	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	4,50	22,2	19,2	12,6	22,7	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	25,50	25,9	23,0	16,4	26,5	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	7,50	22,6	19,6	13,0	23,1	
312_D	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	10,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
312_E	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	13,50	24,3	21,4	14,8	24,9	
312_F	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	16,50	24,9	21,9	15,3	25,4	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	19,50	24,4	21,5	14,9	25,0	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	1,50	20,8	17,9	11,3	21,4	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	22,50	24,7	21,8	15,2	25,3	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	4,50	21,3	18,4	11,8	21,9	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	25,50	24,9	22,0	15,3	25,4	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	7,50	21,7	18,7	12,1	22,2	
313_D	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	10,50	22,1	19,2	12,6	22,7	
313_E	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	13,50	23,2	20,2	13,6	23,7	
313_F	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	16,50	23,9	21,0	14,4	24,5	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	19,50	23,3	20,4	13,7	23,8	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	1,50	19,8	16,9	10,3	20,4	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	22,50	23,7	20,8	14,2	24,3	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	4,50	20,2	17,3	10,7	20,8	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	25,50	24,0	21,1	14,4	24,5	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	7,50	20,6	17,6	11,0	21,1	
314_D	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	10,50	20,9	18,0	11,3	21,4	
314_E	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	13,50	21,5	18,6	12,0	22,1	
314_F	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	16,50	22,5	19,6	13,0	23,1	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,50	22,4	19,5	12,9	23,0	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	1,50	18,8	15,9	9,3	19,4	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	22,50	23,1	20,2	13,6	23,7	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	4,50	19,3	16,4	9,8	19,9	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	25,50	23,4	20,5	13,8	23,9	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	7,50	19,7	16,8	10,2	20,3	
315_D	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	10,50	19,8	16,9	10,3	20,4	
315_E	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	13,50	20,4	17,5	10,9	21,0	
315_F	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	16,50	21,4	18,5	11,9	22,0	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,50	21,8	18,9	12,3	22,4	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	1,50	18,2	15,3	8,6	18,7	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	22,50	22,4	19,5	12,9	23,0	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	4,50	18,7	15,7	9,1	19,2	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	25,50	22,8	19,9	13,3	23,4	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	7,50	19,0	16,1	9,5	19,6	
316_D	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	10,50	19,3	16,4	9,8	19,9	
316_E	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	13,50	19,8	16,8	10,2	20,3	
316_F	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	16,50	21,0	18,1	11,4	21,5	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,50	21,3	18,4	11,8	21,9	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	1,50	18,0	15,1	8,5	18,6	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	22,50	21,8	18,9	12,3	22,4	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	4,50	18,6	15,6	9,0	19,1	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	25,50	22,2	19,3	12,7	22,8	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	7,50	18,9	16,0	9,4	19,5	
317_D	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	10,50	19,3	16,4	9,8	19,9	
317_E	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	13,50	19,4	16,5	9,9	20,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
317_F	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	16,50	20,4	17,5	10,9	21,0	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,50	20,8	17,8	11,2	21,3	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	1,50	18,3	15,4	8,8	18,9	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	22,50	21,2	18,3	11,7	21,8	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	4,50	18,8	15,9	9,3	19,4	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	25,50	21,7	18,8	12,1	22,3	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	7,50	19,1	16,2	9,6	19,7	
318_D	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	10,50	19,3	16,4	9,8	19,9	
318_E	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	13,50	19,4	16,5	9,9	20,0	
318_F	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	16,50	20,0	17,1	10,4	20,5	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,50	20,4	17,5	10,9	21,0	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	1,50	17,7	14,8	8,1	18,2	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	22,50	20,9	18,0	11,4	21,5	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	4,50	18,3	15,4	8,8	18,9	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	25,50	21,3	18,4	11,8	21,9	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	7,50	18,6	15,7	9,1	19,2	
319_D	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	10,50	18,9	15,9	9,3	19,4	
319_E	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	13,50	18,8	15,9	9,3	19,4	
319_F	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	16,50	19,7	16,8	10,2	20,3	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,50	24,9	22,0	15,4	25,5	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	1,50	21,3	18,4	11,8	21,9	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	22,50	25,9	23,0	16,4	26,5	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	4,50	22,0	19,1	12,5	22,6	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	25,50	26,2	23,3	16,7	26,8	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	7,50	22,2	19,2	12,6	22,7	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	28,50	26,4	23,5	16,9	27,0	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	10,50	23,2	20,3	13,7	23,8	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	31,50	26,6	23,7	17,1	27,2	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	13,50	23,8	20,9	14,3	24,4	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	34,50	26,7	23,8	17,2	27,3	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	16,50	24,3	21,3	14,7	24,8	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,50	26,9	24,0	17,4	27,5	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	1,50	22,4	19,5	12,9	23,0	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	22,50	27,3	24,4	17,8	27,9	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	4,50	23,6	20,7	14,1	24,2	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	25,50	27,5	24,6	18,0	28,1	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	7,50	24,4	21,5	14,9	25,0	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	28,50	27,8	24,9	18,3	28,4	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	10,50	25,0	22,1	15,5	25,6	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	31,50	27,8	24,9	18,3	28,4	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	13,50	25,3	22,4	15,8	25,9	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	34,50	27,8	24,9	18,3	28,4	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	16,50	25,8	22,9	16,3	26,4	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,50	22,6	19,7	13,0	23,1	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	1,50	21,6	18,7	12,1	22,2	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	22,50	22,9	19,9	13,3	23,4	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	4,50	22,2	19,2	12,6	22,7	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	25,50	23,1	20,1	13,5	23,6	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	7,50	23,1	20,2	13,6	23,7	
401_D	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	10,50	21,9	19,0	12,4	22,5	
401_E	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	13,50	22,1	19,2	12,6	22,7	
401_F	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	16,50	22,5	19,6	13,0	23,1	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	37,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,50	22,7	19,8	13,2	23,3	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	1,50	21,8	18,9	12,3	22,4	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	40,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	22,50	23,0	20,0	13,4	23,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	4,50	22,4	19,5	12,8	23,0	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	43,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	25,50	23,2	20,2	13,6	23,7	
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	7,50	23,3	20,4	13,8	23,9	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	46,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	10,50	22,2	19,3	12,7	22,8	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	49,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	13,50	22,3	19,3	12,7	22,8	
402_F	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	16,50	22,6	19,7	13,1	23,2	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	37,50	23,3	20,4	13,8	23,9	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	19,50	22,7	19,8	13,2	23,3	
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	1,50	22,0	19,1	12,5	22,6	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	40,50	23,3	20,4	13,8	23,9	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	22,50	23,0	20,1	13,4	23,5	
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	4,50	23,0	20,0	13,4	23,5	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	43,50	23,3	20,4	13,8	23,9	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	25,50	23,1	20,2	13,6	23,7	
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	7,50	23,0	20,1	13,5	23,6	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	46,50	23,3	20,4	13,8	23,9	
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	10,50	22,2	19,3	12,7	22,8	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	49,50	23,3	20,4	13,8	23,9	
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	13,50	22,3	19,4	12,8	22,9	
403_F	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	16,50	22,6	19,6	13,0	23,1	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	37,50	23,6	20,6	14,0	24,1	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,50	23,0	20,1	13,4	23,5	
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	1,50	22,1	19,2	12,6	22,7	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	40,50	23,6	20,6	14,0	24,1	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	22,50	23,2	20,3	13,7	23,8	
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	4,50	22,5	19,5	12,9	23,0	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	43,50	23,6	20,6	14,0	24,1	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	25,50	23,3	20,4	13,8	23,9	
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	7,50	22,8	19,8	13,2	23,3	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	46,50	23,5	20,6	14,0	24,1	
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	10,50	22,5	19,6	13,0	23,1	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	49,50	23,5	20,6	14,0	24,1	
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	13,50	22,7	19,8	13,1	23,2	
404_F	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	16,50	22,7	19,8	13,1	23,2	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	37,50	24,2	21,2	14,6	24,7	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,50	23,7	20,8	14,2	24,3	
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	1,50	22,4	19,5	12,8	22,9	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	40,50	24,2	21,2	14,6	24,7	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	22,50	23,9	21,0	14,4	24,5	
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	4,50	22,8	19,9	13,2	23,3	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	43,50	24,2	21,2	14,6	24,7	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	25,50	24,0	21,1	14,5	24,6	
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	7,50	22,9	20,0	13,4	23,5	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	46,50	24,1	21,2	14,6	24,7	
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	10,50	23,1	20,2	13,6	23,7	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	49,50	24,1	21,2	14,6	24,7	
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	13,50	23,3	20,4	13,8	23,9	
405_F	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	16,50	23,6	20,7	14,0	24,2	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,50	24,8	21,9	15,3	25,4	
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	1,50	23,0	20,1	13,4	23,5	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	22,50	25,0	22,0	15,4	25,5	
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	4,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	25,50	25,0	22,1	15,5	25,6	
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	7,50	23,8	20,9	14,3	24,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gegewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
406_D	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	10,50	24,1	21,2	14,5	24,6	
406_E	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	13,50	24,5	21,5	14,9	25,0	
406_F	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	16,50	24,6	21,7	15,1	25,2	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,50	25,7	22,7	16,1	26,2	
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	1,50	23,8	20,9	14,3	24,4	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	22,50	25,8	22,9	16,3	26,4	
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	4,50	24,4	21,5	14,9	25,0	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	25,50	25,8	22,8	16,2	26,3	
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	7,50	24,9	22,0	15,4	25,5	
407_D	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	10,50	25,2	22,3	15,7	25,8	
407_E	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	13,50	25,4	22,4	15,8	25,9	
407_F	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	16,50	25,5	22,6	16,0	26,1	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,50	25,7	22,8	16,2	26,3	
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	1,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	22,50	25,8	22,8	16,2	26,3	
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	4,50	24,1	21,1	14,5	24,6	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	25,50	25,8	22,9	16,3	26,4	
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	7,50	24,8	21,9	15,3	25,4	
408_D	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	10,50	25,0	22,1	15,5	25,6	
408_E	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	13,50	25,2	22,3	15,7	25,8	
408_F	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	16,50	25,6	22,7	16,1	26,2	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,50	25,3	22,3	15,7	25,8	
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	1,50	23,1	20,1	13,5	23,6	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	22,50	25,4	22,5	15,9	26,0	
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	4,50	23,6	20,7	14,1	24,2	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	25,50	25,5	22,6	15,9	26,1	
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	7,50	24,4	21,5	14,9	25,0	
409_D	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	10,50	24,5	21,6	15,0	25,1	
409_E	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	13,50	24,7	21,8	15,2	25,3	
409_F	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	16,50	25,2	22,3	15,6	25,7	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,50	24,6	21,7	15,1	25,2	
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	1,50	22,2	19,3	12,7	22,8	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	22,50	24,8	21,9	15,2	25,3	
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	4,50	22,8	19,9	13,3	23,4	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	25,50	24,9	22,0	15,4	25,5	
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	7,50	23,6	20,7	14,1	24,2	
410_D	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	10,50	23,5	20,6	14,0	24,1	
410_E	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	13,50	24,0	21,1	14,5	24,6	
410_F	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	16,50	24,5	21,6	14,9	25,0	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,50	23,6	20,7	14,1	24,2	
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	1,50	21,8	18,9	12,3	22,4	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	22,50	23,9	21,0	14,4	24,5	
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	4,50	22,3	19,4	12,8	22,9	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	25,50	24,0	21,1	14,5	24,6	
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	7,50	23,2	20,3	13,7	23,8	
411_D	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	10,50	22,7	19,8	13,2	23,3	
411_E	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	13,50	23,0	20,1	13,5	23,6	
411_F	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	16,50	23,5	20,6	14,0	24,1	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,50	22,8	19,8	13,2	23,3	
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	1,50	21,3	18,4	11,7	21,8	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	22,50	23,0	20,1	13,5	23,6	
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	4,50	21,8	18,9	12,3	22,4	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	25,50	23,3	20,3	13,7	23,8	
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	7,50	22,7	19,8	13,2	23,3	
412_D	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	10,50	21,9	18,9	12,3	22,4	
412_E	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	13,50	22,2	19,3	12,7	22,8	
412_F	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	16,50	22,6	19,7	13,1	23,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gevoegen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	37,50	23,7	20,7	14,1	24,2	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,50	23,0	20,1	13,5	23,6	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	1,50	21,9	19,0	12,3	22,4	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	40,50	23,7	20,7	14,1	24,2	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	22,50	23,3	20,3	13,7	23,8	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	4,50	22,5	19,6	13,0	23,1	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	43,50	23,7	20,7	14,1	24,2	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	25,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	7,50	23,7	20,7	14,1	24,2	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	46,50	23,7	20,7	14,1	24,2	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	28,50	23,5	20,6	14,0	24,1	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	10,50	22,3	19,4	12,8	22,9	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	49,50	23,7	20,7	14,1	24,2	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	31,50	23,6	20,7	14,1	24,2	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	13,50	22,5	19,6	13,0	23,1	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	34,50	23,6	20,7	14,1	24,2	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	16,50	22,9	20,0	13,4	23,5	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	37,50	24,2	21,3	14,7	24,8	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,50	23,7	20,8	14,1	24,2	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	1,50	22,2	19,3	12,7	22,8	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	40,50	24,2	21,3	14,7	24,8	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	22,50	23,9	21,0	14,4	24,5	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	4,50	22,8	19,9	13,3	23,4	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	43,50	24,2	21,3	14,7	24,8	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	25,50	24,1	21,1	14,5	24,6	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	7,50	24,0	21,1	14,5	24,6	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	46,50	24,2	21,3	14,7	24,8	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	28,50	24,2	21,2	14,6	24,7	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	10,50	22,9	20,0	13,4	23,5	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	49,50	24,2	21,3	14,7	24,8	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	31,50	24,2	21,3	14,7	24,8	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	13,50	23,1	20,2	13,6	23,7	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	34,50	24,2	21,3	14,7	24,8	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	16,50	23,6	20,6	14,0	24,1	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	37,50	24,5	21,6	15,0	25,1	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,50	24,1	21,1	14,5	24,6	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	1,50	22,4	19,5	12,9	23,0	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	40,50	24,5	21,6	15,0	25,1	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	22,50	24,3	21,3	14,7	24,8	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	4,50	23,0	20,1	13,5	23,6	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	43,50	24,5	21,6	15,0	25,1	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	25,50	24,4	21,5	14,8	25,0	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	7,50	23,8	20,9	14,3	24,4	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	46,50	24,5	21,6	15,0	25,1	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	28,50	24,5	21,5	14,9	25,0	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	10,50	23,4	20,5	13,9	24,0	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	49,50	24,5	21,6	15,0	25,1	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	31,50	24,5	21,6	15,0	25,1	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	13,50	23,6	20,7	14,1	24,2	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	34,50	24,5	21,6	15,0	25,1	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	16,50	24,0	21,0	14,4	24,5	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	37,50	24,5	21,5	14,9	25,0	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,50	24,1	21,1	14,5	24,6	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	1,50	22,7	19,8	13,2	23,3	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	40,50	24,4	21,5	14,9	25,0	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	22,50	24,2	21,3	14,7	24,8	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	4,50	23,2	20,3	13,6	23,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wittendijkweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	43,50	24,4	21,5	14,9	25,0
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	25,50	24,3	21,4	14,8	24,9
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	7,50	23,7	20,8	14,2	24,3
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	46,50	24,4	21,5	14,9	25,0
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	28,50	24,4	21,5	14,8	25,0
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	10,50	23,5	20,5	13,9	24,0
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	49,50	24,4	21,5	14,9	25,0
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	31,50	24,4	21,5	14,9	25,0
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	13,50	23,7	20,8	14,1	24,2
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	34,50	24,4	21,5	14,9	25,0
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	16,50	23,9	21,0	14,4	24,5

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,50	47,1	44,5	41,4	49,4	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	1,50	47,3	44,7	41,6	49,6	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	22,50	47,2	44,6	41,5	49,5	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	4,50	48,2	45,6	42,5	50,5	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	25,50	47,4	44,8	41,6	49,6	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	7,50	47,7	45,1	41,9	49,9	
001_D	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	10,50	47,2	44,6	41,5	49,5	
001_E	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	13,50	47,2	44,6	41,4	49,4	
001_F	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	16,50	47,1	44,5	41,3	49,3	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,50	47,5	44,9	41,8	49,8	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	1,50	47,9	45,3	42,1	50,1	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	22,50	47,7	45,0	41,9	49,9	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	4,50	48,2	45,7	42,5	50,5	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	25,50	47,9	45,3	42,1	50,1	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	7,50	47,9	45,3	42,2	50,2	
002_D	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	10,50	47,5	44,9	41,8	49,8	
002_E	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	13,50	47,5	44,9	41,7	49,7	
002_F	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	16,50	47,5	44,9	41,7	49,7	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	1,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	22,50	48,2	45,6	42,4	50,4	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	4,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	25,50	48,4	45,8	42,6	50,6	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	7,50	48,6	46,0	42,8	50,8	
003_D	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	10,50	48,0	45,4	42,2	50,3	
003_E	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	13,50	47,9	45,3	42,2	50,2	
003_F	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	16,50	47,9	45,3	42,1	50,1	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	1,50	49,1	46,5	43,3	51,3	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	22,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	4,50	49,3	46,7	43,6	51,6	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	25,50	48,9	46,3	43,1	51,1	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	7,50	49,2	46,6	43,5	51,5	
004_D	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	10,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
004_E	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	13,50	48,3	45,7	42,6	50,6	
004_F	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	16,50	48,4	45,8	42,6	50,6	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,50	48,9	46,3	43,1	51,2	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	1,50	49,1	46,5	43,3	51,3	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	22,50	49,1	46,5	43,3	51,4	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	4,50	49,5	46,9	43,7	51,7	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	25,50	49,4	46,8	43,6	51,6	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	7,50	49,4	46,8	43,7	51,7	
005_D	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	10,50	48,8	46,2	43,0	51,0	
005_E	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	13,50	48,7	46,1	42,9	51,0	
005_F	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	16,50	48,8	46,2	43,0	51,0	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,50	49,4	46,8	43,6	51,6	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	1,50	49,4	46,8	43,6	51,6	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	22,50	49,6	47,0	43,8	51,8	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	4,50	49,9	47,3	44,1	52,1	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	25,50	49,8	47,2	44,0	52,1	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	7,50	49,8	47,2	44,1	52,1	
006_D	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	10,50	49,2	46,6	43,5	51,5	
006_E	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	13,50	49,1	46,5	43,3	51,4	
006_F	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	16,50	49,2	46,6	43,4	51,4	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,50	49,5	46,9	43,7	51,7	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	1,50	49,9	47,3	44,1	52,1	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	22,50	49,7	47,1	43,9	51,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	4,50	50,2	47,6	44,4	52,4	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	25,50	50,0	47,4	44,2	52,2	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	7,50	50,1	47,5	44,3	52,3	
007_D	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	10,50	49,4	46,8	43,6	51,6	
007_E	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	13,50	49,3	46,6	43,5	51,5	
007_F	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	16,50	49,3	46,7	43,5	51,5	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,50	49,3	46,7	43,5	51,6	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	1,50	49,8	47,2	44,0	52,0	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	22,50	49,6	47,0	43,8	51,8	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	4,50	49,9	47,3	44,1	52,1	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	25,50	49,8	47,2	44,0	52,1	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	7,50	49,6	47,0	43,9	51,9	
008_D	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	10,50	49,2	46,6	43,4	51,4	
008_E	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	13,50	49,1	46,5	43,3	51,3	
008_F	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	16,50	49,2	46,6	43,4	51,4	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,50	49,2	46,6	43,4	51,4	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	1,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	22,50	49,4	46,8	43,6	51,6	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	4,50	49,4	46,8	43,6	51,6	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	25,50	49,6	47,0	43,8	51,8	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	7,50	49,3	46,7	43,5	51,5	
009_D	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	10,50	49,0	46,4	43,3	51,3	
009_E	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	13,50	49,0	46,4	43,2	51,2	
009_F	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	16,50	49,0	46,4	43,2	51,2	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,50	49,0	46,4	43,2	51,2	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	1,50	48,1	45,5	42,3	50,3	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	22,50	49,2	46,6	43,4	51,4	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	4,50	49,0	46,4	43,2	51,2	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	25,50	49,4	46,8	43,6	51,7	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	7,50	49,0	46,4	43,2	51,3	
010_D	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	10,50	48,8	46,2	43,0	51,0	
010_E	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	13,50	48,8	46,2	43,0	51,0	
010_F	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	16,50	48,8	46,2	43,1	51,1	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,50	48,6	45,9	42,8	50,8	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	1,50	47,9	45,3	42,1	50,1	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	22,50	48,8	46,1	43,0	51,0	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	4,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	25,50	49,0	46,4	43,2	51,2	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	7,50	48,6	46,0	42,9	50,9	
011_D	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	10,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
011_E	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	13,50	48,4	45,8	42,6	50,6	
011_F	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	16,50	48,4	45,8	42,7	50,7	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,50	48,1	45,5	42,4	50,4	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	1,50	47,7	45,1	41,9	49,9	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	22,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	4,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	25,50	48,5	45,9	42,7	50,8	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	7,50	48,2	45,6	42,5	50,5	
012_D	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	10,50	48,1	45,5	42,3	50,3	
012_E	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	13,50	48,0	45,4	42,3	50,3	
012_F	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	16,50	48,0	45,4	42,3	50,3	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,50	47,8	45,2	42,0	50,0	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	1,50	47,8	45,2	42,0	50,0	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	22,50	47,9	45,3	42,1	50,1	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	4,50	48,6	46,0	42,9	50,9	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	25,50	48,1	45,5	42,3	50,3	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	7,50	47,9	45,3	42,1	50,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_D	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	10,50	47,8	45,2	42,0	50,0	
013_E	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	13,50	47,6	45,0	41,9	49,9	
013_F	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	16,50	47,7	45,1	41,9	49,9	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,50	47,2	44,6	41,4	49,4	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	1,50	48,1	45,4	42,2	50,3	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	22,50	47,3	44,7	41,6	49,6	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	4,50	48,9	46,3	43,1	51,1	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	25,50	47,5	44,9	41,8	49,8	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	7,50	47,5	44,9	41,8	49,8	
014_D	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	10,50	47,3	44,7	41,5	49,5	
014_E	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	13,50	47,2	44,6	41,4	49,4	
014_F	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	16,50	47,2	44,6	41,4	49,4	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,50	47,0	44,4	41,2	49,2	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	1,50	48,5	45,9	42,6	50,7	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	22,50	47,0	44,4	41,3	49,3	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	4,50	49,3	46,7	43,5	51,5	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	25,50	47,2	44,6	41,5	49,5	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	7,50	47,6	45,0	41,9	49,9	
015_D	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	10,50	47,1	44,5	41,3	49,3	
015_E	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	13,50	46,9	44,3	41,2	49,2	
015_F	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	16,50	46,9	44,3	41,2	49,2	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	46,5	43,9	40,7	48,7	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	1,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	22,50	46,6	44,0	40,8	48,8	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	4,50	49,0	46,4	43,3	51,3	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	25,50	46,7	44,1	41,0	49,0	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	7,50	47,3	44,7	41,6	49,6	
016_D	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	10,50	46,6	44,0	40,9	48,9	
016_E	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	13,50	46,5	43,9	40,7	48,7	
016_F	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	16,50	46,4	43,8	40,7	48,7	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	46,4	43,8	40,7	48,7	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	1,50	48,2	45,6	42,4	50,4	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	22,50	46,5	43,9	40,7	48,7	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	4,50	48,8	46,2	43,1	51,1	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	25,50	46,6	44,0	40,9	48,9	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	7,50	47,1	44,5	41,3	49,3	
017_D	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	10,50	46,5	43,9	40,8	48,8	
017_E	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	13,50	46,4	43,8	40,7	48,7	
017_F	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	16,50	46,4	43,8	40,6	48,6	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	46,5	43,9	40,7	48,7	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	1,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	22,50	46,6	44,0	40,8	48,8	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	4,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	25,50	46,7	44,1	41,0	49,0	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	7,50	47,0	44,4	41,3	49,3	
018_D	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	10,50	46,6	44,0	40,8	48,8	
018_E	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	13,50	46,5	43,9	40,8	48,7	
018_F	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	16,50	46,5	43,9	40,7	48,7	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	46,6	44,0	40,9	48,9	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	1,50	47,6	45,0	41,8	49,8	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	22,50	46,7	44,1	41,0	49,0	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	4,50	48,3	45,8	42,6	50,6	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	25,50	46,9	44,3	41,1	49,1	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	7,50	47,1	44,5	41,3	49,3	
019_D	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	10,50	46,7	44,1	40,9	48,9	
019_E	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	13,50	46,6	44,0	40,9	48,9	
019_F	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	16,50	46,6	44,0	40,8	48,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	46,7	44,1	41,0	49,0	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	1,50	47,4	44,8	41,6	49,6	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	22,50	46,8	44,2	41,1	49,1	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	4,50	48,2	45,6	42,4	50,4	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	25,50	47,0	44,4	41,2	49,2	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	7,50	47,3	44,7	41,6	49,6	
020_D	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	10,50	46,8	44,2	41,1	49,1	
020_E	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	13,50	46,8	44,2	41,0	49,0	
020_F	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	16,50	46,7	44,1	41,0	49,0	
101_A	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	1,50	47,4	44,8	41,7	49,7	
101_B	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	4,50	48,2	45,6	42,5	50,5	
101_C	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	7,50	46,7	44,1	41,0	48,9	
101_D	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	10,50	46,1	43,5	40,3	48,3	
101_E	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	13,50	46,0	43,4	40,3	48,3	
102_A	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	1,50	47,8	45,2	42,0	50,0	
102_B	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	4,50	48,5	45,9	42,8	50,8	
102_C	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	7,50	47,0	44,4	41,2	49,2	
102_D	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	10,50	46,3	43,7	40,6	48,6	
102_E	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	13,50	46,3	43,7	40,6	48,6	
103_A	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	1,50	47,5	44,9	41,7	49,7	
103_B	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	4,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
103_C	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	7,50	47,1	44,5	41,4	49,3	
103_D	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	10,50	46,7	44,1	40,9	48,9	
103_E	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	13,50	46,6	44,0	40,9	48,9	
104_A	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	1,50	47,2	44,6	41,4	49,4	
104_B	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	4,50	48,1	45,5	42,4	50,3	
104_C	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	7,50	47,1	44,5	41,3	49,3	
104_D	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	10,50	46,6	44,0	40,9	48,9	
104_E	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	13,50	46,6	44,0	40,8	48,8	
105_A	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	1,50	47,2	44,6	41,4	49,4	
105_B	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	4,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
105_C	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	7,50	46,9	44,3	41,1	49,1	
105_D	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	10,50	46,5	43,9	40,7	48,7	
105_E	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	13,50	46,4	43,8	40,7	48,7	
106_A	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	1,50	47,8	45,2	42,0	50,0	
106_B	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	4,50	48,4	45,8	42,7	50,7	
106_C	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	7,50	46,9	44,3	41,2	49,2	
106_D	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	10,50	46,4	43,8	40,7	48,7	
106_E	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	13,50	46,4	43,8	40,7	48,6	
107_A	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	1,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
107_B	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	4,50	48,6	46,0	42,9	50,9	
107_C	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	7,50	46,8	44,2	41,0	49,0	
107_D	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	10,50	46,4	43,8	40,6	48,6	
107_E	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	13,50	46,3	43,7	40,6	48,6	
108_A	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	1,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
108_B	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	4,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
108_C	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	7,50	46,8	44,2	41,0	49,0	
108_D	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	10,50	46,4	43,8	40,6	48,6	
108_E	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	13,50	46,3	43,7	40,5	48,5	
109_A	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	1,50	48,2	45,6	42,4	50,4	
109_B	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	4,50	48,4	45,8	42,7	50,7	
109_C	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	7,50	46,5	43,9	40,8	48,8	
109_D	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	10,50	46,3	43,7	40,5	48,5	
109_E	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	13,50	46,2	43,6	40,4	48,4	
110_A	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	1,50	48,5	45,8	42,6	50,7	
110_B	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	4,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
110_C	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	7,50	46,2	43,6	40,5	48,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_D	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	10,50	46,0	43,4	40,2	48,2
110_E	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	13,50	45,8	43,2	40,1	48,1
111_A	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	1,50	48,2	45,6	42,4	50,5
111_B	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	4,50	48,7	46,1	42,9	50,9
111_C	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	7,50	46,1	43,5	40,4	48,4
111_D	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	10,50	45,6	43,0	39,9	47,9
111_E	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	13,50	45,5	42,9	39,8	47,8
112_A	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	1,50	48,2	45,6	42,4	50,4
112_B	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	4,50	48,7	46,1	42,9	50,9
112_C	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	7,50	46,2	43,6	40,5	48,5
112_D	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	10,50	45,5	42,9	39,8	47,7
112_E	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	13,50	45,4	42,8	39,7	47,7
113_A	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	1,50	48,7	46,1	42,9	50,9
113_B	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	4,50	48,8	46,2	43,0	51,0
113_C	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	7,50	46,2	43,6	40,4	48,4
113_D	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	10,50	45,5	42,9	39,8	47,8
113_E	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	13,50	45,5	42,9	39,8	47,8
114_A	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	1,50	49,2	46,6	43,4	51,4
114_B	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	4,50	49,2	46,6	43,5	51,5
114_C	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	7,50	46,1	43,5	40,4	48,4
114_D	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	10,50	45,6	43,0	39,9	47,8
114_E	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	13,50	45,6	43,0	39,9	47,8
115_A	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	1,50	48,8	46,2	43,0	51,0
115_B	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	4,50	48,9	46,3	43,2	51,1
115_C	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	7,50	46,3	43,7	40,6	48,6
115_D	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	10,50	45,7	43,1	40,0	48,0
115_E	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	13,50	45,7	43,1	40,0	48,0
116_A	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	1,50	47,4	44,8	41,7	49,7
116_B	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	4,50	48,3	45,7	42,6	50,6
116_C	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	7,50	46,4	43,8	40,6	48,6
116_D	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	10,50	45,7	43,1	40,0	48,0
116_E	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	13,50	45,7	43,1	40,0	47,9
201_A	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	1,50	46,7	44,1	40,9	48,9
201_B	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	4,50	47,9	45,3	42,2	50,1
201_C	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	7,50	46,0	43,4	40,3	48,3
201_D	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	10,50	45,4	42,8	39,6	47,6
201_E	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	13,50	45,2	42,6	39,5	47,5
202_A	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	1,50	47,1	44,5	41,4	49,4
202_B	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	4,50	48,1	45,5	42,3	50,3
202_C	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	7,50	45,9	43,4	40,2	48,2
202_D	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	10,50	45,5	42,9	39,8	47,8
202_E	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	13,50	45,3	42,7	39,6	47,6
203_A	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	1,50	48,2	45,6	42,4	50,4
203_B	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	4,50	48,4	45,8	42,6	50,6
203_C	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	7,50	46,1	43,5	40,4	48,4
203_D	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	10,50	45,9	43,3	40,2	48,1
203_E	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	13,50	45,7	43,1	39,9	47,9
204_A	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	1,50	48,3	45,7	42,5	50,5
204_B	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	4,50	48,4	45,8	42,7	50,7
204_C	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	7,50	46,3	43,7	40,6	48,6
204_D	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	10,50	46,1	43,5	40,4	48,4
204_E	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	13,50	45,9	43,3	40,2	48,2
205_A	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	1,50	48,0	45,4	42,1	50,2
205_B	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	4,50	48,2	45,6	42,5	50,4
205_C	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	7,50	46,4	43,8	40,6	48,6
205_D	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	10,50	46,2	43,6	40,4	48,4
205_E	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	13,50	46,0	43,4	40,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	1,50	47,7	45,1	41,9	49,9	
206_B	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	4,50	47,7	45,2	42,0	50,0	
206_C	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	7,50	46,4	43,8	40,7	48,6	
206_D	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	10,50	46,1	43,5	40,4	48,3	
206_E	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	13,50	45,9	43,3	40,1	48,1	
207_A	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	1,50	46,9	44,3	41,0	49,1	
207_B	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	4,50	47,5	44,9	41,8	49,8	
207_C	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	7,50	46,8	44,2	41,1	49,1	
207_D	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	10,50	46,1	43,5	40,4	48,4	
207_E	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	13,50	45,7	43,1	40,0	48,0	
208_A	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	1,50	45,8	43,2	40,0	48,0	
208_B	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	4,50	46,8	44,2	41,1	49,0	
208_C	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	7,50	46,7	44,1	41,0	48,9	
208_D	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	10,50	45,9	43,3	40,1	48,1	
208_E	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	13,50	45,5	42,9	39,8	47,8	
209_A	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	1,50	45,7	43,1	40,0	48,0	
209_B	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	4,50	46,8	44,2	41,0	49,0	
209_C	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	7,50	46,8	44,2	41,1	49,0	
209_D	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	10,50	45,8	43,2	40,1	48,1	
209_E	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	13,50	45,5	42,9	39,8	47,7	
210_A	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	1,50	46,1	43,5	40,3	48,3	
210_B	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	4,50	47,3	44,7	41,5	49,5	
210_C	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	7,50	47,3	44,7	41,6	49,6	
210_D	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	10,50	45,6	43,0	39,9	47,9	
210_E	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	13,50	45,3	42,7	39,6	47,6	
211_A	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	1,50	45,9	43,3	40,1	48,1	
211_B	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	4,50	47,1	44,5	41,4	49,4	
211_C	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	7,50	47,7	45,1	41,9	49,9	
211_D	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	10,50	45,4	42,8	39,6	47,6	
211_E	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	13,50	45,0	42,4	39,3	47,2	
212_A	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	1,50	46,0	43,3	40,2	48,2	
212_B	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	4,50	47,3	44,7	41,6	49,5	
212_C	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	7,50	47,9	45,3	42,1	50,1	
212_D	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	10,50	45,0	42,4	39,2	47,2	
212_E	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	13,50	44,6	42,0	38,9	46,9	
213_A	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	1,50	46,2	43,6	40,4	48,4	
213_B	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	4,50	47,6	45,0	41,9	49,9	
213_C	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	7,50	48,0	45,4	42,3	50,3	
213_D	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	10,50	44,9	42,3	39,1	47,1	
213_E	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	13,50	44,5	41,9	38,8	46,8	
214_A	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	1,50	46,0	43,4	40,2	48,2	
214_B	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	4,50	47,5	44,9	41,8	49,8	
214_C	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	7,50	47,8	45,2	42,1	50,1	
214_D	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	10,50	44,8	42,2	39,1	47,0	
214_E	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	13,50	44,3	41,7	38,6	46,6	
215_A	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	1,50	45,6	43,0	39,9	47,9	
215_B	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	4,50	47,0	44,4	41,3	49,2	
215_C	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	7,50	47,1	44,5	41,4	49,4	
215_D	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	10,50	44,9	42,3	39,2	47,1	
215_E	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	13,50	44,5	41,9	38,8	46,8	
216_A	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	1,50	45,5	42,9	39,8	47,8	
216_B	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	4,50	46,7	44,1	41,0	49,0	
216_C	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	7,50	46,9	44,3	41,2	49,2	
216_D	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	10,50	44,9	42,3	39,1	47,1	
216_E	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	13,50	44,5	41,9	38,8	46,8	
217_A	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	1,50	44,8	42,2	39,0	47,0	
217_B	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	4,50	45,9	43,3	40,2	48,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	7,50	46,4	43,8	40,7	48,7	
217_D	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	10,50	45,1	42,5	39,4	47,4	
217_E	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	13,50	44,9	42,3	39,2	47,1	
218_A	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	1,50	46,2	43,6	40,4	48,4	
218_B	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	4,50	47,0	44,4	41,3	49,3	
218_C	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	7,50	47,1	44,5	41,4	49,4	
218_D	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	10,50	45,2	42,6	39,5	47,5	
218_E	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	13,50	44,9	42,3	39,1	47,1	
219_A	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	1,50	45,6	43,0	39,8	47,8	
219_B	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	4,50	46,8	44,2	41,1	49,1	
219_C	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	7,50	46,2	43,6	40,5	48,5	
219_D	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	10,50	45,2	42,6	39,5	47,5	
219_E	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	13,50	45,0	42,4	39,3	47,3	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,50	46,2	43,6	40,5	48,5	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	1,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	22,50	46,3	43,7	40,6	48,6	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	4,50	48,6	46,0	42,8	50,8	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	25,50	46,5	43,9	40,7	48,7	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	7,50	47,0	44,4	41,3	49,2	
301_D	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	10,50	46,4	43,8	40,7	48,6	
301_E	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	13,50	46,2	43,6	40,5	48,5	
301_F	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	16,50	46,2	43,6	40,5	48,5	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,50	46,7	44,1	40,9	48,9	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	1,50	48,3	45,7	42,4	50,5	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	22,50	46,8	44,2	41,0	49,0	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	4,50	48,9	46,3	43,2	51,2	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	25,50	46,9	44,3	41,2	49,2	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	7,50	47,5	44,9	41,7	49,7	
302_D	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	10,50	46,8	44,2	41,1	49,1	
302_E	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	13,50	46,7	44,1	40,9	48,9	
302_F	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	16,50	46,6	44,0	40,9	48,9	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,50	47,0	44,4	41,3	49,3	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	1,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	22,50	47,1	44,5	41,4	49,4	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	4,50	49,2	46,6	43,5	51,5	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	25,50	47,3	44,7	41,6	49,6	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	7,50	47,6	45,0	41,8	49,8	
303_D	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	10,50	47,1	44,5	41,3	49,3	
303_E	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	13,50	47,0	44,4	41,2	49,2	
303_F	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	16,50	46,9	44,3	41,2	49,2	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,50	47,4	44,7	41,6	49,6	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	1,50	48,2	45,6	42,4	50,4	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	22,50	47,5	44,9	41,7	49,7	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	4,50	49,0	46,4	43,2	51,2	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	25,50	47,7	45,1	41,9	49,9	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	7,50	47,5	44,9	41,7	49,7	
304_D	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	10,50	47,4	44,8	41,7	49,6	
304_E	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	13,50	47,3	44,7	41,5	49,5	
304_F	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	16,50	47,3	44,7	41,5	49,5	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,50	47,7	45,1	42,0	50,0	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	1,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	22,50	47,9	45,3	42,1	50,1	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	4,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	25,50	48,1	45,5	42,3	50,3	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	7,50	47,7	45,1	41,9	49,9	
305_D	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	10,50	47,6	45,0	41,9	49,9	
305_E	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	13,50	47,6	45,0	41,8	49,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
305_F	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	16,50	47,6	45,0	41,8	49,8	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,50	48,3	45,6	42,5	50,5	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	1,50	47,7	45,1	41,8	49,9	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	22,50	48,5	45,8	42,7	50,7	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	4,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	25,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	7,50	48,2	45,6	42,4	50,4	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	28,50	49,0	46,4	43,2	51,2	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	10,50	48,1	45,5	42,3	50,3	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	31,50	49,3	46,7	43,5	51,5	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	13,50	48,0	45,4	42,3	50,3	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	34,50	49,6	47,0	43,8	51,8	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	16,50	48,1	45,5	42,3	50,3	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	1,50	48,2	45,6	42,4	50,4	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	22,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	4,50	48,8	46,2	43,0	51,0	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	25,50	48,9	46,3	43,1	51,1	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	7,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	28,50	49,2	46,6	43,4	51,4	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	10,50	48,3	45,7	42,6	50,6	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	31,50	49,5	46,9	43,7	51,7	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	13,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	34,50	49,9	47,3	44,1	52,1	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	16,50	48,3	45,7	42,6	50,6	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	19,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	1,50	48,9	46,3	43,1	51,1	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	22,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	4,50	49,4	46,8	43,6	51,6	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	25,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	7,50	48,4	45,8	42,6	50,6	
308_D	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	10,50	48,2	45,6	42,5	50,5	
308_E	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	13,50	48,1	45,5	42,4	50,4	
308_F	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	16,50	48,2	45,6	42,4	50,4	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	19,50	48,1	45,5	42,3	50,3	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	1,50	49,3	46,7	43,5	51,6	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	22,50	48,3	45,7	42,5	50,5	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	4,50	50,0	47,4	44,2	52,2	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	25,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	7,50	48,3	45,7	42,6	50,6	
309_D	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	10,50	48,2	45,6	42,4	50,4	
309_E	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	13,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
309_F	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	16,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	19,50	47,6	45,0	41,8	49,8	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	1,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	22,50	47,8	45,2	42,0	50,0	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	4,50	49,4	46,8	43,7	51,7	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	25,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	7,50	48,0	45,4	42,3	50,3	
310_D	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	10,50	47,6	45,0	41,9	49,9	
310_E	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	13,50	47,5	44,9	41,8	49,8	
310_F	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	16,50	47,5	44,9	41,8	49,8	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	19,50	47,1	44,5	41,3	49,3	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	1,50	47,6	45,0	41,8	49,8	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	22,50	47,2	44,6	41,5	49,5	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	4,50	48,1	45,5	42,4	50,4	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	25,50	47,5	44,9	41,7	49,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	7,50	47,6	45,0	41,9	49,9	
311_D	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	10,50	47,3	44,7	41,5	49,5	
311_E	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	13,50	47,0	44,4	41,3	49,3	
311_F	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	16,50	47,0	44,4	41,3	49,3	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	19,50	46,6	44,0	40,9	48,9	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	1,50	47,3	44,7	41,5	49,5	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	22,50	46,8	44,2	41,0	49,0	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	4,50	47,4	44,9	41,7	49,7	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	25,50	47,0	44,4	41,2	49,2	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	7,50	47,3	44,7	41,6	49,6	
312_D	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	10,50	46,9	44,3	41,1	49,1	
312_E	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	13,50	46,6	44,0	40,9	48,8	
312_F	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	16,50	46,6	44,0	40,8	48,8	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	19,50	46,2	43,6	40,5	48,5	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	1,50	46,7	44,1	40,9	48,9	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	22,50	46,3	43,7	40,6	48,6	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	4,50	47,1	44,6	41,4	49,4	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	25,50	46,5	43,9	40,8	48,8	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	7,50	47,1	44,5	41,4	49,4	
313_D	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	10,50	46,5	43,9	40,7	48,7	
313_E	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	13,50	46,2	43,6	40,5	48,5	
313_F	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	16,50	46,2	43,6	40,5	48,5	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	19,50	45,7	43,1	40,0	47,9	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	1,50	45,8	43,2	40,0	48,1	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	22,50	45,8	43,2	40,1	48,0	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	4,50	46,9	44,3	41,1	49,1	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	25,50	45,9	43,3	40,2	48,2	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	7,50	46,8	44,2	41,1	49,1	
314_D	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	10,50	46,1	43,5	40,4	48,4	
314_E	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	13,50	45,7	43,1	40,0	48,0	
314_F	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	16,50	45,7	43,1	40,0	48,0	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,50	45,5	42,9	39,8	47,8	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	1,50	45,6	43,0	39,9	47,9	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	22,50	45,6	43,0	39,9	47,8	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	4,50	46,7	44,1	41,0	49,0	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	25,50	45,7	43,1	40,0	48,0	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	7,50	46,6	44,0	40,9	48,9	
315_D	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	10,50	45,8	43,2	40,1	48,1	
315_E	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	13,50	45,5	42,9	39,8	47,8	
315_F	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	16,50	45,5	42,9	39,8	47,8	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,50	45,6	43,0	39,9	47,9	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	1,50	45,9	43,3	40,1	48,1	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	22,50	45,7	43,1	40,0	47,9	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	4,50	46,8	44,2	41,1	49,1	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	25,50	45,9	43,3	40,1	48,1	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	7,50	46,7	44,1	40,9	48,9	
316_D	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	10,50	45,9	43,3	40,2	48,1	
316_E	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	13,50	45,6	43,0	39,9	47,9	
316_F	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	16,50	45,6	43,0	39,9	47,9	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,50	45,8	43,2	40,1	48,1	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	1,50	47,0	44,4	41,2	49,3	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	22,50	45,9	43,3	40,1	48,1	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	4,50	47,3	44,7	41,5	49,5	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	25,50	46,0	43,4	40,3	48,3	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	7,50	46,7	44,1	41,0	49,0	
317_D	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	10,50	46,2	43,6	40,4	48,4	
317_E	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	13,50	45,8	43,2	40,1	48,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
317_F	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	16,50	45,8	43,2	40,1	48,1	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,50	45,9	43,3	40,2	48,1	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	1,50	47,8	45,2	42,0	50,0	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	22,50	46,0	43,4	40,2	48,2	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	4,50	47,8	45,2	42,0	50,0	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	25,50	46,1	43,5	40,4	48,4	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	7,50	46,4	43,8	40,7	48,7	
318_D	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	10,50	46,1	43,5	40,4	48,4	
318_E	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	13,50	45,9	43,3	40,2	48,2	
318_F	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	16,50	45,9	43,3	40,2	48,2	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,50	46,1	43,5	40,4	48,4	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	1,50	48,1	45,5	42,3	50,3	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	22,50	46,2	43,6	40,5	48,5	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	4,50	48,3	45,7	42,6	50,6	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	25,50	46,4	43,8	40,7	48,6	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	7,50	46,5	43,9	40,8	48,7	
319_D	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	10,50	46,3	43,7	40,6	48,6	
319_E	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	13,50	46,1	43,5	40,4	48,4	
319_F	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	16,50	46,1	43,5	40,4	48,4	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,50	47,8	45,2	42,1	50,1	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	1,50	48,3	45,7	42,4	50,5	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	22,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	4,50	48,9	46,3	43,2	51,2	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	25,50	48,2	45,6	42,5	50,5	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	7,50	47,8	45,2	42,0	50,0	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	28,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	10,50	47,7	45,1	42,0	50,0	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	31,50	48,7	46,1	43,0	51,0	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	13,50	47,7	45,1	41,9	49,9	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	34,50	49,1	46,5	43,3	51,3	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	16,50	47,7	45,1	41,9	49,9	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,50	48,1	45,5	42,3	50,3	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	1,50	48,7	46,1	42,9	50,9	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	22,50	48,3	45,6	42,5	50,5	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	4,50	49,3	46,7	43,5	51,5	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	25,50	48,5	45,9	42,7	50,7	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	7,50	48,1	45,5	42,4	50,4	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	28,50	48,7	46,1	43,0	51,0	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	10,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	31,50	49,0	46,4	43,3	51,3	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	13,50	47,9	45,3	42,2	50,2	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	34,50	49,4	46,8	43,6	51,6	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	16,50	48,0	45,4	42,2	50,2	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,50	49,9	47,3	44,1	52,2	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	1,50	50,0	47,4	44,2	52,2	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	22,50	50,2	47,6	44,4	52,4	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	4,50	50,6	48,0	44,8	52,9	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	25,50	50,4	47,8	44,6	52,7	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	7,50	50,5	47,9	44,7	52,8	
401_D	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	10,50	49,7	47,1	43,9	51,9	
401_E	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	13,50	49,7	47,1	43,9	51,9	
401_F	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	16,50	49,7	47,1	43,9	52,0	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	37,50	52,1	49,5	46,3	54,3	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,50	50,3	47,7	44,5	52,5	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	1,50	50,1	47,5	44,3	52,3	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	40,50	52,4	49,8	46,6	54,6	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	22,50	50,5	47,9	44,7	52,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	4,50	50,8	48,1	45,0	53,0
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	43,50	52,8	50,1	46,9	54,9
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	25,50	50,8	48,2	45,0	53,0
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	7,50	50,7	48,1	44,9	52,9
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	46,50	53,0	50,4	47,2	55,2
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	10,50	50,0	47,4	44,2	52,2
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	49,50	53,2	50,6	47,3	55,4
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	13,50	49,9	47,3	44,1	52,1
402_F	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	16,50	50,1	47,5	44,3	52,3
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	37,50	52,6	49,9	46,7	54,7
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	19,50	50,7	48,0	44,8	52,9
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	1,50	50,4	47,8	44,5	52,6
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	40,50	52,9	50,3	47,0	55,1
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	22,50	50,9	48,3	45,1	53,1
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	4,50	51,2	48,6	45,4	53,4
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	43,50	53,2	50,6	47,3	55,4
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	25,50	51,2	48,6	45,4	53,4
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	7,50	51,2	48,6	45,4	53,4
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	46,50	53,4	50,8	47,5	55,6
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	10,50	50,4	47,7	44,6	52,6
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	49,50	53,5	50,9	47,7	55,7
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	13,50	50,3	47,7	44,5	52,5
403_F	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	16,50	50,4	47,8	44,6	52,7
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	37,50	52,7	50,1	46,8	54,9
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,50	50,7	48,1	44,9	52,9
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	1,50	50,4	47,8	44,6	52,6
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	40,50	53,0	50,4	47,2	55,2
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	22,50	51,0	48,4	45,2	53,2
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	4,50	51,4	48,8	45,6	53,6
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	43,50	53,3	50,7	47,4	55,5
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	25,50	51,3	48,7	45,5	53,5
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	7,50	51,4	48,8	45,7	53,7
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	46,50	53,5	50,9	47,7	55,7
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	10,50	50,4	47,8	44,6	52,6
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	49,50	53,7	51,0	47,8	55,9
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	13,50	50,4	47,8	44,6	52,6
404_F	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	16,50	50,5	47,9	44,7	52,7
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	37,50	52,5	49,9	46,7	54,7
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,50	50,5	47,9	44,7	52,7
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	1,50	50,2	47,6	44,4	52,4
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	40,50	52,9	50,3	47,0	55,1
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	22,50	50,8	48,2	45,0	53,0
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	4,50	51,1	48,5	45,3	53,3
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	43,50	53,2	50,5	47,3	55,4
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	25,50	51,1	48,5	45,3	53,3
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	7,50	51,1	48,5	45,3	53,4
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	46,50	53,4	50,8	47,5	55,6
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	10,50	50,2	47,6	44,4	52,4
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	49,50	53,5	50,9	47,7	55,7
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	13,50	50,2	47,6	44,4	52,4
405_F	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	16,50	50,3	47,7	44,5	52,5
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,50	50,4	47,8	44,6	52,6
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	1,50	45,0	42,4	39,4	47,3
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	22,50	50,6	48,0	44,8	52,9
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	4,50	49,9	47,3	44,1	52,1
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	25,50	51,0	48,3	45,1	53,2
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	7,50	50,9	48,3	45,1	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
406_D	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	10,50	50,2	47,6	44,4	52,4
406_E	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	13,50	50,1	47,5	44,3	52,3
406_F	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	16,50	50,2	47,6	44,4	52,4
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,50	50,2	47,5	44,4	52,4
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	1,50	45,4	42,9	39,8	47,7
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	22,50	50,4	47,8	44,6	52,6
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	4,50	49,6	47,0	43,8	51,8
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	25,50	50,7	48,1	44,9	52,9
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	7,50	50,5	47,9	44,7	52,7
407_D	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	10,50	50,0	47,4	44,2	52,2
407_E	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	13,50	49,9	47,3	44,1	52,1
407_F	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	16,50	50,0	47,4	44,2	52,2
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,50	49,7	47,1	43,9	51,9
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	1,50	47,3	44,7	41,6	49,6
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	22,50	49,9	47,3	44,1	52,2
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	4,50	49,7	47,1	43,9	51,9
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	25,50	50,3	47,6	44,4	52,5
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	7,50	49,9	47,3	44,1	52,1
408_D	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	10,50	49,5	46,9	43,7	51,7
408_E	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	13,50	49,5	46,9	43,7	51,7
408_F	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	16,50	49,5	46,9	43,7	51,8
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,50	49,4	46,8	43,6	51,6
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	1,50	48,8	46,2	43,0	51,0
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	22,50	49,6	47,0	43,8	51,8
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	4,50	49,6	47,0	43,8	51,8
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	25,50	49,9	47,3	44,1	52,1
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	7,50	49,6	47,0	43,9	51,9
409_D	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	10,50	49,3	46,7	43,6	51,6
409_E	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	13,50	49,2	46,6	43,4	51,4
409_F	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	16,50	49,3	46,7	43,5	51,5
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,50	49,4	46,8	43,6	51,6
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	1,50	49,0	46,4	43,1	51,2
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	22,50	49,6	47,0	43,8	51,8
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	4,50	49,6	47,0	43,8	51,8
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	25,50	49,8	47,2	44,0	52,1
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	7,50	49,5	46,9	43,8	51,8
410_D	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	10,50	49,3	46,7	43,5	51,5
410_E	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	13,50	49,2	46,6	43,4	51,4
410_F	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	16,50	49,2	46,6	43,4	51,5
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,50	49,5	46,9	43,7	51,7
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	1,50	50,0	47,4	44,1	52,2
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	22,50	49,7	47,1	43,9	52,0
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	4,50	50,0	47,4	44,2	52,2
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	25,50	50,0	47,4	44,2	52,2
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	7,50	49,8	47,2	44,0	52,0
411_D	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	10,50	49,4	46,8	43,6	51,6
411_E	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	13,50	49,3	46,7	43,5	51,5
411_F	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	16,50	49,4	46,7	43,6	51,6
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,50	49,6	47,0	43,8	51,8
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	1,50	49,8	47,2	43,9	52,0
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	22,50	49,8	47,2	44,0	52,1
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	4,50	50,1	47,5	44,3	52,3
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	25,50	50,1	47,5	44,3	52,3
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	7,50	50,0	47,4	44,2	52,2
412_D	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	10,50	49,4	46,8	43,6	51,6
412_E	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	13,50	49,3	46,7	43,5	51,5
412_F	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	16,50	49,4	46,8	43,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	37,50	51,9	49,3	46,1	54,1	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,50	50,1	47,4	44,3	52,3	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	1,50	49,9	47,3	44,1	52,1	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	40,50	52,2	49,6	46,4	54,4	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	22,50	50,3	47,7	44,5	52,5	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	4,50	50,6	48,0	44,8	52,8	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	43,50	52,5	49,9	46,7	54,7	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	25,50	50,6	48,0	44,8	52,8	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	7,50	50,5	47,9	44,7	52,7	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	46,50	52,8	50,2	47,0	55,0	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	28,50	50,9	48,3	45,1	53,1	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	10,50	49,8	47,2	44,0	52,0	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	49,50	53,0	50,4	47,2	55,2	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	31,50	51,3	48,6	45,4	53,5	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	13,50	49,8	47,1	44,0	52,0	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	34,50	51,6	49,0	45,8	53,8	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	16,50	49,8	47,2	44,0	52,1	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	37,50	51,8	49,2	46,0	54,0	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,50	49,9	47,3	44,1	52,1	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	1,50	50,5	47,9	44,7	52,7	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	40,50	52,1	49,5	46,3	54,3	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	22,50	50,2	47,6	44,4	52,4	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	4,50	50,5	47,9	44,7	52,7	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	43,50	52,4	49,8	46,6	54,6	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	25,50	50,5	47,8	44,6	52,7	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	7,50	50,3	47,7	44,5	52,5	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	46,50	52,7	50,1	46,9	54,9	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	28,50	50,8	48,2	44,9	53,0	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	10,50	49,7	47,1	43,9	51,9	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	49,50	52,9	50,3	47,1	55,1	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	31,50	51,1	48,5	45,3	53,3	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	13,50	49,6	47,0	43,8	51,8	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	34,50	51,5	48,8	45,6	53,7	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	16,50	49,7	47,1	43,9	51,9	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	37,50	51,9	49,3	46,0	54,1	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,50	50,0	47,4	44,2	52,2	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	1,50	50,4	47,8	44,5	52,6	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	40,50	52,2	49,6	46,4	54,4	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	22,50	50,2	47,6	44,4	52,4	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	4,50	50,5	47,9	44,7	52,7	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	43,50	52,5	49,9	46,7	54,7	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	25,50	50,5	47,9	44,7	52,7	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	7,50	50,4	47,8	44,6	52,6	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	46,50	52,8	50,2	46,9	55,0	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	28,50	50,8	48,2	45,0	53,0	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	10,50	49,7	47,1	44,0	52,0	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	49,50	53,0	50,4	47,1	55,2	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	31,50	51,2	48,6	45,3	53,4	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	13,50	49,7	47,0	43,9	51,9	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	34,50	51,5	48,9	45,7	53,7	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	16,50	49,8	47,1	44,0	52,0	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	37,50	52,4	49,8	46,5	54,6	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,50	50,4	47,7	44,5	52,6	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	1,50	50,9	48,3	45,1	53,1	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	40,50	52,7	50,1	46,9	54,9	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	22,50	50,6	48,0	44,8	52,9	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	4,50	51,0	48,4	45,2	53,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijksweg A73
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	43,50	53,0	50,4	47,2	55,2
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	25,50	51,0	48,4	45,1	53,2
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	7,50	51,0	48,4	45,2	53,2
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	46,50	53,2	50,6	47,4	55,4
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	28,50	51,3	48,7	45,5	53,5
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	10,50	50,1	47,5	44,3	52,4
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	49,50	53,4	50,8	47,6	55,6
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	31,50	51,6	49,0	45,8	53,8
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	13,50	50,1	47,5	44,3	52,3
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	34,50	52,0	49,4	46,2	54,2
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	16,50	50,2	47,5	44,3	52,4

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
001_A	001	bouwvlak 1	208656,2	374522,6	1,5	49,6	2	48
001_B	001	bouwvlak 1	208656,2	374522,6	4,5	50,5	2	48
001_C	001	bouwvlak 1	208656,2	374522,6	7,5	49,9	2	48
001_D	001	bouwvlak 1	208656,2	374522,6	10,5	49,5	2	48
001_E	001	bouwvlak 1	208656,2	374522,6	13,5	49,4	2	47
001_F	001	bouwvlak 1	208656,2	374522,6	16,5	49,3	2	47
001_A	001	bouwvlak 1	208656,2	374522,6	19,5	49,4	2	47
001_B	001	bouwvlak 1	208656,2	374522,6	22,5	49,5	2	48
001_C	001	bouwvlak 1	208656,2	374522,6	25,5	49,6	2	48
002_A	002	bouwvlak 1	208639,8	374504,3	1,5	50,1	2	48
002_B	002	bouwvlak 1	208639,8	374504,3	4,5	50,5	2	48
002_C	002	bouwvlak 1	208639,8	374504,3	7,5	50,2	2	48
002_D	002	bouwvlak 1	208639,8	374504,3	10,5	49,8	2	48
002_E	002	bouwvlak 1	208639,8	374504,3	13,5	49,7	2	48
002_F	002	bouwvlak 1	208639,8	374504,3	16,5	49,7	2	48
002_A	002	bouwvlak 1	208639,8	374504,3	19,5	49,8	2	48
002_B	002	bouwvlak 1	208639,8	374504,3	22,5	49,9	2	48
002_C	002	bouwvlak 1	208639,8	374504,3	25,5	50,1	2	48
003_A	003	bouwvlak 1	208622,5	374484,9	1,5	50,7	2	49
003_B	003	bouwvlak 1	208622,5	374484,9	4,5	50,9	2	49
003_C	003	bouwvlak 1	208622,5	374484,9	7,5	50,8	2	49
003_D	003	bouwvlak 1	208622,5	374484,9	10,5	50,3	2	48
003_E	003	bouwvlak 1	208622,5	374484,9	13,5	50,2	2	48
003_F	003	bouwvlak 1	208622,5	374484,9	16,5	50,1	2	48
003_A	003	bouwvlak 1	208622,5	374484,9	19,5	50,2	2	48
003_B	003	bouwvlak 1	208622,5	374484,9	22,5	50,4	2	48
003_C	003	bouwvlak 1	208622,5	374484,9	25,5	50,6	2	49
004_A	004	bouwvlak 1	208605,7	374466,2	1,5	51,3	2	49
004_B	004	bouwvlak 1	208605,7	374466,2	4,5	51,6	2	50
004_C	004	bouwvlak 1	208605,7	374466,2	7,5	51,5	2	50
004_D	004	bouwvlak 1	208605,7	374466,2	10,5	50,7	2	49
004_E	004	bouwvlak 1	208605,7	374466,2	13,5	50,6	2	49
004_F	004	bouwvlak 1	208605,7	374466,2	16,5	50,6	2	49
004_A	004	bouwvlak 1	208605,7	374466,2	19,5	50,7	2	49
004_B	004	bouwvlak 1	208605,7	374466,2	22,5	50,9	2	49
004_C	004	bouwvlak 1	208605,7	374466,2	25,5	51,1	2	49
005_A	005	bouwvlak 1	208592,6	374451,5	1,5	51,3	2	49
005_B	005	bouwvlak 1	208592,6	374451,5	4,5	51,7	2	50
005_C	005	bouwvlak 1	208592,6	374451,5	7,5	51,7	2	50
005_D	005	bouwvlak 1	208592,6	374451,5	10,5	51	2	49
005_E	005	bouwvlak 1	208592,6	374451,5	13,5	51	2	49
005_F	005	bouwvlak 1	208592,6	374451,5	16,5	51	2	49
005_A	005	bouwvlak 1	208592,6	374451,5	19,5	51,2	2	49
005_B	005	bouwvlak 1	208592,6	374451,5	22,5	51,4	2	49
005_C	005	bouwvlak 1	208592,6	374451,5	25,5	51,6	2	50
006_A	006	bouwvlak 1	208577,1	374434,3	1,5	51,6	2	50
006_B	006	bouwvlak 1	208577,1	374434,3	4,5	52,1	2	50
006_C	006	bouwvlak 1	208577,1	374434,3	7,5	52,1	2	50
006_D	006	bouwvlak 1	208577,1	374434,3	10,5	51,5	2	50
006_E	006	bouwvlak 1	208577,1	374434,3	13,5	51,4	2	49
006_F	006	bouwvlak 1	208577,1	374434,3	16,5	51,4	2	49
006_A	006	bouwvlak 1	208577,1	374434,3	19,5	51,6	2	50
006_B	006	bouwvlak 1	208577,1	374434,3	22,5	51,8	2	50
006_C	006	bouwvlak 1	208577,1	374434,3	25,5	52,1	2	50
007_A	007	bouwvlak 1	208581,9	374416,8	1,5	52,1	2	50
007_B	007	bouwvlak 1	208581,9	374416,8	4,5	52,4	2	50
007_C	007	bouwvlak 1	208581,9	374416,8	7,5	52,3	2	50
007_D	007	bouwvlak 1	208581,9	374416,8	10,5	51,6	2	50
007_E	007	bouwvlak 1	208581,9	374416,8	13,5	51,5	2	50
007_F	007	bouwvlak 1	208581,9	374416,8	16,5	51,5	2	50
007_A	007	bouwvlak 1	208581,9	374416,8	19,5	51,7	2	50
007_B	007	bouwvlak 1	208581,9	374416,8	22,5	51,9	2	50
007_C	007	bouwvlak 1	208581,9	374416,8	25,5	52,2	2	50
008_A	008	bouwvlak 1	208597,0	374403,4	1,5	52	2	50
008_B	008	bouwvlak 1	208597,0	374403,4	4,5	52,1	2	50
008_C	008	bouwvlak 1	208597,0	374403,4	7,5	51,9	2	50
008_D	008	bouwvlak 1	208597,0	374403,4	10,5	51,4	2	49

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
008_E	008	bouwvlak 1	208597,0	374403,4	13,5	51,3	2	49
008_F	008	bouwvlak 1	208597,0	374403,4	16,5	51,4	2	49
008_A	008	bouwvlak 1	208597,0	374403,4	19,5	51,6	2	50
008_B	008	bouwvlak 1	208597,0	374403,4	22,5	51,8	2	50
008_C	008	bouwvlak 1	208597,0	374403,4	25,5	52,1	2	50
009_A	009	bouwvlak 1	208614,6	374387,7	1,5	50,9	2	49
009_B	009	bouwvlak 1	208614,6	374387,7	4,5	51,6	2	50
009_C	009	bouwvlak 1	208614,6	374387,7	7,5	51,5	2	50
009_D	009	bouwvlak 1	208614,6	374387,7	10,5	51,3	2	49
009_E	009	bouwvlak 1	208614,6	374387,7	13,5	51,2	2	49
009_F	009	bouwvlak 1	208614,6	374387,7	16,5	51,2	2	49
009_A	009	bouwvlak 1	208614,6	374387,7	19,5	51,4	2	49
009_B	009	bouwvlak 1	208614,6	374387,7	22,5	51,6	2	50
009_C	009	bouwvlak 1	208614,6	374387,7	25,5	51,8	2	50
010_A	010	bouwvlak 1	208631,4	374372,7	1,5	50,3	2	48
010_B	010	bouwvlak 1	208631,4	374372,7	4,5	51,2	2	49
010_C	010	bouwvlak 1	208631,4	374372,7	7,5	51,3	2	49
010_D	010	bouwvlak 1	208631,4	374372,7	10,5	51	2	49
010_E	010	bouwvlak 1	208631,4	374372,7	13,5	51	2	49
010_F	010	bouwvlak 1	208631,4	374372,7	16,5	51,1	2	49
010_A	010	bouwvlak 1	208631,4	374372,7	19,5	51,2	2	49
010_B	010	bouwvlak 1	208631,4	374372,7	22,5	51,4	2	49
010_C	010	bouwvlak 1	208631,4	374372,7	25,5	51,7	2	50
011_A	011	bouwvlak 1	208647,5	374376,8	1,5	50,1	2	48
011_B	011	bouwvlak 1	208647,5	374376,8	4,5	50,9	2	49
011_C	011	bouwvlak 1	208647,5	374376,8	7,5	50,9	2	49
011_D	011	bouwvlak 1	208647,5	374376,8	10,5	50,7	2	49
011_E	011	bouwvlak 1	208647,5	374376,8	13,5	50,6	2	49
011_F	011	bouwvlak 1	208647,5	374376,8	16,5	50,7	2	49
011_A	011	bouwvlak 1	208647,5	374376,8	19,5	50,8	2	49
011_B	011	bouwvlak 1	208647,5	374376,8	22,5	51	2	49
011_C	011	bouwvlak 1	208647,5	374376,8	25,5	51,2	2	49
012_A	012	bouwvlak 1	208664,5	374395,7	1,5	49,9	2	48
012_B	012	bouwvlak 1	208664,5	374395,7	4,5	50,7	2	49
012_C	012	bouwvlak 1	208664,5	374395,7	7,5	50,5	2	48
012_D	012	bouwvlak 1	208664,5	374395,7	10,5	50,3	2	48
012_E	012	bouwvlak 1	208664,5	374395,7	13,5	50,3	2	48
012_F	012	bouwvlak 1	208664,5	374395,7	16,5	50,3	2	48
012_A	012	bouwvlak 1	208664,5	374395,7	19,5	50,4	2	48
012_B	012	bouwvlak 1	208664,5	374395,7	22,5	50,5	2	48
012_C	012	bouwvlak 1	208664,5	374395,7	25,5	50,8	2	49
013_A	013	bouwvlak 1	208680,6	374413,6	1,5	50	2	48
013_B	013	bouwvlak 1	208680,6	374413,6	4,5	50,9	2	49
013_C	013	bouwvlak 1	208680,6	374413,6	7,5	50,1	2	48
013_D	013	bouwvlak 1	208680,6	374413,6	10,5	50	2	48
013_E	013	bouwvlak 1	208680,6	374413,6	13,5	49,9	2	48
013_F	013	bouwvlak 1	208680,6	374413,6	16,5	49,9	2	48
013_A	013	bouwvlak 1	208680,6	374413,6	19,5	50	2	48
013_B	013	bouwvlak 1	208680,6	374413,6	22,5	50,1	2	48
013_C	013	bouwvlak 1	208680,6	374413,6	25,5	50,3	2	48
014_A	014	bouwvlak 1	208697,9	374432,8	1,5	50,3	2	48
014_B	014	bouwvlak 1	208697,9	374432,8	4,5	51,1	2	49
014_C	014	bouwvlak 1	208697,9	374432,8	7,5	49,8	2	48
014_D	014	bouwvlak 1	208697,9	374432,8	10,5	49,5	2	48
014_E	014	bouwvlak 1	208697,9	374432,8	13,5	49,4	2	47
014_F	014	bouwvlak 1	208697,9	374432,8	16,5	49,4	2	47
014_A	014	bouwvlak 1	208697,9	374432,8	19,5	49,4	2	47
014_B	014	bouwvlak 1	208697,9	374432,8	22,5	49,6	2	48
014_C	014	bouwvlak 1	208697,9	374432,8	25,5	49,8	2	48
015_A	015	bouwvlak 1	208712,7	374449,1	1,5	50,7	2	49
015_B	015	bouwvlak 1	208712,7	374449,1	4,5	51,5	2	50
015_C	015	bouwvlak 1	208712,7	374449,1	7,5	49,9	2	48
015_D	015	bouwvlak 1	208712,7	374449,1	10,5	49,3	2	47
015_E	015	bouwvlak 1	208712,7	374449,1	13,5	49,2	2	47
015_F	015	bouwvlak 1	208712,7	374449,1	16,5	49,2	2	47
015_A	015	bouwvlak 1	208712,7	374449,1	19,5	49,2	2	47
015_B	015	bouwvlak 1	208712,7	374449,1	22,5	49,3	2	47

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
015_C	015	bouwvlak 1	208712,7	374449,1	25,5	49,5	2	48
016_A	016	bouwvlak 1	208728,7	374466,9	1,5	50,5	2	48
016_B	016	bouwvlak 1	208728,7	374466,9	4,5	51,3	2	49
016_C	016	bouwvlak 1	208728,7	374466,9	7,5	49,6	2	48
016_D	016	bouwvlak 1	208728,7	374466,9	10,5	48,9	2	47
016_E	016	bouwvlak 1	208728,7	374466,9	13,5	48,7	2	47
016_F	016	bouwvlak 1	208728,7	374466,9	16,5	48,7	2	47
016_A	016	bouwvlak 1	208728,7	374466,9	19,5	48,7	2	47
016_B	016	bouwvlak 1	208728,7	374466,9	22,5	48,8	2	47
016_C	016	bouwvlak 1	208728,7	374466,9	25,5	49	2	47
017_A	017	bouwvlak 1	208728,8	374482,6	1,5	50,4	2	48
017_B	017	bouwvlak 1	208728,8	374482,6	4,5	51,1	2	49
017_C	017	bouwvlak 1	208728,8	374482,6	7,5	49,3	2	47
017_D	017	bouwvlak 1	208728,8	374482,6	10,5	48,8	2	47
017_E	017	bouwvlak 1	208728,8	374482,6	13,5	48,7	2	47
017_F	017	bouwvlak 1	208728,8	374482,6	16,5	48,6	2	47
017_A	017	bouwvlak 1	208728,8	374482,6	19,5	48,7	2	47
017_B	017	bouwvlak 1	208728,8	374482,6	22,5	48,7	2	47
017_C	017	bouwvlak 1	208728,8	374482,6	25,5	48,9	2	47
018_A	018	bouwvlak 1	208714,9	374495,0	1,5	50,2	2	48
018_B	018	bouwvlak 1	208714,9	374495,0	4,5	50,9	2	49
018_C	018	bouwvlak 1	208714,9	374495,0	7,5	49,3	2	47
018_D	018	bouwvlak 1	208714,9	374495,0	10,5	48,8	2	47
018_E	018	bouwvlak 1	208714,9	374495,0	13,5	48,7	2	47
018_F	018	bouwvlak 1	208714,9	374495,0	16,5	48,7	2	47
018_A	018	bouwvlak 1	208714,9	374495,0	19,5	48,7	2	47
018_B	018	bouwvlak 1	208714,9	374495,0	22,5	48,8	2	47
018_C	018	bouwvlak 1	208714,9	374495,0	25,5	49	2	47
019_A	019	bouwvlak 1	208697,6	374510,6	1,5	49,8	2	48
019_B	019	bouwvlak 1	208697,6	374510,6	4,5	50,6	2	49
019_C	019	bouwvlak 1	208697,6	374510,6	7,5	49,3	2	47
019_D	019	bouwvlak 1	208697,6	374510,6	10,5	48,9	2	47
019_E	019	bouwvlak 1	208697,6	374510,6	13,5	48,9	2	47
019_F	019	bouwvlak 1	208697,6	374510,6	16,5	48,8	2	47
019_A	019	bouwvlak 1	208697,6	374510,6	19,5	48,9	2	47
019_B	019	bouwvlak 1	208697,6	374510,6	22,5	49	2	47
019_C	019	bouwvlak 1	208697,6	374510,6	25,5	49,1	2	47
020_A	020	bouwvlak 1	208678,5	374527,6	1,5	49,6	2	48
020_B	020	bouwvlak 1	208678,5	374527,6	4,5	50,4	2	48
020_C	020	bouwvlak 1	208678,5	374527,6	7,5	49,6	2	48
020_D	020	bouwvlak 1	208678,5	374527,6	10,5	49,1	2	47
020_E	020	bouwvlak 1	208678,5	374527,6	13,5	49	2	47
020_F	020	bouwvlak 1	208678,5	374527,6	16,5	49	2	47
020_A	020	bouwvlak 1	208678,5	374527,6	19,5	49	2	47
020_B	020	bouwvlak 1	208678,5	374527,6	22,5	49,1	2	47
020_C	020	bouwvlak 1	208678,5	374527,6	25,5	49,2	2	47
101_A	101	bouwvlak 2	208698,8	374580,0	1,5	49,7	2	48
101_B	101	bouwvlak 2	208698,8	374580,0	4,5	50,5	2	48
101_C	101	bouwvlak 2	208698,8	374580,0	7,5	48,9	2	47
101_D	101	bouwvlak 2	208698,8	374580,0	10,5	48,3	2	46
101_E	101	bouwvlak 2	208698,8	374580,0	13,5	48,3	2	46
102_A	102	bouwvlak 2	208687,2	374567,0	1,5	50	2	48
102_B	102	bouwvlak 2	208687,2	374567,0	4,5	50,8	2	49
102_C	102	bouwvlak 2	208687,2	374567,0	7,5	49,2	2	47
102_D	102	bouwvlak 2	208687,2	374567,0	10,5	48,6	2	47
102_E	102	bouwvlak 2	208687,2	374567,0	13,5	48,6	2	47
103_A	103	bouwvlak 2	208674,5	374552,7	1,5	49,7	2	48
103_B	103	bouwvlak 2	208674,5	374552,7	4,5	50,5	2	48
103_C	103	bouwvlak 2	208674,5	374552,7	7,5	49,3	2	47
103_D	103	bouwvlak 2	208674,5	374552,7	10,5	48,9	2	47
103_E	103	bouwvlak 2	208674,5	374552,7	13,5	48,9	2	47
104_A	104	bouwvlak 2	208676,9	374538,4	1,5	49,4	2	47
104_B	104	bouwvlak 2	208676,9	374538,4	4,5	50,3	2	48
104_C	104	bouwvlak 2	208676,9	374538,4	7,5	49,3	2	47
104_D	104	bouwvlak 2	208676,9	374538,4	10,5	48,9	2	47
104_E	104	bouwvlak 2	208676,9	374538,4	13,5	48,8	2	47
105_A	105	bouwvlak 2	208693,3	374523,7	1,5	49,4	2	47

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
105_B	105	bouwvlak 2	208693,3	374523,7	4,5	50,2	2	48
105_C	105	bouwvlak 2	208693,3	374523,7	7,5	49,1	2	47
105_D	105	bouwvlak 2	208693,3	374523,7	10,5	48,7	2	47
105_E	105	bouwvlak 2	208693,3	374523,7	13,5	48,7	2	47
106_A	106	bouwvlak 2	208711,1	374507,8	1,5	50	2	48
106_B	106	bouwvlak 2	208711,1	374507,8	4,5	50,7	2	49
106_C	106	bouwvlak 2	208711,1	374507,8	7,5	49,2	2	47
106_D	106	bouwvlak 2	208711,1	374507,8	10,5	48,7	2	47
106_E	106	bouwvlak 2	208711,1	374507,8	13,5	48,6	2	47
107_A	107	bouwvlak 2	208725,1	374495,2	1,5	50,2	2	48
107_B	107	bouwvlak 2	208725,1	374495,2	4,5	50,9	2	49
107_C	107	bouwvlak 2	208725,1	374495,2	7,5	49	2	47
107_D	107	bouwvlak 2	208725,1	374495,2	10,5	48,6	2	47
107_E	107	bouwvlak 2	208725,1	374495,2	13,5	48,6	2	47
108_A	108	bouwvlak 2	208737,3	374484,3	1,5	50,5	2	48
108_B	108	bouwvlak 2	208737,3	374484,3	4,5	50,9	2	49
108_C	108	bouwvlak 2	208737,3	374484,3	7,5	49	2	47
108_D	108	bouwvlak 2	208737,3	374484,3	10,5	48,6	2	47
108_E	108	bouwvlak 2	208737,3	374484,3	13,5	48,5	2	46
109_A	109	bouwvlak 2	208749,0	374486,6	1,5	50,4	2	48
109_B	109	bouwvlak 2	208749,0	374486,6	4,5	50,7	2	49
109_C	109	bouwvlak 2	208749,0	374486,6	7,5	48,8	2	47
109_D	109	bouwvlak 2	208749,0	374486,6	10,5	48,5	2	46
109_E	109	bouwvlak 2	208749,0	374486,6	13,5	48,4	2	46
110_A	110	bouwvlak 2	208761,5	374500,6	1,5	50,7	2	49
110_B	110	bouwvlak 2	208761,5	374500,6	4,5	50,7	2	49
110_C	110	bouwvlak 2	208761,5	374500,6	7,5	48,4	2	46
110_D	110	bouwvlak 2	208761,5	374500,6	10,5	48,2	2	46
110_E	110	bouwvlak 2	208761,5	374500,6	13,5	48,1	2	46
111_A	111	bouwvlak 2	208775,3	374516,0	1,5	50,5	2	48
111_B	111	bouwvlak 2	208775,3	374516,0	4,5	50,9	2	49
111_C	111	bouwvlak 2	208775,3	374516,0	7,5	48,4	2	46
111_D	111	bouwvlak 2	208775,3	374516,0	10,5	47,9	2	46
111_E	111	bouwvlak 2	208775,3	374516,0	13,5	47,8	2	46
112_A	112	bouwvlak 2	208774,8	374524,6	1,5	50,4	2	48
112_B	112	bouwvlak 2	208774,8	374524,6	4,5	50,9	2	49
112_C	112	bouwvlak 2	208774,8	374524,6	7,5	48,5	2	46
112_D	112	bouwvlak 2	208774,8	374524,6	10,5	47,7	2	46
112_E	112	bouwvlak 2	208774,8	374524,6	13,5	47,7	2	46
113_A	113	bouwvlak 2	208763,2	374535,0	1,5	50,9	2	49
113_B	113	bouwvlak 2	208763,2	374535,0	4,5	51	2	49
113_C	113	bouwvlak 2	208763,2	374535,0	7,5	48,4	2	46
113_D	113	bouwvlak 2	208763,2	374535,0	10,5	47,8	2	46
113_E	113	bouwvlak 2	208763,2	374535,0	13,5	47,8	2	46
114_A	114	bouwvlak 2	208745,8	374550,6	1,5	51,4	2	49
114_B	114	bouwvlak 2	208745,8	374550,6	4,5	51,5	2	50
114_C	114	bouwvlak 2	208745,8	374550,6	7,5	48,4	2	46
114_D	114	bouwvlak 2	208745,8	374550,6	10,5	47,8	2	46
114_E	114	bouwvlak 2	208745,8	374550,6	13,5	47,8	2	46
115_A	115	bouwvlak 2	208728,7	374565,9	1,5	51	2	49
115_B	115	bouwvlak 2	208728,7	374565,9	4,5	51,1	2	49
115_C	115	bouwvlak 2	208728,7	374565,9	7,5	48,6	2	47
115_D	115	bouwvlak 2	208728,7	374565,9	10,5	48	2	46
115_E	115	bouwvlak 2	208728,7	374565,9	13,5	48	2	46
116_A	116	bouwvlak 2	208715,0	374578,2	1,5	49,7	2	48
116_B	116	bouwvlak 2	208715,0	374578,2	4,5	50,6	2	49
116_C	116	bouwvlak 2	208715,0	374578,2	7,5	48,6	2	47
116_D	116	bouwvlak 2	208715,0	374578,2	10,5	48	2	46
116_E	116	bouwvlak 2	208715,0	374578,2	13,5	47,9	2	46
201_A	201	bouwvlak 3	208805,6	374510,8	1,5	48,9	2	47
201_B	201	bouwvlak 3	208805,6	374510,8	4,5	50,1	2	48
201_C	201	bouwvlak 3	208805,6	374510,8	7,5	48,3	2	46
201_D	201	bouwvlak 3	208805,6	374510,8	10,5	47,6	2	46
201_E	201	bouwvlak 3	208805,6	374510,8	13,5	47,5	2	46
202_A	202	bouwvlak 3	208795,5	374499,4	1,5	49,4	2	47
202_B	202	bouwvlak 3	208795,5	374499,4	4,5	50,3	2	48
202_C	202	bouwvlak 3	208795,5	374499,4	7,5	48,2	2	46

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
202_D	202	bouwvlak 3	208795,5	374499,4	10,5	47,8	2	46
202_E	202	bouwvlak 3	208795,5	374499,4	13,5	47,6	2	46
203_A	203	bouwvlak 3	208781,0	374483,1	1,5	50,4	2	48
203_B	203	bouwvlak 3	208781,0	374483,1	4,5	50,6	2	49
203_C	203	bouwvlak 3	208781,0	374483,1	7,5	48,4	2	46
203_D	203	bouwvlak 3	208781,0	374483,1	10,5	48,1	2	46
203_E	203	bouwvlak 3	208781,0	374483,1	13,5	47,9	2	46
204_A	204	bouwvlak 3	208768,7	374469,4	1,5	50,5	2	48
204_B	204	bouwvlak 3	208768,7	374469,4	4,5	50,7	2	49
204_C	204	bouwvlak 3	208768,7	374469,4	7,5	48,6	2	47
204_D	204	bouwvlak 3	208768,7	374469,4	10,5	48,4	2	46
204_E	204	bouwvlak 3	208768,7	374469,4	13,5	48,2	2	46
205_A	205	bouwvlak 3	208769,7	374455,1	1,5	50,2	2	48
205_B	205	bouwvlak 3	208769,7	374455,1	4,5	50,4	2	48
205_C	205	bouwvlak 3	208769,7	374455,1	7,5	48,6	2	47
205_D	205	bouwvlak 3	208769,7	374455,1	10,5	48,4	2	46
205_E	205	bouwvlak 3	208769,7	374455,1	13,5	48,2	2	46
206_A	206	bouwvlak 3	208789,4	374437,6	1,5	49,9	2	48
206_B	206	bouwvlak 3	208789,4	374437,6	4,5	50	2	48
206_C	206	bouwvlak 3	208789,4	374437,6	7,5	48,6	2	47
206_D	206	bouwvlak 3	208789,4	374437,6	10,5	48,3	2	46
206_E	206	bouwvlak 3	208789,4	374437,6	13,5	48,1	2	46
207_A	207	bouwvlak 3	208809,6	374419,5	1,5	49,1	2	47
207_B	207	bouwvlak 3	208809,6	374419,5	4,5	49,8	2	48
207_C	207	bouwvlak 3	208809,6	374419,5	7,5	49,1	2	47
207_D	207	bouwvlak 3	208809,6	374419,5	10,5	48,4	2	46
207_E	207	bouwvlak 3	208809,6	374419,5	13,5	48	2	46
208_A	208	bouwvlak 3	208831,9	374399,6	1,5	48	2	46
208_B	208	bouwvlak 3	208831,9	374399,6	4,5	49	2	47
208_C	208	bouwvlak 3	208831,9	374399,6	7,5	48,9	2	47
208_D	208	bouwvlak 3	208831,9	374399,6	10,5	48,1	2	46
208_E	208	bouwvlak 3	208831,9	374399,6	13,5	47,8	2	46
209_A	209	bouwvlak 3	208850,0	374383,3	1,5	48	2	46
209_B	209	bouwvlak 3	208850,0	374383,3	4,5	49	2	47
209_C	209	bouwvlak 3	208850,0	374383,3	7,5	49	2	47
209_D	209	bouwvlak 3	208850,0	374383,3	10,5	48,1	2	46
209_E	209	bouwvlak 3	208850,0	374383,3	13,5	47,7	2	46
210_A	210	bouwvlak 3	208866,3	374384,2	1,5	48,3	2	46
210_B	210	bouwvlak 3	208866,3	374384,2	4,5	49,5	2	48
210_C	210	bouwvlak 3	208866,3	374384,2	7,5	49,6	2	48
210_D	210	bouwvlak 3	208866,3	374384,2	10,5	47,9	2	46
210_E	210	bouwvlak 3	208866,3	374384,2	13,5	47,6	2	46
211_A	211	bouwvlak 3	208881,5	374401,0	1,5	48,1	2	46
211_B	211	bouwvlak 3	208881,5	374401,0	4,5	49,4	2	47
211_C	211	bouwvlak 3	208881,5	374401,0	7,5	49,9	2	48
211_D	211	bouwvlak 3	208881,5	374401,0	10,5	47,6	2	46
211_E	211	bouwvlak 3	208881,5	374401,0	13,5	47,2	2	45
212_A	212	bouwvlak 3	208896,0	374417,0	1,5	48,2	2	46
212_B	212	bouwvlak 3	208896,0	374417,0	4,5	49,5	2	48
212_C	212	bouwvlak 3	208896,0	374417,0	7,5	50,1	2	48
212_D	212	bouwvlak 3	208896,0	374417,0	10,5	47,2	2	45
212_E	212	bouwvlak 3	208896,0	374417,0	13,5	46,9	2	45
213_A	213	bouwvlak 3	208908,1	374430,5	1,5	48,4	2	46
213_B	213	bouwvlak 3	208908,1	374430,5	4,5	49,9	2	48
213_C	213	bouwvlak 3	208908,1	374430,5	7,5	50,3	2	48
213_D	213	bouwvlak 3	208908,1	374430,5	10,5	47,1	2	45
213_E	213	bouwvlak 3	208908,1	374430,5	13,5	46,8	2	45
214_A	214	bouwvlak 3	208906,4	374444,4	1,5	48,2	2	46
214_B	214	bouwvlak 3	208906,4	374444,4	4,5	49,8	2	48
214_C	214	bouwvlak 3	208906,4	374444,4	7,5	50,1	2	48
214_D	214	bouwvlak 3	208906,4	374444,4	10,5	47	2	45
214_E	214	bouwvlak 3	208906,4	374444,4	13,5	46,6	2	45
215_A	215	bouwvlak 3	208892,8	374456,5	1,5	47,9	2	46
215_B	215	bouwvlak 3	208892,8	374456,5	4,5	49,2	2	47
215_C	215	bouwvlak 3	208892,8	374456,5	7,5	49,4	2	47
215_D	215	bouwvlak 3	208892,8	374456,5	10,5	47,1	2	45
215_E	215	bouwvlak 3	208892,8	374456,5	13,5	46,8	2	45

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
216_A	216	bouwvlak 3	208874,4	374472,8	1,5	47,8	2	46
216_B	216	bouwvlak 3	208874,4	374472,8	4,5	49	2	47
216_C	216	bouwvlak 3	208874,4	374472,8	7,5	49,2	2	47
216_D	216	bouwvlak 3	208874,4	374472,8	10,5	47,1	2	45
216_E	216	bouwvlak 3	208874,4	374472,8	13,5	46,8	2	45
217_A	217	bouwvlak 3	208851,2	374482,8	1,5	47	2	45
217_B	217	bouwvlak 3	208851,2	374482,8	4,5	48,2	2	46
217_C	217	bouwvlak 3	208851,2	374482,8	7,5	48,7	2	47
217_D	217	bouwvlak 3	208851,2	374482,8	10,5	47,4	2	45
217_E	217	bouwvlak 3	208851,2	374482,8	13,5	47,1	2	45
218_A	218	bouwvlak 3	208834,5	374498,0	1,5	48,4	2	46
218_B	218	bouwvlak 3	208834,5	374498,0	4,5	49,3	2	47
218_C	218	bouwvlak 3	208834,5	374498,0	7,5	49,4	2	47
218_D	218	bouwvlak 3	208834,5	374498,0	10,5	47,5	2	46
218_E	218	bouwvlak 3	208834,5	374498,0	13,5	47,1	2	45
219_A	219	bouwvlak 3	208819,5	374511,5	1,5	47,8	2	46
219_B	219	bouwvlak 3	208819,5	374511,5	4,5	49,1	2	47
219_C	219	bouwvlak 3	208819,5	374511,5	7,5	48,5	2	46
219_D	219	bouwvlak 3	208819,5	374511,5	10,5	47,5	2	46
219_E	219	bouwvlak 3	208819,5	374511,5	13,5	47,3	2	45
301_A	301	bouwvlak 4	208752,6	374447,1	1,5	50,5	2	48
301_B	301	bouwvlak 4	208752,6	374447,1	4,5	50,8	2	49
301_C	301	bouwvlak 4	208752,6	374447,1	7,5	49,2	2	47
301_D	301	bouwvlak 4	208752,6	374447,1	10,5	48,6	2	47
301_E	301	bouwvlak 4	208752,6	374447,1	13,5	48,5	2	46
301_F	301	bouwvlak 4	208752,6	374447,1	16,5	48,5	2	46
301_A	301	bouwvlak 4	208752,6	374447,1	19,5	48,5	2	46
301_B	301	bouwvlak 4	208752,6	374447,1	22,5	48,6	2	47
301_C	301	bouwvlak 4	208752,6	374447,1	25,5	48,7	2	47
302_A	302	bouwvlak 4	208739,0	374432,2	1,5	50,5	2	48
302_B	302	bouwvlak 4	208739,0	374432,2	4,5	51,2	2	49
302_C	302	bouwvlak 4	208739,0	374432,2	7,5	49,7	2	48
302_D	302	bouwvlak 4	208739,0	374432,2	10,5	49,1	2	47
302_E	302	bouwvlak 4	208739,0	374432,2	13,5	48,9	2	47
302_F	302	bouwvlak 4	208739,0	374432,2	16,5	48,9	2	47
302_A	302	bouwvlak 4	208739,0	374432,2	19,5	48,9	2	47
302_B	302	bouwvlak 4	208739,0	374432,2	22,5	49	2	47
302_C	302	bouwvlak 4	208739,0	374432,2	25,5	49,2	2	47
303_A	303	bouwvlak 4	208723,5	374415,3	1,5	50,5	2	48
303_B	303	bouwvlak 4	208723,5	374415,3	4,5	51,5	2	50
303_C	303	bouwvlak 4	208723,5	374415,3	7,5	49,8	2	48
303_D	303	bouwvlak 4	208723,5	374415,3	10,5	49,3	2	47
303_E	303	bouwvlak 4	208723,5	374415,3	13,5	49,2	2	47
303_F	303	bouwvlak 4	208723,5	374415,3	16,5	49,2	2	47
303_A	303	bouwvlak 4	208723,5	374415,3	19,5	49,3	2	47
303_B	303	bouwvlak 4	208723,5	374415,3	22,5	49,4	2	47
303_C	303	bouwvlak 4	208723,5	374415,3	25,5	49,6	2	48
304_A	304	bouwvlak 4	208706,5	374396,6	1,5	50,4	2	48
304_B	304	bouwvlak 4	208706,5	374396,6	4,5	51,2	2	49
304_C	304	bouwvlak 4	208706,5	374396,6	7,5	49,7	2	48
304_D	304	bouwvlak 4	208706,5	374396,6	10,5	49,6	2	48
304_E	304	bouwvlak 4	208706,5	374396,6	13,5	49,5	2	48
304_F	304	bouwvlak 4	208706,5	374396,6	16,5	49,5	2	48
304_A	304	bouwvlak 4	208706,5	374396,6	19,5	49,6	2	48
304_B	304	bouwvlak 4	208706,5	374396,6	22,5	49,7	2	48
304_C	304	bouwvlak 4	208706,5	374396,6	25,5	49,9	2	48
305_A	305	bouwvlak 4	208693,2	374382,0	1,5	50,2	2	48
305_B	305	bouwvlak 4	208693,2	374382,0	4,5	50,9	2	49
305_C	305	bouwvlak 4	208693,2	374382,0	7,5	49,9	2	48
305_D	305	bouwvlak 4	208693,2	374382,0	10,5	49,9	2	48
305_E	305	bouwvlak 4	208693,2	374382,0	13,5	49,8	2	48
305_F	305	bouwvlak 4	208693,2	374382,0	16,5	49,8	2	48
305_A	305	bouwvlak 4	208693,2	374382,0	19,5	50	2	48
305_B	305	bouwvlak 4	208693,2	374382,0	22,5	50,1	2	48
305_C	305	bouwvlak 4	208693,2	374382,0	25,5	50,3	2	48
306_A	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	1,5	49,9	2	48
306_B	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	4,5	50,5	2	48

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
306_C	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	7,5	50,4	2	48
306_D	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	10,5	50,3	2	48
306_E	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	13,5	50,3	2	48
306_F	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	16,5	50,3	2	48
306_A	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	19,5	50,5	2	48
306_B	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	22,5	50,7	2	49
306_C	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	25,5	50,9	2	49
306_D	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	28,5	51,2	2	49
306_E	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	31,5	51,5	2	50
306_F	306	bouwvlak 4	208677,6	374364,9	34,5	51,8	2	50
307_A	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	1,5	50,4	2	48
307_B	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	4,5	51	2	49
307_C	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	7,5	50,7	2	49
307_D	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	10,5	50,6	2	49
307_E	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	13,5	50,5	2	48
307_F	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	16,5	50,6	2	49
307_A	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	19,5	50,7	2	49
307_B	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	22,5	50,9	2	49
307_C	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	25,5	51,1	2	49
307_D	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	28,5	51,4	2	49
307_E	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	31,5	51,7	2	50
307_F	307	bouwvlak 4	208678,7	374344,7	34,5	52,1	2	50
308_A	308	bouwvlak 4	208698,7	374326,9	1,5	51,1	2	49
308_B	308	bouwvlak 4	208698,7	374326,9	4,5	51,6	2	50
308_C	308	bouwvlak 4	208698,7	374326,9	7,5	50,6	2	49
308_D	308	bouwvlak 4	208698,7	374326,9	10,5	50,5	2	48
308_E	308	bouwvlak 4	208698,7	374326,9	13,5	50,4	2	48
308_F	308	bouwvlak 4	208698,7	374326,9	16,5	50,4	2	48
308_A	308	bouwvlak 4	208698,7	374326,9	19,5	50,5	2	48
308_B	308	bouwvlak 4	208698,7	374326,9	22,5	50,7	2	49
308_C	308	bouwvlak 4	208698,7	374326,9	25,5	50,9	2	49
309_A	309	bouwvlak 4	208715,0	374312,3	1,5	51,6	2	50
309_B	309	bouwvlak 4	208715,0	374312,3	4,5	52,2	2	50
309_C	309	bouwvlak 4	208715,0	374312,3	7,5	50,6	2	49
309_D	309	bouwvlak 4	208715,0	374312,3	10,5	50,4	2	48
309_E	309	bouwvlak 4	208715,0	374312,3	13,5	50,2	2	48
309_F	309	bouwvlak 4	208715,0	374312,3	16,5	50,2	2	48
309_A	309	bouwvlak 4	208715,0	374312,3	19,5	50,3	2	48
309_B	309	bouwvlak 4	208715,0	374312,3	22,5	50,5	2	48
309_C	309	bouwvlak 4	208715,0	374312,3	25,5	50,7	2	49
310_A	310	bouwvlak 4	208738,2	374313,4	1,5	50,7	2	49
310_B	310	bouwvlak 4	208738,2	374313,4	4,5	51,7	2	50
310_C	310	bouwvlak 4	208738,2	374313,4	7,5	50,3	2	48
310_D	310	bouwvlak 4	208738,2	374313,4	10,5	49,9	2	48
310_E	310	bouwvlak 4	208738,2	374313,4	13,5	49,8	2	48
310_F	310	bouwvlak 4	208738,2	374313,4	16,5	49,8	2	48
310_A	310	bouwvlak 4	208738,2	374313,4	19,5	49,8	2	48
310_B	310	bouwvlak 4	208738,2	374313,4	22,5	50	2	48
310_C	310	bouwvlak 4	208738,2	374313,4	25,5	50,2	2	48
311_A	311	bouwvlak 4	208762,4	374325,9	1,5	49,8	2	48
311_B	311	bouwvlak 4	208762,4	374325,9	4,5	50,4	2	48
311_C	311	bouwvlak 4	208762,4	374325,9	7,5	49,9	2	48
311_D	311	bouwvlak 4	208762,4	374325,9	10,5	49,5	2	48
311_E	311	bouwvlak 4	208762,4	374325,9	13,5	49,3	2	47
311_F	311	bouwvlak 4	208762,4	374325,9	16,5	49,3	2	47
311_A	311	bouwvlak 4	208762,4	374325,9	19,5	49,3	2	47
311_B	311	bouwvlak 4	208762,4	374325,9	22,5	49,5	2	48
311_C	311	bouwvlak 4	208762,4	374325,9	25,5	49,7	2	48
312_A	312	bouwvlak 4	208788,0	374339,1	1,5	49,5	2	48
312_B	312	bouwvlak 4	208788,0	374339,1	4,5	49,7	2	48
312_C	312	bouwvlak 4	208788,0	374339,1	7,5	49,6	2	48
312_D	312	bouwvlak 4	208788,0	374339,1	10,5	49,1	2	47
312_E	312	bouwvlak 4	208788,0	374339,1	13,5	48,8	2	47
312_F	312	bouwvlak 4	208788,0	374339,1	16,5	48,8	2	47
312_A	312	bouwvlak 4	208788,0	374339,1	19,5	48,9	2	47
312_B	312	bouwvlak 4	208788,0	374339,1	22,5	49	2	47
312_C	312	bouwvlak 4	208788,0	374339,1	25,5	49,2	2	47

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
313_A	313	bouwvlak 4	208813,3	374352,2	1,5	48,9	2	47
313_B	313	bouwvlak 4	208813,3	374352,2	4,5	49,4	2	47
313_C	313	bouwvlak 4	208813,3	374352,2	7,5	49,4	2	47
313_D	313	bouwvlak 4	208813,3	374352,2	10,5	48,7	2	47
313_E	313	bouwvlak 4	208813,3	374352,2	13,5	48,5	2	46
313_F	313	bouwvlak 4	208813,3	374352,2	16,5	48,5	2	46
313_A	313	bouwvlak 4	208813,3	374352,2	19,5	48,5	2	46
313_B	313	bouwvlak 4	208813,3	374352,2	22,5	48,6	2	47
313_C	313	bouwvlak 4	208813,3	374352,2	25,5	48,8	2	47
314_A	314	bouwvlak 4	208838,9	374365,5	1,5	48,1	2	46
314_B	314	bouwvlak 4	208838,9	374365,5	4,5	49,1	2	47
314_C	314	bouwvlak 4	208838,9	374365,5	7,5	49,1	2	47
314_D	314	bouwvlak 4	208838,9	374365,5	10,5	48,4	2	46
314_E	314	bouwvlak 4	208838,9	374365,5	13,5	48	2	46
314_F	314	bouwvlak 4	208838,9	374365,5	16,5	48	2	46
314_A	314	bouwvlak 4	208838,9	374365,5	19,5	47,9	2	46
314_B	314	bouwvlak 4	208838,9	374365,5	22,5	48	2	46
314_C	314	bouwvlak 4	208838,9	374365,5	25,5	48,2	2	46
315_A	315	bouwvlak 4	208845,6	374378,0	1,5	47,9	2	46
315_B	315	bouwvlak 4	208845,6	374378,0	4,5	49	2	47
315_C	315	bouwvlak 4	208845,6	374378,0	7,5	48,9	2	47
315_D	315	bouwvlak 4	208845,6	374378,0	10,5	48,1	2	46
315_E	315	bouwvlak 4	208845,6	374378,0	13,5	47,8	2	46
315_F	315	bouwvlak 4	208845,6	374378,0	16,5	47,8	2	46
315_A	315	bouwvlak 4	208845,6	374378,0	19,5	47,8	2	46
315_B	315	bouwvlak 4	208845,6	374378,0	22,5	47,8	2	46
315_C	315	bouwvlak 4	208845,6	374378,0	25,5	48	2	46
316_A	316	bouwvlak 4	208827,3	374394,4	1,5	48,1	2	46
316_B	316	bouwvlak 4	208827,3	374394,4	4,5	49,1	2	47
316_C	316	bouwvlak 4	208827,3	374394,4	7,5	48,9	2	47
316_D	316	bouwvlak 4	208827,3	374394,4	10,5	48,1	2	46
316_E	316	bouwvlak 4	208827,3	374394,4	13,5	47,9	2	46
316_F	316	bouwvlak 4	208827,3	374394,4	16,5	47,9	2	46
316_A	316	bouwvlak 4	208827,3	374394,4	19,5	47,9	2	46
316_B	316	bouwvlak 4	208827,3	374394,4	22,5	47,9	2	46
316_C	316	bouwvlak 4	208827,3	374394,4	25,5	48,1	2	46
317_A	317	bouwvlak 4	208805,4	374414,0	1,5	49,3	2	47
317_B	317	bouwvlak 4	208805,4	374414,0	4,5	49,5	2	48
317_C	317	bouwvlak 4	208805,4	374414,0	7,5	49	2	47
317_D	317	bouwvlak 4	208805,4	374414,0	10,5	48,4	2	46
317_E	317	bouwvlak 4	208805,4	374414,0	13,5	48,1	2	46
317_F	317	bouwvlak 4	208805,4	374414,0	16,5	48,1	2	46
317_A	317	bouwvlak 4	208805,4	374414,0	19,5	48,1	2	46
317_B	317	bouwvlak 4	208805,4	374414,0	22,5	48,1	2	46
317_C	317	bouwvlak 4	208805,4	374414,0	25,5	48,3	2	46
318_A	318	bouwvlak 4	208786,6	374430,8	1,5	50	2	48
318_B	318	bouwvlak 4	208786,6	374430,8	4,5	50	2	48
318_C	318	bouwvlak 4	208786,6	374430,8	7,5	48,7	2	47
318_D	318	bouwvlak 4	208786,6	374430,8	10,5	48,4	2	46
318_E	318	bouwvlak 4	208786,6	374430,8	13,5	48,2	2	46
318_F	318	bouwvlak 4	208786,6	374430,8	16,5	48,2	2	46
318_A	318	bouwvlak 4	208786,6	374430,8	19,5	48,1	2	46
318_B	318	bouwvlak 4	208786,6	374430,8	22,5	48,2	2	46
318_C	318	bouwvlak 4	208786,6	374430,8	25,5	48,4	2	46
319_A	319	bouwvlak 4	208770,0	374445,6	1,5	50,3	2	48
319_B	319	bouwvlak 4	208770,0	374445,6	4,5	50,6	2	49
319_C	319	bouwvlak 4	208770,0	374445,6	7,5	48,7	2	47
319_D	319	bouwvlak 4	208770,0	374445,6	10,5	48,6	2	47
319_E	319	bouwvlak 4	208770,0	374445,6	13,5	48,4	2	46
319_F	319	bouwvlak 4	208770,0	374445,6	16,5	48,4	2	46
319_A	319	bouwvlak 4	208770,0	374445,6	19,5	48,4	2	46
319_B	319	bouwvlak 4	208770,0	374445,6	22,5	48,5	2	46
319_C	319	bouwvlak 4	208770,0	374445,6	25,5	48,6	2	47
320_A	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	1,5	50,5	2	48
320_B	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	4,5	51,2	2	49
320_C	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	7,5	50	2	48
320_D	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	10,5	50	2	48

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
320_E	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	13,5	49,9	2	48
320_F	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	16,5	49,9	2	48
320_A	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	19,5	50,1	2	48
320_B	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	22,5	50,2	2	48
320_C	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	25,5	50,5	2	48
320_D	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	28,5	50,7	2	49
320_E	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	31,5	51	2	49
320_F	320	bouwvlak 4	208697,9	374365,3	34,5	51,3	2	49
321_A	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	1,5	50,9	2	49
321_B	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	4,5	51,5	2	50
321_C	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	7,5	50,4	2	48
321_D	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	10,5	50,2	2	48
321_E	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	13,5	50,2	2	48
321_F	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	16,5	50,2	2	48
321_A	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	19,5	50,3	2	48
321_B	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	22,5	50,5	2	48
321_C	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	25,5	50,7	2	49
321_D	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	28,5	51	2	49
321_E	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	31,5	51,3	2	49
321_F	321	bouwvlak 4	208699,3	374345,4	34,5	51,6	2	50
401_A	401	bouwvlak 5	208563,7	374409,7	1,5	52,2	2	50
401_B	401	bouwvlak 5	208563,7	374409,7	4,5	52,9	2	51
401_C	401	bouwvlak 5	208563,7	374409,7	7,5	52,8	2	51
401_D	401	bouwvlak 5	208563,7	374409,7	10,5	51,9	2	50
401_E	401	bouwvlak 5	208563,7	374409,7	13,5	51,9	2	50
401_F	401	bouwvlak 5	208563,7	374409,7	16,5	52	2	50
401_A	401	bouwvlak 5	208563,7	374409,7	19,5	52,2	2	50
401_B	401	bouwvlak 5	208563,7	374409,7	22,5	52,4	2	50
401_C	401	bouwvlak 5	208563,7	374409,7	25,5	52,7	2	51
402_A	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	1,5	52,3	2	50
402_B	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	4,5	53	2	51
402_C	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	7,5	52,9	2	51
402_D	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	10,5	52,2	2	50
402_E	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	13,5	52,1	2	50
402_F	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	16,5	52,3	2	50
402_A	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	19,5	52,5	2	50
402_B	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	22,5	52,7	2	51
402_C	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	25,5	53	2	51
402_A	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	37,5	54,3	2	52
402_B	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	40,5	54,6	2	53
402_C	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	43,5	54,9	2	53
402_D	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	46,5	55,2	2	53
402_E	402	bouwvlak 5	208553,2	374397,9	49,5	55,4	2	53
403_A	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	1,5	52,6	2	51
403_B	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	4,5	53,4	2	51
403_C	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	7,5	53,4	2	51
403_D	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	10,5	52,6	2	51
403_E	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	13,5	52,5	2	50
403_F	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	16,5	52,7	2	51
403_A	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	19,5	52,9	2	51
403_B	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	22,5	53,1	2	51
403_C	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	25,5	53,4	2	51
403_A	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	37,5	54,7	2	53
403_B	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	40,5	55,1	2	53
403_C	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	43,5	55,4	2	53
403_D	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	46,5	55,6	3	53
403_E	403	bouwvlak 5	208542,3	374385,8	49,5	55,7	3	53
404_A	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	1,5	52,6	2	51
404_B	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	4,5	53,6	2	52
404_C	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	7,5	53,7	2	52
404_D	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	10,5	52,6	2	51
404_E	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	13,5	52,6	2	51
404_F	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	16,5	52,7	2	51
404_A	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	19,5	52,9	2	51
404_B	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	22,5	53,2	2	51
404_C	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	25,5	53,5	2	52
404_A	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	37,5	54,9	2	53

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
404_B	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	40,5	55,2	2	53
404_C	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	43,5	55,5	3	53
404_D	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	46,5	55,7	3	53
404_E	404	bouwvlak 5	208543,2	374376,1	49,5	55,9	3	53
405_A	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	1,5	52,4	2	50
405_B	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	4,5	53,3	2	51
405_C	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	7,5	53,4	2	51
405_D	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	10,5	52,4	2	50
405_E	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	13,5	52,4	2	50
405_F	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	16,5	52,5	2	50
405_A	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	19,5	52,7	2	51
405_B	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	22,5	53	2	51
405_C	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	25,5	53,3	2	51
405_A	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	37,5	54,7	2	53
405_B	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	40,5	55,1	2	53
405_C	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	43,5	55,4	2	53
405_D	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	46,5	55,6	3	53
405_E	405	bouwvlak 5	208555,0	374365,5	49,5	55,7	3	53
406_A	406	bouwvlak 5	208570,0	374352,1	1,5	47,3	2	45
406_B	406	bouwvlak 5	208570,0	374352,1	4,5	52,1	2	50
406_C	406	bouwvlak 5	208570,0	374352,1	7,5	53,1	2	51
406_D	406	bouwvlak 5	208570,0	374352,1	10,5	52,4	2	50
406_E	406	bouwvlak 5	208570,0	374352,1	13,5	52,3	2	50
406_F	406	bouwvlak 5	208570,0	374352,1	16,5	52,4	2	50
406_A	406	bouwvlak 5	208570,0	374352,1	19,5	52,6	2	51
406_B	406	bouwvlak 5	208570,0	374352,1	22,5	52,9	2	51
406_C	406	bouwvlak 5	208570,0	374352,1	25,5	53,2	2	51
407_A	407	bouwvlak 5	208586,2	374347,7	1,5	47,7	2	46
407_B	407	bouwvlak 5	208586,2	374347,7	4,5	51,8	2	50
407_C	407	bouwvlak 5	208586,2	374347,7	7,5	52,7	2	51
407_D	407	bouwvlak 5	208586,2	374347,7	10,5	52,2	2	50
407_E	407	bouwvlak 5	208586,2	374347,7	13,5	52,1	2	50
407_F	407	bouwvlak 5	208586,2	374347,7	16,5	52,2	2	50
407_A	407	bouwvlak 5	208586,2	374347,7	19,5	52,4	2	50
407_B	407	bouwvlak 5	208586,2	374347,7	22,5	52,6	2	51
407_C	407	bouwvlak 5	208586,2	374347,7	25,5	52,9	2	51
408_A	408	bouwvlak 5	208597,7	374360,7	1,5	49,6	2	48
408_B	408	bouwvlak 5	208597,7	374360,7	4,5	51,9	2	50
408_C	408	bouwvlak 5	208597,7	374360,7	7,5	52,1	2	50
408_D	408	bouwvlak 5	208597,7	374360,7	10,5	51,7	2	50
408_E	408	bouwvlak 5	208597,7	374360,7	13,5	51,7	2	50
408_F	408	bouwvlak 5	208597,7	374360,7	16,5	51,8	2	50
408_A	408	bouwvlak 5	208597,7	374360,7	19,5	51,9	2	50
408_B	408	bouwvlak 5	208597,7	374360,7	22,5	52,2	2	50
408_C	408	bouwvlak 5	208597,7	374360,7	25,5	52,5	2	50
409_A	409	bouwvlak 5	208609,5	374373,9	1,5	51	2	49
409_B	409	bouwvlak 5	208609,5	374373,9	4,5	51,8	2	50
409_C	409	bouwvlak 5	208609,5	374373,9	7,5	51,9	2	50
409_D	409	bouwvlak 5	208609,5	374373,9	10,5	51,6	2	50
409_E	409	bouwvlak 5	208609,5	374373,9	13,5	51,4	2	49
409_F	409	bouwvlak 5	208609,5	374373,9	16,5	51,5	2	50
409_A	409	bouwvlak 5	208609,5	374373,9	19,5	51,6	2	50
409_B	409	bouwvlak 5	208609,5	374373,9	22,5	51,8	2	50
409_C	409	bouwvlak 5	208609,5	374373,9	25,5	52,1	2	50
410_A	410	bouwvlak 5	208608,4	374383,8	1,5	51,2	2	49
410_B	410	bouwvlak 5	208608,4	374383,8	4,5	51,8	2	50
410_C	410	bouwvlak 5	208608,4	374383,8	7,5	51,8	2	50
410_D	410	bouwvlak 5	208608,4	374383,8	10,5	51,5	2	50
410_E	410	bouwvlak 5	208608,4	374383,8	13,5	51,4	2	49
410_F	410	bouwvlak 5	208608,4	374383,8	16,5	51,5	2	50
410_A	410	bouwvlak 5	208608,4	374383,8	19,5	51,6	2	50
410_B	410	bouwvlak 5	208608,4	374383,8	22,5	51,8	2	50
410_C	410	bouwvlak 5	208608,4	374383,8	25,5	52,1	2	50
411_A	411	bouwvlak 5	208593,0	374397,6	1,5	52,2	2	50
411_B	411	bouwvlak 5	208593,0	374397,6	4,5	52,2	2	50
411_C	411	bouwvlak 5	208593,0	374397,6	7,5	52	2	50
411_D	411	bouwvlak 5	208593,0	374397,6	10,5	51,6	2	50

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
411_E	411	bouwvlak 5	208593,0	374397,6	13,5	51,5	2	50
411_F	411	bouwvlak 5	208593,0	374397,6	16,5	51,6	2	50
411_A	411	bouwvlak 5	208593,0	374397,6	19,5	51,7	2	50
411_B	411	bouwvlak 5	208593,0	374397,6	22,5	52	2	50
411_C	411	bouwvlak 5	208593,0	374397,6	25,5	52,2	2	50
412_A	412	bouwvlak 5	208577,3	374411,7	1,5	52	2	50
412_B	412	bouwvlak 5	208577,3	374411,7	4,5	52,3	2	50
412_C	412	bouwvlak 5	208577,3	374411,7	7,5	52,2	2	50
412_D	412	bouwvlak 5	208577,3	374411,7	10,5	51,6	2	50
412_E	412	bouwvlak 5	208577,3	374411,7	13,5	51,5	2	50
412_F	412	bouwvlak 5	208577,3	374411,7	16,5	51,6	2	50
412_A	412	bouwvlak 5	208577,3	374411,7	19,5	51,8	2	50
412_B	412	bouwvlak 5	208577,3	374411,7	22,5	52,1	2	50
412_C	412	bouwvlak 5	208577,3	374411,7	25,5	52,3	2	50
413_A	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	1,5	52,1	2	50
413_B	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	4,5	52,8	2	51
413_C	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	7,5	52,7	2	51
413_D	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	10,5	52	2	50
413_E	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	13,5	52	2	50
413_F	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	16,5	52,1	2	50
413_A	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	19,5	52,3	2	50
413_B	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	22,5	52,5	2	50
413_C	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	25,5	52,8	2	51
413_D	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	28,5	53,1	2	51
413_E	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	31,5	53,5	2	52
413_F	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	34,5	53,8	2	52
413_A	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	37,5	54,1	2	52
413_B	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	40,5	54,4	2	52
413_C	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	43,5	54,7	2	53
413_D	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	46,5	55	2	53
413_E	413	bouwvlak 5	208562,1	374398,2	49,5	55,2	2	53
414_A	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	1,5	52,7	2	51
414_B	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	4,5	52,7	2	51
414_C	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	7,5	52,5	2	50
414_D	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	10,5	51,9	2	50
414_E	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	13,5	51,8	2	50
414_F	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	16,5	51,9	2	50
414_A	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	19,5	52,1	2	50
414_B	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	22,5	52,4	2	50
414_C	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	25,5	52,7	2	51
414_D	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	28,5	53	2	51
414_E	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	31,5	53,3	2	51
414_F	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	34,5	53,7	2	52
414_A	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	37,5	54	2	52
414_B	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	40,5	54,3	2	52
414_C	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	43,5	54,6	2	53
414_D	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	46,5	54,9	2	53
414_E	414	bouwvlak 5	208573,9	374387,8	49,5	55,1	2	53
415_A	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	1,5	52,6	2	51
415_B	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	4,5	52,7	2	51
415_C	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	7,5	52,6	2	51
415_D	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	10,5	52	2	50
415_E	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	13,5	51,9	2	50
415_F	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	16,5	52	2	50
415_A	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	19,5	52,2	2	50
415_B	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	22,5	52,4	2	50
415_C	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	25,5	52,7	2	51
415_D	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	28,5	53	2	51
415_E	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	31,5	53,4	2	51
415_F	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	34,5	53,7	2	52
415_A	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	37,5	54,1	2	52
415_B	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	40,5	54,4	2	52
415_C	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	43,5	54,7	2	53
415_D	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	46,5	55	2	53
415_E	415	bouwvlak 5	208575,0	374379,0	49,5	55,2	2	53
416_A	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	1,5	53,1	2	51
416_B	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	4,5	53,2	2	51

Rijksweg A73 (rekenpunten op randen bouwvlakken)

Naam	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Lden (excl. art. 110g Wgh)	Aftrek (art. 110g Wgh)	Lden (incl. art. 110g Wgh) in dB
416_C	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	7,5	53,2	2	51
416_D	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	10,5	52,4	2	50
416_E	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	13,5	52,3	2	50
416_F	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	16,5	52,4	2	50
416_A	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	19,5	52,6	2	51
416_B	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	22,5	52,9	2	51
416_C	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	25,5	53,2	2	51
416_D	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	28,5	53,5	2	52
416_E	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	31,5	53,8	2	52
416_F	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	34,5	54,2	2	52
416_A	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	37,5	54,6	2	53
416_B	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	40,5	54,9	2	53
416_C	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	43,5	55,2	2	53
416_D	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	46,5	55,4	2	53
416_E	416	bouwvlak 5	208563,9	374366,4	49,5	55,6	3	53



Bijlage 3 Cumulatieve geluidbelastingen (excl. art. 110g Wgh) op randen bouwvlakken

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	19,50	65,1	61,8	55,6	65,6	
001_A	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	1,50	64,4	61,1	54,9	64,9	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	22,50	64,9	61,6	55,3	65,4	
001_B	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	4,50	65,5	62,2	56,0	66,0	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	25,50	64,6	61,4	55,1	65,1	
001_C	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	7,50	65,7	62,4	56,1	66,1	
001_D	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	10,50	65,6	62,3	56,0	66,1	
001_E	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	13,50	65,5	62,2	55,9	66,0	
001_F	bouwvlak 1	208656,17	374522,55	16,50	65,4	62,1	55,8	65,8	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	19,50	65,1	61,9	55,6	65,6	
002_A	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	1,50	64,6	61,3	55,0	65,1	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	22,50	64,8	61,6	55,3	65,3	
002_B	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	4,50	65,5	62,3	56,0	66,0	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	25,50	64,6	61,4	55,1	65,1	
002_C	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	7,50	65,7	62,4	56,1	66,2	
002_D	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	10,50	65,6	62,3	56,1	66,1	
002_E	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	13,50	65,5	62,2	56,0	66,0	
002_F	bouwvlak 1	208639,78	374504,25	16,50	65,4	62,1	55,8	65,9	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	19,50	65,1	61,9	55,6	65,6	
003_A	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	1,50	64,7	61,4	55,2	65,2	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	22,50	64,8	61,6	55,3	65,3	
003_B	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	4,50	65,5	62,3	56,0	66,1	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	25,50	64,6	61,3	55,1	65,1	
003_C	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	7,50	65,7	62,4	56,1	66,2	
003_D	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	10,50	65,6	62,4	56,1	66,1	
003_E	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	13,50	65,5	62,2	56,0	66,0	
003_F	bouwvlak 1	208622,49	374484,94	16,50	65,4	62,1	55,8	65,9	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	19,50	65,1	61,9	55,6	65,6	
004_A	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	1,50	64,8	61,6	55,3	65,3	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	22,50	64,8	61,6	55,3	65,3	
004_B	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	4,50	65,6	62,4	56,1	66,1	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	25,50	64,6	61,3	55,1	65,1	
004_C	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	7,50	65,7	62,5	56,2	66,2	
004_D	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	10,50	65,6	62,4	56,1	66,1	
004_E	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	13,50	65,5	62,3	56,0	66,0	
004_F	bouwvlak 1	208605,74	374466,24	16,50	65,4	62,1	55,9	65,9	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	19,50	65,2	61,9	55,7	65,7	
005_A	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	1,50	64,9	61,6	55,4	65,4	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	22,50	64,8	61,6	55,4	65,4	
005_B	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	4,50	65,7	62,4	56,2	66,2	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	25,50	64,6	61,4	55,2	65,1	
005_C	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	7,50	65,8	62,5	56,3	66,3	
005_D	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	10,50	65,7	62,5	56,2	66,2	
005_E	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	13,50	65,6	62,3	56,1	66,1	
005_F	bouwvlak 1	208592,56	374451,52	16,50	65,4	62,2	55,9	65,9	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	19,50	65,3	62,1	55,8	65,8	
006_A	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	1,50	65,1	61,8	55,6	65,6	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	22,50	65,0	61,7	55,5	65,5	
006_B	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	4,50	65,8	62,6	56,4	66,4	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	25,50	64,7	61,5	55,3	65,2	
006_C	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	7,50	65,9	62,7	56,4	66,4	
006_D	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	10,50	65,9	62,6	56,3	66,4	
006_E	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	13,50	65,7	62,5	56,2	66,2	
006_F	bouwvlak 1	208577,13	374434,29	16,50	65,5	62,3	56,0	66,0	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	19,50	63,6	60,4	54,2	64,1	
007_A	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	1,50	62,1	59,0	52,9	62,7	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	22,50	63,4	60,2	54,0	64,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_B	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	4,50	63,4	60,2	54,0	64,0	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	25,50	63,2	60,0	53,9	63,8	
007_C	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	7,50	63,7	60,5	54,3	64,2	
007_D	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	10,50	63,7	60,5	54,3	64,3	
007_E	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	13,50	63,8	60,5	54,3	64,3	
007_F	bouwvlak 1	208581,93	374416,80	16,50	63,7	60,5	54,3	64,2	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	19,50	61,9	58,8	52,7	62,5	
008_A	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	1,50	60,1	56,9	51,0	60,7	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	22,50	61,9	58,7	52,6	62,5	
008_B	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	4,50	61,0	57,8	51,8	61,6	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	25,50	61,7	58,6	52,5	62,4	
008_C	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	7,50	61,6	58,4	52,4	62,2	
008_D	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	10,50	61,8	58,6	52,5	62,4	
008_E	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	13,50	61,9	58,7	52,6	62,5	
008_F	bouwvlak 1	208597,03	374403,35	16,50	61,9	58,7	52,6	62,5	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	19,50	60,5	57,4	51,3	61,2	
009_A	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	1,50	58,4	55,3	49,4	59,1	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	22,50	60,5	57,4	51,4	61,2	
009_B	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	4,50	59,2	56,1	50,2	59,9	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	25,50	60,5	57,4	51,4	61,1	
009_C	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	7,50	59,7	56,6	50,7	60,4	
009_D	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	10,50	60,2	57,0	51,0	60,8	
009_E	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	13,50	60,3	57,2	51,2	61,0	
009_F	bouwvlak 1	208614,59	374387,71	16,50	60,4	57,3	51,3	61,1	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	19,50	59,5	56,4	50,4	60,2	
010_A	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	1,50	57,3	54,3	48,4	58,1	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	22,50	59,6	56,5	50,5	60,3	
010_B	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	4,50	58,2	55,1	49,3	59,0	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	25,50	59,6	56,5	50,5	60,3	
010_C	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	7,50	58,7	55,5	49,7	59,4	
010_D	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	10,50	59,1	55,9	50,0	59,7	
010_E	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	13,50	59,3	56,2	50,2	60,0	
010_F	bouwvlak 1	208631,44	374372,71	16,50	59,4	56,3	50,3	60,1	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	19,50	59,2	56,1	50,1	59,8	
011_A	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	1,50	57,2	54,1	48,3	57,9	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	22,50	59,2	56,1	50,2	59,9	
011_B	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	4,50	58,0	54,9	49,0	58,7	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	25,50	59,3	56,2	50,2	60,0	
011_C	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	7,50	58,3	55,2	49,3	59,0	
011_D	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	10,50	58,7	55,5	49,6	59,4	
011_E	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	13,50	58,9	55,8	49,8	59,6	
011_F	bouwvlak 1	208647,48	374376,83	16,50	59,0	55,9	49,9	59,7	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	19,50	59,2	56,0	50,0	59,8	
012_A	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	1,50	57,4	54,3	48,4	58,1	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	22,50	59,2	56,1	50,1	59,9	
012_B	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	4,50	58,1	55,0	49,1	58,8	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	25,50	59,2	56,1	50,1	59,9	
012_C	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	7,50	58,4	55,3	49,4	59,1	
012_D	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	10,50	58,7	55,6	49,6	59,4	
012_E	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	13,50	58,9	55,8	49,8	59,6	
012_F	bouwvlak 1	208664,51	374395,72	16,50	59,0	55,9	49,9	59,7	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	19,50	59,2	56,1	50,0	59,9	
013_A	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	1,50	57,7	54,6	48,6	58,4	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	22,50	59,3	56,2	50,1	59,9	
013_B	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	4,50	58,4	55,3	49,4	59,1	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	25,50	59,2	56,1	50,1	59,9	
013_C	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	7,50	58,7	55,5	49,5	59,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
013_D	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	10,50	58,9	55,7	49,7	59,5	
013_E	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	13,50	59,0	55,9	49,8	59,6	
013_F	bouwvlak 1	208680,64	374413,60	16,50	59,1	56,0	49,9	59,7	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	19,50	59,3	56,2	50,1	60,0	
014_A	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	1,50	58,1	55,1	49,1	58,8	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	22,50	59,4	56,2	50,1	60,0	
014_B	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	4,50	58,9	55,8	49,9	59,6	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	25,50	59,3	56,2	50,1	59,9	
014_C	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	7,50	58,9	55,8	49,8	59,6	
014_D	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	10,50	59,0	55,8	49,8	59,6	
014_E	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	13,50	59,2	56,0	49,9	59,8	
014_F	bouwvlak 1	208697,92	374432,76	16,50	59,3	56,2	50,0	59,9	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	19,50	59,5	56,3	50,2	60,1	
015_A	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	1,50	58,3	55,3	49,3	59,1	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	22,50	59,5	56,4	50,2	60,1	
015_B	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	4,50	59,2	56,0	50,1	59,9	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	25,50	59,4	56,3	50,2	60,1	
015_C	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	7,50	59,1	56,0	49,9	59,7	
015_D	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	10,50	59,1	56,0	49,9	59,7	
015_E	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	13,50	59,3	56,2	50,1	60,0	
015_F	bouwvlak 1	208712,65	374449,09	16,50	59,5	56,3	50,2	60,1	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	19,50	59,7	56,5	50,4	60,3	
016_A	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	1,50	58,1	55,1	49,1	58,9	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	22,50	59,7	56,6	50,4	60,3	
016_B	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	4,50	59,0	55,9	50,0	59,7	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	25,50	59,7	56,5	50,4	60,3	
016_C	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	7,50	59,1	56,0	49,9	59,8	
016_D	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	10,50	59,4	56,2	50,1	60,0	
016_E	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	13,50	59,6	56,4	50,3	60,2	
016_F	bouwvlak 1	208728,67	374466,86	16,50	59,7	56,6	50,4	60,3	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	19,50	60,2	57,0	50,8	60,8	
017_A	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	1,50	58,7	55,6	49,6	59,4	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	22,50	60,2	57,0	50,8	60,8	
017_B	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	4,50	59,7	56,5	50,5	60,3	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	25,50	60,2	57,0	50,8	60,8	
017_C	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	7,50	59,8	56,7	50,5	60,4	
017_D	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	10,50	60,1	56,9	50,7	60,6	
017_E	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	13,50	60,2	57,1	50,9	60,8	
017_F	bouwvlak 1	208728,76	374482,60	16,50	60,2	57,1	50,9	60,8	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	19,50	60,8	57,6	51,4	61,4	
018_A	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	1,50	59,3	56,2	50,2	60,0	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	22,50	60,8	57,6	51,4	61,3	
018_B	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	4,50	60,5	57,3	51,3	61,1	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	25,50	60,7	57,6	51,4	61,3	
018_C	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	7,50	60,6	57,5	51,3	61,2	
018_D	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	10,50	60,8	57,6	51,4	61,4	
018_E	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	13,50	60,8	57,7	51,5	61,4	
018_F	bouwvlak 1	208714,88	374495,03	16,50	60,8	57,6	51,4	61,4	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	19,50	61,8	58,6	52,4	62,3	
019_A	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	1,50	60,0	56,9	50,7	60,6	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	22,50	61,7	58,5	52,3	62,3	
019_B	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	4,50	61,2	58,0	51,9	61,8	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	25,50	61,7	58,5	52,3	62,2	
019_C	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	7,50	61,8	58,6	52,4	62,3	
019_D	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	10,50	61,9	58,7	52,5	62,5	
019_E	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	13,50	61,9	58,7	52,5	62,4	
019_F	bouwvlak 1	208697,56	374510,55	16,50	61,9	58,7	52,4	62,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	19,50	63,6	60,4	54,1	64,1	
020_A	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	1,50	62,0	58,8	52,6	62,6	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	22,50	63,5	60,2	54,0	64,0	
020_B	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	4,50	63,5	60,2	54,0	64,0	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	25,50	63,3	60,1	53,8	63,8	
020_C	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	7,50	63,8	60,6	54,3	64,3	
020_D	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	10,50	63,9	60,6	54,4	64,4	
020_E	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	13,50	63,9	60,6	54,3	64,3	
020_F	bouwvlak 1	208678,48	374527,64	16,50	63,7	60,5	54,2	64,2	
101_A	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	1,50	65,2	61,8	55,6	65,6	
101_B	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	4,50	66,5	63,2	57,0	67,0	
101_C	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	7,50	66,7	63,3	57,1	67,1	
101_D	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	10,50	66,6	63,2	57,0	67,0	
101_E	bouwvlak 2	208698,81	374579,96	13,50	66,4	63,0	56,8	66,8	
102_A	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	1,50	65,3	61,9	55,7	65,8	
102_B	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	4,50	66,4	63,1	56,9	66,9	
102_C	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	7,50	66,6	63,2	57,0	67,0	
102_D	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	10,50	66,5	63,1	56,9	66,9	
102_E	bouwvlak 2	208687,20	374566,96	13,50	66,3	63,0	56,7	66,8	
103_A	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	1,50	65,8	62,4	56,2	66,2	
103_B	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	4,50	66,7	63,3	57,1	67,1	
103_C	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	7,50	66,8	63,4	57,2	67,2	
103_D	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	10,50	66,6	63,3	57,0	67,1	
103_E	bouwvlak 2	208674,49	374552,72	13,50	66,5	63,1	56,9	66,9	
104_A	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	1,50	63,3	60,0	53,8	63,8	
104_B	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	4,50	64,6	61,3	55,1	65,1	
104_C	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	7,50	64,9	61,6	55,3	65,4	
104_D	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	10,50	64,9	61,6	55,3	65,4	
104_E	bouwvlak 2	208676,90	374538,37	13,50	64,8	61,5	55,3	65,3	
105_A	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	1,50	60,7	57,5	51,3	61,2	
105_B	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	4,50	62,0	58,7	52,6	62,5	
105_C	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	7,50	62,7	59,4	53,2	63,2	
105_D	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	10,50	62,8	59,5	53,3	63,3	
105_E	bouwvlak 2	208693,29	374523,71	13,50	62,7	59,5	53,2	63,2	
106_A	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	1,50	59,7	56,6	50,5	60,4	
106_B	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	4,50	61,0	57,8	51,7	61,6	
106_C	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	7,50	61,3	58,1	51,9	61,8	
106_D	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	10,50	61,4	58,2	52,0	61,9	
106_E	bouwvlak 2	208711,09	374507,79	13,50	61,4	58,2	52,0	62,0	
107_A	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	1,50	59,0	55,9	49,9	59,7	
107_B	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	4,50	60,1	57,0	50,9	60,7	
107_C	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	7,50	60,3	57,1	51,0	60,9	
107_D	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	10,50	60,6	57,4	51,2	61,1	
107_E	bouwvlak 2	208725,14	374495,23	13,50	60,7	57,5	51,3	61,3	
108_A	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	1,50	58,4	55,3	49,4	59,1	
108_B	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	4,50	59,3	56,2	50,2	60,0	
108_C	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	7,50	59,6	56,5	50,3	60,2	
108_D	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	10,50	60,0	56,8	50,6	60,5	
108_E	bouwvlak 2	208737,32	374484,33	13,50	60,2	57,0	50,8	60,7	
109_A	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	1,50	58,4	55,3	49,3	59,0	
109_B	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	4,50	59,2	56,1	50,1	59,9	
109_C	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	7,50	59,6	56,4	50,3	60,2	
109_D	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	10,50	60,0	56,8	50,6	60,6	
109_E	bouwvlak 2	208749,01	374486,61	13,50	60,2	57,1	50,9	60,8	
110_A	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	1,50	59,0	55,9	49,9	59,7	
110_B	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	4,50	60,0	56,9	50,8	60,7	
110_C	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	7,50	60,5	57,3	51,1	61,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
110_D	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	10,50	60,8	57,6	51,4	61,3	
110_E	bouwvlak 2	208761,50	374500,60	13,50	61,0	57,8	51,5	61,5	
111_A	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	1,50	60,5	57,3	51,2	61,1	
111_B	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	4,50	61,8	58,5	52,4	62,3	
111_C	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	7,50	62,1	58,8	52,6	62,6	
111_D	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	10,50	62,3	59,0	52,8	62,8	
111_E	bouwvlak 2	208775,27	374516,00	13,50	62,3	59,1	52,8	62,8	
112_A	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	1,50	61,2	58,0	51,9	61,8	
112_B	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	4,50	62,6	59,4	53,2	63,1	
112_C	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	7,50	62,9	59,6	53,4	63,4	
112_D	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	10,50	63,0	59,7	53,5	63,5	
112_E	bouwvlak 2	208774,83	374524,59	13,50	63,0	59,7	53,5	63,5	
113_A	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	1,50	61,3	58,1	52,0	61,9	
113_B	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	4,50	62,8	59,6	53,4	63,3	
113_C	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	7,50	63,1	59,9	53,6	63,6	
113_D	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	10,50	63,3	60,0	53,7	63,8	
113_E	bouwvlak 2	208763,17	374535,04	13,50	63,2	59,9	53,7	63,7	
114_A	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	1,50	61,8	58,7	52,5	62,4	
114_B	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	4,50	63,4	60,2	54,0	63,9	
114_C	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	7,50	63,7	60,4	54,1	64,2	
114_D	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	10,50	63,7	60,4	54,1	64,2	
114_E	bouwvlak 2	208745,77	374550,63	13,50	63,5	60,3	54,0	64,0	
115_A	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	1,50	62,9	59,7	53,5	63,4	
115_B	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	4,50	64,5	61,3	55,1	65,1	
115_C	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	7,50	64,7	61,4	55,1	65,1	
115_D	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	10,50	64,5	61,2	55,0	65,0	
115_E	bouwvlak 2	208728,72	374565,92	13,50	64,3	61,1	54,8	64,8	
116_A	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	1,50	64,1	60,9	54,6	64,6	
116_B	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	4,50	65,7	62,4	56,2	66,2	
116_C	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	7,50	65,8	62,5	56,3	66,3	
116_D	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	10,50	65,7	62,4	56,1	66,1	
116_E	bouwvlak 2	208715,01	374578,22	13,50	65,5	62,2	55,9	65,9	
201_A	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	1,50	61,9	58,7	52,5	62,4	
201_B	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	4,50	63,1	59,9	53,7	63,6	
201_C	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	7,50	63,3	60,1	53,8	63,8	
201_D	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	10,50	63,4	60,1	53,8	63,9	
201_E	bouwvlak 3	208805,60	374510,75	13,50	63,3	60,0	53,8	63,8	
202_A	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	1,50	60,1	56,9	50,8	60,7	
202_B	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	4,50	61,3	58,1	52,0	61,9	
202_C	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	7,50	61,6	58,3	52,1	62,1	
202_D	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	10,50	61,7	58,5	52,3	62,3	
202_E	bouwvlak 3	208795,49	374499,41	13,50	61,8	58,6	52,3	62,3	
203_A	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	1,50	58,7	55,6	49,6	59,3	
203_B	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	4,50	59,5	56,4	50,4	60,2	
203_C	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	7,50	59,9	56,8	50,6	60,5	
203_D	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	10,50	60,2	57,0	50,8	60,8	
203_E	bouwvlak 3	208780,96	374483,12	13,50	60,4	57,2	51,0	60,9	
204_A	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	1,50	58,1	55,0	49,1	58,8	
204_B	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	4,50	58,8	55,6	49,7	59,4	
204_C	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	7,50	59,0	55,9	49,7	59,6	
204_D	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	10,50	59,4	56,2	50,1	60,0	
204_E	bouwvlak 3	208768,72	374469,39	13,50	59,6	56,5	50,3	60,2	
205_A	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	1,50	57,6	54,5	48,6	58,3	
205_B	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	4,50	58,2	55,1	49,2	58,9	
205_C	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	7,50	58,4	55,3	49,2	59,0	
205_D	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	10,50	58,8	55,7	49,5	59,4	
205_E	bouwvlak 3	208769,73	374455,14	13,50	59,0	55,9	49,8	59,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
206_A	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	1,50	57,2	54,2	48,3	58,0	
206_B	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	4,50	57,9	54,8	48,9	58,6	
206_C	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	7,50	58,1	55,1	49,0	58,8	
206_D	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	10,50	58,5	55,4	49,3	59,2	
206_E	bouwvlak 3	208789,38	374437,56	13,50	58,7	55,6	49,4	59,3	
207_A	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	1,50	57,0	54,0	47,9	57,7	
207_B	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	4,50	57,8	54,8	48,8	58,5	
207_C	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	7,50	58,2	55,2	49,1	58,9	
207_D	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	10,50	58,6	55,5	49,3	59,2	
207_E	bouwvlak 3	208809,56	374419,51	13,50	58,6	55,5	49,3	59,2	
208_A	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	1,50	57,5	54,6	48,4	58,2	
208_B	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	4,50	58,7	55,7	49,5	59,4	
208_C	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	7,50	59,0	56,1	49,8	59,7	
208_D	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	10,50	59,2	56,3	50,0	59,9	
208_E	bouwvlak 3	208831,86	374399,56	13,50	59,1	56,2	49,9	59,8	
209_A	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	1,50	60,5	57,6	51,2	61,1	
209_B	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	4,50	61,2	58,3	51,9	61,9	
209_C	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	7,50	61,2	58,4	52,0	61,9	
209_D	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	10,50	61,2	58,3	51,9	61,9	
209_E	bouwvlak 3	208850,00	374383,33	13,50	60,9	58,0	51,6	61,6	
210_A	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	1,50	62,5	59,6	53,1	63,1	
210_B	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	4,50	62,9	60,1	53,6	63,5	
210_C	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	7,50	62,8	59,9	53,5	63,4	
210_D	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	10,50	62,5	59,6	53,1	63,1	
210_E	bouwvlak 3	208866,31	374384,17	13,50	62,0	59,1	52,6	62,6	
211_A	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	1,50	60,5	57,6	51,2	61,1	
211_B	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	4,50	61,4	58,5	52,1	62,1	
211_C	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	7,50	61,7	58,8	52,4	62,4	
211_D	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	10,50	61,5	58,7	52,2	62,2	
211_E	bouwvlak 3	208881,48	374400,98	13,50	61,2	58,3	51,9	61,8	
212_A	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	1,50	59,9	57,0	50,6	60,5	
212_B	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	4,50	61,3	58,4	52,0	61,9	
212_C	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	7,50	61,7	58,7	52,4	62,3	
212_D	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	10,50	61,5	58,6	52,2	62,2	
212_E	bouwvlak 3	208895,96	374417,01	13,50	61,3	58,4	51,9	61,9	
213_A	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	1,50	60,8	57,9	51,5	61,5	
213_B	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	4,50	62,3	59,4	53,0	63,0	
213_C	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	7,50	62,5	59,5	53,2	63,1	
213_D	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	10,50	62,4	59,4	53,0	63,0	
213_E	bouwvlak 3	208908,09	374430,45	13,50	62,2	59,2	52,8	62,8	
214_A	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	1,50	61,8	58,8	52,4	62,4	
214_B	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	4,50	63,0	60,0	53,7	63,7	
214_C	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	7,50	63,2	60,2	53,8	63,8	
214_D	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	10,50	63,1	60,0	53,6	63,6	
214_E	bouwvlak 3	208906,35	374444,41	13,50	62,8	59,8	53,4	63,4	
215_A	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	1,50	61,5	58,5	52,1	62,1	
215_B	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	4,50	62,7	59,7	53,3	63,3	
215_C	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	7,50	62,9	59,9	53,5	63,5	
215_D	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	10,50	62,9	59,8	53,4	63,4	
215_E	bouwvlak 3	208892,78	374456,48	13,50	62,7	59,7	53,2	63,2	
216_A	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	1,50	61,5	58,5	52,1	62,1	
216_B	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	4,50	62,7	59,7	53,3	63,3	
216_C	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	7,50	62,9	59,9	53,5	63,5	
216_D	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	10,50	62,9	59,8	53,4	63,4	
216_E	bouwvlak 3	208874,44	374472,79	13,50	62,7	59,7	53,2	63,3	
217_A	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	1,50	60,5	57,4	51,1	61,1	
217_B	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	4,50	61,8	58,8	52,4	62,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
217_C	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	7,50	62,1	59,1	52,7	62,7	
217_D	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	10,50	62,2	59,2	52,8	62,8	
217_E	bouwvlak 3	208851,19	374482,84	13,50	62,1	59,0	52,7	62,7	
218_A	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	1,50	61,2	58,1	51,8	61,8	
218_B	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	4,50	62,6	59,4	53,1	63,1	
218_C	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	7,50	62,8	59,7	53,4	63,4	
218_D	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	10,50	62,9	59,8	53,4	63,4	
218_E	bouwvlak 3	208834,45	374497,97	13,50	62,8	59,6	53,3	63,3	
219_A	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	1,50	62,5	59,3	53,0	63,0	
219_B	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	4,50	63,7	60,5	54,3	64,3	
219_C	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	7,50	64,0	60,7	54,4	64,5	
219_D	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	10,50	64,0	60,8	54,4	64,5	
219_E	bouwvlak 3	208819,53	374511,46	13,50	63,9	60,6	54,3	64,4	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	19,50	59,0	55,9	49,7	59,6	
301_A	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	1,50	57,4	54,3	48,5	58,2	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	22,50	59,0	55,9	49,8	59,6	
301_B	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	4,50	57,9	54,9	49,0	58,7	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	25,50	59,1	55,9	49,8	59,7	
301_C	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	7,50	58,1	55,0	49,0	58,8	
301_D	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	10,50	58,5	55,4	49,3	59,1	
301_E	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	13,50	58,8	55,7	49,5	59,4	
301_F	bouwvlak 4	208752,58	374447,08	16,50	59,0	55,9	49,7	59,6	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	19,50	58,7	55,6	49,5	59,4	
302_A	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	1,50	57,2	54,2	48,4	58,0	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	22,50	58,8	55,7	49,6	59,4	
302_B	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	4,50	57,8	54,7	48,9	58,6	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	25,50	58,8	55,7	49,6	59,4	
302_C	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	7,50	57,9	54,8	48,8	58,6	
302_D	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	10,50	58,1	55,0	49,0	58,8	
302_E	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	13,50	58,4	55,3	49,2	59,1	
302_F	bouwvlak 4	208739,04	374432,24	16,50	58,7	55,6	49,5	59,3	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	19,50	58,5	55,4	49,4	59,2	
303_A	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	1,50	57,3	54,2	48,4	58,0	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	22,50	58,6	55,5	49,4	59,2	
303_B	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	4,50	57,9	54,8	49,0	58,7	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	25,50	58,6	55,5	49,5	59,3	
303_C	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	7,50	57,8	54,7	48,8	58,5	
303_D	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	10,50	57,9	54,8	48,8	58,6	
303_E	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	13,50	58,2	55,1	49,0	58,8	
303_F	bouwvlak 4	208723,53	374415,26	16,50	58,4	55,3	49,2	59,1	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	19,50	58,4	55,3	49,3	59,1	
304_A	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	1,50	57,4	54,3	48,4	58,1	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	22,50	58,5	55,4	49,4	59,1	
304_B	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	4,50	58,0	54,9	49,1	58,8	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	25,50	58,5	55,4	49,4	59,2	
304_C	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	7,50	57,9	54,8	48,8	58,6	
304_D	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	10,50	57,9	54,8	48,8	58,6	
304_E	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	13,50	58,0	54,9	48,9	58,7	
304_F	bouwvlak 4	208706,46	374396,56	16,50	58,2	55,1	49,1	58,9	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	19,50	58,3	55,2	49,2	59,0	
305_A	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	1,50	57,4	54,3	48,5	58,1	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	22,50	58,4	55,4	49,4	59,1	
305_B	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	4,50	58,0	54,9	49,1	58,8	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	25,50	58,5	55,4	49,4	59,2	
305_C	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	7,50	58,0	54,9	48,9	58,7	
305_D	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	10,50	57,9	54,8	48,8	58,6	
305_E	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	13,50	57,9	54,8	48,9	58,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
305_F	bouwvlak 4	208693,17	374381,99	16,50	58,1	55,0	49,0	58,8	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	19,50	58,3	55,2	49,2	59,0	
306_A	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	1,50	57,0	54,0	48,1	57,8	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	22,50	58,4	55,3	49,4	59,1	
306_B	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	4,50	57,7	54,6	48,7	58,4	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	25,50	58,5	55,4	49,5	59,2	
306_C	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	7,50	57,8	54,7	48,8	58,5	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	28,50	58,5	55,4	49,5	59,2	
306_D	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	10,50	57,8	54,7	48,8	58,5	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	31,50	58,5	55,4	49,6	59,2	
306_E	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	13,50	57,9	54,8	48,9	58,6	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	34,50	58,4	55,3	49,5	59,2	
306_F	bouwvlak 4	208677,60	374364,94	16,50	58,1	55,0	49,1	58,8	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	19,50	58,0	54,9	49,0	58,7	
307_A	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	1,50	56,8	53,7	48,0	57,6	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	22,50	58,1	55,1	49,2	58,9	
307_B	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	4,50	57,3	54,3	48,5	58,1	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	25,50	58,2	55,1	49,3	59,0	
307_C	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	7,50	57,5	54,4	48,6	58,2	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	28,50	58,2	55,2	49,3	59,0	
307_D	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	10,50	57,4	54,4	48,5	58,2	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	31,50	58,2	55,1	49,4	59,0	
307_E	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	13,50	57,5	54,5	48,6	58,3	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	34,50	58,2	55,1	49,4	59,0	
307_F	bouwvlak 4	208678,66	374344,72	16,50	57,7	54,7	48,8	58,5	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	19,50	57,7	54,7	48,8	58,5	
308_A	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	1,50	56,8	53,8	48,1	57,7	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	22,50	57,8	54,8	48,9	58,5	
308_B	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	4,50	57,5	54,5	48,8	58,3	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	25,50	57,9	54,8	49,0	58,6	
308_C	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	7,50	57,3	54,3	48,4	58,1	
308_D	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	10,50	57,3	54,3	48,4	58,1	
308_E	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	13,50	57,3	54,3	48,4	58,1	
308_F	bouwvlak 4	208698,65	374326,87	16,50	57,5	54,5	48,6	58,2	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	19,50	57,9	54,9	48,9	58,6	
309_A	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	1,50	57,7	54,8	49,0	58,6	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	22,50	57,9	55,0	49,0	58,7	
309_B	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	4,50	58,4	55,5	49,6	59,2	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	25,50	58,0	55,0	49,0	58,7	
309_C	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	7,50	58,1	55,2	49,2	58,9	
309_D	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	10,50	58,0	55,1	49,1	58,8	
309_E	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	13,50	57,9	54,9	48,9	58,6	
309_F	bouwvlak 4	208715,00	374312,28	16,50	57,8	54,9	48,9	58,6	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	19,50	58,5	55,6	49,4	59,2	
310_A	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	1,50	59,9	57,1	50,8	60,6	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	22,50	58,4	55,5	49,4	59,1	
310_B	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	4,50	60,1	57,3	51,1	60,9	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	25,50	58,3	55,3	49,3	59,0	
310_C	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	7,50	59,8	56,9	50,6	60,5	
310_D	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	10,50	59,4	56,5	50,2	60,1	
310_E	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	13,50	58,9	56,0	49,8	59,6	
310_F	bouwvlak 4	208738,21	374313,42	16,50	58,6	55,7	49,6	59,4	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	19,50	58,7	55,8	49,6	59,4	
311_A	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	1,50	60,0	57,2	50,9	60,7	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	22,50	58,6	55,7	49,5	59,3	
311_B	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	4,50	60,3	57,4	51,2	61,0	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	25,50	58,5	55,5	49,4	59,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
311_C	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	7,50	60,0	57,1	50,8	60,7	
311_D	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	10,50	59,6	56,7	50,4	60,3	
311_E	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	13,50	59,2	56,3	50,0	59,9	
311_F	bouwvlak 4	208762,44	374325,94	16,50	58,9	56,0	49,8	59,6	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	19,50	59,6	56,7	50,4	60,3	
312_A	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	1,50	61,2	58,3	51,9	61,8	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	22,50	59,4	56,5	50,2	60,1	
312_B	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	4,50	61,4	58,5	52,1	62,1	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	25,50	59,2	56,3	50,0	59,9	
312_C	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	7,50	61,1	58,3	51,9	61,8	
312_D	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	10,50	60,7	57,8	51,5	61,4	
312_E	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	13,50	60,3	57,4	51,0	60,9	
312_F	bouwvlak 4	208787,98	374339,14	16,50	59,9	57,1	50,7	60,6	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	19,50	61,0	58,1	51,7	61,7	
313_A	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	1,50	63,9	61,1	54,6	64,6	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	22,50	60,6	57,7	51,3	61,2	
313_B	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	4,50	63,9	61,1	54,5	64,5	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	25,50	60,2	57,3	51,0	60,9	
313_C	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	7,50	63,4	60,6	54,1	64,1	
313_D	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	10,50	62,8	59,9	53,4	63,4	
313_E	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	13,50	62,1	59,3	52,8	62,8	
313_F	bouwvlak 4	208813,25	374352,20	16,50	61,5	58,7	52,2	62,2	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	19,50	61,5	58,6	52,1	62,1	
314_A	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	1,50	64,1	61,3	54,7	64,7	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	22,50	61,0	58,2	51,7	61,7	
314_B	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	4,50	64,1	61,3	54,8	64,8	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	25,50	60,7	57,8	51,4	61,3	
314_C	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	7,50	63,7	60,9	54,4	64,4	
314_D	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	10,50	63,2	60,3	53,8	63,8	
314_E	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	13,50	62,5	59,7	53,2	63,2	
314_F	bouwvlak 4	208838,92	374365,46	16,50	62,0	59,1	52,6	62,6	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	19,50	60,6	57,7	51,3	61,3	
315_A	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	1,50	61,1	58,3	51,8	61,8	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	22,50	60,4	57,5	51,1	61,0	
315_B	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	4,50	61,6	58,8	52,4	62,3	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	25,50	60,1	57,2	50,8	60,8	
315_C	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	7,50	61,7	58,8	52,4	62,3	
315_D	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	10,50	61,5	58,7	52,2	62,2	
315_E	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	13,50	61,2	58,3	51,9	61,8	
315_F	bouwvlak 4	208845,62	374377,95	16,50	60,9	58,0	51,6	61,5	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	19,50	59,1	56,1	49,8	59,7	
316_A	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	1,50	57,5	54,6	48,4	58,2	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	22,50	59,0	56,0	49,7	59,7	
316_B	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	4,50	58,7	55,8	49,6	59,4	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	25,50	59,0	56,0	49,7	59,6	
316_C	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	7,50	59,0	56,1	49,8	59,7	
316_D	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	10,50	59,2	56,2	49,9	59,8	
316_E	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	13,50	59,1	56,2	49,9	59,8	
316_F	bouwvlak 4	208827,26	374394,37	16,50	59,1	56,2	49,9	59,8	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	19,50	58,6	55,5	49,3	59,2	
317_A	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	1,50	56,9	53,9	47,9	57,6	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	22,50	58,6	55,6	49,4	59,3	
317_B	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	4,50	57,7	54,6	48,6	58,4	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	25,50	58,6	55,6	49,4	59,2	
317_C	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	7,50	58,1	55,1	49,0	58,8	
317_D	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	10,50	58,4	55,4	49,2	59,0	
317_E	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	13,50	58,4	55,4	49,2	59,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
317_F	bouwvlak 4	208805,36	374413,95	16,50	58,5	55,5	49,3	59,1	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	19,50	58,7	55,6	49,4	59,3	
318_A	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	1,50	57,1	54,0	48,2	57,8	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	22,50	58,8	55,7	49,5	59,4	
318_B	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	4,50	57,7	54,7	48,7	58,4	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	25,50	58,8	55,7	49,5	59,4	
318_C	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	7,50	58,0	54,9	48,8	58,6	
318_D	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	10,50	58,3	55,2	49,1	59,0	
318_E	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	13,50	58,5	55,4	49,2	59,1	
318_F	bouwvlak 4	208786,56	374430,76	16,50	58,6	55,5	49,4	59,2	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	19,50	59,0	55,9	49,7	59,6	
319_A	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	1,50	57,4	54,4	48,5	58,2	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	22,50	59,0	55,9	49,7	59,6	
319_B	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	4,50	58,0	54,9	49,1	58,8	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	25,50	59,0	55,9	49,8	59,6	
319_C	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	7,50	58,2	55,1	49,0	58,8	
319_D	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	10,50	58,6	55,4	49,3	59,2	
319_E	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	13,50	58,8	55,7	49,5	59,4	
319_F	bouwvlak 4	208769,99	374445,58	16,50	59,0	55,9	49,7	59,6	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	19,50	58,0	54,9	49,0	58,7	
320_A	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	1,50	56,9	53,8	48,0	57,7	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	22,50	58,1	55,0	49,1	58,8	
320_B	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	4,50	57,5	54,5	48,7	58,3	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	25,50	58,2	55,1	49,2	58,9	
320_C	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	7,50	57,5	54,4	48,5	58,2	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	28,50	58,2	55,1	49,2	58,9	
320_D	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	10,50	57,5	54,4	48,5	58,2	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	31,50	58,2	55,1	49,2	58,9	
320_E	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	13,50	57,5	54,4	48,5	58,2	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	34,50	58,1	55,0	49,2	58,9	
320_F	bouwvlak 4	208697,94	374365,26	16,50	57,7	54,7	48,7	58,5	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	19,50	57,8	54,7	48,8	58,5	
321_A	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	1,50	56,7	53,7	48,0	57,5	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	22,50	57,9	54,9	48,9	58,6	
321_B	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	4,50	57,3	54,3	48,6	58,1	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	25,50	58,0	54,9	49,0	58,7	
321_C	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	7,50	57,3	54,2	48,4	58,0	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	28,50	58,0	54,9	49,1	58,7	
321_D	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	10,50	57,2	54,2	48,3	58,0	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	31,50	58,0	54,9	49,1	58,7	
321_E	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	13,50	57,3	54,2	48,3	58,0	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	34,50	58,0	54,9	49,1	58,7	
321_F	bouwvlak 4	208699,30	374345,36	16,50	57,5	54,5	48,6	58,2	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	19,50	64,7	61,4	55,2	65,2	
401_A	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	1,50	63,8	60,6	54,4	64,3	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	22,50	64,4	61,1	55,0	64,9	
401_B	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	4,50	64,9	61,6	55,5	65,4	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	25,50	64,2	61,0	54,8	64,7	
401_C	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	7,50	65,0	61,8	55,6	65,6	
401_D	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	10,50	65,0	61,8	55,6	65,5	
401_E	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	13,50	65,0	61,7	55,5	65,5	
401_F	bouwvlak 5	208563,67	374409,67	16,50	64,9	61,6	55,4	65,4	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	37,50	63,6	60,3	54,3	64,2	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	19,50	64,8	61,5	55,4	65,3	
402_A	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	1,50	63,9	60,7	54,5	64,5	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	40,50	63,4	60,2	54,2	64,0	
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	22,50	64,5	61,2	55,1	65,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
402_B	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	4,50	65,0	61,8	55,6	65,6
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	43,50	63,3	60,1	54,1	63,9
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	25,50	64,3	61,1	54,9	64,9
402_C	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	7,50	65,2	61,9	55,7	65,7
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	46,50	63,1	59,9	54,0	63,8
402_D	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	10,50	65,2	61,9	55,7	65,7
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	49,50	63,0	59,8	53,9	63,6
402_E	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	13,50	65,1	61,8	55,6	65,6
402_F	bouwvlak 5	208553,15	374397,92	16,50	65,0	61,7	55,5	65,5
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	37,50	63,7	60,5	54,5	64,3
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	19,50	64,9	61,7	55,5	65,5
403_A	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	1,50	64,1	60,9	54,7	64,7
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	40,50	63,6	60,3	54,4	64,2
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	22,50	64,6	61,4	55,2	65,2
403_B	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	4,50	65,2	61,9	55,8	65,7
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	43,50	63,4	60,2	54,3	64,1
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	25,50	64,5	61,2	55,1	65,0
403_C	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	7,50	65,3	62,0	55,9	65,8
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	46,50	63,3	60,1	54,2	63,9
403_D	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	10,50	65,3	62,0	55,8	65,8
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	49,50	63,1	59,9	54,1	63,8
403_E	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	13,50	65,2	62,0	55,8	65,8
403_F	bouwvlak 5	208542,30	374385,81	16,50	65,1	61,8	55,7	65,6
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	37,50	63,2	60,0	54,1	63,9
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	19,50	64,2	60,9	54,8	64,7
404_A	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	1,50	62,9	59,7	53,6	63,5
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	40,50	63,1	59,9	54,0	63,8
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	22,50	64,0	60,7	54,6	64,5
404_B	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	4,50	64,2	61,0	54,9	64,8
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	43,50	63,0	59,8	53,9	63,7
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	25,50	63,8	60,5	54,5	64,4
404_C	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	7,50	64,3	61,1	55,0	64,9
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	46,50	62,9	59,7	53,9	63,6
404_D	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	10,50	64,4	61,1	55,0	64,9
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	49,50	62,7	59,6	53,8	63,5
404_E	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	13,50	64,4	61,1	55,0	64,9
404_F	bouwvlak 5	208543,18	374376,06	16,50	64,3	61,1	54,9	64,9
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	37,50	62,2	59,0	53,2	62,9
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	19,50	62,8	59,5	53,5	63,3
405_A	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	1,50	61,1	58,0	52,0	61,8
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	40,50	62,1	58,9	53,1	62,8
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	22,50	62,6	59,4	53,4	63,2
405_B	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	4,50	62,4	59,2	53,2	63,0
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	43,50	62,0	58,9	53,1	62,7
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	25,50	62,5	59,3	53,3	63,1
405_C	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	7,50	62,5	59,3	53,3	63,1
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	46,50	61,9	58,8	53,1	62,7
405_D	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	10,50	62,7	59,4	53,4	63,3
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	49,50	61,9	58,7	53,0	62,6
405_E	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	13,50	62,7	59,5	53,4	63,3
405_F	bouwvlak 5	208555,01	374365,53	16,50	62,8	59,5	53,5	63,3
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	19,50	61,4	58,2	52,2	62,0
406_A	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	1,50	58,2	55,0	48,9	58,8
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	22,50	61,4	58,2	52,2	62,0
406_B	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	4,50	59,8	56,7	50,8	60,5
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	25,50	61,3	58,1	52,2	61,9
406_C	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	7,50	60,8	57,7	51,8	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
406_D	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	10,50	61,1	58,0	52,0	61,8
406_E	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	13,50	61,2	58,1	52,1	61,9
406_F	bouwvlak 5	208570,04	374352,14	16,50	61,3	58,2	52,2	62,0
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	19,50	60,5	57,4	51,4	61,2
407_A	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	1,50	57,1	54,0	47,9	57,8
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	22,50	60,6	57,4	51,5	61,2
407_B	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	4,50	58,6	55,5	49,7	59,3
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	25,50	60,5	57,4	51,5	61,2
407_C	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	7,50	59,7	56,6	50,7	60,4
407_D	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	10,50	60,1	57,0	51,1	60,8
407_E	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	13,50	60,3	57,2	51,2	61,0
407_F	bouwvlak 5	208586,18	374347,74	16,50	60,4	57,3	51,3	61,1
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	19,50	60,4	57,2	51,3	61,0
408_A	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	1,50	57,6	54,5	48,5	58,3
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	22,50	60,4	57,3	51,4	61,1
408_B	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	4,50	58,9	55,7	49,9	59,6
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	25,50	60,4	57,3	51,3	61,1
408_C	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	7,50	59,6	56,4	50,6	60,3
408_D	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	10,50	60,0	56,9	50,9	60,7
408_E	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	13,50	60,2	57,0	51,1	60,8
408_F	bouwvlak 5	208597,71	374360,66	16,50	60,3	57,2	51,2	61,0
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	19,50	60,3	57,2	51,2	61,0
409_A	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	1,50	58,0	55,0	49,1	58,8
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	22,50	60,4	57,2	51,2	61,0
409_B	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	4,50	58,9	55,8	50,0	59,6
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	25,50	60,3	57,2	51,2	61,0
409_C	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	7,50	59,5	56,4	50,5	60,2
409_D	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	10,50	59,9	56,8	50,8	60,6
409_E	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	13,50	60,1	57,0	51,0	60,8
409_F	bouwvlak 5	208609,52	374373,91	16,50	60,2	57,1	51,1	60,9
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	19,50	60,7	57,5	51,5	61,3
410_A	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	1,50	58,5	55,4	49,5	59,2
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	22,50	60,7	57,5	51,5	61,3
410_B	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	4,50	59,3	56,2	50,3	60,0
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	25,50	60,6	57,5	51,5	61,3
410_C	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	7,50	60,0	56,8	50,9	60,6
410_D	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	10,50	60,4	57,2	51,2	61,0
410_E	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	13,50	60,5	57,4	51,3	61,1
410_F	bouwvlak 5	208608,38	374383,79	16,50	60,6	57,5	51,4	61,2
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	19,50	61,9	58,7	52,6	62,5
411_A	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	1,50	60,0	56,9	51,0	60,7
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	22,50	61,8	58,7	52,6	62,4
411_B	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	4,50	61,0	57,8	51,8	61,6
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	25,50	61,7	58,5	52,5	62,3
411_C	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	7,50	61,6	58,4	52,3	62,2
411_D	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	10,50	61,8	58,6	52,5	62,4
411_E	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	13,50	61,9	58,7	52,6	62,4
411_F	bouwvlak 5	208593,02	374397,60	16,50	61,9	58,7	52,6	62,5
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	19,50	63,6	60,4	54,2	64,2
412_A	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	1,50	62,2	59,0	52,9	62,8
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	22,50	63,4	60,2	54,1	64,0
412_B	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	4,50	63,4	60,2	54,1	64,0
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	25,50	63,2	60,0	53,9	63,8
412_C	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	7,50	63,7	60,5	54,3	64,3
412_D	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	10,50	63,8	60,5	54,4	64,3
412_E	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	13,50	63,8	60,5	54,4	64,3
412_F	bouwvlak 5	208577,32	374411,72	16,50	63,7	60,5	54,3	64,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	37,50	63,0	59,8	53,8	63,6	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	19,50	64,0	60,8	54,6	64,5	
413_A	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	1,50	62,7	59,5	53,4	63,3	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	40,50	62,9	59,7	53,7	63,5	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	22,50	63,8	60,6	54,4	64,4	
413_B	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	4,50	64,0	60,7	54,6	64,5	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	43,50	62,8	59,6	53,7	63,4	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	25,50	63,6	60,4	54,3	64,2	
413_C	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	7,50	64,2	60,9	54,8	64,7	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	46,50	62,6	59,5	53,6	63,3	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	28,50	63,4	60,2	54,1	64,0	
413_D	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	10,50	64,2	61,0	54,8	64,8	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	49,50	62,5	59,3	53,5	63,2	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	31,50	63,3	60,1	54,0	63,9	
413_E	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	13,50	64,2	61,0	54,8	64,8	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	34,50	63,1	59,9	53,9	63,7	
413_F	bouwvlak 5	208562,08	374398,20	16,50	64,1	60,9	54,7	64,7	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	37,50	61,9	58,8	52,8	62,6	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	19,50	62,6	59,4	53,3	63,2	
414_A	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	1,50	60,8	57,7	51,8	61,5	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	40,50	61,9	58,7	52,8	62,5	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	22,50	62,5	59,3	53,2	63,1	
414_B	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	4,50	62,0	58,8	52,7	62,6	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	43,50	61,8	58,6	52,8	62,5	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	25,50	62,3	59,1	53,1	62,9	
414_C	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	7,50	62,4	59,2	53,1	63,0	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	46,50	61,7	58,6	52,8	62,5	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	28,50	62,2	59,0	53,0	62,8	
414_D	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	10,50	62,5	59,3	53,2	63,1	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	49,50	61,7	58,5	52,8	62,4	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	31,50	62,1	58,9	53,0	62,8	
414_E	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	13,50	62,6	59,4	53,3	63,2	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	34,50	62,1	58,9	52,9	62,7	
414_F	bouwvlak 5	208573,90	374387,77	16,50	62,6	59,4	53,3	63,2	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	37,50	61,6	58,5	52,6	62,3	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	19,50	62,2	59,0	52,9	62,8	
415_A	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	1,50	60,3	57,2	51,2	61,0	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	40,50	61,5	58,4	52,6	62,2	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	22,50	62,1	58,9	52,8	62,7	
415_B	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	4,50	61,3	58,1	52,2	61,9	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	43,50	61,5	58,4	52,6	62,2	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	25,50	61,9	58,8	52,7	62,6	
415_C	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	7,50	61,8	58,6	52,6	62,4	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	46,50	61,4	58,3	52,6	62,2	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	28,50	61,8	58,6	52,7	62,5	
415_D	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	10,50	62,0	58,8	52,7	62,6	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	49,50	61,4	58,3	52,5	62,1	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	31,50	61,7	58,6	52,6	62,4	
415_E	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	13,50	62,1	58,9	52,8	62,7	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	34,50	61,7	58,5	52,6	62,4	
415_F	bouwvlak 5	208575,01	374379,01	16,50	62,1	58,9	52,8	62,7	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	37,50	61,8	58,6	52,8	62,5	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	19,50	62,2	59,1	53,0	62,8	
416_A	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	1,50	60,5	57,4	51,5	61,2	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	40,50	61,7	58,5	52,7	62,4	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	22,50	62,2	59,0	53,0	62,8	
416_B	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	4,50	61,5	58,3	52,4	62,2	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting bouwvlakken (2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	43,50	61,6	58,5	52,8	62,4
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	25,50	62,0	58,9	52,9	62,7
416_C	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	7,50	61,9	58,7	52,8	62,6
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	46,50	61,6	58,5	52,8	62,3
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	28,50	61,9	58,8	52,8	62,6
416_D	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	10,50	62,1	58,9	52,9	62,7
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	49,50	61,5	58,4	52,7	62,3
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	31,50	61,9	58,7	52,8	62,5
416_E	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	13,50	62,2	59,0	52,9	62,8
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	34,50	61,8	58,7	52,8	62,5
416_F	bouwvlak 5	208563,89	374366,44	16,50	62,2	59,0	53,0	62,8



Bijlage 4 Overzicht rekenmodel planwegen

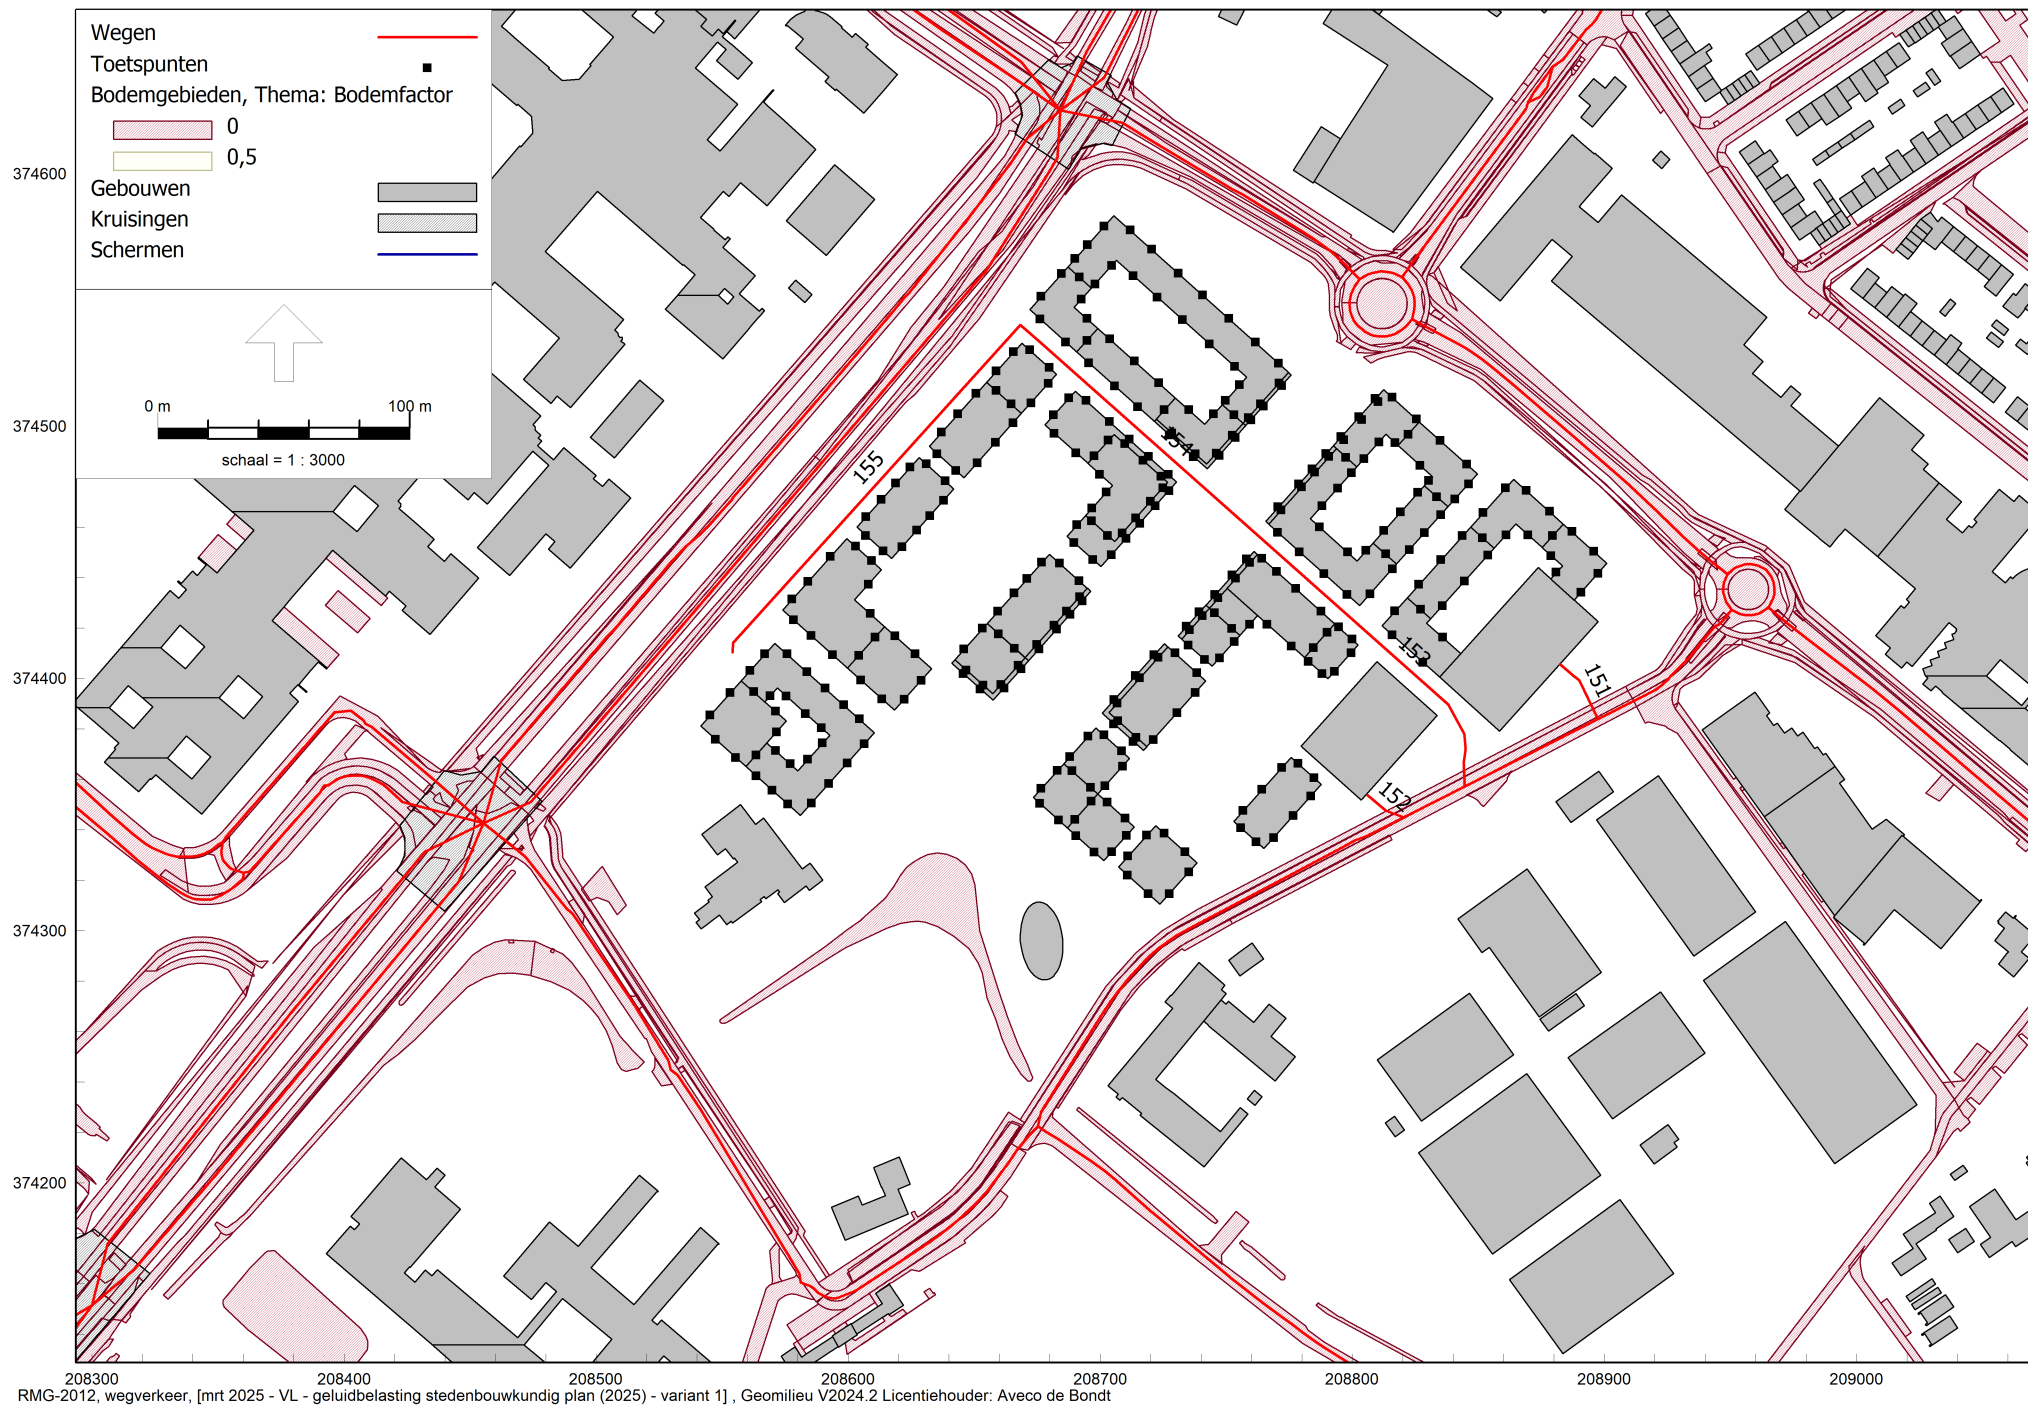


Bijlage 4 - Overzicht rekenmodel planwegen (variant 1)

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
Groep: planwegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
planwegen	153	ontsluiting (3/3)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
planwegen	152	Ontsluiting (HUB)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
planwegen	151	ontsluiting (HUB)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
planwegen	154	ontsluiting (2/3)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
planwegen	155	ontsluiting (1/3)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
Groep: planwegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
planwegen	30	1500,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31
planwegen	30	2250,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31
planwegen	30	2250,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31
planwegen	30	1000,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31
planwegen	30	500,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31

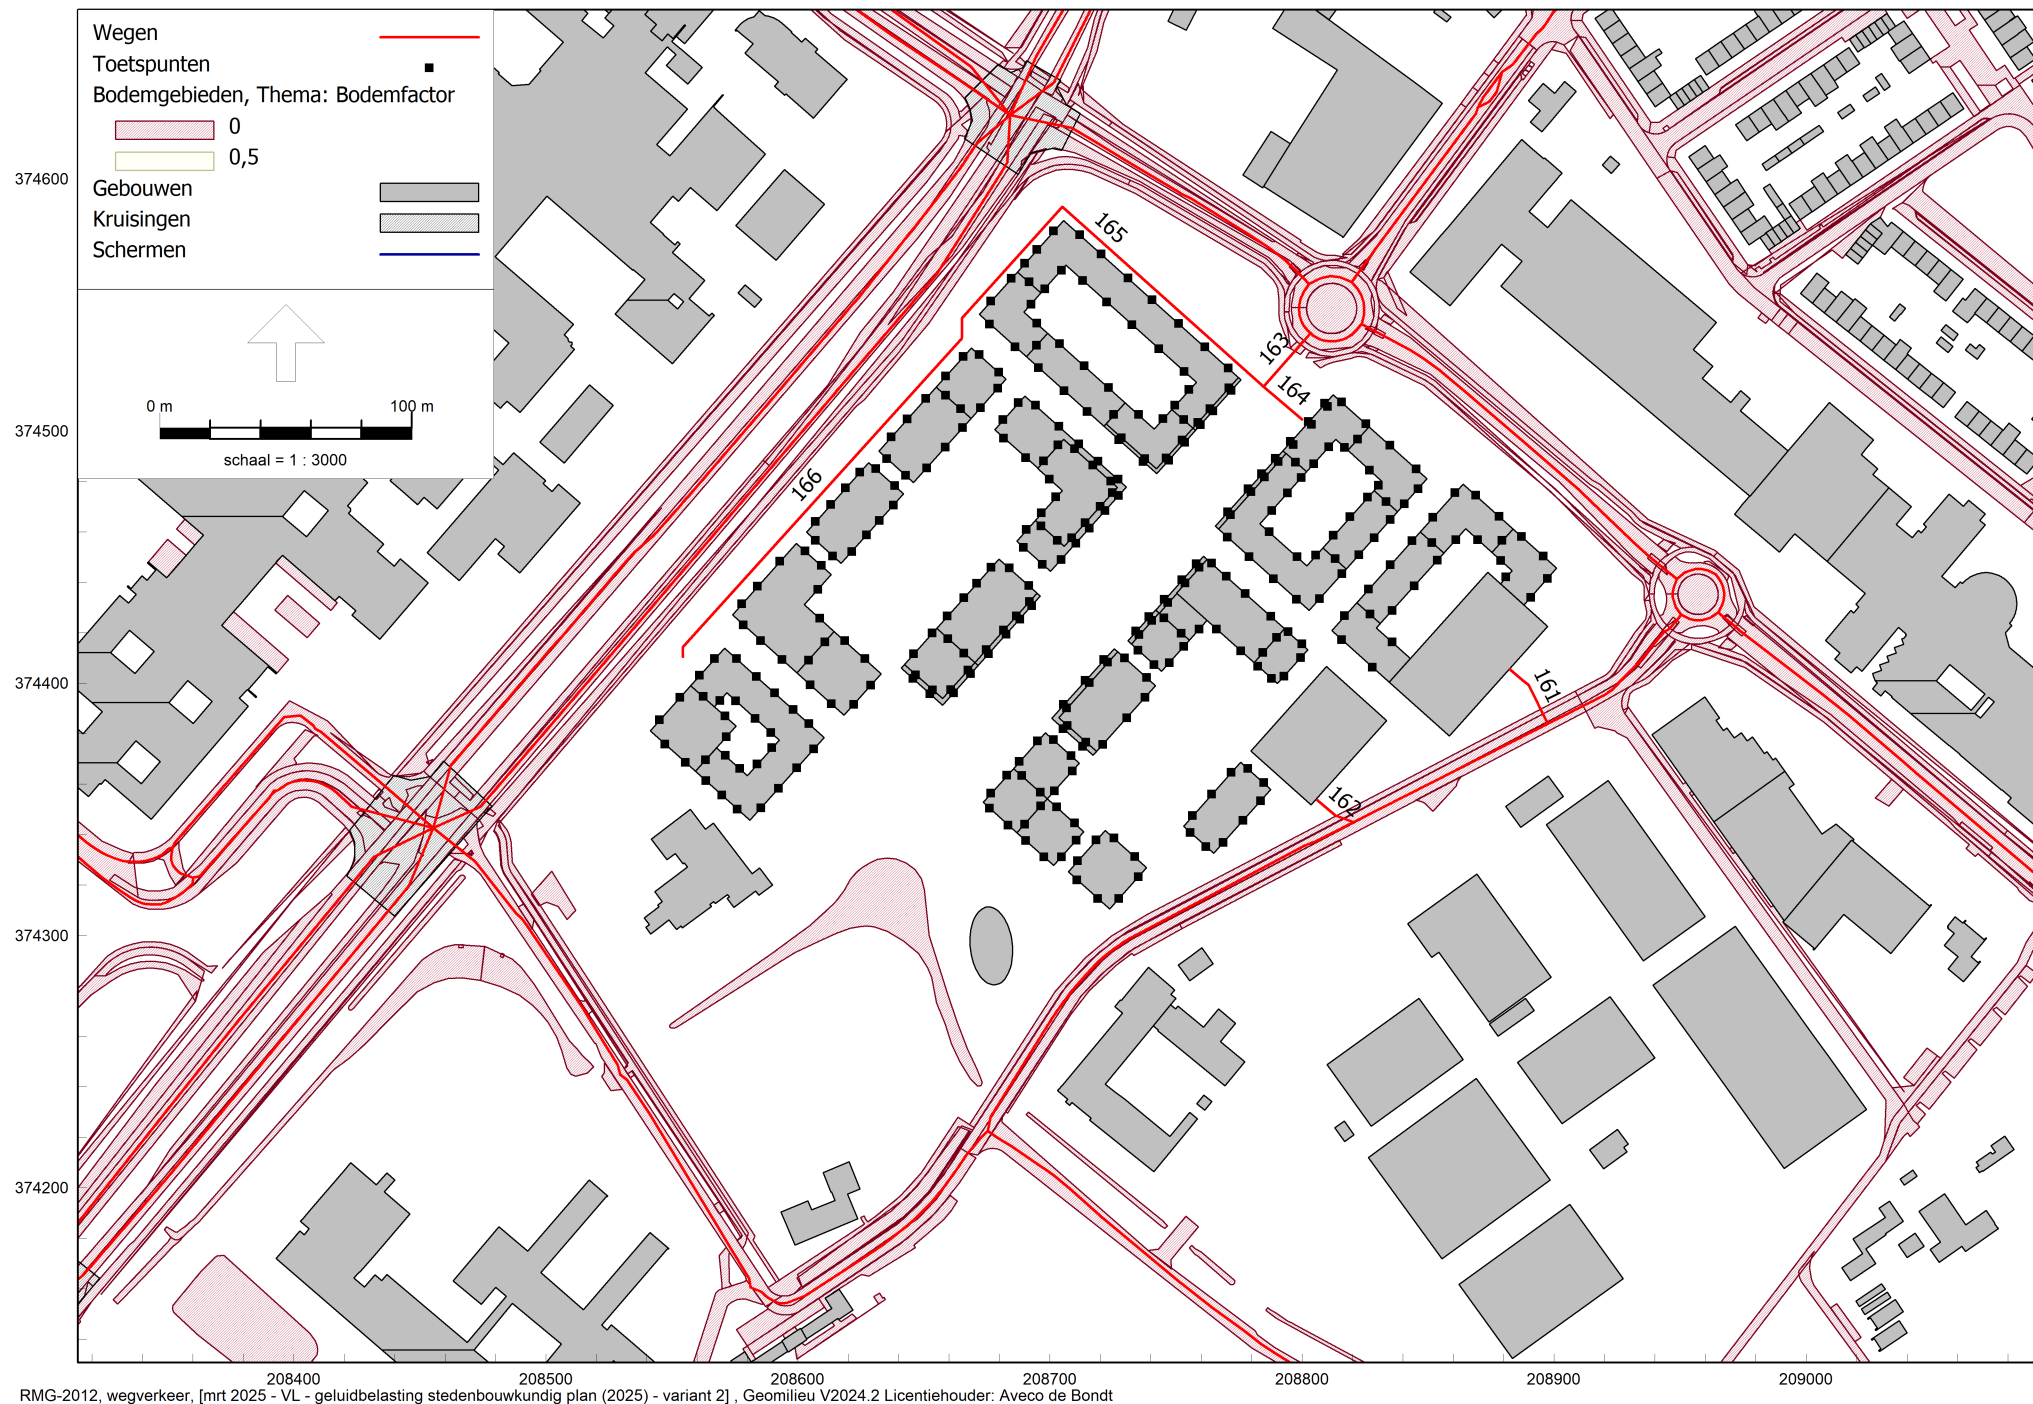

Bijlage 4 - Overzicht rekenmodel planwegen (variant 2)

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Groep: planwegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	ISO M.	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
planwegen	163	ontsluiting (3/3)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
planwegen	162	Ontsluiting (HUB)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
planwegen	161	ontsluiting (HUB)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30
planwegen	165	ontsluiting (2/3)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
planwegen	166	ontsluiting (1/3)	0,00	Relatief	--	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30
planwegen	164	ontsluiting (1/3)	0,00	Relatief	19,50	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Groep: planwegen
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
planwegen	30	1500,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31
planwegen	30	2250,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31
planwegen	30	2250,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31
planwegen	30	1000,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31
planwegen	30	500,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31
planwegen	30	500,00	6,63	3,71	0,70	98,75	99,30	98,99	0,76	0,46	0,71	0,49	0,24	0,31



Bijlage 5 Rekenresultaten geluidbelasting (incl. art. 110g Wgh) planwegen op gevels stedenbouwkundig plan

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		208545,19	374385,40	37,50	32,3	29,5	22,4	32,8
01_A		208545,19	374385,40	19,50	33,8	31,0	23,9	34,3
01_A		208545,19	374385,40	1,50	33,0	30,3	23,1	33,5
01_B		208545,19	374385,40	40,50	32,3	29,5	22,4	32,8
01_B		208545,19	374385,40	22,50	33,5	30,7	23,6	34,0
01_B		208545,19	374385,40	4,50	34,6	31,8	24,7	35,1
01_C		208545,19	374385,40	43,50	32,4	29,6	22,5	32,9
01_C		208545,19	374385,40	25,50	33,3	30,5	23,4	33,8
01_C		208545,19	374385,40	7,50	34,8	32,0	24,9	35,3
01_D		208545,19	374385,40	46,50	32,6	29,8	22,7	33,0
01_D		208545,19	374385,40	28,50	33,0	30,2	23,1	33,5
01_D		208545,19	374385,40	10,50	34,9	32,0	25,0	35,3
01_E		208545,19	374385,40	31,50	32,8	30,0	22,9	33,3
01_E		208545,19	374385,40	13,50	34,6	31,8	24,7	35,1
01_F		208545,19	374385,40	34,50	32,5	29,7	22,6	33,0
01_F		208545,19	374385,40	16,50	34,4	31,5	24,5	34,8
02_A		208553,21	374394,35	37,50	33,4	30,6	23,5	33,9
02_A		208553,21	374394,35	19,50	35,8	33,0	25,9	36,3
02_A		208553,21	374394,35	1,50	36,8	34,0	26,9	37,3
02_B		208553,21	374394,35	40,50	33,1	30,3	23,2	33,6
02_B		208553,21	374394,35	22,50	35,4	32,6	25,5	35,8
02_B		208553,21	374394,35	4,50	37,6	34,8	27,7	38,1
02_C		208553,21	374394,35	43,50	33,3	30,4	23,4	33,7
02_C		208553,21	374394,35	25,50	34,9	32,1	25,0	35,4
02_C		208553,21	374394,35	7,50	37,5	34,7	27,6	38,0
02_D		208553,21	374394,35	46,50	32,9	30,1	23,0	33,4
02_D		208553,21	374394,35	28,50	34,5	31,7	24,6	35,0
02_D		208553,21	374394,35	10,50	37,3	34,4	27,3	37,7
02_E		208553,21	374394,35	31,50	34,1	31,3	24,2	34,6
02_E		208553,21	374394,35	13,50	36,8	34,0	26,9	37,3
02_F		208553,21	374394,35	34,50	33,8	30,9	23,8	34,2
02_F		208553,21	374394,35	16,50	36,4	33,6	26,5	36,9
03_A		208562,55	374394,68	34,50	33,3	30,5	23,4	33,8
03_A		208562,55	374394,68	16,50	23,6	20,8	13,7	24,1
03_B		208562,55	374394,68	37,50	33,0	30,1	23,1	33,4
03_B		208562,55	374394,68	19,50	23,9	21,0	14,0	24,4
03_C		208562,55	374394,68	40,50	32,7	29,8	22,8	33,1
03_C		208562,55	374394,68	22,50	29,9	27,0	20,0	30,3
03_D		208562,55	374394,68	43,50	32,6	29,7	22,6	33,0
03_D		208562,55	374394,68	25,50	33,9	31,2	24,1	34,4
03_E		208562,55	374394,68	46,50	31,9	29,1	22,0	32,4
03_E		208562,55	374394,68	28,50	34,0	31,2	24,1	34,5
03_F		208562,55	374394,68	31,50	33,7	30,9	23,8	34,2
04_A		208571,22	374386,99	37,50	29,5	26,7	19,6	30,0
04_A		208571,22	374386,99	19,50	18,8	15,9	8,9	19,2
04_A		208571,22	374386,99	1,50	13,8	11,0	3,9	14,3
04_B		208571,22	374386,99	40,50	30,7	27,9	20,8	31,2
04_B		208571,22	374386,99	22,50	21,1	18,2	11,1	21,5
04_B		208571,22	374386,99	4,50	15,0	12,2	5,1	15,5
04_C		208571,22	374386,99	43,50	31,0	28,2	21,1	31,5
04_C		208571,22	374386,99	25,50	24,1	21,3	14,2	24,6
04_C		208571,22	374386,99	7,50	15,8	12,9	5,8	16,2
04_D		208571,22	374386,99	46,50	30,9	28,1	21,0	31,4
04_D		208571,22	374386,99	28,50	26,2	23,4	16,3	26,7
04_D		208571,22	374386,99	10,50	16,5	13,6	6,6	17,0
04_E		208571,22	374386,99	31,50	27,5	24,7	17,6	28,0
04_E		208571,22	374386,99	13,50	17,9	15,0	8,0	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_F		208571,22	374386,99	34,50	28,4	25,6	18,5	28,9
04_F		208571,22	374386,99	16,50	22,0	19,1	12,0	22,4
05_A		208571,67	374378,69	37,50	18,0	15,1	8,1	18,4
05_A		208571,67	374378,69	19,50	14,3	11,4	4,3	14,7
05_A		208571,67	374378,69	1,50	10,7	7,9	0,8	11,2
05_B		208571,67	374378,69	40,50	18,8	16,0	8,9	19,3
05_B		208571,67	374378,69	22,50	14,8	11,9	4,9	15,2
05_B		208571,67	374378,69	4,50	11,4	8,5	1,5	11,9
05_C		208571,67	374378,69	43,50	19,8	17,0	9,9	20,3
05_C		208571,67	374378,69	25,50	15,5	12,7	5,6	16,0
05_C		208571,67	374378,69	7,50	12,0	9,0	2,0	12,4
05_D		208571,67	374378,69	46,50	19,7	16,9	9,8	20,2
05_D		208571,67	374378,69	28,50	16,3	13,4	6,4	16,7
05_D		208571,67	374378,69	10,50	12,7	9,7	2,7	13,1
05_E		208571,67	374378,69	31,50	17,2	14,3	7,3	17,6
05_E		208571,67	374378,69	13,50	13,5	10,5	3,5	13,9
05_F		208571,67	374378,69	34,50	17,8	15,0	7,9	18,3
05_F		208571,67	374378,69	16,50	13,9	11,0	4,0	14,4
06_A		208563,47	374369,55	34,50	18,4	15,6	8,5	18,9
06_A		208563,47	374369,55	16,50	14,3	11,4	4,4	14,8
06_B		208563,47	374369,55	37,50	18,5	15,7	8,6	19,0
06_B		208563,47	374369,55	19,50	15,5	12,6	5,6	15,9
06_C		208563,47	374369,55	40,50	19,2	16,4	9,3	19,7
06_C		208563,47	374369,55	22,50	16,9	14,0	7,0	17,3
06_D		208563,47	374369,55	43,50	19,8	17,0	9,9	20,3
06_D		208563,47	374369,55	25,50	18,2	15,4	8,3	18,7
06_E		208563,47	374369,55	46,50	20,5	17,7	10,6	21,0
06_E		208563,47	374369,55	28,50	18,5	15,7	8,6	19,0
06_F		208563,47	374369,55	31,50	18,3	15,5	8,4	18,8
07_A		208555,41	374368,54	37,50	--	--	--	--
07_A		208555,41	374368,54	19,50	--	--	--	--
07_A		208555,41	374368,54	1,50	8,3	5,5	-1,6	8,8
07_B		208555,41	374368,54	40,50	--	--	--	--
07_B		208555,41	374368,54	22,50	--	--	--	--
07_B		208555,41	374368,54	4,50	11,4	8,6	1,5	11,9
07_C		208555,41	374368,54	43,50	--	--	--	--
07_C		208555,41	374368,54	25,50	--	--	--	--
07_C		208555,41	374368,54	7,50	13,1	10,4	3,3	13,6
07_D		208555,41	374368,54	46,50	--	--	--	--
07_D		208555,41	374368,54	28,50	--	--	--	--
07_D		208555,41	374368,54	10,50	14,9	12,0	5,0	15,3
07_E		208555,41	374368,54	31,50	--	--	--	--
07_E		208555,41	374368,54	13,50	1,0	-1,9	-9,0	1,4
07_F		208555,41	374368,54	34,50	--	--	--	--
07_F		208555,41	374368,54	16,50	--	--	--	--
08_A		208547,32	374375,79	37,50	--	--	--	--
08_A		208547,32	374375,79	19,50	--	--	--	--
08_A		208547,32	374375,79	1,50	7,4	4,6	-2,5	7,9
08_B		208547,32	374375,79	40,50	--	--	--	--
08_B		208547,32	374375,79	22,50	--	--	--	--
08_B		208547,32	374375,79	4,50	12,7	10,0	2,8	13,2
08_C		208547,32	374375,79	43,50	--	--	--	--
08_C		208547,32	374375,79	25,50	--	--	--	--
08_C		208547,32	374375,79	7,50	14,3	11,5	4,4	14,8
08_D		208547,32	374375,79	46,50	--	--	--	--
08_D		208547,32	374375,79	28,50	--	--	--	--
08_D		208547,32	374375,79	10,50	14,4	11,6	4,5	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_E		208547,32	374375,79	31,50	--	--	--	--
08_E		208547,32	374375,79	13,50	1,0	-1,9	-9,0	1,4
08_F		208547,32	374375,79	34,50	--	--	--	--
08_F		208547,32	374375,79	16,50	--	--	--	--
09_A		208561,01	374403,05	1,50	40,6	37,8	30,7	41,1
09_B		208561,01	374403,05	4,50	40,8	38,0	30,9	41,3
09_C		208561,01	374403,05	7,50	40,3	37,5	30,4	40,8
09_D		208561,01	374403,05	10,50	39,7	36,9	29,8	40,2
09_E		208561,01	374403,05	13,50	39,0	36,2	29,1	39,5
100_A		208675,75	374411,61	1,50	27,9	25,1	18,0	28,4
100_B		208675,75	374411,61	4,50	29,3	26,5	19,4	29,8
100_C		208675,75	374411,61	7,50	30,4	27,6	20,5	30,9
100_D		208675,75	374411,61	10,50	31,0	28,2	21,1	31,4
100_E		208675,75	374411,61	13,50	30,9	28,1	21,0	31,4
100_F		208675,75	374411,61	16,50	30,9	28,1	21,0	31,4
101_A		208682,73	374419,40	1,50	29,0	26,3	19,1	29,5
101_B		208682,73	374419,40	4,50	30,6	27,8	20,7	31,0
101_C		208682,73	374419,40	7,50	31,7	28,9	21,8	32,2
101_D		208682,73	374419,40	10,50	32,1	29,3	22,2	32,5
101_E		208682,73	374419,40	13,50	32,0	29,2	22,1	32,5
101_F		208682,73	374419,40	16,50	32,0	29,2	22,1	32,5
102_A		208688,07	374425,36	1,50	29,8	27,0	19,9	30,3
102_B		208688,07	374425,36	4,50	31,4	28,7	21,6	31,9
102_C		208688,07	374425,36	7,50	32,6	29,8	22,7	33,1
102_D		208688,07	374425,36	10,50	32,8	30,0	22,9	33,2
102_E		208688,07	374425,36	13,50	32,7	29,9	22,8	33,2
102_F		208688,07	374425,36	16,50	32,7	29,8	22,8	33,1
103_A		208692,86	374430,70	1,50	30,7	27,9	20,8	31,2
103_B		208692,86	374430,70	4,50	32,5	29,7	22,6	32,9
103_C		208692,86	374430,70	7,50	33,4	30,6	23,5	33,9
103_D		208692,86	374430,70	10,50	33,5	30,7	23,7	34,0
103_E		208692,86	374430,70	13,50	33,5	30,7	23,6	34,0
103_F		208692,86	374430,70	16,50	33,4	30,6	23,5	33,9
104_A		208691,89	374432,32	19,50	31,9	29,2	22,1	32,4
105_A		208686,71	374426,55	19,50	30,6	27,8	20,7	31,1
106_A		208681,70	374420,96	19,50	29,7	26,9	19,8	30,1
107_A		208674,86	374413,32	19,50	28,8	26,0	18,9	29,3
108_A		208667,55	374405,12	16,50	25,0	22,2	15,1	25,5
109_A		208660,66	374397,43	16,50	27,0	24,2	17,1	27,5
10_A		208566,94	374409,66	1,50	42,1	39,3	32,2	42,6
10_B		208566,94	374409,66	4,50	42,1	39,3	32,2	42,6
10_C		208566,94	374409,66	7,50	41,6	38,8	31,7	42,1
10_D		208566,94	374409,66	10,50	40,9	38,1	31,0	41,4
10_E		208566,94	374409,66	13,50	40,1	37,3	30,2	40,6
110_A		208653,51	374397,23	16,50	10,0	7,1	0,1	10,5
111_A		208646,79	374403,25	16,50	11,2	8,3	1,3	11,6
112_A		208665,94	374411,91	19,50	13,6	10,8	3,7	14,1
113_A		208659,56	374417,62	19,50	16,9	14,1	7,0	17,4
114_A		208687,52	374511,20	1,50	45,8	43,0	35,9	46,3
114_B		208687,52	374511,20	4,50	45,9	43,0	36,0	46,3
114_C		208687,52	374511,20	7,50	45,2	42,4	35,3	45,7
114_D		208687,52	374511,20	10,50	44,5	41,7	34,6	45,0
114_E		208687,52	374511,20	13,50	43,7	40,9	33,8	44,2
115_A		208681,46	374504,44	1,50	40,7	37,9	30,8	41,2
115_B		208681,46	374504,44	4,50	41,2	38,4	31,3	41,7
115_C		208681,46	374504,44	7,50	41,0	38,2	31,1	41,5
115_D		208681,46	374504,44	10,50	40,6	37,8	30,7	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_E		208681,46	374504,44	13,50	40,2	37,4	30,3	40,7
116_A		208681,69	374497,07	1,50	14,8	12,0	4,9	15,3
116_B		208681,69	374497,07	4,50	16,1	13,3	6,2	16,6
116_C		208681,69	374497,07	7,50	16,5	13,6	6,6	16,9
116_D		208681,69	374497,07	10,50	16,9	14,1	7,0	17,4
116_E		208681,69	374497,07	13,50	17,5	14,6	7,6	17,9
117_A		208690,39	374489,27	1,50	14,1	11,3	4,2	14,6
117_B		208690,39	374489,27	4,50	15,2	12,3	5,3	15,6
117_C		208690,39	374489,27	7,50	15,7	12,8	5,8	16,1
117_D		208690,39	374489,27	10,50	16,3	13,4	6,4	16,8
117_E		208690,39	374489,27	13,50	17,2	14,3	7,3	17,6
118_A		208699,80	374480,84	1,50	11,5	8,6	1,6	11,9
118_B		208699,80	374480,84	4,50	12,6	9,7	2,7	13,1
118_C		208699,80	374480,84	7,50	13,7	10,8	3,8	14,2
118_D		208699,80	374480,84	10,50	14,4	11,5	4,4	14,8
118_E		208699,80	374480,84	13,50	15,0	12,1	5,1	15,4
118_F		208699,80	374480,84	16,50	15,9	13,0	5,9	16,3
119_A		208702,37	374473,82	1,50	17,4	14,5	7,4	17,8
119_B		208702,37	374473,82	4,50	18,7	15,8	8,8	19,1
119_C		208702,37	374473,82	7,50	19,2	16,3	9,2	19,6
119_D		208702,37	374473,82	10,50	19,6	16,7	9,7	20,1
119_E		208702,37	374473,82	13,50	20,2	17,3	10,3	20,7
119_F		208702,37	374473,82	16,50	20,8	17,9	10,9	21,3
11_A		208575,76	374409,65	1,50	37,1	34,3	27,2	37,6
11_B		208575,76	374409,65	4,50	37,4	34,6	27,5	37,9
11_C		208575,76	374409,65	7,50	37,2	34,4	27,3	37,7
11_D		208575,76	374409,65	10,50	36,9	34,1	27,0	37,4
11_E		208575,76	374409,65	13,50	36,4	33,6	26,5	36,9
120_A		208696,68	374467,47	1,50	17,2	14,4	7,3	17,7
120_B		208696,68	374467,47	4,50	18,7	15,8	8,8	19,1
120_C		208696,68	374467,47	7,50	19,2	16,3	9,3	19,7
120_D		208696,68	374467,47	10,50	19,6	16,7	9,7	20,1
120_E		208696,68	374467,47	13,50	20,0	17,1	10,0	20,4
120_F		208696,68	374467,47	16,50	20,2	17,3	10,3	20,6
121_A		208690,72	374460,83	1,50	18,7	15,9	8,8	19,2
121_B		208690,72	374460,83	4,50	20,2	17,4	10,3	20,7
121_C		208690,72	374460,83	7,50	21,1	18,2	11,2	21,6
121_D		208690,72	374460,83	10,50	21,3	18,4	11,4	21,8
121_E		208690,72	374460,83	13,50	21,5	18,6	11,6	22,0
122_A		208689,58	374453,74	1,50	21,9	19,1	12,0	22,4
122_B		208689,58	374453,74	4,50	23,4	20,6	13,5	23,9
122_C		208689,58	374453,74	7,50	24,6	21,8	14,7	25,1
122_D		208689,58	374453,74	10,50	24,8	22,0	14,9	25,3
122_E		208689,58	374453,74	13,50	24,9	22,1	15,0	25,4
123_A		208697,02	374447,07	1,50	26,0	23,2	16,1	26,5
123_B		208697,02	374447,07	4,50	27,7	24,9	17,8	28,2
123_C		208697,02	374447,07	7,50	28,9	26,1	19,0	29,3
123_D		208697,02	374447,07	10,50	28,9	26,1	19,0	29,4
123_E		208697,02	374447,07	13,50	28,9	26,1	19,0	29,4
124_A		208704,51	374448,94	1,50	34,5	31,7	24,6	35,0
124_B		208704,51	374448,94	4,50	36,6	33,8	26,7	37,1
124_C		208704,51	374448,94	7,50	37,0	34,2	27,1	37,5
124_D		208704,51	374448,94	10,50	37,0	34,2	27,1	37,4
124_E		208704,51	374448,94	13,50	36,9	34,1	27,0	37,4
125_A		208710,35	374455,46	1,50	36,1	33,4	26,2	36,6
125_B		208710,35	374455,46	4,50	38,0	35,2	28,1	38,5
125_C		208710,35	374455,46	7,50	38,3	35,5	28,4	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_D		208710,35	374455,46	10,50	38,2	35,4	28,3	38,7
125_E		208710,35	374455,46	13,50	38,1	35,3	28,2	38,6
126_A		208715,70	374461,42	1,50	38,3	35,5	28,4	38,8
126_B		208715,70	374461,42	4,50	39,8	37,0	29,9	40,3
126_C		208715,70	374461,42	7,50	39,9	37,1	30,0	40,4
126_D		208715,70	374461,42	10,50	39,8	37,0	29,9	40,3
126_E		208715,70	374461,42	13,50	39,6	36,8	29,7	40,1
127_A		208721,89	374468,33	1,50	41,5	38,7	31,6	42,0
127_B		208721,89	374468,33	4,50	42,3	39,5	32,4	42,8
127_C		208721,89	374468,33	7,50	42,3	39,5	32,4	42,8
127_D		208721,89	374468,33	10,50	42,1	39,3	32,2	42,5
127_E		208721,89	374468,33	13,50	41,7	38,9	31,8	42,2
128_A		208727,25	374474,32	1,50	45,1	42,3	35,2	45,6
128_B		208727,25	374474,32	4,50	45,4	42,6	35,5	45,9
128_C		208727,25	374474,32	7,50	45,0	42,2	35,1	45,5
128_D		208727,25	374474,32	10,50	44,5	41,7	34,6	45,0
128_E		208727,25	374474,32	13,50	43,9	41,0	34,0	44,3
129_A		208727,06	374480,84	1,50	51,8	49,0	41,9	52,3
129_B		208727,06	374480,84	4,50	51,4	48,6	41,5	51,9
129_C		208727,06	374480,84	7,50	50,4	47,6	40,5	50,9
129_D		208727,06	374480,84	10,50	49,5	46,6	39,6	49,9
129_E		208727,06	374480,84	13,50	48,6	45,8	38,7	49,1
12_A		208583,67	374402,56	1,50	32,8	30,1	23,0	33,3
12_B		208583,67	374402,56	4,50	34,2	31,4	24,3	34,7
12_C		208583,67	374402,56	7,50	34,2	31,4	24,3	34,7
12_D		208583,67	374402,56	10,50	34,1	31,2	24,2	34,5
12_E		208583,67	374402,56	13,50	33,7	30,9	23,8	34,2
130_A		208719,17	374487,92	1,50	51,9	49,1	42,0	52,4
130_B		208719,17	374487,92	4,50	51,6	48,7	41,7	52,0
130_C		208719,17	374487,92	7,50	50,6	47,7	40,6	51,0
130_D		208719,17	374487,92	10,50	49,6	46,8	39,7	50,1
130_E		208719,17	374487,92	13,50	48,7	45,9	38,8	49,2
131_A		208711,57	374494,73	1,50	52,0	49,2	42,1	52,5
131_B		208711,57	374494,73	4,50	51,6	48,8	41,7	52,1
131_C		208711,57	374494,73	7,50	50,6	47,7	40,7	51,0
131_D		208711,57	374494,73	10,50	49,6	46,8	39,7	50,1
131_E		208711,57	374494,73	13,50	48,8	45,9	38,8	49,2
132_A		208703,69	374501,79	1,50	52,0	49,2	42,1	52,5
132_B		208703,69	374501,79	4,50	51,6	48,8	41,7	52,1
132_C		208703,69	374501,79	7,50	50,5	47,7	40,6	51,0
132_D		208703,69	374501,79	10,50	49,6	46,7	39,6	50,0
132_E		208703,69	374501,79	13,50	48,7	45,9	38,8	49,2
133_A		208694,39	374510,13	1,50	52,1	49,3	42,2	52,5
133_B		208694,39	374510,13	4,50	51,6	48,8	41,7	52,1
133_C		208694,39	374510,13	7,50	50,5	47,7	40,6	51,0
133_D		208694,39	374510,13	10,50	49,4	46,6	39,5	49,9
133_E		208694,39	374510,13	13,50	48,6	45,7	38,6	49,0
134_A		208697,56	374488,10	16,50	23,3	20,4	13,4	23,8
135_A		208703,21	374494,38	16,50	27,1	24,1	17,1	27,5
136_A		208709,83	374492,93	16,50	36,4	33,5	26,5	36,9
137_A		208717,08	374486,43	16,50	36,4	33,5	26,5	36,9
138_A		208724,19	374480,07	16,50	38,2	35,3	28,3	38,6
139_A		208724,85	374475,50	16,50	38,5	35,7	28,6	39,0
13_A		208590,88	374396,10	1,50	29,8	27,1	19,9	30,3
13_B		208590,88	374396,10	4,50	31,7	28,9	21,8	32,2
13_C		208590,88	374396,10	7,50	31,7	28,9	21,8	32,2
13_D		208590,88	374396,10	10,50	31,7	28,9	21,8	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_E		208590,88	374396,10	13,50	31,4	28,6	21,5	31,9
140_A		208719,99	374470,09	16,50	36,7	33,9	26,8	37,2
141_A		208714,07	374463,50	16,50	35,2	32,4	25,3	35,7
142_A		208708,75	374457,58	16,50	34,2	31,4	24,3	34,7
143_A		208702,97	374456,56	16,50	20,0	17,1	10,1	20,4
144_A		208696,53	374462,33	16,50	21,8	19,0	11,9	22,3
145_A		208701,49	374579,22	1,50	25,1	22,2	15,1	25,5
145_B		208701,49	374579,22	4,50	27,4	24,6	17,5	27,9
145_C		208701,49	374579,22	7,50	25,1	22,3	15,2	25,6
145_D		208701,49	374579,22	10,50	21,4	18,5	11,5	21,9
146_A		208694,92	374571,89	1,50	24,5	21,6	14,6	24,9
146_B		208694,92	374571,89	4,50	27,0	24,2	17,1	27,5
146_C		208694,92	374571,89	7,50	25,2	22,4	15,3	25,7
146_D		208694,92	374571,89	10,50	22,7	19,9	12,8	23,2
147_A		208690,02	374566,42	1,50	24,6	21,8	14,7	25,1
147_B		208690,02	374566,42	4,50	27,0	24,2	17,1	27,5
147_C		208690,02	374566,42	7,50	25,6	22,8	15,7	26,1
147_D		208690,02	374566,42	10,50	22,5	19,6	12,6	22,9
148_A		208684,68	374560,46	1,50	24,9	22,1	15,0	25,4
148_B		208684,68	374560,46	4,50	26,6	23,8	16,7	27,1
148_C		208684,68	374560,46	7,50	25,5	22,7	15,6	26,0
148_D		208684,68	374560,46	10,50	23,5	20,7	13,6	24,0
148_E		208684,68	374560,46	13,50	24,3	21,5	14,4	24,8
149_A		208676,56	374551,41	1,50	24,1	21,3	14,2	24,6
149_B		208676,56	374551,41	4,50	26,3	23,5	16,4	26,8
149_C		208676,56	374551,41	7,50	26,1	23,2	16,2	26,5
149_D		208676,56	374551,41	10,50	25,9	23,1	16,0	26,4
149_E		208676,56	374551,41	13,50	23,1	20,3	13,2	23,6
14_A		208598,24	374389,50	1,50	27,5	24,7	17,6	28,0
14_B		208598,24	374389,50	4,50	29,5	26,7	19,7	30,0
14_C		208598,24	374389,50	7,50	29,7	26,9	19,8	30,2
14_D		208598,24	374389,50	10,50	29,7	26,9	19,8	30,2
14_E		208598,24	374389,50	13,50	29,5	26,7	19,6	30,0
150_A		208676,14	374542,34	1,50	48,6	45,8	38,7	49,1
150_B		208676,14	374542,34	4,50	48,6	45,8	38,7	49,1
150_C		208676,14	374542,34	7,50	48,0	45,2	38,1	48,5
150_D		208676,14	374542,34	10,50	47,3	44,4	37,4	47,7
150_E		208676,14	374542,34	13,50	46,6	43,7	36,6	47,0
151_A		208686,25	374533,27	1,50	50,2	47,4	40,3	50,6
151_B		208686,25	374533,27	4,50	49,9	47,1	40,0	50,4
151_C		208686,25	374533,27	7,50	49,0	46,2	39,1	49,5
151_D		208686,25	374533,27	10,50	48,1	45,3	38,2	48,6
151_E		208686,25	374533,27	13,50	47,2	44,4	37,3	47,7
152_A		208695,46	374525,02	1,50	50,4	47,6	40,5	50,9
152_B		208695,46	374525,02	4,50	50,2	47,4	40,3	50,7
152_C		208695,46	374525,02	7,50	49,4	46,6	39,5	49,9
153_A		208705,67	374515,87	1,50	50,8	48,0	40,9	51,3
153_B		208705,67	374515,87	4,50	50,6	47,8	40,7	51,1
153_C		208705,67	374515,87	7,50	49,8	47,0	39,9	50,3
154_A		208714,85	374507,63	1,50	51,0	48,2	41,1	51,4
154_B		208714,85	374507,63	4,50	50,8	48,0	40,9	51,3
154_C		208714,85	374507,63	7,50	50,0	47,2	40,1	50,5
155_A		208727,38	374496,41	1,50	51,0	48,2	41,1	51,5
155_B		208727,38	374496,41	4,50	50,8	48,0	40,9	51,3
155_C		208727,38	374496,41	7,50	50,0	47,2	40,1	50,5
155_D		208727,38	374496,41	10,50	49,1	46,3	39,2	49,6
156_A		208737,02	374487,77	1,50	50,8	48,0	40,9	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B		208737,02	374487,77	4,50	50,6	47,8	40,7	51,1
156_C		208737,02	374487,77	7,50	49,8	47,0	39,9	50,3
156_D		208737,02	374487,77	10,50	48,9	46,1	39,0	49,4
157_A		208747,22	374488,35	1,50	43,0	40,2	33,1	43,5
157_B		208747,22	374488,35	4,50	43,5	40,7	33,6	44,0
157_C		208747,22	374488,35	7,50	43,4	40,5	33,5	43,8
157_D		208747,22	374488,35	10,50	43,0	40,2	33,1	43,5
158_A		208753,59	374495,46	1,50	39,1	36,4	29,2	39,6
158_B		208753,59	374495,46	4,50	40,3	37,4	30,4	40,7
158_C		208753,59	374495,46	7,50	40,3	37,5	30,4	40,7
158_D		208753,59	374495,46	10,50	40,1	37,3	30,2	40,6
159_A		208759,81	374502,40	1,50	36,1	33,3	26,2	36,6
159_B		208759,81	374502,40	4,50	37,9	35,1	28,0	38,4
159_C		208759,81	374502,40	7,50	38,0	35,2	28,1	38,5
15_A		208604,51	374383,88	1,50	25,7	22,9	15,8	26,2
15_B		208604,51	374383,88	4,50	27,5	24,7	17,6	28,0
15_C		208604,51	374383,88	7,50	28,1	25,3	18,2	28,6
15_D		208604,51	374383,88	10,50	28,1	25,3	18,2	28,6
15_E		208604,51	374383,88	13,50	28,0	25,2	18,1	28,5
160_A		208764,74	374507,90	1,50	34,2	31,5	24,4	34,7
160_B		208764,74	374507,90	4,50	36,3	33,5	26,4	36,8
160_C		208764,74	374507,90	7,50	36,5	33,7	26,6	37,0
161_A		208771,97	374515,97	1,50	32,1	29,3	22,2	32,6
161_B		208771,97	374515,97	4,50	34,3	31,5	24,4	34,8
161_C		208771,97	374515,97	7,50	34,7	31,9	24,8	35,2
162_A		208770,80	374524,91	1,50	16,4	13,6	6,5	16,9
162_B		208770,80	374524,91	4,50	16,8	14,0	6,9	17,3
162_C		208770,80	374524,91	7,50	10,3	7,4	0,4	10,8
162_D		208770,80	374524,91	10,50	8,4	5,6	-1,5	8,9
163_A		208761,54	374533,21	1,50	14,9	12,1	5,0	15,4
163_B		208761,54	374533,21	4,50	15,4	12,6	5,5	15,9
163_C		208761,54	374533,21	7,50	9,3	6,4	-0,6	9,7
163_D		208761,54	374533,21	10,50	8,8	5,9	-1,1	9,3
164_A		208751,07	374542,60	1,50	13,6	10,8	3,7	14,1
164_B		208751,07	374542,60	4,50	16,5	13,7	6,6	17,0
164_C		208751,07	374542,60	7,50	15,2	12,3	5,3	15,6
164_D		208751,07	374542,60	10,50	12,1	9,3	2,2	12,6
165_A		208740,62	374551,96	1,50	11,9	9,0	2,0	12,4
165_B		208740,62	374551,96	4,50	17,0	14,1	7,1	17,5
165_C		208740,62	374551,96	7,50	17,6	14,8	7,7	18,1
165_D		208740,62	374551,96	10,50	14,0	11,1	4,0	14,4
166_A		208731,01	374560,57	1,50	17,9	15,0	8,0	18,3
166_B		208731,01	374560,57	4,50	21,6	18,8	11,7	22,1
166_C		208731,01	374560,57	7,50	9,6	6,7	-0,3	10,1
166_D		208731,01	374560,57	10,50	8,5	5,6	-1,4	9,0
167_A		208720,43	374570,06	1,50	22,9	20,0	13,0	23,4
167_B		208720,43	374570,06	4,50	25,8	23,0	15,9	26,3
167_C		208720,43	374570,06	7,50	23,0	20,2	13,1	23,5
167_D		208720,43	374570,06	10,50	9,7	6,9	-0,2	10,2
168_A		208711,89	374577,71	1,50	22,0	19,2	12,1	22,5
168_B		208711,89	374577,71	4,50	26,6	23,8	16,7	27,1
168_C		208711,89	374577,71	7,50	24,0	21,2	14,1	24,5
168_D		208711,89	374577,71	10,50	6,6	3,7	-3,3	7,1
169_A		208691,77	374559,00	13,50	13,0	10,0	3,0	13,4
16_A		208606,40	374373,94	1,50	16,1	13,3	6,2	16,6
16_B		208606,40	374373,94	4,50	17,3	14,5	7,4	17,8
16_C		208606,40	374373,94	7,50	18,0	15,2	8,1	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_D		208606,40	374373,94	10,50	18,2	15,4	8,3	18,7
16_E		208606,40	374373,94	13,50	17,4	14,5	7,5	17,9
170_A		208694,75	374533,86	10,50	30,4	27,5	20,5	30,9
170_B		208694,75	374533,86	13,50	37,5	34,7	27,6	37,9
171_A		208725,36	374506,43	10,50	30,8	27,8	20,8	31,2
171_B		208725,36	374506,43	13,50	38,4	35,6	28,5	38,9
172_A		208753,14	374504,43	13,50	12,0	9,0	2,0	12,4
173_A		208771,05	374517,00	10,50	33,6	30,8	23,7	34,1
174_A		208763,63	374508,73	10,50	35,4	32,6	25,5	35,9
175_A		208758,77	374503,32	10,50	36,0	33,2	26,1	36,5
176_A		208752,49	374496,33	13,50	38,1	35,3	28,2	38,6
177_A		208746,13	374489,24	13,50	40,1	37,3	30,2	40,6
178_A		208737,68	374488,89	13,50	43,1	40,3	33,2	43,6
179_A		208728,45	374497,15	13,50	43,6	40,8	33,7	44,1
17_A		208599,66	374366,41	1,50	17,0	14,3	7,1	17,5
17_B		208599,66	374366,41	4,50	18,4	15,6	8,5	18,9
17_C		208599,66	374366,41	7,50	19,1	16,3	9,3	19,6
17_D		208599,66	374366,41	10,50	19,5	16,7	9,6	19,9
17_E		208599,66	374366,41	13,50	18,6	15,7	8,6	19,0
180_A		208704,59	374563,65	1,50	18,1	15,2	8,2	18,6
180_B		208704,59	374563,65	4,50	19,9	17,0	10,0	20,4
180_C		208704,59	374563,65	7,50	20,9	18,0	11,0	21,4
180_D		208704,59	374563,65	10,50	21,7	18,8	11,8	22,2
181_A		208697,99	374556,29	1,50	18,6	15,8	8,7	19,1
181_B		208697,99	374556,29	4,50	20,5	17,6	10,5	20,9
181_C		208697,99	374556,29	7,50	21,6	18,7	11,7	22,1
181_D		208697,99	374556,29	10,50	22,6	19,6	12,6	23,0
182_A		208692,56	374550,23	1,50	18,9	16,0	9,0	19,4
182_B		208692,56	374550,23	4,50	20,4	17,5	10,5	20,9
182_C		208692,56	374550,23	7,50	21,4	18,5	11,5	21,9
182_D		208692,56	374550,23	10,50	22,5	19,5	12,5	22,9
182_E		208692,56	374550,23	13,50	23,9	20,9	13,9	24,3
183_A		208694,81	374542,65	1,50	12,6	9,7	2,7	13,1
183_B		208694,81	374542,65	4,50	14,2	11,3	4,3	14,7
183_C		208694,81	374542,65	7,50	15,2	12,2	5,2	15,6
183_D		208694,81	374542,65	10,50	14,1	11,1	4,1	14,5
183_E		208694,81	374542,65	13,50	14,3	11,3	4,4	14,7
184_A		208703,86	374534,54	1,50	12,4	9,5	2,4	12,8
184_B		208703,86	374534,54	4,50	14,1	11,1	4,1	14,5
184_C		208703,86	374534,54	7,50	14,6	11,7	4,7	15,1
185_A		208713,62	374525,79	1,50	12,3	9,4	2,4	12,8
185_B		208713,62	374525,79	4,50	14,0	11,0	4,0	14,4
185_C		208713,62	374525,79	7,50	14,7	11,8	4,8	15,2
186_A		208723,30	374517,12	1,50	11,9	9,0	2,0	12,4
186_B		208723,30	374517,12	4,50	13,6	10,7	3,7	14,1
186_C		208723,30	374517,12	7,50	14,8	11,9	4,9	15,3
187_A		208735,23	374506,43	1,50	11,8	8,9	1,9	12,2
187_B		208735,23	374506,43	4,50	13,5	10,6	3,5	13,9
187_C		208735,23	374506,43	7,50	14,8	11,8	4,8	15,2
187_D		208735,23	374506,43	10,50	15,3	12,4	5,4	15,8
187_E		208735,23	374506,43	13,50	15,8	12,8	5,8	16,2
188_A		208744,91	374504,81	1,50	18,4	15,6	8,5	18,9
188_B		208744,91	374504,81	4,50	20,0	17,1	10,1	20,4
188_C		208744,91	374504,81	7,50	20,8	17,9	10,9	21,2
188_D		208744,91	374504,81	10,50	21,8	18,9	11,9	22,3
188_E		208744,91	374504,81	13,50	22,8	19,8	12,8	23,2
189_A		208749,66	374510,10	1,50	17,6	14,8	7,7	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_B		208749,66	374510,10	4,50	19,6	16,7	9,7	20,0
189_C		208749,66	374510,10	7,50	20,5	17,6	10,6	20,9
189_D		208749,66	374510,10	10,50	21,2	18,3	11,3	21,7
18_A		208592,32	374358,23	1,50	18,3	15,5	8,4	18,8
18_B		208592,32	374358,23	4,50	19,5	16,7	9,6	20,0
18_C		208592,32	374358,23	7,50	20,1	17,3	10,2	20,6
18_D		208592,32	374358,23	10,50	20,4	17,6	10,5	20,9
18_E		208592,32	374358,23	13,50	19,7	16,9	9,8	20,2
190_A		208755,24	374516,33	1,50	17,2	14,3	7,3	17,7
190_B		208755,24	374516,33	4,50	19,2	16,3	9,3	19,6
190_C		208755,24	374516,33	7,50	20,1	17,2	10,2	20,5
190_D		208755,24	374516,33	10,50	20,9	17,9	10,9	21,3
191_A		208753,29	374523,54	1,50	19,2	16,4	9,3	19,7
191_B		208753,29	374523,54	4,50	21,2	18,3	11,2	21,6
191_C		208753,29	374523,54	7,50	22,7	19,7	12,7	23,1
191_D		208753,29	374523,54	10,50	24,1	21,2	14,2	24,6
192_A		208743,28	374532,51	1,50	19,5	16,6	9,5	19,9
192_B		208743,28	374532,51	4,50	21,4	18,4	11,4	21,8
192_C		208743,28	374532,51	7,50	22,5	19,5	12,5	22,9
192_D		208743,28	374532,51	10,50	23,6	20,6	13,6	24,0
193_A		208732,60	374542,08	1,50	19,4	16,5	9,5	19,9
193_B		208732,60	374542,08	4,50	21,3	18,3	11,3	21,7
193_C		208732,60	374542,08	7,50	22,3	19,3	12,3	22,7
193_D		208732,60	374542,08	10,50	23,3	20,3	13,3	23,7
194_A		208722,55	374551,09	1,50	19,1	16,2	9,1	19,5
194_B		208722,55	374551,09	4,50	20,9	17,9	10,9	21,3
194_C		208722,55	374551,09	7,50	21,9	19,0	12,0	22,4
194_D		208722,55	374551,09	10,50	23,1	20,1	13,1	23,5
195_A		208713,08	374559,58	1,50	18,8	15,9	8,8	19,2
195_B		208713,08	374559,58	4,50	20,6	17,6	10,6	21,0
195_C		208713,08	374559,58	7,50	21,6	18,7	11,7	22,1
195_D		208713,08	374559,58	10,50	22,7	19,7	12,7	23,1
196_A		208725,46	374338,57	19,50	27,4	24,6	17,5	27,9
196_A		208725,46	374338,57	1,50	24,6	21,8	14,7	25,1
196_B		208725,46	374338,57	4,50	25,5	22,8	15,6	26,0
196_C		208725,46	374338,57	7,50	26,3	23,5	16,4	26,8
196_D		208725,46	374338,57	10,50	27,1	24,3	17,2	27,6
196_E		208725,46	374338,57	13,50	27,4	24,6	17,5	27,9
196_F		208725,46	374338,57	16,50	27,6	24,8	17,7	28,0
197_A		208733,71	374331,18	19,50	26,7	23,9	16,8	27,2
197_A		208733,71	374331,18	1,50	24,2	21,5	14,4	24,8
197_B		208733,71	374331,18	4,50	25,2	22,5	15,4	25,7
197_C		208733,71	374331,18	7,50	26,1	23,3	16,2	26,5
197_D		208733,71	374331,18	10,50	26,9	24,1	17,0	27,4
197_E		208733,71	374331,18	13,50	27,1	24,3	17,2	27,6
197_F		208733,71	374331,18	16,50	27,2	24,4	17,3	27,7
198_A		208735,13	374323,23	19,50	24,5	21,8	14,7	25,0
198_A		208735,13	374323,23	1,50	23,2	20,5	13,4	23,7
198_B		208735,13	374323,23	4,50	24,3	21,6	14,5	24,8
198_C		208735,13	374323,23	7,50	25,3	22,5	15,4	25,8
198_D		208735,13	374323,23	10,50	25,5	22,7	15,6	26,0
198_E		208735,13	374323,23	13,50	25,6	22,9	15,8	26,2
198_F		208735,13	374323,23	16,50	25,7	23,0	15,8	26,2
199_A		208727,42	374314,63	19,50	27,9	25,2	18,0	28,4
199_A		208727,42	374314,63	1,50	25,7	23,0	15,8	26,2
199_B		208727,42	374314,63	4,50	26,8	24,1	16,9	27,3
199_C		208727,42	374314,63	7,50	27,7	25,0	17,8	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_D		208727,42	374314,63	10,50	28,2	25,5	18,3	28,7
199_E		208727,42	374314,63	13,50	28,4	25,6	18,5	28,9
199_F		208727,42	374314,63	16,50	28,4	25,7	18,6	28,9
19_A		208585,41	374350,52	1,50	18,1	15,3	8,2	18,6
19_B		208585,41	374350,52	4,50	19,0	16,2	9,1	19,4
19_C		208585,41	374350,52	7,50	19,8	17,0	9,9	20,3
19_D		208585,41	374350,52	10,50	20,1	17,3	10,2	20,5
19_E		208585,41	374350,52	13,50	19,5	16,7	9,6	19,9
200_A		208719,00	374314,57	19,50	13,5	10,7	3,6	14,0
200_A		208719,00	374314,57	1,50	11,9	9,1	2,0	12,4
200_B		208719,00	374314,57	4,50	12,4	9,5	2,5	12,8
200_C		208719,00	374314,57	7,50	12,8	9,9	2,9	13,2
200_D		208719,00	374314,57	10,50	12,8	9,9	2,8	13,2
200_E		208719,00	374314,57	13,50	12,4	9,6	2,5	12,9
200_F		208719,00	374314,57	16,50	12,9	10,1	3,0	13,4
201_A		208710,78	374321,94	19,50	10,0	7,2	0,1	10,5
201_A		208710,78	374321,94	1,50	8,5	5,8	-1,4	9,0
201_B		208710,78	374321,94	4,50	9,9	7,1	0,0	10,4
201_C		208710,78	374321,94	7,50	10,4	7,5	0,4	10,8
201_D		208710,78	374321,94	10,50	10,6	7,8	0,7	11,1
201_E		208710,78	374321,94	13,50	9,4	6,5	-0,6	9,8
201_F		208710,78	374321,94	16,50	9,7	6,9	-0,2	10,2
202_A		208710,98	374329,54	19,50	15,7	12,7	5,7	16,1
202_A		208710,98	374329,54	1,50	11,8	9,0	1,9	12,3
202_B		208710,98	374329,54	4,50	13,2	10,4	3,3	13,7
202_C		208710,98	374329,54	7,50	14,3	11,4	4,3	14,7
202_D		208710,98	374329,54	10,50	14,8	11,9	4,8	15,2
202_E		208710,98	374329,54	13,50	14,5	11,6	4,5	14,9
202_F		208710,98	374329,54	16,50	14,9	12,0	5,0	15,4
203_A		208718,40	374337,82	19,50	16,2	13,3	6,3	16,6
203_A		208718,40	374337,82	1,50	12,4	9,6	2,5	12,9
203_B		208718,40	374337,82	4,50	13,7	10,8	3,7	14,1
203_C		208718,40	374337,82	7,50	14,7	11,8	4,7	15,1
203_D		208718,40	374337,82	10,50	15,2	12,3	5,3	15,6
203_E		208718,40	374337,82	13,50	15,3	12,4	5,3	15,7
203_F		208718,40	374337,82	16,50	15,6	12,7	5,7	16,1
204_A		208702,76	374350,88	19,50	25,8	22,9	15,9	26,2
204_A		208702,76	374350,88	1,50	22,6	19,8	12,7	23,1
204_B		208702,76	374350,88	22,50	25,5	22,7	15,6	26,0
204_B		208702,76	374350,88	4,50	23,4	20,6	13,5	23,9
204_C		208702,76	374350,88	7,50	24,0	21,2	14,1	24,5
204_D		208702,76	374350,88	10,50	24,7	21,9	14,8	25,2
204_E		208702,76	374350,88	13,50	25,3	22,4	15,4	25,7
204_F		208702,76	374350,88	16,50	25,5	22,7	15,6	26,0
205_A		208709,85	374344,53	19,50	25,7	22,9	15,8	26,2
205_A		208709,85	374344,53	1,50	22,2	19,4	12,3	22,7
205_B		208709,85	374344,53	22,50	26,2	23,4	16,3	26,7
205_B		208709,85	374344,53	4,50	23,3	20,5	13,4	23,8
205_C		208709,85	374344,53	7,50	24,2	21,4	14,3	24,7
205_D		208709,85	374344,53	10,50	25,0	22,2	15,1	25,5
205_E		208709,85	374344,53	13,50	25,5	22,6	15,6	25,9
205_F		208709,85	374344,53	16,50	25,6	22,8	15,7	26,0
206_A		208710,45	374337,64	19,50	23,4	20,6	13,5	23,9
206_A		208710,45	374337,64	1,50	20,0	17,2	10,1	20,5
206_B		208710,45	374337,64	22,50	23,5	20,7	13,6	24,0
206_B		208710,45	374337,64	4,50	21,1	18,3	11,2	21,6
206_C		208710,45	374337,64	7,50	22,0	19,2	12,1	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_D		208710,45	374337,64	10,50	22,8	20,0	12,9	23,3
206_E		208710,45	374337,64	13,50	23,3	20,5	13,4	23,7
206_F		208710,45	374337,64	16,50	23,3	20,5	13,4	23,8
207_A		208704,62	374331,14	19,50	24,7	21,9	14,8	25,1
207_A		208704,62	374331,14	1,50	21,4	18,7	11,6	21,9
207_B		208704,62	374331,14	22,50	24,6	21,8	14,7	25,1
207_B		208704,62	374331,14	4,50	22,3	19,5	12,4	22,8
207_C		208704,62	374331,14	7,50	23,1	20,3	13,2	23,6
207_D		208704,62	374331,14	10,50	23,9	21,1	14,0	24,4
207_E		208704,62	374331,14	13,50	24,5	21,7	14,6	25,0
207_F		208704,62	374331,14	16,50	24,6	21,8	14,7	25,1
208_A		208697,63	374331,04	19,50	15,9	13,1	6,0	16,4
208_A		208697,63	374331,04	1,50	13,9	11,1	4,0	14,4
208_B		208697,63	374331,04	22,50	16,1	13,3	6,2	16,6
208_B		208697,63	374331,04	4,50	14,7	11,9	4,8	15,2
208_C		208697,63	374331,04	7,50	15,6	12,8	5,7	16,1
208_D		208697,63	374331,04	10,50	15,5	12,7	5,6	16,0
208_E		208697,63	374331,04	13,50	15,1	12,3	5,2	15,6
208_F		208697,63	374331,04	16,50	15,6	12,8	5,7	16,1
209_A		208690,39	374337,53	19,50	16,1	13,2	6,2	16,5
209_A		208690,39	374337,53	1,50	14,9	12,1	5,0	15,4
209_B		208690,39	374337,53	22,50	16,5	13,7	6,6	17,0
209_B		208690,39	374337,53	4,50	15,4	12,6	5,6	15,9
209_C		208690,39	374337,53	7,50	16,0	13,2	6,1	16,5
209_D		208690,39	374337,53	10,50	16,0	13,2	6,1	16,5
209_E		208690,39	374337,53	13,50	15,7	12,9	5,8	16,2
209_F		208690,39	374337,53	16,50	15,9	13,1	6,0	16,4
20_A		208576,02	374350,07	1,50	7,3	4,4	-2,7	7,7
20_B		208576,02	374350,07	4,50	12,7	9,9	2,8	13,2
20_C		208576,02	374350,07	7,50	15,8	13,1	5,9	16,3
20_D		208576,02	374350,07	10,50	16,3	13,5	6,4	16,7
20_E		208576,02	374350,07	13,50	8,4	5,6	-1,5	8,9
210_A		208683,49	374343,71	19,50	16,2	13,3	6,3	16,6
210_A		208683,49	374343,71	1,50	15,4	12,7	5,6	15,9
210_B		208683,49	374343,71	22,50	16,2	13,4	6,3	16,7
210_B		208683,49	374343,71	4,50	15,9	13,1	6,1	16,4
210_C		208683,49	374343,71	25,50	16,3	13,5	6,4	16,8
210_C		208683,49	374343,71	7,50	16,6	13,8	6,7	17,1
210_D		208683,49	374343,71	28,50	16,5	13,7	6,6	17,0
210_D		208683,49	374343,71	10,50	17,1	14,3	7,2	17,6
210_E		208683,49	374343,71	31,50	16,4	13,6	6,5	16,9
210_E		208683,49	374343,71	13,50	16,0	13,2	6,1	16,5
210_F		208683,49	374343,71	16,50	16,0	13,2	6,1	16,5
211_A		208676,05	374350,38	19,50	16,5	13,7	6,6	17,0
211_A		208676,05	374350,38	1,50	15,3	12,5	5,4	15,8
211_B		208676,05	374350,38	22,50	16,6	13,8	6,7	17,1
211_B		208676,05	374350,38	4,50	16,7	13,9	6,8	17,2
211_C		208676,05	374350,38	25,50	16,7	13,9	6,8	17,2
211_C		208676,05	374350,38	7,50	17,4	14,6	7,5	17,9
211_D		208676,05	374350,38	28,50	16,8	14,0	6,9	17,3
211_D		208676,05	374350,38	10,50	17,9	15,0	8,0	18,3
211_E		208676,05	374350,38	31,50	16,3	13,5	6,4	16,8
211_E		208676,05	374350,38	13,50	16,6	13,8	6,7	17,1
211_F		208676,05	374350,38	16,50	16,4	13,6	6,5	16,9
212_A		208676,57	374356,32	19,50	27,6	24,8	17,7	28,0
212_A		208676,57	374356,32	1,50	24,8	22,0	14,9	25,3
212_B		208676,57	374356,32	22,50	27,5	24,7	17,6	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B		208676,57	374356,32	4,50	25,5	22,7	15,6	26,0
212_C		208676,57	374356,32	25,50	27,5	24,7	17,6	28,0
212_C		208676,57	374356,32	7,50	26,3	23,5	16,4	26,8
212_D		208676,57	374356,32	28,50	27,5	24,7	17,6	28,0
212_D		208676,57	374356,32	10,50	27,0	24,2	17,1	27,5
212_E		208676,57	374356,32	31,50	27,6	24,8	17,7	28,1
212_E		208676,57	374356,32	13,50	27,5	24,7	17,6	28,0
212_F		208676,57	374356,32	16,50	27,6	24,7	17,7	28,0
213_A		208682,99	374363,48	19,50	27,5	24,7	17,6	28,0
213_A		208682,99	374363,48	1,50	24,6	21,8	14,7	25,1
213_B		208682,99	374363,48	22,50	27,5	24,7	17,6	28,0
213_B		208682,99	374363,48	4,50	25,5	22,7	15,6	26,0
213_C		208682,99	374363,48	25,50	27,5	24,7	17,6	28,0
213_C		208682,99	374363,48	7,50	26,4	23,6	16,5	26,9
213_D		208682,99	374363,48	28,50	27,4	24,6	17,5	27,9
213_D		208682,99	374363,48	10,50	27,2	24,4	17,3	27,7
213_E		208682,99	374363,48	31,50	27,5	24,7	17,6	28,0
213_E		208682,99	374363,48	13,50	27,6	24,7	17,7	28,0
213_F		208682,99	374363,48	16,50	27,6	24,8	17,7	28,0
214_A		208687,90	374368,96	19,50	27,9	25,1	18,0	28,3
214_A		208687,90	374368,96	1,50	24,8	22,0	14,9	25,3
214_B		208687,90	374368,96	22,50	27,9	25,1	18,0	28,4
214_B		208687,90	374368,96	4,50	25,9	23,1	16,0	26,4
214_C		208687,90	374368,96	7,50	26,8	24,0	16,9	27,3
214_D		208687,90	374368,96	10,50	27,6	24,8	17,7	28,1
214_E		208687,90	374368,96	13,50	27,9	25,1	18,0	28,3
214_F		208687,90	374368,96	16,50	27,9	25,1	18,0	28,3
215_A		208695,15	374377,05	19,50	28,3	25,5	18,4	28,8
215_A		208695,15	374377,05	1,50	25,2	22,4	15,3	25,7
215_B		208695,15	374377,05	22,50	28,9	26,1	19,0	29,3
215_B		208695,15	374377,05	4,50	26,4	23,6	16,5	26,9
215_C		208695,15	374377,05	7,50	27,3	24,5	17,4	27,8
215_D		208695,15	374377,05	10,50	28,2	25,4	18,3	28,6
215_E		208695,15	374377,05	13,50	28,2	25,4	18,3	28,7
215_F		208695,15	374377,05	16,50	28,2	25,4	18,3	28,7
216_A		208701,48	374377,54	19,50	23,4	20,5	13,5	23,8
216_A		208701,48	374377,54	1,50	16,6	13,9	6,8	17,1
216_B		208701,48	374377,54	22,50	26,5	23,7	16,6	27,0
216_B		208701,48	374377,54	4,50	17,3	14,5	7,4	17,8
216_C		208701,48	374377,54	7,50	17,8	15,0	7,9	18,3
216_D		208701,48	374377,54	10,50	18,7	15,9	8,8	19,2
216_E		208701,48	374377,54	13,50	19,4	16,5	9,5	19,9
216_F		208701,48	374377,54	16,50	20,3	17,4	10,3	20,7
217_A		208708,49	374371,26	19,50	20,9	18,0	11,0	21,3
217_A		208708,49	374371,26	1,50	16,8	14,0	6,9	17,3
217_B		208708,49	374371,26	22,50	22,5	19,6	12,6	22,9
217_B		208708,49	374371,26	4,50	17,4	14,6	7,5	17,9
217_C		208708,49	374371,26	7,50	17,9	15,1	8,0	18,4
217_D		208708,49	374371,26	10,50	18,8	15,9	8,9	19,2
217_E		208708,49	374371,26	13,50	19,4	16,6	9,5	19,9
217_F		208708,49	374371,26	16,50	20,1	17,2	10,1	20,5
218_A		208708,92	374365,15	19,50	24,5	21,8	14,7	25,0
218_A		208708,92	374365,15	1,50	21,5	18,7	11,6	22,0
218_B		208708,92	374365,15	22,50	24,4	21,6	14,5	24,9
218_B		208708,92	374365,15	4,50	22,4	19,6	12,5	22,9
218_C		208708,92	374365,15	7,50	23,2	20,4	13,3	23,7
218_D		208708,92	374365,15	10,50	24,0	21,2	14,1	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_E		208708,92	374365,15	13,50	24,3	21,5	14,4	24,8
218_F		208708,92	374365,15	16,50	24,4	21,6	14,5	24,9
219_A		208701,89	374357,31	19,50	23,5	20,7	13,6	24,0
219_A		208701,89	374357,31	1,50	20,3	17,6	10,4	20,8
219_B		208701,89	374357,31	22,50	23,2	20,4	13,3	23,7
219_B		208701,89	374357,31	4,50	21,2	18,5	11,4	21,7
219_C		208701,89	374357,31	7,50	21,9	19,2	12,1	22,4
219_D		208701,89	374357,31	10,50	22,7	19,9	12,8	23,2
219_E		208701,89	374357,31	13,50	23,2	20,4	13,3	23,7
219_F		208701,89	374357,31	16,50	23,3	20,5	13,4	23,8
21_A		208569,86	374355,59	1,50	5,5	2,6	-4,5	5,9
21_B		208569,86	374355,59	4,50	12,8	10,0	2,9	13,3
21_C		208569,86	374355,59	7,50	14,7	11,9	4,8	15,2
21_D		208569,86	374355,59	10,50	15,3	12,5	5,4	15,8
21_E		208569,86	374355,59	13,50	7,9	5,0	-2,1	8,3
220_A		208688,88	374363,32	25,50	22,8	19,9	12,8	23,2
220_B		208688,88	374363,32	28,50	27,6	24,8	17,7	28,1
220_C		208688,88	374363,32	31,50	28,4	25,6	18,5	28,8
221_A		208696,26	374356,71	25,50	22,7	19,9	12,8	23,2
221_B		208696,26	374356,71	28,50	26,6	23,8	16,7	27,1
221_C		208696,26	374356,71	31,50	27,9	25,1	18,0	28,4
222_A		208696,45	374351,24	25,50	20,3	17,5	10,4	20,8
222_B		208696,45	374351,24	28,50	21,0	18,2	11,1	21,5
222_C		208696,45	374351,24	31,50	20,6	17,7	10,7	21,0
223_A		208690,01	374344,05	25,50	17,6	14,7	7,7	18,0
223_B		208690,01	374344,05	28,50	23,2	20,5	13,3	23,7
223_C		208690,01	374344,05	31,50	22,9	20,1	13,0	23,4
224_A		208778,55	374366,21	19,50	25,4	22,5	15,5	25,8
224_A		208778,55	374366,21	1,50	23,7	20,9	13,8	24,2
224_B		208778,55	374366,21	4,50	24,3	21,5	14,4	24,8
224_C		208778,55	374366,21	7,50	25,1	22,2	15,2	25,5
224_D		208778,55	374366,21	10,50	25,7	22,9	15,8	26,2
224_E		208778,55	374366,21	13,50	26,3	23,5	16,4	26,8
224_F		208778,55	374366,21	16,50	26,7	23,8	16,8	27,2
225_A		208784,87	374360,55	19,50	24,1	21,2	14,2	24,5
225_A		208784,87	374360,55	1,50	24,1	21,4	14,3	24,6
225_B		208784,87	374360,55	4,50	24,9	22,1	15,0	25,4
225_C		208784,87	374360,55	7,50	25,6	22,8	15,7	26,1
225_D		208784,87	374360,55	10,50	26,3	23,5	16,4	26,8
225_E		208784,87	374360,55	13,50	26,9	24,1	17,0	27,4
225_F		208784,87	374360,55	16,50	26,4	23,5	16,5	26,9
226_A		208783,62	374353,35	19,50	34,6	31,9	24,8	35,2
226_A		208783,62	374353,35	1,50	35,2	32,5	25,4	35,7
226_B		208783,62	374353,35	4,50	36,2	33,5	26,4	36,8
226_C		208783,62	374353,35	7,50	36,2	33,5	26,3	36,7
226_D		208783,62	374353,35	10,50	35,8	33,1	26,0	36,3
226_E		208783,62	374353,35	13,50	35,6	32,9	25,8	36,1
226_F		208783,62	374353,35	16,50	35,1	32,4	25,3	35,7
227_A		208776,64	374345,56	19,50	34,2	31,5	24,4	34,8
227_A		208776,64	374345,56	1,50	34,2	31,5	24,3	34,7
227_B		208776,64	374345,56	4,50	35,6	32,9	25,7	36,1
227_C		208776,64	374345,56	7,50	35,6	32,9	25,8	36,2
227_D		208776,64	374345,56	10,50	35,4	32,7	25,5	35,9
227_E		208776,64	374345,56	13,50	35,3	32,6	25,4	35,8
227_F		208776,64	374345,56	16,50	34,9	32,1	25,0	35,4
228_A		208768,81	374336,83	19,50	33,4	30,7	23,5	33,9
228_A		208768,81	374336,83	1,50	32,6	29,9	22,7	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_B		208768,81	374336,83	4,50	34,3	31,6	24,4	34,8
228_C		208768,81	374336,83	7,50	34,5	31,7	24,6	35,0
228_D		208768,81	374336,83	10,50	34,3	31,6	24,4	34,8
228_E		208768,81	374336,83	13,50	34,3	31,6	24,5	34,8
228_F		208768,81	374336,83	16,50	34,1	31,4	24,2	34,6
229_A		208761,92	374335,19	19,50	7,7	4,8	-2,2	8,2
229_A		208761,92	374335,19	1,50	12,4	9,7	2,6	12,9
229_B		208761,92	374335,19	4,50	13,4	10,6	3,5	13,9
229_C		208761,92	374335,19	7,50	10,6	7,7	0,6	11,0
229_D		208761,92	374335,19	10,50	10,3	7,4	0,4	10,8
229_E		208761,92	374335,19	13,50	10,0	7,2	0,1	10,5
229_F		208761,92	374335,19	16,50	12,7	9,9	2,8	13,2
22_A		208563,51	374361,28	1,50	3,9	1,0	-6,0	4,4
22_B		208563,51	374361,28	4,50	11,0	8,2	1,1	11,5
22_C		208563,51	374361,28	7,50	12,9	10,2	3,1	13,4
22_D		208563,51	374361,28	10,50	13,9	11,1	4,0	14,4
22_E		208563,51	374361,28	13,50	8,2	5,3	-1,7	8,7
230_A		208755,76	374340,71	19,50	9,1	6,2	-0,8	9,6
230_A		208755,76	374340,71	1,50	7,4	4,6	-2,5	7,9
230_B		208755,76	374340,71	4,50	8,2	5,3	-1,7	8,7
230_C		208755,76	374340,71	7,50	9,6	6,7	-0,4	10,0
230_D		208755,76	374340,71	10,50	9,7	6,8	-0,2	10,2
230_E		208755,76	374340,71	13,50	10,8	8,0	0,9	11,3
230_F		208755,76	374340,71	16,50	13,4	10,6	3,5	13,9
231_A		208756,65	374347,53	19,50	28,0	25,2	18,1	28,5
231_A		208756,65	374347,53	1,50	25,0	22,3	15,2	25,5
231_B		208756,65	374347,53	4,50	26,3	23,5	16,4	26,8
231_C		208756,65	374347,53	7,50	27,5	24,7	17,6	28,0
231_D		208756,65	374347,53	10,50	27,8	25,0	17,9	28,3
231_E		208756,65	374347,53	13,50	28,0	25,2	18,1	28,5
231_F		208756,65	374347,53	16,50	28,0	25,2	18,1	28,5
232_A		208764,18	374355,93	19,50	29,0	26,2	19,1	29,4
232_A		208764,18	374355,93	1,50	26,0	23,3	16,1	26,5
232_B		208764,18	374355,93	4,50	27,6	24,8	17,7	28,1
232_C		208764,18	374355,93	7,50	28,7	25,9	18,8	29,2
232_D		208764,18	374355,93	10,50	28,8	26,0	18,9	29,3
232_E		208764,18	374355,93	13,50	28,9	26,1	19,0	29,4
232_F		208764,18	374355,93	16,50	28,9	26,1	19,0	29,4
233_A		208771,99	374364,65	19,50	30,8	28,0	20,9	31,3
233_A		208771,99	374364,65	1,50	28,2	25,5	18,3	28,7
233_B		208771,99	374364,65	4,50	30,1	27,3	20,2	30,6
233_C		208771,99	374364,65	7,50	30,8	28,0	20,9	31,3
233_D		208771,99	374364,65	10,50	30,9	28,1	21,0	31,3
233_E		208771,99	374364,65	13,50	30,9	28,1	21,0	31,4
233_F		208771,99	374364,65	16,50	30,9	28,1	21,0	31,4
234_A		208738,41	374402,19	19,50	29,9	27,1	20,0	30,4
234_A		208738,41	374402,19	1,50	17,4	14,5	7,4	17,8
234_B		208738,41	374402,19	4,50	18,8	16,0	8,9	19,3
234_C		208738,41	374402,19	7,50	20,0	17,1	10,0	20,4
234_D		208738,41	374402,19	10,50	20,8	17,9	10,9	21,3
234_E		208738,41	374402,19	13,50	22,0	19,0	12,0	22,4
234_F		208738,41	374402,19	16,50	24,5	21,6	14,5	24,9
235_A		208729,66	374410,03	19,50	33,8	31,0	23,9	34,3
235_A		208729,66	374410,03	1,50	28,7	26,0	18,8	29,2
235_B		208729,66	374410,03	4,50	30,4	27,6	20,5	30,9
235_C		208729,66	374410,03	7,50	31,5	28,7	21,6	32,0
235_D		208729,66	374410,03	10,50	31,7	28,9	21,8	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gevoegen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_E		208729,66	374410,03	13,50	32,2	29,3	22,3	32,6
235_F		208729,66	374410,03	16,50	33,3	30,5	23,4	33,8
236_A		208721,36	374409,29	1,50	31,0	28,2	21,1	31,5
236_B		208721,36	374409,29	4,50	32,8	30,0	22,9	33,3
236_C		208721,36	374409,29	7,50	33,7	30,9	23,8	34,2
236_D		208721,36	374409,29	10,50	33,8	31,0	23,9	34,3
236_E		208721,36	374409,29	13,50	33,7	30,9	23,8	34,2
236_F		208721,36	374409,29	16,50	33,7	30,9	23,8	34,1
237_A		208714,00	374401,09	1,50	29,6	26,9	19,7	30,1
237_B		208714,00	374401,09	4,50	31,2	28,4	21,3	31,7
237_C		208714,00	374401,09	7,50	32,3	29,5	22,4	32,8
237_D		208714,00	374401,09	10,50	32,5	29,7	22,6	33,0
237_E		208714,00	374401,09	13,50	32,5	29,6	22,6	32,9
237_F		208714,00	374401,09	16,50	32,4	29,6	22,5	32,9
239_A		208705,41	374391,50	1,50	28,0	25,3	18,1	28,5
239_B		208705,41	374391,50	4,50	29,4	26,7	19,6	29,9
239_C		208705,41	374391,50	7,50	30,6	27,8	20,7	31,1
239_D		208705,41	374391,50	10,50	31,1	28,2	21,2	31,5
239_E		208705,41	374391,50	13,50	31,0	28,2	21,1	31,5
239_F		208705,41	374391,50	16,50	31,0	28,2	21,1	31,5
23_A		208571,27	374371,31	1,50	13,0	10,2	3,1	13,5
23_B		208571,27	374371,31	4,50	14,0	11,1	4,0	14,4
23_C		208571,27	374371,31	7,50	14,4	11,5	4,5	14,9
23_D		208571,27	374371,31	10,50	15,0	12,1	5,0	15,4
23_E		208571,27	374371,31	13,50	15,5	12,6	5,6	16,0
240_A		208705,33	374381,88	1,50	10,5	7,7	0,6	11,0
240_B		208705,33	374381,88	4,50	11,3	8,5	1,4	11,8
240_C		208705,33	374381,88	7,50	12,2	9,4	2,3	12,7
240_D		208705,33	374381,88	10,50	13,3	10,4	3,4	13,8
240_E		208705,33	374381,88	13,50	14,1	11,2	4,1	14,5
240_F		208705,33	374381,88	16,50	15,0	12,1	5,0	15,4
241_A		208713,08	374374,94	1,50	10,4	7,5	0,4	10,8
241_B		208713,08	374374,94	4,50	11,1	8,3	1,2	11,6
241_C		208713,08	374374,94	7,50	12,0	9,1	2,1	12,4
241_D		208713,08	374374,94	10,50	13,0	10,2	3,1	13,5
241_E		208713,08	374374,94	13,50	13,7	10,8	3,8	14,2
241_F		208713,08	374374,94	16,50	14,3	11,4	4,4	14,8
242_A		208721,03	374375,66	19,50	23,6	20,7	13,6	24,0
242_A		208721,03	374375,66	1,50	20,2	17,4	10,3	20,7
242_B		208721,03	374375,66	4,50	21,3	18,5	11,4	21,8
242_C		208721,03	374375,66	7,50	22,3	19,5	12,4	22,8
242_D		208721,03	374375,66	10,50	23,1	20,3	13,2	23,5
242_E		208721,03	374375,66	13,50	23,2	20,4	13,3	23,7
242_F		208721,03	374375,66	16,50	23,4	20,6	13,5	23,9
243_A		208730,54	374386,28	19,50	24,2	21,4	14,3	24,7
243_A		208730,54	374386,28	1,50	20,9	18,1	11,0	21,4
243_B		208730,54	374386,28	4,50	22,2	19,4	12,3	22,7
243_C		208730,54	374386,28	7,50	23,3	20,5	13,4	23,8
243_D		208730,54	374386,28	10,50	23,8	20,9	13,9	24,2
243_E		208730,54	374386,28	13,50	23,9	21,1	14,0	24,4
243_F		208730,54	374386,28	16,50	24,0	21,2	14,1	24,5
244_A		208737,79	374394,36	19,50	24,6	21,8	14,7	25,1
244_A		208737,79	374394,36	1,50	21,4	18,7	11,5	21,9
244_B		208737,79	374394,36	4,50	22,5	19,7	12,6	23,0
244_C		208737,79	374394,36	7,50	23,4	20,5	13,5	23,8
244_D		208737,79	374394,36	10,50	23,7	20,9	13,8	24,2
244_E		208737,79	374394,36	13,50	24,0	21,2	14,1	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_F		208737,79	374394,36	16,50	24,3	21,5	14,4	24,8
245_A		208722,98	374408,32	19,50	31,6	28,9	21,7	32,1
246_A		208715,68	374400,17	19,50	30,1	27,3	20,2	30,6
247_A		208706,70	374390,16	19,50	28,9	26,1	19,0	29,4
248_A		208706,95	374383,13	19,50	16,9	14,0	7,0	17,3
249_A		208714,25	374376,59	19,50	14,9	12,0	5,0	15,3
24_A		208577,04	374366,11	1,50	12,8	9,9	2,9	13,2
24_B		208577,04	374366,11	4,50	13,8	11,0	3,9	14,3
24_C		208577,04	374366,11	7,50	14,5	11,6	4,5	14,9
24_D		208577,04	374366,11	10,50	15,1	12,2	5,2	15,6
24_E		208577,04	374366,11	13,50	15,9	13,0	6,0	16,3
250_A		208792,97	374402,74	1,50	41,7	38,9	31,8	42,2
250_B		208792,97	374402,74	4,50	42,3	39,5	32,4	42,8
250_C		208792,97	374402,74	7,50	42,1	39,3	32,2	42,6
250_D		208792,97	374402,74	10,50	41,8	39,0	31,9	42,3
250_E		208792,97	374402,74	13,50	41,5	38,6	31,6	41,9
251_A		208799,54	374410,07	1,50	47,0	44,2	37,1	47,5
251_B		208799,54	374410,07	4,50	47,2	44,4	37,3	47,7
251_C		208799,54	374410,07	7,50	46,8	44,0	36,9	47,2
251_D		208799,54	374410,07	10,50	46,2	43,3	36,2	46,6
251_E		208799,54	374410,07	13,50	45,5	42,7	35,6	46,0
252_A		208799,98	374415,49	1,50	52,8	50,0	42,9	53,3
252_B		208799,98	374415,49	4,50	52,6	49,7	42,7	53,0
252_C		208799,98	374415,49	7,50	51,6	48,8	41,7	52,1
252_D		208799,98	374415,49	10,50	50,6	47,8	40,7	51,1
252_E		208799,98	374415,49	13,50	49,7	46,9	39,8	50,2
253_A		208794,59	374420,32	1,50	52,9	50,1	43,0	53,4
253_B		208794,59	374420,32	4,50	52,6	49,8	42,7	53,1
253_C		208794,59	374420,32	7,50	51,6	48,8	41,7	52,1
253_D		208794,59	374420,32	10,50	50,7	47,8	40,8	51,1
253_E		208794,59	374420,32	13,50	49,8	47,0	39,9	50,3
254_A		208787,68	374426,52	1,50	53,1	50,3	43,2	53,5
254_B		208787,68	374426,52	4,50	52,7	49,9	42,8	53,2
254_C		208787,68	374426,52	7,50	51,8	48,9	41,9	52,2
254_D		208787,68	374426,52	10,50	50,8	48,0	40,9	51,3
254_E		208787,68	374426,52	13,50	49,9	47,1	40,0	50,4
254_F		208787,68	374426,52	16,50	49,1	46,3	39,2	49,6
255_A		208777,60	374435,55	1,50	52,9	50,1	43,0	53,4
255_B		208777,60	374435,55	4,50	52,6	49,8	42,7	53,1
255_C		208777,60	374435,55	7,50	51,6	48,8	41,7	52,1
255_D		208777,60	374435,55	10,50	50,6	47,8	40,7	51,1
255_E		208777,60	374435,55	13,50	49,7	46,9	39,8	50,2
255_F		208777,60	374435,55	16,50	48,9	46,1	39,0	49,4
256_A		208770,02	374442,34	1,50	52,2	49,4	42,3	52,6
256_B		208770,02	374442,34	4,50	51,9	49,1	42,0	52,4
256_C		208770,02	374442,34	7,50	51,1	48,2	41,2	51,5
256_D		208770,02	374442,34	10,50	50,2	47,3	40,3	50,6
256_E		208770,02	374442,34	13,50	49,3	46,5	39,4	49,8
256_F		208770,02	374442,34	16,50	48,6	45,8	38,7	49,1
257_A		208764,17	374447,59	1,50	51,8	49,0	41,9	52,3
257_B		208764,17	374447,59	4,50	51,6	48,8	41,7	52,1
257_C		208764,17	374447,59	7,50	50,7	47,9	40,8	51,2
257_D		208764,17	374447,59	10,50	49,8	47,0	39,9	50,3
257_E		208764,17	374447,59	13,50	49,0	46,2	39,1	49,5
257_F		208764,17	374447,59	16,50	48,3	45,4	38,4	48,7
258_A		208758,08	374447,27	1,50	45,1	42,4	35,3	45,6
258_B		208758,08	374447,27	4,50	45,4	42,6	35,5	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C		208758,08	374447,27	7,50	45,0	42,2	35,1	45,5
258_D		208758,08	374447,27	10,50	44,4	41,6	34,5	44,9
258_E		208758,08	374447,27	13,50	43,8	41,0	33,9	44,3
259_A		208752,39	374440,92	1,50	41,3	38,5	31,4	41,8
259_B		208752,39	374440,92	4,50	42,1	39,3	32,2	42,6
259_C		208752,39	374440,92	7,50	42,0	39,2	32,1	42,5
259_D		208752,39	374440,92	10,50	41,8	39,0	31,9	42,3
259_E		208752,39	374440,92	13,50	41,5	38,7	31,6	42,0
25_A		208583,91	374367,87	1,50	11,1	8,3	1,2	11,6
25_B		208583,91	374367,87	4,50	12,3	9,4	2,4	12,8
25_C		208583,91	374367,87	7,50	13,2	10,3	3,2	13,6
25_D		208583,91	374367,87	10,50	13,9	11,0	4,0	14,4
25_E		208583,91	374367,87	13,50	14,8	11,9	4,9	15,2
260_A		208745,47	374433,20	1,50	37,8	35,0	27,9	38,2
260_B		208745,47	374433,20	4,50	39,3	36,5	29,5	39,8
260_C		208745,47	374433,20	7,50	39,5	36,7	29,6	40,0
260_D		208745,47	374433,20	10,50	39,4	36,6	29,5	39,9
260_E		208745,47	374433,20	13,50	39,2	36,4	29,3	39,7
261_A		208739,29	374426,30	1,50	35,4	32,6	25,5	35,9
261_B		208739,29	374426,30	4,50	37,4	34,6	27,5	37,9
261_C		208739,29	374426,30	7,50	37,7	34,9	27,8	38,1
261_D		208739,29	374426,30	10,50	37,6	34,8	27,7	38,1
262_A		208734,16	374420,58	1,50	34,0	31,3	24,2	34,5
262_B		208734,16	374420,58	4,50	36,1	33,3	26,2	36,6
262_C		208734,16	374420,58	7,50	36,5	33,7	26,6	37,0
262_D		208734,16	374420,58	10,50	36,5	33,7	26,6	37,0
263_A		208734,97	374413,06	1,50	24,4	21,6	14,5	24,9
263_B		208734,97	374413,06	4,50	26,1	23,3	16,2	26,6
263_C		208734,97	374413,06	7,50	27,2	24,4	17,3	27,7
263_D		208734,97	374413,06	10,50	27,3	24,4	17,4	27,7
263_E		208734,97	374413,06	13,50	27,4	24,6	17,5	27,9
264_A		208741,36	374407,34	1,50	14,7	11,8	4,8	15,1
264_B		208741,36	374407,34	4,50	15,8	13,0	5,9	16,3
264_C		208741,36	374407,34	7,50	16,7	13,9	6,8	17,2
264_D		208741,36	374407,34	10,50	17,5	14,6	7,5	17,9
264_E		208741,36	374407,34	13,50	18,4	15,5	8,5	18,8
265_A		208747,39	374408,08	1,50	17,9	15,1	8,0	18,4
265_B		208747,39	374408,08	4,50	19,2	16,4	9,3	19,7
265_C		208747,39	374408,08	7,50	19,9	17,0	9,9	20,3
265_D		208747,39	374408,08	10,50	20,4	17,5	10,4	20,8
265_E		208747,39	374408,08	13,50	20,8	18,0	10,9	21,3
266_A		208753,16	374414,51	1,50	16,9	14,1	7,0	17,4
266_B		208753,16	374414,51	4,50	18,7	15,8	8,8	19,1
266_C		208753,16	374414,51	7,50	19,4	16,5	9,5	19,8
266_D		208753,16	374414,51	10,50	19,9	17,0	9,9	20,3
266_E		208753,16	374414,51	13,50	20,3	17,4	10,4	20,8
267_A		208759,31	374421,37	1,50	18,9	16,1	9,0	19,4
267_B		208759,31	374421,37	4,50	20,3	17,4	10,4	20,7
267_C		208759,31	374421,37	7,50	20,8	17,9	10,8	21,2
267_D		208759,31	374421,37	10,50	21,3	18,4	11,4	21,8
267_E		208759,31	374421,37	13,50	21,9	19,0	11,9	22,3
267_F		208759,31	374421,37	16,50	22,6	19,7	12,7	23,1
268_A		208766,11	374421,40	1,50	12,1	9,3	2,2	12,6
268_B		208766,11	374421,40	4,50	13,3	10,4	3,4	13,8
268_C		208766,11	374421,40	7,50	14,2	11,3	4,3	14,7
268_D		208766,11	374421,40	10,50	15,1	12,2	5,1	15,5
268_E		208766,11	374421,40	13,50	15,9	13,0	6,0	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
268_F		208766,11	374421,40	16,50	17,4	14,5	7,5	17,9
269_A		208775,82	374412,70	1,50	15,1	12,3	5,2	15,6
269_B		208775,82	374412,70	4,50	15,8	13,0	5,9	16,3
269_C		208775,82	374412,70	7,50	16,4	13,5	6,5	16,9
269_D		208775,82	374412,70	10,50	17,2	14,3	7,3	17,7
269_E		208775,82	374412,70	13,50	17,9	15,0	7,9	18,3
269_F		208775,82	374412,70	16,50	18,8	15,9	8,9	19,3
26_A		208589,77	374374,41	1,50	11,1	8,3	1,2	11,6
26_B		208589,77	374374,41	4,50	12,3	9,5	2,4	12,8
26_C		208589,77	374374,41	7,50	13,3	10,4	3,4	13,8
26_D		208589,77	374374,41	10,50	14,5	11,5	4,5	14,9
26_E		208589,77	374374,41	13,50	16,1	13,2	6,2	16,6
270_A		208782,53	374406,69	1,50	17,1	14,3	7,2	17,6
270_B		208782,53	374406,69	4,50	17,8	14,9	7,9	18,2
270_C		208782,53	374406,69	7,50	18,3	15,4	8,3	18,7
270_D		208782,53	374406,69	10,50	18,9	16,0	9,0	19,3
270_E		208782,53	374406,69	13,50	19,4	16,5	9,5	19,8
271_A		208787,97	374401,81	1,50	15,1	12,3	5,2	15,6
271_B		208787,97	374401,81	4,50	15,9	13,1	6,0	16,4
271_C		208787,97	374401,81	7,50	16,4	13,5	6,4	16,8
271_D		208787,97	374401,81	10,50	17,0	14,1	7,0	17,4
271_E		208787,97	374401,81	13,50	17,5	14,6	7,6	18,0
272_A		208789,99	374418,14	16,50	30,0	27,1	20,1	30,5
273_A		208784,55	374412,07	16,50	26,4	23,4	16,4	26,8
274_A		208752,16	374419,75	16,50	17,9	15,0	8,0	18,4
275_A		208745,31	374425,90	16,50	18,3	15,4	8,3	18,7
276_A		208759,32	374445,93	16,50	39,5	36,7	29,6	40,0
277_A		208753,70	374439,65	16,50	37,7	34,9	27,8	38,2
278_A		208746,76	374431,89	16,50	36,2	33,4	26,3	36,7
279_A		208740,46	374424,84	13,50	35,1	32,3	25,2	35,6
27_A		208589,33	374380,34	1,50	6,4	3,5	-3,6	6,8
27_B		208589,33	374380,34	4,50	6,9	4,0	-3,1	7,3
27_C		208589,33	374380,34	7,50	7,5	4,6	-2,4	8,0
27_D		208589,33	374380,34	10,50	8,5	5,6	-1,4	9,0
27_E		208589,33	374380,34	13,50	9,2	6,2	-0,8	9,6
280_A		208735,42	374419,22	13,50	34,8	32,1	25,0	35,3
28_A		208583,10	374385,96	1,50	8,0	5,2	-1,9	8,5
28_B		208583,10	374385,96	4,50	9,4	6,5	-0,6	9,8
28_C		208583,10	374385,96	7,50	10,0	7,1	0,0	10,4
28_D		208583,10	374385,96	10,50	10,6	7,7	0,7	11,1
28_E		208583,10	374385,96	13,50	11,3	8,4	1,4	11,7
29_A		208575,41	374392,89	1,50	9,8	7,0	-0,1	10,3
29_B		208575,41	374392,89	4,50	11,1	8,2	1,2	11,6
29_C		208575,41	374392,89	7,50	11,8	9,0	1,9	12,3
29_D		208575,41	374392,89	10,50	12,3	9,4	2,4	12,8
29_E		208575,41	374392,89	13,50	13,2	10,2	3,2	13,6
301_A		208845,40	374484,90	1,50	17,6	14,8	7,7	18,1
301_B		208845,40	374484,90	4,50	17,9	15,2	8,1	18,4
301_C		208845,40	374484,90	7,50	17,9	15,2	8,1	18,4
301_D		208845,40	374484,90	10,50	18,5	15,7	8,6	19,0
302_A		208834,92	374494,29	1,50	17,6	14,9	7,7	18,1
302_B		208834,92	374494,29	4,50	17,9	15,2	8,0	18,4
302_C		208834,92	374494,29	7,50	17,9	15,1	8,0	18,4
302_D		208834,92	374494,29	10,50	18,4	15,6	8,5	18,9
303_A		208825,45	374502,78	1,50	16,1	13,4	6,2	16,6
303_B		208825,45	374502,78	4,50	16,3	13,5	6,4	16,8
303_C		208825,45	374502,78	7,50	16,5	13,6	6,6	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_D		208825,45	374502,78	10,50	16,8	14,0	6,9	17,3
303_E		208825,45	374502,78	13,50	17,2	14,4	7,3	17,7
304_A		208815,80	374511,43	1,50	17,4	14,6	7,5	17,9
304_B		208815,80	374511,43	4,50	17,5	14,7	7,6	18,0
304_C		208815,80	374511,43	7,50	17,6	14,8	7,7	18,1
304_D		208815,80	374511,43	10,50	18,2	15,4	8,3	18,7
304_E		208815,80	374511,43	13,50	18,4	15,6	8,5	18,9
305_A		208809,08	374510,90	1,50	29,1	26,4	19,3	29,6
305_B		208809,08	374510,90	4,50	30,9	28,1	21,0	31,4
305_C		208809,08	374510,90	7,50	31,9	29,2	22,0	32,4
305_D		208809,08	374510,90	10,50	32,0	29,2	22,1	32,5
306_A		208802,62	374503,70	1,50	30,5	27,7	20,6	31,0
306_B		208802,62	374503,70	4,50	32,4	29,6	22,5	32,9
306_C		208802,62	374503,70	7,50	33,2	30,4	23,3	33,7
306_D		208802,62	374503,70	10,50	33,3	30,5	23,4	33,7
307_A		208795,51	374495,77	1,50	32,2	29,5	22,4	32,7
307_B		208795,51	374495,77	4,50	34,4	31,6	24,5	34,9
307_C		208795,51	374495,77	7,50	34,8	32,0	24,9	35,3
307_D		208795,51	374495,77	10,50	34,8	32,0	24,9	35,3
308_A		208789,53	374489,09	1,50	33,9	31,1	24,0	34,4
308_B		208789,53	374489,09	4,50	36,0	33,2	26,1	36,5
308_C		208789,53	374489,09	7,50	36,2	33,4	26,3	36,7
309_A		208784,05	374482,98	1,50	35,8	33,0	25,9	36,3
309_B		208784,05	374482,98	4,50	37,7	34,9	27,8	38,2
309_C		208784,05	374482,98	7,50	37,8	35,0	27,9	38,2
30_A		208569,11	374393,01	1,50	10,4	7,6	0,5	10,9
30_B		208569,11	374393,01	4,50	11,0	8,1	1,1	11,5
30_C		208569,11	374393,01	7,50	11,7	8,8	1,8	12,1
30_D		208569,11	374393,01	10,50	12,6	9,7	2,7	13,1
30_E		208569,11	374393,01	13,50	13,3	10,4	3,4	13,8
310_A		208778,69	374477,00	1,50	38,2	35,4	28,3	38,7
310_B		208778,69	374477,00	4,50	39,6	36,8	29,7	40,0
310_C		208778,69	374477,00	7,50	39,6	36,8	29,7	40,1
311_A		208770,54	374467,91	1,50	43,0	40,2	33,1	43,5
311_B		208770,54	374467,91	4,50	43,5	40,7	33,6	44,0
311_C		208770,54	374467,91	7,50	43,3	40,5	33,4	43,8
312_A		208770,42	374457,83	1,50	51,3	48,5	41,4	51,7
312_B		208770,42	374457,83	4,50	51,1	48,3	41,2	51,6
312_C		208770,42	374457,83	7,50	50,3	47,5	40,4	50,8
312_D		208770,42	374457,83	10,50	49,4	46,6	39,5	49,9
313_A		208779,01	374450,13	1,50	52,0	49,2	42,1	52,5
313_B		208779,01	374450,13	4,50	51,8	49,0	41,9	52,3
313_C		208779,01	374450,13	7,50	51,0	48,2	41,1	51,5
313_D		208779,01	374450,13	10,50	50,1	47,3	40,2	50,6
314_A		208788,78	374441,38	1,50	52,9	50,1	43,0	53,4
314_B		208788,78	374441,38	4,50	52,6	49,8	42,7	53,1
314_C		208788,78	374441,38	7,50	51,7	48,9	41,8	52,2
314_D		208788,78	374441,38	10,50	50,7	47,9	40,8	51,2
315_A		208797,88	374433,22	1,50	53,1	50,3	43,2	53,6
315_B		208797,88	374433,22	4,50	52,8	50,0	42,9	53,3
315_C		208797,88	374433,22	7,50	51,9	49,1	42,0	52,4
315_D		208797,88	374433,22	10,50	50,9	48,1	41,0	51,4
316_A		208807,04	374433,43	1,50	45,7	42,9	35,8	46,2
316_B		208807,04	374433,43	4,50	46,0	43,2	36,1	46,5
316_C		208807,04	374433,43	7,50	45,6	42,8	35,7	46,1
316_D		208807,04	374433,43	10,50	45,1	42,3	35,2	45,6
317_A		208815,90	374443,34	1,50	39,2	36,5	29,3	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
317_B		208815,90	374443,34	4,50	40,4	37,6	30,5	40,8
317_C		208815,90	374443,34	7,50	40,3	37,5	30,4	40,8
317_D		208815,90	374443,34	10,50	40,1	37,3	30,2	40,6
318_A		208822,67	374450,90	1,50	35,7	33,0	25,8	36,2
318_B		208822,67	374450,90	4,50	37,5	34,8	27,6	38,0
318_C		208822,67	374450,90	7,50	37,5	34,7	27,6	38,0
319_A		208828,69	374457,63	1,50	33,2	30,4	23,3	33,7
319_B		208828,69	374457,63	4,50	35,4	32,6	25,5	35,9
319_C		208828,69	374457,63	7,50	35,4	32,6	25,5	35,9
31_A		208629,02	374399,18	1,50	14,7	11,9	4,8	15,2
31_B		208629,02	374399,18	4,50	15,4	12,6	5,5	15,9
31_C		208629,02	374399,18	7,50	16,1	13,2	6,2	16,5
31_D		208629,02	374399,18	10,50	16,4	13,5	6,4	16,8
31_E		208629,02	374399,18	13,50	14,5	11,6	4,5	14,9
320_A		208835,13	374464,83	1,50	31,3	28,6	21,5	31,8
320_B		208835,13	374464,83	4,50	33,6	30,8	23,7	34,1
320_C		208835,13	374464,83	7,50	33,8	31,1	24,0	34,3
321_A		208840,70	374471,04	1,50	29,9	27,2	20,1	30,4
321_B		208840,70	374471,04	4,50	31,9	29,2	22,0	32,4
321_C		208840,70	374471,04	7,50	32,6	29,8	22,7	33,1
321_D		208840,70	374471,04	10,50	32,6	29,8	22,7	33,1
322_A		208846,12	374477,05	1,50	28,7	25,9	18,8	29,2
322_B		208846,12	374477,05	4,50	30,5	27,7	20,6	31,0
322_C		208846,12	374477,05	7,50	31,4	28,7	21,5	31,9
322_D		208846,12	374477,05	10,50	31,5	28,7	21,6	32,0
323_A		208822,15	374496,66	13,50	20,7	17,8	10,8	21,2
324_A		208797,45	374487,55	13,50	29,8	27,0	19,9	30,3
325_A		208813,24	374449,30	10,50	16,2	13,3	6,3	16,7
326_A		208833,43	374471,89	10,50	25,3	22,3	15,3	25,7
327_A		208771,73	374466,75	10,50	40,4	37,6	30,5	40,8
328_A		208779,86	374475,81	10,50	37,5	34,7	27,6	38,0
329_A		208785,14	374481,70	10,50	36,1	33,3	26,2	36,6
32_A		208622,23	374391,60	1,50	13,0	10,1	3,1	13,4
32_B		208622,23	374391,60	4,50	13,9	11,1	4,0	14,4
32_C		208622,23	374391,60	7,50	14,7	11,8	4,8	15,2
32_D		208622,23	374391,60	10,50	14,6	11,7	4,6	15,0
32_E		208622,23	374391,60	13,50	14,0	11,1	4,1	14,5
330_A		208790,65	374487,85	10,50	35,0	32,2	25,1	35,5
331_A		208796,61	374494,49	13,50	33,5	30,7	23,6	33,9
332_A		208803,80	374502,50	13,50	31,6	28,8	21,7	32,1
333_A		208810,22	374509,65	13,50	30,5	27,8	20,6	31,0
334_A		208816,92	374493,37	1,50	18,5	15,7	8,6	19,0
334_B		208816,92	374493,37	4,50	20,1	17,2	10,1	20,5
334_C		208816,92	374493,37	7,50	21,5	18,5	11,5	21,9
334_D		208816,92	374493,37	10,50	22,5	19,5	12,5	22,9
334_E		208816,92	374493,37	13,50	23,2	20,2	13,3	23,6
335_A		208826,83	374484,37	1,50	18,8	16,0	8,9	19,3
335_B		208826,83	374484,37	4,50	20,6	17,6	10,6	21,0
335_C		208826,83	374484,37	7,50	22,1	19,2	12,2	22,6
335_D		208826,83	374484,37	10,50	23,0	20,0	13,0	23,4
336_A		208830,33	374478,45	1,50	16,9	14,0	6,9	17,3
336_B		208830,33	374478,45	4,50	18,4	15,5	8,5	18,9
336_C		208830,33	374478,45	7,50	19,8	16,8	9,8	20,2
336_D		208830,33	374478,45	10,50	20,9	17,9	10,9	21,3
337_A		208826,04	374473,68	1,50	17,1	14,2	7,2	17,6
337_B		208826,04	374473,68	4,50	18,8	15,8	8,8	19,2
337_C		208826,04	374473,68	7,50	20,1	17,1	10,1	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
338_A		208819,13	374465,96	1,50	17,7	14,9	7,8	18,2
338_B		208819,13	374465,96	4,50	19,5	16,6	9,6	19,9
338_C		208819,13	374465,96	7,50	20,8	17,8	10,8	21,2
339_A		208812,53	374458,58	1,50	18,5	15,6	8,5	18,9
339_B		208812,53	374458,58	4,50	20,3	17,4	10,4	20,7
339_C		208812,53	374458,58	7,50	21,5	18,5	11,5	21,9
33_A		208613,36	374391,75	1,50	24,6	21,8	14,7	25,1
33_B		208613,36	374391,75	4,50	26,5	23,7	16,6	27,0
33_C		208613,36	374391,75	7,50	27,1	24,3	17,2	27,6
33_D		208613,36	374391,75	10,50	27,1	24,3	17,2	27,6
33_E		208613,36	374391,75	13,50	27,1	24,3	17,2	27,6
340_A		208805,45	374450,68	1,50	19,5	16,7	9,6	20,0
340_B		208805,45	374450,68	4,50	21,1	18,2	11,2	21,6
340_C		208805,45	374450,68	7,50	22,4	19,4	12,5	22,8
340_D		208805,45	374450,68	10,50	23,8	20,8	13,8	24,2
341_A		208798,13	374450,05	1,50	13,4	10,5	3,5	13,9
341_B		208798,13	374450,05	4,50	15,4	12,5	5,5	15,9
341_C		208798,13	374450,05	7,50	16,6	13,7	6,7	17,1
341_D		208798,13	374450,05	10,50	17,8	14,8	7,8	18,2
342_A		208787,05	374459,97	1,50	11,0	8,1	1,1	11,4
342_B		208787,05	374459,97	4,50	12,4	9,5	2,5	12,9
342_C		208787,05	374459,97	7,50	14,0	11,1	4,1	14,5
342_D		208787,05	374459,97	10,50	15,4	12,5	5,4	15,8
343_A		208788,03	374468,41	1,50	19,6	16,7	9,7	20,1
343_B		208788,03	374468,41	4,50	21,5	18,6	11,5	21,9
343_C		208788,03	374468,41	7,50	22,8	19,8	12,8	23,2
343_D		208788,03	374468,41	10,50	24,0	21,0	14,0	24,4
344_A		208794,29	374475,38	1,50	18,7	15,9	8,8	19,2
344_B		208794,29	374475,38	4,50	20,7	17,7	10,7	21,1
344_C		208794,29	374475,38	7,50	21,7	18,8	11,8	22,1
344_D		208794,29	374475,38	10,50	22,6	19,6	12,6	23,0
345_A		208799,76	374481,48	1,50	18,1	15,2	8,2	18,6
345_B		208799,76	374481,48	4,50	20,0	17,0	10,0	20,4
345_C		208799,76	374481,48	7,50	21,1	18,1	11,1	21,5
345_D		208799,76	374481,48	10,50	21,9	18,9	11,9	22,3
346_A		208804,68	374486,97	1,50	17,5	14,6	7,6	18,0
346_B		208804,68	374486,97	4,50	19,2	16,3	9,3	19,7
346_C		208804,68	374486,97	7,50	20,4	17,5	10,5	20,9
346_D		208804,68	374486,97	10,50	21,2	18,2	11,2	21,6
346_E		208804,68	374486,97	13,50	21,4	18,4	11,4	21,8
347_A		208810,64	374493,63	1,50	17,0	14,2	7,1	17,5
347_B		208810,64	374493,63	4,50	18,6	15,7	8,7	19,1
347_C		208810,64	374493,63	7,50	19,9	16,9	9,9	20,3
347_D		208810,64	374493,63	10,50	20,5	17,6	10,5	20,9
347_E		208810,64	374493,63	13,50	20,6	17,7	10,7	21,0
348_A		208890,76	374434,02	1,50	19,5	16,8	9,6	20,0
348_B		208890,76	374434,02	4,50	20,0	17,3	10,1	20,5
348_C		208890,76	374434,02	7,50	20,1	17,4	10,2	20,6
348_D		208890,76	374434,02	10,50	20,5	17,8	10,7	21,0
348_E		208890,76	374434,02	13,50	20,8	18,1	11,0	21,3
349_A		208897,44	374441,52	1,50	19,0	16,2	9,1	19,5
349_B		208897,44	374441,52	4,50	19,8	17,0	9,9	20,3
349_C		208897,44	374441,52	7,50	20,6	17,8	10,7	21,1
349_D		208897,44	374441,52	10,50	22,2	19,4	12,3	22,7
349_E		208897,44	374441,52	13,50	22,4	19,7	12,6	22,9
34_A		208604,95	374399,29	1,50	26,7	24,0	16,8	27,2
34_B		208604,95	374399,29	4,50	28,9	26,1	19,0	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_C		208604,95	374399,29	7,50	29,0	26,2	19,1	29,4
34_D		208604,95	374399,29	10,50	28,9	26,1	19,0	29,4
34_E		208604,95	374399,29	13,50	28,9	26,0	19,0	29,3
350_A		208895,84	374450,35	1,50	18,0	15,3	8,2	18,6
350_B		208895,84	374450,35	4,50	18,3	15,6	8,4	18,8
350_C		208895,84	374450,35	7,50	18,4	15,7	8,6	18,9
350_D		208895,84	374450,35	10,50	19,0	16,2	9,1	19,5
350_E		208895,84	374450,35	13,50	19,5	16,8	9,6	20,0
351_A		208887,16	374458,14	1,50	17,4	14,7	7,6	18,0
351_B		208887,16	374458,14	4,50	17,7	15,0	7,8	18,2
351_C		208887,16	374458,14	7,50	17,8	15,1	8,0	18,3
351_D		208887,16	374458,14	10,50	18,4	15,6	8,5	18,9
351_E		208887,16	374458,14	13,50	18,9	16,1	9,0	19,4
352_A		208878,26	374466,14	1,50	18,6	15,9	8,8	19,2
352_B		208878,26	374466,14	4,50	19,0	16,3	9,1	19,5
352_C		208878,26	374466,14	7,50	19,1	16,3	9,2	19,6
352_D		208878,26	374466,14	10,50	19,6	16,9	9,7	20,1
353_A		208869,00	374474,47	1,50	18,2	15,5	8,4	18,8
353_B		208869,00	374474,47	4,50	18,6	15,8	8,7	19,1
353_C		208869,00	374474,47	7,50	18,6	15,9	8,7	19,1
353_D		208869,00	374474,47	10,50	19,1	16,4	9,3	19,6
354_A		208860,74	374475,49	1,50	27,9	25,2	18,1	28,4
354_B		208860,74	374475,49	4,50	29,6	26,8	19,7	30,1
354_C		208860,74	374475,49	7,50	30,8	28,0	20,9	31,3
354_D		208860,74	374475,49	10,50	30,9	28,1	21,0	31,4
355_A		208851,93	374465,69	1,50	29,8	27,1	19,9	30,3
355_B		208851,93	374465,69	4,50	31,7	29,0	21,8	32,2
355_C		208851,93	374465,69	7,50	32,6	29,8	22,7	33,1
355_D		208851,93	374465,69	10,50	32,6	29,8	22,7	33,1
356_A		208843,66	374456,49	1,50	32,0	29,2	22,1	32,5
356_B		208843,66	374456,49	4,50	34,2	31,4	24,3	34,7
356_C		208843,66	374456,49	7,50	34,5	31,7	24,6	35,0
357_A		208835,10	374446,97	1,50	34,8	32,0	24,9	35,3
357_B		208835,10	374446,97	4,50	36,9	34,1	27,0	37,4
357_C		208835,10	374446,97	7,50	36,9	34,1	27,0	37,4
358_A		208826,39	374437,28	1,50	38,8	36,0	28,9	39,3
358_B		208826,39	374437,28	4,50	40,2	37,4	30,3	40,7
358_C		208826,39	374437,28	7,50	40,1	37,3	30,2	40,6
359_A		208816,90	374426,73	1,50	45,1	42,3	35,2	45,6
359_B		208816,90	374426,73	4,50	45,6	42,8	35,7	46,0
359_C		208816,90	374426,73	7,50	45,3	42,4	35,3	45,7
359_D		208816,90	374426,73	10,50	44,8	42,0	34,9	45,3
35_A		208593,80	374409,28	19,50	31,5	28,7	21,6	31,9
35_A		208593,80	374409,28	1,50	31,0	28,2	21,1	31,5
35_B		208593,80	374409,28	4,50	32,5	29,8	22,7	33,0
35_C		208593,80	374409,28	7,50	32,5	29,7	22,6	33,0
35_D		208593,80	374409,28	10,50	32,4	29,5	22,4	32,8
35_E		208593,80	374409,28	13,50	32,2	29,3	22,2	32,6
35_F		208593,80	374409,28	16,50	31,9	29,1	22,0	32,4
360_A		208815,78	374417,17	1,50	53,1	50,2	43,2	53,5
360_B		208815,78	374417,17	4,50	52,8	49,9	42,9	53,2
360_C		208815,78	374417,17	7,50	51,8	49,0	41,9	52,3
360_D		208815,78	374417,17	10,50	50,8	48,0	40,9	51,3
361_A		208828,02	374406,25	1,50	53,2	50,4	43,3	53,7
361_B		208828,02	374406,25	4,50	52,9	50,1	43,0	53,4
361_C		208828,02	374406,25	7,50	51,9	49,1	42,0	52,4
361_D		208828,02	374406,25	10,50	50,9	48,1	41,0	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A		208827,11	374427,30	10,50	16,7	13,7	6,7	17,1
363_A		208851,59	374455,67	10,50	25,0	22,1	15,1	25,5
364_A		208879,44	374456,60	13,50	21,6	18,7	11,6	22,0
365_A		208880,90	374442,05	1,50	16,3	13,5	6,4	16,8
365_B		208880,90	374442,05	4,50	17,5	14,6	7,5	17,9
365_C		208880,90	374442,05	7,50	18,5	15,6	8,5	18,9
365_D		208880,90	374442,05	10,50	19,3	16,3	9,3	19,7
365_E		208880,90	374442,05	13,50	20,1	17,1	10,1	20,5
366_A		208878,83	374448,55	1,50	17,7	14,9	7,8	18,2
366_B		208878,83	374448,55	4,50	19,2	16,3	9,3	19,6
366_C		208878,83	374448,55	7,50	20,4	17,5	10,5	20,9
366_D		208878,83	374448,55	10,50	21,3	18,4	11,4	21,7
366_E		208878,83	374448,55	13,50	22,1	19,1	12,1	22,5
367_A		208869,70	374456,78	1,50	17,8	15,0	7,9	18,3
367_B		208869,70	374456,78	4,50	19,5	16,6	9,6	20,0
367_C		208869,70	374456,78	7,50	21,0	18,1	11,1	21,4
367_D		208869,70	374456,78	10,50	22,0	19,0	12,0	22,4
368_A		208861,05	374456,83	1,50	15,3	12,5	5,4	15,8
368_B		208861,05	374456,83	4,50	16,9	14,0	7,0	17,4
368_C		208861,05	374456,83	7,50	17,9	15,0	8,0	18,4
368_D		208861,05	374456,83	10,50	18,4	15,5	8,4	18,8
369_A		208853,79	374448,76	1,50	15,7	12,9	5,8	16,2
369_B		208853,79	374448,76	4,50	17,5	14,6	7,6	18,0
369_C		208853,79	374448,76	7,50	18,4	15,5	8,5	18,8
36_A		208585,32	374416,88	19,50	34,3	31,5	24,4	34,8
36_A		208585,32	374416,88	1,50	35,8	33,0	25,9	36,3
36_B		208585,32	374416,88	4,50	36,3	33,5	26,4	36,7
36_C		208585,32	374416,88	7,50	36,1	33,3	26,2	36,6
36_D		208585,32	374416,88	10,50	35,8	32,9	25,9	36,2
36_E		208585,32	374416,88	13,50	35,4	32,6	25,5	35,8
36_F		208585,32	374416,88	16,50	34,9	32,1	25,0	35,4
370_A		208844,55	374438,49	1,50	16,7	13,9	6,8	17,2
370_B		208844,55	374438,49	4,50	18,8	15,9	8,8	19,2
370_C		208844,55	374438,49	7,50	19,4	16,5	9,5	19,9
371_A		208835,82	374428,78	1,50	18,7	15,9	8,8	19,2
371_B		208835,82	374428,78	4,50	20,6	17,7	10,7	21,1
371_C		208835,82	374428,78	7,50	21,3	18,4	11,3	21,7
372_A		208835,85	374416,31	1,50	12,3	9,5	2,4	12,8
372_B		208835,85	374416,31	4,50	13,7	10,9	3,8	14,2
372_C		208835,85	374416,31	7,50	14,6	11,8	4,7	15,1
372_D		208835,85	374416,31	10,50	15,2	12,3	5,2	15,6
37_A		208578,40	374423,08	19,50	36,2	33,4	26,3	36,7
37_A		208578,40	374423,08	1,50	40,0	37,2	30,1	40,4
37_B		208578,40	374423,08	4,50	39,9	37,1	30,0	40,4
37_C		208578,40	374423,08	7,50	39,4	36,5	29,5	39,8
37_D		208578,40	374423,08	10,50	38,7	35,8	28,8	39,1
37_E		208578,40	374423,08	13,50	37,9	35,1	28,0	38,3
37_F		208578,40	374423,08	16,50	37,0	34,2	27,1	37,5
38_A		208577,74	374431,40	19,50	41,9	39,1	32,0	42,4
38_A		208577,74	374431,40	1,50	47,7	44,9	37,8	48,2
38_B		208577,74	374431,40	4,50	47,1	44,3	37,2	47,6
38_C		208577,74	374431,40	7,50	46,0	43,1	36,0	46,4
38_D		208577,74	374431,40	10,50	44,8	42,0	34,9	45,3
38_E		208577,74	374431,40	13,50	43,7	40,9	33,8	44,2
38_F		208577,74	374431,40	16,50	42,7	39,9	32,8	43,2
39_A		208584,02	374438,41	19,50	42,1	39,3	32,2	42,6
39_A		208584,02	374438,41	1,50	47,8	45,0	37,9	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B		208584,02	374438,41	4,50	47,2	44,4	37,3	47,7
39_C		208584,02	374438,41	7,50	46,0	43,2	36,1	46,5
39_D		208584,02	374438,41	10,50	44,9	42,1	35,0	45,4
39_E		208584,02	374438,41	13,50	43,8	41,0	33,9	44,3
39_F		208584,02	374438,41	16,50	42,9	40,1	33,0	43,4
40_A		208592,92	374448,35	19,50	42,3	39,4	32,3	42,7
40_A		208592,92	374448,35	1,50	47,9	45,1	38,0	48,4
40_B		208592,92	374448,35	4,50	47,3	44,5	37,4	47,8
40_C		208592,92	374448,35	7,50	46,1	43,3	36,2	46,6
40_D		208592,92	374448,35	10,50	45,0	42,2	35,1	45,5
40_E		208592,92	374448,35	13,50	44,0	41,1	34,1	44,4
40_F		208592,92	374448,35	16,50	43,0	40,2	33,1	43,5
41_A		208602,97	374452,36	19,50	36,4	33,6	26,5	36,9
41_A		208602,97	374452,36	1,50	40,8	38,0	30,9	41,3
41_B		208602,97	374452,36	4,50	40,6	37,8	30,7	41,1
41_C		208602,97	374452,36	7,50	39,9	37,1	30,0	40,4
41_D		208602,97	374452,36	10,50	39,1	36,3	29,2	39,6
41_E		208602,97	374452,36	13,50	38,2	35,4	28,3	38,7
41_F		208602,97	374452,36	16,50	37,3	34,4	27,3	37,7
42_A		208609,34	374446,65	19,50	33,0	30,2	23,1	33,5
42_A		208609,34	374446,65	1,50	35,3	32,5	25,4	35,8
42_B		208609,34	374446,65	4,50	35,5	32,7	25,6	36,0
42_C		208609,34	374446,65	7,50	35,2	32,4	25,3	35,7
42_D		208609,34	374446,65	10,50	34,8	32,0	24,9	35,3
42_E		208609,34	374446,65	13,50	34,3	31,5	24,4	34,8
42_F		208609,34	374446,65	16,50	33,7	30,9	23,8	34,2
43_A		208608,02	374437,18	19,50	25,3	22,4	15,3	25,7
43_A		208608,02	374437,18	1,50	22,0	19,2	12,1	22,5
43_B		208608,02	374437,18	4,50	23,1	20,3	13,2	23,6
43_C		208608,02	374437,18	7,50	24,0	21,2	14,1	24,5
43_D		208608,02	374437,18	10,50	24,8	22,0	14,9	25,3
43_E		208608,02	374437,18	13,50	25,2	22,4	15,3	25,7
43_F		208608,02	374437,18	16,50	25,2	22,4	15,3	25,7
44_A		208608,80	374425,65	19,50	24,9	22,1	15,0	25,4
44_A		208608,80	374425,65	1,50	21,7	18,9	11,8	22,2
44_B		208608,80	374425,65	4,50	22,8	20,1	13,0	23,3
44_C		208608,80	374425,65	7,50	23,7	20,8	13,8	24,1
44_D		208608,80	374425,65	10,50	24,4	21,6	14,5	24,9
44_E		208608,80	374425,65	13,50	24,8	22,0	14,9	25,3
44_F		208608,80	374425,65	16,50	24,9	22,1	15,0	25,3
45_A		208618,61	374416,85	1,50	20,9	18,1	11,0	21,3
45_B		208618,61	374416,85	4,50	21,8	19,0	11,9	22,3
45_C		208618,61	374416,85	7,50	22,6	19,8	12,7	23,1
45_D		208618,61	374416,85	10,50	23,4	20,6	13,5	23,9
45_E		208618,61	374416,85	13,50	23,8	21,0	13,9	24,3
46_A		208626,62	374409,67	1,50	20,3	17,5	10,4	20,8
46_B		208626,62	374409,67	4,50	21,5	18,6	11,6	21,9
46_C		208626,62	374409,67	7,50	22,3	19,5	12,4	22,8
46_D		208626,62	374409,67	10,50	22,9	20,1	13,0	23,4
46_E		208626,62	374409,67	13,50	23,3	20,4	13,4	23,8
47_A		208610,75	374416,34	16,50	15,3	12,3	5,3	15,7
47_B		208610,75	374416,34	19,50	15,4	12,4	5,4	15,8
48_A		208604,27	374409,10	16,50	14,4	11,5	4,5	14,9
48_B		208604,27	374409,10	19,50	14,9	12,0	5,0	15,3
49_A		208631,01	374485,02	19,50	37,0	34,1	27,1	37,4
49_A		208631,01	374485,02	1,50	41,6	38,8	31,7	42,1
49_B		208631,01	374485,02	22,50	36,2	33,4	26,3	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_B		208631,01	374485,02	4,50	41,4	38,6	31,5	41,9
49_C		208631,01	374485,02	7,50	40,6	37,8	30,7	41,1
49_D		208631,01	374485,02	10,50	39,7	36,9	29,8	40,2
49_E		208631,01	374485,02	13,50	38,8	36,0	28,9	39,3
49_F		208631,01	374485,02	16,50	37,8	35,0	27,9	38,3
50_A		208638,54	374478,27	19,50	33,1	30,3	23,2	33,6
50_A		208638,54	374478,27	1,50	35,2	32,4	25,3	35,7
50_B		208638,54	374478,27	22,50	32,6	29,7	22,7	33,0
50_B		208638,54	374478,27	4,50	35,4	32,6	25,5	35,9
50_C		208638,54	374478,27	7,50	35,2	32,4	25,3	35,7
50_D		208638,54	374478,27	10,50	34,8	32,0	24,9	35,3
50_E		208638,54	374478,27	13,50	34,4	31,5	24,4	34,8
50_F		208638,54	374478,27	16,50	33,7	30,8	23,7	34,1
51_A		208637,92	374470,54	19,50	28,9	26,0	19,0	29,3
51_A		208637,92	374470,54	1,50	26,0	23,2	16,1	26,5
51_B		208637,92	374470,54	22,50	28,9	26,0	18,9	29,3
51_B		208637,92	374470,54	4,50	27,6	24,9	17,8	28,1
51_C		208637,92	374470,54	7,50	28,7	25,9	18,8	29,2
51_D		208637,92	374470,54	10,50	28,8	26,0	18,9	29,3
51_E		208637,92	374470,54	13,50	28,9	26,1	19,0	29,3
51_F		208637,92	374470,54	16,50	28,9	26,1	19,0	29,3
52_A		208632,45	374464,43	19,50	27,8	25,0	17,9	28,2
52_A		208632,45	374464,43	1,50	24,7	21,9	14,8	25,2
52_B		208632,45	374464,43	22,50	27,8	25,0	17,9	28,3
52_B		208632,45	374464,43	4,50	26,2	23,4	16,3	26,7
52_C		208632,45	374464,43	7,50	27,4	24,6	17,5	27,9
52_D		208632,45	374464,43	10,50	27,6	24,8	17,7	28,1
52_E		208632,45	374464,43	13,50	27,7	24,9	17,8	28,2
52_F		208632,45	374464,43	16,50	27,7	24,9	17,8	28,2
53_A		208627,29	374458,68	19,50	27,0	24,2	17,1	27,5
53_A		208627,29	374458,68	1,50	23,9	21,1	14,0	24,4
53_B		208627,29	374458,68	22,50	27,0	24,2	17,1	27,5
53_B		208627,29	374458,68	4,50	25,3	22,5	15,4	25,7
53_C		208627,29	374458,68	7,50	26,4	23,6	16,5	26,8
53_D		208627,29	374458,68	10,50	26,9	24,0	17,0	27,3
53_E		208627,29	374458,68	13,50	26,9	24,1	17,0	27,4
53_F		208627,29	374458,68	16,50	27,0	24,2	17,1	27,5
54_A		208621,43	374452,14	19,50	26,6	23,8	16,7	27,1
54_A		208621,43	374452,14	1,50	23,4	20,6	13,5	23,9
54_B		208621,43	374452,14	22,50	26,6	23,8	16,7	27,1
54_B		208621,43	374452,14	4,50	24,7	21,9	14,8	25,2
54_C		208621,43	374452,14	7,50	25,7	22,9	15,8	26,2
54_D		208621,43	374452,14	10,50	26,5	23,6	16,6	26,9
54_E		208621,43	374452,14	13,50	26,5	23,7	16,6	27,0
54_F		208621,43	374452,14	16,50	26,6	23,8	16,7	27,1
55_A		208613,90	374450,40	19,50	32,7	29,9	22,8	33,2
55_A		208613,90	374450,40	1,50	34,8	32,0	24,9	35,3
55_B		208613,90	374450,40	22,50	32,1	29,3	22,2	32,6
55_B		208613,90	374450,40	4,50	35,1	32,3	25,2	35,5
55_C		208613,90	374450,40	7,50	34,8	32,0	24,9	35,3
55_D		208613,90	374450,40	10,50	34,5	31,7	24,6	35,0
55_E		208613,90	374450,40	13,50	33,9	31,1	24,0	34,4
55_F		208613,90	374450,40	16,50	33,3	30,5	23,4	33,8
56_A		208606,98	374456,60	19,50	36,3	33,5	26,4	36,8
56_A		208606,98	374456,60	1,50	40,6	37,8	30,7	41,1
56_B		208606,98	374456,60	22,50	35,5	32,7	25,6	36,0
56_B		208606,98	374456,60	4,50	40,4	37,6	30,5	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_C		208606,98	374456,60	7,50	39,8	37,0	29,9	40,3
56_D		208606,98	374456,60	10,50	39,0	36,2	29,1	39,5
56_E		208606,98	374456,60	13,50	38,1	35,2	28,2	38,5
56_F		208606,98	374456,60	16,50	37,1	34,3	27,2	37,6
57_A		208606,99	374464,05	19,50	42,4	39,6	32,5	42,9
57_A		208606,99	374464,05	1,50	48,0	45,2	38,1	48,5
57_B		208606,99	374464,05	22,50	41,7	38,9	31,8	42,2
57_B		208606,99	374464,05	4,50	47,4	44,6	37,5	47,9
57_C		208606,99	374464,05	7,50	46,2	43,4	36,3	46,7
57_D		208606,99	374464,05	10,50	45,1	42,3	35,2	45,6
57_E		208606,99	374464,05	13,50	44,1	41,2	34,2	44,6
57_F		208606,99	374464,05	16,50	43,2	40,3	33,3	43,6
58_A		208613,10	374470,86	19,50	42,4	39,6	32,5	42,9
58_A		208613,10	374470,86	1,50	48,1	45,2	38,1	48,5
58_B		208613,10	374470,86	22,50	41,8	38,9	31,8	42,2
58_B		208613,10	374470,86	4,50	47,5	44,6	37,6	47,9
58_C		208613,10	374470,86	7,50	46,3	43,4	36,4	46,7
58_D		208613,10	374470,86	10,50	45,1	42,3	35,2	45,6
58_E		208613,10	374470,86	13,50	44,1	41,3	34,2	44,6
58_F		208613,10	374470,86	16,50	43,2	40,4	33,3	43,7
59_A		208618,91	374477,34	19,50	42,5	39,6	32,6	42,9
59_A		208618,91	374477,34	1,50	48,1	45,3	38,2	48,6
59_B		208618,91	374477,34	22,50	41,8	39,0	31,9	42,3
59_B		208618,91	374477,34	4,50	47,5	44,7	37,6	48,0
59_C		208618,91	374477,34	7,50	46,3	43,5	36,4	46,8
59_D		208618,91	374477,34	10,50	45,2	42,3	35,3	45,6
59_E		208618,91	374477,34	13,50	44,2	41,3	34,2	44,6
59_F		208618,91	374477,34	16,50	43,2	40,4	33,3	43,7
60_A		208624,58	374483,67	19,50	42,5	39,7	32,6	43,0
60_A		208624,58	374483,67	1,50	48,1	45,3	38,2	48,6
60_B		208624,58	374483,67	22,50	41,8	39,0	31,9	42,3
60_B		208624,58	374483,67	4,50	47,5	44,7	37,6	48,0
60_C		208624,58	374483,67	7,50	46,3	43,5	36,4	46,8
60_D		208624,58	374483,67	10,50	45,2	42,3	35,3	45,7
60_E		208624,58	374483,67	13,50	44,2	41,3	34,3	44,7
60_F		208624,58	374483,67	16,50	43,3	40,4	33,4	43,7
71_A		208679,80	374523,20	1,50	51,9	49,1	42,0	52,4
71_B		208679,80	374523,20	4,50	51,3	48,5	41,4	51,8
71_C		208679,80	374523,20	7,50	50,1	47,3	40,2	50,6
71_D		208679,80	374523,20	10,50	49,0	46,1	39,1	49,5
71_E		208679,80	374523,20	13,50	48,0	45,2	38,1	48,5
72_A		208672,02	374530,17	1,50	51,0	48,2	41,1	51,5
72_B		208672,02	374530,17	4,50	50,5	47,6	40,5	50,9
72_C		208672,02	374530,17	7,50	49,3	46,4	39,4	49,7
72_D		208672,02	374530,17	10,50	48,2	45,3	38,3	48,6
72_E		208672,02	374530,17	13,50	47,2	44,4	37,3	47,7
73_A		208665,63	374529,47	1,50	48,4	45,6	38,5	48,9
73_B		208665,63	374529,47	4,50	47,7	44,9	37,8	48,2
73_C		208665,63	374529,47	7,50	46,4	43,5	36,5	46,8
73_D		208665,63	374529,47	10,50	45,1	42,3	35,2	45,6
73_E		208665,63	374529,47	13,50	44,0	41,2	34,1	44,5
74_A		208658,72	374521,76	1,50	48,3	45,5	38,4	48,8
74_B		208658,72	374521,76	4,50	47,7	44,8	37,8	48,1
74_C		208658,72	374521,76	7,50	46,4	43,6	36,5	46,9
74_D		208658,72	374521,76	10,50	45,2	42,3	35,3	45,7
74_E		208658,72	374521,76	13,50	44,1	41,3	34,2	44,6
75_A		208650,75	374512,87	19,50	42,4	39,5	32,5	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_A		208650,75	374512,87	1,50	48,3	45,5	38,4	48,8
75_B		208650,75	374512,87	4,50	47,7	44,8	37,7	48,1
75_C		208650,75	374512,87	7,50	46,4	43,6	36,5	46,9
75_D		208650,75	374512,87	10,50	45,2	42,4	35,3	45,7
75_E		208650,75	374512,87	13,50	44,2	41,4	34,3	44,7
75_F		208650,75	374512,87	16,50	43,3	40,4	33,4	43,7
76_A		208643,48	374504,75	19,50	42,5	39,7	32,6	43,0
76_A		208643,48	374504,75	1,50	48,3	45,5	38,4	48,7
76_B		208643,48	374504,75	4,50	47,6	44,8	37,7	48,1
76_C		208643,48	374504,75	7,50	46,4	43,6	36,5	46,9
76_D		208643,48	374504,75	10,50	45,2	42,4	35,3	45,7
76_E		208643,48	374504,75	13,50	44,2	41,4	34,3	44,7
76_F		208643,48	374504,75	16,50	43,3	40,5	33,4	43,8
77_A		208637,08	374497,61	19,50	42,5	39,7	32,6	43,0
77_A		208637,08	374497,61	1,50	48,2	45,4	38,3	48,7
77_B		208637,08	374497,61	4,50	47,6	44,8	37,7	48,1
77_C		208637,08	374497,61	7,50	46,4	43,6	36,5	46,9
77_D		208637,08	374497,61	10,50	45,2	42,4	35,3	45,7
77_E		208637,08	374497,61	13,50	44,2	41,4	34,3	44,7
77_F		208637,08	374497,61	16,50	43,3	40,5	33,4	43,8
78_A		208635,29	374488,97	19,50	36,6	33,7	26,7	37,0
78_A		208635,29	374488,97	1,50	41,1	38,3	31,2	41,6
78_B		208635,29	374488,97	4,50	40,9	38,1	31,0	41,4
78_C		208635,29	374488,97	7,50	40,2	37,4	30,3	40,7
78_D		208635,29	374488,97	10,50	39,3	36,5	29,4	39,8
78_E		208635,29	374488,97	13,50	38,4	35,6	28,5	38,9
78_F		208635,29	374488,97	16,50	37,4	34,6	27,5	37,9
79_A		208642,74	374482,29	19,50	32,5	29,7	22,6	33,0
79_A		208642,74	374482,29	1,50	34,7	31,9	24,8	35,1
79_B		208642,74	374482,29	4,50	34,9	32,1	25,0	35,4
79_C		208642,74	374482,29	7,50	34,6	31,8	24,7	35,1
79_D		208642,74	374482,29	10,50	34,3	31,5	24,4	34,8
79_E		208642,74	374482,29	13,50	33,8	31,0	23,9	34,3
79_F		208642,74	374482,29	16,50	33,3	30,5	23,4	33,8
80_A		208651,18	374485,33	19,50	31,5	28,6	21,6	31,9
80_A		208651,18	374485,33	1,50	29,2	26,4	19,3	29,7
80_B		208651,18	374485,33	4,50	31,4	28,6	21,5	31,9
80_C		208651,18	374485,33	7,50	31,7	28,9	21,8	32,2
80_D		208651,18	374485,33	10,50	31,7	28,9	21,8	32,2
80_E		208651,18	374485,33	13,50	31,6	28,8	21,7	32,1
80_F		208651,18	374485,33	16,50	31,5	28,7	21,6	32,0
81_A		208658,51	374493,50	19,50	33,9	31,0	24,0	34,3
81_A		208658,51	374493,50	1,50	32,2	29,4	22,3	32,7
81_B		208658,51	374493,50	4,50	34,3	31,5	24,4	34,8
81_C		208658,51	374493,50	7,50	34,3	31,5	24,4	34,8
81_D		208658,51	374493,50	10,50	34,3	31,5	24,4	34,7
81_E		208658,51	374493,50	13,50	34,2	31,3	24,3	34,6
81_F		208658,51	374493,50	16,50	34,0	31,2	24,1	34,5
82_A		208665,42	374501,21	19,50	36,0	33,2	26,1	36,5
82_A		208665,42	374501,21	1,50	35,3	32,5	25,4	35,8
82_B		208665,42	374501,21	4,50	36,9	34,1	27,0	37,3
82_C		208665,42	374501,21	7,50	36,8	34,0	26,9	37,3
82_D		208665,42	374501,21	10,50	36,7	33,9	26,8	37,1
82_E		208665,42	374501,21	13,50	36,5	33,7	26,6	37,0
82_F		208665,42	374501,21	16,50	36,2	33,4	26,3	36,7
83_A		208672,55	374509,18	1,50	39,8	37,0	29,9	40,3
83_B		208672,55	374509,18	4,50	40,5	37,6	30,6	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C		208672,55	374509,18	7,50	40,3	37,5	30,4	40,8
83_D		208672,55	374509,18	10,50	40,0	37,2	30,1	40,5
83_E		208672,55	374509,18	13,50	39,6	36,8	29,7	40,1
84_A		208679,42	374516,84	1,50	45,2	42,4	35,3	45,7
84_B		208679,42	374516,84	4,50	45,4	42,6	35,5	45,9
84_C		208679,42	374516,84	7,50	44,9	42,1	35,0	45,4
84_D		208679,42	374516,84	10,50	44,2	41,4	34,3	44,7
84_E		208679,42	374516,84	13,50	43,5	40,7	33,6	44,0
85_A		208664,66	374508,76	16,50	25,4	22,4	15,4	25,8
85_B		208664,66	374508,76	19,50	30,8	28,0	20,9	31,3
86_A		208658,69	374514,10	16,50	25,0	22,0	15,0	25,4
86_B		208658,69	374514,10	19,50	27,0	24,0	17,0	27,4
88_A		208691,68	374438,70	1,50	30,1	27,3	20,2	30,6
88_B		208691,68	374438,70	4,50	31,9	29,1	22,0	32,4
88_C		208691,68	374438,70	7,50	32,9	30,1	23,0	33,4
88_D		208691,68	374438,70	10,50	33,0	30,2	23,1	33,5
88_E		208691,68	374438,70	13,50	33,0	30,2	23,1	33,5
88_F		208691,68	374438,70	16,50	33,0	30,2	23,1	33,5
89_A		208683,89	374445,68	19,50	29,2	26,5	19,4	29,7
89_A		208683,89	374445,68	1,50	21,6	18,8	11,7	22,1
89_B		208683,89	374445,68	4,50	22,9	20,1	13,0	23,4
89_C		208683,89	374445,68	7,50	24,0	21,2	14,1	24,5
89_D		208683,89	374445,68	10,50	24,8	22,0	14,9	25,3
89_E		208683,89	374445,68	13,50	25,2	22,3	15,3	25,6
89_F		208683,89	374445,68	16,50	26,0	23,1	16,1	26,5
90_A		208676,73	374445,96	19,50	22,9	20,1	13,0	23,4
90_A		208676,73	374445,96	1,50	20,1	17,3	10,2	20,6
90_B		208676,73	374445,96	4,50	21,7	18,9	11,8	22,2
90_C		208676,73	374445,96	7,50	22,8	19,9	12,9	23,2
90_D		208676,73	374445,96	10,50	22,8	20,0	12,9	23,3
90_E		208676,73	374445,96	13,50	22,9	20,1	13,0	23,4
90_F		208676,73	374445,96	16,50	22,9	20,0	13,0	23,3
91_A		208670,95	374439,52	19,50	24,2	21,4	14,3	24,7
91_A		208670,95	374439,52	1,50	21,4	18,7	11,5	21,9
91_B		208670,95	374439,52	4,50	22,9	20,1	13,0	23,4
91_C		208670,95	374439,52	7,50	24,0	21,2	14,1	24,5
91_D		208670,95	374439,52	10,50	24,2	21,4	14,3	24,7
91_E		208670,95	374439,52	13,50	24,3	21,4	14,4	24,7
91_F		208670,95	374439,52	16,50	24,2	21,4	14,3	24,7
92_A		208665,86	374433,83	19,50	25,0	22,2	15,1	25,5
92_A		208665,86	374433,83	1,50	22,2	19,4	12,3	22,7
92_B		208665,86	374433,83	4,50	23,6	20,8	13,7	24,1
92_C		208665,86	374433,83	7,50	24,7	21,9	14,8	25,2
92_D		208665,86	374433,83	10,50	25,0	22,2	15,1	25,5
92_E		208665,86	374433,83	13,50	25,1	22,3	15,2	25,6
92_F		208665,86	374433,83	16,50	25,0	22,2	15,1	25,5
93_A		208659,32	374426,54	19,50	24,8	22,0	14,9	25,3
93_A		208659,32	374426,54	1,50	22,4	19,6	12,5	22,9
93_B		208659,32	374426,54	4,50	23,7	20,9	13,8	24,2
93_C		208659,32	374426,54	7,50	24,8	21,9	14,9	25,2
93_D		208659,32	374426,54	10,50	25,3	22,5	15,4	25,8
93_E		208659,32	374426,54	13,50	25,3	22,5	15,4	25,8
93_F		208659,32	374426,54	16,50	25,2	22,4	15,3	25,7
94_A		208653,29	374419,81	1,50	21,7	18,9	11,8	22,2
94_B		208653,29	374419,81	4,50	23,0	20,2	13,2	23,5
94_C		208653,29	374419,81	7,50	24,0	21,2	14,1	24,5
94_D		208653,29	374419,81	10,50	24,5	21,7	14,6	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_E		208653,29	374419,81	13,50	24,6	21,8	14,7	25,1
94_F		208653,29	374419,81	16,50	24,5	21,7	14,6	25,0
95_A		208645,94	374411,61	1,50	21,4	18,6	11,5	21,9
95_B		208645,94	374411,61	4,50	22,9	20,0	13,0	23,3
95_C		208645,94	374411,61	7,50	23,8	21,0	13,9	24,3
95_D		208645,94	374411,61	10,50	24,2	21,3	14,3	24,6
95_E		208645,94	374411,61	13,50	24,3	21,5	14,4	24,8
95_F		208645,94	374411,61	16,50	24,2	21,4	14,3	24,7
96_A		208645,67	374401,78	1,50	15,1	12,4	5,2	15,6
96_B		208645,67	374401,78	4,50	15,2	12,4	5,3	15,7
96_C		208645,67	374401,78	7,50	15,9	13,1	6,0	16,4
96_D		208645,67	374401,78	10,50	16,3	13,5	6,4	16,8
96_E		208645,67	374401,78	13,50	11,9	9,0	2,0	12,4
97_A		208652,44	374395,71	1,50	13,2	10,4	3,3	13,7
97_B		208652,44	374395,71	4,50	14,2	11,4	4,3	14,7
97_C		208652,44	374395,71	7,50	14,9	12,1	5,0	15,4
97_D		208652,44	374395,71	10,50	15,4	12,6	5,5	15,9
97_E		208652,44	374395,71	13,50	11,1	8,2	1,1	11,5
98_A		208661,85	374396,10	1,50	25,7	22,9	15,8	26,2
98_B		208661,85	374396,10	4,50	26,9	24,1	17,0	27,4
98_C		208661,85	374396,10	7,50	27,8	25,0	17,9	28,3
98_D		208661,85	374396,10	10,50	28,7	25,9	18,8	29,2
98_E		208661,85	374396,10	13,50	28,8	25,9	18,9	29,2
99_A		208668,64	374403,68	1,50	26,8	24,1	17,0	27,3
99_B		208668,64	374403,68	4,50	28,2	25,4	18,3	28,6
99_C		208668,64	374403,68	7,50	29,1	26,3	19,2	29,6
99_D		208668,64	374403,68	10,50	29,9	27,1	20,0	30,4
99_E		208668,64	374403,68	13,50	29,9	27,1	20,0	30,4
_A		208691,68	374438,70	19,50	33,3	30,5	23,4	33,8

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		208545,19	374385,40	37,50	32,8	30,0	22,9	33,3
01_A		208545,19	374385,40	19,50	33,8	31,0	23,9	34,3
01_A		208545,19	374385,40	1,50	33,0	30,2	23,1	33,5
01_B		208545,19	374385,40	40,50	32,9	30,1	23,0	33,4
01_B		208545,19	374385,40	22,50	33,5	30,7	23,6	34,0
01_B		208545,19	374385,40	4,50	34,6	31,8	24,7	35,1
01_C		208545,19	374385,40	43,50	33,0	30,2	23,1	33,5
01_C		208545,19	374385,40	25,50	33,3	30,5	23,4	33,8
01_C		208545,19	374385,40	7,50	34,8	32,0	24,9	35,3
01_D		208545,19	374385,40	46,50	33,1	30,3	23,2	33,6
01_D		208545,19	374385,40	28,50	33,1	30,3	23,2	33,5
01_D		208545,19	374385,40	10,50	34,9	32,0	25,0	35,3
01_E		208545,19	374385,40	31,50	33,0	30,2	23,1	33,5
01_E		208545,19	374385,40	13,50	34,7	31,8	24,8	35,1
01_F		208545,19	374385,40	34,50	32,9	30,1	23,0	33,4
01_F		208545,19	374385,40	16,50	34,4	31,6	24,5	34,9
02_A		208553,21	374394,35	37,50	33,9	31,1	24,0	34,4
02_A		208553,21	374394,35	19,50	35,8	33,0	25,9	36,3
02_A		208553,21	374394,35	1,50	36,8	34,0	26,9	37,3
02_B		208553,21	374394,35	40,50	33,7	30,9	23,8	34,2
02_B		208553,21	374394,35	22,50	35,4	32,5	25,5	35,8
02_B		208553,21	374394,35	4,50	37,6	34,8	27,7	38,1
02_C		208553,21	374394,35	43,50	33,9	31,0	24,0	34,3
02_C		208553,21	374394,35	25,50	35,0	32,1	25,1	35,4
02_C		208553,21	374394,35	7,50	37,5	34,7	27,6	38,0
02_D		208553,21	374394,35	46,50	33,5	30,7	23,6	34,0
02_D		208553,21	374394,35	28,50	34,6	31,8	24,7	35,1
02_D		208553,21	374394,35	10,50	37,3	34,5	27,4	37,8
02_E		208553,21	374394,35	31,50	34,4	31,6	24,5	34,9
02_E		208553,21	374394,35	13,50	36,9	34,1	27,0	37,4
02_F		208553,21	374394,35	34,50	34,1	31,3	24,2	34,6
02_F		208553,21	374394,35	16,50	36,5	33,7	26,6	37,0
03_A		208562,55	374394,68	34,50	33,3	30,5	23,4	33,8
03_A		208562,55	374394,68	16,50	24,8	21,9	14,9	25,3
03_B		208562,55	374394,68	37,50	32,9	30,1	23,0	33,4
03_B		208562,55	374394,68	19,50	23,9	21,0	14,0	24,4
03_C		208562,55	374394,68	40,50	32,7	29,8	22,8	33,1
03_C		208562,55	374394,68	22,50	30,1	27,3	20,2	30,6
03_D		208562,55	374394,68	43,50	32,5	29,7	22,6	33,0
03_D		208562,55	374394,68	25,50	34,0	31,2	24,1	34,4
03_E		208562,55	374394,68	46,50	31,9	29,1	22,0	32,4
03_E		208562,55	374394,68	28,50	34,0	31,2	24,1	34,5
03_F		208562,55	374394,68	31,50	33,7	30,8	23,8	34,1
04_A		208571,22	374386,99	37,50	29,3	26,5	19,4	29,8
04_A		208571,22	374386,99	19,50	18,6	15,6	8,6	19,0
04_A		208571,22	374386,99	1,50	13,0	10,1	3,1	13,4
04_B		208571,22	374386,99	40,50	30,5	27,7	20,6	31,0
04_B		208571,22	374386,99	22,50	21,0	18,1	11,1	21,5
04_B		208571,22	374386,99	4,50	14,3	11,4	4,4	14,8
04_C		208571,22	374386,99	43,50	30,6	27,8	20,7	31,1
04_C		208571,22	374386,99	25,50	24,2	21,3	14,2	24,6
04_C		208571,22	374386,99	7,50	15,2	12,3	5,2	15,6
04_D		208571,22	374386,99	46,50	30,5	27,7	20,6	31,0
04_D		208571,22	374386,99	28,50	25,8	22,9	15,8	26,2
04_D		208571,22	374386,99	10,50	16,2	13,2	6,2	16,6
04_E		208571,22	374386,99	31,50	26,9	24,0	17,0	27,4
04_E		208571,22	374386,99	13,50	18,0	15,0	8,0	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_F		208571,22	374386,99	34,50	28,0	25,1	18,0	28,4
04_F		208571,22	374386,99	16,50	22,7	19,8	12,8	23,1
05_A		208571,67	374378,69	37,50	19,0	16,2	9,1	19,5
05_A		208571,67	374378,69	19,50	13,1	10,2	3,2	13,6
05_A		208571,67	374378,69	1,50	8,1	5,2	-1,9	8,5
05_B		208571,67	374378,69	40,50	18,9	16,1	9,0	19,4
05_B		208571,67	374378,69	22,50	14,3	11,4	4,3	14,7
05_B		208571,67	374378,69	4,50	9,0	6,1	-0,9	9,5
05_C		208571,67	374378,69	43,50	19,2	16,5	9,3	19,7
05_C		208571,67	374378,69	25,50	16,2	13,3	6,2	16,6
05_C		208571,67	374378,69	7,50	9,9	7,0	0,0	10,4
05_D		208571,67	374378,69	46,50	18,3	15,5	8,4	18,8
05_D		208571,67	374378,69	28,50	15,3	12,4	5,4	15,8
05_D		208571,67	374378,69	10,50	10,7	7,7	0,7	11,1
05_E		208571,67	374378,69	31,50	16,5	13,6	6,5	16,9
05_E		208571,67	374378,69	13,50	11,5	8,6	1,6	12,0
05_F		208571,67	374378,69	34,50	16,9	14,1	7,0	17,4
05_F		208571,67	374378,69	16,50	12,7	9,8	2,8	13,2
06_A		208563,47	374369,55	34,50	15,6	12,8	5,7	16,1
06_A		208563,47	374369,55	16,50	12,8	10,0	2,9	13,3
06_B		208563,47	374369,55	37,50	17,9	15,1	8,0	18,4
06_B		208563,47	374369,55	19,50	14,0	11,1	4,1	14,4
06_C		208563,47	374369,55	40,50	18,0	15,3	8,1	18,5
06_C		208563,47	374369,55	22,50	14,4	11,5	4,5	14,8
06_D		208563,47	374369,55	43,50	18,5	15,7	8,6	19,0
06_D		208563,47	374369,55	25,50	16,2	13,4	6,3	16,7
06_E		208563,47	374369,55	46,50	18,8	16,0	8,9	19,3
06_E		208563,47	374369,55	28,50	15,2	12,3	5,3	15,6
06_F		208563,47	374369,55	31,50	16,1	13,2	6,2	16,5
07_A		208555,41	374368,54	37,50	--	--	--	--
07_A		208555,41	374368,54	19,50	--	--	--	--
07_A		208555,41	374368,54	1,50	7,2	4,4	-2,7	7,7
07_B		208555,41	374368,54	40,50	--	--	--	--
07_B		208555,41	374368,54	22,50	--	--	--	--
07_B		208555,41	374368,54	4,50	10,0	7,1	0,1	10,4
07_C		208555,41	374368,54	43,50	--	--	--	--
07_C		208555,41	374368,54	25,50	--	--	--	--
07_C		208555,41	374368,54	7,50	10,8	8,1	0,9	11,3
07_D		208555,41	374368,54	46,50	--	--	--	--
07_D		208555,41	374368,54	28,50	--	--	--	--
07_D		208555,41	374368,54	10,50	13,4	10,6	3,5	13,9
07_E		208555,41	374368,54	31,50	--	--	--	--
07_E		208555,41	374368,54	13,50	-1,0	-3,8	-10,9	-0,5
07_F		208555,41	374368,54	34,50	--	--	--	--
07_F		208555,41	374368,54	16,50	--	--	--	--
08_A		208547,32	374375,79	37,50	--	--	--	--
08_A		208547,32	374375,79	19,50	--	--	--	--
08_A		208547,32	374375,79	1,50	6,9	4,1	-3,0	7,4
08_B		208547,32	374375,79	40,50	--	--	--	--
08_B		208547,32	374375,79	22,50	--	--	--	--
08_B		208547,32	374375,79	4,50	11,1	8,3	1,2	11,6
08_C		208547,32	374375,79	43,50	--	--	--	--
08_C		208547,32	374375,79	25,50	--	--	--	--
08_C		208547,32	374375,79	7,50	11,5	8,8	1,6	12,0
08_D		208547,32	374375,79	46,50	--	--	--	--
08_D		208547,32	374375,79	28,50	--	--	--	--
08_D		208547,32	374375,79	10,50	11,6	8,8	1,7	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_E		208547,32	374375,79	31,50	--	--	--	--
08_E		208547,32	374375,79	13,50	-1,0	-3,8	-10,9	-0,5
08_F		208547,32	374375,79	34,50	--	--	--	--
08_F		208547,32	374375,79	16,50	--	--	--	--
09_A		208561,01	374403,05	1,50	40,6	37,8	30,7	41,1
09_B		208561,01	374403,05	4,50	40,8	38,0	30,9	41,3
09_C		208561,01	374403,05	7,50	40,3	37,5	30,4	40,8
09_D		208561,01	374403,05	10,50	39,7	36,9	29,8	40,2
09_E		208561,01	374403,05	13,50	39,1	36,2	29,1	39,5
100_A		208675,75	374411,61	1,50	24,7	22,0	14,9	25,2
100_B		208675,75	374411,61	4,50	25,2	22,4	15,3	25,6
100_C		208675,75	374411,61	7,50	25,8	23,0	15,9	26,3
100_D		208675,75	374411,61	10,50	26,4	23,6	16,5	26,9
100_E		208675,75	374411,61	13,50	27,0	24,2	17,1	27,4
100_F		208675,75	374411,61	16,50	27,4	24,6	17,5	27,9
101_A		208682,73	374419,40	1,50	25,8	23,0	15,9	26,3
101_B		208682,73	374419,40	4,50	26,3	23,5	16,4	26,8
101_C		208682,73	374419,40	7,50	27,0	24,2	17,1	27,5
101_D		208682,73	374419,40	10,50	27,7	24,9	17,8	28,2
101_E		208682,73	374419,40	13,50	28,3	25,5	18,4	28,8
101_F		208682,73	374419,40	16,50	28,6	25,8	18,7	29,0
102_A		208688,07	374425,36	1,50	26,0	23,2	16,1	26,5
102_B		208688,07	374425,36	4,50	26,8	24,0	16,9	27,3
102_C		208688,07	374425,36	7,50	27,6	24,8	17,7	28,1
102_D		208688,07	374425,36	10,50	28,3	25,5	18,4	28,8
102_E		208688,07	374425,36	13,50	28,9	26,1	19,0	29,4
102_F		208688,07	374425,36	16,50	29,1	26,3	19,2	29,6
103_A		208692,86	374430,70	1,50	26,5	23,7	16,6	27,0
103_B		208692,86	374430,70	4,50	27,4	24,6	17,5	27,8
103_C		208692,86	374430,70	7,50	28,2	25,4	18,3	28,7
103_D		208692,86	374430,70	10,50	29,0	26,1	19,1	29,4
103_E		208692,86	374430,70	13,50	29,5	26,7	19,6	30,0
103_F		208692,86	374430,70	16,50	29,6	26,8	19,7	30,1
104_A		208691,89	374432,32	19,50	29,3	26,6	19,4	29,8
105_A		208686,71	374426,55	19,50	27,5	24,7	17,6	28,0
106_A		208681,70	374420,96	19,50	24,7	21,9	14,8	25,1
107_A		208674,86	374413,32	19,50	24,2	21,4	14,3	24,7
108_A		208667,55	374405,12	16,50	18,8	16,0	8,9	19,3
109_A		208660,66	374397,43	16,50	21,1	18,3	11,2	21,6
10_A		208566,94	374409,66	1,50	42,0	39,2	32,2	42,5
10_B		208566,94	374409,66	4,50	42,1	39,3	32,2	42,6
10_C		208566,94	374409,66	7,50	41,6	38,7	31,6	42,0
10_D		208566,94	374409,66	10,50	40,9	38,1	31,0	41,4
10_E		208566,94	374409,66	13,50	40,1	37,3	30,2	40,6
110_A		208653,51	374397,23	16,50	10,0	7,1	0,1	10,4
111_A		208646,79	374403,25	16,50	11,0	8,1	1,1	11,4
112_A		208665,94	374411,91	19,50	13,6	10,8	3,7	14,1
113_A		208659,56	374417,62	19,50	16,8	14,0	6,9	17,3
114_A		208687,52	374511,20	1,50	29,2	26,4	19,3	29,6
114_B		208687,52	374511,20	4,50	31,3	28,5	21,4	31,8
114_C		208687,52	374511,20	7,50	31,4	28,5	21,5	31,8
114_D		208687,52	374511,20	10,50	31,3	28,5	21,4	31,8
114_E		208687,52	374511,20	13,50	31,4	28,5	21,5	31,8
115_A		208681,46	374504,44	1,50	17,1	14,2	7,2	17,6
115_B		208681,46	374504,44	4,50	18,9	16,1	9,0	19,4
115_C		208681,46	374504,44	7,50	19,9	16,9	9,9	20,3
115_D		208681,46	374504,44	10,50	20,5	17,6	10,6	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_E		208681,46	374504,44	13,50	22,1	19,2	12,2	22,5
116_A		208681,69	374497,07	1,50	12,2	9,4	2,3	12,7
116_B		208681,69	374497,07	4,50	13,9	11,0	4,0	14,3
116_C		208681,69	374497,07	7,50	14,4	11,5	4,5	14,8
116_D		208681,69	374497,07	10,50	14,8	11,9	4,9	15,2
116_E		208681,69	374497,07	13,50	15,2	12,3	5,3	15,7
117_A		208690,39	374489,27	1,50	10,9	8,1	1,0	11,4
117_B		208690,39	374489,27	4,50	12,3	9,4	2,4	12,8
117_C		208690,39	374489,27	7,50	13,0	10,1	3,1	13,4
117_D		208690,39	374489,27	10,50	13,5	10,6	3,6	14,0
117_E		208690,39	374489,27	13,50	14,4	11,5	4,4	14,8
118_A		208699,80	374480,84	1,50	10,8	8,0	0,9	11,3
118_B		208699,80	374480,84	4,50	11,9	9,1	2,0	12,4
118_C		208699,80	374480,84	7,50	13,0	10,2	3,1	13,5
118_D		208699,80	374480,84	10,50	13,6	10,8	3,7	14,1
118_E		208699,80	374480,84	13,50	14,1	11,2	4,2	14,6
118_F		208699,80	374480,84	16,50	14,4	11,5	4,4	14,8
119_A		208702,37	374473,82	1,50	13,2	10,4	3,3	13,7
119_B		208702,37	374473,82	4,50	14,5	11,6	4,5	14,9
119_C		208702,37	374473,82	7,50	15,6	12,7	5,7	16,1
119_D		208702,37	374473,82	10,50	16,6	13,7	6,7	17,1
119_E		208702,37	374473,82	13,50	17,4	14,5	7,5	17,9
119_F		208702,37	374473,82	16,50	19,4	16,5	9,4	19,8
11_A		208575,76	374409,65	1,50	37,0	34,2	27,1	37,5
11_B		208575,76	374409,65	4,50	37,4	34,6	27,5	37,9
11_C		208575,76	374409,65	7,50	37,2	34,4	27,3	37,7
11_D		208575,76	374409,65	10,50	36,9	34,1	27,0	37,4
11_E		208575,76	374409,65	13,50	36,4	33,6	26,5	36,9
120_A		208696,68	374467,47	1,50	13,4	10,6	3,5	13,9
120_B		208696,68	374467,47	4,50	14,8	11,9	4,9	15,2
120_C		208696,68	374467,47	7,50	15,8	12,9	5,8	16,2
120_D		208696,68	374467,47	10,50	16,4	13,5	6,5	16,9
120_E		208696,68	374467,47	13,50	17,0	14,1	7,1	17,5
120_F		208696,68	374467,47	16,50	17,9	15,0	8,0	18,4
121_A		208690,72	374460,83	1,50	17,0	14,2	7,1	17,5
121_B		208690,72	374460,83	4,50	18,5	15,7	8,6	19,0
121_C		208690,72	374460,83	7,50	19,6	16,8	9,7	20,1
121_D		208690,72	374460,83	10,50	19,9	17,1	10,0	20,4
121_E		208690,72	374460,83	13,50	20,1	17,2	10,2	20,6
122_A		208689,58	374453,74	1,50	17,7	14,9	7,8	18,2
122_B		208689,58	374453,74	4,50	19,2	16,4	9,3	19,7
122_C		208689,58	374453,74	7,50	20,3	17,5	10,4	20,8
122_D		208689,58	374453,74	10,50	20,5	17,7	10,6	21,0
122_E		208689,58	374453,74	13,50	20,6	17,8	10,7	21,1
123_A		208697,02	374447,07	1,50	18,1	15,3	8,2	18,6
123_B		208697,02	374447,07	4,50	19,4	16,6	9,5	19,9
123_C		208697,02	374447,07	7,50	20,5	17,7	10,6	21,0
123_D		208697,02	374447,07	10,50	21,1	18,2	11,1	21,5
123_E		208697,02	374447,07	13,50	21,5	18,6	11,6	22,0
124_A		208704,51	374448,94	1,50	28,5	25,7	18,6	29,0
124_B		208704,51	374448,94	4,50	29,7	26,9	19,8	30,2
124_C		208704,51	374448,94	7,50	30,6	27,8	20,7	31,1
124_D		208704,51	374448,94	10,50	31,4	28,6	21,5	31,9
124_E		208704,51	374448,94	13,50	31,8	29,0	21,9	32,2
125_A		208710,35	374455,46	1,50	28,1	25,4	18,3	28,6
125_B		208710,35	374455,46	4,50	29,4	26,6	19,5	29,9
125_C		208710,35	374455,46	7,50	30,4	27,6	20,5	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_D		208710,35	374455,46	10,50	31,2	28,4	21,3	31,7
125_E		208710,35	374455,46	13,50	31,4	28,6	21,5	31,9
126_A		208715,70	374461,42	1,50	27,2	24,5	17,3	27,7
126_B		208715,70	374461,42	4,50	28,5	25,7	18,6	29,0
126_C		208715,70	374461,42	7,50	29,5	26,7	19,6	30,0
126_D		208715,70	374461,42	10,50	30,3	27,4	20,4	30,7
126_E		208715,70	374461,42	13,50	30,5	27,7	20,6	31,0
127_A		208721,89	374468,33	1,50	27,6	24,8	17,7	28,1
127_B		208721,89	374468,33	4,50	29,0	26,2	19,1	29,5
127_C		208721,89	374468,33	7,50	30,0	27,2	20,1	30,5
127_D		208721,89	374468,33	10,50	30,7	27,9	20,8	31,1
127_E		208721,89	374468,33	13,50	30,9	28,0	21,0	31,3
128_A		208727,25	374474,32	1,50	27,2	24,4	17,3	27,7
128_B		208727,25	374474,32	4,50	28,8	26,0	18,9	29,3
128_C		208727,25	374474,32	7,50	29,9	27,1	20,0	30,4
128_D		208727,25	374474,32	10,50	30,4	27,6	20,5	30,9
128_E		208727,25	374474,32	13,50	30,5	27,7	20,6	31,0
129_A		208727,06	374480,84	1,50	27,1	24,4	17,3	27,6
129_B		208727,06	374480,84	4,50	28,7	25,9	18,8	29,2
129_C		208727,06	374480,84	7,50	29,9	27,1	20,0	30,4
129_D		208727,06	374480,84	10,50	30,4	27,6	20,5	30,9
129_E		208727,06	374480,84	13,50	30,8	27,9	20,9	31,2
12_A		208583,67	374402,56	1,50	32,8	30,0	22,9	33,3
12_B		208583,67	374402,56	4,50	34,2	31,4	24,3	34,7
12_C		208583,67	374402,56	7,50	34,1	31,3	24,2	34,6
12_D		208583,67	374402,56	10,50	34,0	31,2	24,1	34,5
12_E		208583,67	374402,56	13,50	33,7	30,9	23,8	34,2
130_A		208719,17	374487,92	1,50	25,7	22,9	15,8	26,2
130_B		208719,17	374487,92	4,50	27,3	24,5	17,4	27,8
130_C		208719,17	374487,92	7,50	28,6	25,8	18,7	29,1
130_D		208719,17	374487,92	10,50	28,7	25,8	18,8	29,1
130_E		208719,17	374487,92	13,50	28,9	26,0	19,0	29,4
131_A		208711,57	374494,73	1,50	27,3	24,5	17,4	27,8
131_B		208711,57	374494,73	4,50	29,1	26,3	19,2	29,6
131_C		208711,57	374494,73	7,50	30,1	27,3	20,2	30,6
131_D		208711,57	374494,73	10,50	30,1	27,3	20,2	30,6
131_E		208711,57	374494,73	13,50	30,3	27,5	20,4	30,8
132_A		208703,69	374501,79	1,50	29,2	26,4	19,3	29,7
132_B		208703,69	374501,79	4,50	31,2	28,4	21,3	31,7
132_C		208703,69	374501,79	7,50	31,6	28,8	21,7	32,1
132_D		208703,69	374501,79	10,50	31,5	28,7	21,6	32,0
132_E		208703,69	374501,79	13,50	31,6	28,7	21,7	32,0
133_A		208694,39	374510,13	1,50	31,6	28,9	21,8	32,1
133_B		208694,39	374510,13	4,50	33,8	31,0	23,9	34,3
133_C		208694,39	374510,13	7,50	33,7	30,9	23,8	34,2
133_D		208694,39	374510,13	10,50	33,6	30,8	23,7	34,1
133_E		208694,39	374510,13	13,50	33,6	30,7	23,7	34,0
134_A		208697,56	374488,10	16,50	20,5	17,6	10,6	20,9
135_A		208703,21	374494,38	16,50	21,8	18,9	11,8	22,2
136_A		208709,83	374492,93	16,50	24,9	22,0	15,0	25,3
137_A		208717,08	374486,43	16,50	25,5	22,6	15,6	26,0
138_A		208724,19	374480,07	16,50	29,9	27,1	20,0	30,4
139_A		208724,85	374475,50	16,50	29,9	27,2	20,0	30,4
13_A		208590,88	374396,10	1,50	29,8	27,0	19,9	30,3
13_B		208590,88	374396,10	4,50	31,7	28,9	21,8	32,2
13_C		208590,88	374396,10	7,50	31,7	28,9	21,8	32,2
13_D		208590,88	374396,10	10,50	31,7	28,9	21,8	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_E		208590,88	374396,10	13,50	31,4	28,6	21,5	31,9
140_A		208719,99	374470,09	16,50	29,2	26,4	19,3	29,7
141_A		208714,07	374463,50	16,50	28,8	26,0	18,9	29,3
142_A		208708,75	374457,58	16,50	28,7	25,9	18,8	29,2
143_A		208702,97	374456,56	16,50	17,9	15,0	7,9	18,3
144_A		208696,53	374462,33	16,50	19,0	16,2	9,1	19,4
145_A		208701,49	374579,22	1,50	52,5	49,7	42,6	53,0
145_B		208701,49	374579,22	4,50	51,1	48,3	41,2	51,6
145_C		208701,49	374579,22	7,50	49,2	46,4	39,3	49,7
145_D		208701,49	374579,22	10,50	47,5	44,7	37,6	48,0
146_A		208694,92	374571,89	1,50	52,5	49,7	42,6	53,0
146_B		208694,92	374571,89	4,50	51,2	48,4	41,3	51,7
146_C		208694,92	374571,89	7,50	49,4	46,6	39,5	49,9
146_D		208694,92	374571,89	10,50	47,8	45,0	37,9	48,3
147_A		208690,02	374566,42	1,50	52,6	49,7	42,7	53,0
147_B		208690,02	374566,42	4,50	51,2	48,4	41,3	51,7
147_C		208690,02	374566,42	7,50	49,5	46,6	39,6	49,9
147_D		208690,02	374566,42	10,50	47,9	45,1	38,0	48,4
148_A		208684,68	374560,46	1,50	52,5	49,7	42,6	53,0
148_B		208684,68	374560,46	4,50	51,2	48,4	41,3	51,7
148_C		208684,68	374560,46	7,50	49,5	46,6	39,6	49,9
148_D		208684,68	374560,46	10,50	47,9	45,1	38,0	48,4
148_E		208684,68	374560,46	13,50	46,6	43,8	36,7	47,1
149_A		208676,56	374551,41	1,50	52,4	49,6	42,5	52,9
149_B		208676,56	374551,41	4,50	51,1	48,3	41,2	51,6
149_C		208676,56	374551,41	7,50	49,3	46,5	39,4	49,8
149_D		208676,56	374551,41	10,50	47,7	44,9	37,8	48,2
149_E		208676,56	374551,41	13,50	46,4	43,6	36,5	46,9
14_A		208598,24	374389,50	1,50	27,4	24,6	17,5	27,9
14_B		208598,24	374389,50	4,50	29,5	26,7	19,6	30,0
14_C		208598,24	374389,50	7,50	29,7	26,9	19,8	30,1
14_D		208598,24	374389,50	10,50	29,7	26,9	19,8	30,2
14_E		208598,24	374389,50	13,50	29,5	26,7	19,6	30,0
150_A		208676,14	374542,34	1,50	45,2	42,4	35,3	45,6
150_B		208676,14	374542,34	4,50	45,1	42,3	35,2	45,6
150_C		208676,14	374542,34	7,50	44,4	41,6	34,5	44,9
150_D		208676,14	374542,34	10,50	43,6	40,8	33,7	44,1
150_E		208676,14	374542,34	13,50	42,8	39,9	32,8	43,2
151_A		208686,25	374533,27	1,50	37,8	35,0	27,9	38,3
151_B		208686,25	374533,27	4,50	38,3	35,5	28,4	38,8
151_C		208686,25	374533,27	7,50	38,1	35,3	28,2	38,6
151_D		208686,25	374533,27	10,50	37,7	34,9	27,8	38,2
151_E		208686,25	374533,27	13,50	37,4	34,5	27,5	37,8
152_A		208695,46	374525,02	1,50	33,3	30,5	23,4	33,8
152_B		208695,46	374525,02	4,50	35,0	32,2	25,1	35,5
152_C		208695,46	374525,02	7,50	35,0	32,2	25,1	35,5
153_A		208705,67	374515,87	1,50	29,8	27,0	19,9	30,3
153_B		208705,67	374515,87	4,50	32,1	29,3	22,2	32,5
153_C		208705,67	374515,87	7,50	32,2	29,4	22,3	32,7
154_A		208714,85	374507,63	1,50	27,6	24,8	17,7	28,1
154_B		208714,85	374507,63	4,50	29,6	26,8	19,7	30,1
154_C		208714,85	374507,63	7,50	30,3	27,5	20,4	30,8
155_A		208727,38	374496,41	1,50	24,3	21,6	14,5	24,8
155_B		208727,38	374496,41	4,50	25,9	23,1	16,0	26,4
155_C		208727,38	374496,41	7,50	27,1	24,3	17,2	27,6
155_D		208727,38	374496,41	10,50	26,9	24,1	17,0	27,4
156_A		208737,02	374487,77	1,50	23,3	20,6	13,5	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B		208737,02	374487,77	4,50	24,8	22,0	14,9	25,3
156_C		208737,02	374487,77	7,50	26,0	23,2	16,1	26,5
156_D		208737,02	374487,77	10,50	26,4	23,6	16,5	26,9
157_A		208747,22	374488,35	1,50	34,6	31,8	24,7	35,1
157_B		208747,22	374488,35	4,50	36,7	33,9	26,8	37,2
157_C		208747,22	374488,35	7,50	37,2	34,4	27,3	37,7
157_D		208747,22	374488,35	10,50	37,2	34,4	27,3	37,7
158_A		208753,59	374495,46	1,50	36,6	33,8	26,7	37,1
158_B		208753,59	374495,46	4,50	38,6	35,8	28,7	39,1
158_C		208753,59	374495,46	7,50	38,9	36,1	29,0	39,4
158_D		208753,59	374495,46	10,50	38,8	36,0	28,9	39,3
159_A		208759,81	374502,40	1,50	39,2	36,4	29,3	39,7
159_B		208759,81	374502,40	4,50	40,9	38,1	31,0	41,4
159_C		208759,81	374502,40	7,50	41,0	38,2	31,1	41,5
15_A		208604,51	374383,88	1,50	25,6	22,8	15,7	26,1
15_B		208604,51	374383,88	4,50	27,5	24,7	17,6	27,9
15_C		208604,51	374383,88	7,50	28,0	25,2	18,1	28,5
15_D		208604,51	374383,88	10,50	28,1	25,3	18,2	28,6
15_E		208604,51	374383,88	13,50	28,0	25,2	18,1	28,5
160_A		208764,74	374507,90	1,50	41,8	39,0	31,9	42,3
160_B		208764,74	374507,90	4,50	42,9	40,0	32,9	43,3
160_C		208764,74	374507,90	7,50	42,8	40,0	32,9	43,3
161_A		208771,97	374515,97	1,50	46,7	43,9	36,8	47,2
161_B		208771,97	374515,97	4,50	46,9	44,1	37,0	47,4
161_C		208771,97	374515,97	7,50	46,5	43,6	36,6	46,9
162_A		208770,80	374524,91	1,50	53,2	50,4	43,3	53,7
162_B		208770,80	374524,91	4,50	52,1	49,3	42,2	52,6
162_C		208770,80	374524,91	7,50	50,7	47,9	40,8	51,2
162_D		208770,80	374524,91	10,50	49,4	46,6	39,5	49,9
163_A		208761,54	374533,21	1,50	53,0	50,2	43,1	53,5
163_B		208761,54	374533,21	4,50	51,9	49,0	42,0	52,3
163_C		208761,54	374533,21	7,50	50,3	47,5	40,4	50,8
163_D		208761,54	374533,21	10,50	49,0	46,2	39,1	49,5
164_A		208751,07	374542,60	1,50	52,9	50,1	43,0	53,4
164_B		208751,07	374542,60	4,50	51,8	48,9	41,9	52,2
164_C		208751,07	374542,60	7,50	50,2	47,3	40,2	50,6
164_D		208751,07	374542,60	10,50	48,8	45,9	38,9	49,2
165_A		208740,62	374551,96	1,50	52,9	50,1	43,0	53,4
165_B		208740,62	374551,96	4,50	51,7	48,9	41,8	52,2
165_C		208740,62	374551,96	7,50	50,0	47,2	40,1	50,5
165_D		208740,62	374551,96	10,50	48,6	45,8	38,7	49,1
166_A		208731,01	374560,57	1,50	52,9	50,1	43,0	53,4
166_B		208731,01	374560,57	4,50	51,7	48,8	41,7	52,1
166_C		208731,01	374560,57	7,50	50,0	47,1	40,0	50,4
166_D		208731,01	374560,57	10,50	48,5	45,7	38,6	49,0
167_A		208720,43	374570,06	1,50	52,9	50,1	43,0	53,4
167_B		208720,43	374570,06	4,50	51,6	48,8	41,7	52,1
167_C		208720,43	374570,06	7,50	49,9	47,1	40,0	50,4
167_D		208720,43	374570,06	10,50	48,4	45,5	38,5	48,8
168_A		208711,89	374577,71	1,50	52,9	50,0	43,0	53,3
168_B		208711,89	374577,71	4,50	51,5	48,7	41,6	52,0
168_C		208711,89	374577,71	7,50	49,6	46,8	39,7	50,1
168_D		208711,89	374577,71	10,50	48,0	45,2	38,1	48,5
169_A		208691,77	374559,00	13,50	24,2	21,2	14,2	24,6
16_A		208606,40	374373,94	1,50	10,6	7,8	0,7	11,1
16_B		208606,40	374373,94	4,50	13,2	10,4	3,3	13,7
16_C		208606,40	374373,94	7,50	14,3	11,5	4,4	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_D		208606,40	374373,94	10,50	13,8	10,9	3,9	14,3
16_E		208606,40	374373,94	13,50	10,1	7,1	0,1	10,5
170_A		208694,75	374533,86	10,50	20,0	17,0	10,0	20,4
170_B		208694,75	374533,86	13,50	20,5	17,5	10,5	20,9
171_A		208725,36	374506,43	10,50	22,1	19,2	12,1	22,5
171_B		208725,36	374506,43	13,50	25,7	22,9	15,8	26,2
172_A		208753,14	374504,43	13,50	33,2	30,4	23,3	33,7
173_A		208771,05	374517,00	10,50	42,3	39,5	32,4	42,8
174_A		208763,63	374508,73	10,50	39,6	36,8	29,7	40,1
175_A		208758,77	374503,32	10,50	39,1	36,3	29,2	39,6
176_A		208752,49	374496,33	13,50	35,9	33,1	26,0	36,4
177_A		208746,13	374489,24	13,50	34,3	31,5	24,4	34,8
178_A		208737,68	374488,89	13,50	23,8	21,0	13,9	24,3
179_A		208728,45	374497,15	13,50	25,0	22,2	15,1	25,5
17_A		208599,66	374366,41	1,50	10,5	7,7	0,6	11,0
17_B		208599,66	374366,41	4,50	13,7	11,0	3,9	14,2
17_C		208599,66	374366,41	7,50	15,0	12,2	5,1	15,5
17_D		208599,66	374366,41	10,50	15,1	12,3	5,2	15,6
17_E		208599,66	374366,41	13,50	11,9	9,1	2,0	12,4
180_A		208704,59	374563,65	1,50	19,0	16,2	9,1	19,5
180_B		208704,59	374563,65	4,50	20,3	17,4	10,3	20,7
180_C		208704,59	374563,65	7,50	21,1	18,1	11,1	21,5
180_D		208704,59	374563,65	10,50	22,1	19,1	12,1	22,5
181_A		208697,99	374556,29	1,50	17,8	15,0	7,9	18,3
181_B		208697,99	374556,29	4,50	19,3	16,4	9,4	19,8
181_C		208697,99	374556,29	7,50	20,3	17,3	10,3	20,7
181_D		208697,99	374556,29	10,50	21,3	18,4	11,4	21,8
182_A		208692,56	374550,23	1,50	17,4	14,5	7,4	17,8
182_B		208692,56	374550,23	4,50	19,0	16,1	9,1	19,5
182_C		208692,56	374550,23	7,50	20,0	17,1	10,1	20,5
182_D		208692,56	374550,23	10,50	21,3	18,3	11,3	21,7
182_E		208692,56	374550,23	13,50	21,5	18,5	11,5	21,9
183_A		208694,81	374542,65	1,50	20,2	17,3	10,2	20,6
183_B		208694,81	374542,65	4,50	21,7	18,8	11,8	22,2
183_C		208694,81	374542,65	7,50	22,6	19,7	12,6	23,0
183_D		208694,81	374542,65	10,50	23,2	20,2	13,2	23,6
183_E		208694,81	374542,65	13,50	23,4	20,4	13,4	23,8
184_A		208703,86	374534,54	1,50	18,9	16,0	9,0	19,4
184_B		208703,86	374534,54	4,50	20,8	17,9	10,9	21,2
184_C		208703,86	374534,54	7,50	21,7	18,8	11,7	22,1
185_A		208713,62	374525,79	1,50	18,5	15,7	8,6	19,0
185_B		208713,62	374525,79	4,50	20,5	17,6	10,5	20,9
185_C		208713,62	374525,79	7,50	21,6	18,6	11,6	22,0
186_A		208723,30	374517,12	1,50	18,3	15,4	8,3	18,7
186_B		208723,30	374517,12	4,50	20,2	17,3	10,3	20,6
186_C		208723,30	374517,12	7,50	21,5	18,5	11,5	21,9
187_A		208735,23	374506,43	1,50	18,1	15,2	8,2	18,5
187_B		208735,23	374506,43	4,50	20,0	17,1	10,1	20,5
187_C		208735,23	374506,43	7,50	21,3	18,4	11,4	21,7
187_D		208735,23	374506,43	10,50	22,9	19,9	12,9	23,3
187_E		208735,23	374506,43	13,50	23,2	20,3	13,3	23,7
188_A		208744,91	374504,81	1,50	16,9	14,0	7,0	17,3
188_B		208744,91	374504,81	4,50	18,7	15,9	8,8	19,2
188_C		208744,91	374504,81	7,50	19,8	16,9	9,8	20,2
188_D		208744,91	374504,81	10,50	21,3	18,4	11,3	21,7
188_E		208744,91	374504,81	13,50	20,8	17,9	10,9	21,3
189_A		208749,66	374510,10	1,50	17,3	14,4	7,4	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_B		208749,66	374510,10	4,50	19,0	16,1	9,0	19,4
189_C		208749,66	374510,10	7,50	20,0	17,0	10,0	20,4
189_D		208749,66	374510,10	10,50	21,3	18,4	11,4	21,7
18_A		208592,32	374358,23	1,50	13,9	11,1	4,0	14,4
18_B		208592,32	374358,23	4,50	15,9	13,1	6,0	16,4
18_C		208592,32	374358,23	7,50	16,8	14,0	6,9	17,3
18_D		208592,32	374358,23	10,50	16,9	14,1	7,0	17,4
18_E		208592,32	374358,23	13,50	15,3	12,5	5,4	15,8
190_A		208755,24	374516,33	1,50	18,4	15,6	8,5	18,9
190_B		208755,24	374516,33	4,50	19,6	16,8	9,7	20,1
190_C		208755,24	374516,33	7,50	20,4	17,5	10,5	20,8
190_D		208755,24	374516,33	10,50	21,4	18,5	11,5	21,9
191_A		208753,29	374523,54	1,50	15,8	12,9	5,8	16,2
191_B		208753,29	374523,54	4,50	17,5	14,6	7,5	17,9
191_C		208753,29	374523,54	7,50	18,7	15,8	8,8	19,2
191_D		208753,29	374523,54	10,50	19,6	16,7	9,7	20,0
192_A		208743,28	374532,51	1,50	15,9	13,0	6,0	16,3
192_B		208743,28	374532,51	4,50	17,4	14,5	7,4	17,8
192_C		208743,28	374532,51	7,50	18,6	15,7	8,7	19,1
192_D		208743,28	374532,51	10,50	19,3	16,4	9,4	19,7
193_A		208732,60	374542,08	1,50	16,2	13,4	6,3	16,7
193_B		208732,60	374542,08	4,50	17,7	14,8	7,8	18,2
193_C		208732,60	374542,08	7,50	18,7	15,8	8,8	19,2
193_D		208732,60	374542,08	10,50	19,4	16,5	9,5	19,9
194_A		208722,55	374551,09	1,50	16,7	13,9	6,8	17,2
194_B		208722,55	374551,09	4,50	18,3	15,4	8,4	18,8
194_C		208722,55	374551,09	7,50	19,1	16,2	9,2	19,6
194_D		208722,55	374551,09	10,50	20,0	17,0	10,0	20,4
195_A		208713,08	374559,58	1,50	17,8	15,0	7,9	18,3
195_B		208713,08	374559,58	4,50	19,2	16,3	9,3	19,6
195_C		208713,08	374559,58	7,50	19,8	16,9	9,8	20,2
195_D		208713,08	374559,58	10,50	20,6	17,6	10,6	21,0
196_A		208725,46	374338,57	19,50	17,8	15,0	7,9	18,3
196_A		208725,46	374338,57	1,50	16,4	13,7	6,5	16,9
196_B		208725,46	374338,57	4,50	16,8	14,0	6,9	17,3
196_C		208725,46	374338,57	7,50	17,1	14,3	7,2	17,5
196_D		208725,46	374338,57	10,50	17,7	14,9	7,8	18,2
196_E		208725,46	374338,57	13,50	18,3	15,5	8,4	18,8
196_F		208725,46	374338,57	16,50	18,9	16,1	9,0	19,4
197_A		208733,71	374331,18	19,50	17,9	15,1	8,0	18,4
197_A		208733,71	374331,18	1,50	18,1	15,4	8,3	18,7
197_B		208733,71	374331,18	4,50	18,5	15,7	8,6	19,0
197_C		208733,71	374331,18	7,50	18,7	16,0	8,8	19,2
197_D		208733,71	374331,18	10,50	19,3	16,5	9,4	19,8
197_E		208733,71	374331,18	13,50	19,8	17,1	10,0	20,3
197_F		208733,71	374331,18	16,50	20,3	17,6	10,5	20,8
198_A		208735,13	374323,23	19,50	24,3	21,6	14,4	24,8
198_A		208735,13	374323,23	1,50	23,1	20,4	13,2	23,6
198_B		208735,13	374323,23	4,50	24,2	21,5	14,3	24,7
198_C		208735,13	374323,23	7,50	25,1	22,4	15,2	25,6
198_D		208735,13	374323,23	10,50	25,3	22,6	15,4	25,8
198_E		208735,13	374323,23	13,50	25,4	22,7	15,5	25,9
198_F		208735,13	374323,23	16,50	25,5	22,8	15,6	26,0
199_A		208727,42	374314,63	19,50	26,5	23,8	16,6	27,0
199_A		208727,42	374314,63	1,50	24,6	21,9	14,8	25,1
199_B		208727,42	374314,63	4,50	25,7	23,0	15,8	26,2
199_C		208727,42	374314,63	7,50	26,6	23,9	16,7	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_D		208727,42	374314,63	10,50	27,0	24,3	17,1	27,5
199_E		208727,42	374314,63	13,50	27,1	24,4	17,2	27,6
199_F		208727,42	374314,63	16,50	27,2	24,5	17,3	27,7
19_A		208585,41	374350,52	1,50	13,3	10,5	3,4	13,8
19_B		208585,41	374350,52	4,50	14,7	11,9	4,8	15,1
19_C		208585,41	374350,52	7,50	16,1	13,3	6,2	16,6
19_D		208585,41	374350,52	10,50	16,1	13,3	6,2	16,6
19_E		208585,41	374350,52	13,50	14,1	11,3	4,2	14,6
200_A		208719,00	374314,57	19,50	13,2	10,4	3,3	13,7
200_A		208719,00	374314,57	1,50	11,2	8,4	1,3	11,7
200_B		208719,00	374314,57	4,50	11,9	9,1	2,0	12,3
200_C		208719,00	374314,57	7,50	12,1	9,3	2,2	12,6
200_D		208719,00	374314,57	10,50	12,2	9,4	2,3	12,7
200_E		208719,00	374314,57	13,50	12,1	9,2	2,2	12,5
200_F		208719,00	374314,57	16,50	12,6	9,8	2,7	13,1
201_A		208710,78	374321,94	19,50	10,0	7,2	0,1	10,5
201_A		208710,78	374321,94	1,50	8,3	5,5	-1,6	8,8
201_B		208710,78	374321,94	4,50	10,2	7,4	0,3	10,6
201_C		208710,78	374321,94	7,50	11,0	8,1	1,1	11,4
201_D		208710,78	374321,94	10,50	10,9	8,1	1,0	11,4
201_E		208710,78	374321,94	13,50	9,3	6,5	-0,6	9,8
201_F		208710,78	374321,94	16,50	9,7	6,9	-0,2	10,2
202_A		208710,98	374329,54	19,50	13,7	10,8	3,8	14,2
202_A		208710,98	374329,54	1,50	9,4	6,5	-0,6	9,8
202_B		208710,98	374329,54	4,50	10,5	7,7	0,6	11,0
202_C		208710,98	374329,54	7,50	11,2	8,3	1,3	11,7
202_D		208710,98	374329,54	10,50	11,7	8,8	1,8	12,2
202_E		208710,98	374329,54	13,50	12,4	9,5	2,5	12,9
202_F		208710,98	374329,54	16,50	13,0	10,0	3,0	13,4
203_A		208718,40	374337,82	19,50	14,2	11,2	4,2	14,6
203_A		208718,40	374337,82	1,50	9,8	7,0	-0,1	10,3
203_B		208718,40	374337,82	4,50	10,9	8,1	1,0	11,4
203_C		208718,40	374337,82	7,50	11,5	8,6	1,6	11,9
203_D		208718,40	374337,82	10,50	11,9	8,9	1,9	12,3
203_E		208718,40	374337,82	13,50	12,6	9,6	2,6	13,0
203_F		208718,40	374337,82	16,50	13,1	10,1	3,1	13,5
204_A		208702,76	374350,88	19,50	15,8	12,9	5,9	16,3
204_A		208702,76	374350,88	1,50	10,0	7,2	0,2	10,5
204_B		208702,76	374350,88	22,50	17,1	14,2	7,2	17,6
204_B		208702,76	374350,88	4,50	10,5	7,7	0,6	11,0
204_C		208702,76	374350,88	7,50	11,0	8,2	1,1	11,5
204_D		208702,76	374350,88	10,50	11,9	9,0	2,0	12,4
204_E		208702,76	374350,88	13,50	12,7	9,8	2,8	13,1
204_F		208702,76	374350,88	16,50	14,2	11,3	4,3	14,7
205_A		208709,85	374344,53	19,50	16,7	13,8	6,7	17,1
205_A		208709,85	374344,53	1,50	10,5	7,6	0,6	10,9
205_B		208709,85	374344,53	22,50	17,3	14,4	7,4	17,8
205_B		208709,85	374344,53	4,50	11,0	8,2	1,1	11,5
205_C		208709,85	374344,53	7,50	11,6	8,7	1,7	12,1
205_D		208709,85	374344,53	10,50	12,5	9,6	2,6	13,0
205_E		208709,85	374344,53	13,50	13,5	10,6	3,5	13,9
205_F		208709,85	374344,53	16,50	15,1	12,2	5,2	15,6
206_A		208710,45	374337,64	19,50	11,1	8,3	1,2	11,6
206_A		208710,45	374337,64	1,50	6,2	3,4	-3,7	6,6
206_B		208710,45	374337,64	22,50	10,8	7,9	0,8	11,2
206_B		208710,45	374337,64	4,50	6,6	3,8	-3,3	7,1
206_C		208710,45	374337,64	7,50	7,2	4,4	-2,7	7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_D		208710,45	374337,64	10,50	7,8	4,9	-2,1	8,3
206_E		208710,45	374337,64	13,50	8,2	5,3	-1,8	8,6
206_F		208710,45	374337,64	16,50	9,5	6,7	-0,4	10,0
207_A		208704,62	374331,14	19,50	13,2	10,4	3,3	13,7
207_A		208704,62	374331,14	1,50	6,7	3,9	-3,2	7,2
207_B		208704,62	374331,14	22,50	12,9	10,1	3,0	13,4
207_B		208704,62	374331,14	4,50	7,3	4,4	-2,6	7,7
207_C		208704,62	374331,14	7,50	7,9	5,0	-2,0	8,4
207_D		208704,62	374331,14	10,50	8,7	5,8	-1,3	9,1
207_E		208704,62	374331,14	13,50	9,3	6,4	-0,6	9,7
207_F		208704,62	374331,14	16,50	11,4	8,6	1,5	11,9
208_A		208697,63	374331,04	19,50	15,9	13,1	6,0	16,4
208_A		208697,63	374331,04	1,50	14,0	11,2	4,1	14,5
208_B		208697,63	374331,04	22,50	16,1	13,3	6,2	16,6
208_B		208697,63	374331,04	4,50	15,4	12,6	5,5	15,8
208_C		208697,63	374331,04	7,50	16,3	13,5	6,4	16,8
208_D		208697,63	374331,04	10,50	16,4	13,5	6,4	16,8
208_E		208697,63	374331,04	13,50	15,2	12,4	5,3	15,7
208_F		208697,63	374331,04	16,50	15,6	12,8	5,7	16,1
209_A		208690,39	374337,53	19,50	16,1	13,2	6,2	16,5
209_A		208690,39	374337,53	1,50	14,8	12,1	5,0	15,3
209_B		208690,39	374337,53	22,50	16,5	13,7	6,6	17,0
209_B		208690,39	374337,53	4,50	15,2	12,4	5,3	15,7
209_C		208690,39	374337,53	7,50	15,8	13,0	5,9	16,3
209_D		208690,39	374337,53	10,50	15,9	13,0	6,0	16,4
209_E		208690,39	374337,53	13,50	15,7	12,9	5,8	16,2
209_F		208690,39	374337,53	16,50	16,0	13,1	6,1	16,4
20_A		208576,02	374350,07	1,50	5,6	2,7	-4,3	6,1
20_B		208576,02	374350,07	4,50	11,5	8,8	1,7	12,0
20_C		208576,02	374350,07	7,50	14,2	11,4	4,3	14,7
20_D		208576,02	374350,07	10,50	14,8	12,0	4,9	15,3
20_E		208576,02	374350,07	13,50	7,9	5,0	-2,1	8,3
210_A		208683,49	374343,71	19,50	16,2	13,3	6,3	16,6
210_A		208683,49	374343,71	1,50	15,5	12,7	5,6	16,0
210_B		208683,49	374343,71	22,50	16,2	13,4	6,3	16,7
210_B		208683,49	374343,71	4,50	15,8	13,0	5,9	16,3
210_C		208683,49	374343,71	25,50	16,3	13,5	6,4	16,8
210_C		208683,49	374343,71	7,50	16,4	13,6	6,5	16,9
210_D		208683,49	374343,71	28,50	16,5	13,7	6,6	17,0
210_D		208683,49	374343,71	10,50	16,8	13,9	6,8	17,2
210_E		208683,49	374343,71	31,50	16,5	13,6	6,6	16,9
210_E		208683,49	374343,71	13,50	16,0	13,1	6,1	16,4
210_F		208683,49	374343,71	16,50	16,0	13,2	6,1	16,5
211_A		208676,05	374350,38	19,50	16,5	13,7	6,6	17,0
211_A		208676,05	374350,38	1,50	15,1	12,4	5,3	15,6
211_B		208676,05	374350,38	22,50	16,6	13,8	6,7	17,1
211_B		208676,05	374350,38	4,50	16,4	13,6	6,5	16,9
211_C		208676,05	374350,38	25,50	16,7	13,9	6,8	17,2
211_C		208676,05	374350,38	7,50	17,2	14,4	7,3	17,7
211_D		208676,05	374350,38	28,50	16,8	14,0	6,9	17,3
211_D		208676,05	374350,38	10,50	17,5	14,6	7,6	17,9
211_E		208676,05	374350,38	31,50	16,3	13,5	6,4	16,8
211_E		208676,05	374350,38	13,50	16,5	13,7	6,6	17,0
211_F		208676,05	374350,38	16,50	16,4	13,6	6,5	16,9
212_A		208676,57	374356,32	19,50	24,6	21,8	14,7	25,1
212_A		208676,57	374356,32	1,50	22,2	19,4	12,3	22,7
212_B		208676,57	374356,32	22,50	24,6	21,8	14,7	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B		208676,57	374356,32	4,50	22,7	19,9	12,8	23,1
212_C		208676,57	374356,32	25,50	24,4	21,6	14,5	24,9
212_C		208676,57	374356,32	7,50	23,0	20,2	13,1	23,5
212_D		208676,57	374356,32	28,50	24,4	21,6	14,5	24,9
212_D		208676,57	374356,32	10,50	23,5	20,7	13,6	24,0
212_E		208676,57	374356,32	31,50	24,4	21,6	14,5	24,9
212_E		208676,57	374356,32	13,50	23,9	21,1	14,0	24,4
212_F		208676,57	374356,32	16,50	24,3	21,5	14,4	24,8
213_A		208682,99	374363,48	19,50	25,1	22,3	15,2	25,6
213_A		208682,99	374363,48	1,50	22,5	19,7	12,6	23,0
213_B		208682,99	374363,48	22,50	25,1	22,3	15,2	25,6
213_B		208682,99	374363,48	4,50	22,9	20,1	13,0	23,4
213_C		208682,99	374363,48	25,50	25,0	22,2	15,1	25,5
213_C		208682,99	374363,48	7,50	23,3	20,4	13,4	23,7
213_D		208682,99	374363,48	28,50	25,0	22,2	15,1	25,5
213_D		208682,99	374363,48	10,50	23,8	21,0	13,9	24,3
213_E		208682,99	374363,48	31,50	25,2	22,4	15,3	25,7
213_E		208682,99	374363,48	13,50	24,3	21,4	14,4	24,7
213_F		208682,99	374363,48	16,50	24,9	22,1	15,0	25,4
214_A		208687,90	374368,96	19,50	26,4	23,6	16,5	26,9
214_A		208687,90	374368,96	1,50	23,7	20,9	13,8	24,2
214_B		208687,90	374368,96	22,50	26,4	23,6	16,5	26,8
214_B		208687,90	374368,96	4,50	24,1	21,3	14,2	24,5
214_C		208687,90	374368,96	7,50	24,5	21,6	14,6	24,9
214_D		208687,90	374368,96	10,50	25,0	22,2	15,1	25,5
214_E		208687,90	374368,96	13,50	25,5	22,7	15,6	26,0
214_F		208687,90	374368,96	16,50	26,1	23,3	16,2	26,6
215_A		208695,15	374377,05	19,50	25,7	22,9	15,8	26,2
215_A		208695,15	374377,05	1,50	21,6	18,8	11,7	22,1
215_B		208695,15	374377,05	22,50	26,8	24,0	16,9	27,2
215_B		208695,15	374377,05	4,50	22,0	19,2	12,1	22,4
215_C		208695,15	374377,05	7,50	22,4	19,6	12,5	22,9
215_D		208695,15	374377,05	10,50	23,0	20,2	13,1	23,5
215_E		208695,15	374377,05	13,50	23,5	20,6	13,6	23,9
215_F		208695,15	374377,05	16,50	24,2	21,3	14,2	24,6
216_A		208701,48	374377,54	19,50	19,2	16,4	9,3	19,7
216_A		208701,48	374377,54	1,50	15,0	12,2	5,1	15,5
216_B		208701,48	374377,54	22,50	22,7	19,9	12,8	23,2
216_B		208701,48	374377,54	4,50	15,3	12,6	5,5	15,8
216_C		208701,48	374377,54	7,50	15,5	12,7	5,6	16,0
216_D		208701,48	374377,54	10,50	16,0	13,3	6,2	16,5
216_E		208701,48	374377,54	13,50	16,6	13,8	6,7	17,1
216_F		208701,48	374377,54	16,50	17,6	14,8	7,7	18,1
217_A		208708,49	374371,26	19,50	19,0	16,1	9,1	19,4
217_A		208708,49	374371,26	1,50	15,2	12,4	5,3	15,7
217_B		208708,49	374371,26	22,50	20,0	17,2	10,1	20,5
217_B		208708,49	374371,26	4,50	15,5	12,8	5,6	16,0
217_C		208708,49	374371,26	7,50	15,7	12,9	5,8	16,2
217_D		208708,49	374371,26	10,50	16,2	13,5	6,4	16,7
217_E		208708,49	374371,26	13,50	16,9	14,1	7,0	17,4
217_F		208708,49	374371,26	16,50	17,7	14,9	7,8	18,2
218_A		208708,92	374365,15	19,50	16,8	14,1	6,9	17,3
218_A		208708,92	374365,15	1,50	14,4	11,7	4,5	14,9
218_B		208708,92	374365,15	22,50	15,3	12,5	5,4	15,8
218_B		208708,92	374365,15	4,50	14,7	12,0	4,8	15,2
218_C		208708,92	374365,15	7,50	14,7	12,0	4,8	15,2
218_D		208708,92	374365,15	10,50	15,2	12,4	5,3	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_E		208708,92	374365,15	13,50	15,6	12,8	5,7	16,1
218_F		208708,92	374365,15	16,50	16,1	13,4	6,3	16,6
219_A		208701,89	374357,31	19,50	17,1	14,3	7,2	17,6
219_A		208701,89	374357,31	1,50	14,4	11,7	4,6	15,0
219_B		208701,89	374357,31	22,50	15,2	12,4	5,3	15,7
219_B		208701,89	374357,31	4,50	14,8	12,1	4,9	15,3
219_C		208701,89	374357,31	7,50	14,8	12,0	4,9	15,3
219_D		208701,89	374357,31	10,50	15,3	12,5	5,4	15,8
219_E		208701,89	374357,31	13,50	15,6	12,9	5,8	16,2
219_F		208701,89	374357,31	16,50	16,4	13,7	6,5	16,9
21_A		208569,86	374355,59	1,50	2,9	0,0	-7,0	3,4
21_B		208569,86	374355,59	4,50	11,2	8,4	1,3	11,7
21_C		208569,86	374355,59	7,50	12,7	9,9	2,8	13,2
21_D		208569,86	374355,59	10,50	14,0	11,2	4,1	14,5
21_E		208569,86	374355,59	13,50	7,2	4,3	-2,7	7,7
220_A		208688,88	374363,32	25,50	20,4	17,5	10,4	20,8
220_B		208688,88	374363,32	28,50	25,7	23,0	15,8	26,2
220_C		208688,88	374363,32	31,50	26,0	23,2	16,1	26,5
221_A		208696,26	374356,71	25,50	18,4	15,6	8,5	18,9
221_B		208696,26	374356,71	28,50	22,5	19,7	12,6	22,9
221_C		208696,26	374356,71	31,50	24,2	21,5	14,4	24,7
222_A		208696,45	374351,24	25,50	11,7	8,9	1,8	12,1
222_B		208696,45	374351,24	28,50	11,8	9,0	1,9	12,3
222_C		208696,45	374351,24	31,50	6,4	3,5	-3,6	6,8
223_A		208690,01	374344,05	25,50	11,1	8,3	1,2	11,6
223_B		208690,01	374344,05	28,50	12,1	9,3	2,2	12,6
223_C		208690,01	374344,05	31,50	4,1	1,3	-5,8	4,6
224_A		208778,55	374366,21	19,50	19,2	16,3	9,2	19,6
224_A		208778,55	374366,21	1,50	12,9	10,1	3,0	13,4
224_B		208778,55	374366,21	4,50	14,0	11,2	4,1	14,5
224_C		208778,55	374366,21	7,50	14,4	11,6	4,5	14,9
224_D		208778,55	374366,21	10,50	15,0	12,1	5,1	15,4
224_E		208778,55	374366,21	13,50	15,6	12,7	5,7	16,1
224_F		208778,55	374366,21	16,50	16,5	13,6	6,6	16,9
225_A		208784,87	374360,55	19,50	19,7	16,8	9,7	20,1
225_A		208784,87	374360,55	1,50	14,2	11,4	4,3	14,7
225_B		208784,87	374360,55	4,50	14,9	12,2	5,1	15,4
225_C		208784,87	374360,55	7,50	15,1	12,3	5,2	15,6
225_D		208784,87	374360,55	10,50	15,4	12,6	5,5	15,9
225_E		208784,87	374360,55	13,50	16,0	13,1	6,1	16,4
225_F		208784,87	374360,55	16,50	17,2	14,3	7,3	17,6
226_A		208783,62	374353,35	19,50	34,4	31,7	24,6	35,0
226_A		208783,62	374353,35	1,50	34,9	32,2	25,0	35,4
226_B		208783,62	374353,35	4,50	35,9	33,2	26,1	36,4
226_C		208783,62	374353,35	7,50	35,8	33,1	25,9	36,3
226_D		208783,62	374353,35	10,50	35,4	32,7	25,6	36,0
226_E		208783,62	374353,35	13,50	35,2	32,4	25,3	35,7
226_F		208783,62	374353,35	16,50	34,8	32,1	25,0	35,3
227_A		208776,64	374345,56	19,50	33,9	31,2	24,0	34,4
227_A		208776,64	374345,56	1,50	33,5	30,8	23,7	34,0
227_B		208776,64	374345,56	4,50	35,0	32,3	25,2	35,5
227_C		208776,64	374345,56	7,50	34,9	32,2	25,1	35,5
227_D		208776,64	374345,56	10,50	34,7	32,0	24,8	35,2
227_E		208776,64	374345,56	13,50	34,5	31,8	24,6	35,0
227_F		208776,64	374345,56	16,50	34,2	31,5	24,4	34,8
228_A		208768,81	374336,83	19,50	32,4	29,7	22,6	33,0
228_A		208768,81	374336,83	1,50	31,5	28,8	21,6	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_B		208768,81	374336,83	4,50	33,3	30,6	23,4	33,8
228_C		208768,81	374336,83	7,50	33,2	30,5	23,4	33,7
228_D		208768,81	374336,83	10,50	33,1	30,4	23,2	33,6
228_E		208768,81	374336,83	13,50	33,0	30,3	23,2	33,5
228_F		208768,81	374336,83	16,50	32,9	30,2	23,0	33,4
229_A		208761,92	374335,19	19,50	6,6	3,7	-3,3	7,1
229_A		208761,92	374335,19	1,50	11,7	8,9	1,8	12,2
229_B		208761,92	374335,19	4,50	12,4	9,7	2,6	12,9
229_C		208761,92	374335,19	7,50	8,4	5,5	-1,6	8,8
229_D		208761,92	374335,19	10,50	8,5	5,6	-1,5	8,9
229_E		208761,92	374335,19	13,50	9,6	6,8	-0,3	10,0
229_F		208761,92	374335,19	16,50	12,4	9,6	2,5	12,9
22_A		208563,51	374361,28	1,50	1,8	-1,1	-8,2	2,2
22_B		208563,51	374361,28	4,50	9,5	6,7	-0,4	10,0
22_C		208563,51	374361,28	7,50	10,8	8,0	0,9	11,3
22_D		208563,51	374361,28	10,50	12,9	10,1	3,0	13,4
22_E		208563,51	374361,28	13,50	7,6	4,7	-2,4	8,0
230_A		208755,76	374340,71	19,50	8,6	5,6	-1,4	9,0
230_A		208755,76	374340,71	1,50	6,5	3,6	-3,5	6,9
230_B		208755,76	374340,71	4,50	8,1	5,2	-1,9	8,5
230_C		208755,76	374340,71	7,50	8,5	5,6	-1,4	9,0
230_D		208755,76	374340,71	10,50	8,8	5,9	-1,2	9,2
230_E		208755,76	374340,71	13,50	10,2	7,3	0,3	10,7
230_F		208755,76	374340,71	16,50	13,1	10,4	3,3	13,6
231_A		208756,65	374347,53	19,50	15,8	12,9	5,9	16,2
231_A		208756,65	374347,53	1,50	10,5	7,6	0,6	11,0
231_B		208756,65	374347,53	4,50	11,1	8,2	1,1	11,5
231_C		208756,65	374347,53	7,50	11,6	8,7	1,7	12,1
231_D		208756,65	374347,53	10,50	12,6	9,6	2,6	13,0
231_E		208756,65	374347,53	13,50	13,6	10,6	3,6	14,0
231_F		208756,65	374347,53	16,50	14,7	11,7	4,7	15,1
232_A		208764,18	374355,93	19,50	16,7	13,7	6,7	17,1
232_A		208764,18	374355,93	1,50	10,6	7,8	0,7	11,1
232_B		208764,18	374355,93	4,50	11,2	8,3	1,3	11,7
232_C		208764,18	374355,93	7,50	11,8	8,9	1,9	12,2
232_D		208764,18	374355,93	10,50	12,8	9,8	2,8	13,2
232_E		208764,18	374355,93	13,50	14,0	11,0	4,0	14,4
232_F		208764,18	374355,93	16,50	15,2	12,2	5,3	15,6
233_A		208771,99	374364,65	19,50	18,0	15,1	8,1	18,5
233_A		208771,99	374364,65	1,50	10,8	7,9	0,9	11,3
233_B		208771,99	374364,65	4,50	11,4	8,5	1,5	11,9
233_C		208771,99	374364,65	7,50	12,1	9,2	2,2	12,6
233_D		208771,99	374364,65	10,50	13,2	10,2	3,2	13,6
233_E		208771,99	374364,65	13,50	14,4	11,4	4,4	14,8
233_F		208771,99	374364,65	16,50	15,7	12,7	5,7	16,1
234_A		208738,41	374402,19	19,50	19,9	17,0	10,0	20,4
234_A		208738,41	374402,19	1,50	11,9	9,0	2,0	12,3
234_B		208738,41	374402,19	4,50	12,6	9,7	2,7	13,1
234_C		208738,41	374402,19	7,50	13,5	10,6	3,6	14,0
234_D		208738,41	374402,19	10,50	14,9	11,9	4,9	15,3
234_E		208738,41	374402,19	13,50	16,4	13,4	6,4	16,8
234_F		208738,41	374402,19	16,50	17,7	14,8	7,8	18,2
235_A		208729,66	374410,03	19,50	29,7	26,9	19,8	30,1
235_A		208729,66	374410,03	1,50	12,1	9,2	2,1	12,5
235_B		208729,66	374410,03	4,50	12,9	10,0	3,0	13,3
235_C		208729,66	374410,03	7,50	14,4	11,4	4,4	14,8
235_D		208729,66	374410,03	10,50	17,4	14,5	7,5	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_E		208729,66	374410,03	13,50	25,3	22,5	15,4	25,8
235_F		208729,66	374410,03	16,50	29,0	26,2	19,1	29,5
236_A		208721,36	374409,29	1,50	26,5	23,7	16,6	27,0
236_B		208721,36	374409,29	4,50	27,4	24,6	17,5	27,9
236_C		208721,36	374409,29	7,50	28,3	25,5	18,4	28,7
236_D		208721,36	374409,29	10,50	29,1	26,2	19,1	29,5
236_E		208721,36	374409,29	13,50	29,6	26,8	19,7	30,1
236_F		208721,36	374409,29	16,50	29,6	26,8	19,7	30,1
237_A		208714,00	374401,09	1,50	26,1	23,3	16,2	26,6
237_B		208714,00	374401,09	4,50	26,7	23,9	16,8	27,2
237_C		208714,00	374401,09	7,50	27,4	24,6	17,5	27,9
237_D		208714,00	374401,09	10,50	28,1	25,3	18,2	28,6
237_E		208714,00	374401,09	13,50	28,7	25,9	18,8	29,2
237_F		208714,00	374401,09	16,50	28,9	26,1	19,0	29,3
239_A		208705,41	374391,50	1,50	25,5	22,7	15,6	26,0
239_B		208705,41	374391,50	4,50	25,8	23,0	15,9	26,3
239_C		208705,41	374391,50	7,50	26,5	23,7	16,6	27,0
239_D		208705,41	374391,50	10,50	27,2	24,4	17,3	27,7
239_E		208705,41	374391,50	13,50	27,8	25,0	17,9	28,3
239_F		208705,41	374391,50	16,50	28,2	25,4	18,3	28,7
23_A		208571,27	374371,31	1,50	11,7	8,9	1,8	12,2
23_B		208571,27	374371,31	4,50	12,9	10,0	2,9	13,3
23_C		208571,27	374371,31	7,50	13,5	10,6	3,6	13,9
23_D		208571,27	374371,31	10,50	14,1	11,1	4,1	14,5
23_E		208571,27	374371,31	13,50	14,6	11,7	4,7	15,1
240_A		208705,33	374381,88	1,50	7,4	4,6	-2,5	7,9
240_B		208705,33	374381,88	4,50	8,0	5,2	-1,9	8,5
240_C		208705,33	374381,88	7,50	8,6	5,8	-1,3	9,1
240_D		208705,33	374381,88	10,50	9,5	6,7	-0,4	10,0
240_E		208705,33	374381,88	13,50	10,4	7,5	0,4	10,8
240_F		208705,33	374381,88	16,50	11,7	8,8	1,7	12,1
241_A		208713,08	374374,94	1,50	7,6	4,8	-2,3	8,1
241_B		208713,08	374374,94	4,50	8,2	5,3	-1,8	8,6
241_C		208713,08	374374,94	7,50	8,6	5,8	-1,3	9,1
241_D		208713,08	374374,94	10,50	9,5	6,6	-0,5	9,9
241_E		208713,08	374374,94	13,50	10,5	7,6	0,5	10,9
241_F		208713,08	374374,94	16,50	11,8	8,9	1,9	12,2
242_A		208721,03	374375,66	19,50	12,2	9,4	2,3	12,7
242_A		208721,03	374375,66	1,50	7,0	4,2	-2,9	7,5
242_B		208721,03	374375,66	4,50	7,8	5,0	-2,1	8,3
242_C		208721,03	374375,66	7,50	8,4	5,6	-1,5	8,9
242_D		208721,03	374375,66	10,50	9,2	6,3	-0,8	9,6
242_E		208721,03	374375,66	13,50	9,7	6,9	-0,2	10,2
242_F		208721,03	374375,66	16,50	11,6	8,7	1,7	12,0
243_A		208730,54	374386,28	19,50	12,9	10,1	3,0	13,4
243_A		208730,54	374386,28	1,50	7,8	5,0	-2,1	8,3
243_B		208730,54	374386,28	4,50	8,5	5,7	-1,4	9,0
243_C		208730,54	374386,28	7,50	9,1	6,3	-0,8	9,6
243_D		208730,54	374386,28	10,50	9,8	6,9	-0,1	10,3
243_E		208730,54	374386,28	13,50	10,1	7,2	0,2	10,6
243_F		208730,54	374386,28	16,50	11,0	8,1	1,1	11,4
244_A		208737,79	374394,36	19,50	12,8	10,0	2,9	13,3
244_A		208737,79	374394,36	1,50	8,0	5,2	-1,9	8,5
244_B		208737,79	374394,36	4,50	8,8	5,9	-1,2	9,2
244_C		208737,79	374394,36	7,50	9,4	6,6	-0,5	9,9
244_D		208737,79	374394,36	10,50	10,1	7,2	0,1	10,5
244_E		208737,79	374394,36	13,50	10,3	7,4	0,4	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_F		208737,79	374394,36	16,50	11,1	8,2	1,2	11,5
245_A		208722,98	374408,32	19,50	28,2	25,5	18,4	28,7
246_A		208715,68	374400,17	19,50	26,6	23,9	16,8	27,1
247_A		208706,70	374390,16	19,50	25,2	22,5	15,3	25,7
248_A		208706,95	374383,13	19,50	13,8	10,9	3,9	14,3
249_A		208714,25	374376,59	19,50	13,3	10,3	3,3	13,7
24_A		208577,04	374366,11	1,50	12,0	9,2	2,1	12,5
24_B		208577,04	374366,11	4,50	13,3	10,4	3,3	13,7
24_C		208577,04	374366,11	7,50	14,0	11,1	4,1	14,5
24_D		208577,04	374366,11	10,50	14,8	11,9	4,9	15,3
24_E		208577,04	374366,11	13,50	15,6	12,7	5,7	16,1
250_A		208792,97	374402,74	1,50	10,5	7,7	0,6	11,0
250_B		208792,97	374402,74	4,50	11,7	8,9	1,8	12,2
250_C		208792,97	374402,74	7,50	12,5	9,7	2,6	13,0
250_D		208792,97	374402,74	10,50	13,3	10,5	3,4	13,8
250_E		208792,97	374402,74	13,50	14,2	11,4	4,3	14,7
251_A		208799,54	374410,07	1,50	9,5	6,7	-0,4	10,0
251_B		208799,54	374410,07	4,50	10,7	7,9	0,8	11,2
251_C		208799,54	374410,07	7,50	11,5	8,7	1,6	12,0
251_D		208799,54	374410,07	10,50	12,2	9,4	2,3	12,7
251_E		208799,54	374410,07	13,50	13,3	10,5	3,4	13,8
252_A		208799,98	374415,49	1,50	16,8	14,0	6,9	17,3
252_B		208799,98	374415,49	4,50	17,6	14,8	7,7	18,1
252_C		208799,98	374415,49	7,50	18,6	15,7	8,7	19,1
252_D		208799,98	374415,49	10,50	20,0	17,1	10,0	20,4
252_E		208799,98	374415,49	13,50	22,2	19,4	12,3	22,7
253_A		208794,59	374420,32	1,50	16,7	13,9	6,8	17,2
253_B		208794,59	374420,32	4,50	17,5	14,6	7,5	17,9
253_C		208794,59	374420,32	7,50	18,4	15,5	8,4	18,8
253_D		208794,59	374420,32	10,50	19,5	16,7	9,6	20,0
253_E		208794,59	374420,32	13,50	20,8	17,9	10,8	21,2
254_A		208787,68	374426,52	1,50	17,3	14,5	7,4	17,8
254_B		208787,68	374426,52	4,50	18,1	15,3	8,2	18,6
254_C		208787,68	374426,52	7,50	19,2	16,3	9,3	19,6
254_D		208787,68	374426,52	10,50	20,4	17,5	10,5	20,9
254_E		208787,68	374426,52	13,50	21,7	18,9	11,8	22,2
254_F		208787,68	374426,52	16,50	23,0	20,1	13,1	23,4
255_A		208777,60	374435,55	1,50	19,9	17,2	10,1	20,4
255_B		208777,60	374435,55	4,50	20,6	17,8	10,7	21,1
255_C		208777,60	374435,55	7,50	21,7	18,8	11,8	22,2
255_D		208777,60	374435,55	10,50	22,8	20,0	12,9	23,3
255_E		208777,60	374435,55	13,50	24,6	21,8	14,7	25,1
255_F		208777,60	374435,55	16,50	25,1	22,3	15,2	25,6
256_A		208770,02	374442,34	1,50	20,5	17,7	10,6	21,0
256_B		208770,02	374442,34	4,50	21,1	18,3	11,2	21,6
256_C		208770,02	374442,34	7,50	22,3	19,4	12,4	22,8
256_D		208770,02	374442,34	10,50	23,7	20,8	13,7	24,1
256_E		208770,02	374442,34	13,50	25,9	23,0	16,0	26,3
256_F		208770,02	374442,34	16,50	28,2	25,4	18,3	28,7
257_A		208764,17	374447,59	1,50	22,5	19,7	12,6	23,0
257_B		208764,17	374447,59	4,50	23,9	21,1	14,0	24,4
257_C		208764,17	374447,59	7,50	25,3	22,5	15,4	25,8
257_D		208764,17	374447,59	10,50	27,6	24,8	17,7	28,1
257_E		208764,17	374447,59	13,50	29,9	27,1	20,0	30,4
257_F		208764,17	374447,59	16,50	32,3	29,6	22,4	32,8
258_A		208758,08	374447,27	1,50	30,2	27,5	20,4	30,7
258_B		208758,08	374447,27	4,50	31,8	29,1	21,9	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C		208758,08	374447,27	7,50	33,0	30,2	23,1	33,5
258_D		208758,08	374447,27	10,50	33,2	30,4	23,3	33,7
258_E		208758,08	374447,27	13,50	33,3	30,5	23,4	33,8
259_A		208752,39	374440,92	1,50	29,2	26,5	19,3	29,7
259_B		208752,39	374440,92	4,50	30,7	28,0	20,8	31,2
259_C		208752,39	374440,92	7,50	31,9	29,1	22,0	32,4
259_D		208752,39	374440,92	10,50	32,3	29,5	22,4	32,8
259_E		208752,39	374440,92	13,50	32,4	29,6	22,5	32,8
25_A		208583,91	374367,87	1,50	11,4	8,6	1,5	11,9
25_B		208583,91	374367,87	4,50	12,7	9,8	2,8	13,2
25_C		208583,91	374367,87	7,50	13,7	10,7	3,7	14,1
25_D		208583,91	374367,87	10,50	14,6	11,7	4,7	15,1
25_E		208583,91	374367,87	13,50	15,9	13,0	6,0	16,4
260_A		208745,47	374433,20	1,50	28,3	25,6	18,4	28,8
260_B		208745,47	374433,20	4,50	29,7	26,9	19,8	30,2
260_C		208745,47	374433,20	7,50	30,7	27,9	20,8	31,2
260_D		208745,47	374433,20	10,50	31,4	28,6	21,5	31,9
260_E		208745,47	374433,20	13,50	31,5	28,7	21,6	31,9
261_A		208739,29	374426,30	1,50	27,6	24,8	17,7	28,1
261_B		208739,29	374426,30	4,50	28,9	26,1	19,0	29,4
261_C		208739,29	374426,30	7,50	29,9	27,1	20,0	30,4
261_D		208739,29	374426,30	10,50	30,7	27,9	20,8	31,2
262_A		208734,16	374420,58	1,50	27,6	24,8	17,7	28,1
262_B		208734,16	374420,58	4,50	28,8	26,0	18,9	29,3
262_C		208734,16	374420,58	7,50	29,8	27,0	19,9	30,2
262_D		208734,16	374420,58	10,50	30,6	27,8	20,7	31,1
263_A		208734,97	374413,06	1,50	11,6	8,8	1,7	12,1
263_B		208734,97	374413,06	4,50	12,5	9,7	2,6	13,0
263_C		208734,97	374413,06	7,50	13,4	10,6	3,5	13,9
263_D		208734,97	374413,06	10,50	14,7	11,8	4,8	15,2
263_E		208734,97	374413,06	13,50	17,6	14,7	7,6	18,0
264_A		208741,36	374407,34	1,50	12,0	9,2	2,1	12,5
264_B		208741,36	374407,34	4,50	12,4	9,6	2,5	12,9
264_C		208741,36	374407,34	7,50	13,2	10,4	3,3	13,7
264_D		208741,36	374407,34	10,50	14,2	11,3	4,2	14,6
264_E		208741,36	374407,34	13,50	15,1	12,2	5,2	15,6
265_A		208747,39	374408,08	1,50	10,2	7,4	0,3	10,7
265_B		208747,39	374408,08	4,50	10,9	8,1	1,0	11,4
265_C		208747,39	374408,08	7,50	11,5	8,7	1,6	12,0
265_D		208747,39	374408,08	10,50	12,0	9,2	2,1	12,5
265_E		208747,39	374408,08	13,50	12,2	9,3	2,3	12,6
266_A		208753,16	374414,51	1,50	8,5	5,7	-1,4	9,0
266_B		208753,16	374414,51	4,50	9,4	6,6	-0,5	9,9
266_C		208753,16	374414,51	7,50	10,3	7,4	0,4	10,7
266_D		208753,16	374414,51	10,50	10,9	8,1	1,0	11,4
266_E		208753,16	374414,51	13,50	11,1	8,3	1,2	11,6
267_A		208759,31	374421,37	1,50	7,7	4,9	-2,2	8,2
267_B		208759,31	374421,37	4,50	8,7	5,9	-1,2	9,2
267_C		208759,31	374421,37	7,50	9,6	6,7	-0,4	10,0
267_D		208759,31	374421,37	10,50	10,3	7,5	0,4	10,8
267_E		208759,31	374421,37	13,50	10,9	8,1	1,0	11,4
267_F		208759,31	374421,37	16,50	11,5	8,7	1,6	12,0
268_A		208766,11	374421,40	1,50	9,6	6,8	-0,3	10,1
268_B		208766,11	374421,40	4,50	10,4	7,6	0,5	10,9
268_C		208766,11	374421,40	7,50	11,5	8,7	1,6	12,0
268_D		208766,11	374421,40	10,50	12,4	9,5	2,5	12,9
268_E		208766,11	374421,40	13,50	13,1	10,2	3,2	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
268_F		208766,11	374421,40	16,50	14,3	11,4	4,4	14,8
269_A		208775,82	374412,70	1,50	9,2	6,4	-0,7	9,6
269_B		208775,82	374412,70	4,50	10,1	7,2	0,1	10,5
269_C		208775,82	374412,70	7,50	10,6	7,8	0,7	11,1
269_D		208775,82	374412,70	10,50	11,3	8,4	1,4	11,8
269_E		208775,82	374412,70	13,50	11,6	8,7	1,7	12,1
269_F		208775,82	374412,70	16,50	12,6	9,7	2,7	13,1
26_A		208589,77	374374,41	1,50	11,2	8,3	1,2	11,6
26_B		208589,77	374374,41	4,50	12,5	9,6	2,6	12,9
26_C		208589,77	374374,41	7,50	13,5	10,6	3,6	14,0
26_D		208589,77	374374,41	10,50	14,9	11,9	4,9	15,3
26_E		208589,77	374374,41	13,50	16,6	13,7	6,7	17,1
270_A		208782,53	374406,69	1,50	9,4	6,7	-0,5	9,9
270_B		208782,53	374406,69	4,50	10,5	7,7	0,6	11,0
270_C		208782,53	374406,69	7,50	11,3	8,5	1,4	11,8
270_D		208782,53	374406,69	10,50	11,7	8,9	1,8	12,2
270_E		208782,53	374406,69	13,50	11,8	8,9	1,9	12,3
271_A		208787,97	374401,81	1,50	9,5	6,7	-0,4	9,9
271_B		208787,97	374401,81	4,50	10,6	7,8	0,7	11,1
271_C		208787,97	374401,81	7,50	11,0	8,2	1,1	11,5
271_D		208787,97	374401,81	10,50	11,4	8,6	1,5	11,9
271_E		208787,97	374401,81	13,50	11,4	8,6	1,5	11,9
272_A		208789,99	374418,14	16,50	15,9	13,2	6,0	16,4
273_A		208784,55	374412,07	16,50	15,6	12,8	5,7	16,1
274_A		208752,16	374419,75	16,50	14,7	11,8	4,8	15,1
275_A		208745,31	374425,90	16,50	22,1	19,3	12,2	22,6
276_A		208759,32	374445,93	16,50	32,1	29,3	22,2	32,6
277_A		208753,70	374439,65	16,50	30,9	28,1	21,0	31,4
278_A		208746,76	374431,89	16,50	30,5	27,7	20,6	31,0
279_A		208740,46	374424,84	13,50	26,6	23,8	16,7	27,1
27_A		208589,33	374380,34	1,50	5,9	3,1	-4,0	6,4
27_B		208589,33	374380,34	4,50	7,2	4,3	-2,8	7,6
27_C		208589,33	374380,34	7,50	7,6	4,7	-2,3	8,1
27_D		208589,33	374380,34	10,50	8,6	5,7	-1,4	9,0
27_E		208589,33	374380,34	13,50	9,4	6,5	-0,6	9,8
280_A		208735,42	374419,22	13,50	30,5	27,8	20,6	31,0
28_A		208583,10	374385,96	1,50	7,2	4,4	-2,7	7,7
28_B		208583,10	374385,96	4,50	9,0	6,1	-1,0	9,4
28_C		208583,10	374385,96	7,50	9,5	6,6	-0,4	10,0
28_D		208583,10	374385,96	10,50	10,2	7,2	0,2	10,6
28_E		208583,10	374385,96	13,50	10,9	7,9	0,9	11,3
29_A		208575,41	374392,89	1,50	9,2	6,4	-0,7	9,7
29_B		208575,41	374392,89	4,50	10,7	7,8	0,8	11,1
29_C		208575,41	374392,89	7,50	11,5	8,6	1,6	12,0
29_D		208575,41	374392,89	10,50	12,0	9,1	2,1	12,5
29_E		208575,41	374392,89	13,50	12,9	9,9	2,9	13,3
301_A		208845,40	374484,90	1,50	29,8	27,1	20,0	30,3
301_B		208845,40	374484,90	4,50	31,2	28,4	21,3	31,7
301_C		208845,40	374484,90	7,50	31,9	29,1	22,0	32,4
301_D		208845,40	374484,90	10,50	32,1	29,3	22,2	32,6
302_A		208834,92	374494,29	1,50	31,7	28,9	21,8	32,2
302_B		208834,92	374494,29	4,50	33,5	30,7	23,6	34,0
302_C		208834,92	374494,29	7,50	33,8	31,0	23,9	34,3
302_D		208834,92	374494,29	10,50	33,8	31,0	23,9	34,3
303_A		208825,45	374502,78	1,50	33,8	31,0	23,9	34,3
303_B		208825,45	374502,78	4,50	35,5	32,7	25,6	36,0
303_C		208825,45	374502,78	7,50	35,7	32,8	25,8	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_D		208825,45	374502,78	10,50	35,5	32,7	25,6	36,0
303_E		208825,45	374502,78	13,50	35,5	32,6	25,6	35,9
304_A		208815,80	374511,43	1,50	37,7	34,8	27,7	38,1
304_B		208815,80	374511,43	4,50	38,5	35,7	28,6	39,0
304_C		208815,80	374511,43	7,50	38,5	35,6	28,6	38,9
304_D		208815,80	374511,43	10,50	38,1	35,2	28,1	38,5
304_E		208815,80	374511,43	13,50	37,8	35,0	27,9	38,3
305_A		208809,08	374510,90	1,50	45,1	42,3	35,2	45,6
305_B		208809,08	374510,90	4,50	45,6	42,8	35,7	46,1
305_C		208809,08	374510,90	7,50	45,5	42,6	35,6	45,9
305_D		208809,08	374510,90	10,50	45,1	42,3	35,2	45,6
306_A		208802,62	374503,70	1,50	47,9	45,0	37,9	48,3
306_B		208802,62	374503,70	4,50	47,2	44,4	37,3	47,7
306_C		208802,62	374503,70	7,50	46,4	43,5	36,4	46,8
306_D		208802,62	374503,70	10,50	45,6	42,8	35,7	46,1
307_A		208795,51	374495,77	1,50	43,5	40,7	33,6	43,9
307_B		208795,51	374495,77	4,50	44,1	41,3	34,2	44,6
307_C		208795,51	374495,77	7,50	43,8	41,0	33,9	44,3
307_D		208795,51	374495,77	10,50	43,4	40,5	33,5	43,8
308_A		208789,53	374489,09	1,50	40,3	37,5	30,4	40,7
308_B		208789,53	374489,09	4,50	41,4	38,6	31,5	41,9
308_C		208789,53	374489,09	7,50	41,3	38,5	31,4	41,8
309_A		208784,05	374482,98	1,50	37,9	35,1	28,0	38,4
309_B		208784,05	374482,98	4,50	39,6	36,8	29,7	40,1
309_C		208784,05	374482,98	7,50	39,6	36,8	29,7	40,1
30_A		208569,11	374393,01	1,50	7,5	4,6	-2,5	7,9
30_B		208569,11	374393,01	4,50	8,3	5,4	-1,6	8,8
30_C		208569,11	374393,01	7,50	8,8	5,9	-1,2	9,2
30_D		208569,11	374393,01	10,50	9,8	6,8	-0,2	10,2
30_E		208569,11	374393,01	13,50	10,8	7,9	0,9	11,3
310_A		208778,69	374477,00	1,50	36,1	33,4	26,3	36,6
310_B		208778,69	374477,00	4,50	38,2	35,4	28,3	38,7
310_C		208778,69	374477,00	7,50	38,3	35,5	28,4	38,8
311_A		208770,54	374467,91	1,50	33,8	31,0	23,9	34,3
311_B		208770,54	374467,91	4,50	35,9	33,1	26,0	36,4
311_C		208770,54	374467,91	7,50	36,3	33,5	26,4	36,8
312_A		208770,42	374457,83	1,50	18,3	15,5	8,4	18,8
312_B		208770,42	374457,83	4,50	19,3	16,5	9,5	19,8
312_C		208770,42	374457,83	7,50	20,2	17,3	10,3	20,6
312_D		208770,42	374457,83	10,50	21,0	18,2	11,1	21,4
313_A		208779,01	374450,13	1,50	18,1	15,3	8,2	18,6
313_B		208779,01	374450,13	4,50	18,7	15,8	8,8	19,1
313_C		208779,01	374450,13	7,50	19,7	16,9	9,8	20,2
313_D		208779,01	374450,13	10,50	20,8	17,9	10,9	21,2
314_A		208788,78	374441,38	1,50	19,0	16,2	9,1	19,5
314_B		208788,78	374441,38	4,50	19,4	16,6	9,5	19,9
314_C		208788,78	374441,38	7,50	20,2	17,4	10,3	20,7
314_D		208788,78	374441,38	10,50	21,1	18,3	11,2	21,6
315_A		208797,88	374433,22	1,50	18,1	15,4	8,2	18,6
315_B		208797,88	374433,22	4,50	18,6	15,8	8,7	19,1
315_C		208797,88	374433,22	7,50	19,2	16,4	9,3	19,7
315_D		208797,88	374433,22	10,50	20,0	17,2	10,1	20,5
316_A		208807,04	374433,43	1,50	11,0	8,2	1,1	11,5
316_B		208807,04	374433,43	4,50	12,1	9,2	2,2	12,5
316_C		208807,04	374433,43	7,50	13,2	10,3	3,2	13,6
316_D		208807,04	374433,43	10,50	14,2	11,3	4,3	14,6
317_A		208815,90	374443,34	1,50	12,0	9,1	2,0	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
317_B		208815,90	374443,34	4,50	13,0	10,2	3,1	13,5
317_C		208815,90	374443,34	7,50	14,0	11,1	4,1	14,5
317_D		208815,90	374443,34	10,50	13,3	10,5	3,4	13,8
318_A		208822,67	374450,90	1,50	12,1	9,3	2,2	12,6
318_B		208822,67	374450,90	4,50	13,2	10,3	3,2	13,6
318_C		208822,67	374450,90	7,50	14,1	11,2	4,1	14,5
319_A		208828,69	374457,63	1,50	12,3	9,5	2,4	12,8
319_B		208828,69	374457,63	4,50	13,5	10,6	3,5	13,9
319_C		208828,69	374457,63	7,50	14,5	11,6	4,6	14,9
31_A		208629,02	374399,18	1,50	12,5	9,8	2,7	13,0
31_B		208629,02	374399,18	4,50	13,4	10,6	3,5	13,8
31_C		208629,02	374399,18	7,50	14,0	11,2	4,1	14,5
31_D		208629,02	374399,18	10,50	14,2	11,4	4,3	14,7
31_E		208629,02	374399,18	13,50	11,5	8,5	1,5	11,9
320_A		208835,13	374464,83	1,50	15,2	12,5	5,4	15,7
320_B		208835,13	374464,83	4,50	16,1	13,2	6,2	16,5
320_C		208835,13	374464,83	7,50	16,7	13,9	6,8	17,2
321_A		208840,70	374471,04	1,50	17,4	14,6	7,5	17,9
321_B		208840,70	374471,04	4,50	18,0	15,2	8,1	18,5
321_C		208840,70	374471,04	7,50	18,4	15,6	8,5	18,9
321_D		208840,70	374471,04	10,50	19,1	16,3	9,2	19,6
322_A		208846,12	374477,05	1,50	17,3	14,5	7,4	17,8
322_B		208846,12	374477,05	4,50	17,9	15,1	8,0	18,4
322_C		208846,12	374477,05	7,50	18,4	15,6	8,5	18,9
322_D		208846,12	374477,05	10,50	19,3	16,5	9,4	19,8
323_A		208822,15	374496,66	13,50	18,3	15,5	8,4	18,8
324_A		208797,45	374487,55	13,50	15,4	12,5	5,5	15,8
325_A		208813,24	374449,30	10,50	18,2	15,2	8,2	18,6
326_A		208833,43	374471,89	10,50	16,9	13,9	6,9	17,3
327_A		208771,73	374466,75	10,50	35,6	32,8	25,7	36,1
328_A		208779,86	374475,81	10,50	37,3	34,5	27,4	37,8
329_A		208785,14	374481,70	10,50	38,6	35,8	28,7	39,1
32_A		208622,23	374391,60	1,50	11,0	8,2	1,1	11,5
32_B		208622,23	374391,60	4,50	12,2	9,4	2,3	12,7
32_C		208622,23	374391,60	7,50	13,0	10,2	3,1	13,5
32_D		208622,23	374391,60	10,50	12,5	9,6	2,6	13,0
32_E		208622,23	374391,60	13,50	11,0	8,1	1,1	11,4
330_A		208790,65	374487,85	10,50	40,0	37,2	30,1	40,5
331_A		208796,61	374494,49	13,50	41,0	38,2	31,1	41,5
332_A		208803,80	374502,50	13,50	43,4	40,6	33,5	43,9
333_A		208810,22	374509,65	13,50	43,3	40,5	33,4	43,8
334_A		208816,92	374493,37	1,50	16,7	13,8	6,8	17,2
334_B		208816,92	374493,37	4,50	18,0	15,1	8,0	18,4
334_C		208816,92	374493,37	7,50	19,0	16,0	9,0	19,4
334_D		208816,92	374493,37	10,50	20,4	17,4	10,4	20,8
334_E		208816,92	374493,37	13,50	23,5	20,5	13,5	23,9
335_A		208826,83	374484,37	1,50	15,8	12,9	5,9	16,3
335_B		208826,83	374484,37	4,50	17,4	14,4	7,4	17,8
335_C		208826,83	374484,37	7,50	18,8	15,9	8,9	19,3
335_D		208826,83	374484,37	10,50	20,5	17,5	10,5	20,9
336_A		208830,33	374478,45	1,50	15,2	12,3	5,3	15,7
336_B		208830,33	374478,45	4,50	16,8	13,9	6,8	17,2
336_C		208830,33	374478,45	7,50	18,3	15,3	8,3	18,7
336_D		208830,33	374478,45	10,50	20,4	17,4	10,4	20,8
337_A		208826,04	374473,68	1,50	15,2	12,3	5,2	15,6
337_B		208826,04	374473,68	4,50	16,7	13,8	6,8	17,1
337_C		208826,04	374473,68	7,50	18,3	15,3	8,3	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
338_A		208819,13	374465,96	1,50	15,0	12,1	5,1	15,5
338_B		208819,13	374465,96	4,50	16,6	13,6	6,6	17,0
338_C		208819,13	374465,96	7,50	18,4	15,4	8,4	18,8
339_A		208812,53	374458,58	1,50	15,0	12,1	5,1	15,5
339_B		208812,53	374458,58	4,50	16,6	13,7	6,7	17,1
339_C		208812,53	374458,58	7,50	18,4	15,4	8,4	18,8
33_A		208613,36	374391,75	1,50	24,6	21,8	14,7	25,1
33_B		208613,36	374391,75	4,50	26,5	23,7	16,6	27,0
33_C		208613,36	374391,75	7,50	27,1	24,3	17,2	27,6
33_D		208613,36	374391,75	10,50	27,1	24,3	17,2	27,6
33_E		208613,36	374391,75	13,50	27,1	24,3	17,2	27,5
340_A		208805,45	374450,68	1,50	14,9	12,1	5,0	15,4
340_B		208805,45	374450,68	4,50	16,5	13,6	6,5	16,9
340_C		208805,45	374450,68	7,50	18,3	15,3	8,3	18,7
340_D		208805,45	374450,68	10,50	19,8	16,8	9,8	20,2
341_A		208798,13	374450,05	1,50	14,9	12,0	5,0	15,3
341_B		208798,13	374450,05	4,50	16,5	13,6	6,6	17,0
341_C		208798,13	374450,05	7,50	18,3	15,3	8,3	18,7
341_D		208798,13	374450,05	10,50	19,5	16,5	9,5	19,9
342_A		208787,05	374459,97	1,50	14,9	12,0	4,9	15,3
342_B		208787,05	374459,97	4,50	16,6	13,7	6,7	17,0
342_C		208787,05	374459,97	7,50	18,6	15,6	8,6	19,0
342_D		208787,05	374459,97	10,50	20,9	17,9	11,0	21,3
343_A		208788,03	374468,41	1,50	12,0	9,1	2,1	12,4
343_B		208788,03	374468,41	4,50	12,9	10,0	3,0	13,4
343_C		208788,03	374468,41	7,50	13,9	11,0	3,9	14,3
343_D		208788,03	374468,41	10,50	14,7	11,7	4,7	15,1
344_A		208794,29	374475,38	1,50	12,7	9,8	2,7	13,1
344_B		208794,29	374475,38	4,50	13,6	10,7	3,7	14,1
344_C		208794,29	374475,38	7,50	14,6	11,7	4,6	15,0
344_D		208794,29	374475,38	10,50	15,2	12,3	5,3	15,7
345_A		208799,76	374481,48	1,50	13,1	10,2	3,2	13,6
345_B		208799,76	374481,48	4,50	14,2	11,2	4,2	14,6
345_C		208799,76	374481,48	7,50	15,2	12,3	5,3	15,7
345_D		208799,76	374481,48	10,50	15,9	12,9	5,9	16,3
346_A		208804,68	374486,97	1,50	13,3	10,4	3,4	13,7
346_B		208804,68	374486,97	4,50	14,4	11,4	4,4	14,8
346_C		208804,68	374486,97	7,50	15,5	12,6	5,6	16,0
346_D		208804,68	374486,97	10,50	16,2	13,2	6,2	16,6
346_E		208804,68	374486,97	13,50	13,6	10,6	3,6	14,0
347_A		208810,64	374493,63	1,50	13,0	10,1	3,0	13,4
347_B		208810,64	374493,63	4,50	14,1	11,2	4,2	14,5
347_C		208810,64	374493,63	7,50	15,3	12,3	5,3	15,7
347_D		208810,64	374493,63	10,50	16,3	13,3	6,3	16,7
347_E		208810,64	374493,63	13,50	17,6	14,6	7,6	18,0
348_A		208890,76	374434,02	1,50	19,2	16,5	9,4	19,7
348_B		208890,76	374434,02	4,50	19,7	17,0	9,9	20,2
348_C		208890,76	374434,02	7,50	19,8	17,0	9,9	20,3
348_D		208890,76	374434,02	10,50	20,2	17,5	10,3	20,7
348_E		208890,76	374434,02	13,50	20,5	17,8	10,7	21,1
349_A		208897,44	374441,52	1,50	17,8	15,1	8,0	18,3
349_B		208897,44	374441,52	4,50	18,3	15,6	8,5	18,8
349_C		208897,44	374441,52	7,50	18,5	15,8	8,6	19,0
349_D		208897,44	374441,52	10,50	19,0	16,3	9,1	19,5
349_E		208897,44	374441,52	13,50	19,2	16,5	9,4	19,7
34_A		208604,95	374399,29	1,50	26,7	23,9	16,8	27,2
34_B		208604,95	374399,29	4,50	28,9	26,1	19,0	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_C		208604,95	374399,29	7,50	28,9	26,1	19,0	29,4
34_D		208604,95	374399,29	10,50	28,9	26,1	19,0	29,4
34_E		208604,95	374399,29	13,50	28,8	26,0	18,9	29,3
350_A		208895,84	374450,35	1,50	24,8	22,0	14,9	25,3
350_B		208895,84	374450,35	4,50	25,4	22,6	15,5	25,9
350_C		208895,84	374450,35	7,50	25,6	22,8	15,7	26,1
350_D		208895,84	374450,35	10,50	26,2	23,4	16,3	26,7
350_E		208895,84	374450,35	13,50	26,7	23,9	16,8	27,2
351_A		208887,16	374458,14	1,50	25,0	22,3	15,1	25,5
351_B		208887,16	374458,14	4,50	25,7	22,9	15,8	26,1
351_C		208887,16	374458,14	7,50	25,9	23,1	16,0	26,4
351_D		208887,16	374458,14	10,50	26,5	23,7	16,6	27,0
351_E		208887,16	374458,14	13,50	26,9	24,1	17,0	27,4
352_A		208878,26	374466,14	1,50	26,0	23,3	16,2	26,5
352_B		208878,26	374466,14	4,50	26,7	23,9	16,8	27,1
352_C		208878,26	374466,14	7,50	26,9	24,1	17,0	27,4
352_D		208878,26	374466,14	10,50	27,5	24,7	17,6	28,0
353_A		208869,00	374474,47	1,50	26,5	23,7	16,6	27,0
353_B		208869,00	374474,47	4,50	27,1	24,3	17,2	27,6
353_C		208869,00	374474,47	7,50	27,5	24,7	17,6	28,0
353_D		208869,00	374474,47	10,50	27,9	25,1	18,0	28,4
354_A		208860,74	374475,49	1,50	27,7	24,9	17,8	28,2
354_B		208860,74	374475,49	4,50	28,9	26,1	19,0	29,4
354_C		208860,74	374475,49	7,50	29,9	27,0	20,0	30,3
354_D		208860,74	374475,49	10,50	30,0	27,2	20,1	30,5
355_A		208851,93	374465,69	1,50	23,1	20,3	13,2	23,6
355_B		208851,93	374465,69	4,50	23,6	20,7	13,6	24,0
355_C		208851,93	374465,69	7,50	24,2	21,3	14,2	24,6
355_D		208851,93	374465,69	10,50	25,0	22,2	15,1	25,5
356_A		208843,66	374456,49	1,50	15,7	12,8	5,8	16,2
356_B		208843,66	374456,49	4,50	16,8	13,9	6,9	17,3
356_C		208843,66	374456,49	7,50	18,1	15,1	8,1	18,5
357_A		208835,10	374446,97	1,50	14,3	11,4	4,3	14,7
357_B		208835,10	374446,97	4,50	15,6	12,7	5,7	16,1
357_C		208835,10	374446,97	7,50	17,2	14,2	7,2	17,6
358_A		208826,39	374437,28	1,50	13,5	10,6	3,6	14,0
358_B		208826,39	374437,28	4,50	14,7	11,8	4,8	15,1
358_C		208826,39	374437,28	7,50	16,1	13,2	6,2	16,6
359_A		208816,90	374426,73	1,50	13,1	10,3	3,2	13,6
359_B		208816,90	374426,73	4,50	14,3	11,4	4,4	14,8
359_C		208816,90	374426,73	7,50	15,9	12,9	5,9	16,3
359_D		208816,90	374426,73	10,50	17,6	14,6	7,6	18,0
35_A		208593,80	374409,28	19,50	31,5	28,6	21,5	31,9
35_A		208593,80	374409,28	1,50	30,9	28,2	21,0	31,4
35_B		208593,80	374409,28	4,50	32,5	29,7	22,6	33,0
35_C		208593,80	374409,28	7,50	32,5	29,7	22,6	33,0
35_D		208593,80	374409,28	10,50	32,3	29,5	22,4	32,8
35_E		208593,80	374409,28	13,50	32,1	29,3	22,2	32,6
35_F		208593,80	374409,28	16,50	31,9	29,1	22,0	32,4
360_A		208815,78	374417,17	1,50	15,9	13,1	6,0	16,4
360_B		208815,78	374417,17	4,50	16,5	13,7	6,6	17,0
360_C		208815,78	374417,17	7,50	17,0	14,1	7,1	17,4
360_D		208815,78	374417,17	10,50	17,6	14,8	7,7	18,1
361_A		208828,02	374406,25	1,50	19,8	17,1	9,9	20,3
361_B		208828,02	374406,25	4,50	20,2	17,5	10,4	20,7
361_C		208828,02	374406,25	7,50	20,8	18,1	11,0	21,3
361_D		208828,02	374406,25	10,50	21,5	18,7	11,6	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A		208827,11	374427,30	10,50	17,1	14,1	7,1	17,5
363_A		208851,59	374455,67	10,50	16,1	13,2	6,1	16,5
364_A		208879,44	374456,60	13,50	26,0	23,2	16,1	26,5
365_A		208880,90	374442,05	1,50	12,3	9,5	2,4	12,8
365_B		208880,90	374442,05	4,50	13,3	10,4	3,4	13,7
365_C		208880,90	374442,05	7,50	14,4	11,5	4,5	14,9
365_D		208880,90	374442,05	10,50	15,9	12,9	5,9	16,3
365_E		208880,90	374442,05	13,50	18,0	15,0	8,0	18,4
366_A		208878,83	374448,55	1,50	14,3	11,5	4,4	14,8
366_B		208878,83	374448,55	4,50	15,6	12,7	5,6	16,0
366_C		208878,83	374448,55	7,50	16,5	13,6	6,5	16,9
366_D		208878,83	374448,55	10,50	17,5	14,6	7,5	17,9
366_E		208878,83	374448,55	13,50	18,4	15,5	8,4	18,8
367_A		208869,70	374456,78	1,50	13,8	10,9	3,9	14,2
367_B		208869,70	374456,78	4,50	15,0	12,1	5,1	15,5
367_C		208869,70	374456,78	7,50	16,4	13,5	6,5	16,8
367_D		208869,70	374456,78	10,50	17,7	14,7	7,7	18,1
368_A		208861,05	374456,83	1,50	11,1	8,3	1,2	11,6
368_B		208861,05	374456,83	4,50	12,4	9,6	2,5	12,9
368_C		208861,05	374456,83	7,50	13,2	10,4	3,3	13,7
368_D		208861,05	374456,83	10,50	14,3	11,4	4,4	14,8
369_A		208853,79	374448,76	1,50	11,4	8,5	1,5	11,8
369_B		208853,79	374448,76	4,50	12,6	9,8	2,7	13,1
369_C		208853,79	374448,76	7,50	13,5	10,6	3,6	13,9
36_A		208585,32	374416,88	19,50	34,3	31,5	24,4	34,8
36_A		208585,32	374416,88	1,50	35,7	32,9	25,8	36,2
36_B		208585,32	374416,88	4,50	36,2	33,4	26,3	36,7
36_C		208585,32	374416,88	7,50	36,0	33,2	26,1	36,5
36_D		208585,32	374416,88	10,50	35,7	32,9	25,8	36,2
36_E		208585,32	374416,88	13,50	35,3	32,5	25,4	35,8
36_F		208585,32	374416,88	16,50	34,9	32,1	25,0	35,4
370_A		208844,55	374438,49	1,50	11,0	8,2	1,1	11,5
370_B		208844,55	374438,49	4,50	12,3	9,4	2,4	12,7
370_C		208844,55	374438,49	7,50	12,9	10,0	3,0	13,3
371_A		208835,82	374428,78	1,50	11,2	8,4	1,4	11,7
371_B		208835,82	374428,78	4,50	12,5	9,7	2,6	13,0
371_C		208835,82	374428,78	7,50	13,1	10,3	3,2	13,6
372_A		208835,85	374416,31	1,50	12,9	10,1	3,0	13,4
372_B		208835,85	374416,31	4,50	14,5	11,6	4,6	15,0
372_C		208835,85	374416,31	7,50	15,5	12,6	5,6	16,0
372_D		208835,85	374416,31	10,50	16,4	13,5	6,5	16,9
37_A		208578,40	374423,08	19,50	36,2	33,3	26,3	36,6
37_A		208578,40	374423,08	1,50	39,9	37,1	30,0	40,4
37_B		208578,40	374423,08	4,50	39,8	37,0	29,9	40,3
37_C		208578,40	374423,08	7,50	39,3	36,5	29,4	39,8
37_D		208578,40	374423,08	10,50	38,6	35,8	28,7	39,1
37_E		208578,40	374423,08	13,50	37,8	35,0	27,9	38,3
37_F		208578,40	374423,08	16,50	37,0	34,2	27,1	37,5
38_A		208577,74	374431,40	19,50	42,0	39,2	32,1	42,5
38_A		208577,74	374431,40	1,50	47,6	44,8	37,7	48,1
38_B		208577,74	374431,40	4,50	47,1	44,2	37,2	47,5
38_C		208577,74	374431,40	7,50	45,9	43,1	36,0	46,4
38_D		208577,74	374431,40	10,50	44,8	42,0	34,9	45,3
38_E		208577,74	374431,40	13,50	43,8	40,9	33,9	44,2
38_F		208577,74	374431,40	16,50	42,8	40,0	32,9	43,3
39_A		208584,02	374438,41	19,50	42,2	39,4	32,3	42,7
39_A		208584,02	374438,41	1,50	47,7	44,9	37,8	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B		208584,02	374438,41	4,50	47,2	44,3	37,3	47,6
39_C		208584,02	374438,41	7,50	46,0	43,2	36,1	46,5
39_D		208584,02	374438,41	10,50	44,9	42,1	35,0	45,4
39_E		208584,02	374438,41	13,50	43,9	41,1	34,0	44,4
39_F		208584,02	374438,41	16,50	43,0	40,2	33,1	43,5
40_A		208592,92	374448,35	19,50	42,4	39,5	32,5	42,8
40_A		208592,92	374448,35	1,50	47,8	45,0	37,9	48,3
40_B		208592,92	374448,35	4,50	47,3	44,4	37,4	47,7
40_C		208592,92	374448,35	7,50	46,1	43,3	36,2	46,6
40_D		208592,92	374448,35	10,50	45,0	42,2	35,1	45,5
40_E		208592,92	374448,35	13,50	44,0	41,2	34,1	44,5
40_F		208592,92	374448,35	16,50	43,1	40,3	33,2	43,6
41_A		208602,97	374452,36	19,50	36,4	33,6	26,5	36,9
41_A		208602,97	374452,36	1,50	40,7	37,9	30,8	41,2
41_B		208602,97	374452,36	4,50	40,6	37,8	30,7	41,1
41_C		208602,97	374452,36	7,50	39,9	37,1	30,0	40,4
41_D		208602,97	374452,36	10,50	39,1	36,3	29,2	39,6
41_E		208602,97	374452,36	13,50	38,3	35,4	28,3	38,7
41_F		208602,97	374452,36	16,50	37,2	34,4	27,3	37,7
42_A		208609,34	374446,65	19,50	33,0	30,2	23,1	33,5
42_A		208609,34	374446,65	1,50	35,3	32,5	25,4	35,8
42_B		208609,34	374446,65	4,50	35,4	32,6	25,5	35,9
42_C		208609,34	374446,65	7,50	35,2	32,4	25,3	35,7
42_D		208609,34	374446,65	10,50	34,8	32,0	24,9	35,3
42_E		208609,34	374446,65	13,50	34,3	31,5	24,4	34,8
42_F		208609,34	374446,65	16,50	33,7	30,9	23,8	34,2
43_A		208608,02	374437,18	19,50	18,4	15,5	8,5	18,9
43_A		208608,02	374437,18	1,50	14,1	11,3	4,2	14,6
43_B		208608,02	374437,18	4,50	15,0	12,2	5,1	15,5
43_C		208608,02	374437,18	7,50	15,7	12,8	5,7	16,1
43_D		208608,02	374437,18	10,50	16,5	13,6	6,6	16,9
43_E		208608,02	374437,18	13,50	17,1	14,2	7,2	17,6
43_F		208608,02	374437,18	16,50	17,7	14,8	7,7	18,1
44_A		208608,80	374425,65	19,50	19,3	16,4	9,4	19,8
44_A		208608,80	374425,65	1,50	15,7	12,9	5,8	16,2
44_B		208608,80	374425,65	4,50	17,0	14,1	7,1	17,4
44_C		208608,80	374425,65	7,50	17,7	14,8	7,7	18,1
44_D		208608,80	374425,65	10,50	18,3	15,4	8,4	18,8
44_E		208608,80	374425,65	13,50	18,8	15,9	8,9	19,3
44_F		208608,80	374425,65	16,50	19,3	16,4	9,4	19,8
45_A		208618,61	374416,85	1,50	14,1	11,2	4,2	14,6
45_B		208618,61	374416,85	4,50	15,3	12,4	5,4	15,8
45_C		208618,61	374416,85	7,50	16,0	13,1	6,1	16,4
45_D		208618,61	374416,85	10,50	16,7	13,8	6,8	17,2
45_E		208618,61	374416,85	13,50	17,4	14,5	7,4	17,8
46_A		208626,62	374409,67	1,50	16,5	13,7	6,6	17,0
46_B		208626,62	374409,67	4,50	18,0	15,1	8,1	18,5
46_C		208626,62	374409,67	7,50	18,9	16,0	8,9	19,3
46_D		208626,62	374409,67	10,50	19,4	16,5	9,4	19,8
46_E		208626,62	374409,67	13,50	19,9	17,1	10,0	20,4
47_A		208610,75	374416,34	16,50	13,6	10,7	3,7	14,0
47_B		208610,75	374416,34	19,50	14,8	11,8	4,8	15,2
48_A		208604,27	374409,10	16,50	13,3	10,3	3,3	13,7
48_B		208604,27	374409,10	19,50	14,4	11,4	4,4	14,8
49_A		208631,01	374485,02	19,50	37,0	34,1	27,1	37,4
49_A		208631,01	374485,02	1,50	41,6	38,8	31,7	42,1
49_B		208631,01	374485,02	22,50	36,2	33,4	26,3	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_B		208631,01	374485,02	4,50	41,4	38,6	31,5	41,9
49_C		208631,01	374485,02	7,50	40,7	37,9	30,8	41,2
49_D		208631,01	374485,02	10,50	39,7	36,9	29,8	40,2
49_E		208631,01	374485,02	13,50	38,8	36,0	28,9	39,3
49_F		208631,01	374485,02	16,50	37,8	35,0	27,9	38,3
50_A		208638,54	374478,27	19,50	33,0	30,2	23,1	33,5
50_A		208638,54	374478,27	1,50	35,2	32,4	25,3	35,7
50_B		208638,54	374478,27	22,50	32,5	29,6	22,6	32,9
50_B		208638,54	374478,27	4,50	35,4	32,6	25,5	35,9
50_C		208638,54	374478,27	7,50	35,2	32,4	25,3	35,7
50_D		208638,54	374478,27	10,50	34,8	32,0	24,9	35,3
50_E		208638,54	374478,27	13,50	34,4	31,5	24,5	34,8
50_F		208638,54	374478,27	16,50	33,7	30,9	23,8	34,2
51_A		208637,92	374470,54	19,50	19,7	16,8	9,8	20,2
51_A		208637,92	374470,54	1,50	15,2	12,4	5,3	15,7
51_B		208637,92	374470,54	22,50	19,1	16,2	9,2	19,6
51_B		208637,92	374470,54	4,50	16,3	13,4	6,4	16,7
51_C		208637,92	374470,54	7,50	17,2	14,3	7,3	17,6
51_D		208637,92	374470,54	10,50	18,2	15,3	8,3	18,6
51_E		208637,92	374470,54	13,50	18,9	16,0	8,9	19,3
51_F		208637,92	374470,54	16,50	19,4	16,5	9,5	19,9
52_A		208632,45	374464,43	19,50	19,1	16,2	9,2	19,6
52_A		208632,45	374464,43	1,50	15,1	12,2	5,2	15,5
52_B		208632,45	374464,43	22,50	20,4	17,5	10,5	20,9
52_B		208632,45	374464,43	4,50	16,1	13,3	6,2	16,6
52_C		208632,45	374464,43	7,50	17,0	14,1	7,0	17,4
52_D		208632,45	374464,43	10,50	18,0	15,1	8,0	18,4
52_E		208632,45	374464,43	13,50	18,6	15,7	8,7	19,1
52_F		208632,45	374464,43	16,50	19,2	16,3	9,3	19,6
53_A		208627,29	374458,68	19,50	19,5	16,6	9,6	20,0
53_A		208627,29	374458,68	1,50	14,9	12,1	5,0	15,4
53_B		208627,29	374458,68	22,50	20,1	17,2	10,2	20,6
53_B		208627,29	374458,68	4,50	16,0	13,1	6,1	16,5
53_C		208627,29	374458,68	7,50	16,8	14,0	6,9	17,3
53_D		208627,29	374458,68	10,50	17,8	14,9	7,9	18,3
53_E		208627,29	374458,68	13,50	18,4	15,6	8,5	18,9
53_F		208627,29	374458,68	16,50	19,0	16,1	9,0	19,4
54_A		208621,43	374452,14	19,50	19,1	16,2	9,2	19,6
54_A		208621,43	374452,14	1,50	14,8	12,0	4,9	15,3
54_B		208621,43	374452,14	22,50	19,9	17,0	10,0	20,4
54_B		208621,43	374452,14	4,50	15,9	13,0	6,0	16,3
54_C		208621,43	374452,14	7,50	16,7	13,9	6,8	17,2
54_D		208621,43	374452,14	10,50	17,7	14,8	7,7	18,1
54_E		208621,43	374452,14	13,50	18,2	15,4	8,3	18,7
54_F		208621,43	374452,14	16,50	18,7	15,8	8,8	19,2
55_A		208613,90	374450,40	19,50	32,7	29,9	22,8	33,2
55_A		208613,90	374450,40	1,50	34,8	32,0	24,9	35,3
55_B		208613,90	374450,40	22,50	32,1	29,3	22,2	32,6
55_B		208613,90	374450,40	4,50	35,0	32,2	25,1	35,5
55_C		208613,90	374450,40	7,50	34,8	32,0	24,9	35,3
55_D		208613,90	374450,40	10,50	34,5	31,7	24,6	35,0
55_E		208613,90	374450,40	13,50	33,9	31,1	24,0	34,4
55_F		208613,90	374450,40	16,50	33,3	30,5	23,4	33,8
56_A		208606,98	374456,60	19,50	36,3	33,5	26,4	36,8
56_A		208606,98	374456,60	1,50	40,5	37,7	30,6	41,0
56_B		208606,98	374456,60	22,50	35,5	32,7	25,6	36,0
56_B		208606,98	374456,60	4,50	40,4	37,6	30,5	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_C		208606,98	374456,60	7,50	39,7	36,9	29,8	40,2
56_D		208606,98	374456,60	10,50	38,9	36,1	29,0	39,4
56_E		208606,98	374456,60	13,50	38,0	35,2	28,1	38,5
56_F		208606,98	374456,60	16,50	37,1	34,3	27,2	37,6
57_A		208606,99	374464,05	19,50	42,6	39,7	32,6	43,0
57_A		208606,99	374464,05	1,50	47,9	45,1	38,0	48,4
57_B		208606,99	374464,05	22,50	41,9	39,1	32,0	42,4
57_B		208606,99	374464,05	4,50	47,4	44,6	37,5	47,9
57_C		208606,99	374464,05	7,50	46,3	43,4	36,3	46,7
57_D		208606,99	374464,05	10,50	45,2	42,3	35,3	45,6
57_E		208606,99	374464,05	13,50	44,2	41,4	34,3	44,7
57_F		208606,99	374464,05	16,50	43,3	40,5	33,4	43,8
58_A		208613,10	374470,86	19,50	42,6	39,8	32,7	43,1
58_A		208613,10	374470,86	1,50	48,0	45,1	38,1	48,4
58_B		208613,10	374470,86	22,50	42,0	39,1	32,0	42,4
58_B		208613,10	374470,86	4,50	47,4	44,6	37,5	47,9
58_C		208613,10	374470,86	7,50	46,3	43,5	36,4	46,8
58_D		208613,10	374470,86	10,50	45,2	42,4	35,3	45,7
58_E		208613,10	374470,86	13,50	44,3	41,4	34,3	44,7
58_F		208613,10	374470,86	16,50	43,3	40,5	33,4	43,8
59_A		208618,91	374477,34	19,50	42,7	39,9	32,8	43,2
59_A		208618,91	374477,34	1,50	48,0	45,2	38,1	48,5
59_B		208618,91	374477,34	22,50	42,0	39,2	32,1	42,5
59_B		208618,91	374477,34	4,50	47,5	44,7	37,6	48,0
59_C		208618,91	374477,34	7,50	46,4	43,5	36,5	46,8
59_D		208618,91	374477,34	10,50	45,3	42,4	35,4	45,8
59_E		208618,91	374477,34	13,50	44,3	41,5	34,4	44,8
59_F		208618,91	374477,34	16,50	43,4	40,6	33,5	43,9
60_A		208624,58	374483,67	19,50	42,7	39,9	32,8	43,2
60_A		208624,58	374483,67	1,50	48,1	45,2	38,1	48,5
60_B		208624,58	374483,67	22,50	42,1	39,3	32,2	42,6
60_B		208624,58	374483,67	4,50	47,5	44,7	37,6	48,0
60_C		208624,58	374483,67	7,50	46,4	43,6	36,5	46,9
60_D		208624,58	374483,67	10,50	45,3	42,5	35,4	45,8
60_E		208624,58	374483,67	13,50	44,4	41,5	34,5	44,8
60_F		208624,58	374483,67	16,50	43,5	40,6	33,6	43,9
71_A		208679,80	374523,20	1,50	38,0	35,3	28,1	38,5
71_B		208679,80	374523,20	4,50	38,9	36,1	29,0	39,3
71_C		208679,80	374523,20	7,50	38,7	35,9	28,8	39,2
71_D		208679,80	374523,20	10,50	38,4	35,6	28,5	38,9
71_E		208679,80	374523,20	13,50	38,1	35,2	28,2	38,5
72_A		208672,02	374530,17	1,50	43,4	40,6	33,5	43,9
72_B		208672,02	374530,17	4,50	43,4	40,6	33,5	43,9
72_C		208672,02	374530,17	7,50	42,9	40,1	33,0	43,4
72_D		208672,02	374530,17	10,50	42,2	39,4	32,3	42,7
72_E		208672,02	374530,17	13,50	41,5	38,6	31,6	41,9
73_A		208665,63	374529,47	1,50	49,0	46,2	39,1	49,5
73_B		208665,63	374529,47	4,50	48,4	45,6	38,5	48,9
73_C		208665,63	374529,47	7,50	47,3	44,5	37,4	47,8
73_D		208665,63	374529,47	10,50	46,2	43,4	36,3	46,7
73_E		208665,63	374529,47	13,50	45,3	42,4	35,3	45,7
74_A		208658,72	374521,76	1,50	48,5	45,7	38,6	49,0
74_B		208658,72	374521,76	4,50	48,0	45,2	38,1	48,5
74_C		208658,72	374521,76	7,50	46,9	44,1	37,0	47,4
74_D		208658,72	374521,76	10,50	45,8	43,0	35,9	46,3
74_E		208658,72	374521,76	13,50	44,9	42,1	35,0	45,4
75_A		208650,75	374512,87	19,50	43,0	40,2	33,1	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_A		208650,75	374512,87	1,50	48,3	45,5	38,4	48,8
75_B		208650,75	374512,87	4,50	47,8	45,0	37,9	48,3
75_C		208650,75	374512,87	7,50	46,7	43,8	36,8	47,1
75_D		208650,75	374512,87	10,50	45,6	42,8	35,7	46,1
75_E		208650,75	374512,87	13,50	44,6	41,8	34,7	45,1
75_F		208650,75	374512,87	16,50	43,8	41,0	33,9	44,3
76_A		208643,48	374504,75	19,50	42,9	40,1	33,0	43,4
76_A		208643,48	374504,75	1,50	48,2	45,4	38,3	48,7
76_B		208643,48	374504,75	4,50	47,7	44,9	37,8	48,2
76_C		208643,48	374504,75	7,50	46,6	43,8	36,7	47,1
76_D		208643,48	374504,75	10,50	45,5	42,6	35,6	45,9
76_E		208643,48	374504,75	13,50	44,5	41,7	34,6	45,0
76_F		208643,48	374504,75	16,50	43,6	40,8	33,7	44,1
77_A		208637,08	374497,61	19,50	42,8	40,0	32,9	43,3
77_A		208637,08	374497,61	1,50	48,1	45,3	38,2	48,6
77_B		208637,08	374497,61	4,50	47,6	44,8	37,7	48,1
77_C		208637,08	374497,61	7,50	46,5	43,7	36,6	47,0
77_D		208637,08	374497,61	10,50	45,4	42,6	35,5	45,9
77_E		208637,08	374497,61	13,50	44,4	41,6	34,5	44,9
77_F		208637,08	374497,61	16,50	43,5	40,7	33,6	44,0
78_A		208635,29	374488,97	19,50	36,6	33,7	26,7	37,0
78_A		208635,29	374488,97	1,50	41,0	38,2	31,1	41,5
78_B		208635,29	374488,97	4,50	40,8	38,0	30,9	41,3
78_C		208635,29	374488,97	7,50	40,1	37,3	30,2	40,6
78_D		208635,29	374488,97	10,50	39,3	36,5	29,4	39,8
78_E		208635,29	374488,97	13,50	38,4	35,6	28,5	38,9
78_F		208635,29	374488,97	16,50	37,4	34,6	27,5	37,9
79_A		208642,74	374482,29	19,50	32,5	29,7	22,6	33,0
79_A		208642,74	374482,29	1,50	34,6	31,8	24,7	35,1
79_B		208642,74	374482,29	4,50	34,8	32,0	24,9	35,3
79_C		208642,74	374482,29	7,50	34,6	31,8	24,7	35,1
79_D		208642,74	374482,29	10,50	34,3	31,5	24,4	34,7
79_E		208642,74	374482,29	13,50	33,8	31,0	23,9	34,3
79_F		208642,74	374482,29	16,50	33,3	30,5	23,4	33,8
80_A		208651,18	374485,33	19,50	19,1	16,2	9,2	19,5
80_A		208651,18	374485,33	1,50	12,7	9,8	2,8	13,1
80_B		208651,18	374485,33	4,50	13,5	10,6	3,6	14,0
80_C		208651,18	374485,33	7,50	14,5	11,5	4,5	14,9
80_D		208651,18	374485,33	10,50	15,7	12,8	5,8	16,1
80_E		208651,18	374485,33	13,50	16,9	14,0	6,9	17,3
80_F		208651,18	374485,33	16,50	17,5	14,6	7,6	17,9
81_A		208658,51	374493,50	19,50	17,3	14,3	7,3	17,7
81_A		208658,51	374493,50	1,50	13,2	10,3	3,3	13,7
81_B		208658,51	374493,50	4,50	14,2	11,3	4,2	14,6
81_C		208658,51	374493,50	7,50	15,2	12,2	5,2	15,6
81_D		208658,51	374493,50	10,50	16,5	13,6	6,6	16,9
81_E		208658,51	374493,50	13,50	17,5	14,5	7,5	17,9
81_F		208658,51	374493,50	16,50	17,6	14,7	7,7	18,0
82_A		208665,42	374501,21	19,50	19,3	16,3	9,3	19,7
82_A		208665,42	374501,21	1,50	13,9	11,0	4,0	14,4
82_B		208665,42	374501,21	4,50	15,0	12,1	5,1	15,5
82_C		208665,42	374501,21	7,50	16,3	13,3	6,3	16,7
82_D		208665,42	374501,21	10,50	17,6	14,7	7,7	18,1
82_E		208665,42	374501,21	13,50	18,7	15,7	8,7	19,1
82_F		208665,42	374501,21	16,50	18,8	15,8	8,8	19,2
83_A		208672,55	374509,18	1,50	14,6	11,8	4,7	15,1
83_B		208672,55	374509,18	4,50	16,1	13,2	6,2	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C		208672,55	374509,18	7,50	17,3	14,4	7,3	17,7
83_D		208672,55	374509,18	10,50	18,6	15,6	8,6	19,0
83_E		208672,55	374509,18	13,50	19,4	16,5	9,5	19,8
84_A		208679,42	374516,84	1,50	23,7	20,9	13,8	24,2
84_B		208679,42	374516,84	4,50	26,0	23,2	16,1	26,5
84_C		208679,42	374516,84	7,50	26,3	23,4	16,3	26,7
84_D		208679,42	374516,84	10,50	26,4	23,5	16,5	26,8
84_E		208679,42	374516,84	13,50	26,4	23,6	16,5	26,9
85_A		208664,66	374508,76	16,50	24,0	21,1	14,0	24,4
85_B		208664,66	374508,76	19,50	22,8	19,8	12,8	23,2
86_A		208658,69	374514,10	16,50	25,3	22,4	15,3	25,7
86_B		208658,69	374514,10	19,50	27,0	24,0	17,0	27,4
88_A		208691,68	374438,70	1,50	23,7	20,9	13,8	24,2
88_B		208691,68	374438,70	4,50	24,4	21,6	14,6	24,9
88_C		208691,68	374438,70	7,50	25,3	22,5	15,4	25,8
88_D		208691,68	374438,70	10,50	26,1	23,3	16,2	26,6
88_E		208691,68	374438,70	13,50	26,9	24,1	17,0	27,4
88_F		208691,68	374438,70	16,50	27,6	24,8	17,7	28,1
89_A		208683,89	374445,68	19,50	25,0	22,2	15,1	25,5
89_A		208683,89	374445,68	1,50	13,9	11,0	4,0	14,4
89_B		208683,89	374445,68	4,50	14,7	11,9	4,8	15,2
89_C		208683,89	374445,68	7,50	15,7	12,8	5,8	16,2
89_D		208683,89	374445,68	10,50	17,1	14,1	7,1	17,5
89_E		208683,89	374445,68	13,50	19,0	16,0	9,0	19,4
89_F		208683,89	374445,68	16,50	21,1	18,1	11,1	21,5
90_A		208676,73	374445,96	19,50	20,8	17,9	10,8	21,2
90_A		208676,73	374445,96	1,50	18,3	15,5	8,4	18,8
90_B		208676,73	374445,96	4,50	19,8	17,0	9,9	20,3
90_C		208676,73	374445,96	7,50	20,8	17,9	10,8	21,2
90_D		208676,73	374445,96	10,50	20,9	18,1	11,0	21,4
90_E		208676,73	374445,96	13,50	20,9	18,1	11,0	21,4
90_F		208676,73	374445,96	16,50	20,9	18,0	11,0	21,3
91_A		208670,95	374439,52	19,50	21,0	18,1	11,1	21,5
91_A		208670,95	374439,52	1,50	18,6	15,8	8,7	19,1
91_B		208670,95	374439,52	4,50	20,2	17,4	10,3	20,7
91_C		208670,95	374439,52	7,50	21,3	18,4	11,4	21,7
91_D		208670,95	374439,52	10,50	21,4	18,6	11,5	21,9
91_E		208670,95	374439,52	13,50	21,4	18,6	11,5	21,9
91_F		208670,95	374439,52	16,50	21,2	18,4	11,3	21,7
92_A		208665,86	374433,83	19,50	21,6	18,7	11,6	22,0
92_A		208665,86	374433,83	1,50	19,1	16,3	9,2	19,6
92_B		208665,86	374433,83	4,50	20,7	17,8	10,8	21,1
92_C		208665,86	374433,83	7,50	21,8	19,0	11,9	22,3
92_D		208665,86	374433,83	10,50	21,9	19,1	12,0	22,4
92_E		208665,86	374433,83	13,50	22,0	19,2	12,1	22,5
92_F		208665,86	374433,83	16,50	21,8	19,0	11,9	22,3
93_A		208659,32	374426,54	19,50	21,0	18,2	11,1	21,5
93_A		208659,32	374426,54	1,50	18,9	16,1	9,0	19,3
93_B		208659,32	374426,54	4,50	20,3	17,5	10,4	20,8
93_C		208659,32	374426,54	7,50	21,4	18,5	11,5	21,8
93_D		208659,32	374426,54	10,50	21,5	18,7	11,6	22,0
93_E		208659,32	374426,54	13,50	21,7	18,8	11,8	22,1
93_F		208659,32	374426,54	16,50	21,7	18,9	11,8	22,2
94_A		208653,29	374419,81	1,50	19,1	16,3	9,2	19,6
94_B		208653,29	374419,81	4,50	20,7	17,8	10,7	21,1
94_C		208653,29	374419,81	7,50	21,6	18,8	11,7	22,1
94_D		208653,29	374419,81	10,50	21,9	19,0	11,9	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: planwegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_E		208653,29	374419,81	13,50	22,1	19,2	12,2	22,6
94_F		208653,29	374419,81	16,50	22,1	19,3	12,2	22,6
95_A		208645,94	374411,61	1,50	19,8	17,0	9,9	20,3
95_B		208645,94	374411,61	4,50	21,4	18,6	11,5	21,9
95_C		208645,94	374411,61	7,50	22,5	19,6	12,6	22,9
95_D		208645,94	374411,61	10,50	22,6	19,8	12,7	23,1
95_E		208645,94	374411,61	13,50	22,6	19,8	12,7	23,1
95_F		208645,94	374411,61	16,50	22,8	20,0	12,9	23,3
96_A		208645,67	374401,78	1,50	12,7	9,9	2,8	13,2
96_B		208645,67	374401,78	4,50	13,6	10,8	3,7	14,1
96_C		208645,67	374401,78	7,50	14,3	11,5	4,4	14,8
96_D		208645,67	374401,78	10,50	15,3	12,4	5,4	15,8
96_E		208645,67	374401,78	13,50	11,9	9,1	2,0	12,4
97_A		208652,44	374395,71	1,50	11,8	9,0	1,9	12,3
97_B		208652,44	374395,71	4,50	13,6	10,8	3,7	14,1
97_C		208652,44	374395,71	7,50	14,3	11,5	4,4	14,8
97_D		208652,44	374395,71	10,50	14,9	12,1	5,0	15,4
97_E		208652,44	374395,71	13,50	11,0	8,1	1,0	11,4
98_A		208661,85	374396,10	1,50	23,8	21,0	13,9	24,3
98_B		208661,85	374396,10	4,50	24,3	21,5	14,4	24,8
98_C		208661,85	374396,10	7,50	24,8	21,9	14,9	25,2
98_D		208661,85	374396,10	10,50	25,3	22,5	15,4	25,8
98_E		208661,85	374396,10	13,50	25,7	22,9	15,8	26,2
99_A		208668,64	374403,68	1,50	24,3	21,5	14,4	24,8
99_B		208668,64	374403,68	4,50	24,7	22,0	14,8	25,2
99_C		208668,64	374403,68	7,50	25,2	22,4	15,4	25,7
99_D		208668,64	374403,68	10,50	25,8	23,0	15,9	26,3
99_E		208668,64	374403,68	13,50	26,2	23,4	16,3	26,7
_A		208691,68	374438,70	19,50	28,8	26,0	18,9	29,3



Bijlage 6 Cumulatieve geluidbelasting (excl. art. 110g Wgh) op gevels van stedenbouwkundig plan

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		208545,19	374385,40	37,50	63,3	60,1	54,0	63,9
01_A		208545,19	374385,40	19,50	64,5	61,3	55,1	65,1
01_A		208545,19	374385,40	1,50	63,4	60,2	54,0	64,0
01_B		208545,19	374385,40	40,50	63,1	59,9	53,9	63,7
01_B		208545,19	374385,40	22,50	64,3	61,0	54,9	64,8
01_B		208545,19	374385,40	4,50	64,6	61,3	55,1	65,1
01_C		208545,19	374385,40	43,50	63,0	59,8	53,8	63,6
01_C		208545,19	374385,40	25,50	64,0	60,8	54,7	64,6
01_C		208545,19	374385,40	7,50	64,8	61,5	55,3	65,3
01_D		208545,19	374385,40	46,50	62,8	59,6	53,7	63,4
01_D		208545,19	374385,40	28,50	63,9	60,6	54,5	64,4
01_D		208545,19	374385,40	10,50	64,8	61,5	55,3	65,3
01_E		208545,19	374385,40	31,50	63,7	60,4	54,3	64,2
01_E		208545,19	374385,40	13,50	64,8	61,5	55,3	65,3
01_F		208545,19	374385,40	34,50	63,5	60,2	54,2	64,0
01_F		208545,19	374385,40	16,50	64,7	61,4	55,3	65,2
02_A		208553,21	374394,35	37,50	63,2	59,9	53,9	63,8
02_A		208553,21	374394,35	19,50	64,5	61,3	55,1	65,0
02_A		208553,21	374394,35	1,50	63,4	60,1	54,0	63,9
02_B		208553,21	374394,35	40,50	63,0	59,8	53,8	63,6
02_B		208553,21	374394,35	22,50	64,2	61,0	54,8	64,7
02_B		208553,21	374394,35	4,50	64,5	61,2	55,1	65,0
02_C		208553,21	374394,35	43,50	62,9	59,6	53,7	63,5
02_C		208553,21	374394,35	25,50	64,0	60,7	54,6	64,5
02_C		208553,21	374394,35	7,50	64,7	61,4	55,3	65,2
02_D		208553,21	374394,35	46,50	62,7	59,5	53,5	63,3
02_D		208553,21	374394,35	28,50	63,8	60,5	54,4	64,3
02_D		208553,21	374394,35	10,50	64,8	61,5	55,3	65,3
02_E		208553,21	374394,35	31,50	63,6	60,3	54,2	64,1
02_E		208553,21	374394,35	13,50	64,8	61,5	55,3	65,3
02_F		208553,21	374394,35	34,50	63,3	60,1	54,0	63,9
02_F		208553,21	374394,35	16,50	64,7	61,4	55,2	65,2
03_A		208562,55	374394,68	34,50	59,3	56,0	49,6	59,7
03_A		208562,55	374394,68	16,50	54,8	51,7	45,7	55,5
03_B		208562,55	374394,68	37,50	59,1	55,9	49,5	59,6
03_B		208562,55	374394,68	19,50	60,2	57,0	50,8	60,7
03_C		208562,55	374394,68	40,50	59,0	55,7	49,3	59,4
03_C		208562,55	374394,68	22,50	60,2	56,9	50,6	60,6
03_D		208562,55	374394,68	43,50	58,8	55,6	49,2	59,3
03_D		208562,55	374394,68	25,50	59,8	56,5	50,2	60,3
03_E		208562,55	374394,68	46,50	58,7	55,4	49,1	59,1
03_E		208562,55	374394,68	28,50	59,5	56,3	49,9	60,0
03_F		208562,55	374394,68	31,50	59,5	56,2	49,9	60,0
04_A		208571,22	374386,99	37,50	57,6	54,4	48,0	58,1
04_A		208571,22	374386,99	19,50	54,5	51,4	45,6	55,2
04_A		208571,22	374386,99	1,50	38,4	35,3	30,5	39,5
04_B		208571,22	374386,99	40,50	57,9	54,6	48,2	58,3
04_B		208571,22	374386,99	22,50	56,8	53,7	47,4	57,4
04_B		208571,22	374386,99	4,50	39,1	36,1	31,3	40,3
04_C		208571,22	374386,99	43,50	58,0	54,7	48,3	58,4
04_C		208571,22	374386,99	25,50	58,0	54,8	48,5	58,5
04_C		208571,22	374386,99	7,50	40,2	37,1	32,5	41,4
04_D		208571,22	374386,99	46,50	57,9	54,6	48,3	58,3
04_D		208571,22	374386,99	28,50	57,9	54,6	48,2	58,3
04_D		208571,22	374386,99	10,50	42,1	39,0	34,7	43,4
04_E		208571,22	374386,99	31,50	57,8	54,6	48,2	58,3
04_E		208571,22	374386,99	13,50	45,7	42,7	38,3	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
04_F		208571,22	374386,99	34,50	57,8	54,5	48,1	58,2
04_F		208571,22	374386,99	16,50	50,6	47,6	42,4	51,7
05_A		208571,67	374378,69	37,50	49,2	46,2	41,3	50,3
05_A		208571,67	374378,69	19,50	46,1	43,4	38,7	47,6
05_A		208571,67	374378,69	1,50	36,1	33,3	29,5	37,9
05_B		208571,67	374378,69	40,50	49,5	46,6	41,8	50,8
05_B		208571,67	374378,69	22,50	46,2	43,4	38,5	47,4
05_B		208571,67	374378,69	4,50	37,0	34,1	30,4	38,7
05_C		208571,67	374378,69	43,50	49,7	46,9	42,1	51,0
05_C		208571,67	374378,69	25,50	46,6	43,7	38,7	47,8
05_C		208571,67	374378,69	7,50	38,4	35,6	32,1	40,4
05_D		208571,67	374378,69	46,50	49,9	47,1	42,4	51,3
05_D		208571,67	374378,69	28,50	47,1	44,3	39,3	48,3
05_D		208571,67	374378,69	10,50	41,1	38,4	35,0	43,1
05_E		208571,67	374378,69	31,50	47,9	45,0	40,0	49,1
05_E		208571,67	374378,69	13,50	44,6	41,9	38,6	46,7
05_F		208571,67	374378,69	34,50	48,6	45,7	40,7	49,8
05_F		208571,67	374378,69	16,50	45,0	42,2	38,2	46,7
06_A		208563,47	374369,55	34,50	48,7	45,8	40,9	49,9
06_A		208563,47	374369,55	16,50	46,1	43,4	39,2	47,8
06_B		208563,47	374369,55	37,50	49,1	46,3	41,4	50,4
06_B		208563,47	374369,55	19,50	46,5	43,7	38,9	47,8
06_C		208563,47	374369,55	40,50	49,5	46,6	41,9	50,8
06_C		208563,47	374369,55	22,50	46,6	43,8	38,9	47,9
06_D		208563,47	374369,55	43,50	49,8	47,0	42,3	51,2
06_D		208563,47	374369,55	25,50	46,8	44,0	39,0	48,1
06_E		208563,47	374369,55	46,50	50,1	47,2	42,7	51,5
06_E		208563,47	374369,55	28,50	47,4	44,5	39,6	48,6
06_F		208563,47	374369,55	31,50	48,1	45,2	40,2	49,3
07_A		208555,41	374368,54	37,50	59,8	56,7	51,2	60,7
07_A		208555,41	374368,54	19,50	60,2	57,1	51,2	60,9
07_A		208555,41	374368,54	1,50	59,0	55,8	50,0	59,7
07_B		208555,41	374368,54	40,50	59,8	56,7	51,2	60,7
07_B		208555,41	374368,54	22,50	60,1	57,0	51,1	60,8
07_B		208555,41	374368,54	4,50	60,2	57,0	51,2	60,9
07_C		208555,41	374368,54	43,50	59,8	56,7	51,3	60,7
07_C		208555,41	374368,54	25,50	60,0	56,9	51,1	60,7
07_C		208555,41	374368,54	7,50	60,0	56,9	51,1	60,7
07_D		208555,41	374368,54	46,50	59,7	56,6	51,3	60,6
07_D		208555,41	374368,54	28,50	59,9	56,8	51,1	60,7
07_D		208555,41	374368,54	10,50	60,1	57,0	51,1	60,8
07_E		208555,41	374368,54	31,50	59,9	56,7	51,1	60,7
07_E		208555,41	374368,54	13,50	60,2	57,0	51,1	60,9
07_F		208555,41	374368,54	34,50	59,8	56,7	51,1	60,7
07_F		208555,41	374368,54	16,50	60,2	57,1	51,2	60,9
08_A		208547,32	374375,79	37,50	60,5	57,4	51,7	61,3
08_A		208547,32	374375,79	19,50	61,2	58,0	52,0	61,8
08_A		208547,32	374375,79	1,50	59,9	56,8	50,9	60,6
08_B		208547,32	374375,79	40,50	60,4	57,3	51,8	61,3
08_B		208547,32	374375,79	22,50	60,9	57,8	51,9	61,6
08_B		208547,32	374375,79	4,50	61,2	58,0	52,2	61,9
08_C		208547,32	374375,79	43,50	60,4	57,3	51,8	61,2
08_C		208547,32	374375,79	25,50	60,9	57,7	51,8	61,5
08_C		208547,32	374375,79	7,50	61,2	58,0	52,1	61,9
08_D		208547,32	374375,79	46,50	60,3	57,2	51,7	61,2
08_D		208547,32	374375,79	28,50	60,7	57,5	51,8	61,4
08_D		208547,32	374375,79	10,50	61,2	58,0	52,0	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
08_E		208547,32	374375,79	31,50	60,6	57,5	51,7	61,4
08_E		208547,32	374375,79	13,50	61,2	58,0	52,1	61,9
08_F		208547,32	374375,79	34,50	60,6	57,4	51,7	61,3
08_F		208547,32	374375,79	16,50	61,2	58,0	52,1	61,8
09_A		208561,01	374403,05	1,50	63,3	60,1	53,9	63,8
09_B		208561,01	374403,05	4,50	64,5	61,2	55,0	65,0
09_C		208561,01	374403,05	7,50	64,7	61,4	55,2	65,2
09_D		208561,01	374403,05	10,50	64,7	61,5	55,2	65,2
09_E		208561,01	374403,05	13,50	64,7	61,4	55,2	65,2
100_A		208675,75	374411,61	1,50	46,8	43,7	38,2	47,7
100_B		208675,75	374411,61	4,50	47,4	44,3	39,0	48,3
100_C		208675,75	374411,61	7,50	47,8	44,7	39,3	48,7
100_D		208675,75	374411,61	10,50	48,2	45,1	39,7	49,1
100_E		208675,75	374411,61	13,50	48,4	45,2	39,8	49,2
100_F		208675,75	374411,61	16,50	49,0	45,8	40,2	49,8
101_A		208682,73	374419,40	1,50	46,7	43,7	38,4	47,7
101_B		208682,73	374419,40	4,50	47,4	44,4	39,2	48,4
101_C		208682,73	374419,40	7,50	47,8	44,7	39,5	48,8
101_D		208682,73	374419,40	10,50	48,3	45,1	39,9	49,2
101_E		208682,73	374419,40	13,50	48,6	45,5	40,2	49,5
101_F		208682,73	374419,40	16,50	49,5	46,3	40,8	50,3
102_A		208688,07	374425,36	1,50	47,3	44,2	39,1	48,3
102_B		208688,07	374425,36	4,50	48,1	45,0	40,0	49,1
102_C		208688,07	374425,36	7,50	48,5	45,5	40,4	49,6
102_D		208688,07	374425,36	10,50	49,0	45,9	40,8	50,0
102_E		208688,07	374425,36	13,50	49,3	46,2	40,9	50,2
102_F		208688,07	374425,36	16,50	50,0	46,8	41,5	50,9
103_A		208692,86	374430,70	1,50	47,5	44,5	39,3	48,5
103_B		208692,86	374430,70	4,50	48,4	45,3	40,2	49,4
103_C		208692,86	374430,70	7,50	48,8	45,7	40,6	49,8
103_D		208692,86	374430,70	10,50	49,3	46,2	41,0	50,3
103_E		208692,86	374430,70	13,50	49,7	46,6	41,3	50,6
103_F		208692,86	374430,70	16,50	50,3	47,2	41,9	51,2
104_A		208691,89	374432,32	19,50	50,6	47,5	42,0	51,5
105_A		208686,71	374426,55	19,50	50,1	47,0	41,6	51,0
106_A		208681,70	374420,96	19,50	49,6	46,5	41,0	50,5
107_A		208674,86	374413,32	19,50	48,7	45,5	39,7	49,4
108_A		208667,55	374405,12	16,50	44,9	42,1	37,5	46,3
109_A		208660,66	374397,43	16,50	46,4	43,5	38,3	47,5
10_A		208566,94	374409,66	1,50	63,3	60,1	53,9	63,8
10_B		208566,94	374409,66	4,50	64,4	61,2	55,0	64,9
10_C		208566,94	374409,66	7,50	64,6	61,4	55,2	65,1
10_D		208566,94	374409,66	10,50	64,7	61,4	55,2	65,2
10_E		208566,94	374409,66	13,50	64,6	61,4	55,2	65,2
110_A		208653,51	374397,23	16,50	49,5	46,6	42,2	50,9
111_A		208646,79	374403,25	16,50	48,6	45,8	41,3	50,1
112_A		208665,94	374411,91	19,50	48,8	45,9	41,4	50,2
113_A		208659,56	374417,62	19,50	49,1	46,1	41,3	50,3
114_A		208687,52	374511,20	1,50	50,8	47,6	41,3	51,3
114_B		208687,52	374511,20	4,50	52,1	48,8	42,6	52,6
114_C		208687,52	374511,20	7,50	53,1	49,8	43,6	53,6
114_D		208687,52	374511,20	10,50	53,3	50,1	43,8	53,8
114_E		208687,52	374511,20	13,50	53,6	50,3	44,1	54,1
115_A		208681,46	374504,44	1,50	40,0	36,9	32,0	41,1
115_B		208681,46	374504,44	4,50	41,3	38,1	33,2	42,3
115_C		208681,46	374504,44	7,50	42,4	39,2	34,1	43,3
115_D		208681,46	374504,44	10,50	43,8	40,5	35,3	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_E		208681,46	374504,44	13,50	46,4	43,1	37,4	47,1
116_A		208681,69	374497,07	1,50	38,4	35,5	31,3	39,9
116_B		208681,69	374497,07	4,50	39,4	36,5	32,4	41,0
116_C		208681,69	374497,07	7,50	40,4	37,5	33,4	42,0
116_D		208681,69	374497,07	10,50	41,3	38,4	34,4	42,9
116_E		208681,69	374497,07	13,50	42,3	39,4	35,4	43,9
117_A		208690,39	374489,27	1,50	38,2	35,3	31,1	39,8
117_B		208690,39	374489,27	4,50	39,3	36,4	32,3	40,9
117_C		208690,39	374489,27	7,50	40,4	37,4	33,4	42,0
117_D		208690,39	374489,27	10,50	41,4	38,5	34,5	43,0
117_E		208690,39	374489,27	13,50	42,8	39,8	35,9	44,4
118_A		208699,80	374480,84	1,50	38,0	35,1	30,9	39,5
118_B		208699,80	374480,84	4,50	39,0	36,1	32,0	40,6
118_C		208699,80	374480,84	7,50	40,1	37,1	33,1	41,6
118_D		208699,80	374480,84	10,50	41,2	38,3	34,3	42,8
118_E		208699,80	374480,84	13,50	43,4	40,6	36,8	45,2
118_F		208699,80	374480,84	16,50	45,2	42,3	38,2	46,8
119_A		208702,37	374473,82	1,50	39,5	36,5	31,8	40,8
119_B		208702,37	374473,82	4,50	40,3	37,3	32,7	41,6
119_C		208702,37	374473,82	7,50	41,1	38,1	33,6	42,4
119_D		208702,37	374473,82	10,50	42,0	39,0	34,6	43,4
119_E		208702,37	374473,82	13,50	44,4	41,4	37,2	45,8
119_F		208702,37	374473,82	16,50	46,9	43,8	39,0	48,1
11_A		208575,76	374409,65	1,50	58,3	55,1	49,0	58,9
11_B		208575,76	374409,65	4,50	59,7	56,4	50,3	60,2
11_C		208575,76	374409,65	7,50	60,0	56,7	50,6	60,5
11_D		208575,76	374409,65	10,50	60,1	56,8	50,7	60,6
11_E		208575,76	374409,65	13,50	60,1	56,9	50,7	60,6
120_A		208696,68	374467,47	1,50	39,6	36,5	31,9	40,8
120_B		208696,68	374467,47	4,50	40,4	37,4	32,8	41,7
120_C		208696,68	374467,47	7,50	41,3	38,3	33,8	42,6
120_D		208696,68	374467,47	10,50	42,4	39,3	34,9	43,7
120_E		208696,68	374467,47	13,50	44,8	41,7	37,3	46,1
120_F		208696,68	374467,47	16,50	47,5	44,4	39,4	48,6
121_A		208690,72	374460,83	1,50	42,1	39,0	33,7	43,0
121_B		208690,72	374460,83	4,50	43,2	40,1	34,8	44,1
121_C		208690,72	374460,83	7,50	44,2	41,1	35,8	45,1
121_D		208690,72	374460,83	10,50	45,2	42,0	36,8	46,1
121_E		208690,72	374460,83	13,50	46,5	43,4	38,4	47,6
122_A		208689,58	374453,74	1,50	42,6	39,5	33,7	43,3
122_B		208689,58	374453,74	4,50	43,5	40,4	34,5	44,2
122_C		208689,58	374453,74	7,50	44,3	41,1	35,3	45,0
122_D		208689,58	374453,74	10,50	45,0	41,9	36,0	45,7
122_E		208689,58	374453,74	13,50	45,5	42,3	36,6	46,2
123_A		208697,02	374447,07	1,50	42,9	39,8	33,9	43,6
123_B		208697,02	374447,07	4,50	43,8	40,6	34,7	44,4
123_C		208697,02	374447,07	7,50	44,5	41,3	35,4	45,1
123_D		208697,02	374447,07	10,50	45,4	42,2	36,3	46,0
123_E		208697,02	374447,07	13,50	46,0	42,8	36,9	46,7
124_A		208704,51	374448,94	1,50	48,0	44,9	39,5	48,9
124_B		208704,51	374448,94	4,50	48,8	45,7	40,3	49,7
124_C		208704,51	374448,94	7,50	49,3	46,2	40,8	50,2
124_D		208704,51	374448,94	10,50	49,9	46,8	41,4	50,8
124_E		208704,51	374448,94	13,50	50,6	47,4	42,0	51,4
125_A		208710,35	374455,46	1,50	48,3	45,2	39,7	49,2
125_B		208710,35	374455,46	4,50	49,1	46,0	40,6	50,0
125_C		208710,35	374455,46	7,50	49,6	46,5	41,1	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_D		208710,35	374455,46	10,50	50,3	47,1	41,7	51,1
125_E		208710,35	374455,46	13,50	51,0	47,8	42,3	51,8
126_A		208715,70	374461,42	1,50	48,2	45,1	39,5	49,0
126_B		208715,70	374461,42	4,50	49,0	45,8	40,3	49,8
126_C		208715,70	374461,42	7,50	49,6	46,4	40,9	50,4
126_D		208715,70	374461,42	10,50	50,3	47,2	41,6	51,1
126_E		208715,70	374461,42	13,50	51,1	48,0	42,4	51,9
127_A		208721,89	374468,33	1,50	48,1	45,1	39,4	49,0
127_B		208721,89	374468,33	4,50	49,0	45,9	40,3	49,8
127_C		208721,89	374468,33	7,50	49,6	46,5	40,9	50,5
127_D		208721,89	374468,33	10,50	50,4	47,3	41,8	51,3
127_E		208721,89	374468,33	13,50	51,1	48,0	42,4	51,9
128_A		208727,25	374474,32	1,50	47,7	44,6	39,0	48,5
128_B		208727,25	374474,32	4,50	48,6	45,5	40,0	49,4
128_C		208727,25	374474,32	7,50	49,2	46,1	40,6	50,1
128_D		208727,25	374474,32	10,50	50,1	47,0	41,5	51,0
128_E		208727,25	374474,32	13,50	50,9	47,8	42,2	51,7
129_A		208727,06	374480,84	1,50	47,5	44,3	38,1	48,1
129_B		208727,06	374480,84	4,50	48,4	45,2	39,1	49,0
129_C		208727,06	374480,84	7,50	49,3	46,1	40,0	49,8
129_D		208727,06	374480,84	10,50	50,3	47,1	41,1	50,9
129_E		208727,06	374480,84	13,50	51,5	48,3	42,0	52,0
12_A		208583,67	374402,56	1,50	55,3	52,1	45,7	55,8
12_B		208583,67	374402,56	4,50	56,9	53,6	47,3	57,3
12_C		208583,67	374402,56	7,50	57,4	54,1	47,8	57,9
12_D		208583,67	374402,56	10,50	57,5	54,2	47,9	58,0
12_E		208583,67	374402,56	13,50	57,5	54,3	48,0	58,0
130_A		208719,17	374487,92	1,50	47,5	44,3	38,1	48,1
130_B		208719,17	374487,92	4,50	48,7	45,5	39,4	49,3
130_C		208719,17	374487,92	7,50	49,7	46,5	40,3	50,3
130_D		208719,17	374487,92	10,50	50,7	47,4	41,3	51,2
130_E		208719,17	374487,92	13,50	51,3	48,0	41,7	51,8
131_A		208711,57	374494,73	1,50	48,8	45,6	39,4	49,4
131_B		208711,57	374494,73	4,50	50,2	46,9	40,8	50,7
131_C		208711,57	374494,73	7,50	51,3	48,0	41,8	51,8
131_D		208711,57	374494,73	10,50	52,1	48,8	42,6	52,6
131_E		208711,57	374494,73	13,50	52,4	49,1	42,8	52,9
132_A		208703,69	374501,79	1,50	50,1	46,9	40,6	50,6
132_B		208703,69	374501,79	4,50	51,5	48,3	42,1	52,0
132_C		208703,69	374501,79	7,50	52,7	49,5	43,2	53,2
132_D		208703,69	374501,79	10,50	53,2	49,9	43,6	53,7
132_E		208703,69	374501,79	13,50	53,4	50,1	43,8	53,9
133_A		208694,39	374510,13	1,50	52,1	48,8	42,5	52,5
133_B		208694,39	374510,13	4,50	53,5	50,3	44,0	54,0
133_C		208694,39	374510,13	7,50	54,6	51,3	45,1	55,1
133_D		208694,39	374510,13	10,50	54,8	51,5	45,2	55,3
133_E		208694,39	374510,13	13,50	55,1	51,8	45,5	55,6
134_A		208697,56	374488,10	16,50	48,5	45,3	39,5	49,2
135_A		208703,21	374494,38	16,50	48,8	45,6	39,7	49,4
136_A		208709,83	374492,93	16,50	50,4	47,1	40,7	50,8
137_A		208717,08	374486,43	16,50	50,1	46,8	40,5	50,5
138_A		208724,19	374480,07	16,50	50,8	47,6	41,2	51,3
139_A		208724,85	374475,50	16,50	50,8	47,7	42,2	51,7
13_A		208590,88	374396,10	1,50	53,2	49,9	43,6	53,7
13_B		208590,88	374396,10	4,50	54,5	51,3	45,0	55,0
13_C		208590,88	374396,10	7,50	55,4	52,1	45,8	55,9
13_D		208590,88	374396,10	10,50	55,5	52,3	46,0	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_E		208590,88	374396,10	13,50	55,6	52,4	46,2	56,2
140_A		208719,99	374470,09	16,50	50,6	47,5	42,1	51,5
141_A		208714,07	374463,50	16,50	50,7	47,6	42,0	51,5
142_A		208708,75	374457,58	16,50	50,8	47,7	42,3	51,7
143_A		208702,97	374456,56	16,50	46,7	43,8	39,4	48,1
144_A		208696,53	374462,33	16,50	45,6	42,5	37,5	46,7
145_A		208701,49	374579,22	1,50	64,9	61,6	55,3	65,3
145_B		208701,49	374579,22	4,50	65,9	62,6	56,3	66,4
145_C		208701,49	374579,22	7,50	65,9	62,5	56,2	66,3
145_D		208701,49	374579,22	10,50	65,6	62,3	56,0	66,1
146_A		208694,92	374571,89	1,50	64,9	61,7	55,3	65,4
146_B		208694,92	374571,89	4,50	65,9	62,6	56,3	66,4
146_C		208694,92	374571,89	7,50	65,9	62,6	56,3	66,3
146_D		208694,92	374571,89	10,50	65,7	62,4	56,1	66,1
147_A		208690,02	374566,42	1,50	65,1	61,8	55,4	65,5
147_B		208690,02	374566,42	4,50	66,0	62,7	56,4	66,4
147_C		208690,02	374566,42	7,50	65,9	62,6	56,3	66,4
147_D		208690,02	374566,42	10,50	65,8	62,4	56,1	66,2
148_A		208684,68	374560,46	1,50	65,2	62,0	55,6	65,7
148_B		208684,68	374560,46	4,50	66,1	62,8	56,5	66,6
148_C		208684,68	374560,46	7,50	66,1	62,7	56,4	66,5
148_D		208684,68	374560,46	10,50	65,9	62,5	56,2	66,3
148_E		208684,68	374560,46	13,50	65,6	62,3	56,0	66,1
149_A		208676,56	374551,41	1,50	65,5	62,2	55,9	66,0
149_B		208676,56	374551,41	4,50	66,3	63,0	56,7	66,7
149_C		208676,56	374551,41	7,50	66,2	62,9	56,6	66,7
149_D		208676,56	374551,41	10,50	66,0	62,7	56,4	66,5
149_E		208676,56	374551,41	13,50	65,8	62,5	56,2	66,2
14_A		208598,24	374389,50	1,50	51,4	48,2	41,9	51,9
14_B		208598,24	374389,50	4,50	52,6	49,4	43,1	53,1
14_C		208598,24	374389,50	7,50	53,6	50,4	44,2	54,2
14_D		208598,24	374389,50	10,50	53,9	50,7	44,6	54,5
14_E		208598,24	374389,50	13,50	54,2	51,0	45,0	54,8
150_A		208676,14	374542,34	1,50	61,2	57,9	51,7	61,7
150_B		208676,14	374542,34	4,50	62,4	59,1	52,8	62,8
150_C		208676,14	374542,34	7,50	62,5	59,2	53,0	63,0
150_D		208676,14	374542,34	10,50	62,3	59,0	52,8	62,8
150_E		208676,14	374542,34	13,50	62,2	58,9	52,7	62,7
151_A		208686,25	374533,27	1,50	56,6	53,3	47,0	57,0
151_B		208686,25	374533,27	4,50	58,2	54,9	48,6	58,7
151_C		208686,25	374533,27	7,50	58,6	55,3	48,9	59,0
151_D		208686,25	374533,27	10,50	58,6	55,3	49,0	59,1
151_E		208686,25	374533,27	13,50	58,5	55,2	49,0	59,0
152_A		208695,46	374525,02	1,50	53,8	50,5	44,2	54,3
152_B		208695,46	374525,02	4,50	55,2	51,9	45,6	55,7
152_C		208695,46	374525,02	7,50	56,0	52,7	46,4	56,4
153_A		208705,67	374515,87	1,50	51,4	48,1	41,8	51,9
153_B		208705,67	374515,87	4,50	52,6	49,3	43,0	53,1
153_C		208705,67	374515,87	7,50	53,6	50,3	44,1	54,1
154_A		208714,85	374507,63	1,50	48,9	45,7	39,4	49,5
154_B		208714,85	374507,63	4,50	50,1	46,8	40,6	50,6
154_C		208714,85	374507,63	7,50	51,1	47,9	41,6	51,6
155_A		208727,38	374496,41	1,50	46,4	43,2	37,0	47,0
155_B		208727,38	374496,41	4,50	47,3	44,1	37,9	47,9
155_C		208727,38	374496,41	7,50	48,2	45,0	38,8	48,7
155_D		208727,38	374496,41	10,50	49,1	45,8	39,7	49,6
156_A		208737,02	374487,77	1,50	47,1	44,0	38,3	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
156_B		208737,02	374487,77	4,50	48,0	44,9	39,3	48,8
156_C		208737,02	374487,77	7,50	48,6	45,5	39,9	49,4
156_D		208737,02	374487,77	10,50	49,4	46,3	40,8	50,3
157_A		208747,22	374488,35	1,50	51,5	48,3	42,1	52,1
157_B		208747,22	374488,35	4,50	52,8	49,6	43,4	53,4
157_C		208747,22	374488,35	7,50	53,7	50,4	44,2	54,2
157_D		208747,22	374488,35	10,50	54,2	51,0	44,8	54,8
158_A		208753,59	374495,46	1,50	52,6	49,4	43,1	53,1
158_B		208753,59	374495,46	4,50	53,9	50,7	44,4	54,4
158_C		208753,59	374495,46	7,50	54,7	51,5	45,3	55,3
158_D		208753,59	374495,46	10,50	55,3	52,0	45,8	55,8
159_A		208759,81	374502,40	1,50	53,8	50,6	44,2	54,3
159_B		208759,81	374502,40	4,50	55,2	52,0	45,6	55,7
159_C		208759,81	374502,40	7,50	56,0	52,7	46,4	56,5
15_A		208604,51	374383,88	1,50	50,0	46,8	40,6	50,5
15_B		208604,51	374383,88	4,50	51,1	47,9	41,7	51,6
15_C		208604,51	374383,88	7,50	52,2	49,0	42,8	52,7
15_D		208604,51	374383,88	10,50	52,6	49,5	43,4	53,2
15_E		208604,51	374383,88	13,50	52,9	49,8	43,9	53,6
160_A		208764,74	374507,90	1,50	55,0	51,8	45,4	55,5
160_B		208764,74	374507,90	4,50	56,4	53,1	46,8	56,9
160_C		208764,74	374507,90	7,50	57,0	53,8	47,5	57,5
161_A		208771,97	374515,97	1,50	57,3	54,2	47,7	57,8
161_B		208771,97	374515,97	4,50	58,5	55,3	48,9	59,0
161_C		208771,97	374515,97	7,50	58,9	55,7	49,2	59,3
162_A		208770,80	374524,91	1,50	62,2	59,1	52,6	62,7
162_B		208770,80	374524,91	4,50	62,9	59,7	53,3	63,4
162_C		208770,80	374524,91	7,50	62,9	59,7	53,2	63,3
162_D		208770,80	374524,91	10,50	62,8	59,6	53,1	63,3
163_A		208761,54	374533,21	1,50	62,1	59,1	52,5	62,6
163_B		208761,54	374533,21	4,50	62,9	59,7	53,3	63,4
163_C		208761,54	374533,21	7,50	62,8	59,7	53,2	63,3
163_D		208761,54	374533,21	10,50	62,7	59,5	53,1	63,2
164_A		208751,07	374542,60	1,50	62,2	59,2	52,7	62,7
164_B		208751,07	374542,60	4,50	63,0	59,9	53,4	63,5
164_C		208751,07	374542,60	7,50	62,9	59,8	53,3	63,4
164_D		208751,07	374542,60	10,50	62,8	59,6	53,1	63,2
165_A		208740,62	374551,96	1,50	62,5	59,5	52,9	63,0
165_B		208740,62	374551,96	4,50	63,4	60,3	53,8	63,9
165_C		208740,62	374551,96	7,50	63,2	60,1	53,6	63,7
165_D		208740,62	374551,96	10,50	62,9	59,7	53,3	63,4
166_A		208731,01	374560,57	1,50	62,9	59,8	53,3	63,4
166_B		208731,01	374560,57	4,50	63,9	60,7	54,3	64,4
166_C		208731,01	374560,57	7,50	63,6	60,4	53,9	64,1
166_D		208731,01	374560,57	10,50	63,2	60,0	53,5	63,6
167_A		208720,43	374570,06	1,50	63,2	60,1	53,6	63,7
167_B		208720,43	374570,06	4,50	64,3	61,1	54,6	64,8
167_C		208720,43	374570,06	7,50	64,1	60,9	54,4	64,6
167_D		208720,43	374570,06	10,50	63,7	60,4	54,0	64,1
168_A		208711,89	374577,71	1,50	63,5	60,4	53,9	64,0
168_B		208711,89	374577,71	4,50	64,6	61,4	54,9	65,0
168_C		208711,89	374577,71	7,50	64,4	61,2	54,8	64,9
168_D		208711,89	374577,71	10,50	64,1	60,9	54,4	64,6
169_A		208691,77	374559,00	13,50	56,7	53,4	47,1	57,1
16_A		208606,40	374373,94	1,50	45,4	42,7	38,3	47,0
16_B		208606,40	374373,94	4,50	46,3	43,6	39,1	47,8
16_C		208606,40	374373,94	7,50	46,9	44,1	39,6	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_D		208606,40	374373,94	10,50	46,4	43,7	39,3	47,9
16_E		208606,40	374373,94	13,50	46,3	43,6	39,2	47,9
170_A		208694,75	374533,86	10,50	43,7	40,5	35,5	44,7
170_B		208694,75	374533,86	13,50	47,0	43,8	38,1	47,7
171_A		208725,36	374506,43	10,50	48,1	44,9	38,8	48,7
171_B		208725,36	374506,43	13,50	51,6	48,3	42,1	52,1
172_A		208753,14	374504,43	13,50	54,0	50,8	44,4	54,5
173_A		208771,05	374517,00	10,50	58,4	55,1	48,8	58,9
174_A		208763,63	374508,73	10,50	56,4	53,1	46,8	56,9
175_A		208758,77	374503,32	10,50	56,1	52,9	46,6	56,6
176_A		208752,49	374496,33	13,50	54,7	51,5	45,3	55,2
177_A		208746,13	374489,24	13,50	53,5	50,3	44,3	54,1
178_A		208737,68	374488,89	13,50	49,3	46,2	40,9	50,2
179_A		208728,45	374497,15	13,50	49,1	46,0	40,0	49,8
17_A		208599,66	374366,41	1,50	45,8	43,1	38,9	47,5
17_B		208599,66	374366,41	4,50	47,0	44,2	39,8	48,5
17_C		208599,66	374366,41	7,50	47,0	44,3	39,7	48,5
17_D		208599,66	374366,41	10,50	46,6	43,9	39,4	48,1
17_E		208599,66	374366,41	13,50	46,6	43,9	39,4	48,1
180_A		208704,59	374563,65	1,50	37,9	34,7	29,9	39,0
180_B		208704,59	374563,65	4,50	39,3	36,2	31,3	40,4
180_C		208704,59	374563,65	7,50	40,8	37,6	32,7	41,8
180_D		208704,59	374563,65	10,50	44,4	41,0	35,7	45,1
181_A		208697,99	374556,29	1,50	38,3	35,1	30,0	39,2
181_B		208697,99	374556,29	4,50	39,9	36,6	31,6	40,8
181_C		208697,99	374556,29	7,50	41,7	38,4	33,2	42,6
181_D		208697,99	374556,29	10,50	44,5	41,2	35,8	45,3
182_A		208692,56	374550,23	1,50	38,1	34,8	29,6	39,0
182_B		208692,56	374550,23	4,50	39,7	36,4	31,1	40,5
182_C		208692,56	374550,23	7,50	41,6	38,2	32,7	42,3
182_D		208692,56	374550,23	10,50	44,2	40,9	35,3	44,9
182_E		208692,56	374550,23	13,50	48,5	45,2	39,3	49,1
183_A		208694,81	374542,65	1,50	40,1	36,8	31,5	40,9
183_B		208694,81	374542,65	4,50	41,8	38,5	33,0	42,5
183_C		208694,81	374542,65	7,50	43,6	40,1	34,4	44,2
183_D		208694,81	374542,65	10,50	46,3	42,9	37,0	46,8
183_E		208694,81	374542,65	13,50	50,0	46,6	40,3	50,4
184_A		208703,86	374534,54	1,50	40,6	37,3	32,1	41,5
184_B		208703,86	374534,54	4,50	42,5	39,1	33,7	43,2
184_C		208703,86	374534,54	7,50	44,3	40,8	35,1	44,8
185_A		208713,62	374525,79	1,50	40,7	37,5	32,4	41,7
185_B		208713,62	374525,79	4,50	42,6	39,2	33,9	43,4
185_C		208713,62	374525,79	7,50	44,2	40,7	35,0	44,8
186_A		208723,30	374517,12	1,50	40,6	37,3	32,2	41,5
186_B		208723,30	374517,12	4,50	42,4	39,1	33,8	43,2
186_C		208723,30	374517,12	7,50	43,9	40,5	34,8	44,5
187_A		208735,23	374506,43	1,50	39,8	36,6	31,6	40,8
187_B		208735,23	374506,43	4,50	41,5	38,3	33,1	42,4
187_C		208735,23	374506,43	7,50	43,0	39,6	33,9	43,6
187_D		208735,23	374506,43	10,50	45,7	42,3	36,4	46,3
187_E		208735,23	374506,43	13,50	50,4	47,1	40,7	50,8
188_A		208744,91	374504,81	1,50	39,4	36,2	31,2	40,4
188_B		208744,91	374504,81	4,50	40,8	37,6	32,5	41,7
188_C		208744,91	374504,81	7,50	42,4	39,1	33,5	43,1
188_D		208744,91	374504,81	10,50	45,1	41,8	36,0	45,7
188_E		208744,91	374504,81	13,50	48,9	45,7	39,6	49,5
189_A		208749,66	374510,10	1,50	39,3	36,1	31,1	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_B		208749,66	374510,10	4,50	40,7	37,5	32,4	41,6
189_C		208749,66	374510,10	7,50	42,5	39,2	33,8	43,3
189_D		208749,66	374510,10	10,50	45,5	42,2	36,5	46,2
18_A		208592,32	374358,23	1,50	45,4	42,7	38,7	47,1
18_B		208592,32	374358,23	4,50	46,9	44,1	39,8	48,5
18_C		208592,32	374358,23	7,50	47,1	44,3	39,9	48,6
18_D		208592,32	374358,23	10,50	47,0	44,3	39,7	48,5
18_E		208592,32	374358,23	13,50	47,0	44,3	39,8	48,5
190_A		208755,24	374516,33	1,50	39,1	36,0	31,0	40,2
190_B		208755,24	374516,33	4,50	40,3	37,2	32,2	41,4
190_C		208755,24	374516,33	7,50	41,9	38,7	33,5	42,8
190_D		208755,24	374516,33	10,50	45,1	41,8	36,2	45,8
191_A		208753,29	374523,54	1,50	39,2	36,1	31,5	40,4
191_B		208753,29	374523,54	4,50	40,5	37,4	32,8	41,7
191_C		208753,29	374523,54	7,50	42,1	39,0	34,4	43,3
191_D		208753,29	374523,54	10,50	43,9	40,7	36,0	45,0
192_A		208743,28	374532,51	1,50	39,4	36,2	31,5	40,5
192_B		208743,28	374532,51	4,50	40,7	37,6	33,0	41,9
192_C		208743,28	374532,51	7,50	42,2	39,0	34,4	43,4
192_D		208743,28	374532,51	10,50	43,7	40,4	35,7	44,7
193_A		208732,60	374542,08	1,50	39,4	36,3	31,7	40,6
193_B		208732,60	374542,08	4,50	40,9	37,7	33,2	42,1
193_C		208732,60	374542,08	7,50	42,5	39,3	34,7	43,6
193_D		208732,60	374542,08	10,50	43,8	40,6	35,8	44,9
194_A		208722,55	374551,09	1,50	39,3	36,1	31,5	40,4
194_B		208722,55	374551,09	4,50	40,8	37,6	33,0	41,9
194_C		208722,55	374551,09	7,50	42,5	39,3	34,6	43,6
194_D		208722,55	374551,09	10,50	44,1	40,9	36,0	45,1
195_A		208713,08	374559,58	1,50	39,2	36,1	31,3	40,4
195_B		208713,08	374559,58	4,50	40,7	37,6	32,9	41,9
195_C		208713,08	374559,58	7,50	42,5	39,2	34,5	43,5
195_D		208713,08	374559,58	10,50	44,5	41,2	36,3	45,5
196_A		208725,46	374338,57	19,50	47,2	44,3	37,8	47,8
196_A		208725,46	374338,57	1,50	44,8	42,0	35,9	45,7
196_B		208725,46	374338,57	4,50	46,5	43,7	37,5	47,3
196_C		208725,46	374338,57	7,50	46,9	44,1	38,0	47,7
196_D		208725,46	374338,57	10,50	47,2	44,4	38,4	48,1
196_E		208725,46	374338,57	13,50	47,1	44,3	38,2	47,9
196_F		208725,46	374338,57	16,50	47,3	44,5	38,4	48,1
197_A		208733,71	374331,18	19,50	49,3	46,4	40,0	50,0
197_A		208733,71	374331,18	1,50	47,6	44,8	38,5	48,3
197_B		208733,71	374331,18	4,50	49,0	46,2	39,9	49,8
197_C		208733,71	374331,18	7,50	49,2	46,4	40,2	50,0
197_D		208733,71	374331,18	10,50	49,3	46,5	40,3	50,1
197_E		208733,71	374331,18	13,50	49,3	46,5	40,3	50,1
197_F		208733,71	374331,18	16,50	49,4	46,6	40,3	50,1
198_A		208735,13	374323,23	19,50	54,2	51,5	45,1	55,0
198_A		208735,13	374323,23	1,50	54,9	52,1	46,0	55,7
198_B		208735,13	374323,23	4,50	55,7	53,0	46,9	56,6
198_C		208735,13	374323,23	7,50	55,4	52,7	46,2	56,2
198_D		208735,13	374323,23	10,50	55,1	52,3	45,9	55,8
198_E		208735,13	374323,23	13,50	54,9	52,1	45,6	55,6
198_F		208735,13	374323,23	16,50	54,6	51,8	45,4	55,3
199_A		208727,42	374314,63	19,50	54,9	52,2	45,7	55,6
199_A		208727,42	374314,63	1,50	56,1	53,4	47,2	56,9
199_B		208727,42	374314,63	4,50	56,8	54,0	47,9	57,6
199_C		208727,42	374314,63	7,50	56,3	53,5	47,0	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
199_D		208727,42	374314,63	10,50	56,0	53,2	46,7	56,7
199_E		208727,42	374314,63	13,50	55,7	52,9	46,4	56,4
199_F		208727,42	374314,63	16,50	55,3	52,5	46,0	56,0
19_A		208585,41	374350,52	1,50	44,8	42,1	38,1	46,6
19_B		208585,41	374350,52	4,50	46,9	44,1	39,8	48,4
19_C		208585,41	374350,52	7,50	47,5	44,8	40,3	49,0
19_D		208585,41	374350,52	10,50	47,3	44,5	40,0	48,7
19_E		208585,41	374350,52	13,50	47,2	44,5	39,8	48,6
200_A		208719,00	374314,57	19,50	54,3	51,4	46,0	55,3
200_A		208719,00	374314,57	1,50	53,5	50,7	45,1	54,5
200_B		208719,00	374314,57	4,50	55,0	52,2	46,8	56,1
200_C		208719,00	374314,57	7,50	54,8	51,9	46,3	55,7
200_D		208719,00	374314,57	10,50	54,7	51,8	46,2	55,6
200_E		208719,00	374314,57	13,50	54,7	51,8	46,2	55,6
200_F		208719,00	374314,57	16,50	54,3	51,5	46,0	55,3
201_A		208710,78	374321,94	19,50	53,8	50,9	45,6	54,9
201_A		208710,78	374321,94	1,50	52,6	49,9	44,8	53,9
201_B		208710,78	374321,94	4,50	54,1	51,3	46,2	55,3
201_C		208710,78	374321,94	7,50	53,7	50,9	45,6	54,8
201_D		208710,78	374321,94	10,50	53,7	50,9	45,6	54,8
201_E		208710,78	374321,94	13,50	53,8	51,0	45,6	54,9
201_F		208710,78	374321,94	16,50	53,9	51,1	45,7	55,0
202_A		208710,98	374329,54	19,50	50,1	47,2	42,5	51,4
202_A		208710,98	374329,54	1,50	48,1	45,3	40,7	49,5
202_B		208710,98	374329,54	4,50	49,2	46,3	41,8	50,6
202_C		208710,98	374329,54	7,50	49,3	46,5	42,0	50,8
202_D		208710,98	374329,54	10,50	49,5	46,7	42,1	50,9
202_E		208710,98	374329,54	13,50	49,7	46,8	42,2	51,0
202_F		208710,98	374329,54	16,50	49,9	47,1	42,4	51,3
203_A		208718,40	374337,82	19,50	45,6	42,7	37,6	46,7
203_A		208718,40	374337,82	1,50	41,7	38,9	34,1	43,0
203_B		208718,40	374337,82	4,50	43,5	40,7	35,9	44,8
203_C		208718,40	374337,82	7,50	44,3	41,5	36,5	45,6
203_D		208718,40	374337,82	10,50	45,0	42,1	37,2	46,2
203_E		208718,40	374337,82	13,50	45,1	42,3	37,1	46,3
203_F		208718,40	374337,82	16,50	45,3	42,4	37,3	46,4
204_A		208702,76	374350,88	19,50	43,4	40,4	34,4	44,1
204_A		208702,76	374350,88	1,50	40,2	37,4	32,1	41,3
204_B		208702,76	374350,88	22,50	44,7	41,6	35,2	45,2
204_B		208702,76	374350,88	4,50	41,5	38,7	33,2	42,5
204_C		208702,76	374350,88	7,50	42,6	39,7	34,3	43,6
204_D		208702,76	374350,88	10,50	42,9	40,0	34,7	44,0
204_E		208702,76	374350,88	13,50	42,8	40,0	34,4	43,8
204_F		208702,76	374350,88	16,50	43,1	40,3	34,7	44,1
205_A		208709,85	374344,53	19,50	43,2	40,1	34,3	43,9
205_A		208709,85	374344,53	1,50	39,5	36,6	31,6	40,7
205_B		208709,85	374344,53	22,50	44,9	41,8	35,5	45,5
205_B		208709,85	374344,53	4,50	40,7	37,8	32,7	41,8
205_C		208709,85	374344,53	7,50	41,5	38,7	33,6	42,7
205_D		208709,85	374344,53	10,50	42,2	39,3	34,4	43,4
205_E		208709,85	374344,53	13,50	42,2	39,3	34,1	43,3
205_F		208709,85	374344,53	16,50	42,8	39,9	34,7	43,9
206_A		208710,45	374337,64	19,50	48,5	45,7	41,2	49,9
206_A		208710,45	374337,64	1,50	46,8	44,0	39,7	48,3
206_B		208710,45	374337,64	22,50	44,5	41,7	36,7	45,8
206_B		208710,45	374337,64	4,50	47,7	44,9	40,6	49,2
206_C		208710,45	374337,64	7,50	47,8	45,0	40,7	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_D		208710,45	374337,64	10,50	47,9	45,1	40,8	49,4
206_E		208710,45	374337,64	13,50	48,0	45,2	40,8	49,5
206_F		208710,45	374337,64	16,50	48,2	45,4	40,9	49,6
207_A		208704,62	374331,14	19,50	47,8	45,0	39,3	48,8
207_A		208704,62	374331,14	1,50	48,2	45,5	40,4	49,5
207_B		208704,62	374331,14	22,50	47,5	44,8	39,0	48,5
207_B		208704,62	374331,14	4,50	49,5	46,7	41,6	50,7
207_C		208704,62	374331,14	7,50	47,9	45,2	39,4	48,9
207_D		208704,62	374331,14	10,50	47,8	45,1	39,4	48,8
207_E		208704,62	374331,14	13,50	47,8	45,0	39,4	48,8
207_F		208704,62	374331,14	16,50	47,8	45,0	39,3	48,7
208_A		208697,63	374331,04	19,50	53,8	50,9	45,7	54,9
208_A		208697,63	374331,04	1,50	52,1	49,3	44,5	53,4
208_B		208697,63	374331,04	22,50	54,0	51,1	45,9	55,1
208_B		208697,63	374331,04	4,50	53,3	50,4	45,5	54,5
208_C		208697,63	374331,04	7,50	53,2	50,4	45,2	54,4
208_D		208697,63	374331,04	10,50	53,2	50,3	45,2	54,3
208_E		208697,63	374331,04	13,50	53,4	50,5	45,3	54,5
208_F		208697,63	374331,04	16,50	53,6	50,7	45,5	54,7
209_A		208690,39	374337,53	19,50	53,7	50,8	45,6	54,8
209_A		208690,39	374337,53	1,50	51,7	48,9	44,1	53,0
209_B		208690,39	374337,53	22,50	53,9	51,0	45,8	55,0
209_B		208690,39	374337,53	4,50	52,8	49,9	45,0	54,0
209_C		208690,39	374337,53	7,50	53,2	50,3	45,2	54,3
209_D		208690,39	374337,53	10,50	53,0	50,1	45,1	54,1
209_E		208690,39	374337,53	13,50	53,2	50,3	45,2	54,3
209_F		208690,39	374337,53	16,50	53,5	50,6	45,4	54,6
20_A		208576,02	374350,07	1,50	53,2	50,1	44,3	53,9
20_B		208576,02	374350,07	4,50	56,3	53,2	47,8	57,2
20_C		208576,02	374350,07	7,50	57,8	54,7	49,2	58,7
20_D		208576,02	374350,07	10,50	58,1	55,1	49,4	58,9
20_E		208576,02	374350,07	13,50	58,3	55,2	49,5	59,1
210_A		208683,49	374343,71	19,50	53,6	50,7	45,6	54,8
210_A		208683,49	374343,71	1,50	51,3	48,5	43,8	52,6
210_B		208683,49	374343,71	22,50	53,9	50,9	45,8	55,0
210_B		208683,49	374343,71	4,50	52,4	49,5	44,7	53,7
210_C		208683,49	374343,71	25,50	54,1	51,2	46,1	55,2
210_C		208683,49	374343,71	7,50	52,9	50,0	45,1	54,1
210_D		208683,49	374343,71	28,50	54,4	51,4	46,3	55,5
210_D		208683,49	374343,71	10,50	52,8	49,9	45,0	54,0
210_E		208683,49	374343,71	31,50	54,5	51,5	46,5	55,6
210_E		208683,49	374343,71	13,50	53,1	50,2	45,2	54,2
210_F		208683,49	374343,71	16,50	53,4	50,5	45,4	54,5
211_A		208676,05	374350,38	19,50	53,4	50,5	45,4	54,5
211_A		208676,05	374350,38	1,50	51,0	48,1	43,4	52,3
211_B		208676,05	374350,38	22,50	53,7	50,7	45,6	54,8
211_B		208676,05	374350,38	4,50	52,2	49,3	44,5	53,4
211_C		208676,05	374350,38	25,50	54,0	51,1	46,0	55,1
211_C		208676,05	374350,38	7,50	52,6	49,7	44,8	53,8
211_D		208676,05	374350,38	28,50	54,3	51,4	46,2	55,4
211_D		208676,05	374350,38	10,50	52,6	49,7	44,8	53,8
211_E		208676,05	374350,38	31,50	54,5	51,6	46,5	55,6
211_E		208676,05	374350,38	13,50	52,9	50,0	45,0	54,1
211_F		208676,05	374350,38	16,50	53,2	50,2	45,2	54,3
212_A		208676,57	374356,32	19,50	53,0	50,0	44,9	54,1
212_A		208676,57	374356,32	1,50	50,4	47,5	42,8	51,7
212_B		208676,57	374356,32	22,50	53,4	50,4	45,3	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B		208676,57	374356,32	4,50	51,4	48,5	43,7	52,7
212_C		208676,57	374356,32	25,50	54,1	51,0	45,8	55,1
212_C		208676,57	374356,32	7,50	51,7	48,8	44,0	53,0
212_D		208676,57	374356,32	28,50	54,4	51,4	46,1	55,4
212_D		208676,57	374356,32	10,50	52,0	49,1	44,3	53,2
212_E		208676,57	374356,32	31,50	54,8	51,7	46,4	55,7
212_E		208676,57	374356,32	13,50	52,4	49,4	44,5	53,5
212_F		208676,57	374356,32	16,50	52,7	49,6	44,6	53,8
213_A		208682,99	374363,48	19,50	52,3	49,3	44,3	53,4
213_A		208682,99	374363,48	1,50	49,5	46,6	42,0	50,9
213_B		208682,99	374363,48	22,50	52,9	49,9	44,8	54,0
213_B		208682,99	374363,48	4,50	50,7	47,7	43,1	52,0
213_C		208682,99	374363,48	25,50	53,5	50,5	45,3	54,5
213_C		208682,99	374363,48	7,50	51,0	48,1	43,4	52,3
213_D		208682,99	374363,48	28,50	54,0	51,0	45,7	55,0
213_D		208682,99	374363,48	10,50	51,3	48,3	43,6	52,6
213_E		208682,99	374363,48	31,50	54,4	51,4	46,1	55,4
213_E		208682,99	374363,48	13,50	51,7	48,7	43,9	52,9
213_F		208682,99	374363,48	16,50	51,9	48,9	44,1	53,1
214_A		208687,90	374368,96	19,50	52,1	49,1	44,2	53,2
214_A		208687,90	374368,96	1,50	49,3	46,4	41,7	50,6
214_B		208687,90	374368,96	22,50	52,8	49,7	44,7	53,8
214_B		208687,90	374368,96	4,50	50,4	47,4	42,8	51,7
214_C		208687,90	374368,96	7,50	50,7	47,7	43,0	51,9
214_D		208687,90	374368,96	10,50	51,0	48,0	43,3	52,2
214_E		208687,90	374368,96	13,50	51,4	48,4	43,7	52,7
214_F		208687,90	374368,96	16,50	51,7	48,7	43,9	52,9
215_A		208695,15	374377,05	19,50	51,6	48,6	43,8	52,8
215_A		208695,15	374377,05	1,50	48,2	45,3	40,7	49,6
215_B		208695,15	374377,05	22,50	52,6	49,5	44,5	53,6
215_B		208695,15	374377,05	4,50	49,4	46,4	41,8	50,7
215_C		208695,15	374377,05	7,50	49,6	46,7	42,1	51,0
215_D		208695,15	374377,05	10,50	50,0	47,0	42,4	51,3
215_E		208695,15	374377,05	13,50	50,7	47,7	43,1	52,0
215_F		208695,15	374377,05	16,50	50,9	47,9	43,3	52,2
216_A		208701,48	374377,54	19,50	47,2	44,2	39,1	48,2
216_A		208701,48	374377,54	1,50	44,6	41,7	37,2	46,0
216_B		208701,48	374377,54	22,50	46,6	43,5	37,0	47,1
216_B		208701,48	374377,54	4,50	45,8	43,0	38,3	47,2
216_C		208701,48	374377,54	7,50	46,1	43,2	38,6	47,4
216_D		208701,48	374377,54	10,50	46,4	43,5	38,9	47,7
216_E		208701,48	374377,54	13,50	47,3	44,5	40,1	48,8
216_F		208701,48	374377,54	16,50	48,0	45,1	40,6	49,4
217_A		208708,49	374371,26	19,50	43,1	40,1	34,6	44,0
217_A		208708,49	374371,26	1,50	38,7	35,9	30,7	39,9
217_B		208708,49	374371,26	22,50	45,5	42,3	35,9	46,0
217_B		208708,49	374371,26	4,50	39,2	36,4	31,2	40,3
217_C		208708,49	374371,26	7,50	39,7	36,8	31,5	40,8
217_D		208708,49	374371,26	10,50	40,1	37,2	32,1	41,2
217_E		208708,49	374371,26	13,50	40,7	37,8	32,7	41,8
217_F		208708,49	374371,26	16,50	41,9	38,9	33,9	43,0
218_A		208708,92	374365,15	19,50	43,7	40,9	35,3	44,7
218_A		208708,92	374365,15	1,50	40,5	37,7	32,0	41,4
218_B		208708,92	374365,15	22,50	44,6	41,8	36,2	45,6
218_B		208708,92	374365,15	4,50	41,8	39,0	33,2	42,7
218_C		208708,92	374365,15	7,50	42,6	39,8	33,9	43,5
218_D		208708,92	374365,15	10,50	42,8	40,0	34,2	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
218_E		208708,92	374365,15	13,50	42,8	40,0	34,1	43,7
218_F		208708,92	374365,15	16,50	43,1	40,3	34,5	44,0
219_A		208701,89	374357,31	19,50	43,2	40,4	34,5	44,1
219_A		208701,89	374357,31	1,50	40,2	37,4	31,8	41,2
219_B		208701,89	374357,31	22,50	44,2	41,3	35,6	45,1
219_B		208701,89	374357,31	4,50	41,5	38,7	33,1	42,5
219_C		208701,89	374357,31	7,50	42,5	39,7	34,0	43,5
219_D		208701,89	374357,31	10,50	42,7	39,9	34,3	43,7
219_E		208701,89	374357,31	13,50	42,7	39,8	34,0	43,6
219_F		208701,89	374357,31	16,50	42,8	40,0	34,1	43,7
21_A		208569,86	374355,59	1,50	56,0	52,9	47,3	56,8
21_B		208569,86	374355,59	4,50	57,6	54,6	49,1	58,5
21_C		208569,86	374355,59	7,50	58,4	55,3	49,8	59,3
21_D		208569,86	374355,59	10,50	58,7	55,6	49,8	59,4
21_E		208569,86	374355,59	13,50	58,8	55,7	49,9	59,5
220_A		208688,88	374363,32	25,50	46,6	43,4	37,0	47,1
220_B		208688,88	374363,32	28,50	48,9	45,7	39,3	49,4
220_C		208688,88	374363,32	31,50	49,9	46,7	40,3	50,4
221_A		208696,26	374356,71	25,50	46,6	43,4	37,0	47,1
221_B		208696,26	374356,71	28,50	48,6	45,4	39,0	49,1
221_C		208696,26	374356,71	31,50	49,5	46,3	39,9	50,0
222_A		208696,45	374351,24	25,50	44,3	41,4	36,5	45,5
222_B		208696,45	374351,24	28,50	46,4	43,6	38,1	47,4
222_C		208696,45	374351,24	31,50	47,1	44,2	38,7	48,1
223_A		208690,01	374344,05	25,50	45,0	42,2	37,1	46,2
223_B		208690,01	374344,05	28,50	47,2	44,4	38,8	48,2
223_C		208690,01	374344,05	31,50	47,5	44,7	39,1	48,5
224_A		208778,55	374366,21	19,50	49,9	47,0	40,4	50,5
224_A		208778,55	374366,21	1,50	47,4	44,6	38,1	48,1
224_B		208778,55	374366,21	4,50	49,1	46,4	39,8	49,8
224_C		208778,55	374366,21	7,50	49,2	46,4	39,9	49,8
224_D		208778,55	374366,21	10,50	49,2	46,4	39,9	49,9
224_E		208778,55	374366,21	13,50	49,2	46,4	39,9	49,8
224_F		208778,55	374366,21	16,50	49,3	46,5	40,1	50,0
225_A		208784,87	374360,55	19,50	51,7	48,8	42,2	52,3
225_A		208784,87	374360,55	1,50	50,2	47,4	40,9	50,9
225_B		208784,87	374360,55	4,50	51,6	48,9	42,3	52,3
225_C		208784,87	374360,55	7,50	51,6	48,8	42,3	52,3
225_D		208784,87	374360,55	10,50	51,5	48,8	42,2	52,2
225_E		208784,87	374360,55	13,50	51,4	48,7	42,1	52,1
225_F		208784,87	374360,55	16,50	51,4	48,6	42,2	52,1
226_A		208783,62	374353,35	19,50	55,0	52,3	45,7	55,7
226_A		208783,62	374353,35	1,50	55,1	52,4	45,9	55,8
226_B		208783,62	374353,35	4,50	56,1	53,4	46,8	56,8
226_C		208783,62	374353,35	7,50	56,1	53,3	46,8	56,8
226_D		208783,62	374353,35	10,50	55,8	53,1	46,5	56,5
226_E		208783,62	374353,35	13,50	55,6	52,8	46,3	56,3
226_F		208783,62	374353,35	16,50	55,4	52,6	46,1	56,1
227_A		208776,64	374345,56	19,50	55,4	52,7	46,1	56,1
227_A		208776,64	374345,56	1,50	55,6	52,8	46,3	56,3
227_B		208776,64	374345,56	4,50	56,5	53,7	47,2	57,2
227_C		208776,64	374345,56	7,50	56,5	53,7	47,2	57,2
227_D		208776,64	374345,56	10,50	56,2	53,5	46,9	56,9
227_E		208776,64	374345,56	13,50	56,1	53,3	46,8	56,7
227_F		208776,64	374345,56	16,50	55,9	53,1	46,6	56,5
228_A		208768,81	374336,83	19,50	55,6	52,8	46,3	56,3
228_A		208768,81	374336,83	1,50	56,2	53,4	46,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
228_B		208768,81	374336,83	4,50	56,9	54,1	47,6	57,5
228_C		208768,81	374336,83	7,50	56,8	54,0	47,5	57,5
228_D		208768,81	374336,83	10,50	56,5	53,8	47,2	57,2
228_E		208768,81	374336,83	13,50	56,3	53,5	47,0	57,0
228_F		208768,81	374336,83	16,50	56,1	53,3	46,7	56,7
229_A		208761,92	374335,19	19,50	52,1	49,3	43,3	53,0
229_A		208761,92	374335,19	1,50	53,1	50,3	44,0	53,8
229_B		208761,92	374335,19	4,50	53,7	50,9	44,6	54,4
229_C		208761,92	374335,19	7,50	53,3	50,6	44,2	54,1
229_D		208761,92	374335,19	10,50	53,0	50,3	43,9	53,8
229_E		208761,92	374335,19	13,50	52,7	49,9	43,6	53,5
229_F		208761,92	374335,19	16,50	52,4	49,6	43,4	53,2
22_A		208563,51	374361,28	1,50	58,0	54,9	49,4	58,8
22_B		208563,51	374361,28	4,50	58,7	55,6	50,0	59,5
22_C		208563,51	374361,28	7,50	59,1	56,0	50,3	59,9
22_D		208563,51	374361,28	10,50	59,2	56,1	50,3	60,0
22_E		208563,51	374361,28	13,50	59,3	56,2	50,4	60,1
230_A		208755,76	374340,71	19,50	50,9	48,1	42,2	51,8
230_A		208755,76	374340,71	1,50	50,6	47,8	41,6	51,4
230_B		208755,76	374340,71	4,50	51,7	49,0	42,9	52,6
230_C		208755,76	374340,71	7,50	51,7	49,0	42,7	52,5
230_D		208755,76	374340,71	10,50	51,4	48,6	42,3	52,1
230_E		208755,76	374340,71	13,50	51,2	48,4	42,2	52,0
230_F		208755,76	374340,71	16,50	51,0	48,2	42,1	51,8
231_A		208756,65	374347,53	19,50	44,7	41,6	36,6	45,7
231_A		208756,65	374347,53	1,50	39,0	36,1	31,3	40,3
231_B		208756,65	374347,53	4,50	39,7	36,8	32,0	41,0
231_C		208756,65	374347,53	7,50	40,3	37,4	32,7	41,6
231_D		208756,65	374347,53	10,50	41,2	38,2	33,6	42,5
231_E		208756,65	374347,53	13,50	41,5	38,5	33,4	42,6
231_F		208756,65	374347,53	16,50	42,6	39,6	34,5	43,7
232_A		208764,18	374355,93	19,50	44,8	41,8	36,6	45,8
232_A		208764,18	374355,93	1,50	38,9	36,0	31,1	40,1
232_B		208764,18	374355,93	4,50	39,7	36,7	31,9	40,9
232_C		208764,18	374355,93	7,50	40,4	37,5	32,7	41,7
232_D		208764,18	374355,93	10,50	41,4	38,4	33,7	42,6
232_E		208764,18	374355,93	13,50	41,7	38,6	33,5	42,7
232_F		208764,18	374355,93	16,50	42,8	39,7	34,7	43,8
233_A		208771,99	374364,65	19,50	45,5	42,5	37,1	46,4
233_A		208771,99	374364,65	1,50	39,9	36,9	31,8	41,0
233_B		208771,99	374364,65	4,50	40,6	37,6	32,6	41,7
233_C		208771,99	374364,65	7,50	41,3	38,4	33,4	42,5
233_D		208771,99	374364,65	10,50	42,3	39,3	34,4	43,4
233_E		208771,99	374364,65	13,50	42,7	39,7	34,4	43,7
233_F		208771,99	374364,65	16,50	43,7	40,7	35,4	44,7
234_A		208738,41	374402,19	19,50	47,1	43,9	37,5	47,6
234_A		208738,41	374402,19	1,50	39,4	36,6	31,1	40,4
234_B		208738,41	374402,19	4,50	40,3	37,4	31,8	41,2
234_C		208738,41	374402,19	7,50	41,1	38,2	32,8	42,1
234_D		208738,41	374402,19	10,50	42,4	39,5	34,3	43,5
234_E		208738,41	374402,19	13,50	43,5	40,5	35,2	44,5
234_F		208738,41	374402,19	16,50	46,1	43,1	38,0	47,2
235_A		208729,66	374410,03	19,50	50,4	47,2	40,8	50,9
235_A		208729,66	374410,03	1,50	38,7	35,7	30,9	39,9
235_B		208729,66	374410,03	4,50	39,4	36,4	31,6	40,6
235_C		208729,66	374410,03	7,50	40,2	37,3	32,4	41,4
235_D		208729,66	374410,03	10,50	42,1	39,1	34,3	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_E		208729,66	374410,03	13,50	45,1	42,0	36,1	45,8
235_F		208729,66	374410,03	16,50	48,9	45,7	39,5	49,4
236_A		208721,36	374409,29	1,50	48,8	45,6	40,2	49,6
236_B		208721,36	374409,29	4,50	49,4	46,3	40,9	50,3
236_C		208721,36	374409,29	7,50	49,7	46,6	41,3	50,6
236_D		208721,36	374409,29	10,50	50,4	47,3	41,9	51,3
236_E		208721,36	374409,29	13,50	51,2	48,1	42,9	52,2
236_F		208721,36	374409,29	16,50	51,8	48,6	43,4	52,7
237_A		208714,00	374401,09	1,50	48,8	45,7	40,4	49,7
237_B		208714,00	374401,09	4,50	49,5	46,4	41,2	50,5
237_C		208714,00	374401,09	7,50	49,8	46,7	41,5	50,7
237_D		208714,00	374401,09	10,50	50,4	47,3	42,0	51,3
237_E		208714,00	374401,09	13,50	51,1	48,0	42,9	52,1
237_F		208714,00	374401,09	16,50	51,5	48,4	43,3	52,5
239_A		208705,41	374391,50	1,50	49,0	45,9	40,7	50,0
239_B		208705,41	374391,50	4,50	49,8	46,7	41,6	50,8
239_C		208705,41	374391,50	7,50	50,0	46,9	41,8	51,0
239_D		208705,41	374391,50	10,50	50,4	47,3	42,2	51,4
239_E		208705,41	374391,50	13,50	51,1	48,0	43,1	52,2
239_F		208705,41	374391,50	16,50	51,4	48,4	43,3	52,5
23_A		208571,27	374371,31	1,50	38,4	35,4	30,8	39,7
23_B		208571,27	374371,31	4,50	39,3	36,3	31,8	40,6
23_C		208571,27	374371,31	7,50	40,5	37,5	33,2	41,9
23_D		208571,27	374371,31	10,50	42,3	39,4	35,4	43,9
23_E		208571,27	374371,31	13,50	44,3	41,5	37,8	46,1
240_A		208705,33	374381,88	1,50	39,7	36,9	31,6	40,8
240_B		208705,33	374381,88	4,50	40,8	38,0	32,6	41,9
240_C		208705,33	374381,88	7,50	41,5	38,7	33,3	42,6
240_D		208705,33	374381,88	10,50	42,1	39,3	34,0	43,2
240_E		208705,33	374381,88	13,50	43,3	40,6	35,8	44,7
240_F		208705,33	374381,88	16,50	43,6	40,8	35,9	44,9
241_A		208713,08	374374,94	1,50	40,0	37,2	31,3	40,9
241_B		208713,08	374374,94	4,50	41,2	38,3	32,4	42,0
241_C		208713,08	374374,94	7,50	42,0	39,2	33,0	42,8
241_D		208713,08	374374,94	10,50	42,3	39,5	33,3	43,1
241_E		208713,08	374374,94	13,50	42,4	39,6	33,5	43,2
241_F		208713,08	374374,94	16,50	42,6	39,8	33,8	43,5
242_A		208721,03	374375,66	19,50	44,8	41,9	36,7	45,9
242_A		208721,03	374375,66	1,50	42,1	39,4	34,3	43,4
242_B		208721,03	374375,66	4,50	43,4	40,6	35,5	44,6
242_C		208721,03	374375,66	7,50	44,2	41,4	36,1	45,3
242_D		208721,03	374375,66	10,50	44,3	41,5	36,3	45,5
242_E		208721,03	374375,66	13,50	44,1	41,3	35,9	45,2
242_F		208721,03	374375,66	16,50	44,2	41,4	36,2	45,4
243_A		208730,54	374386,28	19,50	44,3	41,5	36,0	45,4
243_A		208730,54	374386,28	1,50	40,8	38,0	33,0	42,0
243_B		208730,54	374386,28	4,50	43,3	40,5	35,8	44,7
243_C		208730,54	374386,28	7,50	43,6	40,7	35,4	44,7
243_D		208730,54	374386,28	10,50	43,3	40,5	35,2	44,5
243_E		208730,54	374386,28	13,50	43,2	40,4	34,9	44,2
243_F		208730,54	374386,28	16,50	43,4	40,6	35,4	44,5
244_A		208737,79	374394,36	19,50	45,2	42,3	36,8	46,2
244_A		208737,79	374394,36	1,50	41,7	39,0	33,9	43,0
244_B		208737,79	374394,36	4,50	44,4	41,7	37,1	45,9
244_C		208737,79	374394,36	7,50	44,6	41,8	36,7	45,8
244_D		208737,79	374394,36	10,50	44,1	41,3	36,0	45,2
244_E		208737,79	374394,36	13,50	44,2	41,4	36,0	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
244_F		208737,79	374394,36	16,50	44,5	41,7	36,3	45,6
245_A		208722,98	374408,32	19,50	52,1	49,0	43,6	53,0
246_A		208715,68	374400,17	19,50	51,5	48,4	43,3	52,5
247_A		208706,70	374390,16	19,50	51,5	48,4	43,5	52,6
248_A		208706,95	374383,13	19,50	45,8	43,0	38,7	47,3
249_A		208714,25	374376,59	19,50	42,8	39,9	34,5	43,8
24_A		208577,04	374366,11	1,50	38,4	35,4	30,7	39,7
24_B		208577,04	374366,11	4,50	39,3	36,2	31,6	40,5
24_C		208577,04	374366,11	7,50	40,5	37,5	33,0	41,8
24_D		208577,04	374366,11	10,50	42,4	39,4	35,2	43,9
24_E		208577,04	374366,11	13,50	45,1	42,2	38,3	46,8
250_A		208792,97	374402,74	1,50	38,2	35,4	30,2	39,4
250_B		208792,97	374402,74	4,50	39,1	36,2	31,2	40,3
250_C		208792,97	374402,74	7,50	40,0	37,1	32,2	41,2
250_D		208792,97	374402,74	10,50	40,9	38,1	33,3	42,2
250_E		208792,97	374402,74	13,50	41,2	38,3	33,1	42,3
251_A		208799,54	374410,07	1,50	41,6	38,7	32,8	42,4
251_B		208799,54	374410,07	4,50	42,9	40,0	34,1	43,7
251_C		208799,54	374410,07	7,50	44,0	41,1	35,3	44,8
251_D		208799,54	374410,07	10,50	44,5	41,7	36,0	45,5
251_E		208799,54	374410,07	13,50	44,6	41,8	35,9	45,5
252_A		208799,98	374415,49	1,50	46,5	43,6	37,3	47,2
252_B		208799,98	374415,49	4,50	47,7	44,8	38,5	48,4
252_C		208799,98	374415,49	7,50	48,8	45,9	39,6	49,4
252_D		208799,98	374415,49	10,50	49,3	46,4	40,1	50,0
252_E		208799,98	374415,49	13,50	49,2	46,3	39,8	49,8
253_A		208794,59	374420,32	1,50	45,8	42,9	36,7	46,5
253_B		208794,59	374420,32	4,50	47,0	44,0	37,8	47,7
253_C		208794,59	374420,32	7,50	48,0	45,0	38,8	48,7
253_D		208794,59	374420,32	10,50	48,7	45,8	39,6	49,4
253_E		208794,59	374420,32	13,50	49,1	46,1	39,6	49,6
254_A		208787,68	374426,52	1,50	43,9	40,9	34,8	44,6
254_B		208787,68	374426,52	4,50	44,8	41,9	35,8	45,6
254_C		208787,68	374426,52	7,50	45,9	42,9	36,9	46,6
254_D		208787,68	374426,52	10,50	47,0	44,0	38,1	47,8
254_E		208787,68	374426,52	13,50	47,9	44,9	38,5	48,5
254_F		208787,68	374426,52	16,50	50,1	47,1	40,6	50,7
255_A		208777,60	374435,55	1,50	44,1	41,1	35,0	44,8
255_B		208777,60	374435,55	4,50	44,8	41,8	35,7	45,5
255_C		208777,60	374435,55	7,50	45,7	42,7	36,7	46,4
255_D		208777,60	374435,55	10,50	47,0	44,0	38,1	47,8
255_E		208777,60	374435,55	13,50	48,6	45,5	39,2	49,2
255_F		208777,60	374435,55	16,50	51,2	48,1	41,6	51,7
256_A		208770,02	374442,34	1,50	44,2	41,1	35,0	44,8
256_B		208770,02	374442,34	4,50	44,8	41,7	35,7	45,5
256_C		208770,02	374442,34	7,50	45,6	42,5	36,6	46,3
256_D		208770,02	374442,34	10,50	47,1	44,0	38,1	47,8
256_E		208770,02	374442,34	13,50	49,6	46,5	40,2	50,2
256_F		208770,02	374442,34	16,50	52,0	48,9	42,5	52,5
257_A		208764,17	374447,59	1,50	45,4	42,3	36,4	46,1
257_B		208764,17	374447,59	4,50	46,0	42,9	37,2	46,8
257_C		208764,17	374447,59	7,50	46,8	43,7	37,8	47,5
257_D		208764,17	374447,59	10,50	48,6	45,5	39,6	49,3
257_E		208764,17	374447,59	13,50	51,2	48,0	41,6	51,7
257_F		208764,17	374447,59	16,50	53,3	50,1	43,7	53,8
258_A		208758,08	374447,27	1,50	49,3	46,2	40,5	50,1
258_B		208758,08	374447,27	4,50	50,2	47,0	41,3	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C		208758,08	374447,27	7,50	50,7	47,6	41,8	51,4
258_D		208758,08	374447,27	10,50	51,8	48,6	42,6	52,4
258_E		208758,08	374447,27	13,50	53,0	49,8	43,7	53,6
259_A		208752,39	374440,92	1,50	49,4	46,2	40,5	50,1
259_B		208752,39	374440,92	4,50	50,2	47,0	41,3	50,9
259_C		208752,39	374440,92	7,50	50,7	47,5	41,7	51,4
259_D		208752,39	374440,92	10,50	51,5	48,3	42,4	52,1
259_E		208752,39	374440,92	13,50	52,4	49,2	43,3	53,1
25_A		208583,91	374367,87	1,50	38,9	35,8	30,8	39,9
25_B		208583,91	374367,87	4,50	39,6	36,5	31,5	40,7
25_C		208583,91	374367,87	7,50	40,8	37,6	32,8	41,8
25_D		208583,91	374367,87	10,50	42,5	39,4	34,7	43,7
25_E		208583,91	374367,87	13,50	46,4	43,3	38,9	47,7
260_A		208745,47	374433,20	1,50	49,4	46,2	40,4	50,1
260_B		208745,47	374433,20	4,50	50,0	46,8	41,1	50,8
260_C		208745,47	374433,20	7,50	50,4	47,2	41,5	51,1
260_D		208745,47	374433,20	10,50	51,2	47,9	42,1	51,8
260_E		208745,47	374433,20	13,50	52,0	48,7	43,0	52,6
261_A		208739,29	374426,30	1,50	49,3	46,2	40,4	50,1
261_B		208739,29	374426,30	4,50	49,9	46,7	41,1	50,7
261_C		208739,29	374426,30	7,50	50,3	47,1	41,4	51,0
261_D		208739,29	374426,30	10,50	50,9	47,7	42,0	51,7
262_A		208734,16	374420,58	1,50	49,9	46,7	40,9	50,6
262_B		208734,16	374420,58	4,50	50,4	47,2	41,5	51,1
262_C		208734,16	374420,58	7,50	50,8	47,5	41,8	51,5
262_D		208734,16	374420,58	10,50	51,2	48,0	42,3	51,9
263_A		208734,97	374413,06	1,50	39,9	36,9	31,1	40,7
263_B		208734,97	374413,06	4,50	40,5	37,5	31,6	41,3
263_C		208734,97	374413,06	7,50	41,1	38,1	32,1	41,8
263_D		208734,97	374413,06	10,50	41,8	38,8	32,9	42,6
263_E		208734,97	374413,06	13,50	43,0	40,0	34,1	43,8
264_A		208741,36	374407,34	1,50	41,2	38,3	32,6	42,1
264_B		208741,36	374407,34	4,50	43,3	40,4	35,5	44,5
264_C		208741,36	374407,34	7,50	43,8	40,9	35,7	44,9
264_D		208741,36	374407,34	10,50	43,0	40,0	33,8	43,7
264_E		208741,36	374407,34	13,50	43,2	40,2	34,1	43,9
265_A		208747,39	374408,08	1,50	42,2	39,5	35,0	43,7
265_B		208747,39	374408,08	4,50	44,0	41,3	37,0	45,6
265_C		208747,39	374408,08	7,50	43,7	40,9	36,3	45,1
265_D		208747,39	374408,08	10,50	43,3	40,5	35,4	44,5
265_E		208747,39	374408,08	13,50	43,5	40,6	35,6	44,6
266_A		208753,16	374414,51	1,50	39,2	36,5	32,0	40,7
266_B		208753,16	374414,51	4,50	40,4	37,7	33,4	42,0
266_C		208753,16	374414,51	7,50	41,0	38,3	33,8	42,5
266_D		208753,16	374414,51	10,50	41,4	38,6	34,0	42,8
266_E		208753,16	374414,51	13,50	41,7	38,9	34,3	43,1
267_A		208759,31	374421,37	1,50	39,0	36,3	32,1	40,6
267_B		208759,31	374421,37	4,50	40,2	37,4	33,3	41,9
267_C		208759,31	374421,37	7,50	40,1	37,3	32,9	41,6
267_D		208759,31	374421,37	10,50	40,4	37,7	33,3	42,0
267_E		208759,31	374421,37	13,50	40,9	38,1	33,7	42,4
267_F		208759,31	374421,37	16,50	42,0	39,2	34,8	43,5
268_A		208766,11	374421,40	1,50	40,1	37,3	33,1	41,7
268_B		208766,11	374421,40	4,50	41,1	38,4	34,3	42,8
268_C		208766,11	374421,40	7,50	40,2	37,4	32,8	41,6
268_D		208766,11	374421,40	10,50	40,9	38,0	33,5	42,3
268_E		208766,11	374421,40	13,50	41,8	39,0	34,7	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
268_F		208766,11	374421,40	16,50	43,1	40,3	36,0	44,7
269_A		208775,82	374412,70	1,50	38,1	35,4	30,9	39,6
269_B		208775,82	374412,70	4,50	39,2	36,4	32,0	40,7
269_C		208775,82	374412,70	7,50	39,8	37,0	32,6	41,3
269_D		208775,82	374412,70	10,50	40,7	37,9	33,6	42,2
269_E		208775,82	374412,70	13,50	41,6	38,8	34,6	43,2
269_F		208775,82	374412,70	16,50	42,5	39,7	35,6	44,2
26_A		208589,77	374374,41	1,50	38,9	35,8	30,8	39,9
26_B		208589,77	374374,41	4,50	39,6	36,5	31,5	40,7
26_C		208589,77	374374,41	7,50	40,9	37,7	32,9	42,0
26_D		208589,77	374374,41	10,50	43,0	39,9	35,3	44,2
26_E		208589,77	374374,41	13,50	47,0	44,0	39,6	48,4
270_A		208782,53	374406,69	1,50	37,5	34,7	30,4	39,1
270_B		208782,53	374406,69	4,50	38,7	35,9	31,6	40,2
270_C		208782,53	374406,69	7,50	39,5	36,7	32,4	41,1
270_D		208782,53	374406,69	10,50	40,3	37,5	33,3	41,9
270_E		208782,53	374406,69	13,50	41,3	38,5	34,4	42,9
271_A		208787,97	374401,81	1,50	38,9	36,1	31,0	40,1
271_B		208787,97	374401,81	4,50	39,6	36,8	31,8	40,9
271_C		208787,97	374401,81	7,50	40,2	37,4	32,6	41,5
271_D		208787,97	374401,81	10,50	41,1	38,3	33,5	42,4
271_E		208787,97	374401,81	13,50	42,0	39,2	34,6	43,4
272_A		208789,99	374418,14	16,50	45,4	42,5	36,7	46,3
273_A		208784,55	374412,07	16,50	43,8	40,9	35,6	44,9
274_A		208752,16	374419,75	16,50	43,1	40,3	36,1	44,7
275_A		208745,31	374425,90	16,50	47,8	44,8	40,2	49,1
276_A		208759,32	374445,93	16,50	53,3	50,1	44,1	53,9
277_A		208753,70	374439,65	16,50	52,4	49,2	43,4	53,1
278_A		208746,76	374431,89	16,50	52,1	48,9	43,3	52,8
279_A		208740,46	374424,84	13,50	50,1	47,1	42,0	51,2
27_A		208589,33	374380,34	1,50	37,5	34,5	30,0	38,8
27_B		208589,33	374380,34	4,50	38,3	35,3	30,9	39,7
27_C		208589,33	374380,34	7,50	39,8	36,8	32,5	41,2
27_D		208589,33	374380,34	10,50	42,1	39,2	35,1	43,7
27_E		208589,33	374380,34	13,50	46,2	43,4	39,5	47,9
280_A		208735,42	374419,22	13,50	51,2	48,0	42,4	51,9
28_A		208583,10	374385,96	1,50	37,6	34,6	30,0	38,9
28_B		208583,10	374385,96	4,50	38,4	35,4	30,8	39,7
28_C		208583,10	374385,96	7,50	39,8	36,7	32,3	41,1
28_D		208583,10	374385,96	10,50	41,7	38,7	34,5	43,2
28_E		208583,10	374385,96	13,50	44,7	41,8	37,8	46,3
29_A		208575,41	374392,89	1,50	37,4	34,3	29,4	38,5
29_B		208575,41	374392,89	4,50	38,1	35,0	29,9	39,1
29_C		208575,41	374392,89	7,50	38,7	35,6	30,5	39,7
29_D		208575,41	374392,89	10,50	39,7	36,5	31,4	40,7
29_E		208575,41	374392,89	13,50	42,2	38,9	33,7	43,0
301_A		208845,40	374484,90	1,50	59,4	56,4	49,9	60,0
301_B		208845,40	374484,90	4,50	60,9	57,8	51,4	61,5
301_C		208845,40	374484,90	7,50	61,3	58,2	51,7	61,8
301_D		208845,40	374484,90	10,50	61,5	58,3	51,9	62,0
302_A		208834,92	374494,29	1,50	59,9	56,8	50,3	60,4
302_B		208834,92	374494,29	4,50	61,4	58,3	51,8	61,9
302_C		208834,92	374494,29	7,50	61,8	58,6	52,2	62,3
302_D		208834,92	374494,29	10,50	61,9	58,7	52,3	62,4
303_A		208825,45	374502,78	1,50	60,6	57,4	51,0	61,1
303_B		208825,45	374502,78	4,50	62,1	58,9	52,5	62,6
303_C		208825,45	374502,78	7,50	62,5	59,3	52,9	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_D		208825,45	374502,78	10,50	62,5	59,3	52,9	63,0
303_E		208825,45	374502,78	13,50	62,5	59,3	52,9	63,0
304_A		208815,80	374511,43	1,50	61,8	58,5	52,2	62,3
304_B		208815,80	374511,43	4,50	63,1	59,9	53,5	63,6
304_C		208815,80	374511,43	7,50	63,4	60,1	53,8	63,8
304_D		208815,80	374511,43	10,50	63,4	60,1	53,8	63,9
304_E		208815,80	374511,43	13,50	63,3	60,0	53,7	63,8
305_A		208809,08	374510,90	1,50	60,7	57,4	51,0	61,1
305_B		208809,08	374510,90	4,50	61,9	58,5	52,2	62,3
305_C		208809,08	374510,90	7,50	62,1	58,8	52,5	62,5
305_D		208809,08	374510,90	10,50	62,1	58,8	52,5	62,6
306_A		208802,62	374503,70	1,50	59,6	56,4	50,0	60,1
306_B		208802,62	374503,70	4,50	60,7	57,4	51,1	61,1
306_C		208802,62	374503,70	7,50	60,9	57,6	51,2	61,3
306_D		208802,62	374503,70	10,50	61,0	57,7	51,3	61,4
307_A		208795,51	374495,77	1,50	57,2	54,0	47,7	57,7
307_B		208795,51	374495,77	4,50	58,6	55,4	49,1	59,1
307_C		208795,51	374495,77	7,50	59,1	55,8	49,5	59,5
307_D		208795,51	374495,77	10,50	59,3	56,0	49,6	59,7
308_A		208789,53	374489,09	1,50	55,8	52,6	46,5	56,4
308_B		208789,53	374489,09	4,50	57,2	54,0	47,8	57,8
308_C		208789,53	374489,09	7,50	57,8	54,5	48,2	58,3
309_A		208784,05	374482,98	1,50	54,8	51,6	45,6	55,4
309_B		208784,05	374482,98	4,50	56,0	52,8	46,7	56,6
309_C		208784,05	374482,98	7,50	56,6	53,4	47,1	57,1
30_A		208569,11	374393,01	1,50	34,9	32,1	28,0	36,5
30_B		208569,11	374393,01	4,50	35,2	32,3	28,1	36,7
30_C		208569,11	374393,01	7,50	35,6	32,7	28,7	37,2
30_D		208569,11	374393,01	10,50	37,2	34,3	30,5	38,9
30_E		208569,11	374393,01	13,50	40,2	37,4	33,8	42,1
310_A		208778,69	374477,00	1,50	53,7	50,5	44,5	54,3
310_B		208778,69	374477,00	4,50	55,0	51,7	45,7	55,6
310_C		208778,69	374477,00	7,50	55,6	52,4	46,1	56,1
311_A		208770,54	374467,91	1,50	52,5	49,3	43,3	53,1
311_B		208770,54	374467,91	4,50	53,6	50,4	44,4	54,3
311_C		208770,54	374467,91	7,50	54,3	51,0	44,8	54,8
312_A		208770,42	374457,83	1,50	44,8	41,8	36,2	45,7
312_B		208770,42	374457,83	4,50	45,5	42,4	37,0	46,4
312_C		208770,42	374457,83	7,50	46,0	43,0	37,6	46,9
312_D		208770,42	374457,83	10,50	46,7	43,7	38,3	47,7
313_A		208779,01	374450,13	1,50	43,0	40,0	33,9	43,7
313_B		208779,01	374450,13	4,50	43,7	40,7	34,5	44,4
313_C		208779,01	374450,13	7,50	44,4	41,4	35,3	45,1
313_D		208779,01	374450,13	10,50	45,3	42,2	36,2	46,0
314_A		208788,78	374441,38	1,50	43,6	40,6	34,4	44,2
314_B		208788,78	374441,38	4,50	44,3	41,3	35,1	44,9
314_C		208788,78	374441,38	7,50	45,0	42,0	35,8	45,7
314_D		208788,78	374441,38	10,50	45,8	42,8	36,8	46,5
315_A		208797,88	374433,22	1,50	43,7	40,7	34,5	44,4
315_B		208797,88	374433,22	4,50	44,6	41,7	35,4	45,3
315_C		208797,88	374433,22	7,50	45,5	42,5	36,3	46,2
315_D		208797,88	374433,22	10,50	46,2	43,2	37,2	46,9
316_A		208807,04	374433,43	1,50	44,7	41,7	35,4	45,3
316_B		208807,04	374433,43	4,50	45,8	42,8	36,6	46,5
316_C		208807,04	374433,43	7,50	46,8	43,8	37,6	47,5
316_D		208807,04	374433,43	10,50	47,5	44,5	38,4	48,2
317_A		208815,90	374443,34	1,50	45,9	43,0	36,6	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
317_B		208815,90	374443,34	4,50	47,1	44,2	37,9	47,8
317_C		208815,90	374443,34	7,50	48,2	45,3	39,0	48,9
317_D		208815,90	374443,34	10,50	48,5	45,5	39,3	49,2
318_A		208822,67	374450,90	1,50	47,2	44,2	37,8	47,8
318_B		208822,67	374450,90	4,50	48,5	45,5	39,2	49,1
318_C		208822,67	374450,90	7,50	49,6	46,6	40,3	50,2
319_A		208828,69	374457,63	1,50	48,5	45,5	39,1	49,1
319_B		208828,69	374457,63	4,50	50,0	47,0	40,6	50,6
319_C		208828,69	374457,63	7,50	50,8	47,9	41,5	51,5
31_A		208629,02	374399,18	1,50	44,6	41,9	37,3	46,1
31_B		208629,02	374399,18	4,50	45,7	43,0	38,4	47,2
31_C		208629,02	374399,18	7,50	46,1	43,3	38,8	47,5
31_D		208629,02	374399,18	10,50	45,9	43,1	38,7	47,4
31_E		208629,02	374399,18	13,50	45,7	43,0	38,6	47,3
320_A		208835,13	374464,83	1,50	50,3	47,4	40,9	50,9
320_B		208835,13	374464,83	4,50	52,0	49,1	42,6	52,6
320_C		208835,13	374464,83	7,50	52,6	49,6	43,2	53,2
321_A		208840,70	374471,04	1,50	52,1	49,1	42,6	52,6
321_B		208840,70	374471,04	4,50	53,9	50,9	44,4	54,5
321_C		208840,70	374471,04	7,50	54,3	51,3	44,8	54,9
321_D		208840,70	374471,04	10,50	54,4	51,4	44,9	55,0
322_A		208846,12	374477,05	1,50	54,2	51,2	44,8	54,8
322_B		208846,12	374477,05	4,50	55,9	52,9	46,5	56,5
322_C		208846,12	374477,05	7,50	56,3	53,2	46,8	56,8
322_D		208846,12	374477,05	10,50	56,4	53,4	46,9	57,0
323_A		208822,15	374496,66	13,50	51,8	48,7	42,4	52,4
324_A		208797,45	374487,55	13,50	43,9	40,9	36,7	45,3
325_A		208813,24	374449,30	10,50	45,6	42,5	36,6	46,3
326_A		208833,43	374471,89	10,50	41,5	38,5	34,2	42,9
327_A		208771,73	374466,75	10,50	54,2	50,9	44,7	54,7
328_A		208779,86	374475,81	10,50	55,4	52,1	45,9	55,9
329_A		208785,14	374481,70	10,50	56,3	53,0	46,8	56,8
32_A		208622,23	374391,60	1,50	45,4	42,6	38,2	46,9
32_B		208622,23	374391,60	4,50	46,0	43,3	39,0	47,6
32_C		208622,23	374391,60	7,50	46,3	43,6	39,2	47,8
32_D		208622,23	374391,60	10,50	46,1	43,3	39,0	47,7
32_E		208622,23	374391,60	13,50	46,1	43,4	39,2	47,8
330_A		208790,65	374487,85	10,50	56,1	52,9	46,6	56,6
331_A		208796,61	374494,49	13,50	58,4	55,2	48,9	58,9
332_A		208803,80	374502,50	13,50	60,0	56,7	50,4	60,4
333_A		208810,22	374509,65	13,50	61,1	57,8	51,5	61,5
334_A		208816,92	374493,37	1,50	37,6	34,7	30,6	39,2
334_B		208816,92	374493,37	4,50	38,7	35,8	31,8	40,3
334_C		208816,92	374493,37	7,50	39,9	37,0	33,1	41,6
334_D		208816,92	374493,37	10,50	41,6	38,6	34,7	43,2
334_E		208816,92	374493,37	13,50	44,4	41,4	37,1	45,8
335_A		208826,83	374484,37	1,50	38,5	35,6	31,5	40,1
335_B		208826,83	374484,37	4,50	39,9	37,0	33,1	41,6
335_C		208826,83	374484,37	7,50	41,2	38,3	34,4	42,9
335_D		208826,83	374484,37	10,50	41,9	38,9	34,9	43,5
336_A		208830,33	374478,45	1,50	38,8	35,8	31,3	40,1
336_B		208830,33	374478,45	4,50	40,0	37,0	32,5	41,3
336_C		208830,33	374478,45	7,50	41,3	38,1	33,7	42,5
336_D		208830,33	374478,45	10,50	43,9	40,6	35,7	44,9
337_A		208826,04	374473,68	1,50	38,8	35,8	31,3	40,1
337_B		208826,04	374473,68	4,50	40,1	37,0	32,5	41,4
337_C		208826,04	374473,68	7,50	41,6	38,4	33,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
338_A		208819,13	374465,96	1,50	38,8	35,8	31,2	40,1
338_B		208819,13	374465,96	4,50	40,2	37,1	32,5	41,4
338_C		208819,13	374465,96	7,50	41,7	38,5	33,8	42,8
339_A		208812,53	374458,58	1,50	38,6	35,5	30,9	39,8
339_B		208812,53	374458,58	4,50	40,1	36,9	32,3	41,3
339_C		208812,53	374458,58	7,50	41,6	38,4	33,6	42,7
33_A		208613,36	374391,75	1,50	50,2	47,1	41,2	50,9
33_B		208613,36	374391,75	4,50	51,2	48,1	42,1	51,9
33_C		208613,36	374391,75	7,50	52,2	49,0	43,0	52,8
33_D		208613,36	374391,75	10,50	52,4	49,3	43,3	53,1
33_E		208613,36	374391,75	13,50	52,8	49,7	43,8	53,5
340_A		208805,45	374450,68	1,50	38,2	35,1	30,3	39,4
340_B		208805,45	374450,68	4,50	39,6	36,4	31,6	40,7
340_C		208805,45	374450,68	7,50	41,3	38,1	33,2	42,3
340_D		208805,45	374450,68	10,50	43,2	39,9	34,8	44,1
341_A		208798,13	374450,05	1,50	38,1	35,0	30,2	39,2
341_B		208798,13	374450,05	4,50	39,6	36,4	31,6	40,7
341_C		208798,13	374450,05	7,50	41,4	38,2	33,1	42,4
341_D		208798,13	374450,05	10,50	43,5	40,3	34,8	44,3
342_A		208787,05	374459,97	1,50	37,6	34,5	29,4	38,6
342_B		208787,05	374459,97	4,50	39,0	35,8	30,8	40,0
342_C		208787,05	374459,97	7,50	40,8	37,6	32,4	41,7
342_D		208787,05	374459,97	10,50	43,6	40,4	34,9	44,4
343_A		208788,03	374468,41	1,50	36,6	33,6	28,6	37,7
343_B		208788,03	374468,41	4,50	38,2	35,1	30,2	39,3
343_C		208788,03	374468,41	7,50	39,8	36,7	31,8	40,9
343_D		208788,03	374468,41	10,50	41,1	38,0	33,1	42,2
344_A		208794,29	374475,38	1,50	36,9	33,8	29,0	38,0
344_B		208794,29	374475,38	4,50	38,4	35,3	30,5	39,5
344_C		208794,29	374475,38	7,50	39,8	36,7	31,9	40,9
344_D		208794,29	374475,38	10,50	41,1	38,0	33,1	42,2
345_A		208799,76	374481,48	1,50	36,9	33,9	29,1	38,1
345_B		208799,76	374481,48	4,50	38,4	35,3	30,6	39,5
345_C		208799,76	374481,48	7,50	39,8	36,7	32,0	41,0
345_D		208799,76	374481,48	10,50	41,2	38,2	33,3	42,4
346_A		208804,68	374486,97	1,50	37,0	34,0	29,4	38,3
346_B		208804,68	374486,97	4,50	38,4	35,4	30,8	39,7
346_C		208804,68	374486,97	7,50	39,9	36,8	32,1	41,1
346_D		208804,68	374486,97	10,50	41,4	38,3	33,5	42,5
346_E		208804,68	374486,97	13,50	44,7	41,7	36,0	45,5
347_A		208810,64	374493,63	1,50	36,8	33,9	29,4	38,2
347_B		208810,64	374493,63	4,50	38,2	35,2	30,8	39,5
347_C		208810,64	374493,63	7,50	39,5	36,5	31,9	40,8
347_D		208810,64	374493,63	10,50	41,3	38,2	33,3	42,4
347_E		208810,64	374493,63	13,50	43,7	40,6	35,3	44,6
348_A		208890,76	374434,02	1,50	56,7	53,8	47,2	57,3
348_B		208890,76	374434,02	4,50	58,7	55,7	49,1	59,2
348_C		208890,76	374434,02	7,50	59,0	56,0	49,5	59,6
348_D		208890,76	374434,02	10,50	59,0	56,0	49,5	59,5
348_E		208890,76	374434,02	13,50	58,9	55,9	49,4	59,5
349_A		208897,44	374441,52	1,50	57,3	54,4	47,8	57,9
349_B		208897,44	374441,52	4,50	59,1	56,2	49,6	59,7
349_C		208897,44	374441,52	7,50	59,3	56,4	49,8	59,9
349_D		208897,44	374441,52	10,50	59,3	56,3	49,8	59,9
349_E		208897,44	374441,52	13,50	59,2	56,2	49,7	59,7
34_A		208604,95	374399,29	1,50	51,3	48,1	41,8	51,8
34_B		208604,95	374399,29	4,50	52,4	49,2	42,9	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_C		208604,95	374399,29	7,50	53,4	50,2	43,9	53,9
34_D		208604,95	374399,29	10,50	53,7	50,5	44,2	54,2
34_E		208604,95	374399,29	13,50	54,0	50,8	44,8	54,6
350_A		208895,84	374450,35	1,50	60,1	57,1	50,6	60,6
350_B		208895,84	374450,35	4,50	61,5	58,5	51,9	62,0
350_C		208895,84	374450,35	7,50	61,6	58,6	52,1	62,2
350_D		208895,84	374450,35	10,50	61,6	58,6	52,1	62,2
350_E		208895,84	374450,35	13,50	61,6	58,5	52,0	62,1
351_A		208887,16	374458,14	1,50	60,1	57,1	50,6	60,7
351_B		208887,16	374458,14	4,50	61,5	58,4	51,9	62,0
351_C		208887,16	374458,14	7,50	61,6	58,6	52,1	62,2
351_D		208887,16	374458,14	10,50	61,7	58,6	52,1	62,2
351_E		208887,16	374458,14	13,50	61,6	58,6	52,0	62,1
352_A		208878,26	374466,14	1,50	60,2	57,2	50,7	60,7
352_B		208878,26	374466,14	4,50	61,5	58,5	52,0	62,0
352_C		208878,26	374466,14	7,50	61,7	58,6	52,1	62,2
352_D		208878,26	374466,14	10,50	61,7	58,7	52,1	62,2
353_A		208869,00	374474,47	1,50	60,3	57,3	50,8	60,9
353_B		208869,00	374474,47	4,50	61,6	58,6	52,1	62,1
353_C		208869,00	374474,47	7,50	61,8	58,8	52,3	62,3
353_D		208869,00	374474,47	10,50	61,8	58,8	52,3	62,4
354_A		208860,74	374475,49	1,50	57,5	54,4	47,9	58,0
354_B		208860,74	374475,49	4,50	58,8	55,7	49,2	59,3
354_C		208860,74	374475,49	7,50	59,1	56,0	49,6	59,7
354_D		208860,74	374475,49	10,50	59,3	56,2	49,8	59,8
355_A		208851,93	374465,69	1,50	52,7	49,7	43,3	53,3
355_B		208851,93	374465,69	4,50	54,5	51,5	45,1	55,1
355_C		208851,93	374465,69	7,50	54,8	51,7	45,3	55,3
355_D		208851,93	374465,69	10,50	54,9	51,9	45,5	55,5
356_A		208843,66	374456,49	1,50	49,8	46,9	40,5	50,5
356_B		208843,66	374456,49	4,50	51,5	48,5	42,2	52,1
356_C		208843,66	374456,49	7,50	52,1	49,1	42,8	52,7
357_A		208835,10	374446,97	1,50	47,7	44,7	38,5	48,4
357_B		208835,10	374446,97	4,50	49,1	46,1	39,8	49,7
357_C		208835,10	374446,97	7,50	50,0	47,0	40,8	50,7
358_A		208826,39	374437,28	1,50	45,9	42,9	36,8	46,6
358_B		208826,39	374437,28	4,50	47,1	44,1	38,0	47,8
358_C		208826,39	374437,28	7,50	48,3	45,3	39,2	49,0
359_A		208816,90	374426,73	1,50	44,4	41,4	35,4	45,1
359_B		208816,90	374426,73	4,50	45,5	42,5	36,6	46,3
359_C		208816,90	374426,73	7,50	46,6	43,6	37,6	47,3
359_D		208816,90	374426,73	10,50	47,4	44,4	38,4	48,1
35_A		208593,80	374409,28	19,50	56,8	53,7	47,5	57,4
35_A		208593,80	374409,28	1,50	54,1	50,9	44,6	54,6
35_B		208593,80	374409,28	4,50	55,6	52,4	46,0	56,1
35_C		208593,80	374409,28	7,50	56,2	53,0	46,6	56,7
35_D		208593,80	374409,28	10,50	56,3	53,0	46,7	56,8
35_E		208593,80	374409,28	13,50	56,4	53,2	47,0	56,9
35_F		208593,80	374409,28	16,50	56,7	53,5	47,3	57,2
360_A		208815,78	374417,17	1,50	44,8	42,0	35,7	45,5
360_B		208815,78	374417,17	4,50	46,3	43,5	37,1	47,0
360_C		208815,78	374417,17	7,50	47,1	44,3	38,0	47,8
360_D		208815,78	374417,17	10,50	47,4	44,5	38,4	48,1
361_A		208828,02	374406,25	1,50	47,4	44,6	38,1	48,1
361_B		208828,02	374406,25	4,50	49,4	46,6	40,0	50,0
361_C		208828,02	374406,25	7,50	49,5	46,7	40,2	50,2
361_D		208828,02	374406,25	10,50	49,6	46,8	40,3	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
362_A		208827,11	374427,30	10,50	44,0	40,9	35,2	44,8
363_A		208851,59	374455,67	10,50	40,9	37,9	33,9	42,4
364_A		208879,44	374456,60	13,50	52,7	49,6	43,3	53,3
365_A		208880,90	374442,05	1,50	36,9	33,8	28,7	37,9
365_B		208880,90	374442,05	4,50	37,9	34,8	29,5	38,8
365_C		208880,90	374442,05	7,50	39,0	35,8	30,4	39,8
365_D		208880,90	374442,05	10,50	40,9	37,6	31,9	41,6
365_E		208880,90	374442,05	13,50	44,7	41,5	35,4	45,3
366_A		208878,83	374448,55	1,50	37,4	34,4	30,1	38,8
366_B		208878,83	374448,55	4,50	38,6	35,7	31,3	40,0
366_C		208878,83	374448,55	7,50	39,6	36,6	32,3	41,0
366_D		208878,83	374448,55	10,50	40,4	37,4	32,9	41,7
366_E		208878,83	374448,55	13,50	41,7	38,7	33,9	42,9
367_A		208869,70	374456,78	1,50	37,0	34,1	30,0	38,6
367_B		208869,70	374456,78	4,50	38,3	35,4	31,3	39,9
367_C		208869,70	374456,78	7,50	39,9	37,0	33,0	41,5
367_D		208869,70	374456,78	10,50	41,2	38,2	34,1	42,7
368_A		208861,05	374456,83	1,50	35,9	33,0	28,3	37,2
368_B		208861,05	374456,83	4,50	37,3	34,3	29,6	38,5
368_C		208861,05	374456,83	7,50	38,7	35,8	31,1	40,0
368_D		208861,05	374456,83	10,50	41,0	37,9	33,0	42,1
369_A		208853,79	374448,76	1,50	35,7	32,8	28,2	37,1
369_B		208853,79	374448,76	4,50	37,2	34,2	29,6	38,5
369_C		208853,79	374448,76	7,50	38,7	35,7	31,1	40,0
36_A		208585,32	374416,88	19,50	59,9	56,7	50,7	60,5
36_A		208585,32	374416,88	1,50	57,0	53,8	47,5	57,5
36_B		208585,32	374416,88	4,50	58,6	55,3	49,0	59,0
36_C		208585,32	374416,88	7,50	58,8	55,6	49,3	59,3
36_D		208585,32	374416,88	10,50	58,9	55,6	49,3	59,3
36_E		208585,32	374416,88	13,50	58,9	55,7	49,4	59,4
36_F		208585,32	374416,88	16,50	59,3	56,1	50,0	59,9
370_A		208844,55	374438,49	1,50	35,6	32,7	28,0	36,9
370_B		208844,55	374438,49	4,50	37,0	34,0	29,4	38,3
370_C		208844,55	374438,49	7,50	38,3	35,3	30,7	39,6
371_A		208835,82	374428,78	1,50	35,3	32,4	27,5	36,5
371_B		208835,82	374428,78	4,50	36,7	33,8	29,0	38,0
371_C		208835,82	374428,78	7,50	38,0	35,0	30,4	39,3
372_A		208835,85	374416,31	1,50	37,2	34,1	29,3	38,3
372_B		208835,85	374416,31	4,50	38,9	35,8	31,0	40,0
372_C		208835,85	374416,31	7,50	40,4	37,2	32,2	41,4
372_D		208835,85	374416,31	10,50	41,8	38,6	33,2	42,6
37_A		208578,40	374423,08	19,50	61,6	58,4	52,3	62,2
37_A		208578,40	374423,08	1,50	60,4	57,2	51,2	61,0
37_B		208578,40	374423,08	4,50	61,5	58,3	52,2	62,1
37_C		208578,40	374423,08	7,50	61,7	58,5	52,4	62,3
37_D		208578,40	374423,08	10,50	61,8	58,5	52,4	62,3
37_E		208578,40	374423,08	13,50	61,7	58,5	52,4	62,3
37_F		208578,40	374423,08	16,50	61,7	58,5	52,4	62,3
38_A		208577,74	374431,40	19,50	64,9	61,7	55,5	65,5
38_A		208577,74	374431,40	1,50	64,6	61,4	55,1	65,1
38_B		208577,74	374431,40	4,50	65,4	62,2	55,9	65,9
38_C		208577,74	374431,40	7,50	65,5	62,3	56,0	66,0
38_D		208577,74	374431,40	10,50	65,5	62,2	55,9	66,0
38_E		208577,74	374431,40	13,50	65,4	62,1	55,8	65,9
38_F		208577,74	374431,40	16,50	65,2	61,9	55,7	65,7
39_A		208584,02	374438,41	19,50	64,9	61,7	55,4	65,4
39_A		208584,02	374438,41	1,50	64,5	61,3	55,0	65,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B		208584,02	374438,41	4,50	65,4	62,1	55,8	65,9
39_C		208584,02	374438,41	7,50	65,4	62,2	55,9	65,9
39_D		208584,02	374438,41	10,50	65,4	62,1	55,9	65,9
39_E		208584,02	374438,41	13,50	65,3	62,0	55,7	65,8
39_F		208584,02	374438,41	16,50	65,1	61,9	55,6	65,6
40_A		208592,92	374448,35	19,50	64,8	61,6	55,3	65,3
40_A		208592,92	374448,35	1,50	64,4	61,2	54,9	64,9
40_B		208592,92	374448,35	4,50	65,3	62,1	55,8	65,8
40_C		208592,92	374448,35	7,50	65,4	62,1	55,8	65,9
40_D		208592,92	374448,35	10,50	65,3	62,1	55,8	65,8
40_E		208592,92	374448,35	13,50	65,2	62,0	55,7	65,7
40_F		208592,92	374448,35	16,50	65,0	61,8	55,5	65,6
41_A		208602,97	374452,36	19,50	60,1	56,9	50,6	60,6
41_A		208602,97	374452,36	1,50	59,3	56,1	49,8	59,8
41_B		208602,97	374452,36	4,50	60,5	57,3	51,0	61,0
41_C		208602,97	374452,36	7,50	60,6	57,4	51,1	61,1
41_D		208602,97	374452,36	10,50	60,6	57,3	51,0	61,1
41_E		208602,97	374452,36	13,50	60,4	57,2	50,9	60,9
41_F		208602,97	374452,36	16,50	60,3	57,0	50,8	60,8
42_A		208609,34	374446,65	19,50	56,7	53,5	47,2	57,2
42_A		208609,34	374446,65	1,50	55,4	52,2	45,8	55,9
42_B		208609,34	374446,65	4,50	57,0	53,7	47,4	57,4
42_C		208609,34	374446,65	7,50	57,1	53,8	47,5	57,5
42_D		208609,34	374446,65	10,50	57,0	53,8	47,4	57,5
42_E		208609,34	374446,65	13,50	56,9	53,7	47,3	57,4
42_F		208609,34	374446,65	16,50	56,8	53,6	47,3	57,3
43_A		208608,02	374437,18	19,50	45,1	41,9	36,5	45,9
43_A		208608,02	374437,18	1,50	38,7	35,7	31,0	39,9
43_B		208608,02	374437,18	4,50	39,7	36,6	31,9	40,9
43_C		208608,02	374437,18	7,50	40,3	37,3	32,6	41,5
43_D		208608,02	374437,18	10,50	40,9	37,8	33,0	42,1
43_E		208608,02	374437,18	13,50	41,6	38,5	33,4	42,6
43_F		208608,02	374437,18	16,50	43,3	40,1	34,7	44,1
44_A		208608,80	374425,65	19,50	45,9	42,6	37,0	46,6
44_A		208608,80	374425,65	1,50	40,0	36,9	31,9	41,0
44_B		208608,80	374425,65	4,50	40,9	37,8	32,9	42,0
44_C		208608,80	374425,65	7,50	41,6	38,5	33,5	42,7
44_D		208608,80	374425,65	10,50	42,3	39,2	34,2	43,3
44_E		208608,80	374425,65	13,50	43,1	39,9	34,7	44,0
44_F		208608,80	374425,65	16,50	44,5	41,2	35,8	45,3
45_A		208618,61	374416,85	1,50	38,3	35,3	30,8	39,6
45_B		208618,61	374416,85	4,50	39,5	36,4	32,0	40,8
45_C		208618,61	374416,85	7,50	40,3	37,2	32,7	41,6
45_D		208618,61	374416,85	10,50	41,2	38,1	33,5	42,4
45_E		208618,61	374416,85	13,50	42,1	39,0	34,1	43,2
46_A		208626,62	374409,67	1,50	41,1	38,0	32,8	42,1
46_B		208626,62	374409,67	4,50	42,2	39,1	34,0	43,2
46_C		208626,62	374409,67	7,50	43,1	40,0	34,7	44,0
46_D		208626,62	374409,67	10,50	44,0	40,9	35,7	45,0
46_E		208626,62	374409,67	13,50	44,6	41,5	36,3	45,6
47_A		208610,75	374416,34	16,50	45,2	42,3	37,8	46,6
47_B		208610,75	374416,34	19,50	45,0	42,1	37,5	46,3
48_A		208604,27	374409,10	16,50	44,6	41,8	37,4	46,1
48_B		208604,27	374409,10	19,50	45,0	42,2	37,4	46,3
49_A		208631,01	374485,02	19,50	60,5	57,3	51,0	61,0
49_A		208631,01	374485,02	1,50	59,7	56,5	50,2	60,2
49_B		208631,01	374485,02	22,50	60,3	57,1	50,7	60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_B		208631,01	374485,02	4,50	60,9	57,7	51,4	61,4
49_C		208631,01	374485,02	7,50	61,1	57,8	51,5	61,6
49_D		208631,01	374485,02	10,50	61,0	57,8	51,5	61,5
49_E		208631,01	374485,02	13,50	60,9	57,7	51,4	61,4
49_F		208631,01	374485,02	16,50	60,7	57,5	51,2	61,2
50_A		208638,54	374478,27	19,50	56,7	53,5	47,1	57,2
50_A		208638,54	374478,27	1,50	55,2	52,0	45,6	55,7
50_B		208638,54	374478,27	22,50	56,9	53,7	47,3	57,4
50_B		208638,54	374478,27	4,50	56,9	53,6	47,3	57,3
50_C		208638,54	374478,27	7,50	57,1	53,8	47,5	57,5
50_D		208638,54	374478,27	10,50	57,0	53,8	47,4	57,5
50_E		208638,54	374478,27	13,50	56,8	53,6	47,3	57,3
50_F		208638,54	374478,27	16,50	56,8	53,5	47,2	57,3
51_A		208637,92	374470,54	19,50	46,5	43,4	38,0	47,4
51_A		208637,92	374470,54	1,50	41,1	38,1	33,5	42,4
51_B		208637,92	374470,54	22,50	47,8	44,6	38,9	48,5
51_B		208637,92	374470,54	4,50	42,4	39,4	34,8	43,7
51_C		208637,92	374470,54	7,50	43,2	40,2	35,6	44,5
51_D		208637,92	374470,54	10,50	44,0	41,0	36,4	45,3
51_E		208637,92	374470,54	13,50	44,6	41,5	36,7	45,7
51_F		208637,92	374470,54	16,50	45,8	42,7	37,5	46,8
52_A		208632,45	374464,43	19,50	46,2	43,1	37,7	47,1
52_A		208632,45	374464,43	1,50	41,6	38,7	34,1	43,0
52_B		208632,45	374464,43	22,50	47,2	44,1	38,4	48,0
52_B		208632,45	374464,43	4,50	42,5	39,6	35,2	44,0
52_C		208632,45	374464,43	7,50	43,3	40,3	36,0	44,7
52_D		208632,45	374464,43	10,50	43,7	40,7	36,1	45,0
52_E		208632,45	374464,43	13,50	44,2	41,2	36,4	45,4
52_F		208632,45	374464,43	16,50	45,4	42,3	37,1	46,4
53_A		208627,29	374458,68	19,50	46,1	43,0	37,5	47,0
53_A		208627,29	374458,68	1,50	40,9	38,0	33,2	42,2
53_B		208627,29	374458,68	22,50	46,9	43,8	38,2	47,7
53_B		208627,29	374458,68	4,50	41,8	38,8	34,2	43,1
53_C		208627,29	374458,68	7,50	42,5	39,6	35,0	43,8
53_D		208627,29	374458,68	10,50	43,0	40,0	35,3	44,2
53_E		208627,29	374458,68	13,50	43,8	40,8	35,9	44,9
53_F		208627,29	374458,68	16,50	45,1	42,0	36,8	46,1
54_A		208621,43	374452,14	19,50	46,0	42,9	37,5	46,9
54_A		208621,43	374452,14	1,50	40,2	37,1	32,1	41,2
54_B		208621,43	374452,14	22,50	46,7	43,6	38,0	47,5
54_B		208621,43	374452,14	4,50	41,3	38,3	33,3	42,4
54_C		208621,43	374452,14	7,50	42,1	39,1	34,1	43,2
54_D		208621,43	374452,14	10,50	42,9	39,9	34,9	44,0
54_E		208621,43	374452,14	13,50	43,7	40,6	35,6	44,8
54_F		208621,43	374452,14	16,50	45,0	41,9	36,7	46,0
55_A		208613,90	374450,40	19,50	56,5	53,3	47,0	57,0
55_A		208613,90	374450,40	1,50	55,2	52,0	45,6	55,7
55_B		208613,90	374450,40	22,50	56,8	53,7	47,8	57,5
55_B		208613,90	374450,40	4,50	56,7	53,5	47,1	57,2
55_C		208613,90	374450,40	7,50	56,9	53,6	47,3	57,3
55_D		208613,90	374450,40	10,50	56,8	53,6	47,2	57,3
55_E		208613,90	374450,40	13,50	56,8	53,6	47,2	57,3
55_F		208613,90	374450,40	16,50	56,6	53,4	47,0	57,1
56_A		208606,98	374456,60	19,50	60,0	56,8	50,5	60,5
56_A		208606,98	374456,60	1,50	59,2	56,0	49,6	59,7
56_B		208606,98	374456,60	22,50	59,9	56,7	50,6	60,5
56_B		208606,98	374456,60	4,50	60,4	57,2	50,8	60,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_C		208606,98	374456,60	7,50	60,5	57,3	50,9	61,0
56_D		208606,98	374456,60	10,50	60,5	57,3	50,9	61,0
56_E		208606,98	374456,60	13,50	60,4	57,2	50,8	60,9
56_F		208606,98	374456,60	16,50	60,3	57,0	50,6	60,7
57_A		208606,99	374464,05	19,50	64,7	61,5	55,2	65,2
57_A		208606,99	374464,05	1,50	64,3	61,1	54,8	64,9
57_B		208606,99	374464,05	22,50	64,4	61,2	54,9	64,9
57_B		208606,99	374464,05	4,50	65,2	62,0	55,7	65,7
57_C		208606,99	374464,05	7,50	65,3	62,1	55,8	65,8
57_D		208606,99	374464,05	10,50	65,2	62,0	55,7	65,7
57_E		208606,99	374464,05	13,50	65,1	61,9	55,6	65,6
57_F		208606,99	374464,05	16,50	65,0	61,7	55,4	65,5
58_A		208613,10	374470,86	19,50	64,7	61,5	55,2	65,2
58_A		208613,10	374470,86	1,50	64,3	61,1	54,8	64,8
58_B		208613,10	374470,86	22,50	64,4	61,2	54,9	64,9
58_B		208613,10	374470,86	4,50	65,2	62,0	55,7	65,7
58_C		208613,10	374470,86	7,50	65,3	62,0	55,7	65,8
58_D		208613,10	374470,86	10,50	65,2	62,0	55,7	65,7
58_E		208613,10	374470,86	13,50	65,1	61,9	55,6	65,6
58_F		208613,10	374470,86	16,50	64,9	61,7	55,4	65,4
59_A		208618,91	374477,34	19,50	64,7	61,5	55,2	65,2
59_A		208618,91	374477,34	1,50	64,3	61,1	54,7	64,8
59_B		208618,91	374477,34	22,50	64,4	61,1	54,9	64,9
59_B		208618,91	374477,34	4,50	65,2	62,0	55,6	65,7
59_C		208618,91	374477,34	7,50	65,2	62,0	55,7	65,7
59_D		208618,91	374477,34	10,50	65,2	62,0	55,6	65,7
59_E		208618,91	374477,34	13,50	65,1	61,9	55,6	65,6
59_F		208618,91	374477,34	16,50	64,9	61,7	55,4	65,4
60_A		208624,58	374483,67	19,50	64,7	61,4	55,1	65,2
60_A		208624,58	374483,67	1,50	64,2	61,0	54,7	64,8
60_B		208624,58	374483,67	22,50	64,4	61,1	54,9	64,9
60_B		208624,58	374483,67	4,50	65,2	62,0	55,6	65,7
60_C		208624,58	374483,67	7,50	65,2	62,0	55,7	65,7
60_D		208624,58	374483,67	10,50	65,2	62,0	55,6	65,7
60_E		208624,58	374483,67	13,50	65,1	61,8	55,5	65,6
60_F		208624,58	374483,67	16,50	64,9	61,7	55,4	65,4
71_A		208679,80	374523,20	1,50	56,6	53,3	46,9	57,0
71_B		208679,80	374523,20	4,50	58,2	54,9	48,5	58,6
71_C		208679,80	374523,20	7,50	58,6	55,3	49,0	59,1
71_D		208679,80	374523,20	10,50	58,6	55,3	49,0	59,1
71_E		208679,80	374523,20	13,50	58,7	55,4	49,0	59,1
72_A		208672,02	374530,17	1,50	59,8	56,5	50,2	60,3
72_B		208672,02	374530,17	4,50	61,1	57,8	51,5	61,6
72_C		208672,02	374530,17	7,50	61,3	58,0	51,8	61,8
72_D		208672,02	374530,17	10,50	61,3	58,0	51,7	61,8
72_E		208672,02	374530,17	13,50	61,3	58,0	51,7	61,8
73_A		208665,63	374529,47	1,50	64,1	60,9	54,6	64,6
73_B		208665,63	374529,47	4,50	65,2	61,9	55,7	65,7
73_C		208665,63	374529,47	7,50	65,3	62,0	55,8	65,8
73_D		208665,63	374529,47	10,50	65,2	61,9	55,7	65,7
73_E		208665,63	374529,47	13,50	65,1	61,8	55,5	65,6
74_A		208658,72	374521,76	1,50	64,1	60,9	54,6	64,6
74_B		208658,72	374521,76	4,50	65,2	61,9	55,6	65,7
74_C		208658,72	374521,76	7,50	65,3	62,0	55,7	65,8
74_D		208658,72	374521,76	10,50	65,2	61,9	55,6	65,7
74_E		208658,72	374521,76	13,50	65,1	61,8	55,5	65,5
75_A		208650,75	374512,87	19,50	64,6	61,3	55,0	65,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_A		208650,75	374512,87	1,50	64,1	60,9	54,6	64,6
75_B		208650,75	374512,87	4,50	65,2	61,9	55,6	65,7
75_C		208650,75	374512,87	7,50	65,3	62,0	55,7	65,7
75_D		208650,75	374512,87	10,50	65,2	61,9	55,6	65,7
75_E		208650,75	374512,87	13,50	65,1	61,8	55,5	65,5
75_F		208650,75	374512,87	16,50	64,9	61,6	55,3	65,4
76_A		208643,48	374504,75	19,50	64,6	61,4	55,1	65,1
76_A		208643,48	374504,75	1,50	64,2	60,9	54,6	64,7
76_B		208643,48	374504,75	4,50	65,2	61,9	55,6	65,7
76_C		208643,48	374504,75	7,50	65,2	62,0	55,7	65,7
76_D		208643,48	374504,75	10,50	65,2	61,9	55,6	65,6
76_E		208643,48	374504,75	13,50	65,0	61,8	55,5	65,5
76_F		208643,48	374504,75	16,50	64,9	61,6	55,3	65,4
77_A		208637,08	374497,61	19,50	64,6	61,4	55,1	65,1
77_A		208637,08	374497,61	1,50	64,2	61,0	54,7	64,7
77_B		208637,08	374497,61	4,50	65,2	61,9	55,6	65,7
77_C		208637,08	374497,61	7,50	65,3	62,0	55,7	65,7
77_D		208637,08	374497,61	10,50	65,2	61,9	55,6	65,7
77_E		208637,08	374497,61	13,50	65,1	61,8	55,5	65,6
77_F		208637,08	374497,61	16,50	64,9	61,7	55,4	65,4
78_A		208635,29	374488,97	19,50	60,2	57,0	50,6	60,7
78_A		208635,29	374488,97	1,50	59,3	56,1	49,7	59,8
78_B		208635,29	374488,97	4,50	60,5	57,3	50,9	61,0
78_C		208635,29	374488,97	7,50	60,7	57,5	51,1	61,2
78_D		208635,29	374488,97	10,50	60,7	57,5	51,1	61,2
78_E		208635,29	374488,97	13,50	60,6	57,4	51,0	61,1
78_F		208635,29	374488,97	16,50	60,5	57,2	50,9	60,9
79_A		208642,74	374482,29	19,50	56,5	53,3	46,9	57,0
79_A		208642,74	374482,29	1,50	54,8	51,6	45,3	55,3
79_B		208642,74	374482,29	4,50	56,5	53,3	46,9	57,0
79_C		208642,74	374482,29	7,50	56,7	53,5	47,1	57,2
79_D		208642,74	374482,29	10,50	56,7	53,5	47,1	57,2
79_E		208642,74	374482,29	13,50	56,7	53,4	47,1	57,1
79_F		208642,74	374482,29	16,50	56,6	53,4	47,0	57,1
80_A		208651,18	374485,33	19,50	47,1	43,9	38,4	47,9
80_A		208651,18	374485,33	1,50	38,4	35,5	31,4	40,0
80_B		208651,18	374485,33	4,50	39,5	36,6	32,6	41,1
80_C		208651,18	374485,33	7,50	40,6	37,7	33,7	42,2
80_D		208651,18	374485,33	10,50	41,6	38,7	34,5	43,1
80_E		208651,18	374485,33	13,50	42,6	39,5	35,0	43,9
80_F		208651,18	374485,33	16,50	45,0	41,8	36,7	45,9
81_A		208658,51	374493,50	19,50	47,1	43,9	38,3	47,9
81_A		208658,51	374493,50	1,50	38,0	35,1	31,1	39,6
81_B		208658,51	374493,50	4,50	39,2	36,3	32,4	40,9
81_C		208658,51	374493,50	7,50	40,3	37,4	33,4	41,9
81_D		208658,51	374493,50	10,50	41,4	38,4	34,2	42,9
81_E		208658,51	374493,50	13,50	43,4	40,3	35,4	44,5
81_F		208658,51	374493,50	16,50	45,1	41,9	36,7	46,0
82_A		208665,42	374501,21	19,50	48,3	45,2	39,4	49,1
82_A		208665,42	374501,21	1,50	38,4	35,5	31,3	39,9
82_B		208665,42	374501,21	4,50	39,6	36,6	32,6	41,1
82_C		208665,42	374501,21	7,50	40,6	37,7	33,5	42,1
82_D		208665,42	374501,21	10,50	41,9	38,8	34,3	43,2
82_E		208665,42	374501,21	13,50	44,0	40,8	35,7	45,0
82_F		208665,42	374501,21	16,50	46,2	43,0	37,5	47,0
83_A		208672,55	374509,18	1,50	38,8	35,9	31,5	40,2
83_B		208672,55	374509,18	4,50	40,1	37,1	32,9	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_C		208672,55	374509,18	7,50	41,3	38,2	33,9	42,6
83_D		208672,55	374509,18	10,50	42,6	39,5	34,8	43,8
83_E		208672,55	374509,18	13,50	45,0	41,8	36,4	45,9
84_A		208679,42	374516,84	1,50	45,7	42,5	36,6	46,4
84_B		208679,42	374516,84	4,50	47,2	44,0	38,1	47,8
84_C		208679,42	374516,84	7,50	48,3	45,0	39,1	48,9
84_D		208679,42	374516,84	10,50	48,7	45,5	39,6	49,4
84_E		208679,42	374516,84	13,50	49,6	46,3	40,3	50,2
85_A		208664,66	374508,76	16,50	52,0	48,7	42,4	52,5
85_B		208664,66	374508,76	19,50	56,8	53,6	47,2	57,3
86_A		208658,69	374514,10	16,50	56,3	53,1	46,7	56,8
86_B		208658,69	374514,10	19,50	60,9	57,6	51,2	61,3
88_A		208691,68	374438,70	1,50	44,5	41,3	35,4	45,2
88_B		208691,68	374438,70	4,50	45,0	41,7	35,9	45,6
88_C		208691,68	374438,70	7,50	45,5	42,3	36,5	46,2
88_D		208691,68	374438,70	10,50	46,3	43,1	37,4	47,0
88_E		208691,68	374438,70	13,50	47,3	44,0	38,2	47,9
88_F		208691,68	374438,70	16,50	48,8	45,5	39,4	49,3
89_A		208683,89	374445,68	19,50	47,9	44,6	38,3	48,4
89_A		208683,89	374445,68	1,50	38,9	35,8	30,9	40,0
89_B		208683,89	374445,68	4,50	39,7	36,5	31,7	40,8
89_C		208683,89	374445,68	7,50	40,6	37,5	32,6	41,7
89_D		208683,89	374445,68	10,50	42,0	38,8	34,0	43,0
89_E		208683,89	374445,68	13,50	43,5	40,3	35,3	44,5
89_F		208683,89	374445,68	16,50	46,6	43,4	37,7	47,3
90_A		208676,73	374445,96	19,50	49,2	46,0	40,6	50,0
90_A		208676,73	374445,96	1,50	42,9	39,8	34,4	43,8
90_B		208676,73	374445,96	4,50	44,1	40,9	35,5	45,0
90_C		208676,73	374445,96	7,50	45,1	42,0	36,6	46,0
90_D		208676,73	374445,96	10,50	46,0	42,9	37,5	46,9
90_E		208676,73	374445,96	13,50	46,9	43,8	38,6	47,8
90_F		208676,73	374445,96	16,50	48,7	45,5	40,1	49,5
91_A		208670,95	374439,52	19,50	49,4	46,3	40,8	50,3
91_A		208670,95	374439,52	1,50	43,2	40,1	34,6	44,0
91_B		208670,95	374439,52	4,50	44,4	41,3	35,8	45,3
91_C		208670,95	374439,52	7,50	45,5	42,3	36,8	46,3
91_D		208670,95	374439,52	10,50	46,4	43,2	37,8	47,2
91_E		208670,95	374439,52	13,50	47,1	44,0	38,7	48,0
91_F		208670,95	374439,52	16,50	48,7	45,6	40,2	49,6
92_A		208665,86	374433,83	19,50	49,6	46,4	40,9	50,4
92_A		208665,86	374433,83	1,50	43,6	40,5	34,9	44,4
92_B		208665,86	374433,83	4,50	44,8	41,6	36,0	45,6
92_C		208665,86	374433,83	7,50	45,8	42,6	37,0	46,6
92_D		208665,86	374433,83	10,50	46,8	43,6	38,1	47,6
92_E		208665,86	374433,83	13,50	47,5	44,4	39,0	48,4
92_F		208665,86	374433,83	16,50	48,8	45,7	40,3	49,7
93_A		208659,32	374426,54	19,50	49,6	46,4	40,9	50,4
93_A		208659,32	374426,54	1,50	43,4	40,3	34,8	44,2
93_B		208659,32	374426,54	4,50	44,5	41,4	35,9	45,4
93_C		208659,32	374426,54	7,50	45,5	42,3	36,8	46,3
93_D		208659,32	374426,54	10,50	46,5	43,3	37,9	47,3
93_E		208659,32	374426,54	13,50	47,4	44,2	39,0	48,3
93_F		208659,32	374426,54	16,50	48,8	45,7	40,3	49,7
94_A		208653,29	374419,81	1,50	43,7	40,5	35,0	44,5
94_B		208653,29	374419,81	4,50	44,8	41,7	36,1	45,6
94_C		208653,29	374419,81	7,50	45,8	42,6	37,1	46,6
94_D		208653,29	374419,81	10,50	46,7	43,6	38,1	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: VL - geluidbelasting stedenbouwkundig plan (2025) - variant 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_E		208653,29	374419,81	13,50	47,6	44,5	39,4	48,6
94_F		208653,29	374419,81	16,50	49,0	45,9	40,6	49,9
95_A		208645,94	374411,61	1,50	44,5	41,4	35,8	45,3
95_B		208645,94	374411,61	4,50	45,8	42,6	37,0	46,6
95_C		208645,94	374411,61	7,50	46,8	43,6	38,0	47,6
95_D		208645,94	374411,61	10,50	47,7	44,6	39,0	48,5
95_E		208645,94	374411,61	13,50	48,6	45,5	40,3	49,6
95_F		208645,94	374411,61	16,50	49,9	46,8	41,5	50,8
96_A		208645,67	374401,78	1,50	45,1	42,3	37,6	46,4
96_B		208645,67	374401,78	4,50	46,0	43,1	38,5	47,3
96_C		208645,67	374401,78	7,50	46,4	43,6	39,0	47,8
96_D		208645,67	374401,78	10,50	46,3	43,5	39,1	47,8
96_E		208645,67	374401,78	13,50	47,2	44,4	40,2	48,8
97_A		208652,44	374395,71	1,50	46,4	43,5	38,6	47,6
97_B		208652,44	374395,71	4,50	47,4	44,5	39,7	48,7
97_C		208652,44	374395,71	7,50	47,8	44,9	40,1	49,0
97_D		208652,44	374395,71	10,50	47,6	44,7	40,2	49,0
97_E		208652,44	374395,71	13,50	48,4	45,6	41,3	49,9
98_A		208661,85	374396,10	1,50	46,2	43,1	37,7	47,1
98_B		208661,85	374396,10	4,50	46,9	43,8	38,6	47,9
98_C		208661,85	374396,10	7,50	47,2	44,1	38,9	48,2
98_D		208661,85	374396,10	10,50	47,3	44,2	39,1	48,3
98_E		208661,85	374396,10	13,50	47,5	44,4	39,0	48,4
99_A		208668,64	374403,68	1,50	46,4	43,3	37,8	47,3
99_B		208668,64	374403,68	4,50	47,1	44,0	38,6	48,0
99_C		208668,64	374403,68	7,50	47,3	44,2	39,0	48,3
99_D		208668,64	374403,68	10,50	47,6	44,5	39,3	48,6
99_E		208668,64	374403,68	13,50	47,8	44,7	39,3	48,7
_A		208691,68	374438,70	19,50	49,8	46,5	40,1	50,2

